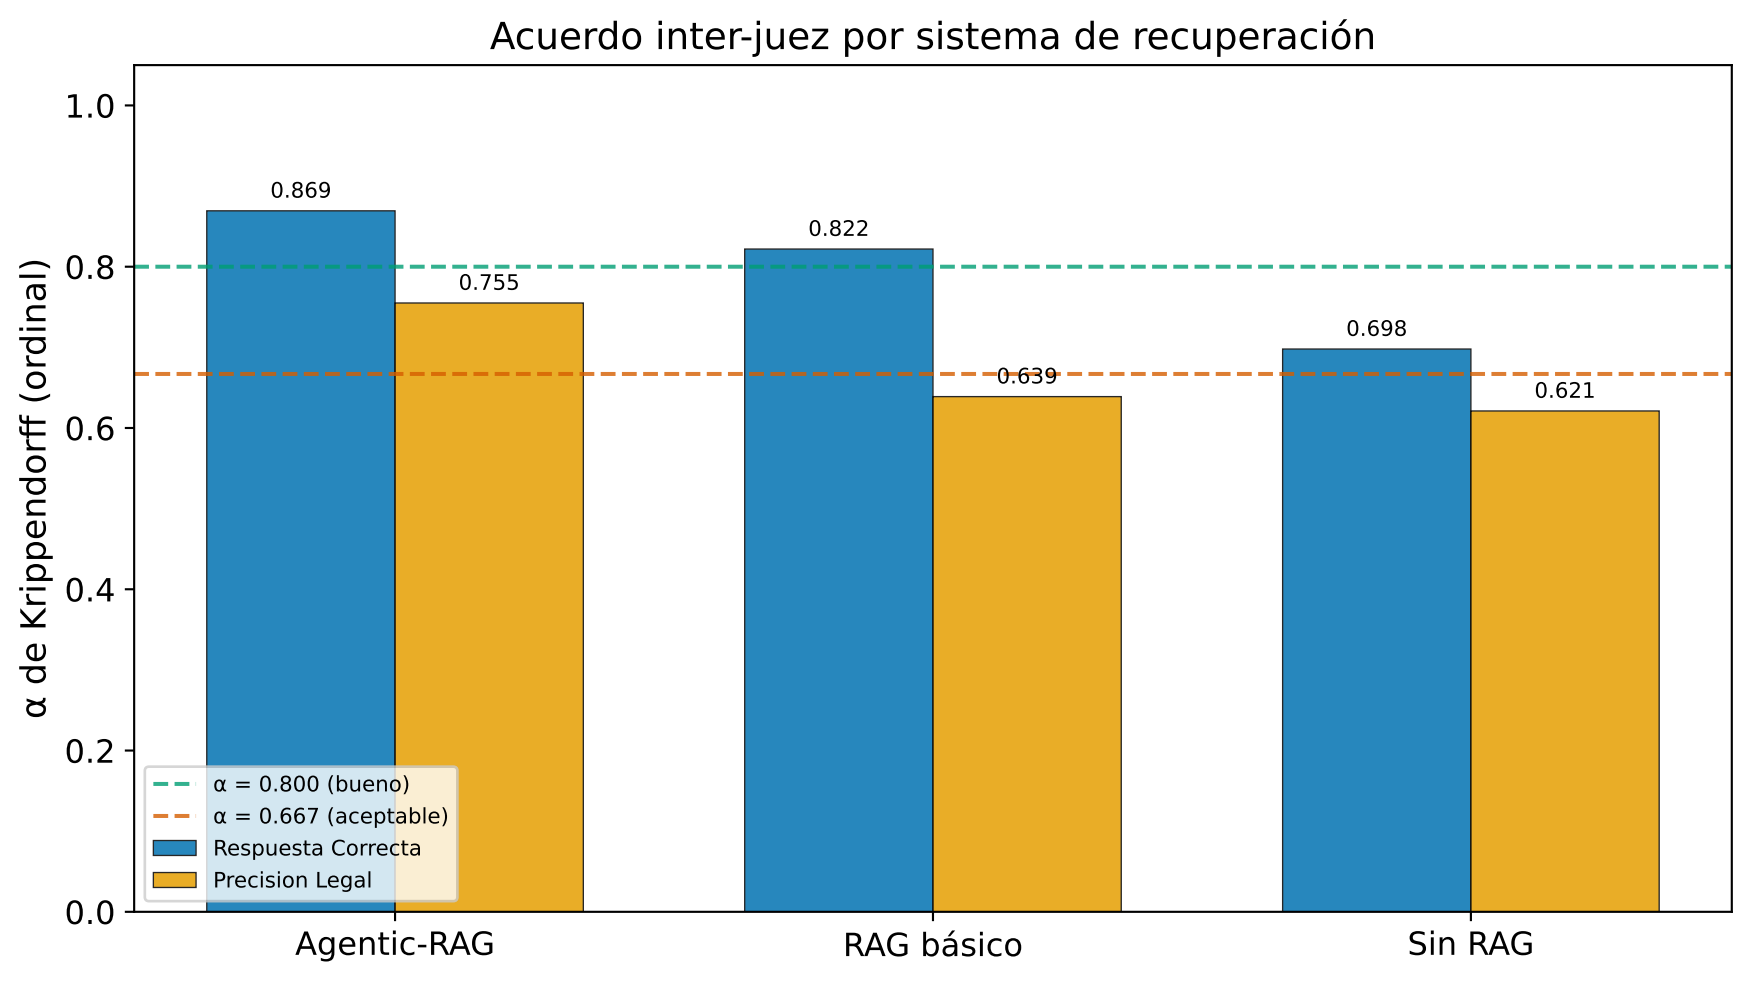
Acuerdo inter-juez por sistema de recuperación
α de Krippendorff (ordinal)
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0.869
0.755
0.822
0.639
0.698
0.621
α = 0.800 (bueno)
α = 0.667 (aceptable)
Respuesta Correcta
Precision Legal
Agentic-RAG
RAG básico
Sin RAG