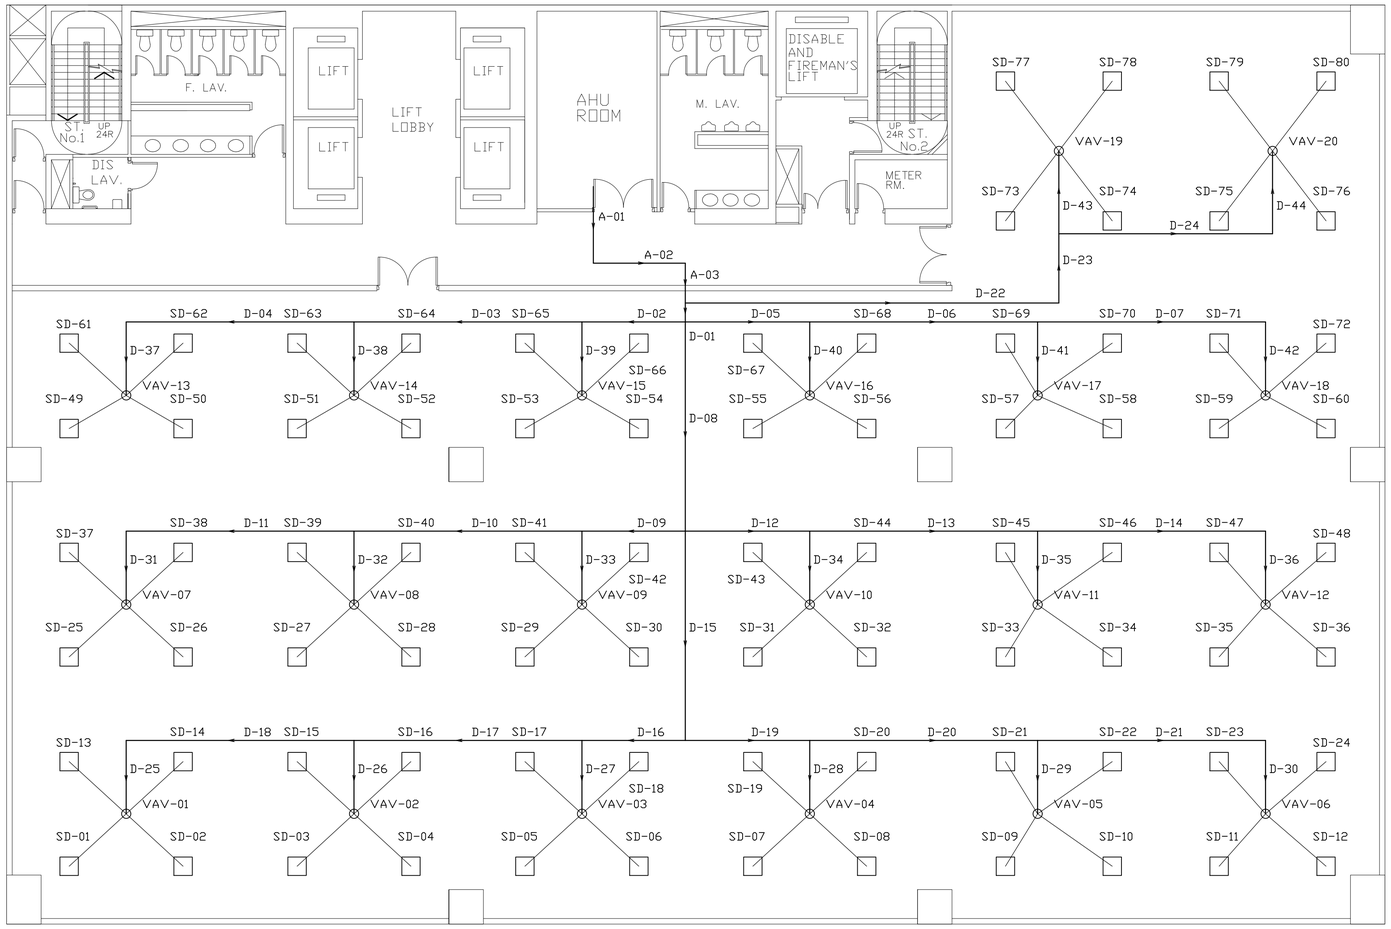


DUCT SIZING SCHEDULE

ID	L/s	W x H mm	m/s	Pa/m
A-01	12000.4	1350 x 900	9.88	0.752
A-02	12000.4	1350 x 900	9.88	0.752
A-03	12000.4	1350 x 900	9.88	0.752
D-01	10579.7	1250 x 850	9.96	0.825
D-02	1665.4	500 x 450	7.40	1.171
D-03	1107.8	500 x 350	6.33	1.036
D-04	551.8	400 x 250	5.52	1.144
D-05	1712.1	600 x 400	7.13	1.076
D-06	1125.2	500 x 350	6.43	1.067
D-07	540.1	400 x 250	5.40	1.099
D-08	7202.3	850 x 850	9.97	1.017
D-09	1855.3	550 x 450	7.50	1.138
D-10	1236.9	450 x 400	6.87	1.167
D-11	618.4	350 x 300	5.89	1.216
D-12	1855.3	550 x 450	7.50	1.138
D-13	1203.3	500 x 350	6.88	1.209
D-14	580.1	350 x 300	5.52	1.080
D-15	3491.8	650 x 600	8.95	1.202
D-16	1745.9	600 x 400	7.27	1.117
D-17	1160.1	500 x 350	6.63	1.129
D-18	575.7	350 x 300	5.48	1.065
D-19	1745.9	600 x 400	7.27	1.117
D-20	1129.1	500 x 350	6.45	1.074
D-21	539.0	400 x 250	5.39	1.095
D-22	1420.6	500 x 400	7.10	1.171
D-23	1420.6	500 x 400	7.10	1.171
D-24	702.6	400 x 300	5.86	1.119
D-25	575.7	350 x 300	5.48	1.065
D-26	584.4	350 x 300	5.57	1.095
D-27	585.8	350 x 300	5.58	1.099
D-28	616.7	350 x 300	5.87	1.210
D-29	590.2	350 x 300	5.62	1.115
D-30	539.0	400 x 250	5.39	1.095
D-31	618.4	350 x 300	5.89	1.216
D-32	618.4	350 x 300	5.89	1.216
D-33	618.4	350 x 300	5.89	1.216
D-34	652.0	450 x 250	5.80	1.188
D-35	623.2	450 x 250	5.54	1.093
D-36	580.1	350 x 300	5.52	1.080
D-37	551.8	400 x 250	5.52	1.144
D-38	556.0	400 x 250	5.56	1.160
D-39	557.6	400 x 250	5.58	1.166
D-40	586.9	350 x 300	5.59	1.103
D-41	585.1	350 x 300	5.57	1.097
D-42	540.1	400 x 250	5.40	1.099
D-43	718.0	400 x 300	5.98	1.165
D-44	702.6	400 x 300	5.86	1.119

Trial design basis; verification pending

SUPPLY AIR DISTRIBUTION - DESIGN STUDY
VAV symbols are schematic; physical dimensions pending.
Proposed AHU connection; ports, penetrations and ADPI applicability pending.

10 m reference at requested 1:100 scale