



**Actividad 02:**


**2**

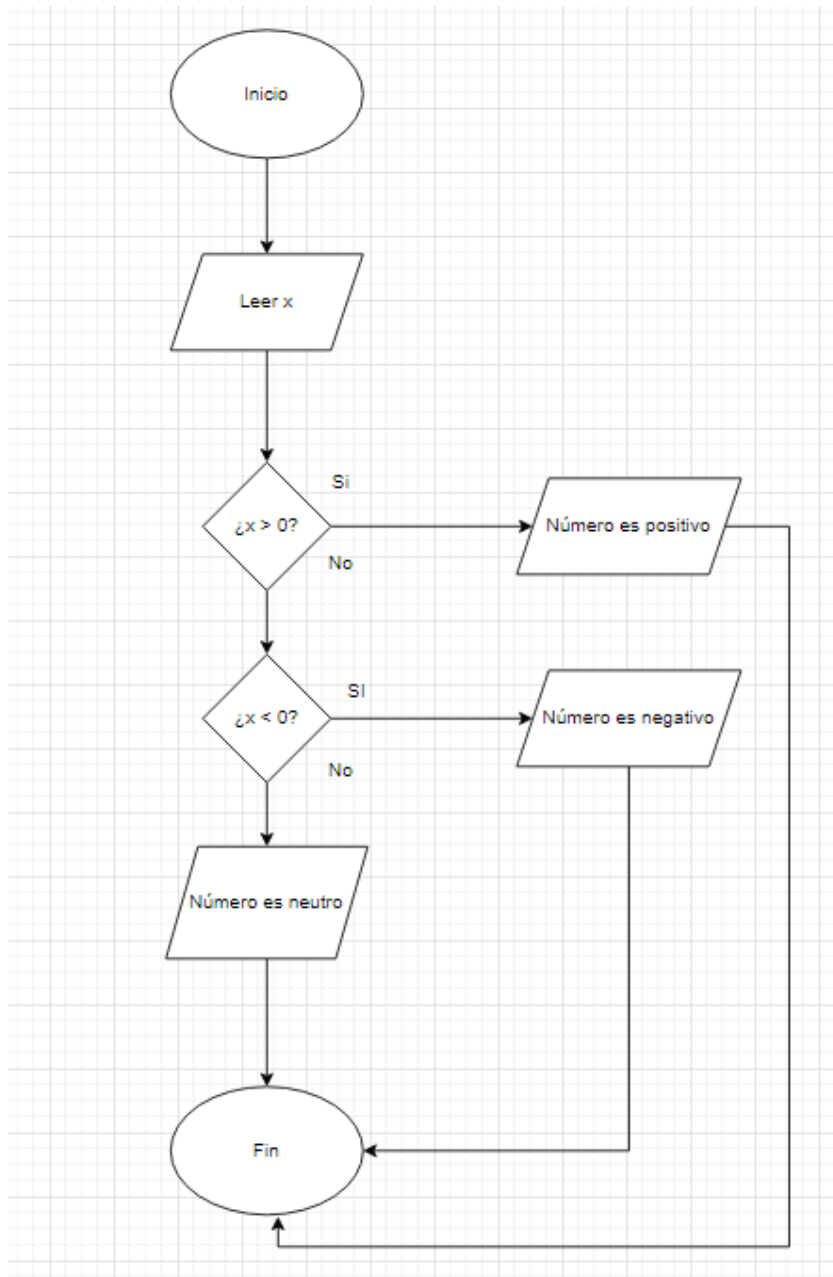

3

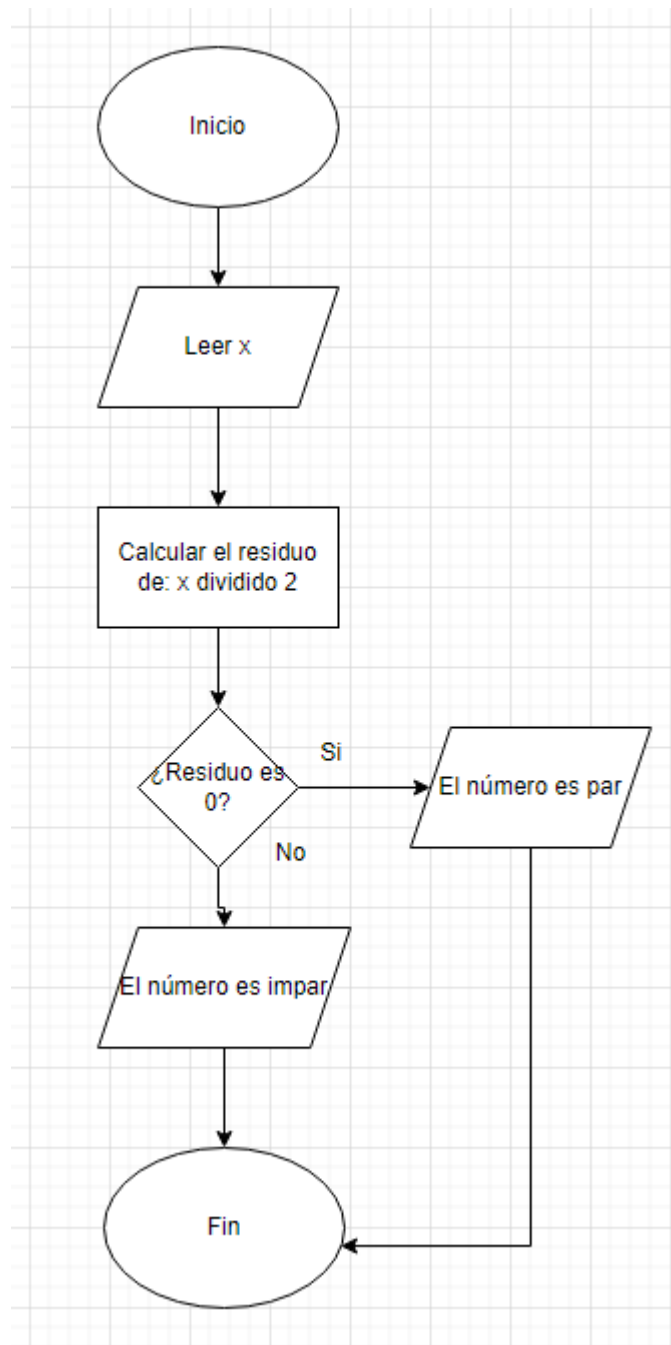

4

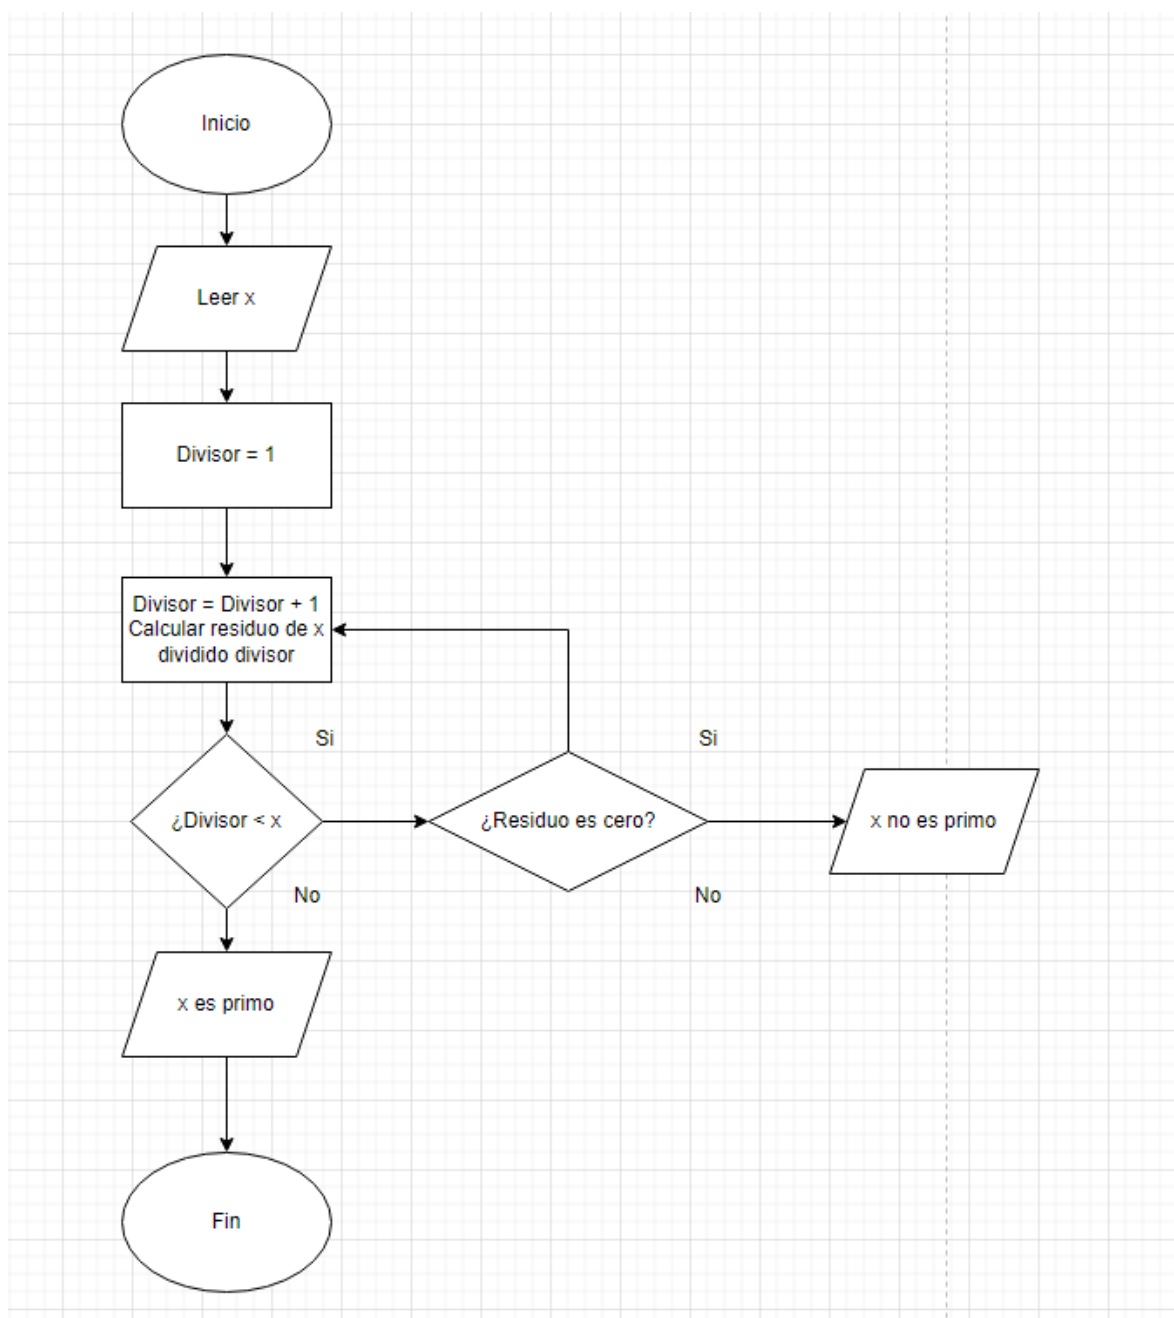

### Actividad 03

1. ¿Cuál es el valor máximo para cada contado?  
24 horas
2. ¿Cuál es la condición para que cambie cada uno de los contadores  
Reiniciar la variable
3. Realice el diagrama de flujo

