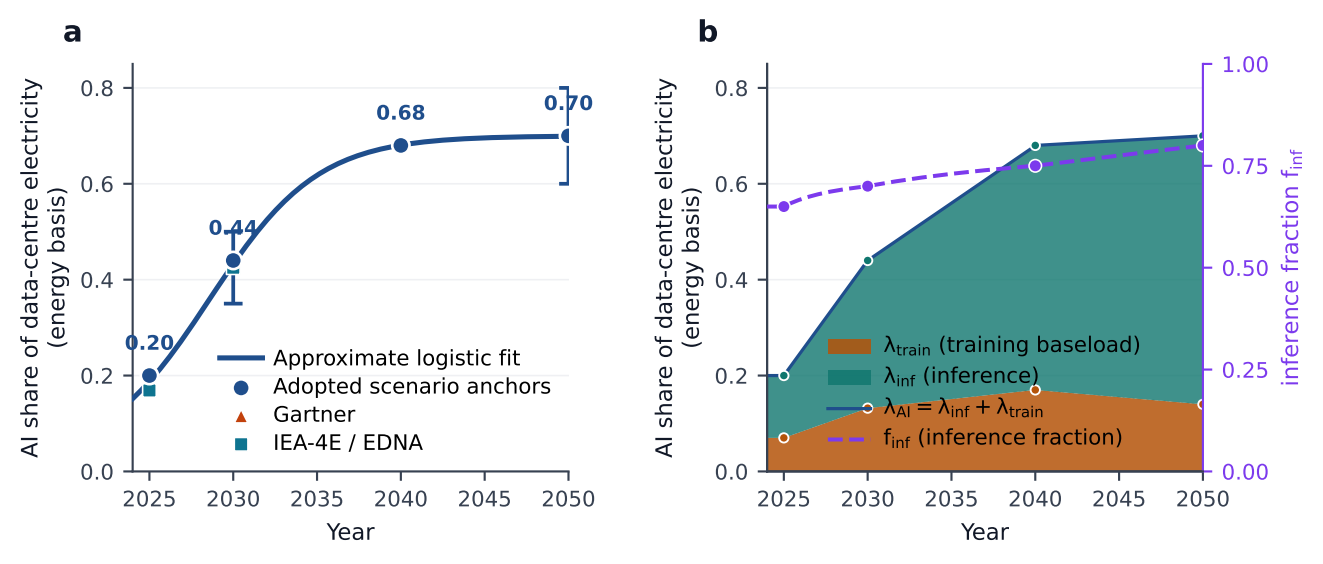
a
AI share of data-centre electricity (energy basis)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
2025
2030
2035
2040
2045
2050
Year
0.20
0.44
0.68
0.70
Approximate logistic fit
Adopted scenario anchors
Gartner
IEA-4E / EDNA
b
AI share of data-centre electricity (energy basis)
inference fraction f_{inf}
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
λ_{train} (training baseload)
λ_{inf} (inference)
$\lambda_{AI} = \lambda_{inf} + \lambda_{train}$
f_{inf} (inference fraction)