


<b>JORPA INGENIERÍA S.A.</b> Servicios de Ingeniería Fonos: (2) 29598900 - 29598913 resden N° 4688 - 4672 - San Miguel - Santiago CHILE 1/1	RL-17 V2019 R1 <b>CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS</b> <b>ACEITE MINERAL DE CAMBIADOR DE</b> <b>DERIVACIONES BAJO CARGA</b>	
--	---	---

<b>EMPRESA:</b> TRANSELEC S.A.				<b>FECHA:</b> 26/03/2020			
<b>ID. EQUIPO:</b> CDBC MR N° 146543 (Transf. TAG 17 GEC-ALSTOM N° 31K3998/1)				<b>EQUIPO / DIAGNÓSTICO</b> 1712 49677			
<b>POT. MÁXIMA:</b>	10	MVA	<b>FECHA MUESTREO:</b>		10/03/2020		
<b>VOLTAJE:</b>	220	kV	<b>FECHA RECEPCIÓN:</b>		19/03/2020		
<b>LUGAR:</b>	S/E Encuentro		<b>FECHA ANÁLISIS:</b>		25/03/2020		
<b>DIAGNÓSTICO ANTERIOR:</b>	43744		<b>AÑO FABRICACIÓN:</b>		1998		
<b>FECHA:</b>	29/01/2019		<b>ULTIMO DESGASIFICADO:</b>		02/2000		
<b>N° ORDEN DE TRABAJO:</b>	6557		<b>REGIMEN DE CARGA:</b>		No informado	%	
<b>MODELO :</b>	1XVIII350Y		<b>TEMPERATURA ACEITE:</b>		38	°C	
<b>LUGAR DE MUESTREO:</b>	Nivel inferior CDBC		<b>HUMEDAD RELATIVA</b>		40	%	
<b>VOL. MUESTRA:</b>	1000	mL	<b>VOL. ACEITE CDBC:</b>		No informado	L	

Prueba	UNIDAD	Método ASTM	Resultado 25 °C	Límites nuevo antes de energizar	Conexión al neutro	Conexión al terminal < 69 kV	Conexión al terminal > 69 kV
Humedad	mg/kg	D 1533-12	14	≤10	≤30*	≤30*	≤30*
Rigidez dieléctrica 2.0 mm.	kV	D 1816-12	50	≥55	≥27	≥35	≥45
Rigidez dieléctrica 2.5 mm.	kV	VDE 0370	-	≥70*	≥40	≥40	≥40
Densidad	g/mL	D 1298-12	0,873	-	-	-	-
Aspecto visual		D 1524-10	claro y brillante amarillo	-	-	-	-

**OBSERVACIONES:**

- Muestra tomada por Transelec S.A.
- Restos de muestra con descarte inmediato.

Bibliografía: C57.106-2006 "IEEE Guide for acceptance and Maintenance of Insulating Oil in Equipment"

<b>SITUACIÓN ACTUAL:</b>	<b>ACCIÓN A SEGUIR:</b>
- Aceite en buenas condiciones para servicio.	- Analizar al cabo de un año.

Este reporte de análisis no puede ser reproducido parcialmente sin la autorización por escrito de Jorpa Ingeniería S.A.

  
Carola Núñez D.  
Aprobó

  
Cristian Aramburu R.  
Revisó



## ESTADÍSTICAS DE ANÁLISIS ANTERIORES



Equipo N° **1712**  
Descripción Equipo: **CDBC MR N° 146543 (Transf. TAG 17 GEC-ALSTOM N° 31K3998/1)**  
Potencia (MVA): **10**  
Voltaje (kV): **220**

### Datos análisis anteriores:

Análisis >	49677	43744	14703	10228			
Fecha >	10-03-2020	29-01-2019	10-09-2010	21-07-2008			
<b>Humedad</b>	14	11	14	15			
<b>RD</b>	50	53	81	51			
<b>Densidad</b>	0,873	0,875	-	-			
<b>T° del aceite</b>	38	36	-	-			

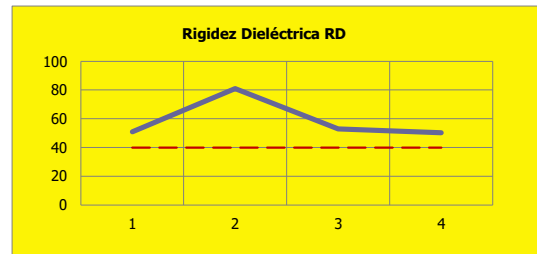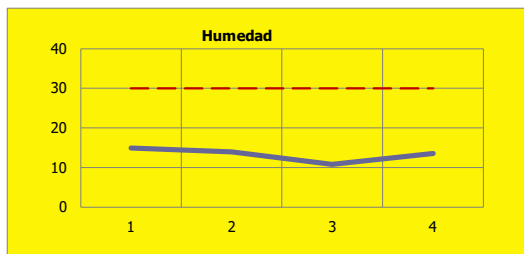

(\*) El eje inferior indica el análisis correlativo.

**JORPA INGENIERÍA S.A.**