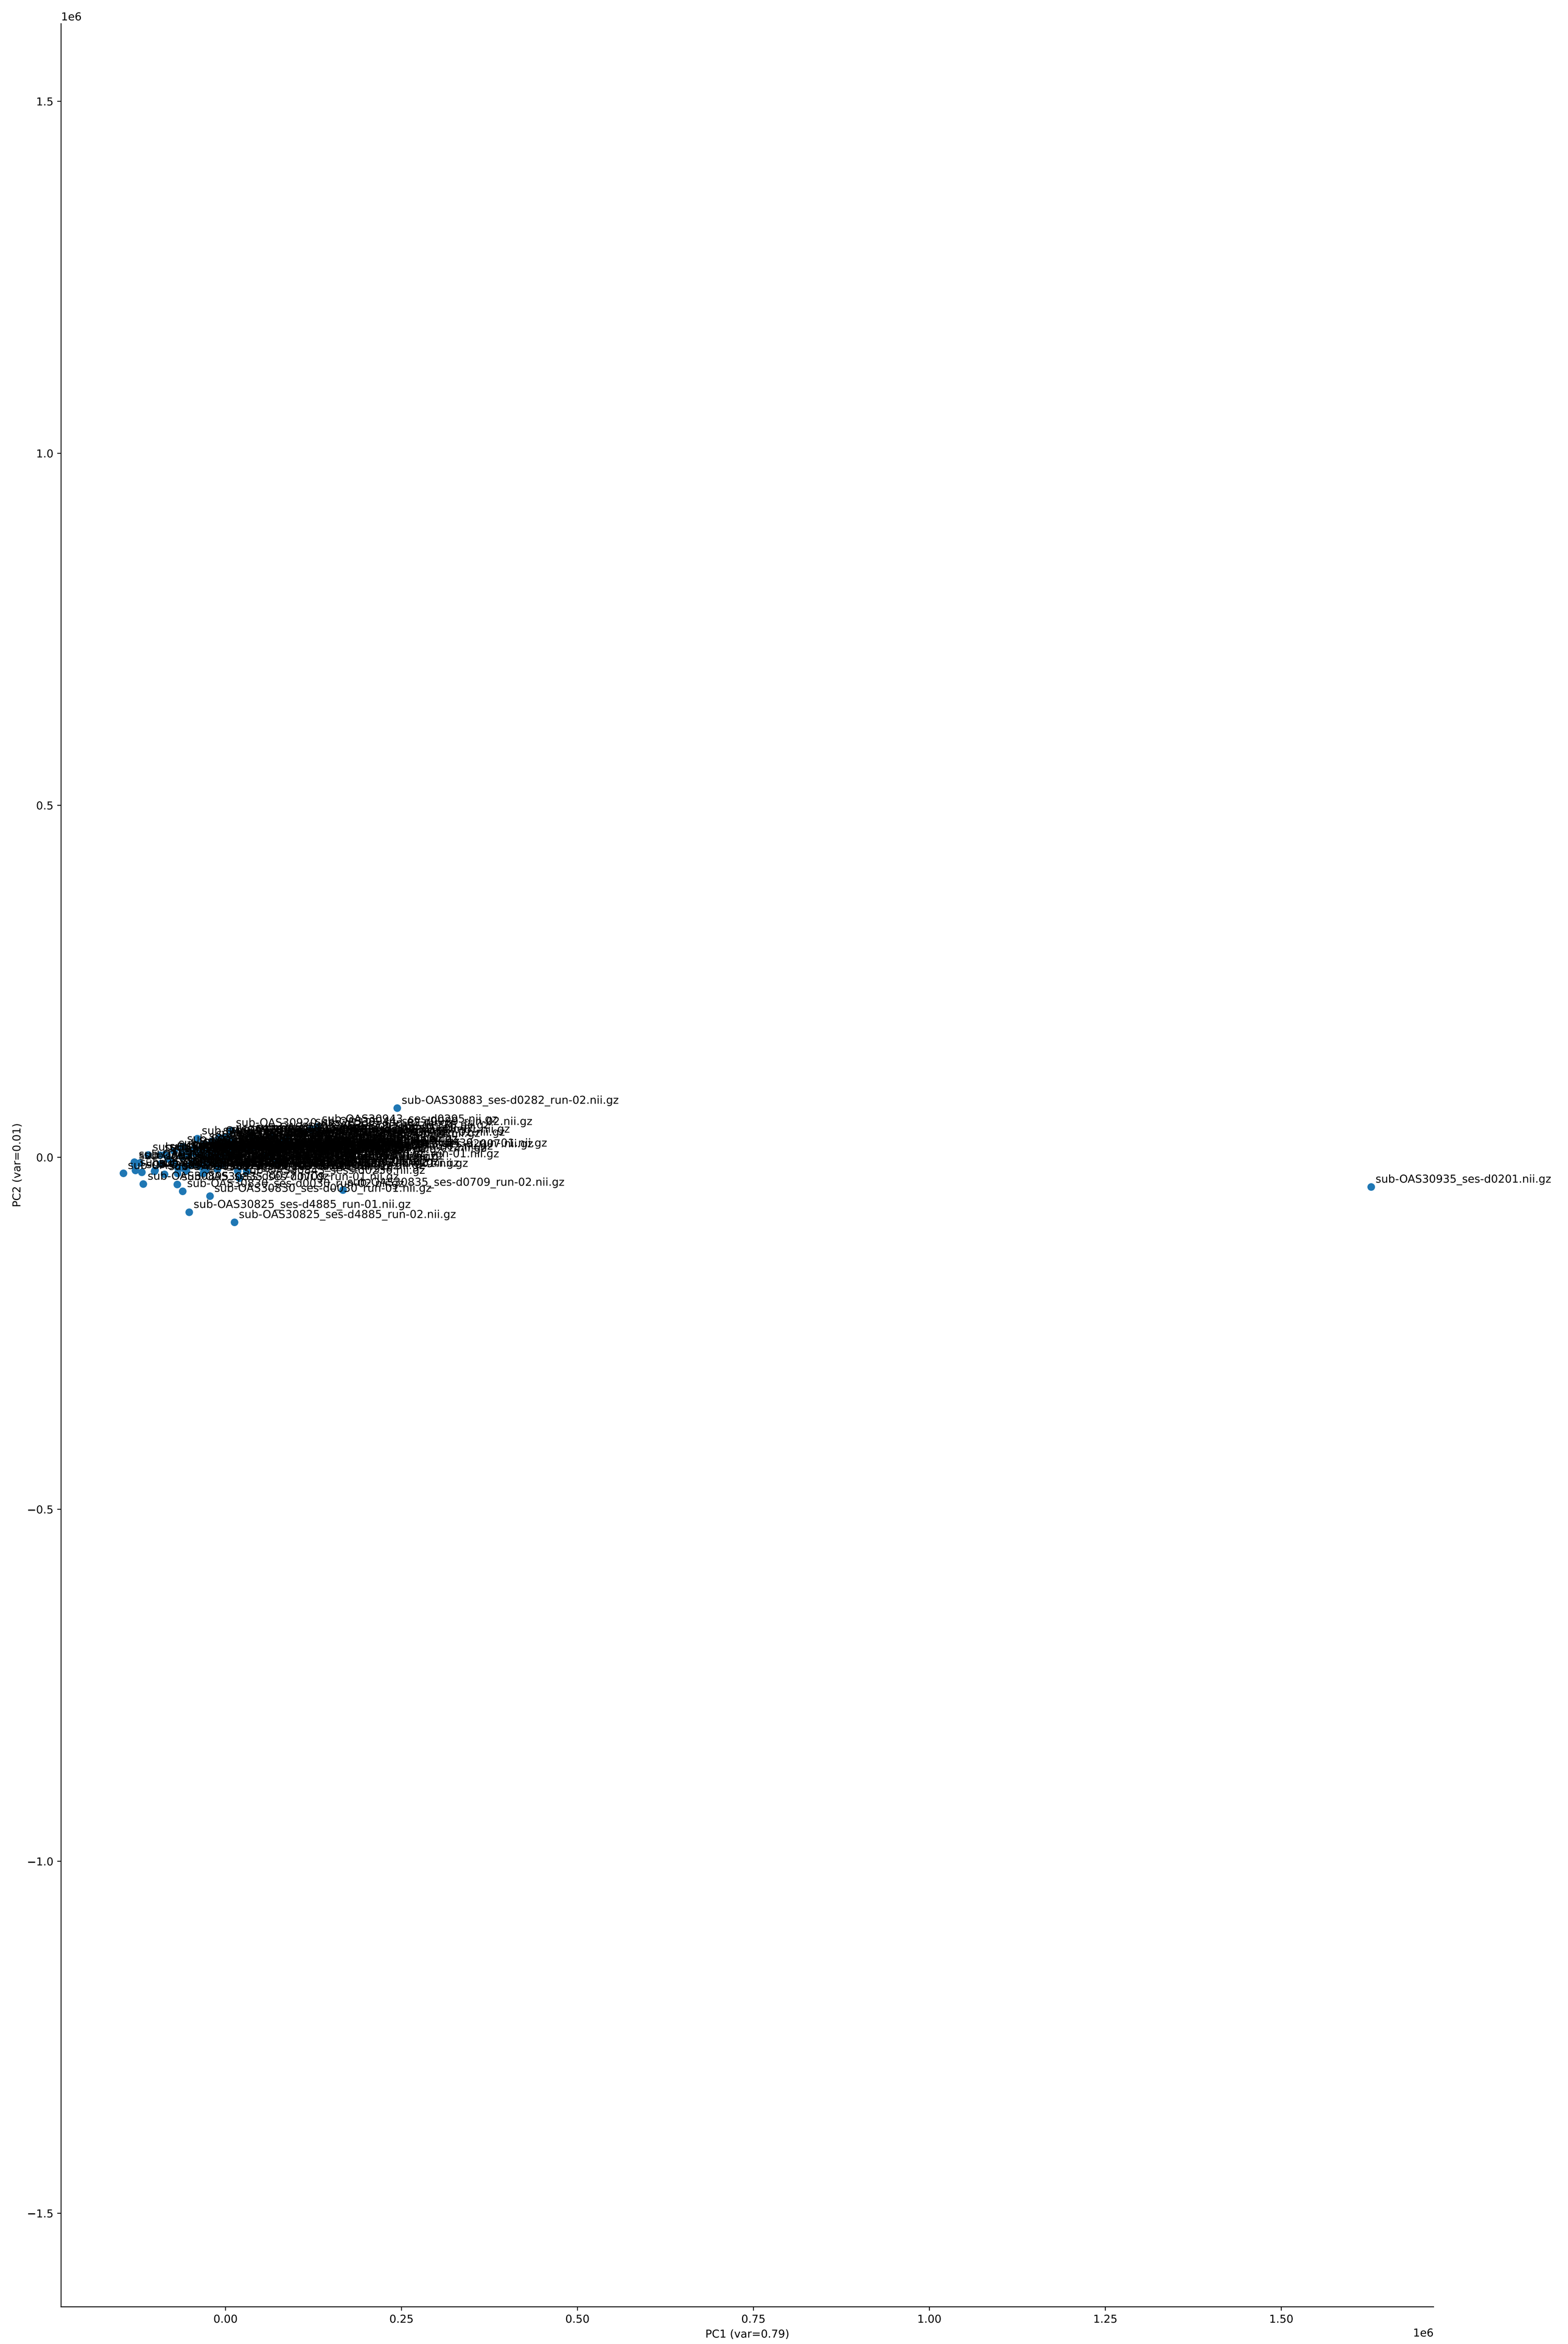
1e6
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
PC2 (var=0.01)
sub-OAS30883_ses-d0282_run-02.nii.gz
sub-OAS30935_ses-d0201.nii.gz
sub-OAS30825_ses-d4885_run-01.nii.gz
sub-OAS30825_ses-d4885_run-02.nii.gz
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
1e6
PC1 (var=0.79)