Podstawy AI – Sterownik wentylatora w języku FCL

FCL (*Fuzzy Control Language*, norma IEC 61131-7) to standardowy, tekstowy format opisu sterowników rozmytych, używany w przemyśle. Plik FCL zawiera wszystko, co sterownik wie: zmienne, funkcje przynależności, reguły i ustawienia operatorów.

Potrzebne pliki (w tym samym folderze co notebook; w Google Colab: ikona folderu po lewej → „Prześlij”):

- `wentylator.fcl` – sterownik do analizy,
- `fcl_narzedzie.py` – narzędzie, które czyta pliki FCL i liczy wynik.

Nic nie trzeba instalować – narzędzie używa tylko `numpy` i `matplotlib`, które są w Colab.

Plan:

1. Analiza pliku FCL (A–C)
2. Dodanie stanu `very_hot` i nowej reguły
3. Testy sterownika
4. Trzy konfiguracje: implikacja, wyostrzanie, suma zbiorów
5. Ocena sterownika
6. Drugie wejście: wilgotność

Do oddania: pliki FCL (co najmniej 3 konfiguracje i wersja z wilgotnością) oraz ten notebook zapisany jako PDF (Plik → Drukuj → Zapisz jako PDF).

```
from fcl_narzedzie import wynik, tabela, rysuj_zbiory, krzywa,
wariant, rozszerz, krzywe
print(open("wentylator.fcl", encoding="utf-8").read())
```

```
(* Podstawy AI – sterownik rozmyty wentylatora
   Jedno wejście: temperatura, jedno wyjście: prędkość wentylatora. *)

FUNCTION_BLOCK wentylator

VAR_INPUT
    temperature : REAL;     (* temperatura w pomieszczeniu [°C] *)
END_VAR

VAR_OUTPUT
    fan_speed : REAL;       (* prędkość wentylatora [% mocy] *)
END_VAR

FUZZIFY temperature
    RANGE := (0 .. 40);
    TERM cold := (0, 1) (10, 1) (20, 0);
```

```
    TERM warm := (10, 0) (20, 1) (30, 0);
    TERM hot  := (20, 0) (30, 1) (40, 1);
END_FUZZIFY

DEFUZZIFY fan_speed
    RANGE := (0 .. 100);
    TERM low     := (0, 1) (20, 1) (45, 0);
    TERM medium  := (25, 0) (50, 1) (75, 0);
    TERM high    := (55, 0) (80, 1) (95, 0);
    TERM maximum := (85, 0) (100, 1);
    METHOD : COG;           (* wyostrzanie: środek ciężkości *)
    DEFAULT := 0;           (* wynik, gdy żadna reguła nie działa *)
END_DEFUZZIFY

RULEBLOCK reguly
    AND  : MIN;             (* "i" w części JEŚLI *)
    ACT  : MIN;             (* implikacja: MIN przycina, PROD skaluje
*)
    ACCU : MAX;             (* suma zbiorów na wyjściu: MAX, BSUM *)

    RULE 1 : IF temperature IS cold THEN fan_speed IS low;
    RULE 2 : IF temperature IS warm THEN fan_speed IS medium;
    RULE 3 : IF temperature IS hot  THEN fan_speed IS high;
END_RULEBLOCK

END_FUNCTION_BLOCK
```

---


1. Analiza pliku FCL

Plik składa się z bloków. Każdy odpowiada jednemu krokowi sterownika rozmytego:

blok	co zawiera
`VAR_INPUT` / `VAR_OUTPUT`	nazwy wejść i wyjść
`FUZZIFY`	funkcje przynależności wejścia, zapisane punktami `(x, μ)` – łamana przez te punkty
`DEFUZZIFY`	funkcje przynależności wyjścia, metoda wyostrzania `METHOD`, wartość `DEFAULT`
`RULEBLOCK`	operatory (`AND`, `ACT` – implikacja, `ACCU` – suma zbiorów) i reguły `IF … THEN …`

Przykład: `TERM cold := (0, 1) (10, 1) (20, 0);` znaczy: do 10 °C „zimno” w stopniu 1, potem stopień maleje liniowo do 0 przy 20 °C.

```
rysuj_zbiory("wentylator.fcl")
```

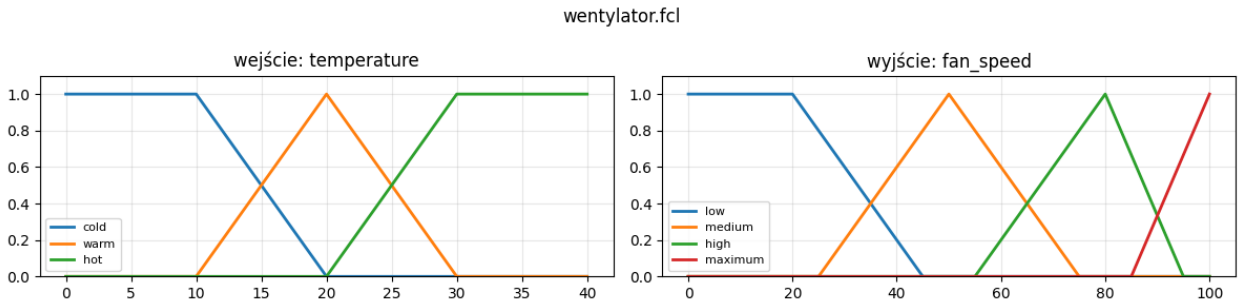

Zadanie 1A. Wypisz zmienne wejściowe i wyjściowe (nazwa, zakres, jednostka).

Zadanie 1B. Wypisz funkcje przynależności każdej zmiennej i opisz słowami, co znaczą (np. „cold – do 10 °C na pewno zimno, od 20 °C na pewno nie").

Zadanie 1C. Wypisz reguły i opisz jednym zdaniem, jak działa ten sterownik.

Twoja odpowiedź: 1A: Wejście: temperature, zakres 0-40, jednostka °C (temperatura w pomieszczeniu). Wyjście: fan_speed, zakres 0-100, jednostka % mocy (prędkość wentylatora).1B: temperature: cold - do 10 °C na pewno zimno, od 20 °C na pewno nie. warm - najbardziej ciepło jest przy 20 °C, poniżej 10 °C i powyżej 30 °C wcale. hot - od 20 °C zaczyna być gorąco, od 30 °C na pewno gorąco (i tak do 40 °C). fan_speed: low - do 20% na pewno wolno, od 45% już nie. medium - środek przy 50%, od 25% do 75%. high - środek przy 80%, od 55% do 95%. maximum - od 85% rośnie, przy 100% w pełni.1C: Reguła 1: jeśli zimno, to wolno. Reguła 2: jeśli ciepło, to średnio. Reguła 3: jeśli gorąco, to szybko. Im cieplej, tym szybciej kręci się wentylator.

---

2. Dodanie stanu `very_hot`

Komórka poniżej zapisuje plik `wentylator_k1.fcl`. Na start zawiera kopię oryginału. Zmień go bezpośrednio w komórce:

1. **(A)** Dodaj do `temperature` stan `very_hot`. Pamiętaj, że `hot` i `very_hot` muszą się **nakładać**, a `hot` powinien przestać być płaski do 40 °C (inaczej przy 40 °C będzie jednocześnie w pełni „hot" i „very_hot").
2. **(B)** Dodaj regułę: jeśli `very_hot`, to `fan_speed` = `maximum`.

Uruchom komórkę – zapisze plik. Potem uruchom następną, żeby zobaczyć wykres.

```
%%writefile wentylator_k1.fcl
FUNCTION_BLOCK wentylator

VAR_INPUT
    temperature : REAL;     (* temperatura w pomieszczeniu [°C] *)
END_VAR

VAR_OUTPUT
    fan_speed : REAL;       (* prędkość wentylatora [% mocy] *)
END_VAR
```

```
FUZZIFY temperature
    RANGE := (0 .. 40);
    TERM cold     := (0, 1) (10, 1) (20, 0);
    TERM warm     := (10, 0) (20, 1) (30, 0);
    TERM hot      := (20, 0) (30, 1) (38, 0);
    TERM very_hot := (30, 0) (40, 1);
END_FUZZIFY

DEFUZZIFY fan_speed
    RANGE := (0 .. 100);
    TERM low     := (0, 1) (20, 1) (45, 0);
    TERM medium  := (25, 0) (50, 1) (75, 0);
    TERM high    := (55, 0) (80, 1) (95, 0);
    TERM maximum := (85, 0) (100, 1);
    METHOD : COG;           (* wyostrzanie: środek ciężkości *)
    DEFAULT := 0;           (* wynik, gdy żadna reguła nie działa *)
END_DEFUZZIFY


RULEBLOCK reguly
    AND  : MIN;             (* "i" w części JEŚLI *)
    ACT  : MIN;             (* implikacja: MIN przycina, PROD skaluje
*)
    ACCU : MAX;             (* suma zbiorów na wyjściu: MAX, BSUM *)

    RULE 1 : IF temperature IS cold THEN fan_speed IS low;
    RULE 2 : IF temperature IS warm THEN fan_speed IS medium;
    RULE 3 : IF temperature IS hot  THEN fan_speed IS high;
    RULE 4 : IF temperature IS very_hot THEN fan_speed IS maximum;
END_RULEBLOCK

END_FUNCTION_BLOCK
```

```
Overwriting wentylator_k1.fcl
```

```
rysuj_zbiory("wentylator_k1.fcl")
```

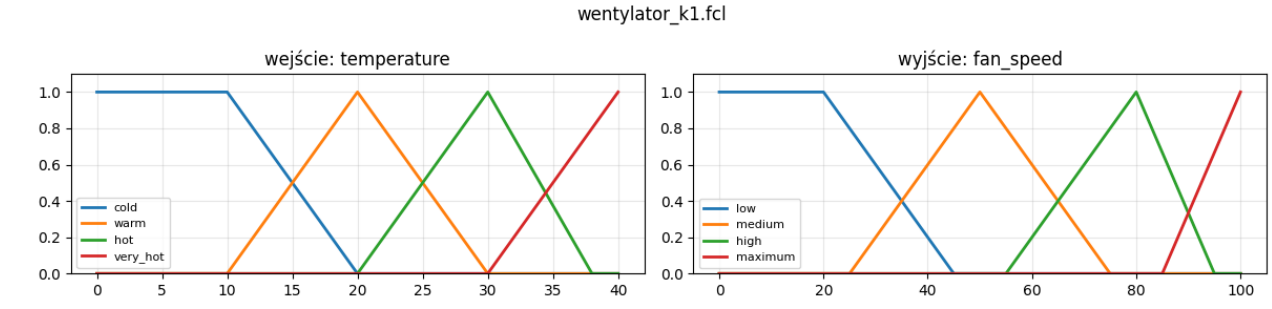


3. Testy sterownika

Zadanie 2C. Porównaj oryginał i Twoją wersję dla temperatur od 0 do 40 °C co 5 stopni. Wykres pokazuje prędkość dla wszystkich temperatur naraz.

```
TEMPERATURY = [0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40]
tabela(["wentylator.fcl", "wentylator_k1.fcl"], "temperature",
TEMPERATURY)
krzywa(["wentylator.fcl", "wentylator_k1.fcl"], "temperature")
```

temperature	wentylator	wentylator_k1
0	17.03	17.03
5	17.03	17.03
10	17.03	17.03
15	34.44	34.44
20	50.00	50.00
25	61.15	61.15
30	76.67	76.67
35	76.67	80.81
40	76.67	95.03

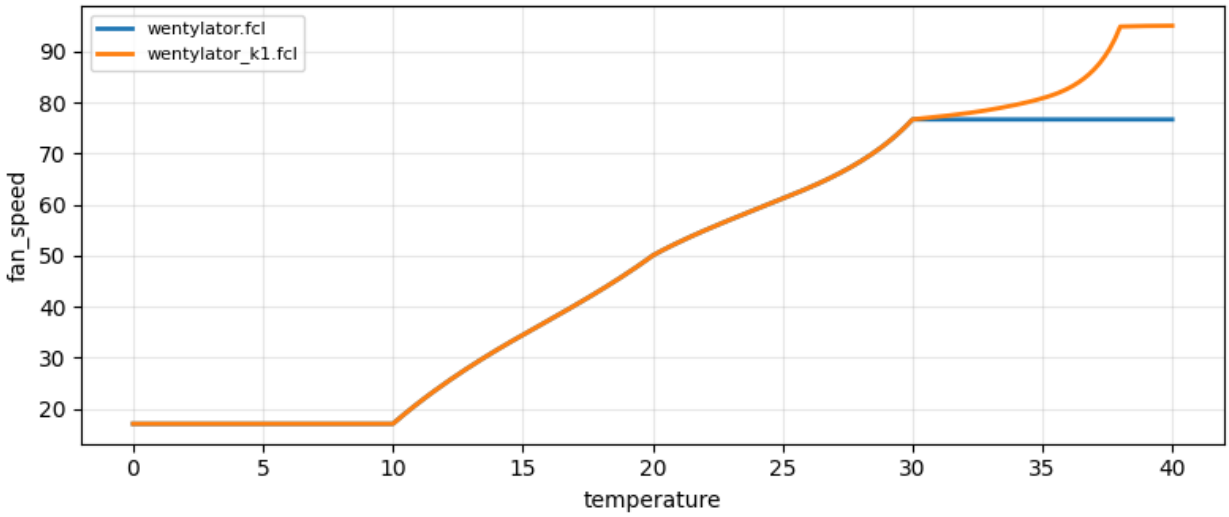

Pytanie 3a. Co robi oryginalny sterownik powyżej 30 °C? Co zmieniło dodanie `very_hot`?

Pytanie 3b. Jaką prędkość daje sterownik przy 0 °C, a jaką przy 40 °C? Czy wentylator kiedykolwiek się wyłącza albo osiąga 100%? Dlaczego?

Twoja odpowiedź: 3a: Oryginalny sterownik powyżej 30 °C daje cały czas to samo, 76,67%, bo tylko reguła „hot" działa i nic się już nie zmienia. Po dodaniu very_hot prędkość dalej rośnie: 80,81% przy 35 °C i 95,03% przy 40 °C. 3b: Przy 0 °C sterownik daje 17,03%, a przy 40 °C 95,03%. Wentylator nigdy się nie wyłącza i nigdy nie dochodzi do 100%. Wyostrzanie środkiem ciężkości liczy średnią z całego kształtu. Zbiór „low" ma szeroką podstawę (0-45%), więc jego środek jest wyżej niż 0, a zbiór „maximum" ma kształt trójkąta, więc jego środek wychodzi poniżej 100.

4. Trzy konfiguracje

Zadanie 3A. Przetestuj sterownik z innymi ustawieniami. Każda konfiguracja to osobny plik FCL, w którym zmieniasz **jedną** rzecz:

ustawienie w FCL	co określa	wariant do sprawdzenia
`ACT`	implikacja: jak siła reguły zmienia jej wniosek	`PROD` zamiast `MIN`
`METHOD`	wyostrzanie: jak z kształtu zrobić jedną liczbę	`MM` (środek maksimum) zamiast `COG`
`ACCU`	suma zbiorów na wyjściu: jak łączyć wnioski reguł	`BSUM` (suma ograniczona) zamiast `MAX`


Funkcja `wariant` tworzy kopię pliku ze zmienionym ustawieniem. Możesz też skopiować plik ręcznie i zmienić jedną linijkę.

```
# TODO: utwórz trzy konfiguracje (po jednej zmianie każda)
k2 = wariant("wentylator_k1.fcl", "wentylator_k2.fcl", ACT="PROD")
k3 = wariant("wentylator_k1.fcl", "wentylator_k3.fcl", METHOD="MM")
k4 = wariant("wentylator_k1.fcl", "wentylator_k4.fcl", ACCU="BSUM")

KONFIGURACJE = ["wentylator_k1.fcl", k2, k3, k4]
tabela(KONFIGURACJE, "temperature", TEMPERATURY + [28, 32, 34])
krzywa(KONFIGURACJE, "temperature")
```

```
Zapisano wentylator_k2.fcl: ACT = PROD
Zapisano wentylator_k3.fcl: METHOD = MM
Zapisano wentylator_k4.fcl: ACCU = BSUM
 temperature  wentylator_k1  wentylator_k2  wentylator_k3
wentylator_k4
           0          17.03          17.03          10.00
17.03
           5          17.03          17.03          10.00
17.03
          10          17.03          17.03          10.00
17.03
          15          34.44          31.08          30.93
34.50
          20          50.00          50.00          50.00
50.00
          25          61.15          61.54          62.23
61.60
          30          76.67          76.67          80.00
76.67
          35          80.81          82.35          96.25
81.67
          40          95.03          95.03         100.00
```

```
95.03
          28          68.45          70.79          79.00
68.08
          32          77.82          77.93          78.75
78.61
          34          79.56          80.37          77.50
80.44
```

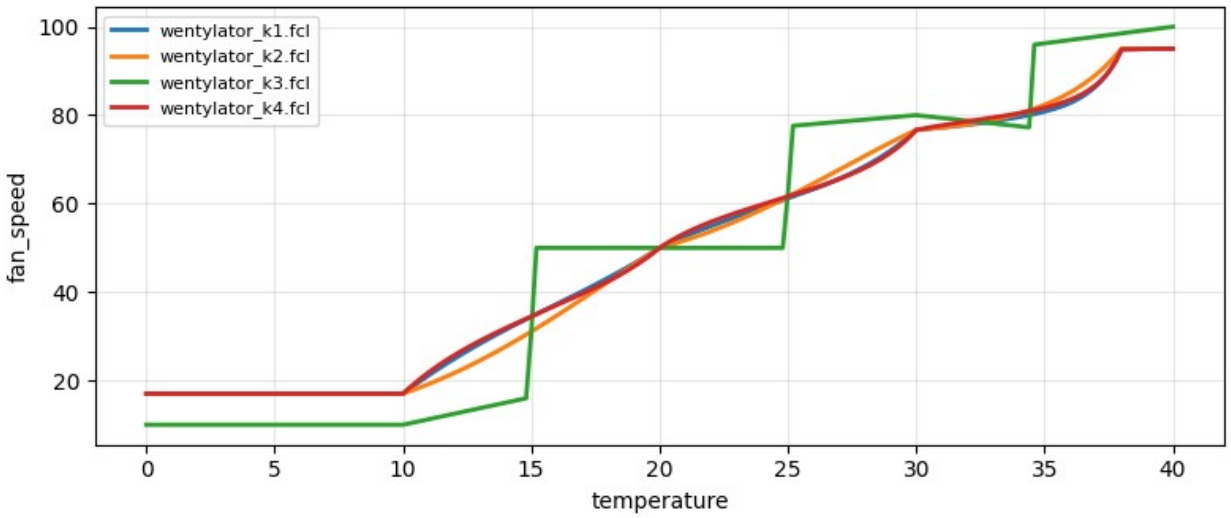

Zadanie 3A (opis). Dla każdej konfiguracji opisz: co zmieniłeś, przy jakich temperaturach wynik się zmienił i o ile. Która zmiana ma największy wpływ?

Twoja odpowiedź: 3A: Dla każdej konfiguracji zmieniłam tylko jedno ustawienie w pliku k1. k2: ACT = PROD (implikacja iloczynem). Wynik zmienił się trochę: przy 15 °C jest 31,08 zamiast 34,44 (o 3,4 mniej), a przy 28 °C 70,79 zamiast 68,45 (o 2,3 więcej). Przy 0, 20, 30 i 40 °C wynik jest taki sam. k3: METHOD = MM (środek maksimum zamiast środka ciężkości). Wynik zmienił się najbardziej: przy zimnie jest 10 zamiast 17,03, przy 28 °C 79 zamiast 68,45, przy 35 °C 96,25 zamiast 80,81, a przy 40 °C aż 100. Wykres ma też ostre „schodki" przy 15, 25 i 35 °C. k4: ACCU = BSUM (suma ograniczona zamiast maksimum). Różnice są bardzo małe, do około 0,9, głównie przy 32-35 °C. Największy wpływ ma zmiana wyostrzania na MM (do 15 punktów różnicy). Najmniejszy ma zmiana ACCU na BSUM.

---

5. Ocena sterownika

Zadanie 3B. Jak oceniasz działanie sterownika? Odnieś się do:

- czy prędkość rośnie z temperaturą płynnie, czy skokami,
- czy zakres prędkości (najmniejsza i największa) jest sensowny dla wentylatora,
- którą konfigurację wybrałbyś do prawdziwego urządzenia i dlaczego.

Twoja odpowiedź: 3B: W k1, k2 i k4 prędkość rośnie płynnie, razem z temperaturą. W k3 rośnie skokami, a wentylator nie powinien zmieniać obrotów tak nagle. Prędkość jest od 17% do 95%,

więc wentylator nigdy się nie wyłącza i nigdy nie kręci się na 100%. Do prawdziwego urządzenia wybrałabym k1, bo działa płynnie.

---

6. Drugie wejście: wilgotność

Przy wysokiej wilgotności to samo ciepło jest bardziej uciążliwe, więc wentylator powinien kręcić się szybciej. Dodajemy do Twojego sterownika z części 2 drugie wejście `humidity` (wilgotność powietrza, 0–100%).

6.1 Rozszerzenie pliku

Nie musisz przepisywać całego pliku. Funkcja `rozszerz` bierze `wentylator_k1.fcl` i wkleja we właściwe miejsca trzy fragmenty, które piszesz w FCL:

1. nowe wejście w `VAR_INPUT` (gotowe),
2. blok `FUZZIFY humidity` z trzema stanami: `dry`, `normal`, `humid`,
3. co najmniej dwie nowe reguły, np. „ciepło **i** wilgotno → szybko", „gorąco **i** wilgotno → maksimum".


```
NOWE_WEJSCIE = "humidity : REAL;     (* wilgotność [%] *)"

# TODO: uzupełnij punkty (x, μ) — sąsiednie stany muszą się nakładać
NOWY_FUZZIFY = """
FUZZIFY humidity
    RANGE := (0 .. 100);
    TERM dry    := (0, 1) (20, 1) (40, 0);
    TERM normal := (20, 0) (50, 1) (80, 0);
    TERM humid  := (60, 0) (80, 1) (100, 1);
END_FUZZIFY
"""

# TODO: dopisz co najmniej dwie reguły z humidity (numeruj dalej: RULE
5, RULE 6, ...)
NOWE_REGULY = """
RULE 5 : IF temperature IS warm AND humidity IS humid THEN fan_speed
IS high;
RULE 6 : IF temperature IS hot AND humidity IS humid THEN fan_speed IS
maximum;
"""

rozszerz("wentylator_k1.fcl", "wentylator_h.fcl",
         wejscie=NOWE_WEJSCIE, fuzzify=NOWY_FUZZIFY,
reguly=NOWE_REGULY)
rysuj_zbiory("wentylator_h.fcl")
```

```
Zapisano wentylator_h.fcl — plik wczytuje się poprawnie.
```

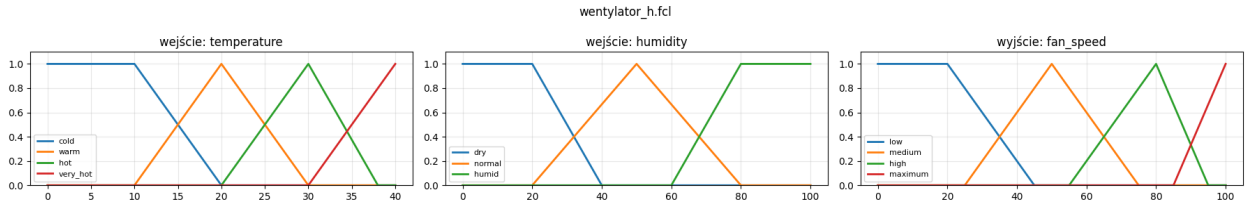

Testy. Ta sama temperatura przy suchym (20%) i wilgotnym (90%) powietrzu, a potem wilgotność od 0 do 100% przy stałych 25 °C.


```
print("Powietrze suche (humidity = 20):")
tabela("wentylator_h.fcl", "temperature", TEMPERATURY, humidity=20)
print("\nPowietrze wilgotne (humidity = 90):")
tabela("wentylator_h.fcl", "temperature", TEMPERATURY, humidity=90)
print("\nStała temperatura 25 °C:")
tabela("wentylator_h.fcl", "humidity", [0, 20, 40, 60, 75, 90, 100],
temperature=25)
krzywe("wentylator_h.fcl", "temperature", "humidity", [20, 50, 90])
```

```
Powietrze suche (humidity = 20):
 temperature  wentylator_h
           0         17.03
           5         17.03
          10         17.03
          15         34.44
          20         50.00
          25         61.15
          30         76.67
          35         80.81
          40         95.03

Powietrze wilgotne (humidity = 90):
 temperature  wentylator_h
           0         17.03
           5         17.03
          10         17.03
          15         45.58
          20         61.54
          25         65.26
          30         81.17
          35         80.81
          40         95.03

Stała temperatura 25 °C:
    humidity  wentylator_h
           0         61.15
          20         61.15
          40         61.15
          60         61.15
          75         65.26
```

```
          90         65.26
         100         65.26
```

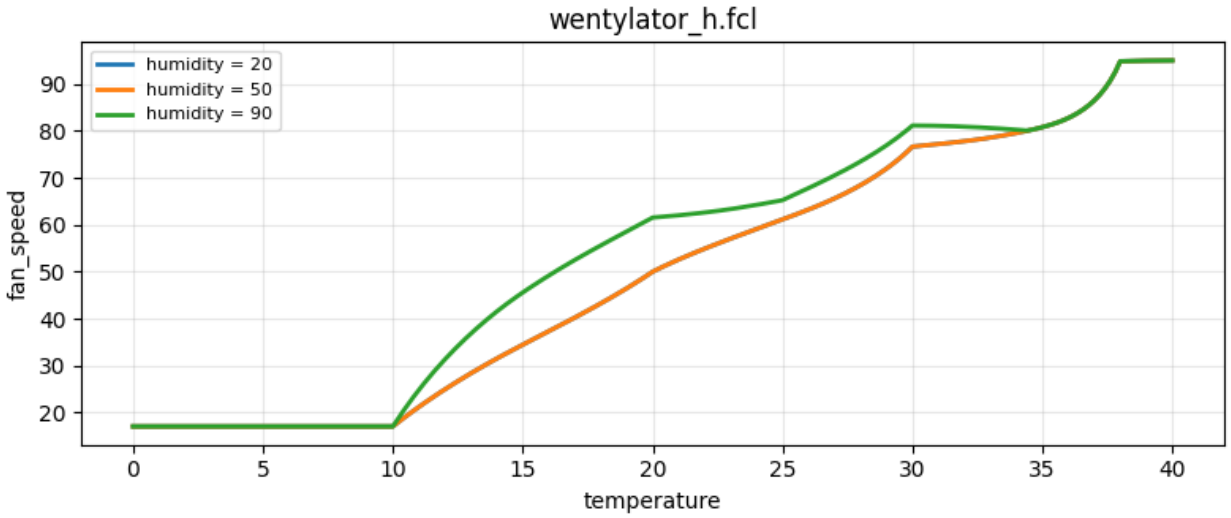

Pytanie 6a. O ile wilgotne powietrze zwiększa prędkość przy 25 °C? Czy to dużo, czy mało?

Pytanie 6b. Czy wilgotność cokolwiek zmienia przy 10 °C? Dlaczego?

Pytanie 6c. Reguła 2 („warm → medium") nic nie wie o wilgotności. Co robi, gdy powietrze jest wilgotne? Jak to wpływa na wynik z pytania 6a?

Twoja odpowiedź: 6a: Przy 25 °C wilgotne powietrze zwiększa prędkość z 61,15% do 65,26%, czyli o około 4 punkty. To mało. 6b: Przy 10 °C wilgotność nic nie zmienia, w obu przypadkach jest 17,03%. Nowe reguły działają tylko dla „warm" i „hot", a przy 10 °C żadne z nich nie jest prawdziwe, więc te reguły się nie włączają. 6c: Reguła 2 nic nie wie o wilgotności, więc działa cały czas, także w wilgotnym powietrzu. Ciągnie wynik w stronę średniej prędkości, dlatego nowa reguła „szybciej" ma mały wpływ. To wyjaśnia wynik z 6a, tylko 4 punkty.

6.2 Poprawka: stare reguły tylko dla niewilgotnego powietrza

Zmień reguły 2 i 3 tak, żeby działały tylko, gdy powietrze **nie** jest wilgotne. FCL ma do tego słowo `NOT`:

```
RULE 2 : IF temperature IS warm AND humidity IS NOT humid THEN
fan_speed IS medium;
```


Komórka poniżej robi kopię pliku i zamienia w niej tekst reguł.

```
tekst = open("wentylator_h.fcl", encoding="utf-8").read()
# TODO: zamień reguły 2 i 3 (tekst przed zamianą musi być DOKŁADNIE
taki jak w Twoim pliku)
tekst = tekst.replace("RULE 2 : IF temperature IS warm THEN fan_speed
IS medium;",
                      "RULE 2 : IF temperature IS warm AND humidity IS
NOT humid THEN fan_speed IS medium;")
```

```
tekst = tekst.replace("RULE 3 : IF temperature IS hot  THEN fan_speed
IS high;",
                      "RULE 3 : IF temperature IS hot AND humidity IS
NOT humid THEN fan_speed IS high;")
open("wentylator_h2.fcl", "w", encoding="utf-8").write(tekst)

print("Stała temperatura 25 °C:")
tabela(["wentylator_h.fcl", "wentylator_h2.fcl"], "humidity", [0, 20,
40, 60, 75, 90, 100], temperature=25)
krzywe("wentylator_h2.fcl", "temperature", "humidity", [20, 50, 90])
```

```
Stała temperatura 25 °C:
    humidity  wentylator_h  wentylator_h2
           0         61.15          61.15
          20         61.15          61.15
          40         61.15          61.15
          60         61.15          61.15
          75         65.26          69.75
          90         65.26          80.27
         100         65.26          80.27
```

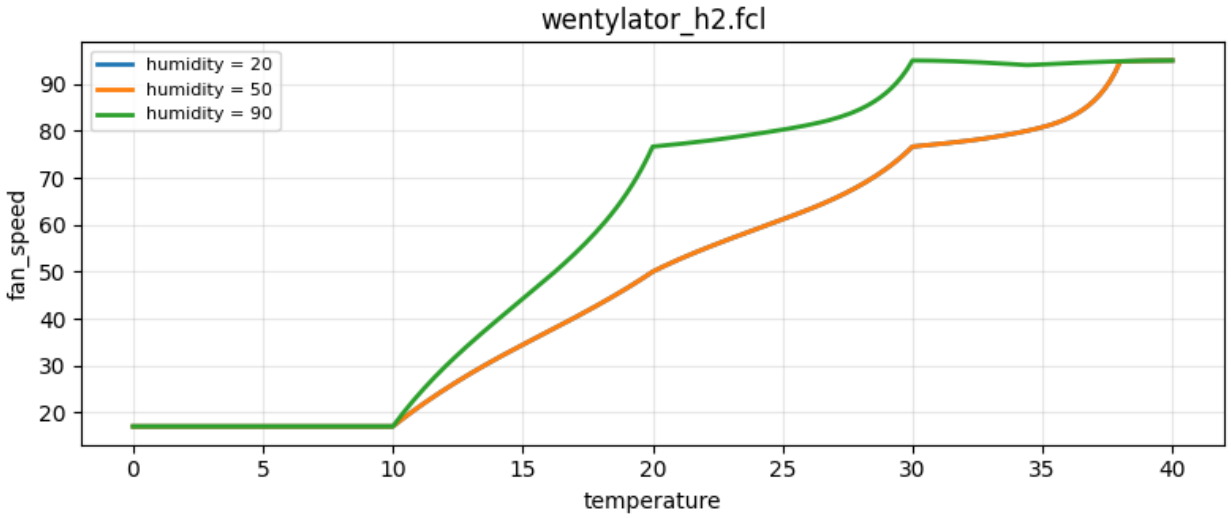

Pytanie 6d. Jak zmienił się wynik przy 25 °C i wilgotności 90% po poprawce? Dlaczego?

Pytanie 6e. Pełna baza reguł dla 4 stanów temperatury i 3 stanów wilgotności ma 4 × 3 = 12 reguł. Ile reguł ma Twój sterownik? Czy przy dwóch wejściach logika rozmyta daje coś, czego nie dałaby zwykła funkcja temperatury?

Twoja odpowiedź: 6d: Przy 25 °C i wilgotności 90% wynik wzrósł z 65,26% do 80,27%, czyli o około 15 punktów. Stara reguła 2 działa teraz tylko wtedy, gdy powietrze NIE jest wilgotne, więc w wilgotnym powietrzu nie ciągnie wyniku w dół. 6e: Mój sterownik ma 6 reguł, a pełna baza miałaby 12. Przy dwóch wejściach logika rozmyta daje więcej niż zwykła funkcja temperatury, bo wynik zależy od połączenia temperatury i wilgotności.

Do oddania

1. Pliki FCL: `wentylator_k1.fcl` (z `very_hot`) oraz co najmniej dwa warianty (`wentylator_k2.fcl`, `wentylator_k3.fcl`, …). W Colab: kliknij plik w panelu po lewej → „Pobierz”.
2. Pliki z wilgotnością: `wentylator_h.fcl` i `wentylator_h2.fcl`.
3. Ten notebook z wynikami i odpowiedziami zapisany jako PDF: Plik → Drukuj → Zapisz jako PDF.