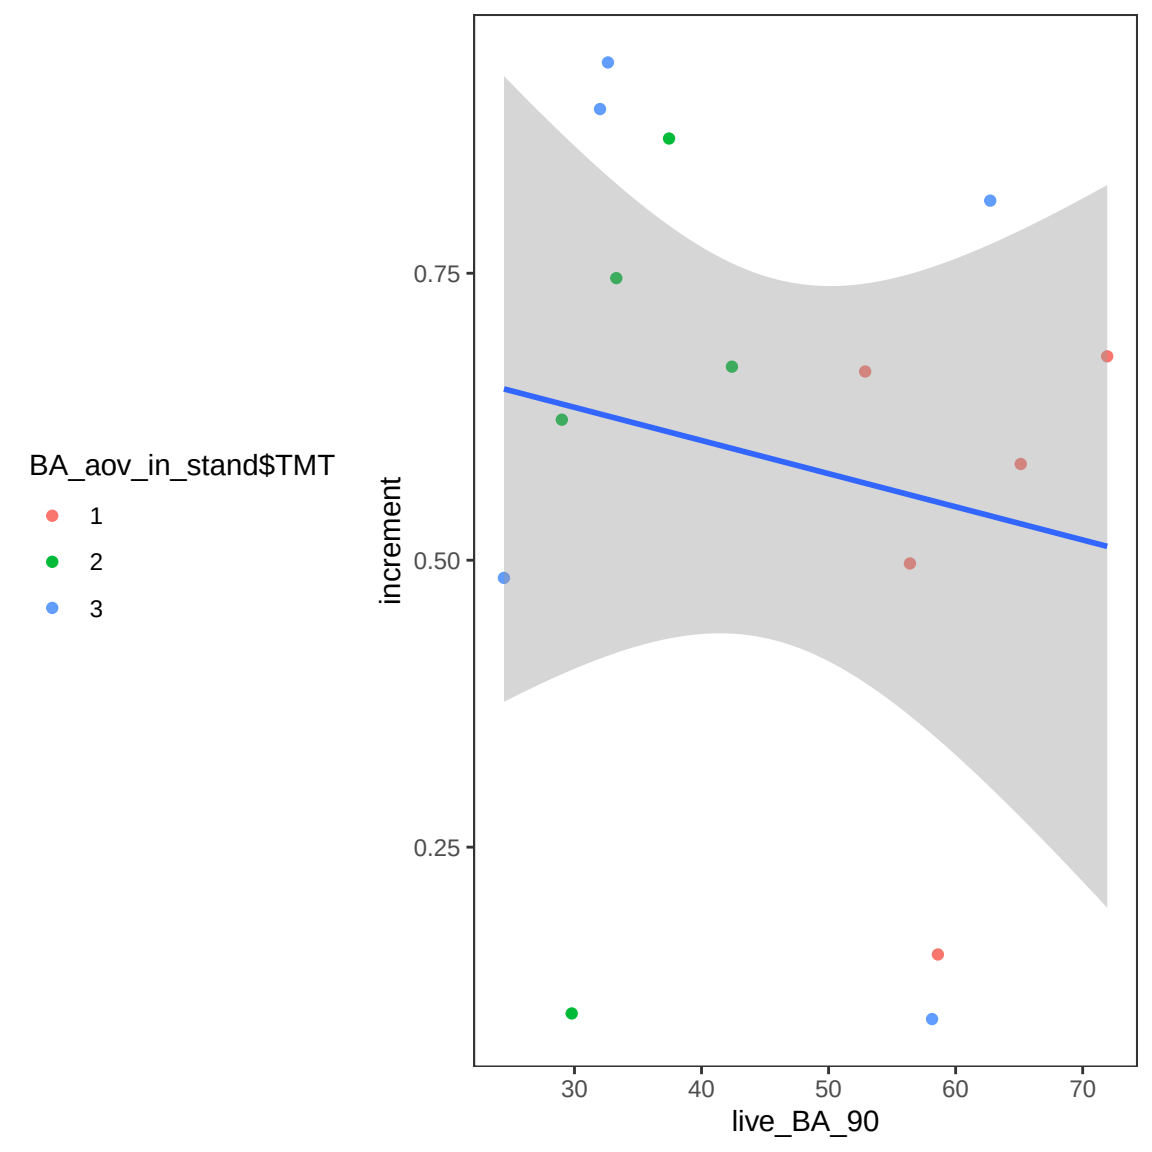
BA_aov_in_stand$TMT
1
2
3
increment
0.75
0.50
0.25
30
40
50
60
70
live_BA_90