


План антресоли на отм. +2,550

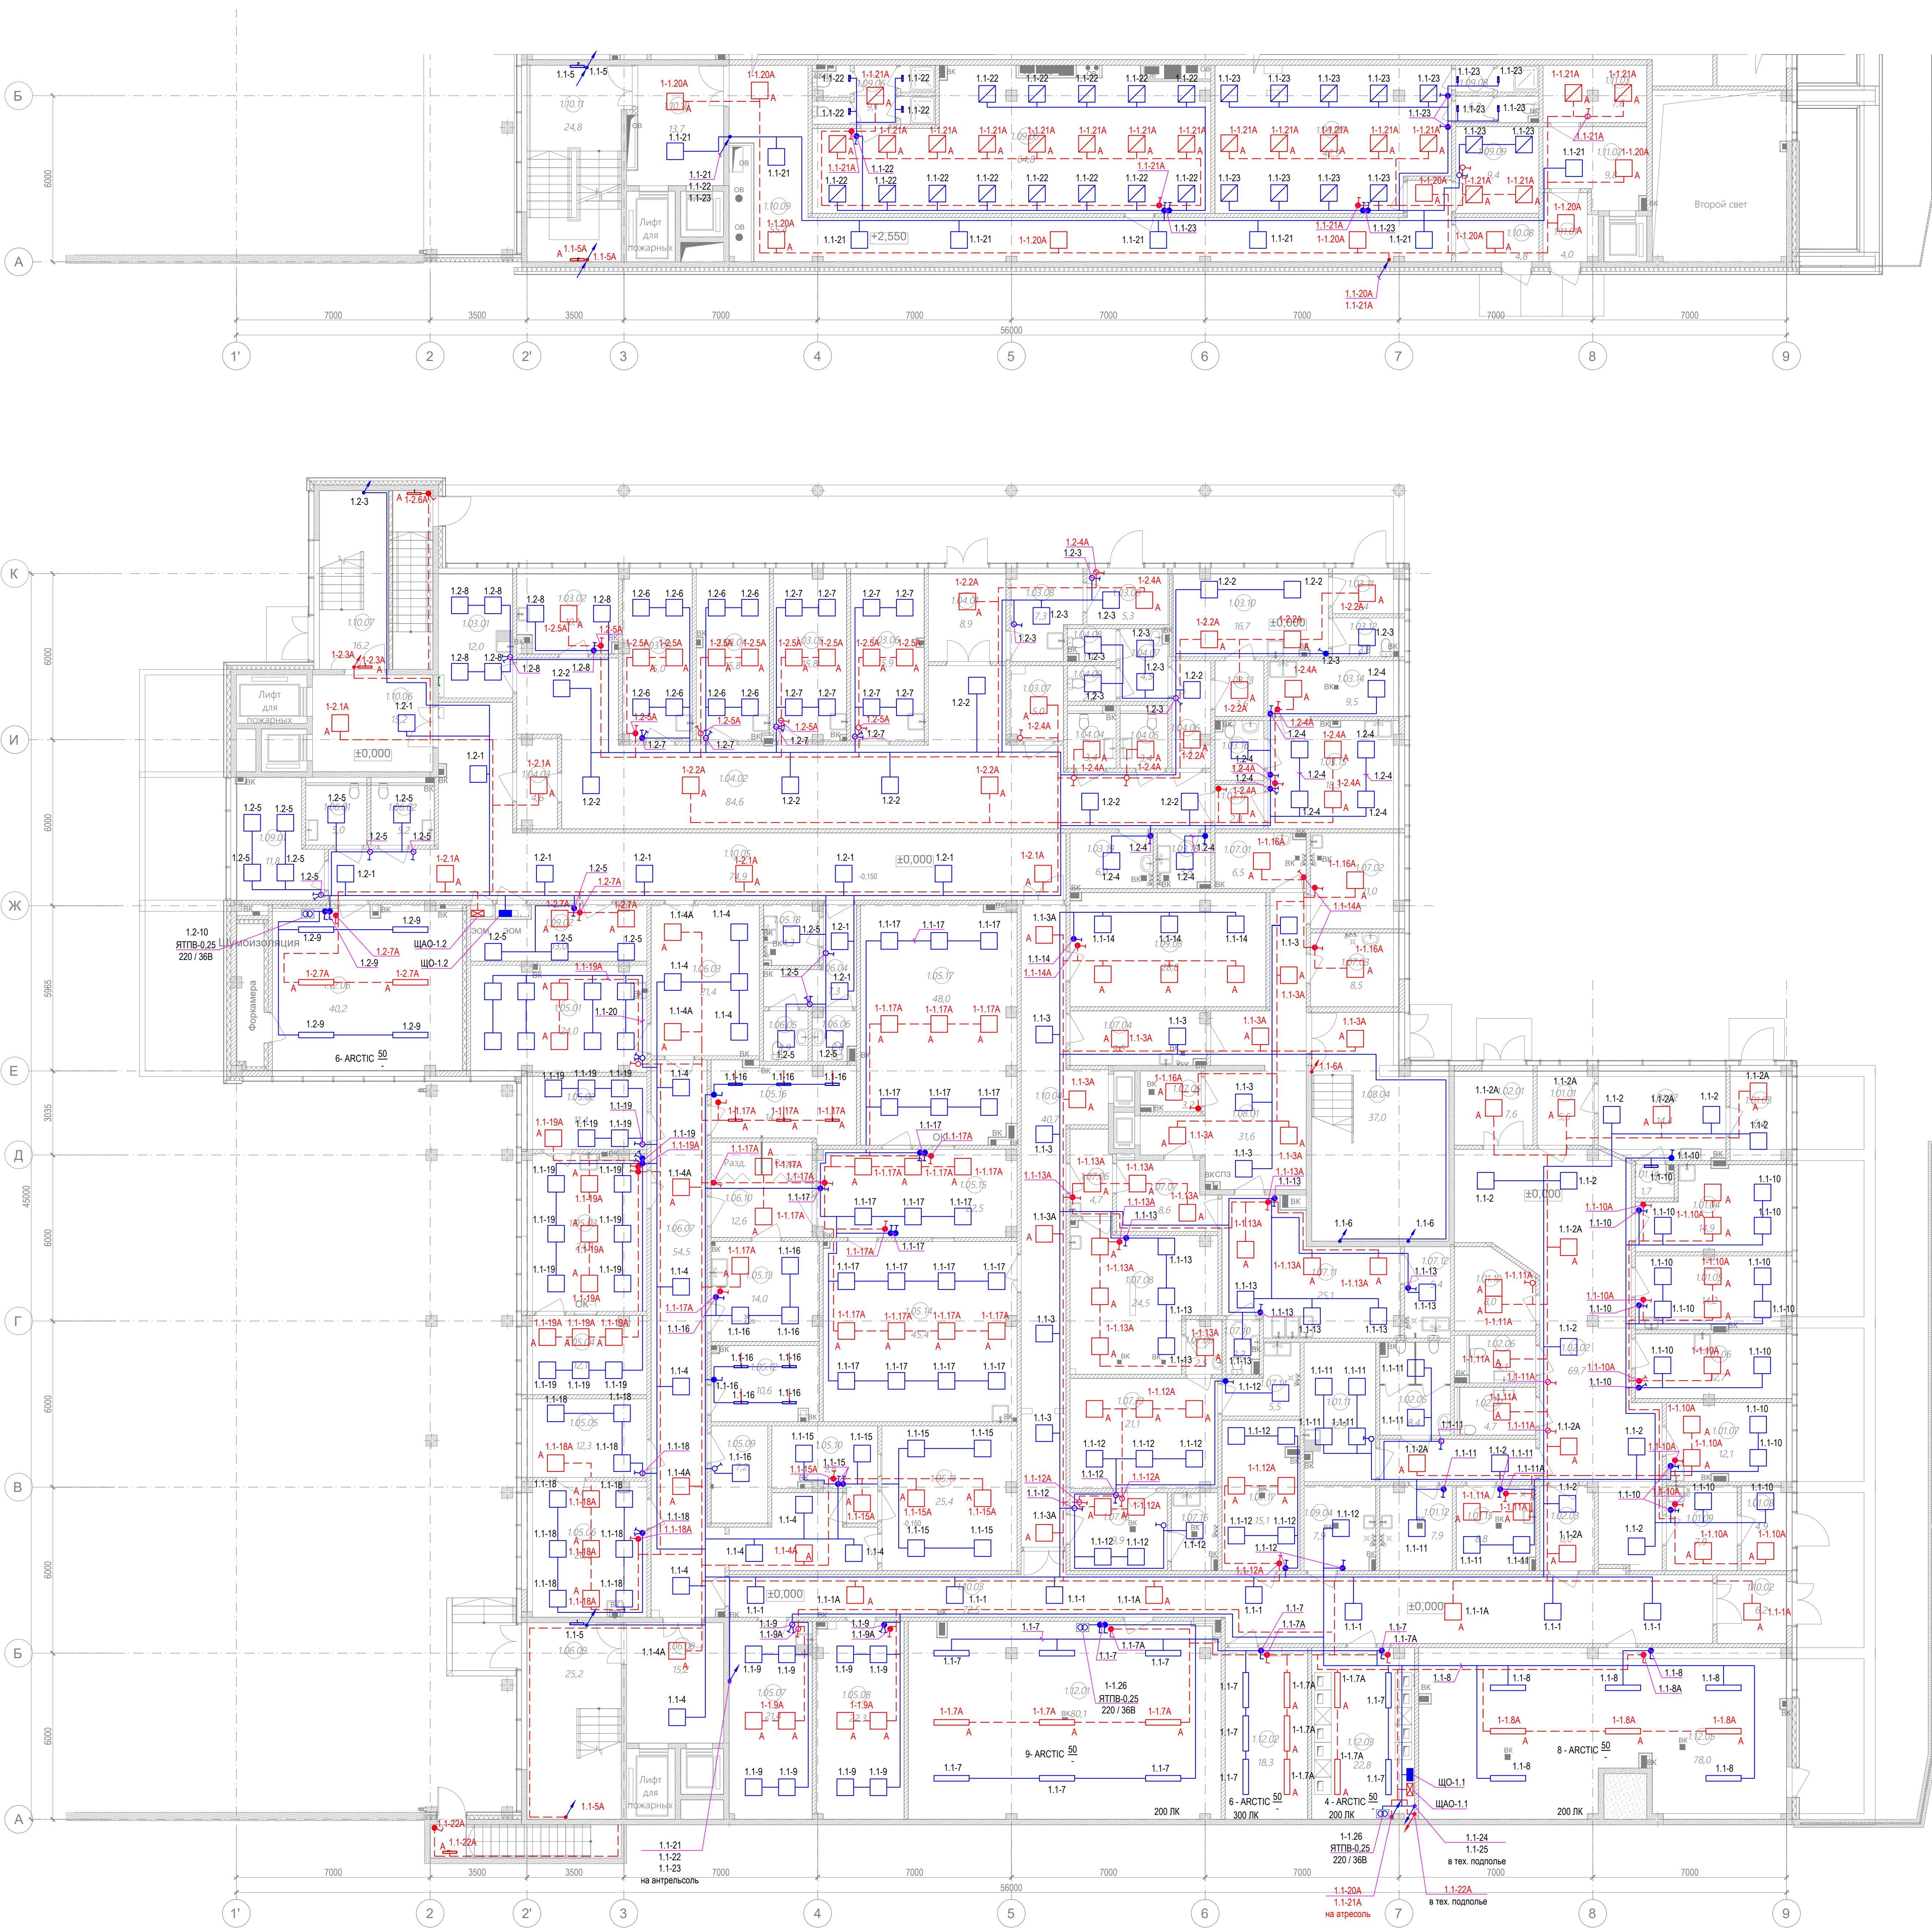

Экспликация помещений			
Ном. пом.	Наименование	Площ., м2	Кат. пом.
1.01.01	Шлюз	5,45	
1.01.02	Приемный фильтр-басс	14,43	
1.01.03	Уличный тамбур	6,41	
1.01.04	Кабинет врача-инфекциониста	14,93	
1.01.05	Процедурная зала анализа на кишечную группу (без постоянного рабочего места)	14,22	
1.01.06	Помещение регистрации направлений и забора материала для лабораторных исследований	12,66	
1.01.07	Процедурная забор крови	12,11	
1.01.08	Тамбур	4,92	
1.01.09	Помещение временного хранения биологического материала	7,85	B4
1.01.10	Гардероб	8,03	
1.01.11	Комната персонала	12,88	
1.01.12	ПУИ	7,92	B4
1.01.13	Санитарная комната	8,81	
1.01.14	Санузел	1,68	
1.02.01	Уличный тамбур	7,58	
1.02.02	Коридор взрослого инфекционного отделения	69,66	
1.02.03	Шлюз	5,95	
1.02.05	Уборная персонала	8,36	
1.02.06	Уборная посетителей (в т.ч. МПН)	4,13	
1.02.07	Уборная посетителей (в т.ч. МПН)	4,74	
1.03.01	Комната персонала	12,01	
1.03.02	Процедурная анализа на кишечную группу	10,09	
1.03.03	Процедурная забор крови	14,98	
1.03.04	Помещение для приема детей, состоящих на диспансерном учете	15,76	
1.03.05	Кабинет врача-инфекциониста	15,75	
1.03.06	Кабинет врача-инфекциониста для приема детей с острыми инфекционными заболеваниями	15,93	
1.03.07	Гардероб	5,02	
1.03.08	Помещение временного хранения биологического материала	7,33	B4
1.03.09	Тамбур	5,33	
1.03.10	Фильтр-басс	16,70	
1.03.11	Тамбур	3,39	
1.03.12	Уборная	3,34	
1.03.13	Шлюз	3,55	
1.03.14	Мочная экскреция	9,50	D
1.03.15	Процедурная рентгенодиагностики	18,28	
1.03.16	Уборная	3,81	
1.03.17	Шлюз	2,82	
1.03.18	ПУИ	3,76	B4
1.03.19	Санитарная комната	6,00	
1.04.01	Тамбур	8,85	
1.04.02	Коридор	84,57	
1.04.03	Шлюз	4,58	
1.04.04	Уборная посетителей (в т.ч. МПН)	3,44	

Экспликация помещений			
Ном. пом.	Наименование	Площ., м2	Кат. пом.
1.04.05	Уборная посетителей (в т.ч. МПН)	3,40	
1.04.06	Тамбур	5,27	
1.04.07	Уличный тамбур	4,52	
1.04.08	Уборная персонала	1,94	
1.04.09	Уборная персонала	2,25	
1.05.01	Кабинет врач рентгенологов	24,02	
1.05.02	Радиационная	11,37	
1.05.03	Процедурная рентгенодиагностики	24,27	
1.05.04	Комната управления РД	12,10	
1.05.05	Радиационная	12,26	
1.05.06	Процедурная маммографии	20,87	
1.05.07	Комната персонала	21,41	
1.05.08	Кабинет записей частей	22,31	B3
1.05.09	Комната просмотров результатов снимков	7,17	
1.05.10	Комната управления ФД	9,82	
1.05.11	Процедурная флюорографии	25,36	
1.05.12	Техническое помещение	10,55	B4
1.05.13	Подготовительная	13,98	
1.05.14	Процедурная компьютерной томографии	45,35	
1.05.15	Комната управления МРТ/КТ	22,54	
1.05.16	Техническое помещение	14,15	B4
1.05.17	Процедурная МРТ	47,95	
1.05.18	ПУИ	4,31	B4
1.06.01	Уборная посетителей (в т.ч. МПН)	4,97	
1.06.02	Уборная посетителей (в т.ч. МПН)	5,15	
1.06.03	Зона комфортного ожидания детей	21,37	
1.06.04	Коридор	7,33	
1.06.05	Уборная персонала	2,93	
1.06.06	Уборная персонала	2,65	
1.06.07	Коридор	54,48	
1.06.08	Лифтовый холл с ПБЗ МПН	15,23	
1.06.09	Лестничная клетка	25,20	
1.06.10	Коридор	12,55	
1.07.01	Помещение временного хранения отходов класса "Б"	6,49	B4
1.07.02	Помещение временного хранения отходов класса "Б"	10,95	B4
1.07.03	Помещение временного хранения отходов класса "Б"	8,48	B4
1.07.04	Помещение обработки тележек	9,49	B4
1.07.05	ПУИ	3,25	
1.07.06	Санитарный шлюз	4,70	
1.07.07	Помещение приема и хранения нестерильных материалов	8,56	B4
1.07.08	Помещение работы, мойки и дезинфекции медицинских инструментов	24,50	B3
1.07.09	Санитарный шлюз	2,48	
1.07.10	Уборная	2,20	

Экспликация помещений			
Ном. пом.	Наименование	Площ., м2	Кат. пом.
1.07.11	Помещение работы, мойки и дезинфекции медицинских инструментов	25,11	D
1.07.12	ПУИ	5,45	B4
1.07.13	Стерильная зона-временное хранение	21,10	B3
1.07.14	ПУИ	5,55	B4
1.07.15	Экспозиционная	9,89	
1.07.16	ПУИ	4,73	B4
1.07.17	Помещение водоподготовки	15,11	D
1.08.01	Коридор	31,55	
1.08.04	Лестничная клетка	36,98	
1.09.01	Кабинет инженеров-программистов	11,80	
1.09.02	Мастерская эксплуатации здания	12,95	
1.09.03	Архив	28,84	B2
1.09.04	ПУИ	7,93	B4
1.09.05	Гардероб (одежда) и рабочей одежды персонала (мужской)	64,80	
1.09.06	Душевые и санузлы	9,11	
1.09.07	Гардероб (одежда) и рабочей одежды персонала (женский)	42,92	
1.09.08	Душевые и санузлы	6,21	
1.09.09	Гардероб верхней одежды персонала	9,39	
1.10.02	Тамбур	6,20	
1.10.03	Коридор	72,50	
1.10.04	Коридор	40,68	
1.10.05	Коридор	74,92	
1.10.06	Лифтовый холл	15,23	
1.10.07	Лестничная клетка	16,15	
1.10.08	Тамбур	4,80	
1.10.09	Коридор	55,39	
1.10.10	Лифтовый холл с ПБЗ МПН	13,71	
1.10.11	Лестничная клетка	24,78	
1.11.01	Тамбур	4,00	
1.11.02	Лифтовый холл	9,80	
1.11.03	Гардероб верхней одежды посетителей	7,60	
1.12.01	Вентилера	80,08	D
1.12.02	Северная	18,28	B3
1.12.03	Электрощитовая	22,76	B3
1.12.05	Теплопункт/Водосмерный узел	77,95	D
1.12.06	Вентилера	40,21	D
		2 042,08	

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ	
Обозначение	Наименование
	Кассетный Светильник светодиодный PS SMD 19W 4000K IP65 (2050 lm; 19.0 W)
	Кассетный Светильник светодиодный PS Аксбег 13W 4000K IP65 (2200 lm; 13.0 W)
	Кассетный Светильник светодиодный PS Армстронг 32W 4000K IP54 (3680 lm; 32.0 W)
	Кассетный Светильник светодиодный PS Армстронг 36W 4000K IP40 (4180 lm; 36.0 W)
	Кассетный Светильник светодиодный PS Армстронг 55W Os-N 4000K IP65 (5850 lm; 55.0 W)
	Световые технологии ARCTIC.OPL.ECO LED 1200 5000K, 50Вт, IP65 артикул: 1088000X50
	Шит рабочего освещения
	Шит аварийного освещения
	Выключатель однополюсный открытой установки, IP44
	Выключатель однополюсный открытой установки, IP20
	Выключатель двухполюсный открытой установки, IP20
	Выключатель однополюсный открытой установки, IP44
	Выключатель двухполюсный открытой установки, IP44
	Выключатель источник для открытой установки 10A IP54 (для тех. пространств)
	Групповая линия рабочего освещения
	Групповая линия аварийного освещения
	Светильник подключенный к сети аварийного освещения

- Примечания:
- Вертикальные участки групповых линий прокладываются:
 - по дну от группового шита вверх - открыто в лопе,
 - от шита к выключателю - открыто в ППТ трубах за гипсокартоном или в штробах стен.
 - в тех. помещениях открыто в ППТ трубах с креплением к стенам и потолку на осях.
 - Горизонтальные участки групповых линий прокладываются:
 - по кабельным лоткам, а также в ППТ трубах за подвесным потолком,
 - в тех. помещениях открыто в ППТ трубах креплением к стенам и потолку на осях.
 - Групповые линии сети рабочего освещения выполняются кабелем марки ВВГнг(A)-LSLTx. Групповые линии сети аварийного освещения выполняются кабелем марки ВВГнг(A)-FRLSLTx.
 - Все оплетения выполняются в распределительных коробках. Обеспечить доступ к распределительным коробкам.
 - Монтаж распределительных коробок выполняется открытым (за подвесным потолком) и скрытым (остальные помещения).
 - Высота установки:
 - выключатели - 0,9м от пола.
 - Выключатели располагать со стороны дверной ручки на расстоянии не меньше 10 см от дверного проема.
 - Прокладывать кабели и переключатели в штробах мет. труб с последующей заделкой негорючими материалами.
 - Монтаж оборудования и прокладку кабелей выполнять в соответствии с СП 76.13330.2016 и документацией изготовителя оборудования.
 - Не допускается совместная прокладка кабельных линий ГПСЗ и аварийного освещения с другими кабелями в одном лотке, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции.