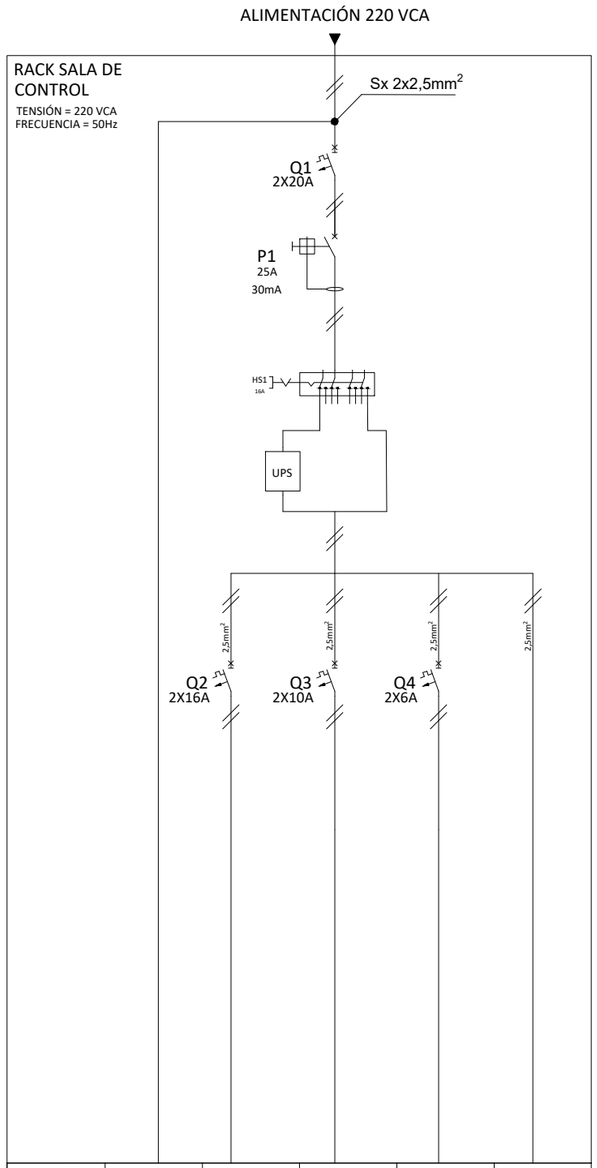

CIRCUITO	-	C1	C2	C3	C4
PROTECCIÓN	2X20A	2X16A	2X10A	2X6A	-
FASE	FN	FN	FN	FN	FN
FORMACIÓN [mm2]	2X25	2X25	2X25	2X25	2x25
DESCRIPCIÓN	Protección Principal	UPS	PDU	SW Siemens XR324	Toma Auxiliar

REFERENCIAS

	Q1 - Interruptor Bipolar 2X20A (SCHNEIDER)
	Q2 - Interruptor Bipolar 2X16A (SCHNEIDER)
	Q3 - Interruptor Bipolar 2X10A (SCHNEIDER)
	Q4 - Interruptor Bipolar 2X6A (SCHNEIDER)
	P1 - Interruptor Diferencial 2X25A (SCHNEIDER)
	HS1- Interruptor Rotativo Conmutador 2x16A (ZOLODA, A5611000)
N L UPS	UPS - Sistema de Alimentación Ininterrumpida, 2200W (APC-SMART-UPS SRT 2200LI)
L1+ M1 SWITCH XR324-4M.PoE	Switch Ethernet (SIEMENS, XR324-4M)

INGENERÍA POR:

SAINT-GOBAIN ARGENTINA WEBER
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS
Estados Unidos 4951, Tortuguitas
Buenos Aires, Argentina

ESTE DOCUMENTO CONTIENE INFORMACION QUE ES PROPIEDAD DE LA EMPRESA Y SUS AFILIADOS. LA REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL SIN NUESTRA APROBACIÓN ESTA EXPRESAMENTE PROHIBIDA.

	DIBUJO	REVISO	APROBO
INICIAL	LR	MZ	MZ
FECHA	20/01/25	12/02/25	12/02/25
FIRMA			

PROYECTO
Red Industrial. Tendido. Migración y Adec 28iMRS.
SAINT GOBAIN
Tortuguitas - Argentina

TITULO
(TOR) Unifilar de Rack

DOC. Nº	REV	FORMATO	ESCALA	HOJA	
				ACTUAL	TOTAL
Rack 01 - Sala de Control	1	A3	S/E	1	1