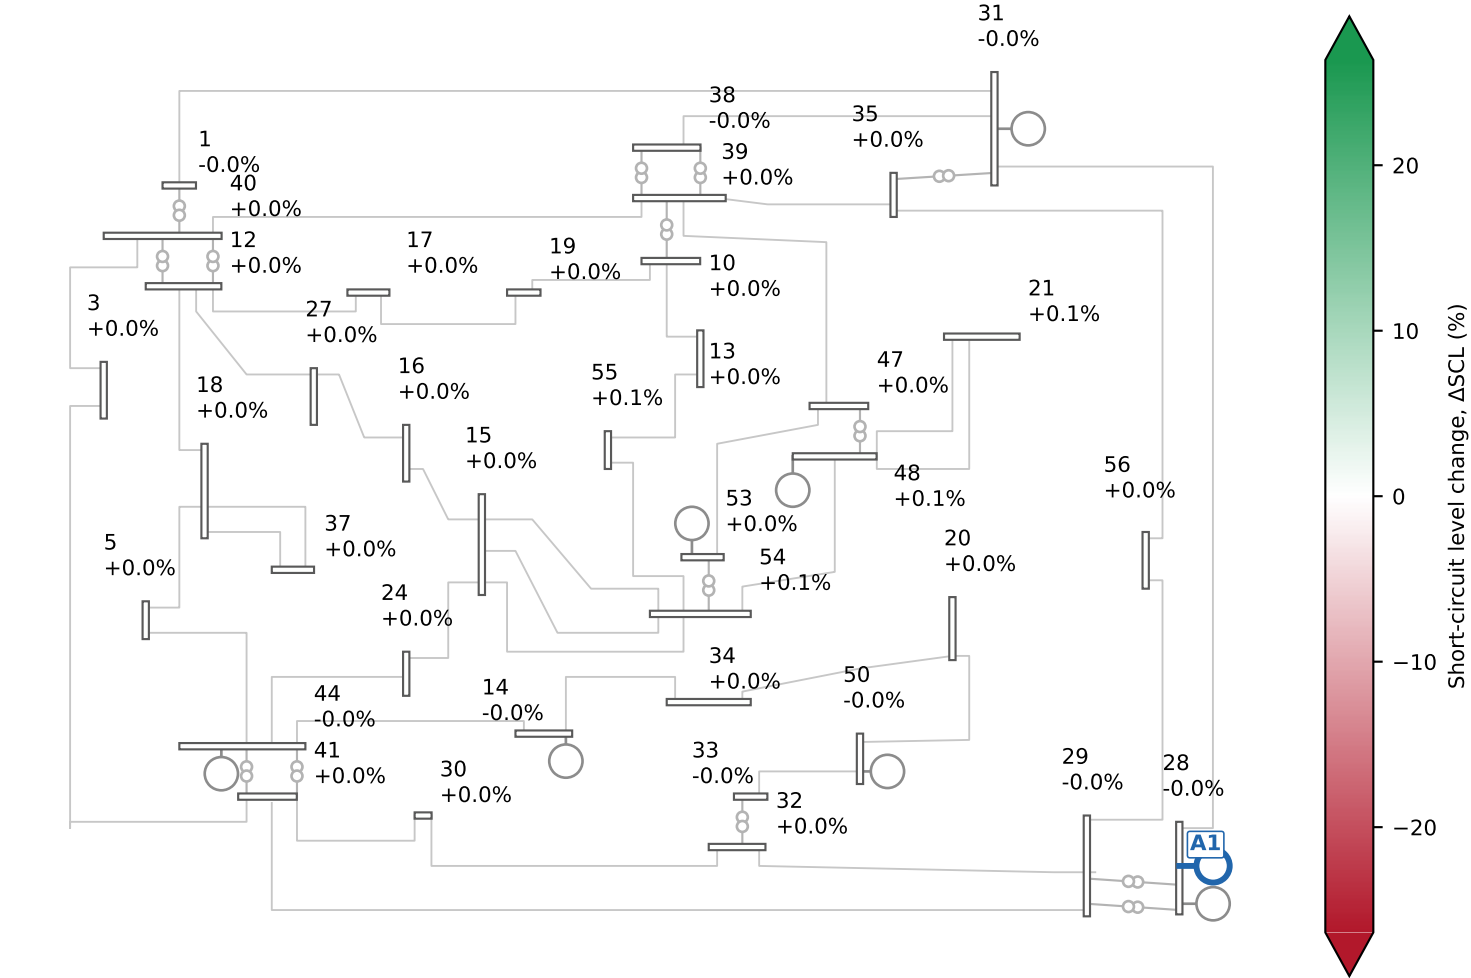
31
-0.0%
38
-0.0%
35
+0.0%
1
-0.0%
39
+0.0%
40
+0.0%
12
+0.0%
17
+0.0%
19
+0.0%
10
+0.0%
3
+0.0%
27
+0.0%
21
+0.1%
13
+0.0%
47
+0.0%
18
+0.0%
16
+0.0%
55
+0.1%
15
+0.0%
48
+0.1%
56
+0.0%
53
+0.0%
5
+0.0%
37
+0.0%
54
+0.1%
20
+0.0%
24
+0.0%
34
+0.0%
50
-0.0%
44
-0.0%
14
-0.0%
41
+0.0%
30
+0.0%
33
-0.0%
29
-0.0%
28
-0.0%
32
+0.0%
A1
20
10
0
−10
−20
Short-circuit level change, ΔSCL (%)