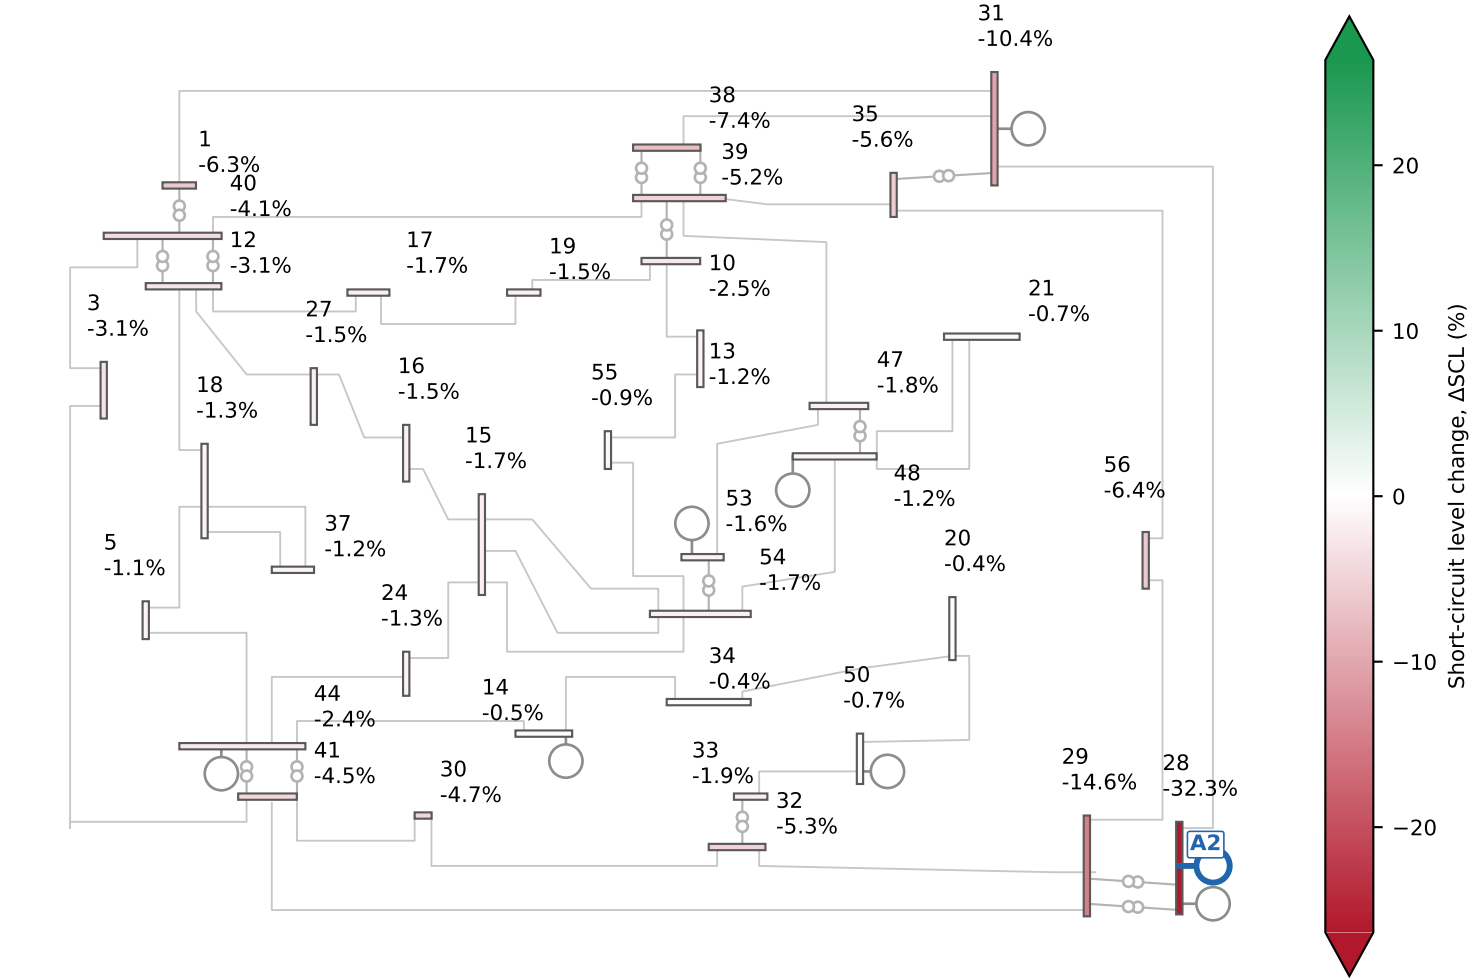
31
-10.4%
38
-7.4%
35
-5.6%
1
-6.3%
39
-5.2%
40
-4.1%
12
-3.1%
17
-1.7%
19
-1.5%
10
-2.5%
3
-3.1%
27
-1.5%
21
-0.7%
13
-1.2%
16
-1.5%
55
-0.9%
47
-1.8%
18
-1.3%
15
-1.7%
48
-1.2%
56
-6.4%
53
-1.6%
37
-1.2%
5
-1.1%
54
-1.7%
20
-0.4%
24
-1.3%
34
-0.4%
50
-0.7%
44
-2.4%
14
-0.5%
41
-4.5%
30
-4.7%
33
-1.9%
29
-14.6%
28
-32.3%
32
-5.3%
A2
20
10
0
−10
−20
Short-circuit level change, ΔSCL (%)