


PLANTA BAIXA
ESC. 1/250

Rua Vereador Manoel De Freitas Filho

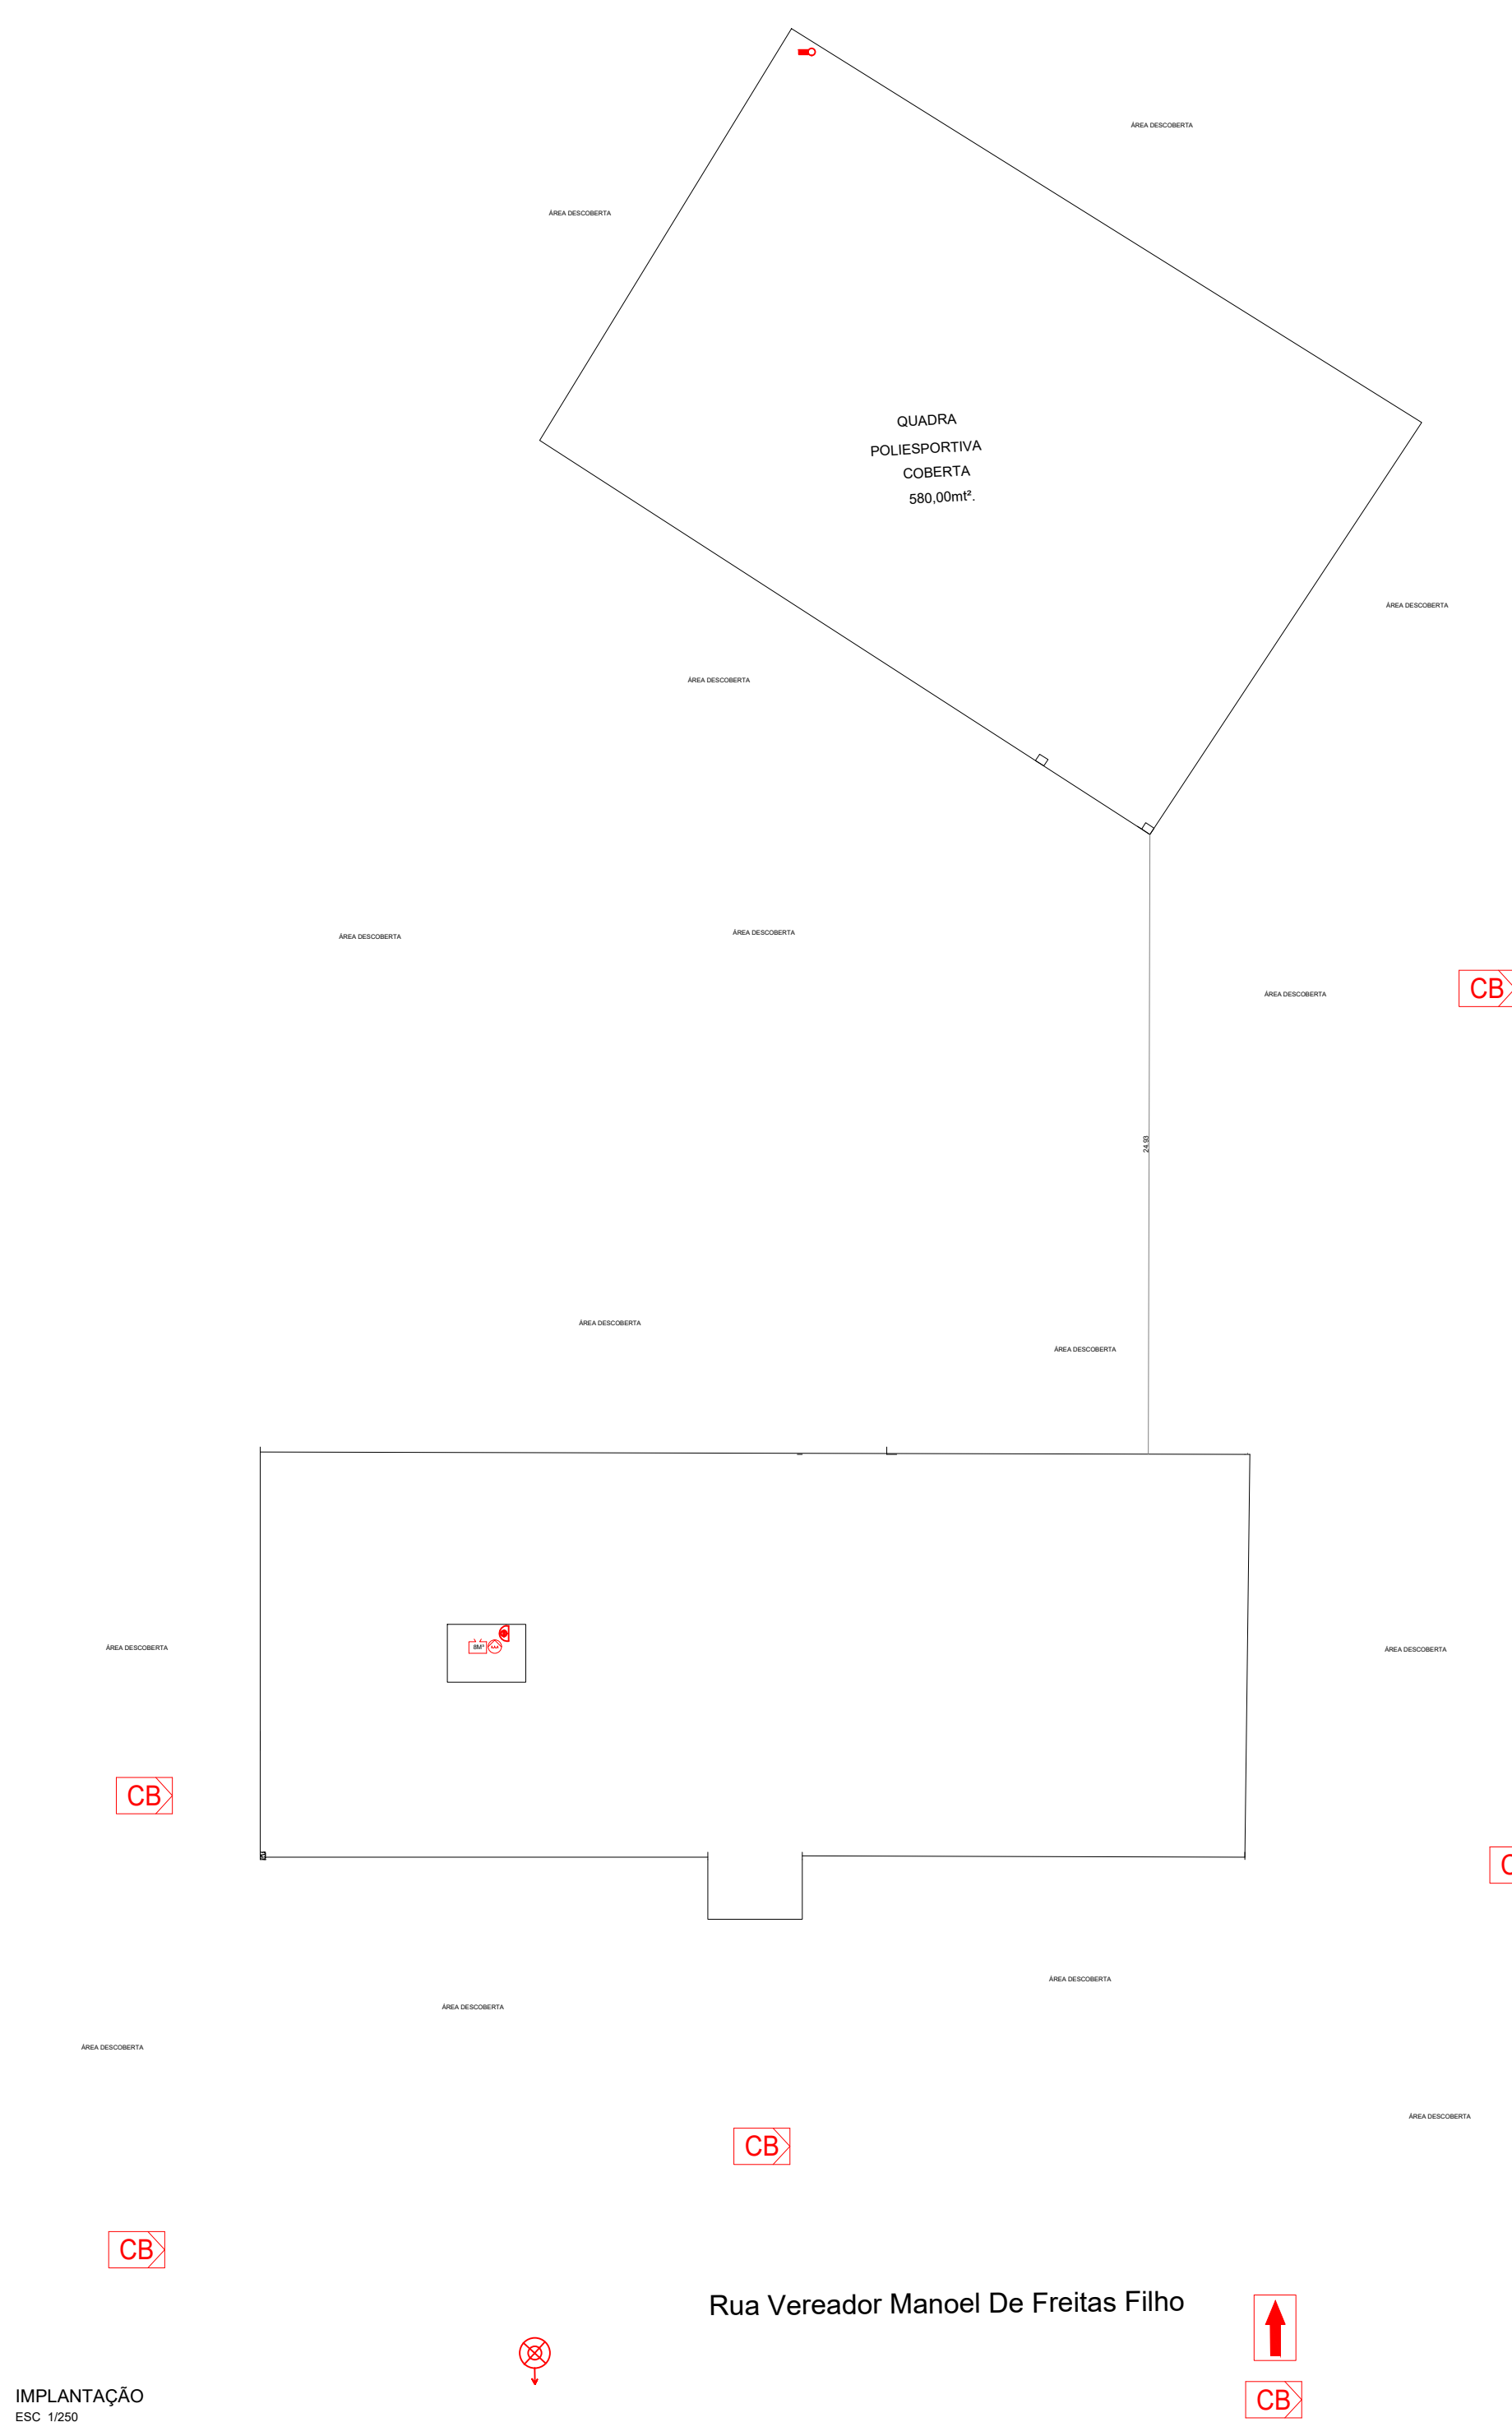

IMPLANTAÇÃO
ESC. 1/250

Rua Vereador Manoel De Freitas Filho

LEGENDA DE EQUIPAMENTOS	
	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 2A
	EXTINTOR DE P.O.S. 20BC
	EXTINTOR DE ABC 20B
	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (ACLARAMENTO)
	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (BALIZAMENTO)
	CAMINHAMENTO DA ROTA DE FUGA
	SINAL DA ROTA DE FUGA
	ENTRADA PARA O C. B. COMBATE A INCÊNDIO
	ACESSO DE VIATURA NA EDIFICAÇÃO E ÁREA DE RISCO
	BOTOEIRA DO ALARME
	SIRENE
	AÇÃO: BOMBA DE INCÊNDIO (BOT. TIPO FUGA E DESLUGA)
	HIDRANTE SIMPLES
	RESERVA DE INCÊNDIO
	BOMBA DE INCÊNDIO
	REGISTRO DE RECALQUE
	ESCALADA
	CENTRAL DE ALARME
	BATERIA DO ALARME
	BARRA ANTIPÂNICO

CARGA DE INCÊNDIO - IT - 14/01			
Ocupação/uso	Descrição	Divisão	Carga de Incêndio em MJ/m²
E	ESCOLAS EM GERAL	E-1	300
CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCOS QUANTO A CARGA DE INCÊNDIO			
RISCO	CARGA DE INCÊNDIO MJ/m²		
PEQUENO	300		
CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO (IT - 10/01)			
PISO	acabamento	I	
	revestimento	I	
PAREDE	acabamento	I	
	revestimento	I	
TETO E FORRO	acabamento	I	
	revestimento	I	



INFORMAÇÕES SOBRE OS SISTEMAS	
EXTINTORES IT 2101	02-EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA CAP. EXT. 2A, 02-EXTINTOR P.O.S.
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	OMBEDECER A IT Nº 1801 - DL 4607/01
ALARME E DETECÇÃO	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 192/2001 - DL 4607/01
HIDRANTES	TUBULAÇÃO E DE 63mm
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 20/2001 - DL 4607/01
ACESSO, ESTACIONAMENTO, ESTACIONAMENTO DE VIATURAS NA EDIF. E ÁREA DE RISCO	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 06/2001 - DL 4607/01
SIST. DE HIDRANTES	VERE CALCULO HIDRÁULICO
SISTEMA DE SPRINKLERS	NÃO HÁ

CLASSIFICAÇÃO - Decreto Estadual nº 46076/01				
GRUPO	Ocupação	Divisão	Descrição	Exemplo
E	ESCOLAS EM GERAL	E-1	ESCOLAS EM GERAL	ESCOLAS EM GERAL


QUADRO DE ÁREAS	
Pav. Térreo	653,20m²
Pav. Superior	416,70m²
Quadra Poliesportiva	580,00m²
TOTAL EXISTENTE	1.649,90m²

PERFIL ISOMÉTRICO


SEM ESCALA

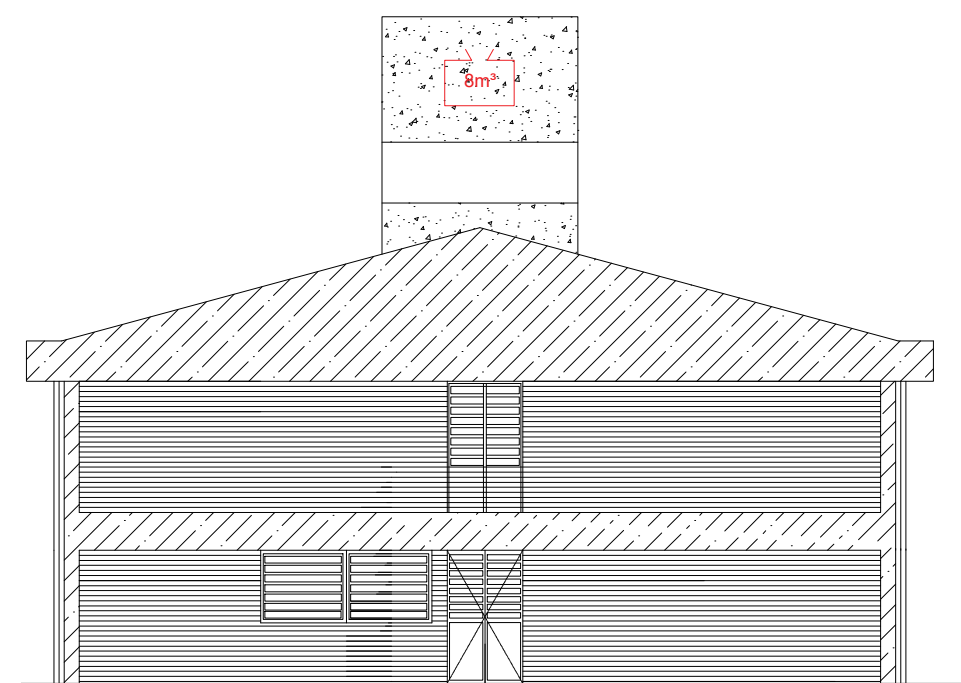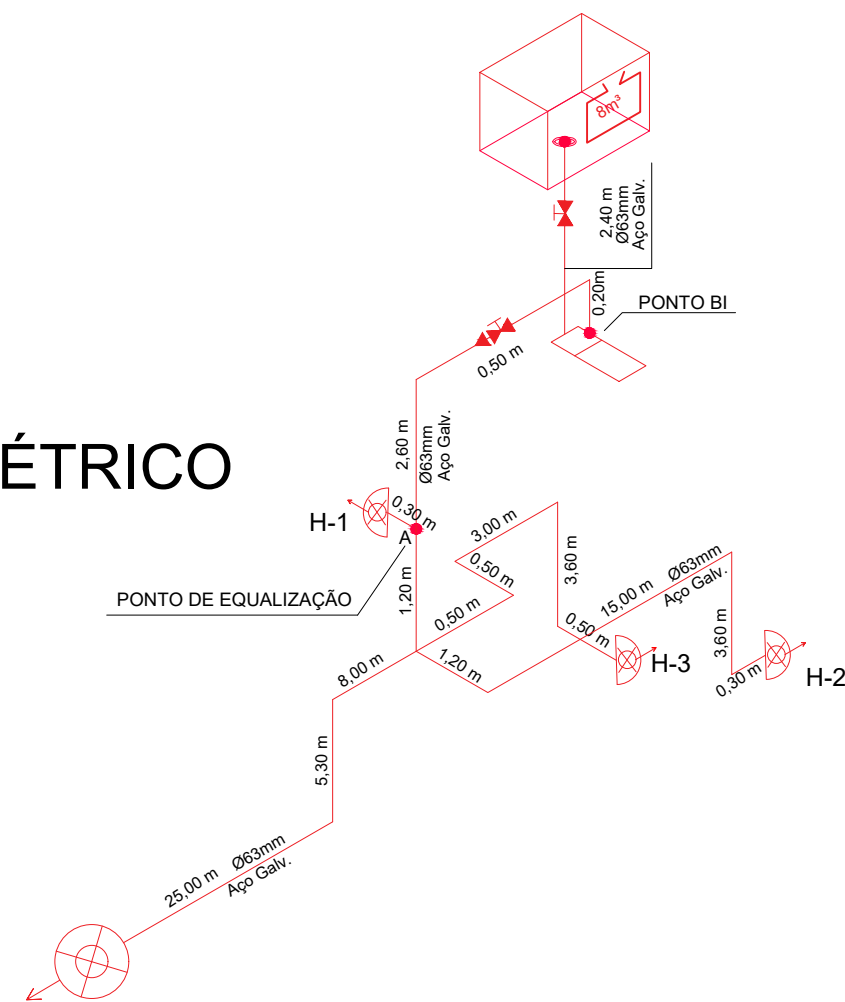







FACHADA
ESC. 1/150

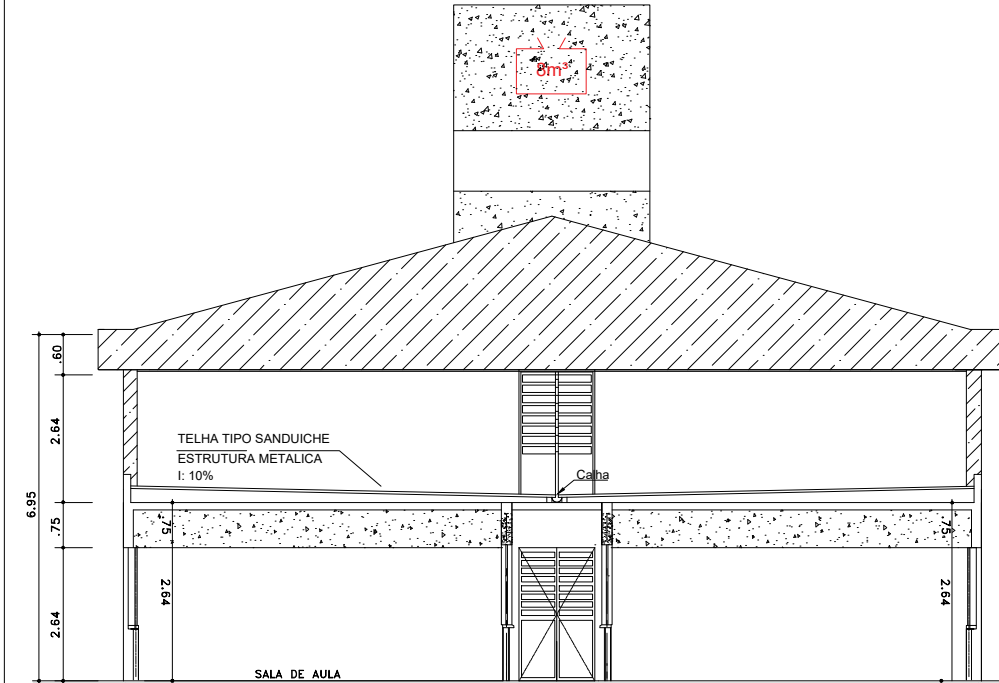

CORTE A-A
ESC. 1/150

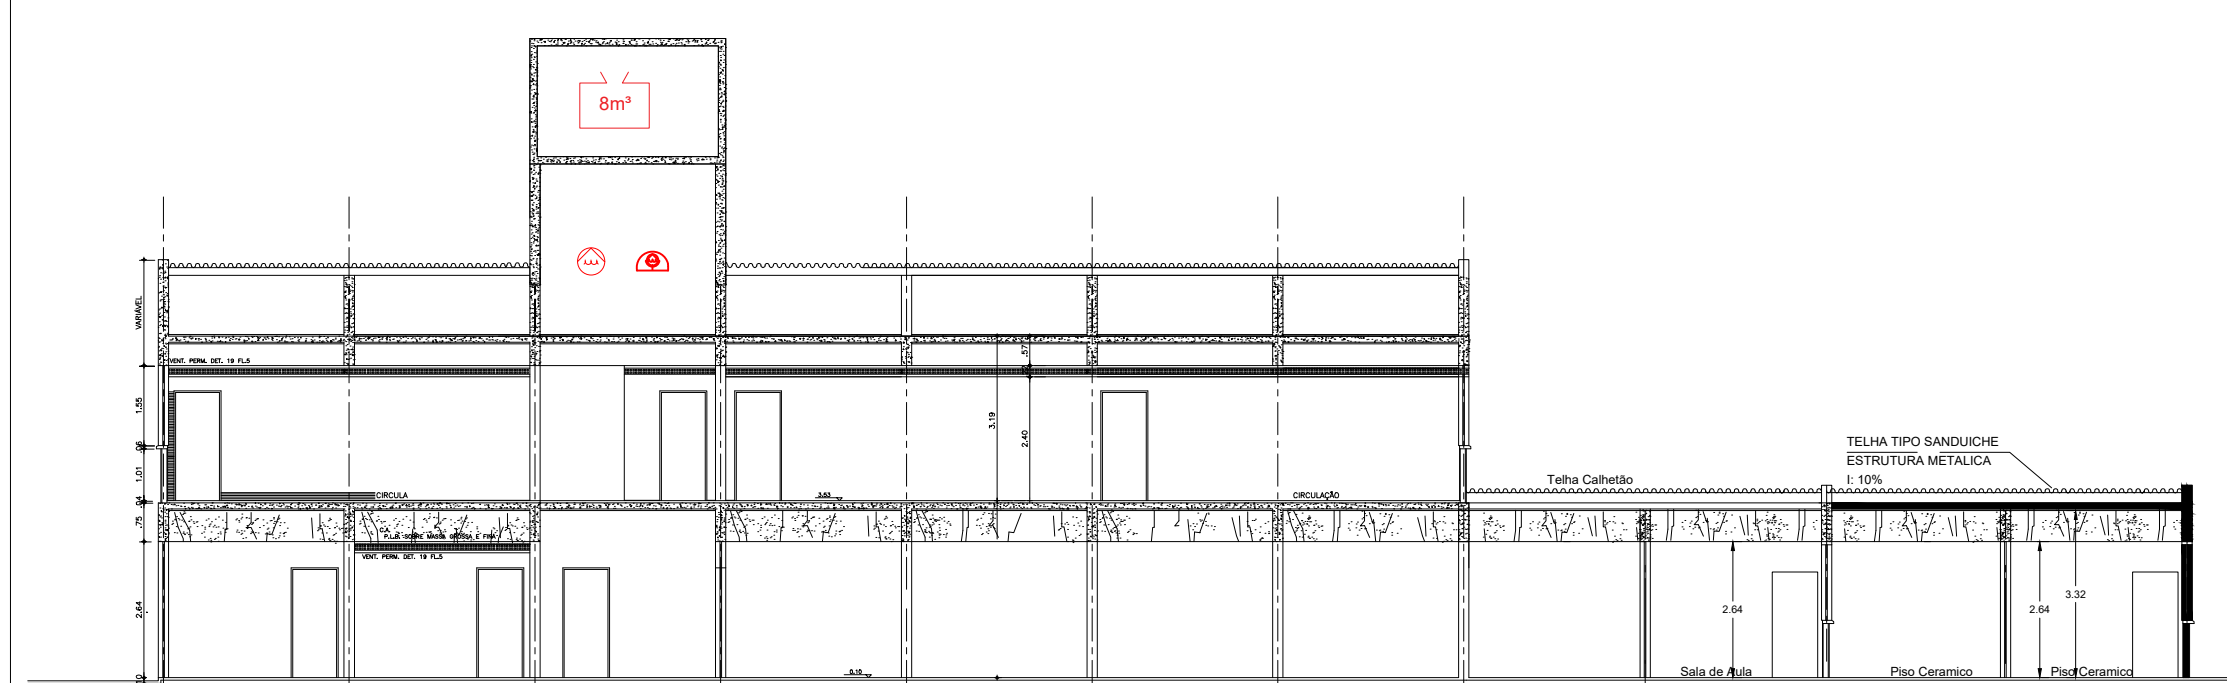

CORTE B-B
ESC. 1/150

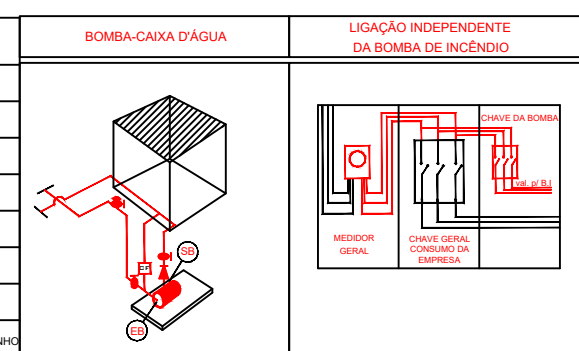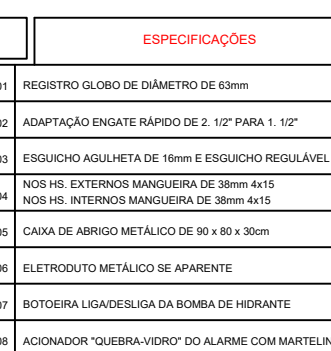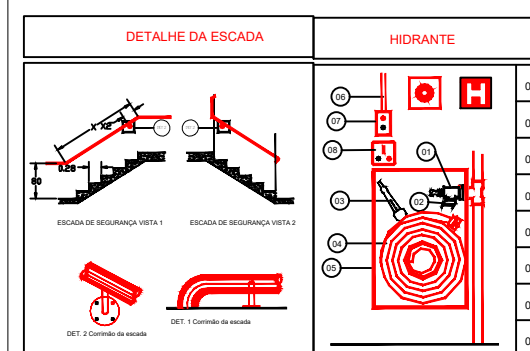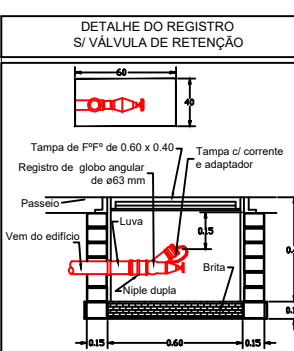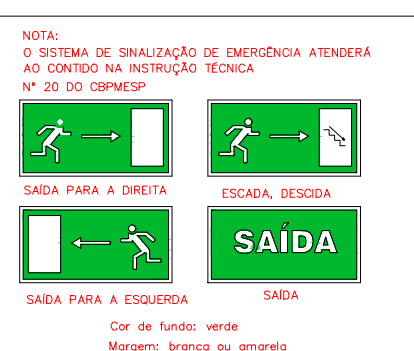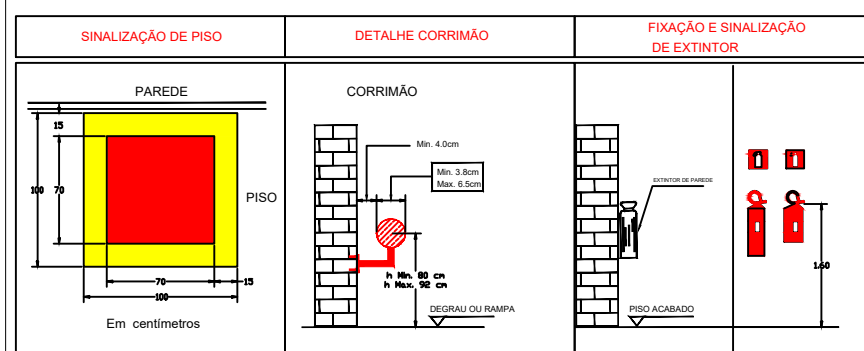

PROJETO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

PLANTA BAIXA, CORTE, FACHADA, PLANTA DE RISCO, DETALHES DE INSTALAÇÃO

Ocupação : EMEB GILMERY VASCONCELOS P. ULBRICHT

Local : RUA Manoel de Freitas Filho, 80 - Lot. Conq. Hab. Antonio Assad Alcidi, Itapira

Proprietário : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA

Responsável pelo uso : ESCOLA GILMERY VASCONCELOS P. ULBRICHT

ART : 2802732021195513

Resp. Técnico : MARCELO GONÇALVES

Área do Terreno : 1.649,90m²

Escala : INDICADA

Desenho : ICARO

01/01