

北京邮电大学

《电磁场与微波》实验报告



实 验： 校园内无线信号场强特性的研究

班 级： 2024217802

姓 名： 严子竣

学 号： 2024212622

指导老师： 张璇

2026 年 6 月 10 日

一、实验目的

1. 掌握移动环境下阴影衰落的概念及正确测试方法
2. 研究校园内不同室外、室内环境下阴影衰落的分布规律
3. 掌握室内环境下场强的正确测试方法，理解建筑物穿透损耗的概念
4. 通过实地测量，分析建筑物穿透损耗随频率的变化关系
5. 研究建筑物穿透损耗与楼层、室内位置的关联特性

二、实验原理与说明

2.1 阴影衰落

在无线信道里，造成慢衰落的最主要原因是建筑物或其它物体对电波的遮挡。在测量过程中，不同测量位置遇到的建筑物遮挡情况不同，因此接收功率也不同，这样就会观察到衰落现象。由于这种原因造成的衰落也叫“阴影效应”或“阴影衰落”。在阴影衰落的情况下，移动台被建筑物所遮挡，它收到的信号是各种绕射、反射、散射波的合成。所以，在距基站距离相同的地方，由于阴影效应的不同，它们收到的信号功率有可能相差很大，理论和测试表明，对任意的 d 值，特定位置的接收功率为随机对数正态分布即：

$$P_r(d) [\text{dB}\mu\text{V}] = \overline{P_r}(d) [\text{dB}\mu\text{V}] + X_\sigma = \overline{P_r}(d_0) [\text{dB}\mu\text{V}] - 10n \log(d/d_0) + X_\sigma \quad (5-11)$$

其中， X_σ 为 0 均值的高斯分布随机变量，单位为 dB，标准偏差为 σ ，单位也是 dB。

对数正态分布描述了在传播路径上，具有相同 T-R 距离时，不同的随机阴影效应。这样利用高斯分布可以方便地分析阴影的随机效应。正态分布（Normal Distribution），也叫高斯分布（Gaussian Distribution），它的概率密度函数是：

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}} \quad (5-12)$$

应用于阴影衰落时，上式中的 x 表示某一次测量得到的接收功率， m 表示以 dB 表示的接收功率的均值或中值， σ 表示接收功率的标准差，单位为 dB。阴影衰落的标准差同地形、建筑物类型、建筑物密度等有关，在市区的 150 MHz 频段其典型值是 5 dB。除了阴影效应外，大气变化也会导致慢衰落。比如一天中的白天、夜晚，一年中的春夏秋冬，天晴时、下雨时，即使是在同一地点上，也会观察到路径损耗的变化。但在测量的无线信道中，大气变化造成的影响要比阴影效应小的多。表 5-1 列出了阴影衰落分布的标准差，其中的 σ_s (dB) 是阴影效应的标准差。

表 1: 阴影衰落分布的标准差 σ_s (dB)

频率 (MHz)	准平坦地形		不规则地形 Δh (米)		
	城市	郊区	50	150	300
150	3.5 5.5	4 7	9	11	13
450	6.5	7	11	15	18
900	6.5	8	14	18	21

2.2 建筑物的穿透损耗的定义

建筑物穿透损耗的大小对于研究室内无线信道具有重要意义。穿透损耗又称大楼效应，一般指建筑物一楼内的中值电场强度和室外附近街道上中值电场强度 dB 之差。发射机位于室外，接收机位于室内，电波从室外进入到室内，产生建筑物的穿透损耗，由于建筑物存在屏蔽和吸收作用，室内场强一定小于室外的场强，造成传输损耗。室外至室内建筑物的穿透损耗定义为：室外测量的信号平均场强减去在同一位置室内测量的信号平均场强。用公式表示为：

$$\Delta P = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N P_i^{(\text{outside})} - \frac{1}{M} \sum_{j=1}^M P_j^{(\text{inside})} \quad (5-13)$$

ΔP 是穿透损耗，单位 dB， P_i 是在室外所测的每一点的功率，单位 dB μ V，共 N 个点， P_j 是在室内所测的每一点的功率，单位 dB μ V，共 M 个点。

三、实验设备

场强仪

四、实验内容

利用场强仪，实地测量信号场强

1. 研究具体现实环境下阴影衰落分布规律，以及具体的分布参数如何。
2. 研究在校园内电波传播规律与现有模型的吻合程度，测试值与模型预测值的预测误差如何。
3. 研究建筑物穿透损耗的变化规律。

五、实验步骤

5.1 测量（数据采集）

5.1.1 校园内室外信号的测量

用场强仪测量校园内各条马路上的开放无线信号，频点自选。测量地点包括主马路、花园、操场、教学区、宿舍区等，每个测量地点的范围为一栋楼左右，每隔半个波长记录一个数据，将数据按测量地点分类，每个地点测量的数据至少大于50个，并且记录测量地点。

5.1.2 校园内室内信号的测量

在宿舍楼、教学楼的室内环境测量，包括宿舍、教室及楼道里，每一个房间或楼道为一个测量地点，在楼道里每隔半个波长记录一个数据，在房间里按靠近窗户、门、四周墙壁及屋内中央周围等不同位置测量，每个地点测量的数据至少大于50个，并且记录测量地点。

5.1.3 建筑物穿透损耗的测量

分别对几幢砖石和钢筋混凝土结构的教学楼和学生宿舍楼的测量。测量分为室外、室内，所谓室外是指最靠近该建筑物一层的路面上，围绕该建筑物转一圈测量，测量方法同上（室外信号的测量）；室内按不同建筑物的每一个楼层进行测量，包括走廊和每个房间内的不同位置测量，测量方法同上（室内信号的测量），每个地点测量的数据至少大于50个，并且记录测量地点。

5.2 数据录入

将测量数据填入 excel 表格，字段排列为测量日期，地点（包括楼号、哪一条马路等），状态（包括楼层、室内靠窗、室外、走廊等），电平值。格式如下表，以便于将来筛选分类数据。

5.3 数据处理

用 matLab 对大量的数据进行编程处理，首先将测量数据按室内、室外分类，编程计算其均值与标准差，并且画出概率的累积分布曲线，与标准正态分布的累积曲线比较，得出室内室外阴影衰落的分布规律。按照上述公式计算建筑物的穿透损耗。

六、实验数据

单位：dB μ V

6.1 室内测量数据

6.1.1 N103 教室（窗边）

共15个数据。

31.7	29.4	36.2	32.6	24.7	26.5	21.9	28.4	28.7	29.3
29.6	20.9	29.0	23.2	24.4					

6.1.2 N楼走廊

共63个数据。

22.9	22.6	20.3	20.3	20.0	24.6	22.7	20.0	20.0	20.0
23.2	24.8	20.4	24.2	27.4	24.7	20.0	20.2	20.0	20.0
20.0	20.0	22.9	20.5	20.1	21.3	20.6	20.9	20.8	20.0
20.0	20.0	21.6	20.0	20.0	20.0	20.3	23.5	21.2	20.4
25.4	23.3	22.9	22.4	20.0	21.4	22.5	21.1	20.0	20.0
20.0	22.6	20.5	20.0	20.9	20.5	21.4	26.6	23.5	22.1
20.5	23.8	20.0							

6.1.3 S楼走廊

共57个数据（部分值为20.0，表示低于仪器底噪）。

20.9	21.4	20.0	20.0	20.0	23.2	20.0	20.6	20.0	20.0
20.0	22.7	22.7	20.0	20.7	20.3	20.0	20.0	20.0	20.3
22.1	20.0	22.1	20.5	21.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
20.0	20.0	20.4	20.0	20.0	21.5	20.8	21.4	20.0	20.0
21.3	20.0	20.0	20.1	21.7	20.1	22.5	24.3	24.8	20.0
20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	21.2	20.0	23.9
20.0	20.1	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	24.5	28.0
29.0									

6.1.4 S1楼走廊

共56个数据。

31.3	35.4	26.3	22.4	28.7	27.5	22.1	20.8	20.5	22.6
24.8	24.2	24.3	20.0	20.0	20.0	20.0	22.3	29.1	21.7
20.0	20.0	20.0	21.2	25.3	22.8	25.5	23.1	23.5	22.7
22.0	24.4	24.0	20.0	20.5	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
20.0	20.0	20.8	21.6	20.0	21.9	21.4	20.0	21.2	20.3
20.0	22.9	24.7	20.4	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
20.0	20.0	20.0	20.0	24.6	29.2	20.0	27.4	20.1	23.4
20.8	23.2								

6.1.5 S1楼窗边

共35个数据。

24.3	20.0	27.7	25.0	28.9	20.0	27.0	21.4	27.7	27.1
26.3	24.4	25.1	23.0	25.5	29.4	24.1	20.0	27.3	21.4
25.8	24.6	28.0	23.2	20.0	27.3	24.0	20.9	25.9	20.0
28.2	28.5	23.8	24.4	33.3	28.2	40.8	36.3	26.8	29.3
33.6	31.4	35.0	26.3	33.4	29.9				

6.2 室外测量数据

6.2.1 NS楼东边

共47个数据。

30.1	28.1	20.0	29.4	28.3	33.0	33.9	35.2	22.6	34.4
22.7	28.0	39.3	29.0	36.1	36.4	35.2	24.6	31.7	32.1
33.6	26.4	31.3	27.8	31.4	30.5	28.3	29.2	30.2	28.9
31.0	32.4	36.7	34.6	34.7	35.2	34.4	31.6	29.7	35.9
37.1	34.6	32.4	29.6	36.6	36.7	34.8	37.1	37.2	30.1
39.4	36.9								

6.2.2 NS楼北侧

共92个数据。

28.7	32.8	34.3	30.6	32.6	30.5	39.6	36.8	40.8	40.3
31.7	36.4	37.8	38.7	36.9	38.1	37.1	30.8	29.2	37.4
30.1	33.0	29.8	42.0	38.6	27.6	35.8	38.6	31.7	30.6
25.4	27.7	21.3	29.7	24.8	33.3	28.6	28.7	33.5	20.9
35.2	25.4	29.4	24.0	24.7	22.0	24.4	23.9	28.1	33.6
31.0	28.7	24.3	21.2	30.1	25.9	21.2	31.1	30.7	29.2
36.2	36.0	36.7	35.2	36.4	39.3	37.2	39.1	41.9	34.7
31.1	24.4	29.1	31.6	31.3	30.0	35.6	40.1	37.8	30.7
32.3	37.3	32.6	34.2	34.7	35.9	29.6	30.5	25.0	29.7
29.5	35.3	25.0	33.4	31.7	24.7	28.4	32.2	29.7	33.8
35.4	38.3	33.9	26.9	33.6					

6.2.3 操场

共90个数据。

24.8	25.9	22.7	20.0	20.9	22.0	24.5	21.8	20.5	22.9
25.0	20.0	23.7	22.2	22.7	27.5	20.0	21.9	20.0	26.3
25.1	22.0	20.3	20.1	21.0	20.0	21.2	22.2	24.9	23.8
23.5	20.4	24.7	20.8	25.6	26.2	25.8	20.9	24.2	23.9

23.8	22.2	20.2	20.0	23.8	21.3	23.0	22.6	24.6	20.8
23.0	22.0	23.5	23.6	25.6	21.4	22.4	26.3	26.9	25.8
22.6	27.7	23.9	23.0	20.0	20.0	25.0	23.2	23.9	20.8
20.9	24.7	20.0	20.9	20.0	23.4	26.6	20.0	24.6	23.2
20.0	23.9	23.4	24.5	25.2	20.0	24.7	23.8	20.0	20.0
21.0	20.0	23.4	20.0	21.8	24.2	23.4	20.9	26.1	27.2

七、实验结果整理及误差分析

7.1 初步统计分析

室内接收功率均值：22.85dB μ V

室内接收功率标准差：3.78dB μ V

室外接收功率均值：28.38dB μ V

室外接收功率标准差：5.99dB μ V

7.2 分布验证

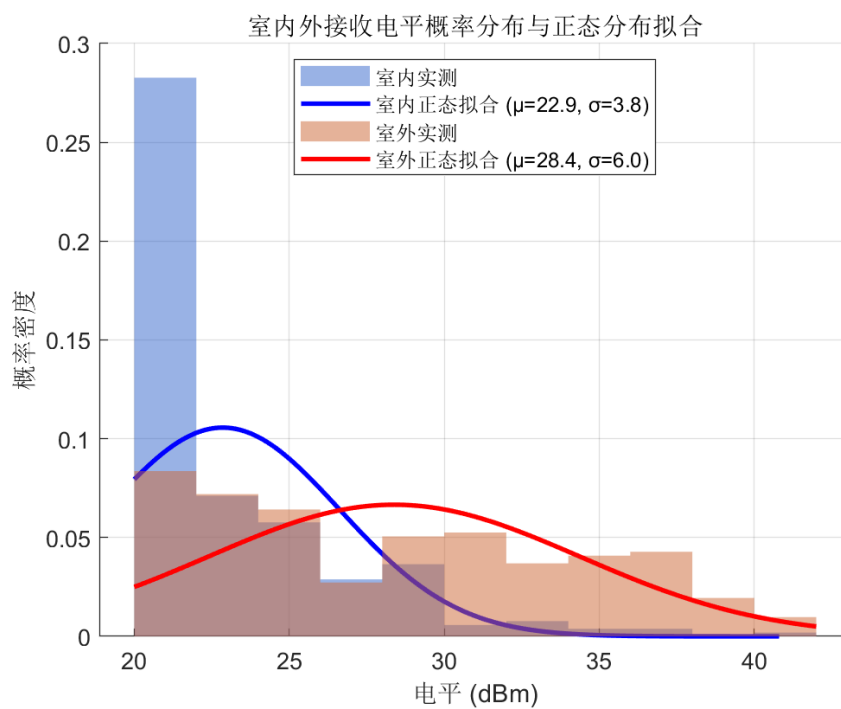


图 1: 室内室外概率分布柱状图

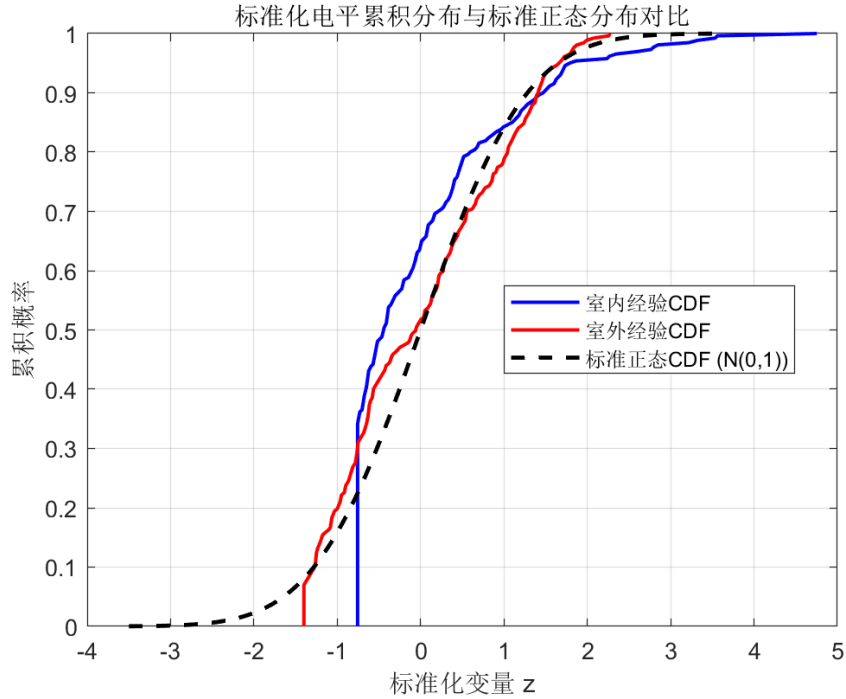


图 2: 室内外的累积分布曲线与标准正态分布的累积曲线对比图

通过对室内、室外实测接收功率数据进行统计分析，并与正态分布拟合曲线对比，得到以下结论：

- **室内阴影衰落：**接收功率（dB）服从对数正态分布，概率密度集中于20–30 dB，均值约为23 dB，标准差约为4 dB。累积分布曲线与正态分布拟合良好。
- **室外阴影衰落：**接收功率（dB）同样服从对数正态分布，分布范围较宽（20–38 dB），均值约为28 dB，标准差约为6 dB。累积分布曲线符合正态分布特征。

综上，室内外阴影衰落均可用对数正态分布描述。室内均值较低、标准差较小，反映建筑物屏蔽导致的信号衰减与稳定阴影效应；室外均值较高、标准差较大，体现复杂环境下的随机遮挡影响。

7.3 建筑物穿透损耗特性分析

7.3.1 穿透损耗计算：按照实验给定公式，计算建筑物穿透损耗值

计算钢筋混凝土建筑物穿透损耗的整体均值：6.70dB

计算钢筋混凝土建筑物穿透损耗的整体标准差：6.81dB

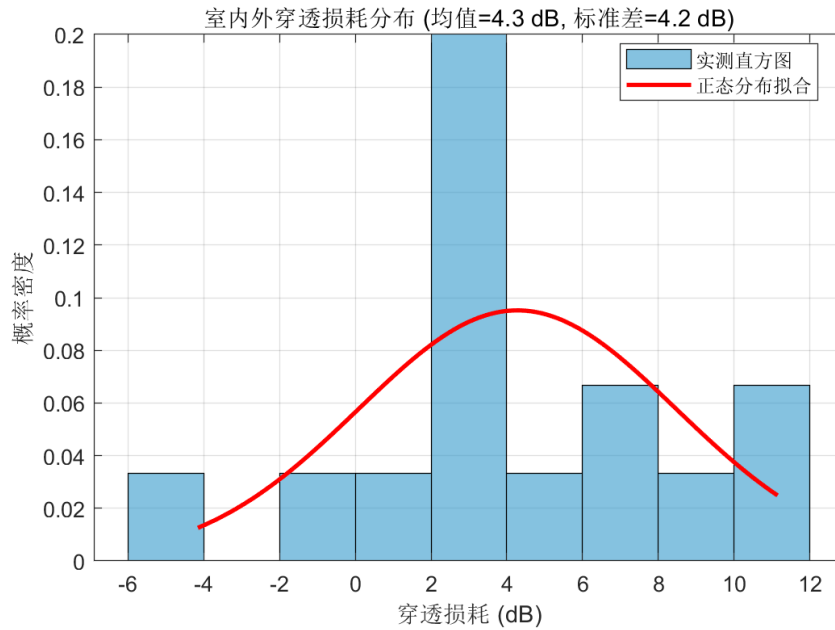


图 3: 建筑物穿透损耗分布

7.3.2 穿透损耗随楼层的变化规律

N楼(1楼)走廊穿透损耗:6.87dB(室内均值:21.51dB)

S1楼(2楼)走廊穿透损耗:6.02dB(室内均值:22.36dB)

结论:楼层每升高1层, 穿透损耗减小约0.85dB

7.3.3 建筑物内部不同分隔空间的穿透损耗比较

室内窗边:1.48dB(室内均值:26.90dB)

室内走廊:6.77dB(室内均值:21.61dB)

结论:走廊穿透损耗比窗边大约5.29dB