

## CARGA DE GUARDA CORPO

$$q_{ge} = \frac{P_{ge}}{A_{esc}}$$


**SEM GUARDA CORPO**



**ALUMÍNIO**




**ALVENARIA**



**ALUMÍNIO + VIDRO**



**VIDRO**

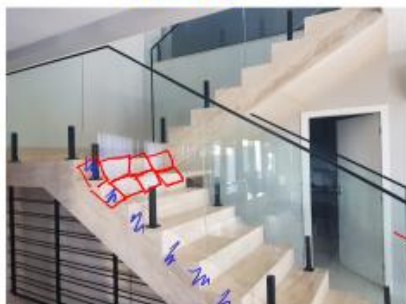

$$q_{ge} \rightarrow \text{kg/m}$$

### 6.3 Forças horizontais variáveis

As estruturas que suportam guarda-corpos, parapeitos, portões ou qualquer outra barreira destinada a reter, parar, guiar ou prevenir quedas de pessoas, sejam estas barreiras permanentes ou temporárias, devem resistir às forças da Tabela 12. A barreira em si deve ser projetada para forças indicadas em Normas Brasileiras específicas ou, quando estas Normas não existirem, devem ser consideradas as forças da Tabela 12.

Independentemente da altura da barreira, as forças da Tabela 12 devem ser consideradas atuando a 1,1 m acima do piso acabado e perpendiculares ao eixo longitudinal da barreira.

Tabela 12 – Forças horizontais em guarda-corpos e outras barreiras destinadas à proteção de pessoas (continua)

| Localização da barreira                                                                                                     | Força horizontal kN/m |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Passarelas acessíveis apenas para inspeção e manutenção                                                                     | 0,4                   |
| Áreas privativas de unidades residenciais, escritórios, quartos de hotéis, quartos e enfermarias de hospitais               | 1,0                   |
| Coberturas, terraços, passarelas etc. sem acesso público                                                                    | 1,0                   |
| <u>Escadas privativas</u> ou sem acesso público, escadas de emergência em edifícios                                         | 1,0                   |
| Escadas panorâmicas                                                                                                         | 2,0                   |
| Áreas com acesso público (exceto os casos descritos nos itens a seguir)                                                     | 1,0 <sup>b</sup>      |
| Zonas de fluxo de pessoas <sup>a</sup> em áreas de acesso público, barreiras paralelas à direção do fluxo das pessoas       | 2,0 <sup>a</sup>      |
| Zonas de fluxo de pessoas <sup>a</sup> em áreas de acesso público, barreiras perpendiculares à direção do fluxo das pessoas | 3,0 <sup>a</sup>      |
| Áreas de possível acúmulo de multidões, galerias e shopping centers (exceto dentro das lojas), plataformas de passageiros   | 3,0 <sup>a</sup>      |
| Arquibancadas, escadas, rampas e passarelas em locais de eventos esportivos                                                 | 2,0                   |
| NOTA: Por se tratar de projeto especial, é necessário consultar Normas específicas (ver Bibliografia [4])                   |                       |
| Áreas de estoque (incluindo livros e documentos) e atividades industriais                                                   | 2,0                   |

<sup>a</sup> Compreende todas as áreas com acesso público e delimitadas por barreiras destinadas ao tráfego de pessoas em fluxo direcionado, incluindo rampas, passarelas e escadas.

<sup>b</sup> Para barreiras sujeitas a eventos extremos (como superlotação, manifestações, tumultos etc.), recomenda-se considerar uma força horizontal igual a no mínimo de 5,0 kN/m, aplicada da mesma forma que as forças da Tabela 12.

