NOTAS :


1 - NORMA BRASILEIRA:

NBR 6122/2019 (Projeto e Execução de Fundações).


NBR 6484/2020 (Sondagens de simples reconhecimento com SPT - método de ensaio).

2 - CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO PARA ESTACAS ESCAVADAS


- Classe C30, abatimento entre 100 mm a 160 mm S220, diâmetro do agregado de 9,5 mm a 25,0 mm e teor de exsudação inferior a 4%.
- Consumo mínimo de cimento: 350Kg/m³.
- Fator a/c ≤ 0,6.

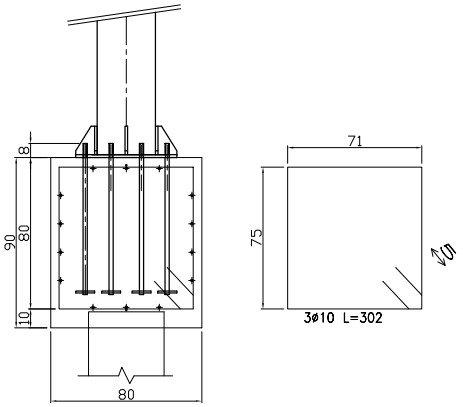


POSIÇÃO 01

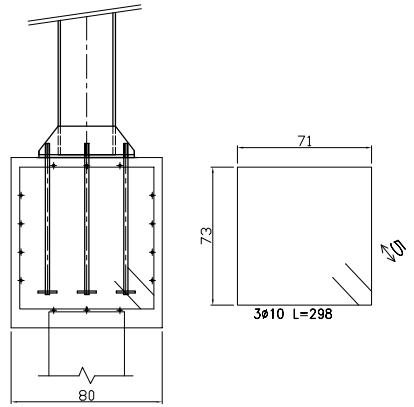

POSIÇÃO 02

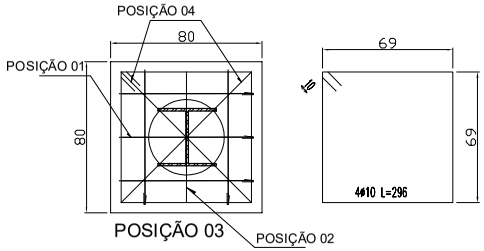


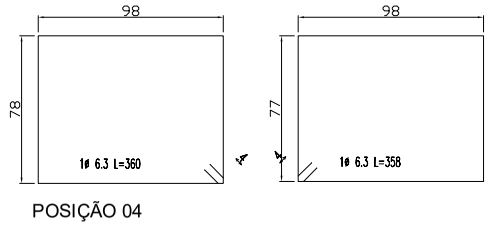

POSIÇÃO 04

RESUMO DE FERRAGEM				
POS.	ø FERRO	QUANT.	COMPR.	PESO TOTAL.
01	10 mm	03 PÇS	3020mm	5,60 KG
02	10 mm	03 PÇS	2980mm	5,50 KG
03	10 mm	04 PÇS	2960mm	7,30 KG
04	6,3 mm	02 PÇS	3600mm	1,80 KG
05	12,5mm	08 PÇS	4500mm	34,70 KG
06	6,3 mm	23 PÇS	1100mm	6,20 KG
PESO TOTAL GERAL :				61,10 KG

DET. ESTACA ESCAVADA

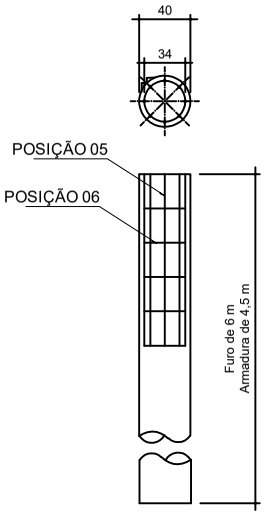

01 BROCA DE 40 CM, CONCRETO 30 MPA
- Furo com profundidade de 6m
- Armadura de 4,5m na sua parte superior, sendo 0,6 m dentro do bloco

ARMADURAS

1) BARRAS - 8 Ø 12 mm

2) ESTRIBOS - 6.3mm a cada 20 CM Ø 34 CM

REVISÃO	DATA	ELABORADO	APROVADO	DESCRIÇÃO DA REVISÃO
0	27/04/22	FCGS	FVM	EMISSÃO INICIAL

CONTRATADA:

VELOSO MENDES

Rua Juca Macedo, 507,
Funcionários, Montes Claros, MG
Esc.:(38) 99196-4568
Part.:(38) 99826-775

CLIENTE:

APS PROPAGANDA, PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA.

PROJETISTA:

PROJETOS ESTRUTURAIS

FREDERICO VELOSO MENDES CREA - MG 57.250 /D

CONTEÚDO:

ESTRUTURA METÁLICA
DETALHES DE FUNDAÇÃO

Nº DESENHO: PAF _ EM _ 3 de 3_V03

DATA: 28/07/22