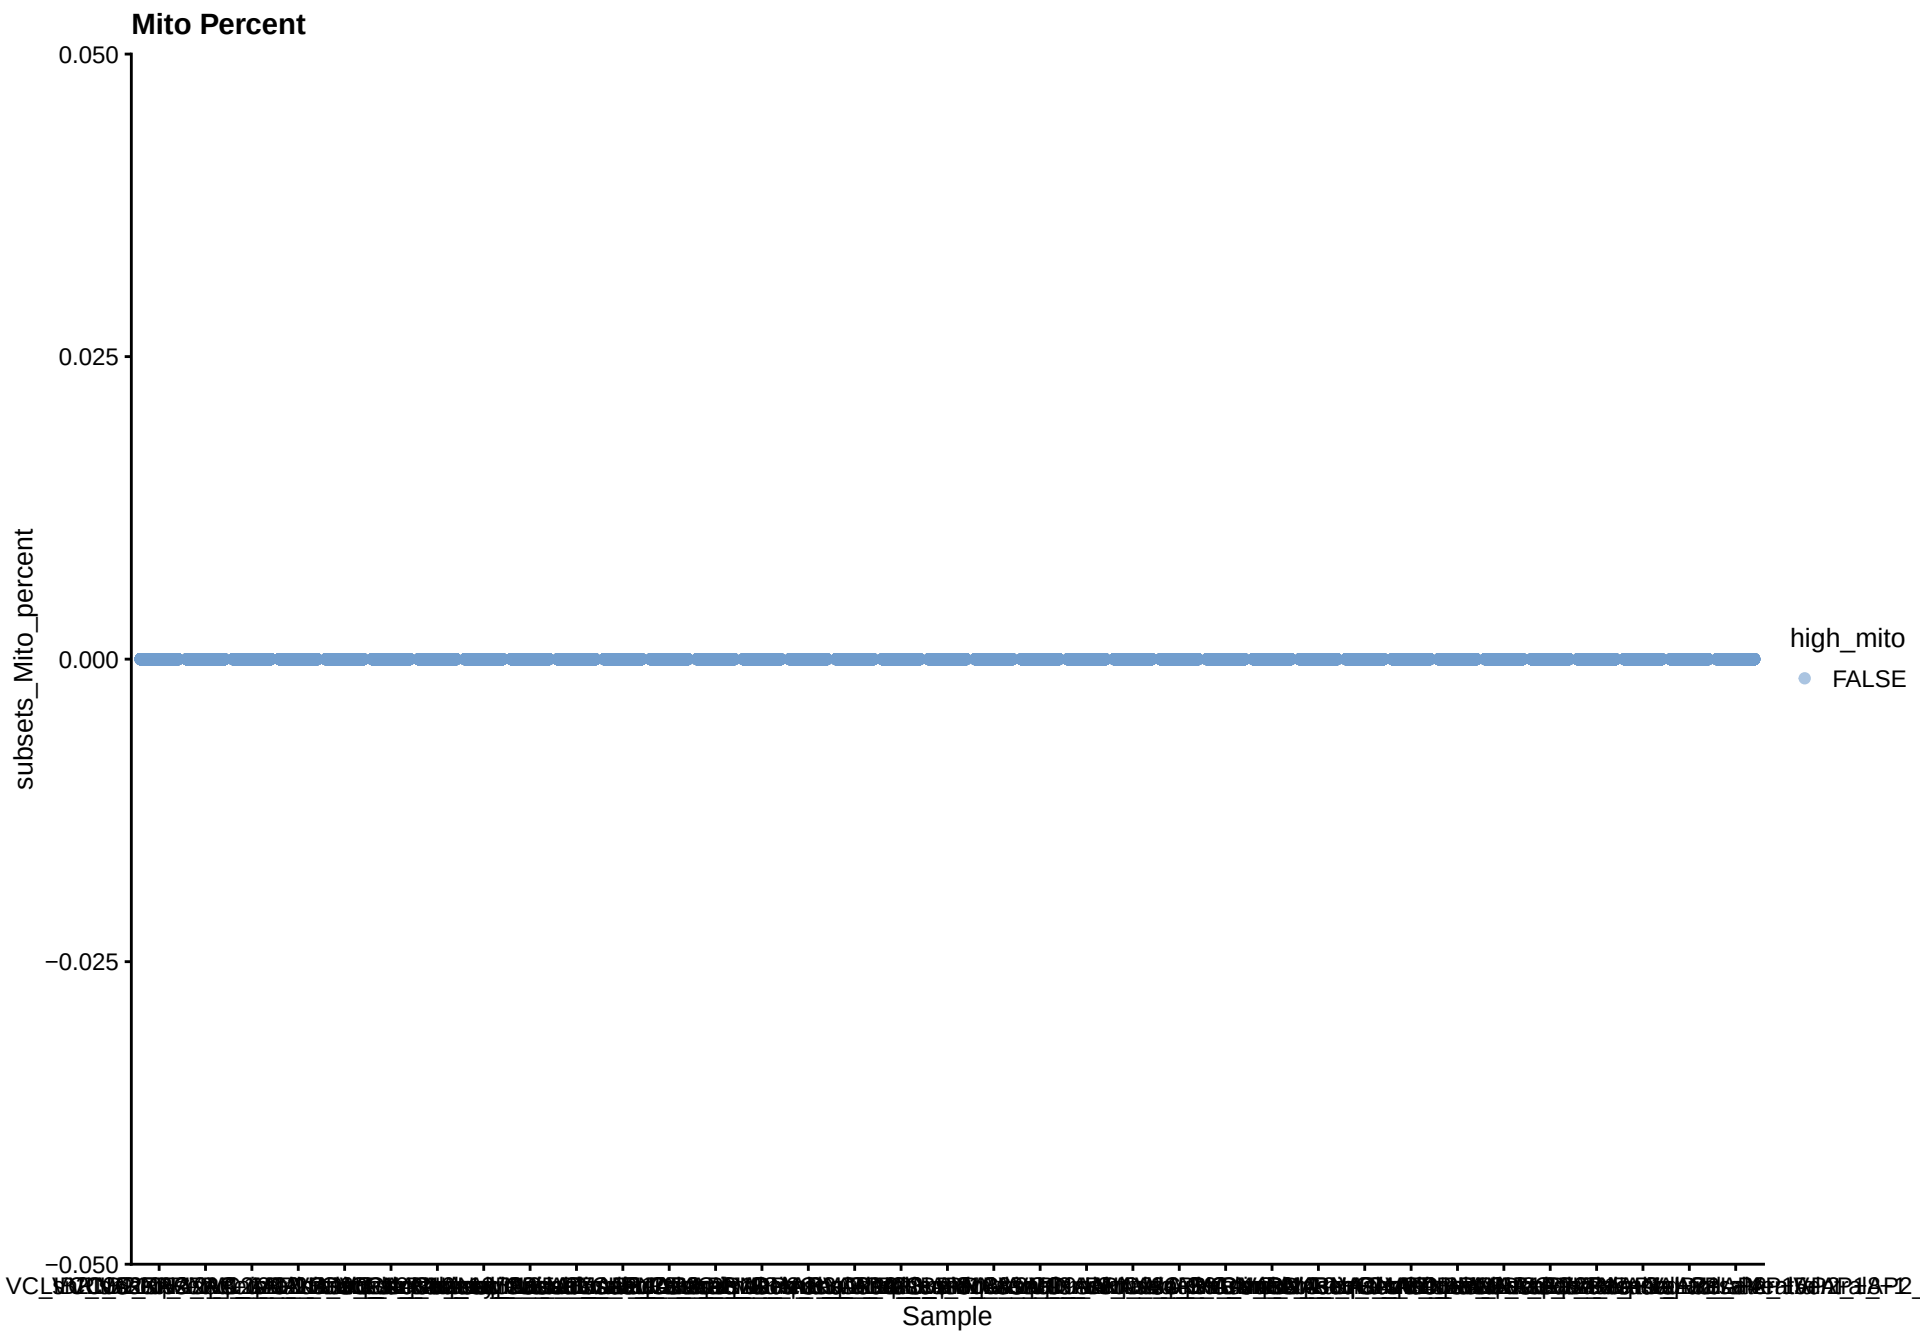
Mito Percent
0.050
0.025
0.000
−0.025
−0.050
subsets_Mito_percent
Sample
high_mito
FALSE

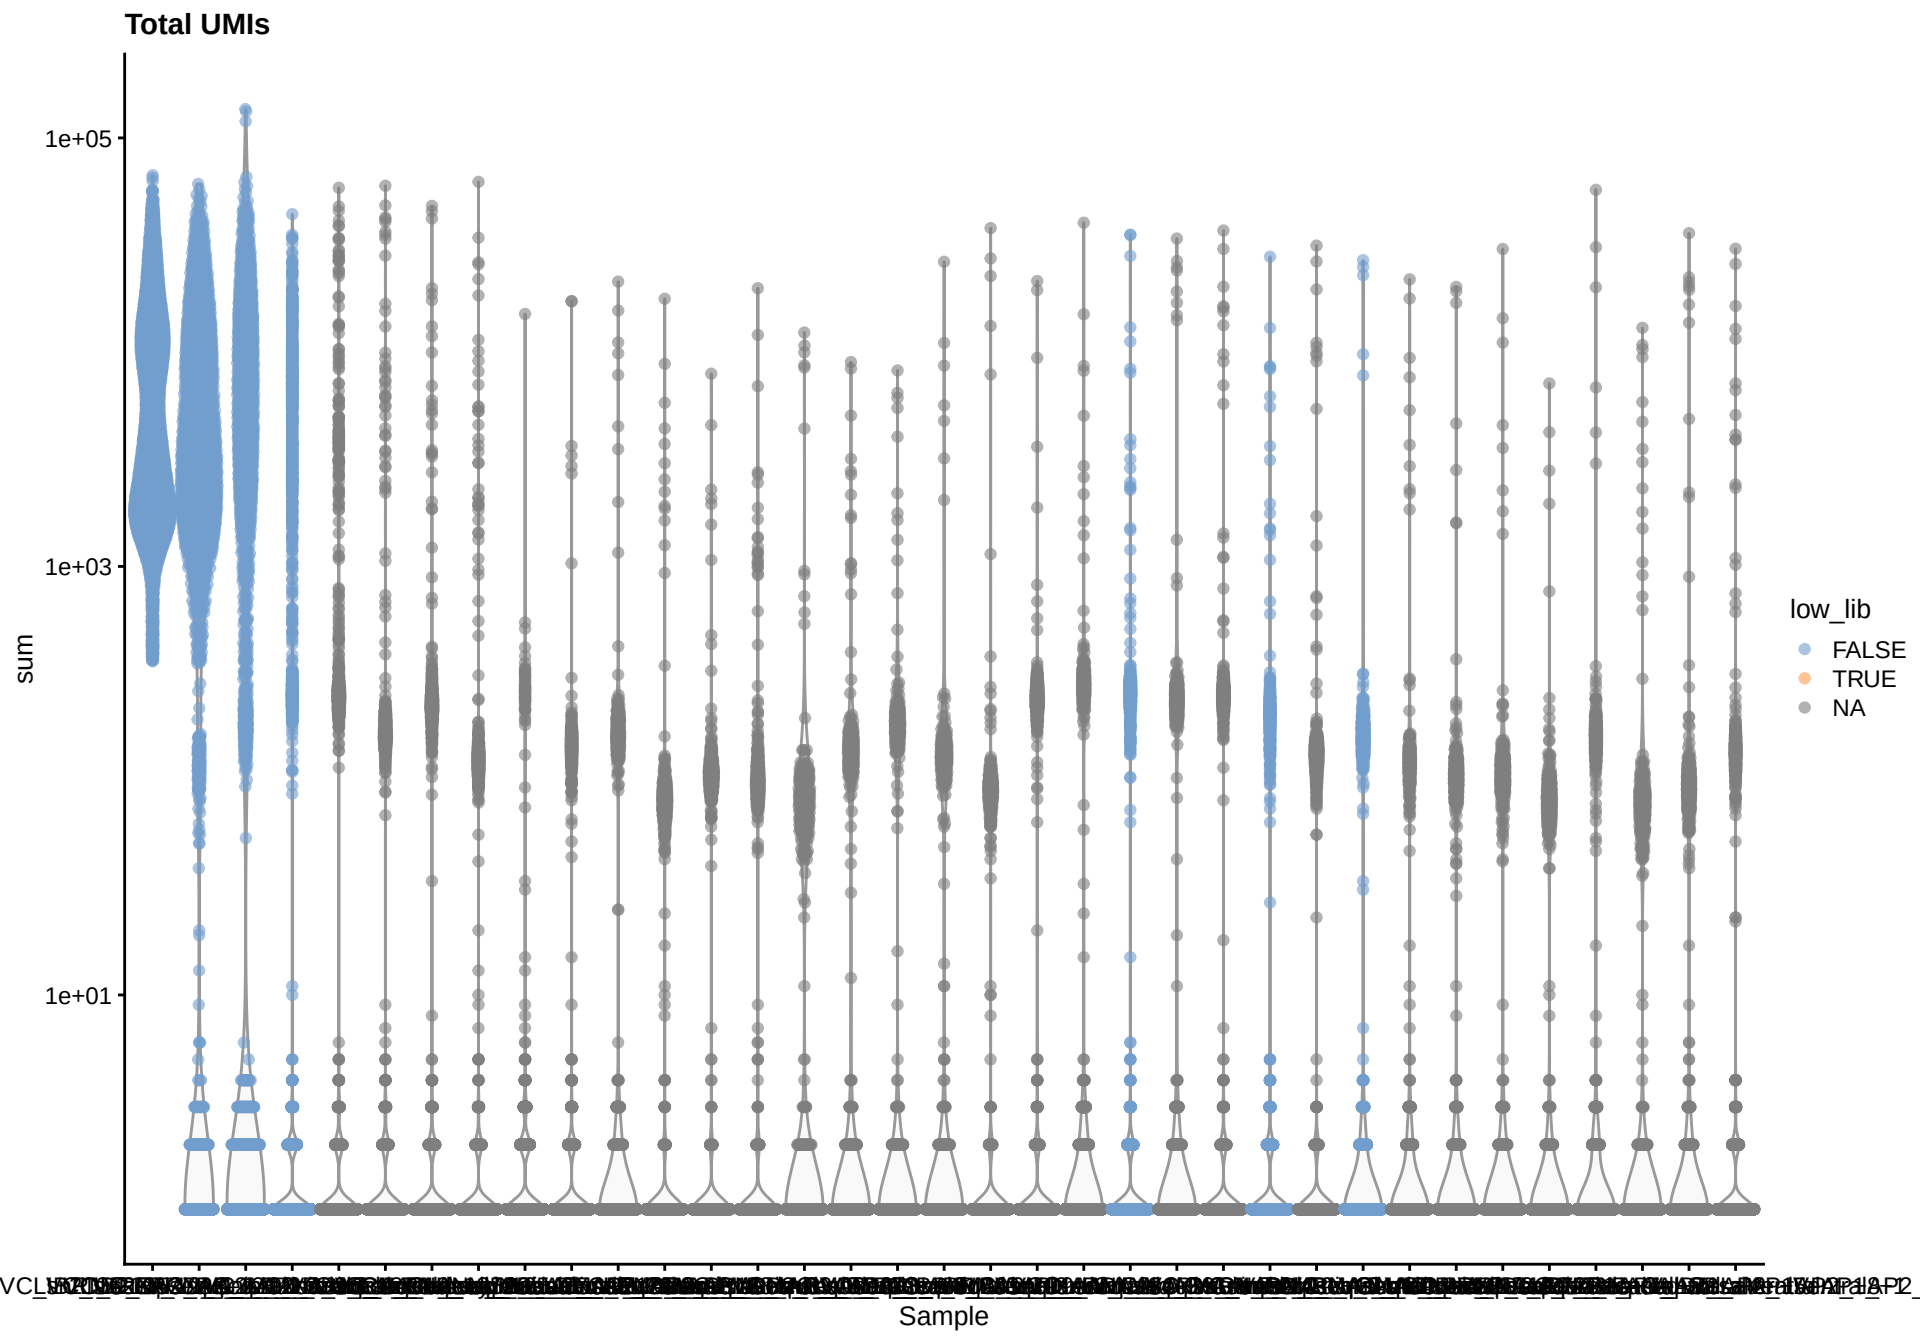
Total UMIs
1e+05
1e+03
1e+01
sum
Sample
low_lib
FALSE
TRUE
NA

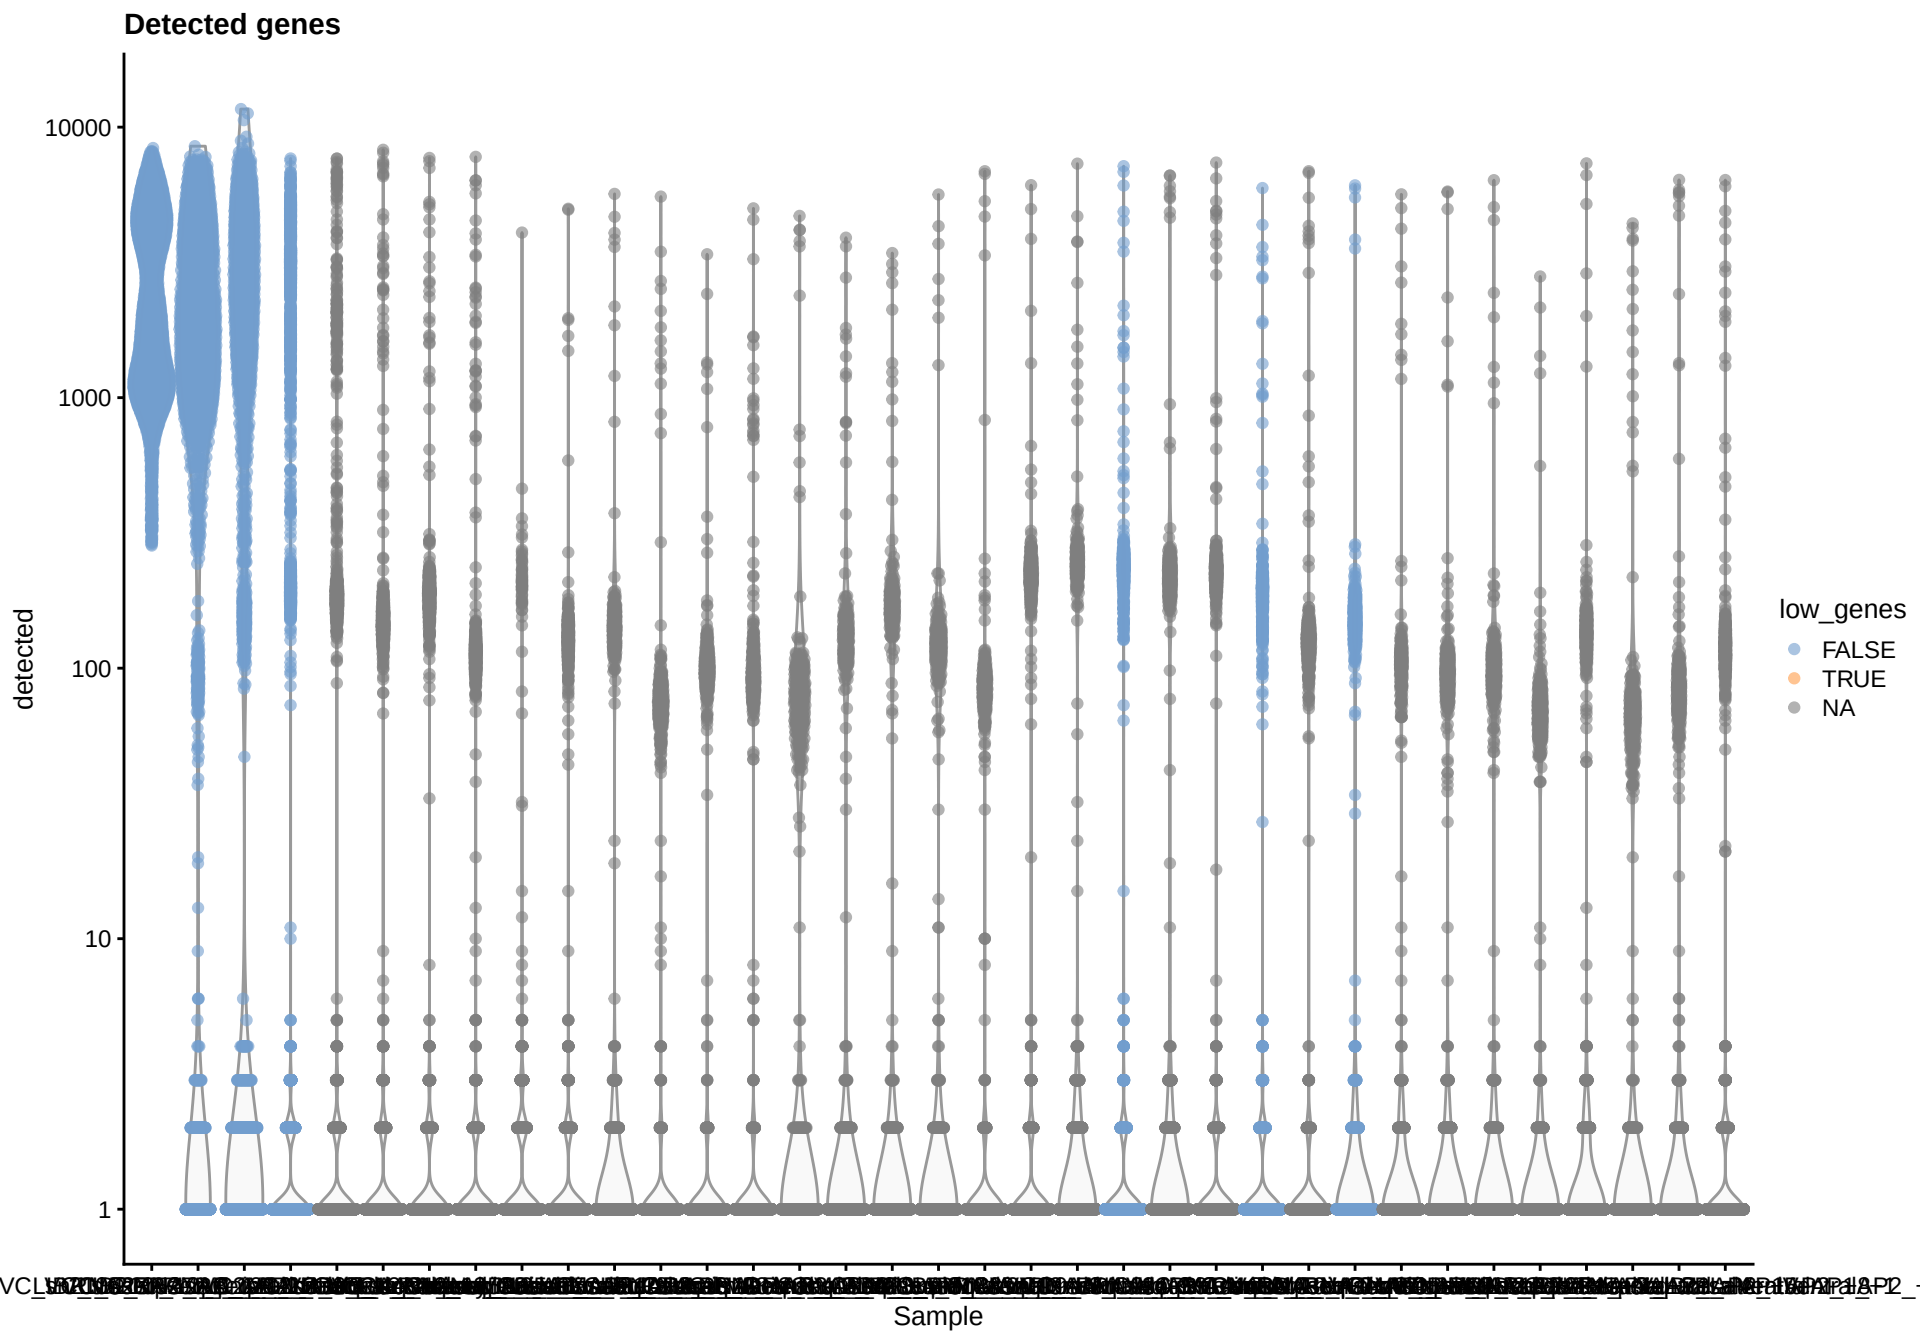
Detected genes
10000
1000
100
10
1
detected
Sample
low_genes
FALSE
TRUE
NA

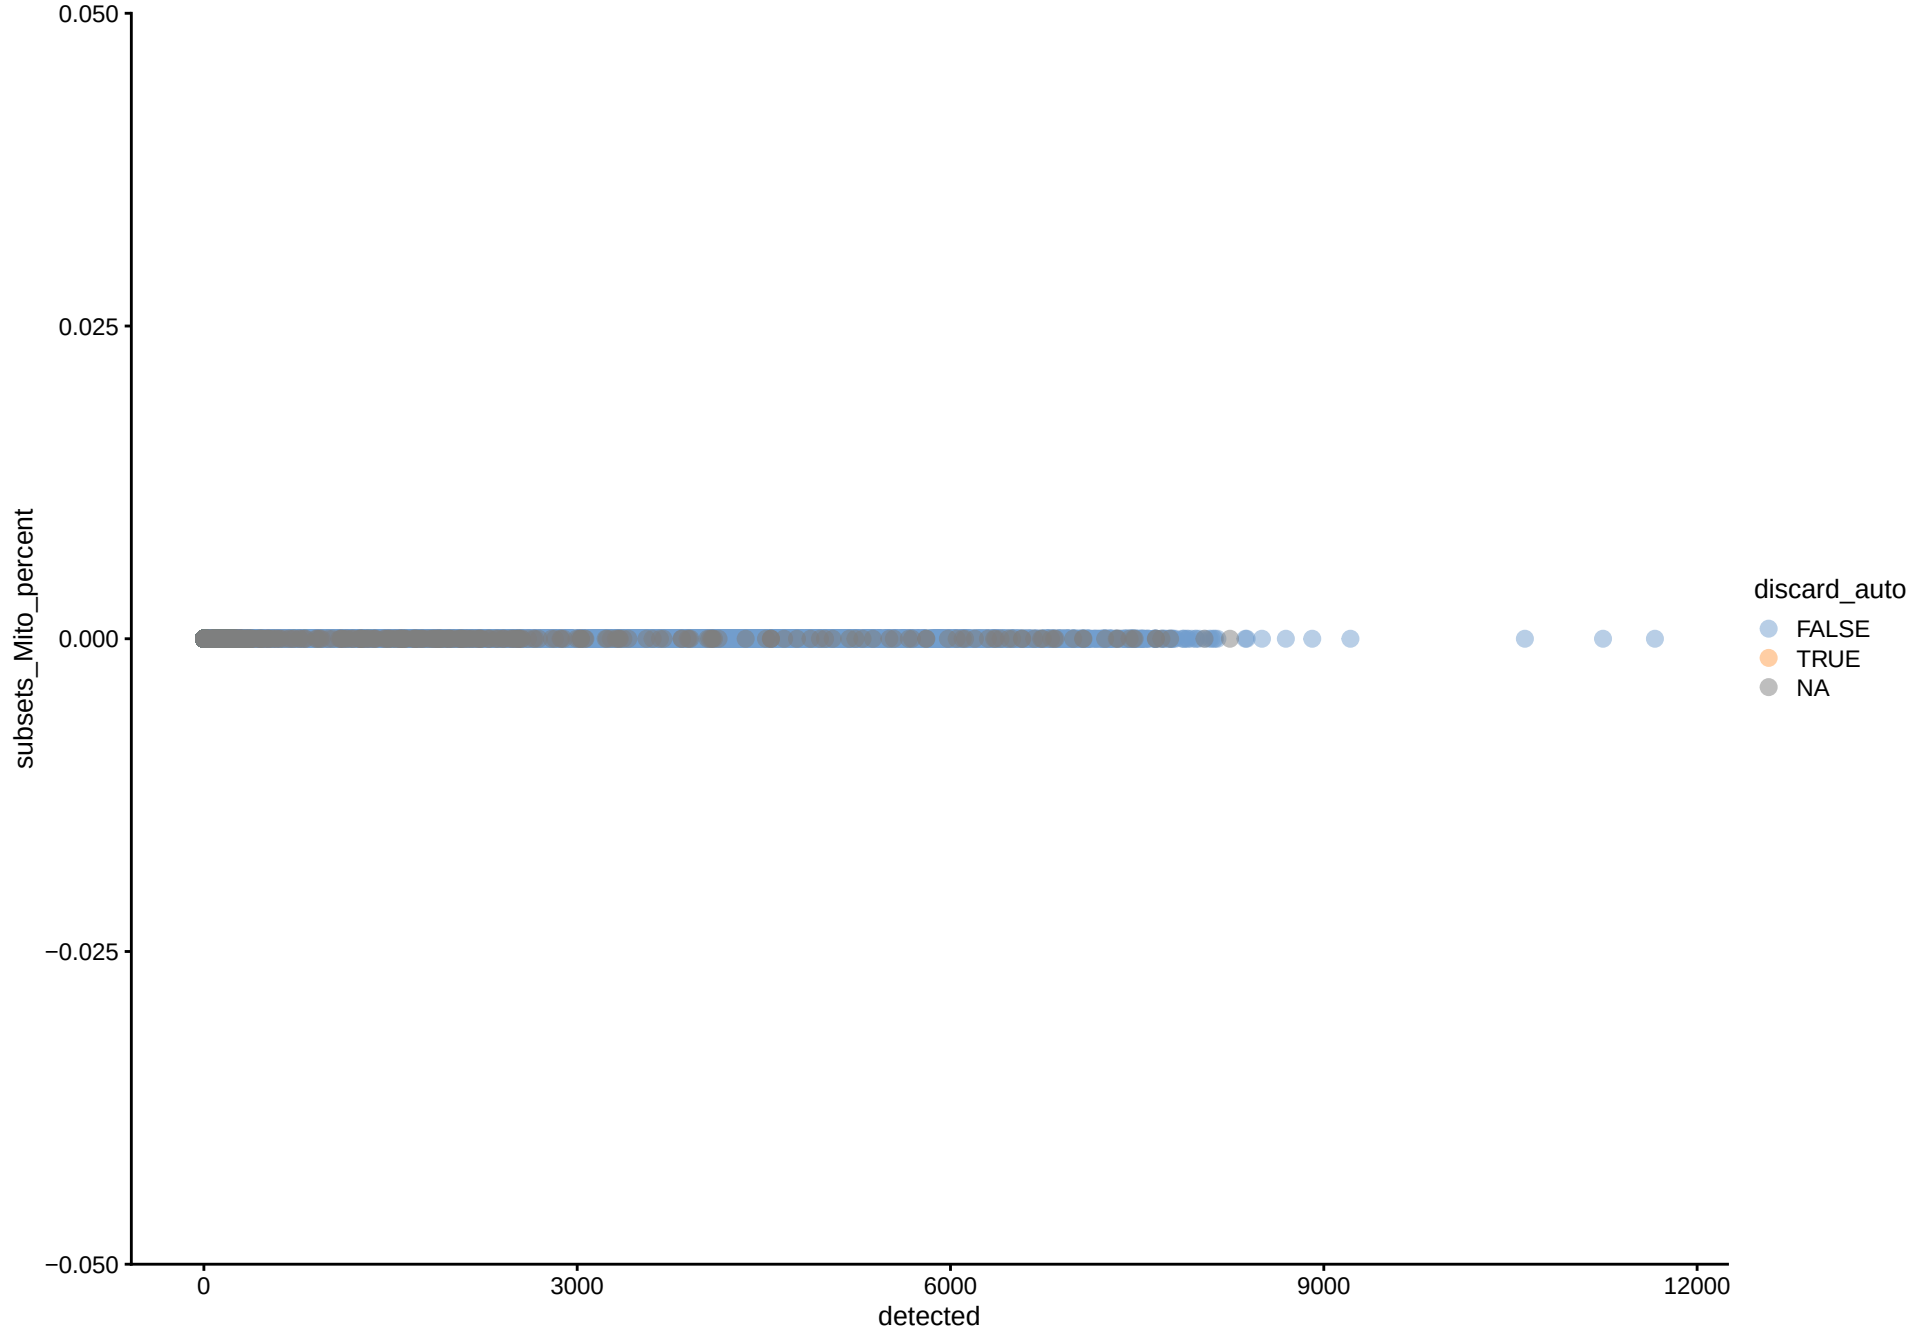
0.050
0.025
0.000
−0.025
−0.050
subsets_Mito_percent
0
3000
6000
9000
12000
detected
discard_auto
FALSE
TRUE
NA

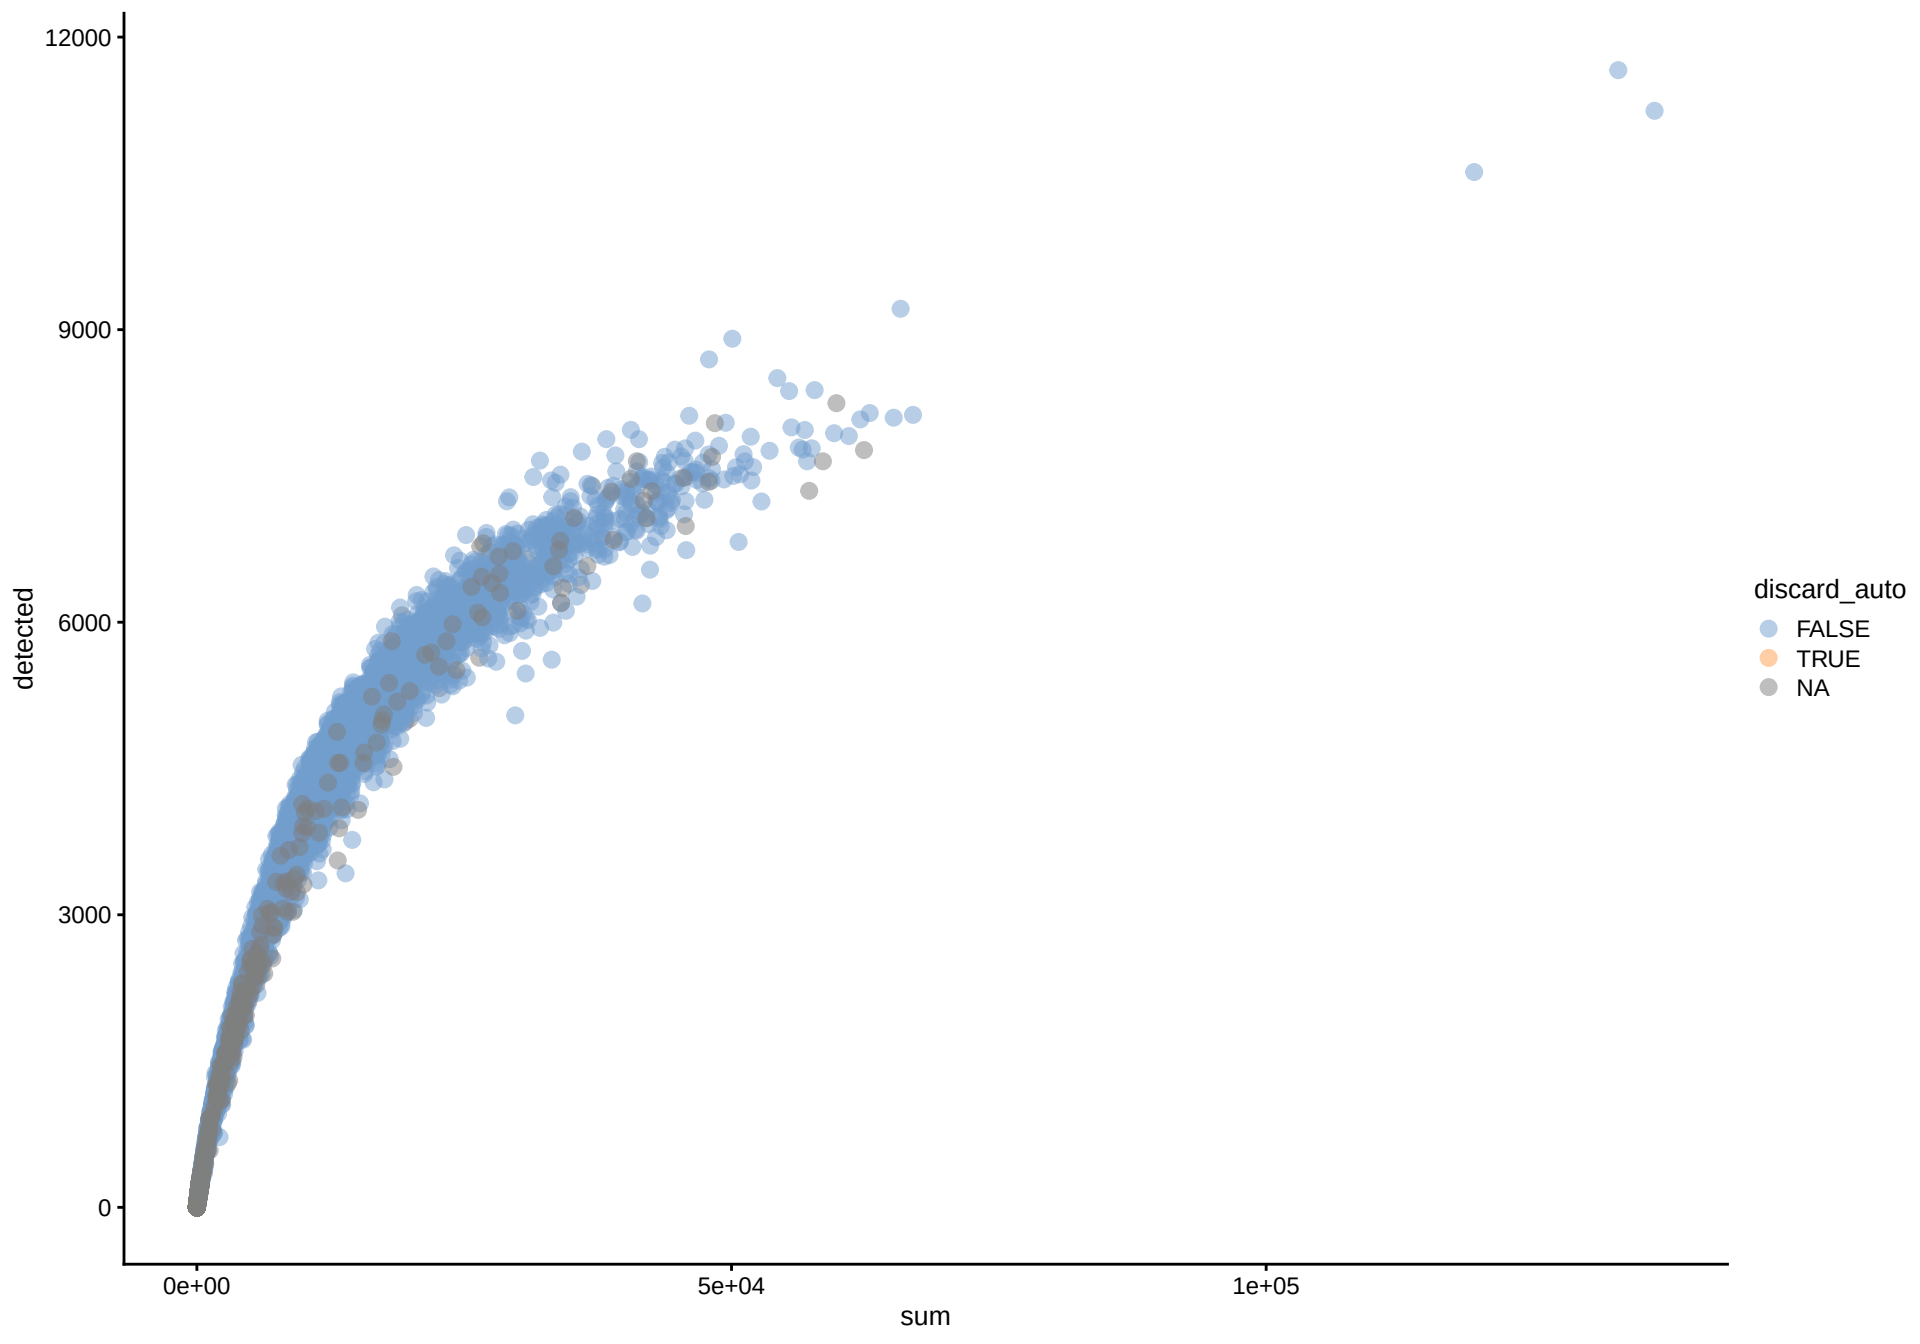
12000
9000
6000
3000
0
detected
0e+00
5e+04
1e+05
sum
discard_auto
FALSE
TRUE
NA