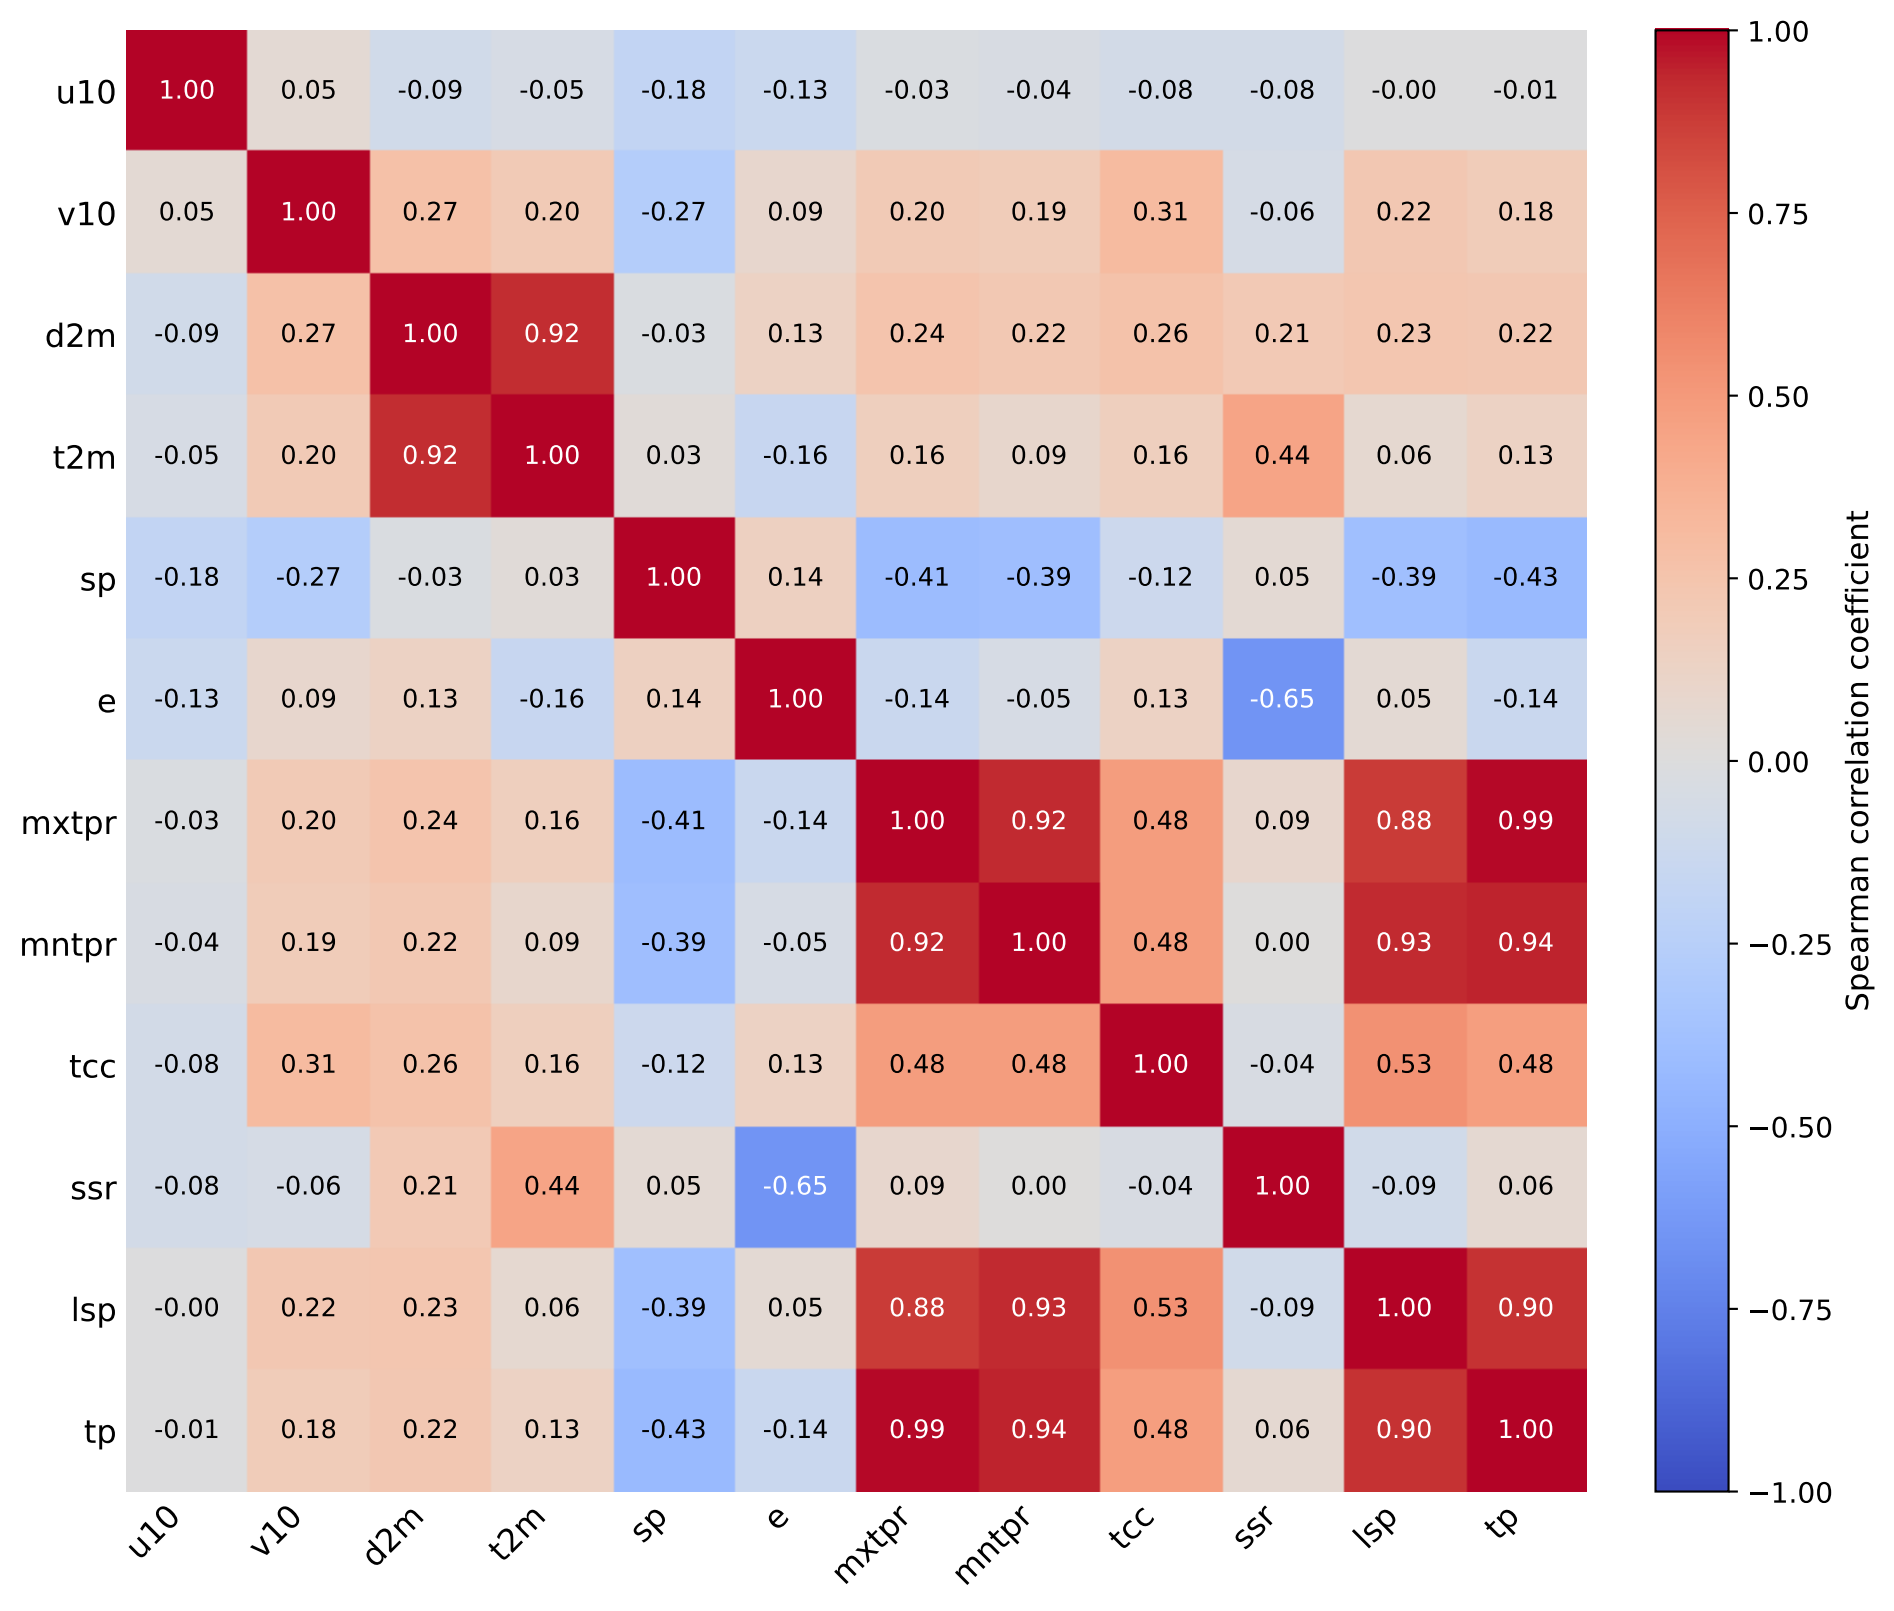
u10 1.00 0.05 -0.09 -0.05 -0.18 -0.13 -0.03 -0.04 -0.08 -0.08 -0.00 -0.01
v10 0.05 1.00 0.27 0.20 -0.27 0.09 0.20 0.19 0.31 -0.06 0.22 0.18
d2m -0.09 0.27 1.00 0.92 -0.03 0.13 0.24 0.22 0.26 0.21 0.23 0.22
t2m -0.05 0.20 0.92 1.00 0.03 -0.16 0.16 0.09 0.16 0.44 0.06 0.13
sp -0.18 -0.27 -0.03 0.03 1.00 0.14 -0.41 -0.39 -0.12 0.05 -0.39 -0.43
e -0.13 0.09 0.13 -0.16 0.14 1.00 -0.14 -0.05 0.13 -0.65 0.05 -0.14
mxtpr -0.03 0.20 0.24 0.16 -0.41 -0.14 1.00 0.92 0.48 0.09 0.88 0.99
mntpr -0.04 0.19 0.22 0.09 -0.39 -0.05 0.92 1.00 0.48 0.00 0.93 0.94
tcc -0.08 0.31 0.26 0.16 -0.12 0.13 0.48 0.48 1.00 -0.04 0.53 0.48
ssr -0.08 -0.06 0.21 0.44 0.05 -0.65 0.09 0.00 -0.04 1.00 -0.09 0.06
lsp -0.00 0.22 0.23 0.06 -0.39 0.05 0.88 0.93 0.53 -0.09 1.00 0.90
tp -0.01 0.18 0.22 0.13 -0.43 -0.14 0.99 0.94 0.48 0.06 0.90 1.00
u10 v10 d2m t2m sp e mxtpr mntpr tcc ssr lsp tp
1.00 0.75 0.50 0.25 0.00 −0.25 −0.50 −0.75 −1.00
Spearman correlation coefficient