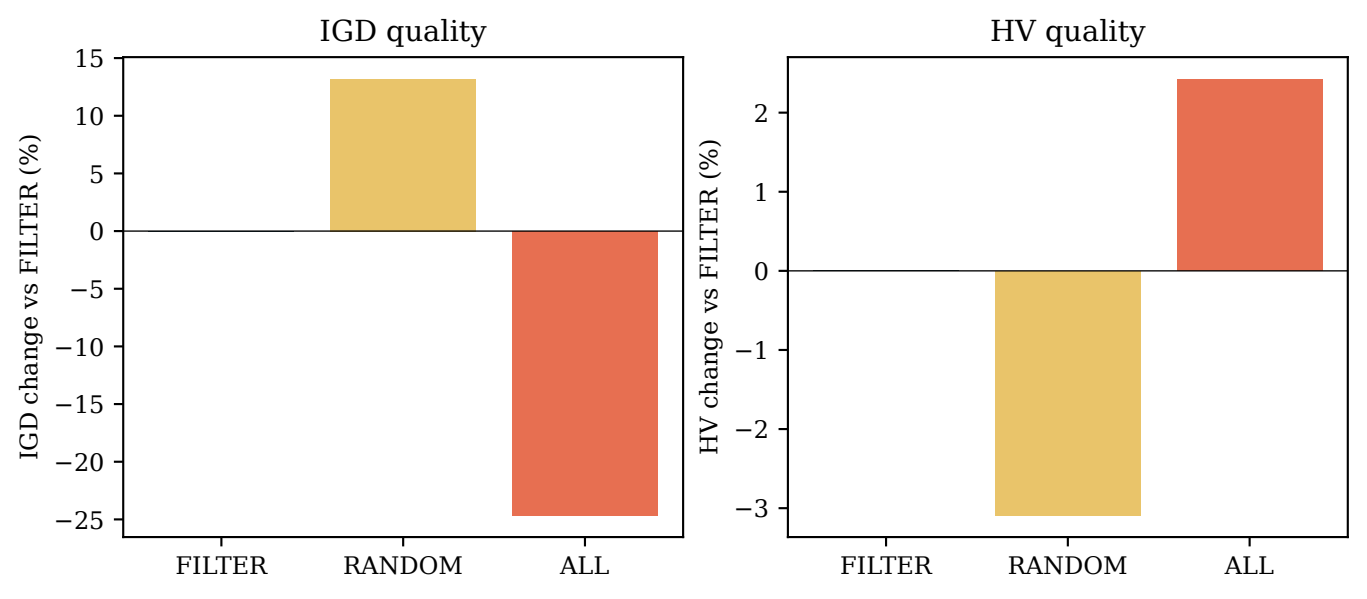
IGD quality
IGD change vs FILTER (%)
15
10
5
0
−5
−10
−15
−20
−25
FILTER
RANDOM
ALL
HV quality
HV change vs FILTER (%)
2
1
0
−1
−2
−3
FILTER
RANDOM
ALL