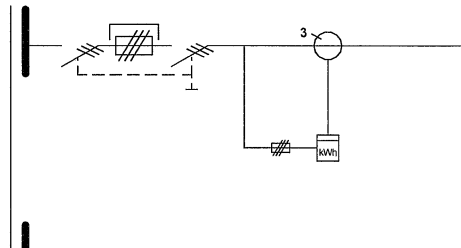
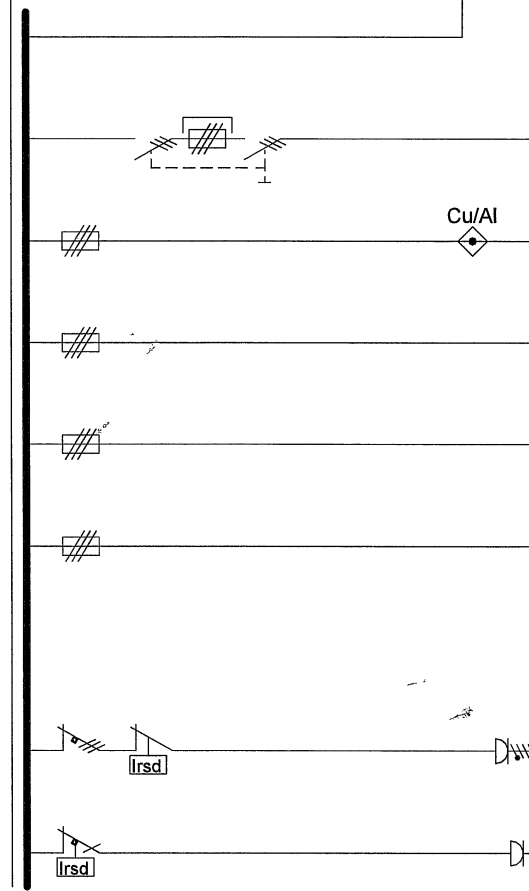





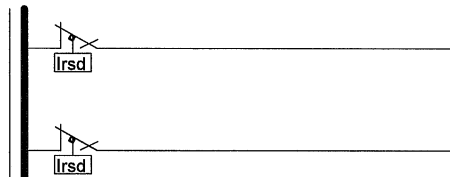
Symboli	Nro	Kaavio	Kuvausteksti	Suoja	Teho [VA] Virta [A]	Kaapeli					
			Maadoituskiskoon								
	01		Liittymisjohto	250/250		AXMK 4x300S					
	02		Liittymisjohto, varalla	/250							
	Q1		Pääkytkin 400A								
	03		Phoenix Contact Ylijännitesuoja Hälytys: VAK	125/125		NOMAK 2x2x0,5+0,5					
	1		Nousu MMK-A-1	125/160		AMCMK 4x120/41					
	2		Varalla	/160							
	3		Varalla	/250							
A	Katso revisioluettelo A	31.01.2025	<div><div><div>SWECO</div><div></div></div><div>SWECO FINLAND OY ILMALANTORI 4 00240 HELSINKI PUH. 020 739 3000 www.sweco.fi</div></div>		Rakennuskohteen nimi ja osoite LINNAKORTTELI AS OY TURUN KISÄLLI HOPMANNINKATU 3 20200 TURKU		Piirustuksen sisältö PK/KK PÄÄKAAVIO		Piirustuslaji SAH Piir.n:o S30000		Sivuja 2 / 16
Muutos			Suunn. 1A6E	Tark.	Hyv.	Pvm 31/01/25		Työn n:o 20413448-311		Muutos A	


Symboli	Nro	Kaavio	Kuvausteksti	Suoja	Teho [VA] Virta [A]	Kaapeli				
	5		Kiinteistön keskusosa Virtamuuntajat 125/5A, Ik=0.2s	125/250						
	5.1		Energialaitoksen mittaus Sinetöity	10/25						
	6		Varalla	/125						
	7		Ryhmäkeskus RK-LJH	63/63		AMCMK 4x35/16				
	8		Ryhmäkeskus RK-VSS	25/63		MMJ-HF 5x10 S				
	9		Ohjauskeskus RK-HISSI	25/63		MMJ-HF 5x6 S				
	10		Varalla	/63						
	11		Kolmivaihepistorasia keskuksessa Irsd: 30mA	C16						
	120		Pistorasiat keskuksessa, 3 kpl Irsd: 30mA	C16						
										
A	Katso revisioluettelo A		31.01.2025	 SWECO FINLAND OY ILMALANTORI 4 00240 HELSINKI PUH. 020 739 3000 www.sweco.fi		Rakennuskohteen nimi ja osoite LINNAKORTTELI AS OY TURUN KISÄLLI HOPMANNINKATU 3 20200 TURKU	Piirustuksen sisältö PK/KK PÄÄKAAVIO	Piirustustalon SAH Piir.n:o S30000	Sivuja 3 / 16 Muutos A	
Muutos				Suunn. 1A6E	Tark.	Hyv.	Pvm 31/01/25		Työn n:o 20413448-311	

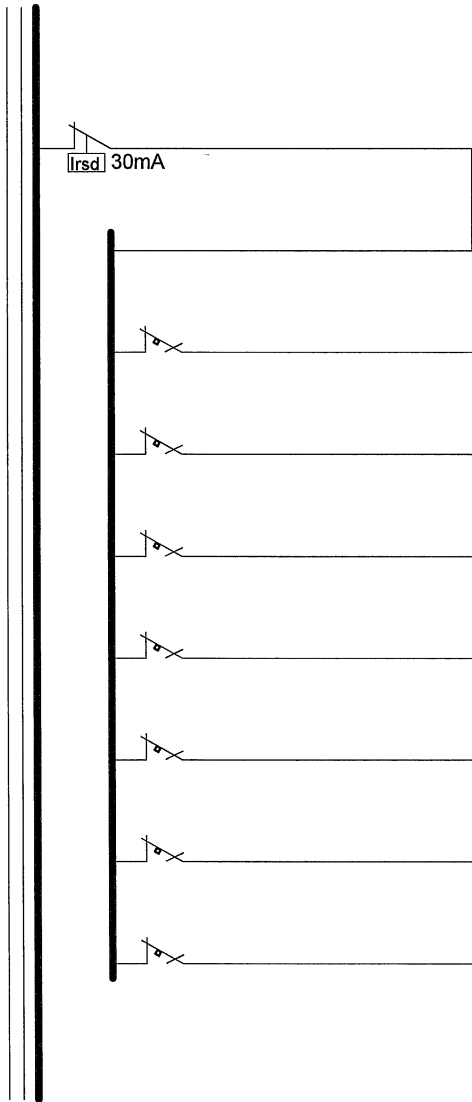

Symboli	Nro	Kaavio	Kuvausteksti	Suoja	Teho [VA] Virta [A]	Kaapeli
	12		Aurinkovoimala Varaus	C25		MMJ 5x6 S
	13		Varalla	C16		
	14		Varalla	C16		
	15		Varalla	C16		
	16		Varalla	C16		
	17		Varalla	C16		
	18		Varalla	C16		
	19		Varalla	C16		
	20		Varalla	C16		
	21		Varalla	C16		

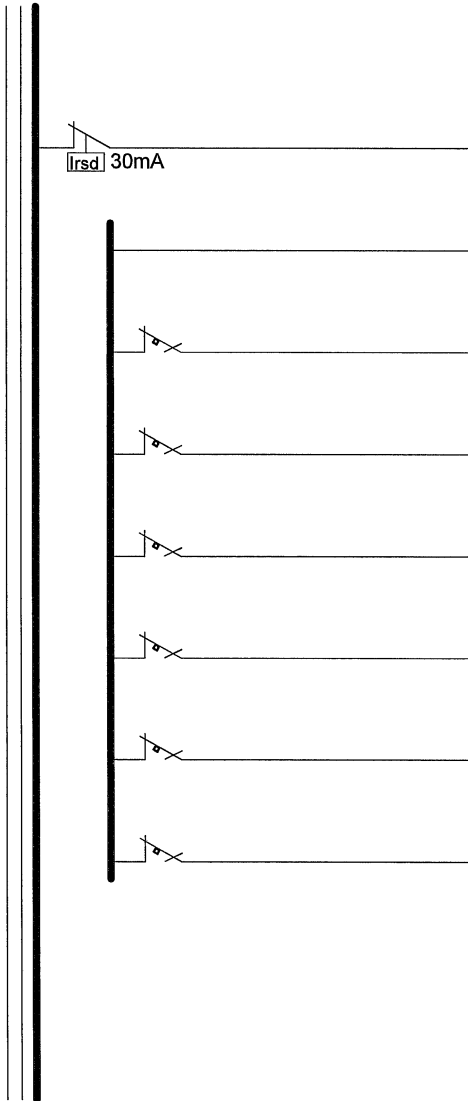

A	Katso revisioluettelo A		31.01.2025	<div>SWECO</div> <div></div>	SWECO FINLAND OY ILMALANTORI 4 00240 HELSINKI PUH. 020 739 3000 www.sweco.fi			Rakennuskohteen nimi ja osoite LINNAKORTTELI AS OY TURUN KISÄLLI HOPMANNINKATU 3 20200 TURKU			Piirustuksen sisältö PK/KK PÄÄKAAVIO			Piirustuslaji			Sivuja	
														SAH			4 / 16	
														Piir.n: o			Muutos	
														S30000			A	
Muutos				Suunn.	Tark.	Hyv.	Pvm								Työn n:o			
				1A6E			31/01/25								20413448-311			

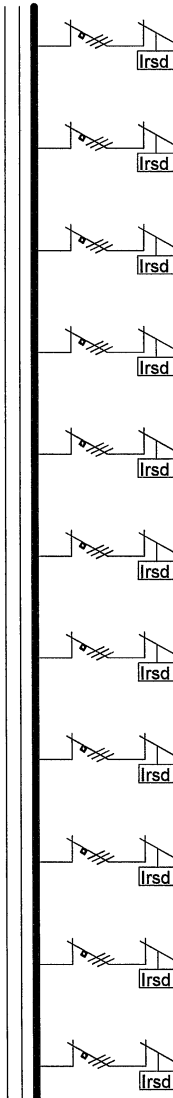

Symboli	Nro	Kaavio	Kuvausteksti	Suoja	Teho [VA] Virta [A]	Kaapeli
	22		Varalla	C10		
	23		Teletila Antennivahvistin	C10		MMJ 3x1,5 S
	24		Teletila Savunpoistoyksikkö TJ630 OK01	C10		MMJ 3x1,5 S
	25		Teletila Ovipuhelinkeskus	C10		MMJ 3x1,5 S
	26		Yleiset tilat Palovaroittimet	C10		MMJ 5x1,5 S
	27		Varalla	C10		
	28		Varalla	C10		
	29		Kuivaushuone Ilmakuivaimen 3-vaihepistorasia Irsd: 30mA	C16		MMJ 5x2,5 S
	30		Asuntojen ulkovarastot Lämmityspatterit Irsd: 30mA	C16		MMJ 5x2,5 S
	31		Varalla Irsd: 30mA	C16		
<div><div><div>A</div><div>Katso revisioluettelo A</div></div><div><div>31.01.2025</div><div><div><div><div>SWECO</div><div></div></div><div>SWECO FINLAND OY ILMALANTORI 4 00240 HELSINKI PUH. 020 739 3000 www.sweco.fi</div></div><div><div>Rakennuskohteen nimi ja osoite</div><div>LIINAKORTTELI AS OY TURUN KISÄLLI HOPMANNINKATU 3 20200 TURKU</div></div><div><div>Piirustuksen sisältö</div><div>PK/KK PÄÄKAAVIO</div></div><div><div>Piirustuslaji</div><div>SAH</div><div>Piir.n: o</div><div>S30000</div><div>Pvm</div><div>31/01/25</div></div><div><div>Sivu ja</div><div>5 / 16</div><div>Muutos</div><div>A</div><div>Työn n:o</div><div>20413448-311</div></div></div></div></div>						
Muutos		Suunn.	Tark.	Hyv.		
1A6E						


Symboli	Nro	Kaavio	Kuvausteksti	Suoja	Teho [VA] Virta [A]	Kaapeli
	121		Varalla Irsd: 30mA	C16		
	122		Varalla Irsd: 30mA	C16		
	32-36F0		Vikavirtasuojakytkin 30mA, 3~, 25A 40 A			
	32		Lukittava pistorasia 1. kerros	C16		MMJ 3x2,5 S
	33		Lukittava pistorasia 2. kerros	C16		MMJ 3x2,5 S
	34		Ovenavauskoneisto Pistorasia, 1. kerros 1.kerros	C10		MMJ 3x1,5 S
	35		Ovenavauskoneisto Pistorasia Portaikko 2. krs	C10		MMJ 3x1,5 S
	36		Teletila Pistorasia	C16		MMJ 3x2,5 S
	37					

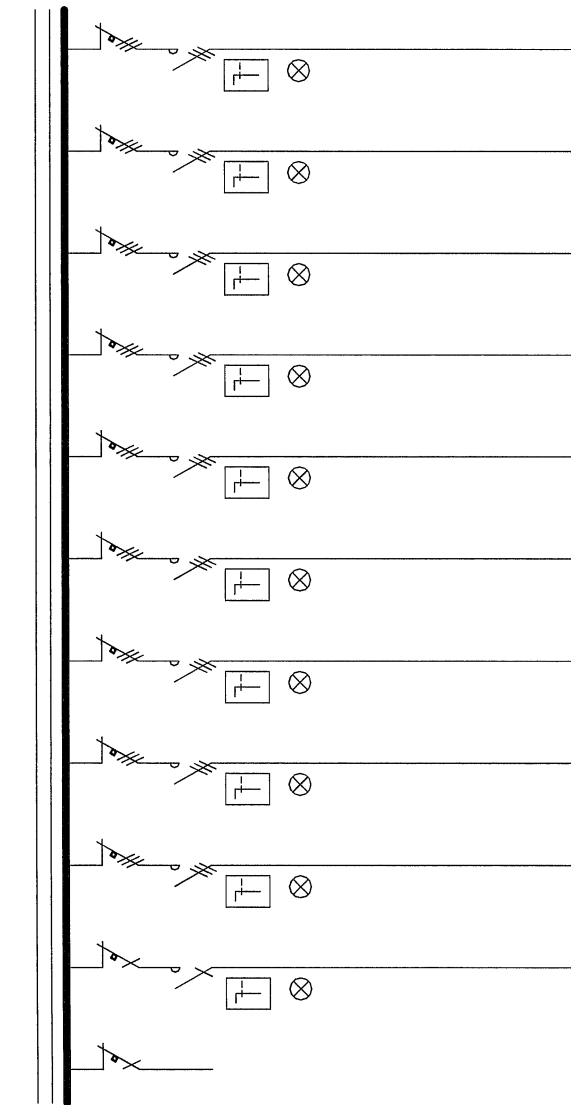

A	Katso revisioluettelo A		31.01.2025	 SWECO FINLAND OY ILMALANTORI 4 00240 HELSINKI PUH. 020 739 3000 www.sweco.fi	Rakennuskohteen nimi ja osoite LINNAKORTTELI AS OY TURUN KISÄLLI HOPMANNINKATU 3 20200 TURKU	Piirustuksen sisältö PK/KK PÄÄKAAVIO	Piirustuslaji SAH	Sivu ja 6 / 16
			Piir.n:o S30000				Muutos A	
			Pvm 31/01/25				Työn n:o 20413448-311	
Muutos								
				Suunn. 1A6E	Tark.	Hyv.		


Symboli	Nro	Kaavio	Kuvausteksti	Suoja	Teho [VA] Virta [A]	Kaapeli							
	38-44F0		Vikavirtasuojakytkin 30mA, 3~, 25A <i>40A</i>										
	38		Sähkötila Pistorasia	C16		MMJ 3x2,5 S							
	39		Irtaimistovarasto Pistorasia	C16		MMJ 3x2,5 S							
	40		Siivoushuone Pistorasia	C16		MMJ 3x2,5 S							
	41		Rappukäytävät ja yhteiset tilat Siivouspistorasiat	C16		MMJ 3x2,5 S							
	42		Porrasnäyttö Pistorasia	C16		MMJ 3x2,5 S							
	43		Siivoushuone Pistorasia, pyyhekuivain	C16		MMJ 3x2,5 S							
	44		Teletila Yleiskaapeloinnin jakamot	C16		MMJ 3x2,5 S							
A	Katso revisioluettelo A		31.01.2025	 SWECO FINLAND OY ILMALANTORI 4 00240 HELSINKI PUH. 020 739 3000 www.sweco.fi		Rakennuskohteen nimi ja osoite LINNAKORTTELI AS OY TURUN KISÄLLI HOPMANNINKATU 3 20200 TURKU		Piirustuksen sisältö PK/KK PÄÄKAAVIO		Piirustuslaji SAH Piir.n:o S30000		Sivu ja 7 / 16 Muutos A	
Muutos				Suunn. 1A6E	Tark.	Hyv.			Pvm 31/01/25	Työn n:o 20413448-311			

Symboli	Nro	Kaavio	Kuvausteksti	Suoja	Teho [VA] Virta [A]	Kaapeli				
	45-50F0		Vikavirtasuojakytkin 30mA, 3~, 25A 40A							
	45		Varalla	C16						
	46		Varalla	C16						
	47		Varalla	C16						
	48		Varalla	C10						
	49		Varalla	C10						
	50		Varalla	C10						
A	Katso revisioluettelo A		31.01.2025	 SWECO FINLAND OY ILMALANTORI 4 00240 HELSINKI PUH. 020 739 3000 www.sweco.fi		Rakennuskohteen nimi ja osoite LINNAKORTTELI AS OY TURUN KISÄLLI HOPMANNINKATU 3 20200 TURKU	Piirustuksen sisältö PK/KK PÄÄKAAVIO	Piirustuslaji SAH Piir.n:o S30000 Pvm 31/01/25	Sivuja 8 / 16 Muutos A Työn n:o 20413448-311	
Muutos				Suunn. 1A6E	Tark.	Hyv.				

Symboli	Nro	Kaavio	Kuvausteksti	Suoja	Teho [VA] Virta [A]	Kaapeli							
	51		Lattialämmitys A01, 02, 08 Irsd: 30mA	C16		MMJ 5x2,5 S							
	52		Lattialämmitys A03, 09, 15 Irsd: 30mA	C16		MMJ 5x2,5 S							
	53		Lattialämmitys A04, 10, 16 Irsd: 30mA	C16		MMJ 5x2,5 S							
	54		Lattialämmitys A05, 11, 17 Irsd: 30mA	C16		MMJ 5x2,5 S							
	55		Lattialämmitys A06, 12, 18 Irsd: 30mA	C16		MMJ 5x2,5 S							
	56		Lattialämmitys A07, 13, 19 Irsd: 30mA	C16		MMJ 5x2,5 S							
	57		Lattialämmitys A14, 20, 26 Irsd: 30mA	C16		MMJ 5x2,5 S							
	58		Lattialämmitys A21, 27 Irsd: 30mA	C16		MMJ 5x2,5 S							
	59		Lattialämmitys A22, 28 Irsd: 30mA	C16		MMJ 5x2,5 S							
	60		Lattialämmitys A23, 29 Irsd: 30mA	C16		MMJ 5x2,5 S							
	61		Lattialämmitys A24, 30 Irsd: 30mA	C16		MMJ 5x2,5 S							
A	Katso revisioluettelo A		31.01.2025		SWECO FINLAND OY ILMALANTORI 4 00240 HELSINKI PUH. 020 739 3000 www.sweco.fi		Rakennuskohteen nimi ja osoite LINNAKORTTELI AS OY TURUN KISÄLLI HOPMANNINKATU 3 20200 TURKU		Piirustuksen sisältö PK/KK PÄÄKAAVIO		Piirustuslaji SAH		Sivu ja 9 / 16
									Piir.n:o S30000		Muutos A		
Muutos			Suunn. 1A6E		Tark.	Hyv.			Pvm 31/01/25		Työn n:o 20413448-311		


Symboli	Nro	Kaavio	Kuvausteksti	Suoja	Teho [VA] Virta [A]	Kaapeli						
	62		Lattialämmitys A25, 31 Irsd: 30mA	C16		MMJ 5x2,5 S						
	63		Varalla Irsd: 30mA	C16								
	64		Varalla Irsd: 30mA	C16								
	65		TK01, 02, 08 Tuloilmakoneet, A01, 02, 08 Ohjaus: K-0-A	C16		MMJ 5x2,5 S						
	66		TK03, 09, 15 Tuloilmakoneet, A03, 09, 15 Ohjaus: K-0-A	C16		MMJ 5x2,5 S						
	67		TK04, 10, 16 Tuloilmakoneet, A04, 10, 16 Ohjaus: K-0-A	C16		MMJ 5x2,5 S						
	68		TK05, 11, 17 Tuloilmakoneet, A05, 11, 17 Ohjaus: K-0-A	C16		MMJ 5x2,5 S						
	69		TK06, 12, 18 Tuloilmakoneet, A06, 12, 18 Ohjaus: K-0-A	C16		MMJ 5x2,5 S						
	70		TK07, 13, 19 Tuloilmakoneet, A07, 13, 19 Ohjaus: K-0-A	C16		MMJ 5x2,5 S						
A Katso revisioluettelo A		31.01.2025	<div>SWECO </div> <div>SWECO FINLAND OY ILMALANTORI 4 00240 HELSINKI PUH. 020 739 3000 www.sweco.fi</div>		Rakennuskohteen nimi ja osoite LINNAKORTTELI AS OY TURUN KISÄLLI HOPMANNINKATU 3 20200 TURKU		Piirustuksen sisältö PK/KK PÄÄKAAVIO		Piirustuslaji SAH Piir.n:o S30000 Pvm 31/01/25		Sivuja 10 / 16 Muutos A Työn n:o 20413448-311	
Muutos		Suunn. 1A6E	Tark.	Hyv.								



Symboli	Nro	Kaavio	Kuvausteksti	Suoja	Teho [VA] Virta [A]	Kaapeli							
	71		TK14, 20, 26 Tuloilmakoneet, A14, 20, 26 Ohjaus: K-0-A	C16		MMJ 5x2,5 S							
	72		TK21, 27 Tuloilmakoneet, A21, 27 Ohjaus: K-0-A	C16		MMJ 5x2,5 S							
	73		TK22, 28 Tuloilmakoneet, A22, 28 Ohjaus: K-0-A	C16		MMJ 5x2,5 S							
	74		TK23, 29 Tuloilmakoneet, A23, 29 Ohjaus: K-0-A	C16		MMJ 5x2,5 S							
	75		TK24, 30 Tuloilmakoneet, A24, 30 Ohjaus: K-0-A	C16		MMJ 5x2,5 S							
	76		TK25, 31 Tuloilmakoneet, A25, 31 Ohjaus: K-0-A	C16		MMJ 5x2,5 S							
	77		Varalla Ohjaus: K-0-A	C16									
	78		Varalla Ohjaus: K-0-A	C16									
	79		Varalla Ohjaus: K-0-A	C16									
	80		Varalla Ohjaus: K-0-A	C16									
	81		Ohjaus	C10									
A	Katso revisioluettelo A		31.01.2025	 SWECO FINLAND OY ILMALANTORI 4 00240 HELSINKI PUH. 020 739 3000 www.sweco.fi		Rakennuskohteen nimi ja osoite LINNAKORTTELI AS OY TURUN KISÄLLI HOPMANNINKATU 3 20200 TURKU		Piirustuksen sisältö PK/KK PÄÄKAAVIO		Piirustuslaji SAH Piir.n:o S30000 Pvm 31/01/25		Sivu ja 11 / 16 Muutos A Työn n:o 20413448-311	
Muutos				Suunn. 1A6E	Tark.	Hyv.							

Symboli	Nro	Kaavio	Kuvausteksti	Suoja	Teho [VA] Virta [A]	Kaapeli							
	83		Varalla Ohjaus: K-0-A	C10									
	84		Varalla Ohjaus: K-0-A	C10									
	85		Varalla Ohjaus: K-0-A	C10									
	86		Varalla Ohjaus: 1-0	C10									
	87		Varalla Ohjaus: 1-0	C10									
	88		Varalla Ohjaus: 1-0	C16									
	89		Varalla Ohjaus: 1-0	C16									
	90		Huippuimuri, vesikatto PK01 PF01, radonpoisto Ohjaus: 1-0	C10		MMJ 3x1,5 S							
	91		Varalla Ohjaus: K-0-A	C10									
	92		Varalla Ohjaus: K-0-A	C10									
	82		Ohjaus	C10									
	A	Katso revisioluettelo A		31.01.2025			SWECO FINLAND OY ILMALANTORI 4 00240 HELSINKI PUH. 020 739 3000 www.sweco.fi	Rakennuskohteen nimi ja osoite LINNAKORTTELI AS OY TURUN KISÄLLI HOPMANNINKATU 3 20200 TURKU		Piirustuksen sisältö PK/KK PÄÄKAAVIO		Piirustuslaji SAH	
										Piir.n: o S30000	Muutos A		
Muutos				Suunn. 1A6E	Tark.	Hyv.	Pvm 31/01/25		Työn n:o 20413448-311				


Symboli	Nro	Kaavio	Kuvausteksti	Suoja	Teho [VA] Virta [A]	Kaapeli									
	96		Saattolämmitys varaus, rännit ja syöksytorvet SJ23 SL01, kaapelointi vesikatolle Irsd: 30mA, hät. koskettimella, ohjaus: K-0-A	C16		MCMK 4x2,5+2,5									
	97		Saattolämmitys varaus, rännit ja syöksytorvet SJ23 SL02, kaapelointi vesikatolle Irsd: 30mA, hät. koskettimella, ohjaus: K-0-A	C16		MCMK 4x2,5+2,5									
	98		Varalla Irsd: 30mA, hät. koskettimella, Ohjaus: K-0-A	C16											
	123		Varalla Irsd: 30mA, hät. koskettimella, Ohjaus: K-0-A	C10											
	93		Ohjaus <i>APUKOSKETIN</i>	C10											
	133		Sulanapidon ohjausyksikkö, esim PST5000 Lumi- ja jääanturi PST5010 Lämpötila- ja kosteusanturi PST5020	C10		MMJ 5x1,5N MMJ 5x1,5N									
	132		Sulanapito Kulkuluiska kannelle Irsd: 30mA, hät. koskettimella, Ohjaus: K-0-A	C10		MMJ 3x2,5 S									
			Apureleet 5 kpl 5 kpl sulkeutuvaa kosketinta / apurele IV-hätäseis, IV-ohjaukset, saattol, ulkovalaistus												
			Ohjaus VAK			NOMAK 12x2x0,5+0,5 MMO 12x1,5									
A	Katso revisioluettelo A		31.01.2025			SWECO FINLAND OY ILMALANTORI 4 00240 HELSINKI PUH. 020 739 3000 www.sweco.fi	Rakennuskohteen nimi ja osoite LINNAKORTTELI AS OY TURUN KISÄLLI HOPMANNINKATU 3 20200 TURKU		Piirustuksen sisältö PK/KK PÄÄKAAVIO		Piirustuslaji SAH Piir.n:o S30000 Pvm 31/01/25		Työn n:o 20413448-311		Sivuja 13 / 16 Muutos A
Muutos				Suunn. 1A6E	Tark.	Hyv.									

Symboli	Nro	Kaavio	Kuvausteksti	Suoja	Teho [VA] Virta [A]	Kaapeli
	99		Varalla Irsd: 30mA, Ohjaus: K-0-A	C10		
	124		Ulkovalaistus 1. kerros Irsd: 30mA, ohjaus: K-0-A	C10		MMJ 3x1,5 S
	125		Ulkoseinävalaistus 1. kerros Irsd: 30mA, ohjaus: K-0-A	C10		MMJ 3x1,5 S
	126		Ulkovalaistus 2. kerros Irsd: 30mA, ohjaus: K-0-A	C10		MMJ 3x1,5 S
	127		Varalla Irsd: 30mA, Ohjaus: K-0-A	C10		
	94		Ohjaus	C10		
	100		Varalla Irsd: 30mA	C10		
	101		Varalla Irsd: 30mA	C10		
	128		Varalla Irsd: 30mA	C10		
	95		Ohjaus	C10		

A	Katso revisioluettelo A		31.01.2025	<div><div>SWECO</div><div></div></div>	SWECO FINLAND OY ILMALANTORI 4 00240 HELSINKI PUH. 020 739 3000 www.sweco.fi			Rakennuskohteen nimi ja osoite LINNAKORTTELI AS OY TURUN KISÄLLI HOPMANNINKATU 3 20200 TURKU			Piirustuksen sisältö PK/KK PÄÄKAAVIO			Piirustuslaji			Sivu ja		
														SAH			14 / 16		
														Piir.n: o			Muutos		
														S30000			A		
Muutos				Suunn.	Tark.	Hyv.				Pvm			Työn n:o						
				1A6E						31/01/25			20413448-311						

Symboli				Nro	Kaavio	Kuvausteksti	Suoja	Teho [VA] Virta [A]	Kaapeli				
													
				102		Varalla Irsd: 30mA	C10						
				103		Varalla Irsd: 30mA	C10						
				104		Varalla Irsd: 30mA	C10						
				129		Rappukäytävä Valaistus Irsd: 30mA	C10		MMJ 3x1,5 S				
				130		Varalla Irsd: 30mA	C10						
				131		Varalla Irsd: 30mA	C10						
A	Katso revisioluettelo A		31.01.2025			SWECO FINLAND OY ILMALANTORI 4 00240 HELSINKI PUH. 020 739 3000 www.sweco.fi	Rakennuskohteen nimi ja osoite LINNAKORTTELI AS OY TURUN KISÄLLI HOPMANNINKATU 3 20200 TURKU		Piirustuksen sisältö PK/KK PÄÄKAAVIO		Piirustuslaji SAH Piir.n:o S30000		Sivuja 15 / 16
Muutos				Suunn. 1A6E	Tark.	Hyv.	Pvm 31/01/25		Työn n:o 20413448-311		Muutos A		

Symboli				Nro	Kaavio	Kuvausteksti	Suoja	Teho [VA] Virta [A]	Kaapeli
				105-110F0		Vikavirtasuojakytkin 30mA, 3~, 25A			
				105		Sähkötila Valaistus	C10		MMJ 3x1,5 S
				106		Irtaimistovarasto Valaistus	C10		MMJ 3x1,5 S
				107		LVV + UVV 2 Valaistus	C10		MMJ 3x1,5 S
				108		LVV/UVV 1 + kuivaush. + talovar. Valaistus	C10		MMJ 3x1,5 S
				109		Teletila Valaistus	C10		MMJ 3x1,5 S
				110		Siivoushuone Valaistus	C10		MMJ 3x1,5 S
						Tilavaraus 300x400 mm kalustamatonta tilaa			

A	Katso revisioluettelo A		31.01.2025	 SWECO SWECO FINLAND OY ILMALANTORI 4 00240 HELSINKI PUH. 020 739 3000 www.sweco.fi		Rakennuskohteen nimi ja osoite LINNAKORTTELI AS OY TURUN KISÄLLI HOPMANNINKATU 3 20200 TURKU		Piirustuksen sisältö PK/KK PÄÄKAAVIO		Piirustuslaji		Sivuja
										SAH	16 / 16	
										Piir.n:o	Muutos	
										S30000	A	
Muutos				Suunn.	Tark.	Hyv.	Pvm		Työn n:o			
				1A6E			31/01/25		20413448-311			