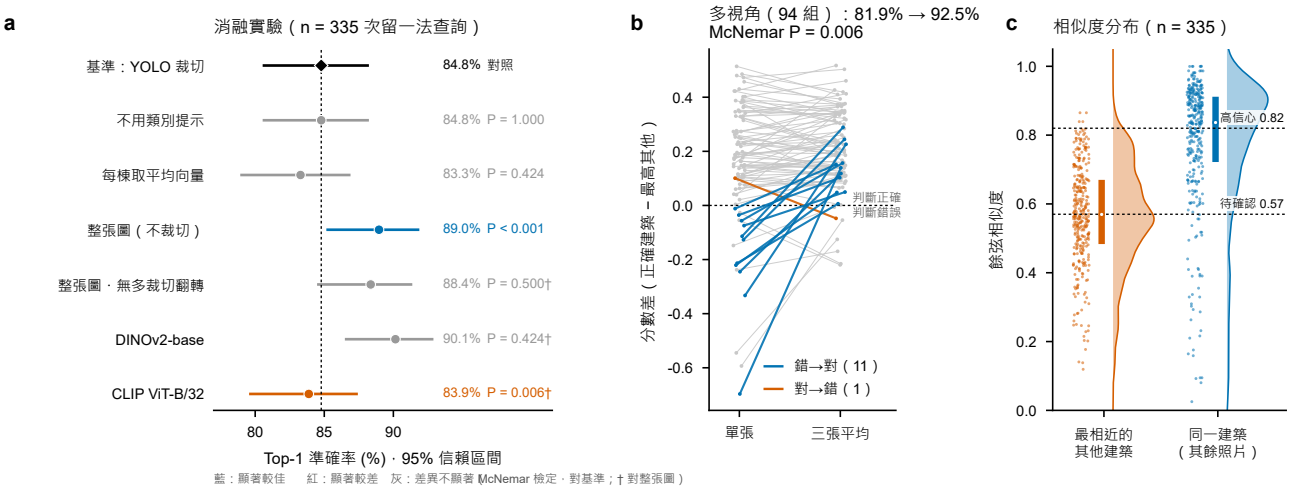

a
消融實驗（n = 335 次留一法查詢）
基準：YOLO 裁切
84.8% 對照
不用類別提示
84.8% P = 1.000
每棟取平均向量
83.3% P = 0.424
整張圖（不裁切）
89.0% P < 0.001
整張圖，無多裁切翻轉
88.4% P = 0.500†
DINOv2-base
90.1% P = 0.424†
CLIP ViT-B/32
83.9% P = 0.006†
80
85
90
Top-1 準確率 (%) · 95% 信賴區間
藍：顯著較佳　紅：顯著較差　灰：差異不顯著 (McNemar 檢定，對基準；† 對整張圖)
b
多視角（94 組）：81.9% → 92.5%
McNemar P = 0.006
分數差（正確建築 − 最高其他）
0.4
0.2
0.0
-0.2
-0.4
-0.6
判斷正確
判斷錯誤
錯→對（11）
對→錯（1）
單張
三張平均
c
相似度分布（n = 335）
餘弦相似度
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
高信心 0.82
待確認 0.57
最相近的
其他建築
同一建築
（其餘照片）