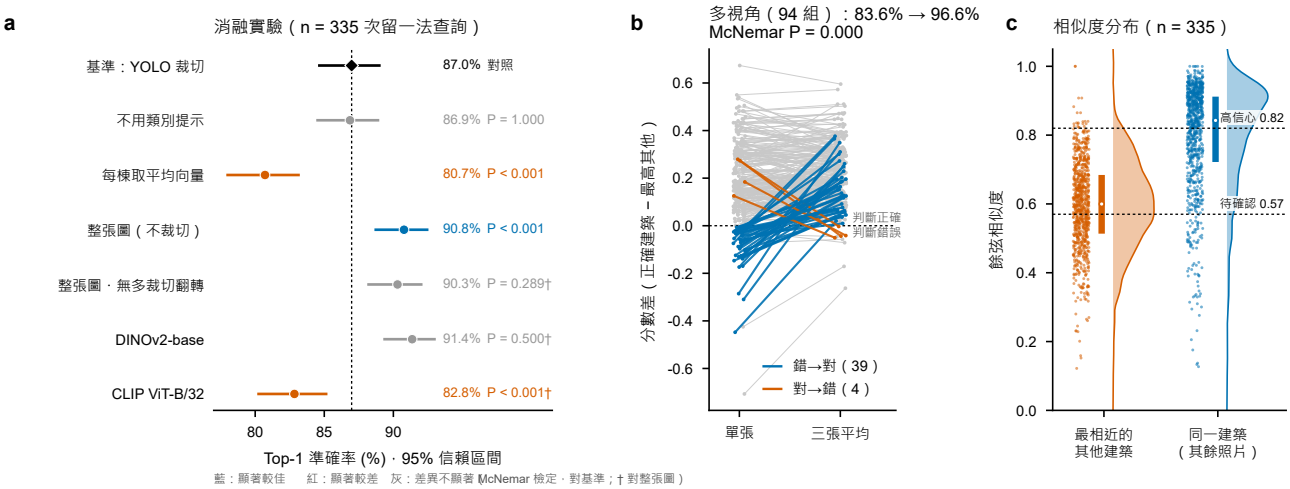

a
消融實驗（n = 335 次留一法查詢）
基準：YOLO 裁切
87.0% 對照
不用類別提示
86.9% P = 1.000
每棟取平均向量
80.7% P < 0.001
整張圖（不裁切）
90.8% P < 0.001
整張圖．無多裁切翻轉
90.3% P = 0.289†
DINOv2-base
91.4% P = 0.500†
CLIP ViT-B/32
82.8% P < 0.001†
80
85
90
Top-1 準確率 (%) · 95% 信賴區間
藍：顯著較佳　紅：顯著較差　灰：差異不顯著 (McNemar 檢定．對基準；† 對整張圖）
b
多視角（94 組）：83.6% → 96.6%
McNemar P = 0.000
分數差（正確建築 − 最高其他）
0.6
0.4
0.2
0.0
-0.2
-0.4
-0.6
判斷正確
判斷錯誤
錯→對（39）
對→錯（4）
單張
三張平均
c
相似度分布（n = 335）
餘弦相似度
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
高信心 0.82
待確認 0.57
最相近的
其他建築
同一建築
（其餘照片）