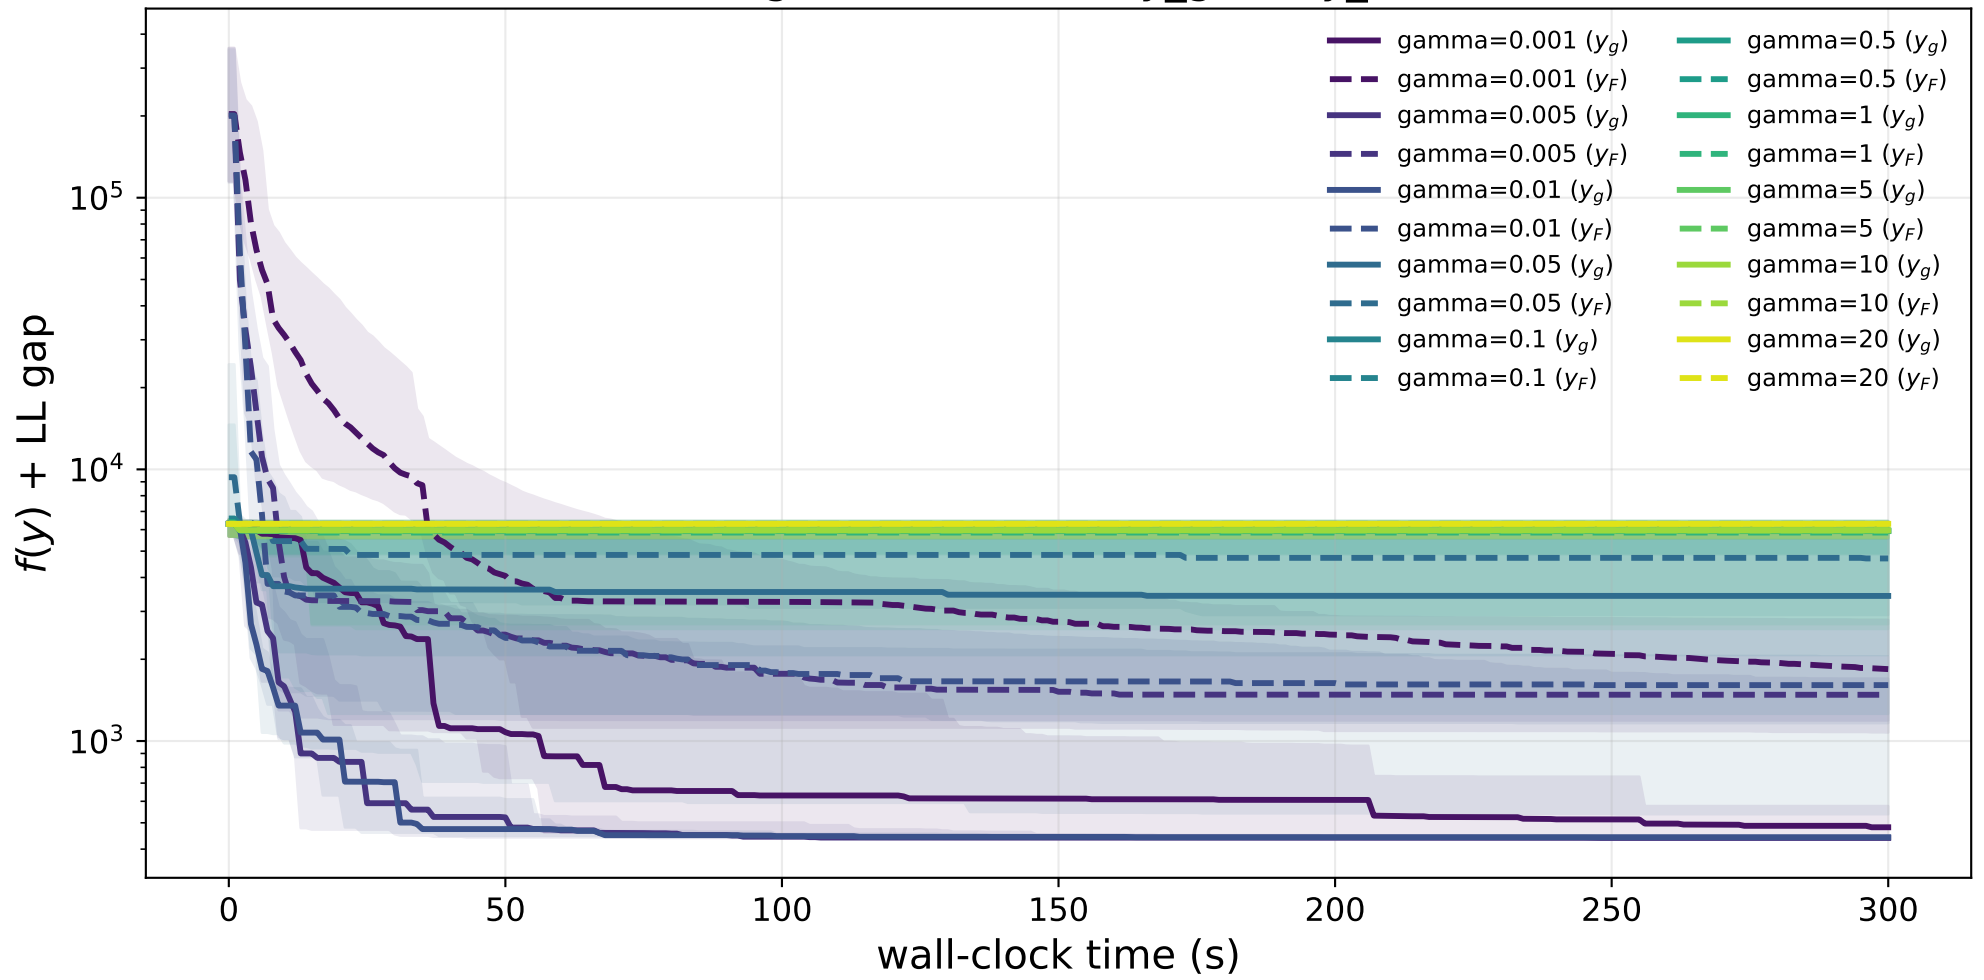

BiGAP fixed K=3: gamma ablation, y_g and y_F certified scores
f(y) + LL gap
wall-clock time (s)
gamma=0.001 (y_g)
gamma=0.001 (y_F)
gamma=0.005 (y_g)
gamma=0.005 (y_F)
gamma=0.01 (y_g)
gamma=0.01 (y_F)
gamma=0.05 (y_g)
gamma=0.05 (y_F)
gamma=0.1 (y_g)
gamma=0.1 (y_F)
gamma=0.5 (y_g)
gamma=0.5 (y_F)
gamma=1 (y_g)
gamma=1 (y_F)
gamma=5 (y_g)
gamma=5 (y_F)
gamma=10 (y_g)
gamma=10 (y_F)
gamma=20 (y_g)
gamma=20 (y_F)