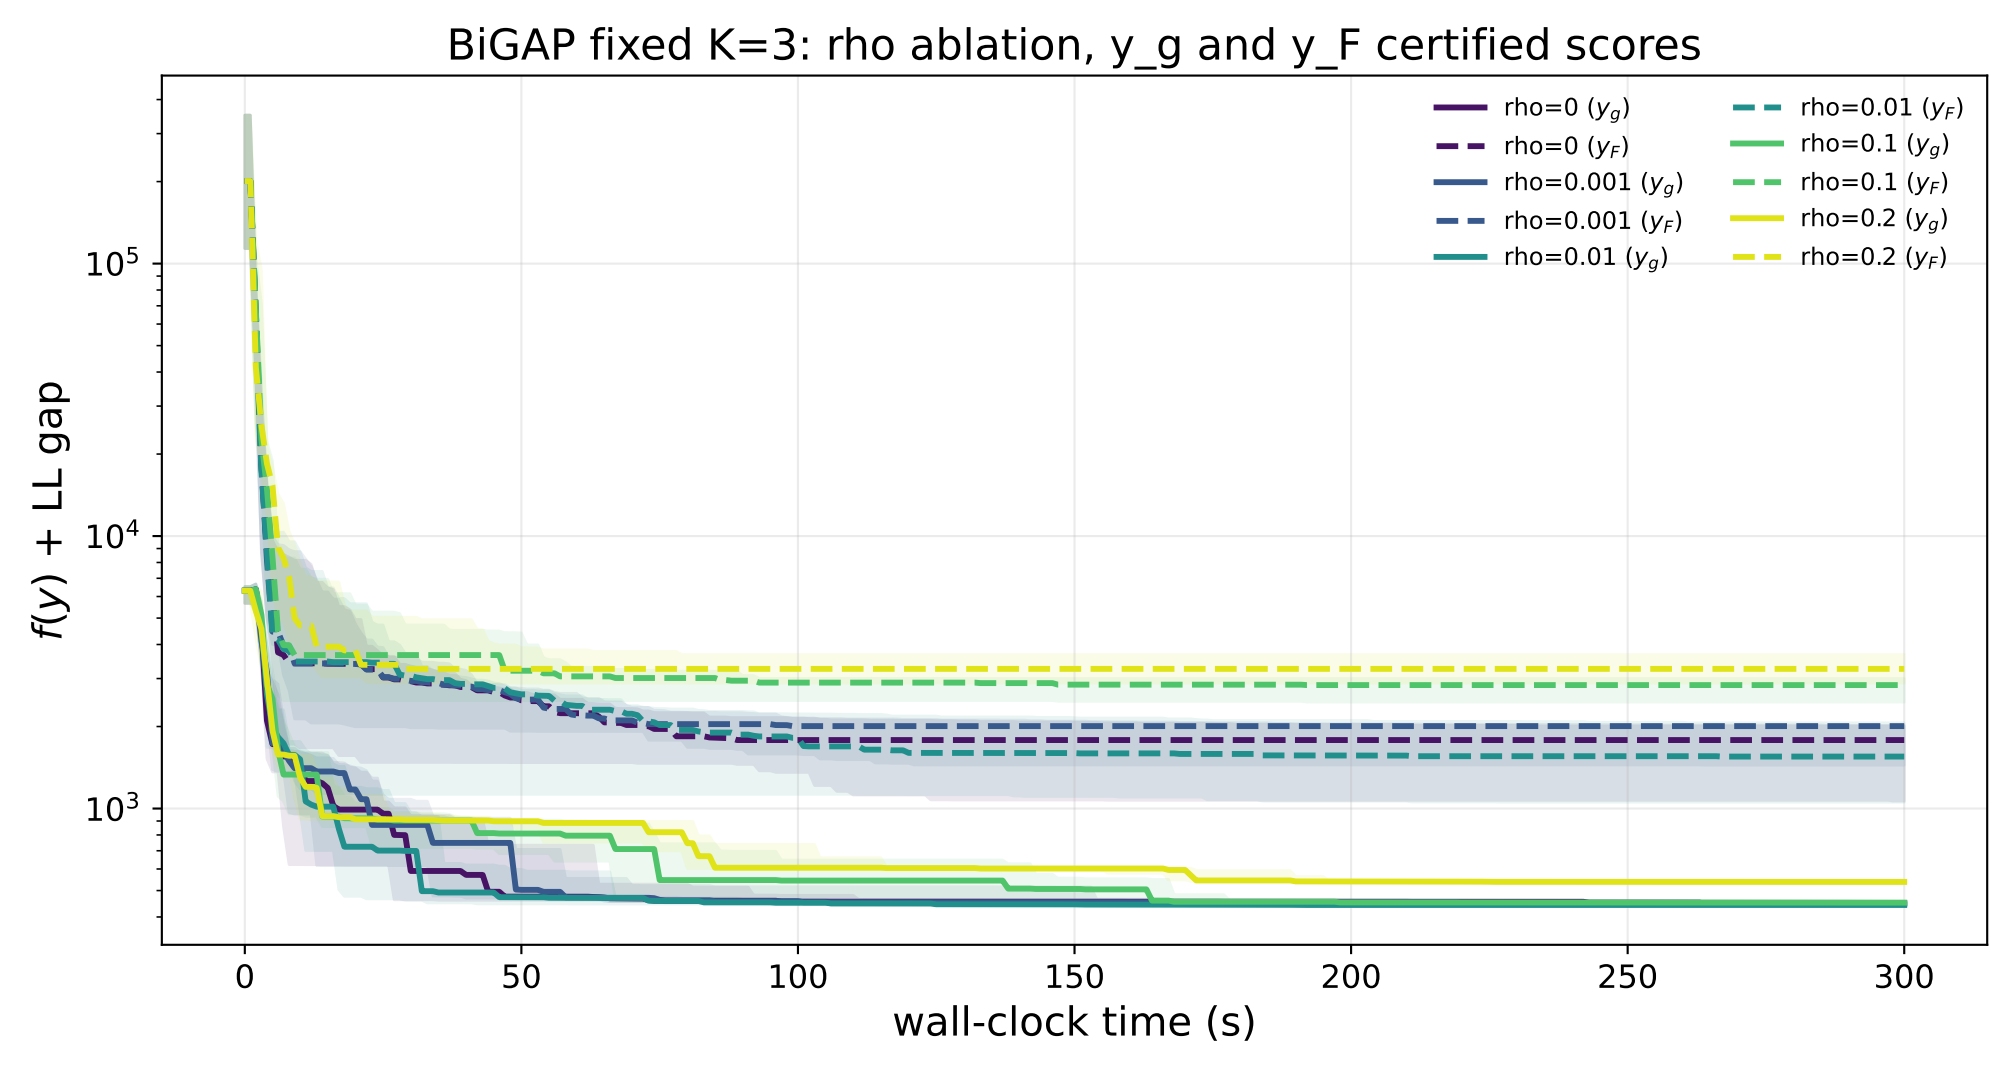
BiGAP fixed K=3: rho ablation, y_g and y_F certified scores
rho=0 (y_g)
rho=0 (y_F)
rho=0.001 (y_g)
rho=0.001 (y_F)
rho=0.01 (y_g)
rho=0.01 (y_F)
rho=0.1 (y_g)
rho=0.1 (y_F)
rho=0.2 (y_g)
rho=0.2 (y_F)
$f(y)$ + LL gap
10^5
10^4
10^3
0
50
100
150
200
250
300
wall-clock time (s)