

BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE

Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen van 20 juli 2005 en artikelen 117 en 118 van de wet van 5 mei 2019.

Dit *Belgisch Staatsblad* kan geconsulteerd worden op :

www.staatsblad.be

Bestuur van het Belgisch Staatsblad, Antwerpsesteenweg 53, 1000 Brussel - Directeur : Eva Kuijken

Gratis tel. nummer : 0800-98 809

196e JAARGANG



N. 110

Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20 juillet 2005 et les articles 117 et 118 de la loi du 5 mai 2019.

Le *Moniteur belge* peut être consulté à l'adresse :

www.moniteur.be

Direction du Moniteur belge, chaussée d'Anvers 53, 1000 Bruxelles - Directeur : Eva Kuijken

Numéro tél. gratuit : 0800-98 809

196e ANNEE

WOENSDAG 20 MEI 2026

MERCREDI 20 MAI 2026

INHOUD

Wetten, decreten, ordonnances en verordeningen

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

7 MEI 2026. — Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 14, g), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, bl. 27594.

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

7 MEI 2026. — Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 24, § 2, en 34, § 1, a), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, bl. 27595.

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

22 MAART 2026. — Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, bl. 27596.

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

22 MAART 2026. — Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 maart 2011 betreffende de verplichte keuring van spuittoestellen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, bl. 27604.

SOMMAIRE

Lois, décrets, ordonnances et règlements

Service public fédéral Sécurité sociale

7 MAI 2026. — Arrêté royal modifiant l'article 14, g), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, p. 27594.

Service public fédéral Sécurité sociale

7 MAI 2026. — Arrêté royal modifiant les articles 24, § 2, et 34, § 1^{er}, a), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, p. 27595.

Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

22 MARS 2026. — Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif aux rétributions visées à l'article 5 de la loi du 9 décembre 2004 portant financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, p. 27596.

Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

22 MARS 2026. — Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 mars 2011 relatif au contrôle obligatoire des pulvérisateurs et modifiant l'arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif aux rétributions visées à l'article 5 de la loi du 9 décembre 2004 portant financement de l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire, p. 27604.

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

5 MEI 2026. — Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, bl. 27654.

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

5 MEI 2026. — Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, bl. 27662.

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

5 MEI 2026. — Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, bl. 27665.

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

5 MEI 2026. — Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, bl. 27666.

*Gemeenschaps- en Gewestregeringen**Gemeinschafts- und Regionalregierungen**Waals Gewest**Région wallonne**Wallonische Region**Waalse Overheidsdienst*

23 APRIL 2026. — Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006 tot bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen of warmtekrachtkoppeling, tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 maart 2006 betreffende de openbare dienstverplichtingen op de elektriciteitsmarkt en tot opheffing van mededeling 2023/008908 van 16 mei 2023 betreffende de berekeningsmethodologie van de "herberekende k_{ECO} -coëfficiënt" vanaf 1 januari 2023 (ook besluit van de Waalse Regering tot wijziging van, in hoofdzaak, de bijlagen bij het certificaat van garantie van oorsprong, de regeling voor de herberekende k_{ECO} -coëfficiënt en de bewijzen van injectie), bl. 27707.

Service public de Wallonie

23 AVRIL 2026. — Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération, modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité et abrogeant la communication 2023/008098 du 16 mai 2023 relative à la méthodologie de calcul du coefficient " k_{ECO} recalculé" à partir du 1^{er} janvier 2023 (aussi appelé arrêté du Gouvernement wallon modifiant à titre principal les annexes du certificat de garantie d'origine, le régime du k_{ECO} recalculé et les preuves d'injection), p. 27685.

Öffentlicher Dienst der Wallonie

23. APRIL 2026 — Erlass der Wallonischen Regierung zur Abänderung des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 30. November 2006 über die Förderung des mittels erneuerbarer Energiequellen oder Kraft/Wärme-Kopplung erzeugten Stroms, zur Abänderung des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 30. März 2006 über die Verpflichtungen öffentlichen Dienstes im Elektrizitätsmarkt und zur Aufhebung der Mitteilung 2023/008098 vom 16. Mai 2023 über die Berechnungsmethode des Koeffizienten " k_{ECO} neu berechnet" ab dem 1. Januar 2023 (auch genannt Erlass der Wallonischen Regierung zur Abänderung insbesondere der Anhänge der Bescheinigung zur Herkunftsgarantie, der Regelung für den Koeffizienten " k_{ECO} neu berechnet" und der Einspeisenachweise), S. 27695.

Andere besluiten*Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg*

29 APRIL 2026. — Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 december 1987 houdende samenstelling van de afvaardiging van de overheid in de Basisoverlegcomités van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, bl. 27718.

Autres arrêtés*Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale*

29 AVRIL 2026. — Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 29 décembre 1987 portant composition de la délégation de l'autorité des comités de concertation de base de l'Office national de l'Emploi, p. 27718.

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

13 MEI 2026. — Ministerieel besluit tot erkenning van drie vennootschappen als sociale onderneming, bl. 27723.

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

13 MEI 2026. — Ministerieel besluit nr. 162 houdende intrekking van erkenning van ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur, bl. 27724.

Federale Overheidsdienst Financiën

Personeel. — Pensionering, bl. 27724.

Federale Overheidsdienst Financiën

Personeel. — Bevordering, bl. 27725.

Federale Overheidsdienst Financiën

Personeel. — Bevordering, bl. 27725.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. — Benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, bl. 27725.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Personeel. — Benoeming, bl. 27726.

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. — Technische raad voor radio-isotopen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. — Ontslag en benoeming van een lid, bl. 27726.

Federale Overheidsdienst Justitie

Personeel. — Benoeming, bl. 27726.

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Personeel. — Ontslag, bl. 27726.

Regie der Gebouwen

Personeel. — Benoeming, bl. 27727.

*Gemeenschaps- en Gewestregeringen**Gemeinschafts- und Regionalregierungen**Vlaamse Gemeenschap**Vlaamse overheid*

8 MEI 2026. — Beëindiging van het mandaat van Jeroen Windey, administrateur-generaal bij het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB), bl. 27727.

*Vlaamse overheid**Omgeving*

24 APRIL 2026. — Ministerieel besluit tot bekrachtiging van het gemeenteraadsbesluit waarbij het wapen en de vlag van de gemeente Pajottegem worden vastgesteld, bl. 27727.

Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie

13 MAI 2026. — Arrêté ministériel portant agrément de trois sociétés comme entreprise sociale, p. 27723.

Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie

13 MAI 2026. — Arrêté ministériel n° 162 portant retrait d'agrément d'entreprises pratiquant la location-financement, p. 27724.

Service public fédéral Finances

Personnel. — Mise à la retraite, p. 27724.

Service public fédéral Finances

Personnel. — Promotion, p. 27725.

Service public fédéral Finances

Personnel. — Promotion, p. 27725.

Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale

Direction générale Relations collectives de travail. — Nomination des membres de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, p. 27725.

Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale

Personnel. — Nomination, p. 27726.

Service public fédéral Sécurité sociale

Institut national d'assurance maladie-invalidité. — Conseil technique des radio-isotopes, institué auprès du Service des soins de santé. — Démission et nomination d'un membre, p. 27726.

Service public fédéral Justice

Personnel. — Nomination, p. 27726.

Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

Personnel. — Démission, p. 27726.

Régie des Bâtiments

Personnel. — Nomination, p. 27727.

*Gouvernements de Communauté et de Région**Communauté flamande*

<i>Vlaamse overheid</i> <i>Omgeving</i> 23 MAART 2026. — Besluit van de secretaris-generaal tot aanstelling van de toezichthouders overeenkomstig het Omgevingshandhavingsbesluit van 23 mei 2025. — Erratum, bl. 27729. <i>Franse Gemeenschap</i> <i>Waals Gewest</i>	<i>Communauté française</i> <i>Ministère de la Communauté française</i> 13 MAI 2026. — Désignation d'un membre suppléant de la Commission de recours, p. 27730. <i>Région wallonne</i>
<i>Wallonische Region</i>	
Officiële berichten <i>Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning</i> Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Financiële adviseurs DBFM(O) (m/v/x) (niveau A3) voor de Regie der Gebouwen. — Selectienummer: ANG26148, bl. 27731. <i>Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning</i> Vergelijkende selectie van Franstalige Technische Experts Energie Offshore (m/v/x) (niveau A2) voor de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. — Selectienummer: AFG26115, bl. 27731. <i>Ministerie van Landsverdediging</i> Aanwerving van onderwijs- en onderzoeksassistent(e) (Repetitor) Economie – M/V/X – Voltijds – Koninklijke Militaire School – Departement economie, management en leadership (DEML), bl. 27731. <i>Federale Overheidsdienst Justitie</i> Rechterlijke Orde. — Vacante betrekkingen. — Oproep tot kandidaten voor het vervullen van de opdracht van een verbindingsmagistraat met standplaats te Rabat, Marokko, bl. 27733. <i>Federale Overheidsdienst Financiën</i> Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie, Administratie van de Patrimoniumdiensten. — Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 4.33 van het Burgerlijk Wetboek. — Erfloze nalatenschap, bl. 27735. <i>Federale Overheidsdienst Financiën</i> Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie, Administratie van de Patrimoniumdiensten. — Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 4.33 van het Burgerlijk Wetboek. — Erfloze nalatenschap, bl. 27735.	<i>Service public de Wallonie</i> 5 JANVIER 2026. — Arrêté ministériel agréant un organisme certificateur pour la certification de la conformité des produits aux exigences du cahier des charges « Boudin blanc de Liège - Indication géographique protégée ». — Extrait, p. 27730. Avis officiels <i>Service public fédéral Stratégie et Appui</i> Sélection comparative de Conseillers financiers DBFM(O) (m/f/x) (niveau A3) francophones pour la Régie des Bâtiments. — Numéro de sélection : AFG26043, p. 27731. <i>Service public fédéral Stratégie et Appui</i> Sélection comparative d'Experts techniques Energie Offshore (m/f/x) (niveau A2), francophones, pour le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. — Numéro de sélection : AFG26115, p. 27731. <i>Ministère de la Défense</i> Recrutement d'un-e Assistant-e d'enseignement et de recherche (Répétiteur) en Économie – M/F/X – Temps plein – École royale militaire – Département d'économie, management et leadership (DEML), p. 27731. <i>Service public fédéral Justice</i> Ordre judiciaire. — Places vacantes. — Appel aux candidats pour l'exercice d'une mission de magistrat de liaison avec résidence à Rabat, Maroc, p. 27733. <i>Service public fédéral Finances</i> Administration générale de la documentation patrimoniale, Administration des services patrimoniaux. — Publication prescrite par l'article 4.33 du Code civil. — Succession en déshérence, p. 27735. <i>Service public fédéral Finances</i> Administration générale de la documentation patrimoniale, Administration des services patrimoniaux. — Publication prescrite par l'article 4.33 du Code civil. — Succession en déshérence, p. 27735.

*Federale Overheidsdienst Financiën**Federaal Agentschap van de Schuld*

Hypothecaire kredieten. — Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. — Koninklijk besluit van 14 september 2016 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van kredietovereenkomsten onderworpen aan boek VII van het Wetboek van economisch recht en de vaststelling van referte-indexen voor de veranderlijke rentevoeten inzake hypothecaire kredieten en de hiermee gelijkgestelde consumentenkredieten. — Bericht, bl. 27736.

*Gemeenschaps- en Gewestregeringen**Service public fédéral Finances**Agence fédérale de la Dette*

Crédits hypothécaires. — Variabilité des taux d'intérêt. — Indices de référence. — Arrêté royal du 14 septembre 2016 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement des contrats de crédits soumis à l'application du livre VII du Code de droit économique et à la fixation des indices de référence pour les taux d'intérêts variables en matière de crédits hypothécaires et de crédits à la consommation y assimilés. — Avis, p. 27736.

*Gouvernements de Communauté et de Région**Gemeinschafts- und Regionalregierungen**Vlaamse Gemeenschap**Vlaamse overheid**Omgeving*

Aankondiging openbaar onderzoek. — GRUP "Landschappelijke inpassing A8", bl. 27736.

*Brussels Hoofdstedelijk Gewest**Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Openbaar Ambt*

Oproep tot kandidaatstelling (m/v/x) Vacante betrekking van adjunct-directeur generaal (A4+) bij in de Nederlandstalige taalrol, bl. 27737.

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Openbaar Ambt

Oproep tot kandidaatstelling (m/v/x) Vacante betrekking van directeur-generaal (A5) bij Actiris in de Franstalige taalrol, bl. 27739.

De Wettelijke Bekendmakingen en Verschillende Berichten

Deze worden niet opgenomen in deze inhoudsopgave en bevinden zich van bl. 27741 tot 27765.

Bijlage bij het Belgisch Staatsblad*Communauté flamande**Région de Bruxelles-Capitale**Service public régional Bruxelles Fonction publique*

Appel à candidature (h/f/x) Vacance d'emploi de directeur général adjoint (A4+) au sein d'ACTIRIS dans le rôle linguistique néerlandophone, p. 27737.

Service public régional Bruxelles Fonction publique

Appel à candidature (h/f/x) Vacance d'emploi de Directeur-général (A5) d'Actiris dans le rôle linguistique francophone, p. 27739.

Les Publications légales et Avis divers

Ils ne sont pas repris dans ce sommaire mais figurent aux pages 27741 à 27765.

Annexe au Moniteur belge**Anlage zum Belgischen Staatsblatt***Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie*

Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor de ambtshalve doorhaling van het adres van de zetel in de Kruispuntbank van Ondernemingen is stopgezet, bl. 27766.

Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie

Liste des entités enregistrées pour lesquelles il a été procédé, au sein de la Banque-Carrefour des Entreprises, à l'arrêt de la radiation d'office de l'adresse du siège, p. 27766.

Föderaler Öffentlicher Dienst Wirtschaft, K.M.B., Mittelstand und Energie

Liste der registrierten Einheiten, für die die Streichung der Sitzadresse von Amts wegen in der zentralen Datenbank der Unternehmen stillgelegt wurde, S. 27766.

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN
LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

[C – 2026/003636]

7 MEI 2026. — Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 14, g), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35, § 1, vijfde lid, en § 2, eerste lid, 1°, gewijzigd bij de wet van 20 december 1995 en bij het koninklijk besluit van 25 april 1997, bekrachtigd bij de wet van 12 december 1997;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;

Gelet op het voorstel van de Technische geneeskundige raad, gedaan tijdens zijn vergadering van 24 juni 2025;

Gelet op het advies van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, gegeven op 24 juni 2025;

Gelet op de beslissing van de Nationale commissie artsenziektenfondsen van 5 september 2025;

Gelet op het advies van de Commissie voor begrotingscontrole, gegeven op 24 september 2025;

Gelet op de beslissing van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering van 29 september 2025;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 10 maart 2026;

Gelet op advies 79.135/2 van de Raad van State, gegeven op 20 april 2026, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 26 maart 2026;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij:

Artikel 1. In artikel 14, g), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 7 mei 2024, worden de volgende verstrekking en toepassingsregels na de verstrekking 432456-432460 ingevoegd:

“432854-432865

Radiofrequente ablatie van het endometrium...K 120

Voor de verstrekking 432854-432865 mag geen operatieve hulp aangerekend worden.

De verstrekking 432854-432865 mag slechts één keer per patiënt aangerekend worden.”.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na die waarin het is bekendgemaakt in het *Belgisch Staatsblad*.

Art. 3. De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 7 mei 2026.

FILIP

Van Koningswege:

De Minister van Sociale Zaken,
F. VANDENBROUCKE

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

[C – 2026/003636]

7 MAI 2026. — Arrêté royal modifiant l'article 14, g), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1^{er}, alinéa 5, et § 2, alinéa 1^{er}, 1°, modifié par la loi du 20 décembre 1995 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997, confirmé par la loi du 12 décembre 1997 ;

Vu l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ;

Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion du 24 juin 2025 ;

Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 24 juin 2025 ;

Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 5 septembre 2025 ;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 24 septembre 2025 ;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 29 septembre 2025;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 mars 2026 ;

Vu l'avis 79.135/2 du Conseil d'Etat, donné le 20 avril 2026, en application de l'article 84, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 mars 2026 ;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1^{er}. A l'article 14, g), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 mai 2024, la prestation et les règles d'application suivantes sont insérées à la suite de la prestation 432456-432460 :

« 432854-432865

Ablation endométriale par radiofréquence.....K 120

Aucune aide opératoire ne peut être attestée pour la prestation 432854-432865.

La prestation 432854-432865 peut seulement être attestée une fois par patient. ».

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au *Moniteur belge*.

Art. 3. Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 mai 2026.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

[C – 2026/003638]

7 MEI 2026. — Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 24, § 2, en 34, § 1, *a*), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35, § 1, vijfde lid, en § 2, eerste lid, 1°, gewijzigd bij de wet van 20 december 1995 en bij het koninklijk besluit van 25 april 1997, bekrachtigd bij de wet van 12 december 1997;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;

Gelet op het voorstel van de Technische geneeskundige raad, gedaan tijdens zijn vergadering van 24 juni 2025;

Gelet op het advies van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, gegeven op 24 juni 2025;

Gelet op de beslissing van de Nationale commissie artsenziektenfondsen van 17 november 2025;

Gelet op het advies van de Commissie voor Begrotingscontrole, gegeven op 10 december 2025;

Gelet op de beslissing van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering van 15 december 2025;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 6 maart 2026;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 26 maart 2026;

Gelet op advies 79.136/2 van de Raad van State, gegeven op 20 april 2026, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij:

Artikel 1. In artikel 24, § 2, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 oktober 2018, worden in de eerste toepassingsregel na de verstrekking 591135-591146 de woorden “ en 589212-589223 ” vervangen door de woorden “, 589212-589223 en 590354-590365”.

Art. 2. In artikel 34, § 1, *a*), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 12 juni 2024, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

a) in de Nederlandse omschrijving van de verstrekking 589116-589120 wordt de woorden “catheters, exclusief de gebruikte embolisatiecatheter(s), de farmaca, de contrastmiddelen en het embolisatiematerieel” vervangen door de woorden “katheters, exclusief de gebruikte embolisatiecatheter(s), de farmaca, de contrastmiddelen en het embolisatiemateriaal”;

b) de volgende verstrekking en toepassingsregel worden ingevoegd na de verstrekking 589116-589120 en de toepassingsregel die erop volgt: “590354-590365

Percutane occlusie bij kinderen jonger dan 6 maanden onder controle door medische beeldvorming van de pathologische arteriële of veneuze vascularisatie in de encefale streek door fysische of chemische middelen inclusief de manipulaties en controles, tijdens de behandeling en de gebruikte katheters, exclusief de gebruikte embolisatiecatheter(s), de farmaca, de contrastmiddelen en het embolisatiemateriaal.....I 3700

De verstrekking 590354-590365 mag enkel aangerekend worden door een interventionele radioloog.”;

c) de derde toepassingsregel na de verstrekking 588991-589002 wordt vervangen als volgt:

“De verstrekking 588991-589002 mag niet gecumuleerd worden met de verstrekkingen 589175-589186, 589116-589120 of 590354-590365.”;

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

[C – 2026/003638]

7 MAI 2026. — Arrêté royal modifiant les articles 24, § 2, et 34, § 1^{er}, *a*), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1^{er}, alinéa 5, et § 2, alinéa 1^{er}, 1°, modifié par la loi du 20 décembre 1995 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997, confirmé par la loi du 12 décembre 1997;

Vu l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion du 24 juin 2025;

Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 24 juin 2025;

Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 17 novembre 2025;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 10 décembre 2025;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 15 décembre 2025;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 mars 2026;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 mars 2026;

Vu l'avis 79.136/2 du Conseil d'Etat, donné le 20 avril 2026, en application de l'article 84, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1^{er}. A l'article 24, § 2, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 octobre 2018, dans la première règle d'application suivant la prestation 591135-591146, les mots « et 589212-589223 » sont remplacés par les mots « , 589212-589223 et 590354-590365 ».

Art. 2. A l'article 34, § 1^{er}, *a*), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 juin 2024, les modifications suivantes sont apportées :

a) dans le libellé néerlandais de la prestation 589116-589120, les mots « catheters, exclusief de gebruikte embolisatiecatheter(s), de farmaca, de contrastmiddelen en het embolisatiematerieel » sont remplacés par les mots « katheters, exclusief de gebruikte embolisatiecatheter(s), de farmaca, de contrastmiddelen en het embolisatiemateriaal » ;

b) la prestation et la règle d'application suivantes sont insérées après la prestation 589116-589120 et la règle d'application qui la suit :

« 590354-590365

Occlusion percutanée chez les enfants de moins de 6 mois sous contrôle d'imagerie médicale de la vascularisation pathologique artérielle ou veineuse dans la région encéphalique, par des moyens physiques et chimiques, y compris les manipulations et contrôles pendant le traitement et les cathétres utilisés, à l'exclusion du ou des cathéter(s) d'embolisation utilisé(s), des produits pharmaceutiques et de contraste, et du matériel d'embolisation.....I 3700

La prestation 590354-590365 peut seulement être attestée par un radiologue interventionnel. » ;

c) la troisième règle d'application suivant la prestation 588991-589002 est remplacée comme suit :

« La prestation 588991-589002 ne peut pas être cumulée avec les prestations 589175-589186, 589116-589120 ou 590354-590365. » ;

d) de tweede toepassingsregel na de verstrekking 589212-589223 wordt vervangen als volgt:

“De verstrekkingen 589050-589061, 589094-589105, 589116-589120, 589131-589142, 589175-589186, 589411-589422 en 590354-590365 mogen onderling niet worden gecumuleerd.”.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na die waarin het is bekendgemaakt in het *Belgisch Staatsblad*.

Art. 4. De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 7 mei 2026.

FILIP

Van Koningswege:
De Minister van Sociale Zaken,
F. VANDENBROUCKE

d) la deuxième règle d'application suivant la prestation 589212-589223 est remplacée comme suit :

« Les prestations 589050-589061, 589094-589105, 589116-589120, 589131-589142, 589175-589186, 589411-589422 et 590354-590365 ne sont pas cumulables entre elles. ».

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au *Moniteur belge*.

Art. 4. Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 mai 2026.

PHILIPPE

Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE

FEDERAAL AGENTSCHAP
VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN

[C – 2026/002702]

22 MAART 2026. — Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 9 december 2004 betreffende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, artikel 5, § 1, gewijzigd bij de wetten van 21 december 2007 en 24 juli 2008;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen;

Gelet op de impactanalyse van de regelgeving, uitgevoerd overeenkomstig artikelen 5, 6 en 7 van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Gelet op het advies van het Raadgevend Comité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, gegeven op 26 maart 2025;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 2 juni 2025;

Gelet op het overleg tussen de gewestregeringen en de federale overheid van 2 juni 2025;

Gelet op het akkoord van de minister van Begroting, gegeven op 23 oktober 2025;

Gelet op advies 78.785/3 van de Raad van State, gegeven op 12 februari 2026, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Landbouw en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij:

Artikel 1. In het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen wordt de bijlage 5 vervangen door bijlage 5 van het koninklijk besluit van 17 februari 2023 vervangen door de bijlage gevoegd bij dit besluit.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de dag van zijn bekendmaking in het *Belgisch Staatsblad*.

Art. 3. De minister bevoegd voor de veiligheid van de voedselketen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 22 maart 2026.

FILIP

Van Koningswege:
De Minister van Landbouw,
D. CLARINVAL

AGENCE FEDERALE
POUR LA SECURITE DE LA CHAÎNE ALIMENTAIRE

[C – 2026/002702]

22 MARS 2026. — Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif aux rétributions visées à l'article 5 de la loi du 9 décembre 2004 portant financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, l'article 5, § 1^{er}, modifié par les lois des 21 décembre 2007 et 24 juillet 2008 ;

Vu l'arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif aux rétributions visées à l'article 5 de la loi du 9 décembre 2004 portant financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 5, 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Vu l'avis du Comité consultatif institué auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 26 mars 2025 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 02 juin 2025 ;

Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et l'autorité fédérale du 2 juin 2025 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 23 octobre 2025 ;

Vu l'avis 78.785/3 du Conseil d'Etat, donné le 12 février 2026, en application de l'article 84, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1^{er}. Dans l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif aux rétributions visées à l'article 5 de la loi du 9 décembre 2004 portant financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, l'annexe 5 remplacée par l'annexe 5 de l'arrêté royal du 17 février 2023, est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au *Moniteur belge*.

Art. 3. Le ministre qui a la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 mars 2026.

PHILIPPE

Par le Roi :
Le Ministre de l'Agriculture,
D. CLARINVAL

Bijlage bij Koninklijk besluit van 22 maart 2026 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

“Bijlage 5” bij Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Bijlage 5

RETRIBUTIES VERBONDEN AAN DE KEURING VAN SPUITTOESTELLEN

HOOFDSTUK I. — *Bij de eerste keuring te betalen bedrag*

1. Het te betalen bedrag is afhankelijk van het soort spuittoestel in overeenstemming met onderstaande tabel, voor:
 - Veldspuittoestellen en andere toestellen waarvan de werking op hetzelfde principe steunt: het te betalen bedrag is afhankelijk van de werkbreedte van het spuittoestel;
 - Spuittoestellen in tuinbouw of in sierteelt met één enkele spuitboom die vast gemonteerd is op de drukeenheid, boomgaardspuittoestellen, verneveltoestellen, graanbehandelingsinstallaties en alle andere toestellen waarvan de werking op dezelfde principes steunt: het te betalen bedrag is afhankelijk van het aantal dophouders;
 - Bodemontsmettingsmachines: het te betalen bedrag is afhankelijk van het aantal injectoren op de machine.

Werkbreedte (meter) van het spuittoestel	Aantal dophouders op de spuitboom of aantal injectoren op de machine	Bedrag (EUR)
≤ 12	≤ 24	122,06
12	25	122,06
13	26	132,76
13	27	132,76
14	28	143,47
14	29	143,47
15	30	154,17
15	31	154,17
16	32	164,86
16	33	164,86
17	34	175,56
17	35	175,56
18	36	186,27
18	37	186,27
19	38	196,96
19	39	196,96
20	40	207,66
20	41	207,66
21	42	218,36
21	43	218,36
22	44	229,06
22	45	229,06
23	46	239,76
23	47	239,76
24	48	250,47
24	49	250,47
25	50	261,18
25	51	261,18
26	52	271,86
26	53	271,86
27	54	282,56
27	55	282,56
28	56	293,27
28	57	293,27
29	58	303,96
29	59	303,96

30	60	314,67
30	61	314,67
31	62	325,36
31	63	325,36
32	64	336,07
32	65	336,07
33	66	346,76
33	67	346,76
34	68	356,64
34	69	356,64
35	70	366,50
35	71	366,50
36	72	375,96
36	73	375,96
37	74	385,44
37	75	385,44
38	76	394,07
38	77	394,07
39	78	402,71
39	79	402,71
≥ 40	≥ 80	411,33

2. Voor spuittoestellen in tuinbouw of in sierteelt met één of meerdere afzonderlijke spuitbomen per drukeenheid, is de forfaitaire prijs vastgesteld op 109,73 EUR voor de keuring van de drukeenheid.

Die prijs wordt verhoogd met een bedrag voor de keuring van de spuitbomen en spuitdoppen dat gelijk is aan 18,78 EUR per boom met ten hoogste 20 dophouders. Voor elke losse spuitboom met meer dan 20 dophouders, is een extra bedrag per bijkomende groep van 10 dophouders op de spuitboom verschuldigd en dit volgens onderstaande tabel:

Aantal dophouders op de boom	Extra bedrag per boom
≤ 20	18,78
21-30	27,44
31-40	36,10
41-50	44,76
≥ 51	53,41

3. Bij thuiskeuringen wordt de keuringsprijs met 101,09 EUR verhoogd.

HOOFDSTUK II. — *Bij bijkomende keuringsbeurt te betalen bedrag voor een spuittoestel dat bij de eerste keuring niet voldeed*

1. Voor een bijkomende keuringsbeurt van een spuittoestel, dat bij de eerste keuring niet voldeed, is de prijs forfaitair vastgelegd op 18,04 EUR, ongeacht de reden van de bijkomende keuring.
2. Voor een nieuwe keuring van de spuitdoppen, wordt de forfaitaire prijs verhoogd met een bedrag dat afhankelijk is van het soort spuittoestel en in overeenstemming met onderstaande tabel voor:
 - Veldspuittoestellen en andere toestellen waarvan de werking op hetzelfde principe steunt: het te betalen bedrag is afhankelijk van de werkbreedte van het spuittoestel;
 - Spuittoestellen in tuinbouw en sierteelt met één enkele spuitboom die vast gemonteerd is op de drukeenheid, boomgaardspuittoestellen, verneveltoestellen, graanbehandelingsinstallaties en alle andere toestellen waarvan de werking op hetzelfde principe steunt: het te betalen bedrag is afhankelijk van het aantal dophouders;
 - Bodemontsmettingsmachines: het te betalen bedrag is afhankelijk van het aantal injectoren op de machine.

Werkbreedte (meter) van het spuittoestel	Aantal dophouders op de spuitboom of het aantal injectoren op de machine	Bedrag (EUR)
≤ 12	≤ 24	24,41
12	25	24,41
13	26	26,55
13	27	26,55
14	28	28,69
14	29	28,69
15	30	30,83
15	31	30,83

16	32	32,96
16	33	32,96
17	34	35,12
17	35	35,12
18	36	37,26
18	37	37,26
19	38	39,39
19	39	39,39
20	40	41,54
20	41	41,54
21	42	43,68
21	43	43,68
22	44	45,82
22	45	45,82
23	46	47,94
23	47	47,94
24	48	50,10
24	49	50,10
25	50	52,23
25	51	52,23
26	52	54,37
26	53	54,37
27	54	56,50
27	55	56,50
28	56	58,66
28	56	58,66
29	58	60,80
29	59	60,80
30	60	62,94
30	61	62,94
31	62	65,07
31	63	65,07
32	64	67,21
32	65	67,21
33	66	69,35
33	67	69,35
34	68	71,32
34	69	71,32
35	70	73,29
35	71	73,29
36	72	75,19
36	73	75,19
37	74	77,09
37	75	77,09
38	76	78,82
38	77	78,82
39	78	80,53
39	79	80,53
≥ 40	≥ 80	82,26

3. Voor een nieuwe keuring van de spuitdoppen van spuitapparatuur voor tuinbouw en sierteelt met meerdere spuitbomen per drukeenheid, wordt de forfaitaire prijs verhoogd met een bedrag dat afhankelijk is van het aantal dophouders per losse spuitboom volgens onderstaande tabel:

Aantal dophouders op de boom	Extra bedrag per boom
≤ 20	4,34
21-30	5,78
31-40	7,22
41-50	8,65
≥ 51	10,09

4. De forfaitaire prijs wordt verhoogd met een bijkomend bedrag van 18,04 EUR voor een nieuwe keuring van de manometer.
 5. De forfaitaire prijs wordt verhoogd met een bijkomend bedrag van 36,10 EUR per defect andere dan die aan spuitdoppen en/of manometer.
 6. De bijkomende bedragen bedoeld in punt 2., 3. en 4. zijn niet van toepassing in de gevallen waarin de spuittoestellen op de volgende keuringsdag terug aangeboden worden en wanneer het defecte materiaal (spuitdoppen of manometer) bij de keuringsoverheid wordt achtergelaten.
 7. De maximale forfaitaire prijs voor een bijkomende keuring is in alle gevallen vastgesteld op 90,24 EUR.
 8. In afwijking van punt 7. wordt bij thuiskeuringen de forfaitaire prijs met 101,09 EUR verhoogd.

HOOFDSTUK III. — *Bedrag dat moet worden betaald bij niet-naleving van de door de keuringsoverheid vastgestelde datum, tijdstip en plaats, bij niet-naleving van de criteria voor toegang tot de keuring*

1. Als de keuring niet kan plaatsvinden wegens niet-naleving van de door de keuringsoverheid vastgestelde datum, tijdstip en plaats of wegens niet-naleving van de criteria voor toegang tot de keuring, wordt het voor de keuring die niet kon gebeuren te betalen bedrag vastgesteld op de helft van de prijs van de keuring met een maximum van 122,64 EUR.

Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 22 maart 2026 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.

FILIP

Van Koningswege:

De Minister van Landbouw,
D. CLARINVAL

Annexe à l'arrêté royal du 22 mars 2026 modifiant l'annexe 5 de l'arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif aux rétributions visées à l'article 5 de la loi du 9 décembre 2004 portant financement de l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire

“Annexe 5 » à l'arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif aux rétributions visées à l'article 5 de la loi du 9 décembre 2004 portant financement de l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire »

Annexe 5

RETRIBUTIONS RELATIVES AU CONTROLE DES PULVERISATEURS

CHAPITRE I. — *Montant à payer lors du premier contrôle*

1. Le montant à payer est fonction du type de pulvérisateur et conformément au tableau suivant pour :
- Pulvérisateurs de grande culture et autres appareils dont le fonctionnement est basé sur le même principe : le montant à payer est fonction de la largeur de travail du pulvérisateur;
 - Pulvérisateurs en horticulture ou en culture ornementale avec une seule rampe fixée sur l'unité de pression, pulvérisateurs d'arboriculture, nébulisateurs, appareils de traitement de semences et autres appareils dont le fonctionnement est basé sur le même principe : le montant à payer est fonction du nombre de porte-buses sur la rampe ;
 - Appareils pour la désinfection du sol : le montant à payer dépend du nombre d'injecteurs sur la machine.

Largeur de travail (mètres) du pulvérisateur	Nombre de porte-buses sur la rampe ou nombre d'injecteurs sur la machine	Montant (EUR)
≤ 12	≤ 24	122,06
12	25	122,06
13	26	132,76
13	27	132,76
14	28	143,47
14	29	143,47
15	30	154,17
15	31	154,17
16	32	164,86

16	33	164,86
17	34	175,56
17	35	175,56
18	36	186,27
18	37	186,27
19	38	196,96
19	39	196,96
20	40	207,66
20	41	207,66
21	42	218,36
21	43	218,36
22	44	229,06
22	45	229,06
23	46	239,76
23	47	239,76
24	48	250,47
24	49	250,47
25	50	261,18
25	51	261,18
26	52	271,86
26	53	271,86
27	54	282,56
27	55	282,56
28	56	293,27
28	57	293,27
29	58	303,96
29	59	303,96
30	60	314,67
30	61	314,67
31	62	325,36
31	63	325,36
32	64	336,07
32	65	336,07
33	66	346,76
33	67	346,76
34	68	356,64
34	69	356,64
35	70	366,50
35	71	366,50
36	72	375,96
36	73	375,96
37	74	385,44
37	75	385,44
38	76	394,07
38	77	394,07
39	78	402,71
39	79	402,71
≥ 40	≥ 80	411,33

2. Pour des pulvérisateurs en horticulture ou en culture ornementale avec une ou plusieurs rampes individuelles par unité de pression, le prix forfaitaire est fixé à 109,73 EUR pour le contrôle de l'unité de pression.

À celui-ci s'ajoute un montant pour le contrôle des rampes et des buses qui est fixé à 18,39 EUR par rampe individuelle de maximum 20 porte-buses. Pour chaque rampe comportant plus de 20 porte-buses, un supplément sera réclamé par groupe de 10 porte-buses supplémentaires présentes sur la rampe selon le tableau suivant :

Nombre de porte-buses sur la rampe	Supplément par rampe
≤ 20	18,78
21-30	27,44
31-40	36,10
41-50	44,76
≥ 51	53,41

3. En cas de contrôle à domicile, le prix du contrôle est majoré de 101,09 EUR.

*CHAPITRE II. — Montant à payer en cas de contrôle
complémentaire d'un pulvérisateur n'ayant pas satisfait au premier contrôle*

- En cas de contrôle complémentaire d'un pulvérisateur n'ayant pas satisfait au premier contrôle, un prix forfaitaire de 18,04 EUR est exigé quelle que soit la cause du contrôle complémentaire.
- Pour un nouveau contrôle des buses, le prix forfaitaire est augmenté avec un montant en fonction du type de pulvérisateur et conformément au tableau suivant pour :
 - Pulvérisateurs de grande culture et autres appareils dont le fonctionnement est basé sur le même principe : le montant à payer est fonction de la largeur de travail du pulvérisateur;
 - Pulvérisateurs en horticulture ou en culture ornementale avec une seule rampe fixée sur l'unité de pression, pulvérisateurs d'arboriculture, nébulisateurs, appareils de traitement de semences et autres appareils dont le fonctionnement est basé sur le même principe : le montant à payer est fonction du nombre de porte-buses sur la rampe ;
 - Appareils pour la désinfection du sol : le montant à payer dépend du nombre d'injecteurs sur la machine.

Largeur de travail (mètres) du pulvérisateur	Nombre de porte-buses sur la rampe ou nombre d'injecteurs sur la machine	Montant (EUR)
≤ 12	≤ 24	24,41
12	25	24,41
13	26	26,55
13	27	26,55
14	28	28,69
14	29	28,69
15	30	30,83
15	31	30,83
16	32	32,96
16	33	32,96
17	34	35,12
17	35	35,12
18	36	37,26
18	37	37,26
19	38	39,39
19	39	39,39
20	40	41,54
20	41	41,54
21	42	43,68
21	43	43,68
22	44	45,82
22	45	45,82
23	46	47,94
23	47	47,94
24	48	50,10
24	49	50,10
25	50	52,23
25	51	52,23

26	52	54,37
26	53	54,37
27	54	56,50
27	55	56,50
28	56	58,66
28	57	58,66
29	58	60,80
29	59	60,80
30	60	62,94
30	61	62,94
31	62	65,07
31	63	65,07
32	64	67,21
32	65	67,21
33	66	69,35
33	67	69,35
34	68	71,32
34	69	71,32
35	70	73,29
35	71	73,29
36	72	75,19
36	73	75,19
37	74	77,09
37	75	77,09
38	76	78,82
38	77	78,82
39	78	80,53
39	79	80,53
≥ 40	≥ 80	82,26

3. Pour un nouveau contrôle des buses des pulvérisateurs en horticulture ou en culture ornementale avec plusieurs rampes par unité de pression, le prix forfaitaire est augmenté avec un montant en fonction du nombre de porte-buses par rampe individuelle conformément au tableau suivant :

Nombre de porte-buses sur la rampe	Supplément par rampe
≤ 20	4,34
21-30	5,78
31-40	7,22
41-50	8,65
≥ 51	10,09

4. Le prix forfaitaire est majoré d'un montant supplémentaire de 18,04 EUR pour un nouveau contrôle du manomètre.
5. Le prix forfaitaire est majoré d'un montant supplémentaire d'un montant de 36,10 EUR par défectuosité autre que celle du manomètre ou des buses.
6. Les montants visés aux points 2., 3. et 4. ne s'appliquent pas dans les cas où les pulvérisateurs sont représentés endéans le jour de contrôle suivant ou lorsque le matériel défectueux (buses ou manomètre) est abandonné à l'autorité de contrôle.
7. Le prix maximal à payer pour un passage supplémentaire au contrôle est dans tous les cas plafonnés à 90,24 EUR.
8. Par dérogation au point 7., en cas de contrôle à domicile, le prix forfaitaire du contrôle sera majoré de 101,09 EUR.

CHAPITRE III. — *Montant à payer en cas de non-respect des date, heure et lieu fixés par l'autorité de contrôle, en cas de non-respect des critères d'accès au contrôle*

1. Lorsque le contrôle ne peut avoir lieu pour cause de non-respect des date, heure et lieu fixés par l'autorité de contrôle ou pour cause de non-respect des critères d'accès au contrôle, le montant à payer pour le contrôle n'ayant pas pu avoir lieu est fixé à la moitié du prix du contrôle avec un plafond fixé 122,64 EUR.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 22 mars 2026 modifiant l'arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif aux rétributions visées à l'article 5 de la loi du 9 décembre 2004 portant financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Agriculture,
D. CLARINVAL

FEDERAAL AGENTSCHAP
VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN

[C – 2026/003386]

22 MAART 2026. — Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 maart 2011 betreffende de verplichte keuring van spuittoestellen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu, de volksgezondheid en de werknemers, artikel 5, § 2, eerste lid, 1^o en 6^o, gewijzigd bij de wet van 27 juli 2011;

Gelet op de wet van 4 februari 2000 houdende oprichting van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, artikelen 4, § 3, 4^o, § 5, eerste lid;

Gelet op de wet van 9 december 2004 betreffende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, artikel 5, § 1;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 maart 2011 betreffende de verplichte keuring van spuittoestellen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 februari 2023 tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 maart 2011 betreffende de verplichte keuring van spuittoestellen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 juni 2025 tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 maart 2013 betreffende de verwezenlijking van een duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingsstoffen;

Gelet op het advies van het Raadgevend Comité van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, gegeven op 26 maart 2025;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 2 juni 2025;

Gelet op het overleg tussen de gewestregeringen en de federale overheid van 2 juni 2025;

Gelet op het akkoord van de minister van Begroting, gegeven op 23 oktober 2025;

Gelet op de mededeling aan de Europese Commissie op 8 mei 2025 in toepassing van artikel 5 van Richtlijn 2015/1535 van het Europees Parlement en de Raad van 9 september 2015 betreffende een informatieprocedure op het gebied van technische voorschriften betreffende de diensten van de informatiemaatschappij;

Gelet op de impactanalyse van de reglementering uitgevoerd overeenkomstig de artikelen 6, § 1 en 7, § 1 van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

AGENCE FEDERALE
POUR LA SÉCURITÉ DE LA CHAÎNE ALIMENTAIRE

[C – 2026/003386]

22 MARS 2026. — Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 mars 2011 relatif au contrôle obligatoire des pulvérisateurs et modifiant l'arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif aux rétributions visées à l'article 5 de la loi du 9 décembre 2004 portant financement de l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire

PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs, l'article 5, § 2, alinéa 1^{er}, 1^o et 6^o, modifié par la loi du 27 juillet 2011 ;

Vu la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire, les articles 4, § 3, 4^o, § 5, alinéa 1^{er} ;

Vu la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire, l'article 5, § 1^{er} ;

Vu l'arrêté royal du 13 mars 2011 relatif au contrôle obligatoire des pulvérisateurs et modifiant l'arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif aux rétributions visées à l'article 5 de la loi du 9 décembre 2004 portant financement de l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire ;

Vu l'arrêté royal du 28 février 2023 modifiant l'arrêté royal du 13 mars 2011 relatif au contrôle obligatoire des pulvérisateurs et modifiant l'arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif aux rétributions visées à l'article 5 de la loi du 9 décembre 2004 portant financement de l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire ;

Vu l'arrêté royal du 3 juin 2025 modifiant l'arrêté royal du 19 mars 2013 pour parvenir à une utilisation des produits phytopharmaceutiques et adjuvants compatible avec le développement durable ;

Vu l'avis du Comité consultatif de l'Agence Fédérale pour la sécurité de la Chaîne Alimentaire, donné le 26 mars 2025 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 juin 2025 ;

Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et l'autorité fédérale du 2 juin 2025 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 23 octobre 2025 ;

Vu la communication à la Commission européenne, le 8 mai 2025, en application de l'article 5 de la directive 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6, § 1^{er} et 7, § 1^{er} de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative ;

Gelet op advies nr. 78.786/3 van de Raad van State, gegeven op 12 februari 2026, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Landbouw en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij:

Artikel 1. In artikel 1 van het koninklijk besluit van 13 maart 2011 betreffende de verplichte keuring van spuittoestellen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen wordt punt 4° opgeheven en vervangen door:

“4° spuittoestel: apparaat dat specifiek is bestemd voor de toepassing van pesticiden, inclusief hulpstukken die essentieel zijn voor de doeltreffende werking daarvan, zoals spuitdoppen, manometers, filters, zeven en toebehoren voor het schoonmaken van tanks.”.

Art. 2. In artikel 5 van het koninklijk besluit van 13 maart 2011 betreffende de verplichte keuring van spuittoestellen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen wordt paragraaf 5 vervangen door het volgende:

“§ 5. De eigenaar van een spuittoestel verwittigt de erkende keuringsoverheid waaronder hij valt, binnen de zeven werkdagen na de vaststelling van het verlies, de beschadiging of de verdwijning van het in artikel 6 bedoelde zelfklevende vignet.”.

Art. 3. In artikel 6, tweede paragraaf van hetzelfde besluit wordt tussen lid 1 en 2 het volgende lid ingevoegd:

“De keuringsdienst kan in uitzonderlijke omstandigheden en op eigen initiatief beslissen om het zelfklevende vignet los mee te geven met de eigenaar of per post op te sturen. Desgevallend is de eigenaar verplicht het zelfklevende vignet binnen een termijn van maximaal 7 werkdagen na ontvangst op het betreffende spuittoestel aan te brengen”.

Art. 4. In artikel 10 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

a) in § 1, 5°, worden de woorden “1.500 toestellen per jaar” vervangen door de woorden “4.000 toestellen per cyclus van 3 jaar”;

b) in § 1, 6°, c), worden de woorden “vóór 31 januari” vervangen door de woorden “vóór 15 mei”.

Art. 5. In artikel 15, § 1, eerste lid van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht in de Franse versie: het woord “réalablement” wordt vervangen door het woord “Préalablement”.

Art. 6. In hetzelfde besluit wordt de bijlage 1, vervangen door bijlage 1 van het koninklijk besluit van 28 februari 2023 tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 maart 2011 betreffende de verplichte keuring van spuittoestellen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, vervangen door de bijlage 1 gevoegd bij dit besluit.

Art. 7. In hetzelfde besluit wordt de bijlage 4, van het koninklijk besluit van 13 maart 2011 betreffende de verplichte keuring van spuittoestellen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, vervangen door de bijlage 2 gevoegd bij dit besluit.

Art. 8. In hetzelfde besluit wordt de bijlage 5, vervangen door bijlage 4 van het koninklijk besluit van 28 februari 2023 tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 maart 2011 betreffende de verplichte keuring van spuittoestellen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, vervangen door de bijlage 3 gevoegd bij dit besluit.

Vu l'avis n°78.786/3 du Conseil d'État, donné le 12 février 2026, en application de l'article 84, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1^{er}. À l'article 1^{er} de l'arrêté royal du 13 mars 2011 relatif au contrôle obligatoire des pulvérisateurs et modifiant l'arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif aux rétributions visées à l'article 5 de la loi du 9 décembre 2004 portant financement de l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire, le point 4° est abrogé et remplacé par ce qui suit :

« 4° pulvérisateur : tout équipement spécialement destiné à l'application de pesticides, y compris des accessoires qui sont essentiels au fonctionnement efficace de tels équipements, tels que des buses, manomètres, filtres, tamis et dispositifs de nettoyage des cuves. ».

Art. 2. Dans l'article 5 de l'arrêté royal du 13 mars 2011 relatif au contrôle obligatoire des pulvérisateurs et modifiant l'arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif aux rétributions visées à l'article 5 de la loi du 9 décembre 2004 portant financement de l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire, le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit :

« § 5. Le propriétaire d'un pulvérisateur informe l'organisme de contrôle agréé dont il relève dans les 7 jours ouvrables suivant le constat, de la perte, de la détérioration ou de la disparition de la vignette autocollante visée à l'article 6. »

Art. 3. Dans l'article 6, paragraphe 2 du même arrêté, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1 et 2 :

« L'autorité de contrôle peut, dans des circonstances exceptionnelles et de sa propre initiative, décider de remettre la vignette autocollante au propriétaire ou de l'envoyer par courrier. Dans ce cas, le propriétaire est tenu d'apposer la vignette sur le pulvérisateur concerné dans un délai n'excédant pas les 7 jours ouvrables suivant sa réception ».

Art. 4. À l'article 10 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

a) au § 1, 5° de l'arrêté, les mots « 1.500 appareils par an » sont remplacés par les mots « 4.000 appareils par cycle de 3 ans » ;

b) au § 1, 6°, c), les mots « pour le 31 janvier » sont remplacés par les mots « pour le 15 mai ».

Art. 5. À l'article 15, paragraphe 1^{er}, 1^{er} alinéa du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées dans la version française : le mot « réalablement » est remplacé par le mot « Préalablement ».

Art. 6. Dans le même arrêté, l'annexe 1, remplacée par l'annexe 1 de l'arrêté royal du 28 février 2023 modifiant l'arrêté royal du 13 mars 2011 relatif au contrôle obligatoire des pulvérisateurs et modifiant l'arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif aux rétributions visées à l'article 5 de la loi du 9 décembre 2004 portant financement de l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire, est remplacée par l'annexe 1 jointe au présent arrêté.

Art. 7. Dans le même arrêté, l'annexe 4, de l'arrêté royal du 13 mars 2011 relatif au contrôle obligatoire des pulvérisateurs et modifiant l'arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif aux rétributions visées à l'article 5 de la loi du 9 décembre 2004 portant financement de l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire, est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.

Art. 8. Dans le même arrêté, l'annexe 5, remplacée par l'annexe 4 de l'arrêté royal du 28 février 2023 modifiant l'arrêté royal du 13 mars 2011 relatif au contrôle obligatoire des pulvérisateurs et modifiant l'arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif aux rétributions visées à l'article 5 de la loi du 9 décembre 2004 portant financement de l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire, est remplacée par l'annexe 3 jointe au présent arrêté.

Art. 9. In hetzelfde besluit wordt de bijlage 6, vervangen door bijlage 5 van het koninklijk besluit van 28 februari 2023 tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 maart 2011 betreffende de verplichte keuring van spuittoestellen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, vervangen door de bijlage 4 gevoegd bij dit besluit.

Art. 10. Dit besluit treedt in werking op de dag van zijn bekendmaking in het *Belgisch Staatsblad*.

Art. 11. De minister bevoegd voor de veiligheid van de voedselketen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 22 maart 2026.

FILIP

Van Koningswege:
De Minister van Landbouw,
D. CLARINVAL

Art. 9. Dans le même arrêté, l'annexe 6, remplacée par l'annexe 5 de l'arrêté royal du 28 février 2023 modifiant l'arrêté royal du 13 mars 2011 relatif au contrôle obligatoire des pulvérisateurs et modifiant l'arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif aux rétributions visées à l'article 5 de la loi du 9 décembre 2004 portant financement de l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire, est remplacée par l'annexe 4 jointe au présent arrêté.

Art. 10. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au *Moniteur belge*.

Art. 11. Le ministre qui a la sécurité de la chaîne alimentaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 mars 2026.

PHILIPPE

Par le Roi :
Le Ministre de l'Agriculture,
D. CLARINVAL

Bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 22 maart 2026 tot wijziging van bijlage 1 van het koninklijk besluit van 13 maart 2011 betreffende de verplichte keuring van spuittoestellen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

“Bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 13 maart 2011 betreffende de verplichte keuring van spuittoestellen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Bijlage 1: voorschriften waaraan de spuittoestellen dienen te voldoen

Deel A.				
De non-conformiteiten voor de hieronder vermelde keuringsparameters dienen binnen de vier maand volgend op het afleveren van het keuringsverslag verholpen te worden (= Defecten te Herstellen met Herkeuring (DHH)). De bij de vorige driejaarlijkse keuring vastgestelde non-conformiteiten voor de keuringsparameters uit de bijlage 1, deel B (= Defecten te Herstellen voor Volgende Cyclus (DHVC)) die niet hersteld zijn, dienen binnen de vier maand volgend op het afleveren van het keuringsverslag verholpen te worden.				
1. Veldspuittoestellen				
	Parameter	Code	Door observatie of meting onderzocht element	Grenswaarden
Algemene toestand	Veiligheid van de bevestigingspunten van de spuitboom aan het chassis	A3	De bevestigingspunten van de spuitboom aan het chassis mogen geen gebreken vertonen	Gebrek aan bevestigingspunten, aanwezigheid van breuken, meerdere lasbreuken, ...
Spuitboom	Symmetrie (behalve wanneer deze keuringsparameter technisch niet relevant is) en algemene toestand van de spuitboom	D1	Onderzoek symmetrie spuitboom t.a.v. bevestigingspunten op het chassis en algemene toestand	Geen links-rechts symmetrie De spuitboom vertoont meerdere lasbreuken, en/of is geplooid op verschillende plaatsen (maar gaat niet over de krommingsgrenzen), en/of is vastgemaakt of wordt klem gezet met behulp van touwen, ...
	Horizontale kromming	D3	Onderzoek kromming in horizontaal vlak	Horizontale kromming > 50 cm
	Verticale kromming	D5	Onderzoek kromming in verticaal vlak voor spuitboom met lengte ≤ 18 m	Verticale kromming > 30 cm
	Verticale kromming	D7	Onderzoek kromming in verticaal vlak voor spuitboom met lengte > 18 m	Verticale kromming > 50 cm
Drukstabiliteit	Stabiliteit van de spuitdruk	G1	Onderzoek snelle bewegingen naald manometer waardoor de druk niet kan worden afgelezen / gescheurd luchtklokmembraan	Druk kan niet worden afgelezen op de manometer (naald beweegt)
	Stabiliteit van de spuitdruk	G4	Onderzoek snelle bewegingen naald manometer waardoor de druk niet kan worden afgelezen / slecht werkende pomp	Druk kan niet worden afgelezen op de manometer (naald beweegt)
Manometer(1)	Aanwezigheid manometer	H1	Nagaan aanwezigheid van een manometer	Geen manometer
	Werking manometer	H4	Drukverschillen tussen werk- en testmanometers	Verschil > 10 % referentiedruk
Drukevenwicht	Drukevenwicht tussen spuitboomsecties	I1	Drukverschillen tussen testmanometers op spuitboomsecties en gemiddelde spuitdruk / secties van verschillende lengte	Eén enkel drukverschil > 10 % ten aanzien van de gemiddelde spuitdruk (begin van sectie)
	Drukevenwicht tussen spuitboomsecties	I2	Drukverschillen tussen testmanometers op spuitboomsecties en gemiddelde spuitdruk / aanvoerleidingen secties van verschillende lengte	Eén enkel drukverschil > 10 % ten aanzien van de gemiddelde spuitdruk (begin van sectie)

	Drukevenwicht tussen spuitboomsecties	I4	Drukverschillen tussen testmanometers op spuitboomsecties en gemiddelde spuitdruk / probleem in leidingen van spuitboomsecties	Eén enkel drukverschil > 10 % ten aanzien van de gemiddelde spuitdruk
	Drukevenwicht tussen spuitboomsecties	I5	Drukverschillen tussen testmanometers op spuitboomsecties en gemiddelde spuitdruk / slechte verbinding ter hoogte van verdeler/slecht werkende verdeler	Een enkel drukverschil > 10 % ten aanzien van de gemiddelde spuitdruk
Debiet van de spuitdoppen	Homogeniteit van de spuitdoppen	L1	Nagaan kenmerken doppen waarvan debiet wordt gemeten	Eén enkele dop met andere kenmerken (merk, type, maat) dan de andere doppen binnen eenzelfde doppenset
	Debiet van spuitdoppen - Spleetdoppen (bekende referentie)	L2	Verskil debiet nagekeken doppen ten aanzien van een referentie / te groot gemiddeld verschil t.a.v. nominaal debiet	Gemiddeld verschil > 5 % t.a.v. nominaal debiet. Doppen met een individuele slijtage lager dan 2 % dienen niet vrijwillig achtergelaten te worden bij de herkeuring
	Debiet van spuitdoppen - Spleetdoppen (onbekende referentie)	L4	Verskil debiet nagekeken doppen ten aanzien van een referentie / te groot afzonderlijk verschil t.a.v. gemiddeld debiet	Afzonderlijk verschil > 5 % t.a.v. gemiddeld debiet
	Debiet van spuitdoppen - Andere soorten spuitdoppen (bekende referentie)	L5	Verskil debiet nagekeken doppen ten aanzien van een referentie / te groot gemiddeld verschil t.a.v. nominaal debiet	Gemiddeld verschil > 10 % t.a.v. nominaal debiet. Doppen met een individuele slijtage lager dan 4 % dienen niet vrijwillig achtergelaten te worden bij de herkeuring
	Debiet van spuitdoppen - Andere soorten spuitdoppen (onbekende referentie)	L7	Verskil debiet nagekeken doppen ten aanzien van een referentie / te groot afzonderlijk verschil t.a.v. gemiddeld debiet	Afzonderlijk verschil > 5 % t.a.v. gemiddeld debiet
Driftreducerende spuittechniek	Gemonteerde doptype en/of specifieke uitrusting van het toestel	L8	Driftreducerende spuittechniek van het spuittoestel	Het spuittoestel wordt gebruikt bij bespuitingen in open lucht, en is niet uitgerust met een driftreducerende spuittechniek van minimaal 75%.
Regelsysteem	Werking regelsysteem	M2	Verskil tussen verspoten hoeveelheid/ha en ingestelde of geprogrammeerde hoeveelheid/ha / onaangepaste afstelling spuitpomp (DPAm)	Verskil > 10 % t.a.v. ingestelde of geprogrammeerde hoeveelheid/ha
	Werking regelsysteem	M3	Verskil tussen verspoten hoeveelheid/ha en ingestelde of geprogrammeerde hoeveelheid/ha / onaangepaste ijking meters snelheid/debiet/druk (DP Ae)	Verskil > 10 % t.a.v. ingestelde of geprogrammeerde hoeveelheid/ha
	Werking verdelingsblok	M4	Onderzoek werking van afsluit-/openingskleppen van de hoofdsecties	Eén enkele slecht werkende klep
	Werking drukregelklep	M5	Nagaan werking van de drukregelklep door het laten variëren van de druk op verschillende niveaus (zie H3 Manometer) en het openen en terug sluiten van de hoofdklep. Tijdens de proef moet het toerental van de aftakas constant zijn	Onmogelijkheid druk te laten variëren binnen de door de constructeur aanbevolen drukniveaus. Drukverschil groter dan 10 % na het afsluiten en terug openen van de hoofdkraan
Lekken	Opsporen van lekken	N1	Onderzoek op aanwezigheid van grote lekken tijdens het spuiten (dynamische grote lekken)	Aanwezigheid van dynamische grote lekken (> 30 ml/min spuitvloeistof- en/of olie- lekken)
	Opsporen van lekken	N5	Onderzoek op aanwezigheid van statische grote lekken	Aanwezigheid van statische grote lekken (> 10 ml/min spuitvloeistof- en/of olie- lekken)
	Aanwezigheid van antidrupsysteem	N3	Aanwezigheid van een antidrupsysteem	Afwezigheid van een antidrupsysteem
Pomp	Werking van de pomp	O	Opsporen van water in het oliereservoir van de pomp (melkachtige vloeistof)	Aanwezigheid water in de olie
	Alle defecten uit bijlage 1, deel B die vastgesteld werden tijdens de vorige driejaarlijkse keuring en nog niet hersteld zijn			

2. Boomgaardspuiten

	Parameter	Code	Door observatie of meting onderzocht element	Grenswaarden
Algemene toestand	Toestand van de ventilator	A3	Onderzoek toestand van de schoepen, de windafbuigplaten en de behuizing. Indien aanwezig, onderzoek werking van het ontkoppelingsmechanisme van de ventilator.	Schoepen, windafbuigplaten en/of behuizing van ventilator die duidelijk beschadigd zijn. Ontkoppelingsmechanisme dat niet meer correct functioneert.
Spuitkrans	Symmetrie en vervorming	D1	Onderzoek symmetrie spuitkrans t.a.v. bevestigingspunten op chassis of tank en vervorming daarvan	Geen links-rechts symmetrie en vervorming van de spuitkrans > 5 cm
Drukstabiliteit	Stabiliteit van de spuitdruk	G1	Onderzoek snelle bewegingen naald manometer waardoor de druk niet kan worden afgelezen / gescheurd luchtklokmembraan	Druk kan niet worden afgelezen op de manometer (naald beweegt)
	Stabiliteit van de spuitdruk	G4	Onderzoek snelle bewegingen naald manometer waardoor de druk niet kan worden afgelezen / slecht werkende pomp	Druk kan niet worden afgelezen op de manometer (naald beweegt)
Manometer(1)	Aanwezigheid manometer	H1	Nagaan aanwezigheid van een manometer	Geen manometer
	Werking manometer	H4	Drukverschillen tussen werk- en testmanometers	Verskil > 10 % referentiedruk

Drukevenwicht	Drukevenwicht tussen secties van spuitkrans	I1	Verschillen tussen de gemiddelde druk van elke sectie (testmanometer op elke spuitdop-houder) en de gemiddelde spuitdruk / secties van verschillende lengte	Een enkel drukverschil van een sectie > 10 % t.a.v. de gemiddelde spuitdruk
	Drukevenwicht tussen secties van spuitkrans	I2	Drukverschillen tussen testmanometers op spuitkranssecties en gemiddelde spuitdruk / aanvoerleiding secties van verschillende lengte	Een enkel drukverschil van een sectie > 10 % t.a.v. de gemiddelde spuitdruk
	Drukevenwicht tussen secties van spuitkrans	I4	Drukverschillen tussen testmanometers op spuitkranssecties en gemiddelde spuitdruk / probleem in leiding van spuitkranssecties	Een enkel drukverschil van een sectie > 10 % t.a.v. de gemiddelde spuitdruk
	Drukevenwicht tussen secties van spuitkrans	I5	Drukverschillen tussen testmanometers op spuitkranssecties en gemiddelde spuitdruk / slechte verbinding ter hoogte van verdeler/slecht werkende verdeler	Een enkel drukverschil van een sectie > 10 % t.a.v. de gemiddelde spuitdruk
Debiet van de spuitdoppen	Homogeniteit van de spuitdoppen	L1	Controle links/rechts homogeniteit (type, maat, merk) van spuitdoppen op spuitkrans	Symmetrisch geplaatste spuitdoppen met verschillende eigenschappen
	Testen van spuitdoppen gemonteerd op spuittoestel (onbekende referentie)	L3	Te grote individuele afwijking t.a.v. gemiddeld debiet	Individueel verschil > 5 % t.a.v. gemiddeld debiet
	Testen van spuitdoppen gedemonteerd van het spuittoestel (alleen bij duidelijke significante verschillen) (bekende referentie)	L5	Te grote gemiddelde afwijking t.a.v. nominaal debiet	Gemiddelde afwijking > 5 % (spleetdoppen) of > 10% (werveldoppen) t.a.v. nominaal debiet. Doppen met een individuele slijtage lager dan respectievelijk 2/4 % dienen niet vrijwillig achtergelaten te worden bij de herkeuring
Driftreducerende spuittechniek	Gemonteerde dootype en/of specifieke uitrusting van het toestel	L8	Driftreducerende spuittechniek van het spuittoestel	Het spuittoestel wordt gebruikt bij bespuitingen in open lucht, en is niet uitgerust met een driftreducerende spuittechniek van minimaal 75%.
Spuitdophouders	Toestand spuitdophouders	M2	Drukverschil in elke spuitdophouder t.a.v. gemiddelde spuitdruk / defect van spuitdophouder	Één enkel drukverschil > 10 % t.a.v. de gemiddelde spuitdruk
Regelsysteem	Werking regelsysteem	N2	Verschil tussen verspotten hoeveelheid/ha en ingestelde of geprogrammeerde hoeveelheid/ha / onaangepaste afstelling spuitpomp (DPAm)	Verschil > 10 % t.a.v. ingestelde of geprogrammeerde hoeveelheid/ha
	Werking regelsysteem	N3	Verschil tussen verspotten hoeveelheid/ha en ingestelde of geprogrammeerde hoeveelheid/ha / onaangepaste ijking meters snelheid/debiet/druk (DPAe)	Verschil > 10 % t.a.v. ingestelde of geprogrammeerde hoeveelheid/ha
	Werking verdelingsblok	N4	Onderzoek van de werking van kleppen voor sluiten/openen van de hoofdsecties	Slechts één slecht werkende klep
	Werking drukregelklep	N5	De werking van de drukregelklep wordt nagegaan door het variëren van de druk op verschillende niveaus (zie H3 Manometer) en het sluiten en terug openen van de hoofdklep. Tijdens de proef moet het toerental van de aftakas constant zijn	Onmogelijkheid druk te laten variëren binnen de drukniveaus aanbevolen door de constructeur. Drukverschil van meer dan 10 % na het af en terug aanleggen van de hoofdkraan
Lekken	Opsporen van lekken	O1	Onderzoek op aanwezigheid van grote lekken tijdens het spuiten (dynamische grote lekken)	Aanwezigheid van dynamische grote lekken (> 30 ml/min spuitvloeistof- en/of olie-lekken)
	Opsporen van lekken	O5	Onderzoek op aanwezigheid van statische grote lekken	Aanwezigheid van statische grote lekken (> 10 ml/min spuitvloeistof- en/of olie-lekken)
	Aanwezigheid van antidrupsysteem	O3	Aanwezigheid van een antidrupsysteem	Afwezigheid van een antidrupsysteem
Pomp	Werking van de pomp	P	Opsporen van water in het oliereservoir van de pomp (melkachtige vloeistof)	Aanwezigheid water in de olie
	Alle defecten uit bijlage 1, deel B die vastgesteld werden tijdens de vorige driejaarlijkse keuring en nog niet hersteld zijn			

3. Spuitapparatuur met een spuitboom voor tuinbouw en sierteelt

	Parameter	Code	Door observatie of meting onderzocht element	Grenswaarden
Algemene toestand	Toestand van de ventilator	A3	Onderzoek toestand van de schoepen, de windafbuigplaten en de behuizing. Indien aanwezig, onderzoek werking van het ontkoppelingsmechanisme van de ventilator	Schoepen, windafbuigplaten en/of behuizing van ventilator die duidelijk beschadigd zijn. Ontkoppelingsmechanisme dat niet meer correct functioneert.
Horizontale spuitboom (of draagbalk voor verticale takken D1-D7)	Horizontale stand en algemene toestand spuitboom	D1	Onderzoek de horizontale stand t.a.v. het grondoppervlak alsook de algemene onderhoudstoestand	Een hoogteverschil tussen de twee boomuiteinden van meer dan 40 cm, gemeten in rusttoestand. De boom vertoont meerdere onvolledige lasnaden, verbuigingen op verscheidene plaatsen (maar die niet buiten de toleranties van punten D2 t.e.m. D7 gaan), wordt in lijn gehouden door middel van touwen,...
	Horizontale kromming	D3	Grote kromming	Horizontale kromming > 40 cm
	Verticale kromming	D5	Voor spuitboom met lengte ≤ 12 m/grote kromming	Verticale kromming > 20 cm
		D7	Voor spuitboom met lengte > 12 m/grote kromming	Verticale kromming > 40 cm

Verticale spuitboom/takken	Algemene toestand spuitboom/takken	D1bis	Onderzoek de algemene onderhoudstoestand	De boom vertoont meerdere onvolledige lasnaden, verbuigingen op verscheidene plaatsen (maar die niet buiten de toleranties van punten D2bis t.e.m. D5bis gaan), wordt in lijn gehouden door middel van touwen,...
Drukstabiliteit	Stabiliteit van de spuitdruk	G1	Onderzoek snelle bewegingen naald manometer waardoor de druk niet kan worden afgelezen / gescheurd luchtklokmembraan	Druk kan niet worden afgelezen op de manometer (naald beweegt)
	Stabiliteit van de spuitdruk	G4	Onderzoek snelle bewegingen naald manometer waardoor de druk niet kan worden afgelezen / slecht werkende pomp	Druk kan niet worden afgelezen op de manometer (naald beweegt)
Manometer(1)	Aanwezigheid manometer	H1	Nagaan aanwezigheid van een manometer	Geen manometer
	Werking manometer	H4	Drukverschillen tussen werk- en testmanometers	Verschil > 10 % referentiedruk
Drukevenwicht	Drukevenwicht tussen spuitboomsecties	I1	Drukverschillen tussen testmanometers op spuitboomsecties en gemiddelde spuitdruk / secties van verschillende lengte	Eén enkel drukverschil > 10 % ten aanzien van de gemiddelde spuitdruk
		I2	Drukverschillen tussen testmanometers op spuitboomsecties en gemiddelde spuitdruk / aanvoerleidingen secties van verschillende lengte	Eén enkel drukverschil > 10 % ten aanzien van de gemiddelde spuitdruk
		I4	Drukverschillen tussen testmanometers op spuitboomsecties en gemiddelde spuitdruk/probleem in leidingen van spuitboomsecties	Eén enkel drukverschil > 10 % ten aanzien van de gemiddelde spuitdruk
		I5	Drukverschillen tussen testmanometers op spuitboomsecties en gemiddelde spuitdruk/slechte verbinding ter hoogte van verdeler/slecht werkende verdeler	Eén enkel drukverschil > 10 % ten aanzien van de gemiddelde spuitdruk
Debiet van de spuitdoppen	Homogeniteit van de spuitdoppen	L1	Nagaan kenmerken doppen waarvan debiet wordt gemeten	Eén enkele dop met andere kenmerken (merk, type, maat) dan de andere doppen binnen eenzelfde doppenset
	Debiet van spuitdoppen - Spleetdoppen (bekende referentie)	L2	Verschil debiet nagekeken doppen ten aanzien van een referentie / te groot gemiddeld verschil t.a.v. nominaal debiet	Gemiddeld verschil > 5 % t.a.v. nominaal debiet. Doppen met een individuele slijtage van maximaal 2 % dienen niet vrijwillig achtergelaten te worden bij de herkeuring
	Debiet van spuitdoppen - Spleetdoppen (onbekende referentie)	L4	Verschil debiet nagekeken doppen ten aanzien van een referentie / te groot afzonderlijk verschil t.a.v. gemiddeld debiet	Afzonderlijk verschil > 5 % t.a.v. gemiddeld debiet
	Debiet van spuitdoppen - Andere soorten spuitdoppen (bekende referentie)	L5	Verschil debiet nagekeken doppen ten aanzien van een referentie / te groot gemiddeld verschil t.a.v. nominaal debiet	Gemiddeld verschil > 10 % t.a.v. nominaal debiet. Doppen met een individuele slijtage van maximaal 4 % dienen niet vrijwillig achtergelaten te worden bij de herkeuring
	Debiet van spuitdoppen - Andere soorten spuitdoppen (onbekende referentie)	L7	Verschil debiet nagekeken doppen ten aanzien van een referentie / te groot afzonderlijk verschil t.a.v. gemiddeld debiet	Afzonderlijk verschil > 5 % t.a.v. gemiddeld debiet
Driftreducerende spuittechniek	Gemonteerde doptype en/of specifieke uitrusting van het toestel	L8	Driftreducerende spuittechniek van het spuittoestel	Het spuittoestel wordt gebruikt bij bespuitingen in open lucht, en is niet uitgerust met een driftreducerende spuittechniek van minimaal 75%.
Regelsysteem	Werking regelsysteem	M3	Verschil tussen verspoten hoeveelheid/ha en ingestelde of geprogrammeerde hoeveelheid/ha / onaangepaste ijking meters snelheid/debiet/druk (DP Ae)	Verschil > 10 % t.a.v. ingestelde of geprogrammeerde hoeveelheid/ha
	Werking verdelingsblok	M4	Onderzoek werking van afsluit-/openingskleppen	Eén enkele slecht werkende klep
	Werking drukregelklep	M5	Nagaan of er een drukregelklep aanwezig is en zo ja of ze correct en betrouwbaar werkt door enerzijds de machine op een aantal referentiedrukkniveaus te laten spuiten (zie H Manometer) en anderzijds bij een ingestelde spuitdruk de hoofdkraan af te leggen en bij constant toerental van de aftakas, terug aan te leggen.	*Afwezigheid van een drukregelklep. *Onmogelijkheid druk te laten variëren binnen drukniveaus waarbij het toestel gebruikt wordt. Afwijking van het oorspronkelijk ingestelde drukniveau van meer dan 10 % na het af- en terug aanleggen van de hoofdkraan
Lekken	Opsporen van lekken	N1	Onderzoek op aanwezigheid van grote lekken tijdens het spuiten (dynamische grote lekken)	Aanwezigheid van dynamische grote lekken (> 30 ml/min spuitvloeistof- en/of olie- lekken)
	Opsporen van lekken	N5	Onderzoek op aanwezigheid van statische grote lekken	Aanwezigheid van statische grote lekken (> 10 ml/min spuitvloeistof- en/of olie- lekken)
	Aanwezigheid van antidrupsysteem	N3	Aanwezigheid van een antidrupsysteem	Afwezigheid van een antidrupsysteem
Pomp	Werking van de pomp	O	Opsporen van water in het oliereservoir van de pomp (melkachtige vloeistof)	Aanwezigheid water in de olie
	Alle defecten uit bijlage 1, deel B die vastgesteld werden tijdens de vorige driejaarlijkse keuring en nog niet hersteld zijn			

4. Spuittoestellen voor bodemontsmetting

	Parameter	Code	Door observatie of meting onderzocht element	Grenswaarden
Meetmiddel	Aanwezigheid meetmiddel op het spuittoestel: hydraulische of pneumatische manometer(s) en/of flowmeter(s)	F1	Nagaan aanwezigheid manometer in hydraulische en/of pneumatische toevoerleidingen en/of flowmeter in hydraulische toevoerleiding	Geen meetmiddel aanwezig op het toestel (noch manometer noch flowmeter)
	Werking hydraulische en pneumatische manometers (indien mogelijk losgemaakt)	F3	Drukverschillen tussen werk- en referentiemanometers	Verskil > 10 % referentiedruk
	Werking flowmeter	F4	Slechte werking van de flowmeter	Verskil > 10 % t.a.v. de gemeten flow
Afzonderlijk debiet van de doppen of injectoren	Homogeniteit van de spuitdoppen	G1	Nagaan kenmerken doppen waarvan debiet wordt gemeten	Eén enkele dop met andere kenmerken (merk, type, maat) dan de andere doppen binnen eenzelfde doppenzet
	Debiet van spuitdoppen - Spleetdoppen (bekende referentie)	G2	Verskil debiet nagekeken doppen ten aanzien van een referentie / te groot gemiddeld verschil t.a.v. nominaal debiet	Gemiddeld verschil > 5 % t.a.v. nominaal debiet.
	Debiet van spuitdoppen - Spleetdoppen (onbekende referentie)	G4	Verskil debiet nagekeken doppen ten aanzien van een referentie / te groot afzonderlijk verschil t.a.v. gemiddeld debiet	Afzonderlijk verschil > 5 % t.a.v. gemiddeld debiet
	Debiet van spuitdoppen - Andere soorten spuitdoppen (bekende referentie)	G5	Verskil debiet nagekeken doppen ten aanzien van een referentie / te groot gemiddeld verschil t.a.v. nominaal debiet	Gemiddeld verschil > 10 % t.a.v. nominaal debiet.
	Debiet van spuitdoppen - Andere soorten spuitdoppen (onbekende referentie)	G7	Verskil debiet nagekeken doppen ten aanzien van een referentie / te groot afzonderlijk verschil t.a.v. gemiddeld debiet	Afzonderlijk verschil > 5 % t.a.v. gemiddeld debiet
	Debiet uniforme injectoren	G8	/Te groot afzonderlijk verschil t.a.v. gemiddeld debiet	Afzonderlijk verschil > 10 % t.a.v. gemiddeld debiet
	Debiet injectoren symmetrie	G9	/Géén links-rechtssymmetrie	Afzonderlijk verschil > 10 % t.a.v. gemiddeld debiet van alle symmetrisch geplaatste injectoren met dezelfde eigenschappen
Regelsysteem	Werking regelsysteem	H1	Verskil tussen verspoten hoeveelheid/hectare en ingestelde of geprogrammeerde hoeveelheid/hectare, onaangepaste ijking meters snelheid/debiet/druk (DPAe) of onaangepaste afstelling spuitpomp (DPAm)	Verskil > 10 % t.a.v. ingestelde of geprogrammeerde hoeveelheid/hectare
	Werking verdelingsblok	H2	Onderzoek van de werking van kleppen voor sluiten/openen van de hoofdsecties	Eén enkele slecht werkende klep
	Werking drukregelklep	H3	Nagaan of de drukregelklep correct en betrouwbaar werkt door enerzijds de machine op een aantal referentieniveaus te doen spuiten en anderzijds de hoofdklep bij een welbepaalde spuitdruk te sluiten en ze opnieuw te openen bij een constante rotatiesnelheid van de aftakas.	Onmogelijkheid druk te laten variëren binnen drukniveaus waarbij het toestel gebruikt wordt. Afwijking van het oorspronkelijk ingestelde drukniveau van meer dan 10 % na het af- en terug aanleggen van de hoofdkraan
Lekken	Opsporen van lekken	I1	Onderzoek op aanwezigheid van grote lekken tijdens het spuiten (dynamische grote lekken)	Aanwezigheid van dynamische grote lekken (> 30 ml/min spuitvloeistof- en/of olie- lekken)
	Opsporen van lekken	I3	Onderzoek op aanwezigheid van statische grote lekken	Aanwezigheid van statische grote lekken (> 10 ml/min spuitvloeistof- en/of olie- lekken)
	Alle defecten uit bijlage 1, deel B die vastgesteld werden tijdens de vorige driejaarlijkse keuring en nog niet hersteld zijn			

5. Verneveltoestellen (LVM en ULV koudverneveltoestellen, thermische benzinefoggers en electrofoggers, schijfvernevelaars en graanbehandelingsinstallaties) en voor alle andere verneveltoestellen waarvan de werking steunt op dezelfde principes

	Parameter	Code	Door observatie of meting onderzocht element	Grenswaarden
Algemene toestand	Toestand van de bescherming van de elektrische componenten	A6	Het bedieningspaneel, bekabeling, kabelverbindingen en stekkers moeten in correcte staat zijn.	-Beschadigde kabels, stekkers en slechte kabelverbindingen. -Bedieningspaneel beschadigd, onbeschermde openingen, ... -Slechte onveilige elektrische reparaties (bv tape)
	Toestand van de aarding van het toestel	A7	Aarding moet in correcte staat zijn.	-Metalen delen niet geaard -De weerstand tussen de aardingspin op de stekker en de metalen delen van het toestel moet < 10 Ohm bedragen.
Vernevelpijp	Toestand van de vernevelpijp/kromming	D1	Onderzoek kromming van de vernevelpijp	De vlam is niet zichtbaar in de vernevelpijp vanwege een te grote kromming
	Toestand van de vernevelpijp/brandgaten, scheuren, barsten	D2	Onderzoek staat van de vernevelpijp	Aanwezigheid van brandgaten, scheuren, barsten
Verneveldebiet	Homogeniteit van de verneveldoppen	H1	Nagaan kenmerken doppen waarvan debiet wordt gemeten	Eén enkele dop met andere kenmerken (merk, type, maat) dan de andere doppen binnen eenzelfde doppenzet

Regelsysteem	Werking verneveling aan/uit	I2	Onderzoek werking van de elementen om het vernevelen aan of af te zetten /openingskleppen en kranen, schakelsysteem	Slecht werkende aan/uit functie (slecht werkende klep, schakelsysteem)
	Werking regelsysteem	I4	Onderzoek werking van het regelsysteem/werking doseerklep (flowregeling) /werking drukregelklep	De doseerklep of drukregelklep werkt niet
	Werking doseerinstelling	I8	Nagaan werking elektrische doseerinstelling	De doseerinstelling werkt niet of gebrekkig
	Werking warmteweerstand	I9	Onderzoek werking warmteweerstand	De gewenste temperatuur wordt niet bereikt
	Werking temperatuurregelsysteem	I10	Onderzoek werking temperatuurregelsysteem/werking instelling van de verneveltemperatuur /werking uitlezing van temperatuur	De temperatuurinstelling en/of uitlezing werkt niet of gebrekkig
	Werking oververhittingsbeveiliging	I12	Onderzoek werking van de oververhittingsbeveiliging	De temperatuur blijft verder stijgen (> 700°C) nadat de ventilator werd afgezet
Lekken	Opsporen van lekken	J1	Onderzoek op aanwezigheid van grote lekken	Aanwezigheid van grote lekken (méér dan 5 druppels per minuut)
	Alle defecten uit bijlage 1, deel B die vastgesteld werden tijdens de vorige driejaarlijkse keuring en nog hersteld zijn			

Deel B.

De non-conformiteiten voor de hieronder vermelde keuringsparameters dienen vóór de volgende driejaarlijkse keuring verholpen te worden (= Defecten te Herstellen voor Volgende Cyclus (DHV)).

1. Veldspuittoestellen

	Parameter	Code	Door observatie of meting onderzocht element	Grenswaarden
Algemene toestand	Toestand en werking van de beschermingen van de elementen voor vermogens-transmissie zoals cardanassen, kettingen, ... alsook elementen in beweging ...	A2	De beschermingsstukken (kappen, vergrendelsystemen, ...) mogen geen overmatige slijtage, gaten of vervormingen vertonen en moeten correct werken	Defecten en/of slechte werking
Filters	Toestand vulmand/aanzuigkorf*	C2	Onderzoek toestand zeef en/of mate van verstopping	Beschadigde en/of verstopte zeef
	Toestand van de aanzuigfilter*	C4	Onderzoek toestand zeef en/of mate van verstopping	Beschadigde en/of verstopte zeef
	Toestand van de drukfilter*	C6	Onderzoek toestand zeef en/of mate van verstopping	Beschadigde en/of verstopte zeef
	Toestand van de sectiefilter(s)* * alleen als een hydraulisch probleem wordt vastgesteld	C7	Onderzoek toestand zeef en/of mate van verstopping	Beschadigde en/of verstopte zeef
Spuitboom	Verticale kromming	D4	Onderzoek kromming in verticaal vlak voor spuitboom met lengte ≤ 18 m/kleine kromming	15 cm < verticale kromming ≤ 30 cm
	Verticale kromming	D6	voor spuitboom met lengte > 18 m/kleine kromming	25 cm < verticale kromming ≤ 50 cm
	Ophangingssysteem	D8	Onderzoek terugkeer spuitboom naar horizontale stand / ophanging te soepel	Geen terugkeer met minder dan 3 schommelingen
	Ophangingssysteem	D9	Onderzoek terugkeer spuitboom naar horizontale stand / ophanging te strak	Geen terugkeer
	Afstand tussen spuitdophouders	D10	Meting afstand tussen de spuitdophouders	Verschil > 10 % aanvankelijke afstand
	Verticale stand spuitdophouders	D11	Onderzoek verticale stand spuitdophouders / gebrek aan onderhoud	Afwijking van de verticale stand in één van de twee richtingen van méér dan 10° ten opzichte van de oorspronkelijk bij constructie voorziene stand.
	Toestand van beschermingsmiddelen van spuitdoppen aan de uiteinden voor spuitbomen met een werkbreedte ≥ 10m	D14	Onderzoek toestand van de beschermingsmiddelen van spuitdoppen aan de uiteinden.	Gebrekkigheid van het beschermingsmiddel van spuitdoppen aan de uiteinden
	Werking scharnieren en uiteinden spuitboomsecties	D15	Onderzoek gedrag spuitboom en inklapbare uiteinden na gebruik	Veel speling op scharnieren: *inklapbare uiteinden keren niet terug in werkstand *de totale speling op beide topeinden mag niet groter zijn dan 1,5 meter in het horizontale vlak.
	Afstelling van de spuitboomhoogte	D16	Onderzoek van de werking van het systeem om de hoogte van de spuitboom te regelen	Gebrekkigheid van het systeem om de hoogte van de spuitboom te regelen zoals oorspronkelijk door de constructeur voorzien was.
	Toestand van het vergrendelingssysteem van de spuitboom tijdens transport	D18	De spuitboom moet op een betrouwbare manier kunnen worden vergrendeld tijdens transport	Defect vergrendelsysteem van de spuitboom tijdens transport
Hindernissen	Hindernissen in spuitbeeld	E1	Opsporen storende voorwerpen (touwen, leidingen ...) in het spuitbeeld /gebrek aan onderhoud	Aanwezigheid van hindernissen in het spuitbeeld

Drukstabiliteit	Stabiliteit van de spuitdruk	G3	Onderzoek snelle bewegingen naald manometer waardoor de druk niet kan worden afgelezen / valse lucht	Druk kan niet worden afgelezen op de manometer (naald beweegt)
Drukevenwicht	Drukevenwicht tussen spuitboomsecties	I3	Drukverschillen tussen testmanometers op spuitboomsecties en gemiddelde spuitdruk / slecht werkende filters op spuitboomsecties	Eén enkel drukverschil > 10 % ten aanzien van de gemiddelde spuitdruk (begin van sectie)
Compenserende teruglopen	Werkking van de compenserende teruglopen	J3	Drukverschil ten aanzien van aanvankelijke druk bij achtereenvolgens afsluiten van spuitboomsecties / slechte werking (vuil, ...) compensatieregeling	Eén enkel drukverschil > 10 % ten aanzien van de aanvankelijke spuitdruk. (begin sectie)
Drukverlies	Drukverlies in de spuitboomsecties* * alleen bij vermoeden van drukverlies	K	Onderzoek drukverliezen binnen de spuitboomsecties	Drukverlaging > 10 % van de referentiedruk (begin sectie)
Debiet van spuitdoppen	Debiet van spuitdoppen - Spleetdoppen (bekende referentie)	L3	Verschil debiet nagekeken doppen ten aanzien van een referentie / gemiddeld verschil binnen toegestane grenzen maar te groot afzonderlijk verschil t.a.v. nominaal debiet	Gemiddeld verschil ≤ 5 % en één enkele afwijking > 10 % t.a.v. nominaal debiet
	Debiet van spuitdoppen - Andere soorten spuitdoppen (bekende referentie)	L6	Verschil debiet nagekeken doppen ten aanzien van een referentie / gemiddeld verschil binnen toegestane grenzen maar te groot afzonderlijk verschil t.a.v. nominaal debiet	Gemiddeld verschil ≤ 10 % en één enkele afwijking > 15 % t.a.v. nominaal debiet
Lekken	Opsporen van lekken	N2	Onderzoek op aanwezigheid van dynamische kleinere lekken	Aanwezigheid van dynamische kleinere lekken (≤ 30 ml/min spuitvloeistof -en/of olieklekken)
	Opsporen van lekken	N6	Onderzoek op aanwezigheid van statische kleinere lekken	Aanwezigheid van statische kleinere lekken (≤ 10 ml/min spuitvloeistof -en/of olieklekken)
	Werkking van antidrupsysteem	N4	Onderzoek van de omvang van het druppelen van spuitdoppen 5 sec nadat de spuitstraal is stopgezet	Aanwezigheid van druppelen van de spuitdoppen nagaan 5 sec na het stoppen van de straal

2. Boomgaardspuiten

	Parameter	Code	Door observatie of meting onderzocht element	Grenswaarden
Algemene toestand	Toestand en werking van de beschermingen van de elementen voor vermogens-transmissie zoals cardanassen, kettingen, ... alsook elementen in beweging	A2	De beschermingsstukken (kappen, vergrendelsystemen, ...) mogen geen overmatige slijtage, gaten of vervormingen vertonen en moeten correct werken	Defecten en/of slechte werking
Filters	Toestand vulmand/aanzuigkorf*	C2	Onderzoek toestand zeef en/of mate van verstopping	Beschadigde en/of verstopte zeef
	Toestand aanzuigfilter*	C4	Onderzoek toestand zeef en/of mate van verstopping	Beschadigde en/of verstopte zeef
	Toestand drukfilter*	C6	Onderzoek toestand zeef en/of mate van verstopping	Beschadigde en/of verstopte zeef
	Toestand sectiefilter(s) alleen als een hydraulisch probleem wordt vastgesteld	C7	Onderzoek toestand zeef en/of mate van verstopping	Beschadigde en/of verstopte zeef
Spuitkrans	Bevestiging krans	D2	Onderzoek stevigheid bevestiging krans aan tank	Geen stevige bevestiging
	Symmetrie afstand tussen spuitdophouders	D3	Metten of onderlinge afstand tussen spuitdophouders links en rechts symmetrisch is	Verschillende afstand (geen links-rechts symmetrie) > 3 cm
	Symmetrie stand spuitdophouders	D4	Metten of hoekstand spuitdophouders links en rechts symmetrisch is	Verschillende hoekstand (geen links-rechts symmetrie) > 10°
Hindernissen	Hindernissen in spuitbeeld en luchtstraal ventilator	E1	Opsporen storende voorwerpen (touwen, leidingen, ...) in het spuitbeeld en de luchtstraal van de ventilator	Aanwezigheid van hindernissen in het spuitbeeld en in de luchtstraal/gebrek aan onderhoud
Drukstabiliteit	Stabiliteit spuitdruk	G3	Onderzoek snelle bewegingen naald van manometer zodat de druk niet kan worden afgelezen / valse lucht	Druk kan niet worden afgelezen op de manometer (naald beweegt)
Drukevenwicht	Drukevenwicht tussen secties van spuitkrans	I3	Drukverschillen tussen testmanometers op spuitkranssecties en gemiddelde spuitdruk / slecht werkende filters op spuitkranssecties	Een enkel drukverschil van een sectie > 10 % t.a.v. de gemiddelde spuitdruk
Compenserende teruglopen	Werkking van de compenserende teruglopen van spuitkranssecties	J3	Drukverschil t.a.v. aanvankelijke druk bij achtereenvolgens afsluiten van spuitkranssecties / slechte werking (vuil, ...) compensatieregeling	Een enkel drukverschil > 10 % t.a.v. van de aanvankelijke spuitdruk
Drukverlies	Drukverlies in spuitkranssecties* * alleen als een drukverlies wordt vermoed	K	Onderzoek drukverliezen binnen spuitkranssecties	Drukverlaging > 10 % van de referentiedruk (t.o.v. begin sectie)

Debiet van spuitdoppen	Testen van spuitdoppen gemonteerd op spuittoestel (bekende referentie)	L2	Gemiddelde afwijking binnen toegestane grenzen maar te grote individuele afwijking t.a.v. nominaal debiet	Gemiddelde afwijking $\leq 5\%$ (spleetdoppen) of $\leq 10\%$ (werveldoppen) en een individuele afwijking $> 10\%$ (spleetdoppen) of $> 15\%$ (werveldoppen) t.a.v. nominaal debiet.
	Testen van spuitdoppen gedemonteerd van het spuittoestel (alleen bij duidelijke signifi-cante verschillen) (bekende referentie)	L4	Gemiddelde afwijking binnen toegestane grenzen maar te grote individuele afwijking t.a.v. nominaal debiet	Gemiddelde afwijking $\leq 5\%$ (spleetdoppen) of $\leq 10\%$ (werveldoppen) en een individuele afwijking $> 10\%$ (spleetdoppen) of $> 15\%$ (werveldoppen) t.a.v. nominaal debiet.
Spuitedophouders	Toestand spuitdophouders	M1	Drukverschil in elke spuitdophouder t.a.v. gemiddelde spuitdruk / gebrek aan onderhoud (vuil, filters, ...)	Één enkel drukverschil $> 10\%$ t.a.v. de gemiddelde spuitdruk
Lekken	Opsporen van lekken	O2	Onderzoek op aanwezigheid van dynamische kleinere lekken	Aanwezigheid van dynamische kleinere lekken (≤ 30 ml/min spuitvloeistof -en/of olieklekken)
	Opsporen van lekken	O6	Onderzoek op aanwezigheid van statische kleinere lekken	Aanwezigheid van statische kleinere lekken (≤ 10 ml/min spuitvloeistof -en/of olieklekken)
	Werking van antidrupsystemen	O4	Onderzoek van de omvang van het druppelen van spuitdoppen 5 sec na het stoppen van de spuitstraal	Aanwezigheid van druppelende spuitdoppen nagaan 5 sec na het stoppen van de straal

3. Spuitapparatuur met een spuitboom voor tuinbouw en sierteelt

	Parameter	Code	Door observatie of meting onderzocht element	Grenswaarden
Algemene toestand	Toestand en werking van de beschermingen van de elementen voor vermogens-transmissie zoals cardanassen, kettingen, ... alsook elementen in beweging, ...	A2	De beschermingsstukken (vergrendelketting, beschermhuls, aansluitstukken) mogen geen overmatige slijtage, gaten of vervormingen vertonen en moeten correct werken	Gebreken en/of duidelijke tekenen van slechte werking
Filters	Toestand vulmand/aanzuigkorf*	C2	Onderzoek toestand zeef en/of mate van verstopping	Beschadigde en/of verstopte zeef
	Toestand van de aanzuigfilter*	C4	Onderzoek toestand zeef en/of mate van verstopping	Beschadigde en/of verstopte zeef
	Toestand van de drukfilter*	C6	Onderzoek toestand zeef en/of mate van verstopping	Beschadigde en/of verstopte zeef
	Toestand van de sectiefilter(s)* * alleen als een hydraulisch probleem wordt vastgesteld	C7	Onderzoek toestand zeef en/of mate van verstopping	Beschadigde en/of verstopte zeef
Horizontale spuitboom (of draagbalk voor verticale takken D1-D7)	Verticale kromming	D4	Onderzoek kromming in verticaal vlak voor spuitboom met lengte ≤ 12 m/kleine kromming	$10\text{ cm} < \text{verticale kromming} \leq 20\text{ cm}$
		D6	Onderzoek kromming in verticaal vlak voor spuitboom met lengte > 12 m/kleine kromming	$20 < \text{verticale kromming} \leq 40\text{ cm}$
	Afstand tussen spuitdophouders	D8	Meting afstand tussen de spuitdophouders	Verschil $> 10\%$ aanvankelijke afstand
	Verticale stand spuitdophouders	D9	Onderzoek verticale stand spuitdophouders / gebrek aan onderhoud	Afwijking van de verticale stand in één van de twee richtingen van méér dan 10° ten opzichte van de oorspronkelijk bij constructie voorziene stand.
	Werking scharnieren en uiteinden spuitboomsecties	D11	Gedrag spuitboom en inklapbare uiteinden na gebruik	Veel speling op scharnieren : * inklapbare uiteinden keren niet terug in werkstand *de totale speling op beide topeinden mag niet groter zijn dan 1,5 meter in het horizontale vlak.
	Hoogteregeling van de spuitboom	D12	De voorziening om de hoogte van de spuitboom te regelen dient op een betrouwbare wijze te werken	Gebrek aan de voorziening om de hoogte van de spuitboom te regelen
Verticale spuitboom/takken	Rechtlijnigheid spuitboom/takken	D2bis	Onderzoek of de spuitboom/tak loodrecht staat op het draagplatform van het spuittoestel, dit zowel in de 'lengterichting' als 'dwarsrichting' van het spuittoestel	Afwijking van de loodrechte stand in één van de twee richtingen van meer dan 5° /gebrek aan onderhoud
	Rechtlijnigheid spuitdoppen	D4bis	Onderzoek of de spuitdoppen loodrecht op de Spuitboom/tak gemonteerd staan	Geen loodrechte stand van een spuitdop / gebrek aan onderhoud
	Afstand tussen spuitdophouders	D6bis	Meting afstand tussen de spuitdophouders	Verschil $> 10\%$ aanvankelijke afstand
	Symmetrie afstand tussen spuitdophouders	D7bis	Metten of onderlinge afstand tussen spuitdophouders links en rechts bij spuitakconfiguraties symmetrisch is	Afstand verschillend van $> 3\text{ cm}$ (geen links rechts symmetrie)
	Symmetrie hoekstand spuitdophouders	D8bis	Metten of hoekstand spuitdophouders in het verticale vlak links en rechts bij spuitakconfiguraties symmetrisch is	Verschil in hoekstand van $> 10^\circ$ (geen links-rechts symmetrie)
	Werking scharnieren	D9bis	Gedrag spuitboom en inklapbare uiteinden na gebruik	Veel speling op scharnieren : na in beweging brengen keert spuitboom niet terug in werkstand
	Toestand en werking van bevestigingspunten en breedte-instelling	D10bis	Gedrag na gebruik	Speling of defecten (bv. scheuren) aan de bevestigingspunten Breedte-instelling defect

	Hoogteregeling van de spuitboom	D11bis	De voorziening om de hoogte van de spuitboom te regelen dient op een betrouwbare wijze te werken	Gebrek aan de voorziening om de hoogte van de spuitboom te regelen
Hindernissen	Hindernissen in spuitstraal	E1	Opsporen storende voorwerpen (touwen, leidingen ...) in het spuitbeeld/gebrek aan onderhoud	Aanwezigheid van hindernissen in het spuitbeeld
Drukstabiliteit	Stabiliteit van de spuitdruk	G3	Onderzoek snelle bewegingen naald manometer waardoor de druk niet kan worden afgelezen / valse lucht	Druk kan niet worden afgelezen op de manometer (naald beweegt)
	Stabiliteit van de spuitdruk	G5	Onderzoek op drukschommelingen waarbij de drukschommeling wel kan afgelezen worden op de manometer	Drukschommeling van > 10 % ten aanzien van de gemiddelde spuitdruk
Drukevenwicht	Drukevenwicht tussen spuitboomsecties	I3	Drukverschillen tussen testmanometers op spuitboomsecties en gemiddelde spuitdruk/slecht werkende filters op spuitboomsecties	Eén enkel drukverschil > 10 % ten aanzien van de gemiddelde spuitdruk
Compenserende teruglopen	Werkking van de compenserende teruglopen	J3	Drukverschil ten aanzien van aanvankelijke druk bij achtereenvolgens afsluiten van spuitboomsecties / slechte werking (vuil, ...)	Eén enkel drukverschil > 10 % ten aanzien van de aanvankelijke spuitdruk (begin sectie)
Drukverlies	Drukverlies in de spuitboomsecties* * alleen als een drukverlies wordt vermoed	K	Onderzoek drukverliezen binnen de spuitboomsecties	Drukverlaging > 10 % van de referentiedruk (begin sectie)
Debiet van spuitdoppen	Debiet van spuitdoppen - Spleetdoppen (bekende referentie)	L3	Gemiddeld verschil binnen toegestane grenzen maar te groot afzonderlijk verschil t.a.v. nominaal debiet	Gemiddeld verschil ≤ 5 % en één enkele afwijking > 10 % t.a.v. nominaal debiet
	Debiet van spuitdoppen - Andere soorten spuitdoppen (bekende referentie)	L6	Gemiddeld verschil binnen toegestane grenzen maar te groot afzonderlijk verschil t.a.v. nominaal debiet	Gemiddeld verschil ≤ 10 % en één enkele afwijking > 15 % t.a.v. nominaal debiet
Regelsysteem	Werkking regelsysteem	M2	Verschil tussen verspoten concentratie en ingestelde concentratie slechte werking injectiepomp	Verschil > 10 % t.a.v. ingestelde concentratie
Lekken	Opsporen van lekken	N2	Onderzoek op aanwezigheid van dynamische kleinere lekken	Aanwezigheid van dynamische kleinere lekken (≤ 30 ml/min spuitvloeistof -en/of olieklekken)
	Opsporen van lekken	N6	Onderzoek op aanwezigheid van statische kleinere lekken	Aanwezigheid van statische kleinere lekken (≤ 10 ml/min spuitvloeistof -en/of olieklekken)
	Werkking van antidrupsysteem	N4	Onderzoek van de omvang van het druppelen van spuitdoppen 5 sec nadat de spuitstraal is stopgezet	Aanwezigheid van druppelen van de spuitdoppen nagaan 5 sec na het stoppen van de spuitstraal

4. Spuittoestellen voor bodemontsmetting

	Parameter	Code	Door observatie of meting onderzocht element	Grenswaarden
Algemene toestand	Toestand en werking van de beschermingen van de elementen voor vermogens-transmissie zoals cardanassen, kettingen, ...alsook elementen in beweging	A2	De beschermingsstukken (kappen, vergrendelingsystemen, ...) mogen geen overmatige slijtage vertonen en moeten correct werken	Defecten en/of slechte werking
	Ontluchten spuittoestel: Veiligheid ontluchten spuittoestel en/of overdrukventiel	A3	Geén overdrukventiel en/of mogelijkheid tot onveilig ontluchten van de spuitank.	Er is géén overdrukventiel aanwezig en/of de ontluchting van het toestel kan accidenteel of op een onveilige manier gebeuren.
Filters	Toestand filter op drukleiding (alleen bij hydraulische problemen)	C2	Onderzoek toestand zeef en/of verstopping ervan	Defecte en/of verstopte zeef
	Toestand spuitdopfilters (alleen bij hydraulische problemen)	C4	Onderzoek toestand zeef en/of verstopping ervan	Defecte en/of verstopte zeef
	Toestand pneumatische filters (alleen bij pneumatische problemen)	C6	Onderzoek toestand filter en/of verstopping ervan	Defecte en/of verstopt filter
Kouters	Eenvormigheid kouters	D1	Inspectie eenvormigheid : symmetrische plaatsing, werkdiepte kouters, toestand kouters	Geen eenvormigheid
	Bescherming « spuiteenheden » (doppen, injectoren, ...)	D2	Inspectie van mate van bescherming tegen schade en blokkeren.	Geen of onvoldoende bescherming
Drukstabiliteit	Stabiliteit spuitdruk	E	Nagaan constante druk bij spuiten met gedeeltelijk gevulde tank	Schommeling druk tijdens spuiten : drukverschil > 10% bij het spuiten gedurende 1 minuut,
Afzonderlijk debiet van de doppen of injectoren	Debiet van spuitdoppen - Spleetdoppen (bekende referentie)	G3	Gemiddeld verschil binnen toegestane grenzen maar te groot afzonderlijk verschil t.a.v. nominaal debiet	Gemiddeld verschil ≤ 5 % en één enkel afzonderlijk verschil > 10 % t.a.v. nominaal debiet
	Debiet van spuitdoppen - Andere soorten spuitdoppen (bekende referentie)	G6	Gemiddeld verschil binnen toegestane grenzen maar te groot afzonderlijk verschil t.a.v. nominaal debiet	Gemiddeld verschil ≤ 10 % en één enkel afzonderlijk verschil > 15 % t.a.v. nominaal debiet

Lekken	Opsporen van lekken	I2	Onderzoek op aanwezigheid van dynamische kleinere lekken	Aanwezigheid van dynamische kleinere lekken (≤ 30 ml/min) (spuitvloestof -en/of olieklekken)
	Opsporen van lekken	I4	Onderzoek op aanwezigheid van statische kleinere lekken	Aanwezigheid van statische kleinere lekken (≤ 10 ml/min spuitvloestof -en/of olieklekken)
Compressor	Werking compressor	J	Nagaan werking van de compressor	Slecht werkende compressor (geblokkeerde filter, ...)
Pomp	Werking van de pomp	K	Opsporen van drukproblemen	Pompcapaciteit onvoldoende, onmogelijk om de voorgeschreven werkdruk of flow aan te houden.

5. Verneveltoestellen (LVM en ULV koudverneveltoestellen, thermische benzinefoggers en electrofoggers, schijfvernevelaars en graanbehandelingsinstallaties) en voor alle andere verneveltoestellen waarvan de werking steunt op dezelfde principes

	Parameter	Code	Door observatie of meting onderzocht element	Grenswaarden
Algemene toestand	Toestand en werking van de beschermingen van de elementen voor vermogens-transmissie zoals kettingen, riemen ... alsook elementen in beweging	A2	De beschermingsstukken (kappen, vergrendelsystemen, ...) mogen geen overmatige slijtage, gaten of vervormingen vertonen en moeten correct werken	Defecten en/of slechte werking
	Toestand van de ventilator en van de aan/uit functie	A3	Onderzoek toestand van de schoepen, lagering (abnormaal lawaai), windafbuigplaten en behuizing. Indien aanwezig onderzoek de correcte werking van de aan/uit functie of het ontkoppelingsmechanisme van de ventilator.	Schoepen, windafbuigingen en/of behuizing van ventilator die duidelijk beschadigd zijn. Aan/uit functie of ontkoppelingsmechanisme dat niet correct functioneert.
	Algemene toestand van de leidingen	A4	Onderzoek van leidingen op verbuigingen, knikken, verduring, zwellingen, perforaties, slechte koppelingen, ...	De leidingen zijn verduurd, gebrekkig hersteld (plakband), beschadigd, gezwollen, geknikt en/of te sterk verbogen
	Aanwezigheid en toestand van de hittebescherming van de vernevelpijp	A5	Onderzoek van de aanwezigheid en de toestand van de hittebescherming van de vernevelpijp	Hittebescherming vernevelpijp afwezig, zit los of in slechte staat
Tank	Aanwezigheid van het overdrukventiel	B5	Onderzoek de aanwezigheid van een overdrukventiel	Geén overdrukventiel in het perslucht circuit
Filters	Toestand vulmand/aanzuigkorf*	C2	Onderzoek toestand zeef en/of mate van verstopping	Beschadigde en/of verstopte zeef
	Toestand van de aanzuigfilter*	C4	Onderzoek toestand zeef en/of mate van verstopping	Beschadigde en/of verstopte zeef
	Toestand van de drukfilter*	C6	Onderzoek toestand zeef en/of mate van verstopping	Beschadigde en/of verstopte zeef
	Toestand van de luchtaanzuigfilter*	C8	Onderzoek toestand zeef en/of mate van verstopping	Beschadigde en/of verstopte zeef
	Toestand van de dopfilter(s)* * alleen als een hydraulisch probleem wordt vastgesteld	C9	Onderzoek toestand zeef en/of mate van verstopping	Beschadigde en/of verstopte zeef
Vernevelpijp	Toestand van de vernevelpijp/vervuiling in de pijp	D3	Onderzoek staat van de vernevelpijp	Vervuilde binnenzijde van de vernevelpijp
Hindernissen	Hindernissen in nevelbeeld	E1	Opsporen storende voorwerpen (touwen, leidingen,...) in het nevelbeeld/gebrek aan onderhoud	Aanwezigheid van hindernissen in het nevelbeeld
Meetmiddel	Werking hydraulische en pneumatische manometers (indien mogelijk losgemaakt)	G3	Drukverschillen tussen werk- en referentiemanometers	Verschil > 10% referentiedruk
	Werking flowmeter	G4	Debietsverschil tussen de op het toestel gebruikte flowmeter en de referentie	Verschil > 10% t.a.v. de gemeten flow
Verneveldebiet	Toestand van de vernevel dop(pen) en vernevel deflectoren	H2	Onderzoek staat van de vernevel dop(pen) en vernevel deflectoren	Sterk vervuilde of beschadigde vernevel dop(pen) of restrictorplaatjes. Beschadigde of vervuilde vernevel deflectoren
	Grootte en afmetingen van het vernevelbeeld	H3	Onderzoek van het vernevelbeeld	Het nevelbeeld is onregelmatig, er vallen grote druppels uit het beeld
	Verneveldebiet	H4	Verschil verneveldebiet ten aanzien van ingestelde referentie/te groot verschil t.a.v. ingestelde referentie	Verschil werkelijk verneveldebiet > 25 % t.a.v. het ingestelde debiet
Regelsysteem	Werking controlelampjes	I3	Onderzoek werking van de controlelampjes op het toestel/lampjes werken niet of onvoldoende zichtbaar	Niet of slecht werkende controlelampjes
	Werking carburator	I5	Onderzoek de mogelijkheid om de carburator bij te regelen zodat de verbranding kan op punt gesteld worden	Regeling carburator werkt niet
	Starten van het verneveltoestel	I6	Onderzoek opstarten van het verneveltoestel	Het verneveltoestel start niet of moeilijk op vanwege problemen met de ontsteking, de brandstoftoevoer, de injectiepomp of de compressor
	Verbrandingsproces in het verneveltoestel	I7	Verbrandingsproces	De vlam verlaat de verbrandingskamer (= risico op verbranding van GBM) en/of de motor loopt niet mooi (bv vervuild luchtaanzuigdiafragma)

Lekken	Opsporen van lekken	J2	Onderzoek op de aanwezigheid van kleinere lekken	Aanwezigheid van kleinere lekken (minder dan 5 druppels per minuut)
Pomp	Werking van de pomp	K	Onderzoek van de goede werking van de pomp	Het ingestelde pompdebiet wijkt méér dan 10% af van het werkelijk gemeten pompdebiet

Deel C.				
De non-conformiteiten voor de hieronder vermelde keuringsparameters (= Defecten Op te Volgen (DO)) dienen opgevolgd te worden om de goede werking en het onderhoud van het materiaal te garanderen.				
1. Veldspuittoestellen				

	Parameter	Code	Door observatie of meting onderzocht element	Grenswaarden
Algemene toestand	Onderhoudstoestand spuittoestel	A1	Aan- of afwezigheid van eindjes touw, ijzerdraad, roest,	Duidelijke tekenen van slecht onderhoud
Inhoudsmarkering	Aan-/Afwezigheid	B1	Aan/Afwezigheid van inhoudsmarkering	Afwezigheid van inhoudsmarkering
	Leesbaarheid	B2	De aanduiding van het vloeistofpeil wordt beoordeeld van op de plaats van de bestuurder en van op de vulplaats van het spuittoestel	Vloeistofpeil in de tank niet zichtbaar met behulp van inhoudsmarkering
Filters	Aan-/Afwezigheid vulmand/aanzuigkorf	C1	Aan-/Afwezigheid vulmand/aanzuigkorf	Afwezigheid vulmand/zuigkorf
	Aan-/Afwezigheid aanzuigfilter	C3	Aan-/Afwezigheid aanzuigfilter	Afwezigheid aanzuigfilter
	Aan-/Afwezigheid drukfilter	C5	Aan-/Afwezigheid drukfilter	Afwezigheid drukfilter
Spuitboom	Horizontale kromming	D2	Onderzoek kromming in horizontaal vlak/kleine kromming	25 cm < horizontale kromming < 50 cm
	Verticale stand spuitdophouders	D12	Onderzoek verticale stand spuitdophouders / constructie	Niet verticaal
	Aanwezigheid/afwezigheid van beschermingsmiddelen van spuitdoppen aan de uiteinden voor spuitbomen met een werkbreedte 10 m	D13	Onderzoek op aanwezigheid van een beschermingsmiddel van spuitdoppen aan de uiteinden voor spuitbomen 10 m teneinde elke schade aan de spuitdoppen te vermijden wanneer de spuitboom de grond raakt	Afwezigheid van een beschermingsmiddel van spuitdoppen aan de uiteinden
	Aanwezigheid/afwezigheid van een vergrendeling van de spuitboom tijdens het transport	D17	Onderzoek op aanwezigheid van een vergrendelsysteem van de spuitboom tijdens transport	Afwezigheid van een vergrendelsysteem van de spuitboom tijdens transport
Hindernissen	Hindernissen in spuitbeeld	E2	Opsporen hindernissen (chassis, leiding) in het spuitbeeld / in verband met de constructie	Aanwezigheid van hindernissen in het spuitbeeld
Roersysteem	Roering van de vloeistof in de tank	F	Onderzoek intensiteit van de roering in de hoofdtank wanneer de spuitmachine spuit met spuitdoppen met de grootste dopmaat, aanwezig op het toestel, aan het maximale drukniveau aanbevolen door de constructeur van het spuittoestel of de spuitdoppen.	Geen of onvoldoende visueel vastgestelde roering
Drukstabiliteit	Stabiliteit van de spuitdruk	G2	Onderzoek snelle bewegingen naald manometer waardoor de druk niet kan worden afgelezen / onjuiste druk in de luchtklok	Druk kan niet worden afgelezen op de manometer (naald beweegt)
Manometer(1)	Leesbaarheid manometer	H2	Leesbaarheid schaalverdelingen vanaf bestuurdersplaats	Schaalindeling > 0,2 bar en/of diameter < 63 mm
	Werking manometer (gemonteerd)	H3	Drukverschillen tussen op spuittoestel gemonteerde werkmanometer en op spuitboom geplaatste test manometer	Verschil > 10 % referentiedruk
Drukevenwicht	Spuitdophouders	I6	Drukverschil in een spuitdophouder t.a.v. gemiddelde spuitdruk/gebrek aan onderhoud (vuil, filters, ...)	Één enkel drukverschil > 10 % t.a.v. de gemiddelde spuitdruk
Compenserende teruglopen	Werking van de compenserende teruglopen	J1	Drukverschil ten aanzien van aanvankelijke druk bij achtereenvolgens afsluiten van spuitboomsecties / geen compensatieregeling	Eén enkel drukverschil > 10 % ten aanzien van de aanvankelijke spuitdruk. (begin sectie)
	Werking van de compenserende teruglopen	J2	Drukverschil ten aanzien van aanvankelijke druk bij achtereenvolgens afsluiten van spuitboomsecties / onjuiste afstelling retour van compensatieregeling	Eén enkel drukverschil > 10 % ten aanzien van de aanvankelijke spuitdruk. (begin sectie)
Regelsysteem	Bereikbaarheid en leesbaarheid van de meet- en bestuursapparatuur	M1	Het geheel van meetinstrumenten (computer, druk/debietmeters, ...) evenals de bestuursapparatuur van het regelsysteem en de ventielen voor openen/sluiten van de verschillende delen van de spuitboom moeten toegankelijk en/of zichtbaar zijn vanuit de bestuurdersplaats	Eén van de meetinstrumenten en/of één van de bestuurelementen is niet toegankelijk en/of zichtbaar (opm.: draaien van het hoofd en het bovenlichaam zijn hierbij toegelaten)

2. Boomgaardspuiten

	Parameter	Code	Door observatie of meting onderzocht element	Grenswaarden
Algemene toestand	Onderhoudstoestand spuittoestel	A1	Aan- of afwezigheid van eindjes touw, ijzerdraad, roest, ...	Duidelijke tekenen van slecht onderhoud
Inhoudsmarkering	Aan-/Afwezigheid	B1	Aan- of afwezigheid van inhoudsmarkering	Afwezigheid van inhoudsmarkering
	Leesbaarheid	B2	De aanduiding van het vloeistofpeil wordt beoordeeld van op de plaats van de bestuurder en van op de vulplaats van de spuitmachine	Vloeistofpeil in de tank niet zichtbaar met behulp van inhoudsmarkering
Filters	Aan-/Afwezigheid vulmand/aanzuigkorf	C1	Aan- of afwezigheid vulmand/aanzuigkorf	Afwezigheid vulmand/aanzuigkorf
	Aan-/Afwezigheid aanzuigfilter	C3	Aan- of afwezigheid filter op aanzuiging pomp	Afwezigheid aanzuigfilter
	Aan-/Afwezigheid drukfilter	C5	Aan- of afwezigheid drukfilter	Afwezigheid drukfilter
Hindernissen	Hindernissen in spuitbeeld en luchtstraal ventilator	E2	Opsporen hindernissen (chassis, leiding, ...) in het spuitbeeld en in de luchtstraal van de ventilator	Aanwezigheid van hindernissen in het spuitbeeld en in de luchtstraal/constructie
Roersysteem	Roering vloeistof in tank	F	De intensiteit van de roering in de hoofdtank wordt nagekeken wanneer de spuitmachine spuit met spuitdoppen met de grootste dopmaat, aanwezig op de machine, aan het maximale drukniveau aanbevolen door de constructeur van het spuittoestel of de spuitdoppen	Geen of onvoldoende vastgestelde roering
Drukstabiliteit	Stabiliteit spuitdruk	G2	Onderzoek snelle bewegingen naald van manometer zodat de druk niet kan worden afgelezen / onjuiste druk in de luchtklok	Druk kan niet worden afgelezen op de manometer (naald beweegt)
Manometer(1)	Leesbaarheid manometer	H2	Leesbaarheid schaalverdelingen vanaf plaats bestuurder	Schaalbereik > 0,2 bar tot 5 bar en/of > 1 bar tot 20 bar en/of diameter kast < 63 mm
	Werking manometer (gemonteerd)	H3	Drukverschillen tussen op spuittoestel gemonteerde werkmanometer en op spuitkrans geplaatste testmanometer	Verschil > 10 % referentiedruk
Compenserende teruglopen	Werking van de compenserende teruglopen van spuitkranssecties	J1	Drukverschil t.a.v. aanvankelijke druk bij achtereenvolgens afsluiten van spuitkranssecties / geen compensatieregeling	Een enkel drukverschil > 10 % t.a.v. van de aanvankelijke spuitdruk
	Werking van de compenserende teruglopen van spuitkranssecties	J2	Drukverschil t.a.v. aanvankelijke druk bij achtereenvolgens afsluiten van spuitkranssecties / onjuiste afstelling teruglopen van compensatieregeling	Een enkel drukverschil > 10 % t.a.v. van de aanvankelijke spuitdruk
Regelsystemen	Toegankelijkheid en leesbaarheid van meet- en bestuurapparatuur	N1	Het geheel van meetinstrumenten (computer, aanduiding druk/debiet, ...) evenals de bestuurapparatuur van het regelsysteem en de ventielen voor opening/sluiting van de verschillende secties van de spuitkrans moeten toegankelijk en/of zichtbaar zijn vanop de bestuursplaats	Een van de meetinstrumenten en/of bestuurelementen is niet toegankelijk en/of zichtbaar (opm.: draaien van het hoofd en het bovenlichaam zijn hierbij toegelaten)

3. Spuittoestellen met een spuitboom voor tuinbouw en sierteelt

	Parameter	Code	Door observatie of meting onderzocht element	Grenswaarden
Algemene toestand	Onderhoudstoestand spuittoestel	A1	Aan-/Afwezigheid van eindjes touw, ijzerdraad, roest, ...	Duidelijke tekenen van slecht onderhoud
Inhoudsmarkering	Aan-/Afwezigheid	B1	Aan-/Afwezigheid van inhoudsmarkering	Afwezigheid van inhoudsmarkering
	Leesbaarheid	B2	De aanduiding van het vloeistofpeil wordt beoordeeld van op de plaats van de bestuurder en van op de vulplaats van het spuittoestel	Vloeistofpeil in de tank niet zichtbaar met behulp van inhoudsmarkering
Filters	Aan-/Afwezigheid vulmand/aanzuigkorf	C1	Aan-/Afwezigheid vulmand/aanzuigkorf	Afwezigheid vulmand/zuigkorf
	Aan-/Afwezigheid aanzuigfilter	C3	Aan-/Afwezigheid aanzuigfilter	Afwezigheid aanzuigfilter
	Aan-/Afwezigheid drukfilter	C5	Aan-/Afwezigheid drukfilter	Afwezigheid drukfilter
Horizontale spuitboom (of draagbalk voor verticale takken D1-D7)	Horizontale kromming	D2	Onderzoek kromming in horizontaal vlak / kleine kromming	20 cm < horizontale kromming ≤ 40 cm
	Verticale stand spuitdophouders	D10	Onderzoek verticale stand spuitdophouders / constructie	Niet verticaal
Verticale spuitboom/takken	Rechtlijnigheid spuitboom/takken	D3 bis	Onderzoek of de spuitboom/tak loodrecht staat op het draagplatform van het spuittoestel, dit zowel in de 'lengterichting' als 'dwarsrichting' van het spuittoestel	Afwijking van de loodrechte stand in één van de twee richtingen van meer dan 5° / constructiefout
	Rechtlijnigheid spuitdoppen	D5bis	Onderzoek of de spuitdoppen loodrecht op de Spuitboom/tak gemonteerd staan	Geen loodrechte stand van een spuitdop / constructiefout

Hindernissen	Hindernissen in spuitbeeld	E2	Opsporen hindernissen (chassis, leiding) in het spuitbeeld / in verband met de constructie	Aanwezigheid van hindernissen in het spuitbeeld
Roersysteem	Roering van de vloeistof in de tank	F	Onderzoek van de intensiteit van roering in de tank door de spuitmachine te laten spuiten op het maximale drukniveau dat aangeraden wordt voor de spuitdoppen met grootste dopmaat aanwezig op de machine	Geen of onvoldoende visueel vastgestelde roering
Drukstabiliteit	Stabiliteit van de spuitdruk	G2	Onderzoek snelle bewegingen naald manometer waardoor de druk niet kan worden afgelezen / onjuiste druk in de luchtklok	Druk kan niet worden afgelezen op de manometer (naald beweegt)
Manometer(1)	Leesbaarheid manometer	H2	Leesbaarheid schaalverdelingen vanaf bestuurdersplaats	Schaalverdeling > 0,2 bar tot 5 bar en/of > 1 bar tot 20 bar en/of diameter < 63mm
	Werking manometer (gemonteerd)	H3	Drukverschillen tussen op spuittoestel gemonteerde werkmanometer en op spuitboom geplaatste testmanometer	Verschil > 10 % referentiedruk
	Werking van de compenserende teruglopen	J1	Drukverschil ten aanzien van aanvankelijke druk bij achtereenvolgens afsluiten van spuitboomsecties / geen compensatieregeling	Eén enkel drukverschil > 10 % ten aanzien van de aanvankelijke spuitdruk (begin sectie)
Compenserende teruglopen	Werking van de compenserende teruglopen	J2	Drukverschil ten aanzien van aanvankelijke druk bij achtereenvolgens afsluiten van spuitboomsecties / onjuiste afstelling teruglopen van compensatieregeling	Eén enkel drukverschil > 10 % ten aanzien van de aanvankelijke spuitdruk. (begin sectie)
Regelsysteem	Bereikbaarheid en leesbaarheid van de meet- en bestuurapparatuur	M1	Het geheel van meetinstrumenten (computer, druk-/debietmeters, ...) evenals de besturing van het regelsysteem en de ventielen voor openen/sluiten van de verschillende delen van de spuitboom moeten toegankelijk en/of zichtbaar zijn vanuit de bestuurdersplaats	Eén van de meetinstrumenten en/of één van de bedieningsinrichtingen is niet toegankelijk en/of zichtbaar (opm.: draaien van het hoofd en het bovenlichaam zijn hierbij toegelaten)

4. Spuittoestellen voor bodemontsmetting

	Parameter	Code	Door observatie of meting onderzocht element	Grenswaarden
Algemene toestand	Onderhoudstoestand spuittoestel	A1	Aanwezigheid/Afwezigheid van eindjes touw, ijzerdraad, roest, ... Netheid van het spuittoestel (spuitresten, slijk, vet, ...)	Zichtbare tekenen van slecht onderhoud
Inhoudsmarkering	Aanwezigheid/Afwezigheid	B1	Aanwezigheid/Afwezigheid inhoudsmarkering	Afwezigheid van inhoudsmarkering
	Leesbaarheid	B2	De aanduiding van het vloeistofpeil wordt beoordeeld van op de plaats van de bestuurder en van op de vulplaats van de spuitmachine	Vloeistofpeil in de tank niet zichtbaar met behulp van inhoudsmarkeringen
Filters	Aanwezigheid/Afwezigheid van filter op drukleiding	C1	Aanwezigheid/Afwezigheid filter op drukleiding	Afwezigheid filter op drukleiding
	Aanwezigheid/Afwezigheid spuitdopfilters	C3	Aanwezigheid/Afwezigheid spuitdopfilters	Afwezigheid spuitdopfilters
	Aanwezigheid/Afwezigheid pneumatische filter (luchtaanzuiging compressor)	C5	Aanwezigheid/Afwezigheid pneumatische filter bij inlaat compressor	Afwezigheid pneumatische filters
Meetmiddel	Leesbaarheid werkmanometer en/of flowmeter vanaf de bestuurdersplaats.	F2	Leesbaarheid schaalverdelingen vanaf bestuurdersplaats.	Schaalverdeling moeilijk of niet leesbaar vanaf bestuurdersplaats.

5. Verneveltoestellen (LVM en ULV koudverneveltoestellen, thermische benzinefoggers en electrofoggers, schijfvernevelaars en graanbehandelingsinstallaties) en voor alle andere verneveltoestellen waarvan de werking steunt op dezelfde principes

	Parameter	Code	Door observatie of meting onderzocht element	Grenswaarden
Algemene toestand	Onderhoudstoestand verneveltoestel	A1	Aanwezigheid van eindjes touw, ijzerdraad, roest, instructiestickers beschadigd, ...	Duidelijke tekenen van slecht onderhoud
Tank	Aan-/Afwezigheid	B1	Aan/afwezigheid van inhoudsmarkering	Afwezigheid van inhoudsmarkering
	Leesbaarheid	B2	De aanduiding van het vloeistofpeil wordt beoordeeld van op de plaats van de bestuurder en van op de vulplaats van het verneveltoestel	Vloeistofpeil in de tank niet zichtbaar met behulp van inhoudsmarkering
	Leegmaken en reinigen van de spuittank	B3	Onderzoek de mogelijkheid om de spuittank leeg te maken en te reinigen	De spuittank kan niet volledig geleegd en/of degelijk gereinigd worden (geen aftapopening met plug of kraan, geen aftapslang, ...), eventuele spuitrestanten kunnen niet opgevangen worden zonder contaminatiegevaar van gebruiker en/of omgeving
	Aanwezigheid en toestand van het tankdeksel en de dichting	B4	Aanwezigheid en toestand van het tankdeksel en de dichting	Geén tankdeksel aanwezig, tankdeksel en/of dichting in slechte staat, tank kan niet degelijk worden afgesloten.
Filters	Aan-/Afwezigheid vulmand/aanzuigkorf	C1	Aan-/afwezigheid vulmand/aanzuigkorf	Afwezigheid vulmand/aanzuigkorf
	Aan-/Afwezigheid aanzuigfilter	C3	Aan-/afwezigheid aanzuigfilter	Afwezigheid aanzuigfilter
	Aan-/Afwezigheid drukfilter	C5	Aan-/afwezigheid drukfilter	Afwezigheid drukfilter
	Aan-/Afwezigheid luchtaanzuigfilter	C7	Aan-/afwezigheid luchtaanzuigfilter	Afwezigheid luchtaanzuigfilter

Hindernissen	Hindernissen in het nevelbeeld	E2	Opsporen hindernissen (chassis, leiding) in het nevelbeeld/in verband met de constructie	Aanwezigheid van hindernissen in het nevelbeeld
Roersysteem	Roering van de vloeistof in de tank	F	Onderzoek intensiteit van de roering in de spuitank wanneer het verneveltoestel in normale werking is	Geen of onvoldoende visueel vastgestelde roering
Meetmiddel	Aanwezigheid meetmiddel op het verneveltoestel: manometer(s) en/of flowmeter(s)	G1	Nagaan aanwezigheid manometer in toevoerleidingen en/of flowmeter in toevoerleiding	Geen meetmiddel aanwezig op het toestel (noch manometer noch flowmeter)
	Leesbaarheid en schaalverdeling werkmanometer en/of flowmeter	G2	Leesbaarheid en schaalverdeling van het meetmiddel	Schaalverdeling meetmiddel niet in gebruiksbereik en/of meetmiddel moeilijk of niet leesbaar vanaf bedieningspositie
Regelsysteem	Bereikbaarheid en leesbaarheid van de meet- en bedieningsapparatuur	I1	Het geheel van meetinstrumenten (computer, druk/debietmeters, ...) evenals de bediening van het regelsysteem en de ventielen voor openen/sluiten van de verschillende delen van de spuitboom moeten toegankelijk en/of zichtbaar zijn vanuit de normale bedienplaats	Eén van de meetinstrumenten en/of één van de bedieningselementen is niet toegankelijk en/of zichtbaar vanop de normale bedieningspositie
	Werking temperatuursonde in de vernevelpijp	I11	Onderzoek werking van de temperatuursonde in de vernevelpijp	De gemeten temperatuur in de vernevelpijp wijkt meer dan 15% af van de ingestelde temperatuur
Compressor/Blower /Vacuumpomp	Onderhoudstoestand van de compressor of blower of vacuumpomp	L1	Onderzoek van de onderhoudstoestand van de compressor/blower/vacuumpomp	De compressor/blower/vacuumpomp is slecht onderhouden: Sterk vervuild, olie- lekken, versleten riemen
	Onderhoudstoestand van het luchtcircuit	L2	Onderzoek de onderhoudstoestand van het luchtcircuit	De persluchtleidingen zijn in slechte conditie, slechte koppelingen, vervuilde luchtfilters, luchtvervelement in slechte staat

(1) Manometer = ofwel een klassieke analoge manometer, ofwel een druksensor in combinatie met een digitale uitlezing. “

Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 22 maart 2026 tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 maart 2011 betreffende de verplichte keuring van spuittoestellen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.

FILIP

Van Koningswege:

De Minister van Landbouw,

D. CLARINVAL

Annexe 1 à l'arrêté royal du 22 mars 2026 modifiant l'annexe 1 de l'arrêté royal du 13 mars 2011 relatif au contrôle obligatoire des pulvérisateurs et modifiant l'arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif aux rétributions visées à l'article 5 de la loi du 9 décembre 2004 portant financement de l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire

« **Annexe 1** à l'arrêté royal du 13 mars 2011 relatif au contrôle obligatoire des pulvérisateurs et modifiant l'arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif aux rétributions visées à l'article 5 de la loi du 9 décembre 2004 portant financement de l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire

Annexe 1 : prescriptions auxquelles les pulvérisateurs doivent satisfaire

Partie A.				
Il doit être remédié aux non-conformités aux paramètres de contrôle ci-dessous dans les quatre mois suivant la délivrance du rapport de contrôle (= Déficiences à Réparer avec Repassage (DRR)). Il doit être remédié dans les quatre mois suivant la délivrance du rapport de contrôle, aux non-conformités aux paramètres de contrôle de l'annexe 1, partie B (= Déficiences à Réparer pour le Prochain Cycle (DRPC)) constatées lors du contrôle triennal précédent qui n'ont pas été réparées.				
1. Pulvérisateurs de grande culture				
	Paramètre	Code	Objet de l'observation ou de la mesure	Limites de tolérance
Etat général	Sécurité des points d'attache de la rampe au châssis	A3	Les points d'attaches de la rampe au châssis ne peuvent pas présenter de déficiences	Défectuosité des points d'attaches, présence de cassures, de plusieurs soudures de fortune, ...
Rampe	Symétrie (sauf lorsque ce paramètre de contrôle n'est pas techniquement pertinent) et état général de la rampe	D1	Analyse de la symétrie de la rampe par rapport à ses points d'attache au châssis ainsi que de son état général	Dissymétrie gauche-droite. La rampe présente plusieurs soudures de fortune, et/ou est pliée en plusieurs endroits (mais ne sort pas des limites de courbures), et/ou est fixée ou retenue à l'aide de cordes,...
	Courbure horizontale	D3	Analyse de la courbure dans un plan horizontal	Courbure horizontale > 50 cm
	Courbure verticale	D5	Analyse de la courbure dans un plan vertical pour une rampe de longueur ≤ 18 m	Courbure verticale > 30 cm
	Courbure verticale	D7	Analyse de la courbure dans un plan vertical pour une rampe de longueur > 18 m	Courbure verticale > 50 cm

Stabilité de la pression	Stabilité de la pression de pulvérisation	G1	Analyse des oscillations rapides de l'aiguille du manomètre qui empêchent la lecture de la pression / membrane de la cloche à air déchirée	Pas de lecture possible de la pression au manomètre (oscillations de l'aiguille)
	Stabilité de la pression de pulvérisation	G4	Analyse des oscillations rapides de l'aiguille du manomètre qui empêchent la lecture de la pression / pompe défectueuse	Pas de lecture possible de la pression au manomètre (oscillations de l'aiguille)
Manomètre (1)	Présence d'un manomètre	H1	Analyse de la présence d'un manomètre	Absence du manomètre
	Fonctionnement du manomètre	H4	Ecart de pression entre les manomètres de travail et de référence	Ecart > 10 % de la pression de référence
Equilibre de pression	Equilibre des pressions entre les sections de rampe	I1	Ecart de pression entre les manomètres de référence placés aux sections de rampe et la pression moyenne de pulvérisation / sections de longueur différente	Un seul écart de pression > 10 % par rapport à la pression moyenne de pulvérisation
	Equilibre des pressions entre les sections de rampe	I2	Ecart de pression entre les manomètres de référence placés aux sections de rampe et la pression moyenne de pulvérisation / tuyaux d'alimentation des sections de longueur différente	Un seul écart de pression > 10 % par rapport à la pression moyenne de pulvérisation
	Equilibre des pressions entre les sections de rampe	I4	Ecart de pression entre les manomètres de référence placés aux sections de rampe et la pression moyenne de pulvérisation / problème dans les tuyaux de sections de rampe	Un seul écart de pression > 10 % par rapport à la pression moyenne de pulvérisation
	Equilibre des pressions entre les sections de rampe	I5	Ecart de pression entre les manomètres de référence placés aux sections de rampe et la pression moyenne de pulvérisation / joint défectueux au niveau du distributeur/distributeur défectueux	Un seul écart de pression > 10 % par rapport à la pression moyenne de pulvérisation
Débit des buses	Homogénéité des buses	L1	Vérification des caractéristiques des buses faisant l'objet de la mesure de débit	Une seule buse de caractéristiques différentes (marque, type, taille) des autres buses du même ensemble
	Débit des buses de pulvérisation - Buses à fente (référence connue)	L2	Ecart du débit des buses contrôlées par rapport à une référence / écart moyen trop important par rapport au débit nominal	Ecart moyen > 5 % par rapport au débit nominal. Les buses présentant une usure individuelle inférieure à 2 % ne doivent pas être volontairement laissées sur place lors du recontrôle
	Débit des buses de pulvérisation - Buses à fente (référence inconnue)	L4	Ecart du débit des buses contrôlées par rapport à une référence / écart individuel trop important par rapport au débit moyen	Ecart individuel > 5 % par rapport au débit moyen
	Débit des buses de pulvérisation - Autres types de buses (référence connue)	L5	Ecart du débit des buses contrôlées par rapport à une référence / écart moyen trop important par rapport au débit nominal	Ecart moyen > 10 % par rapport au débit nominal. Les buses présentant une usure individuelle inférieure à 4 % ne doivent pas être volontairement laissées sur place lors du recontrôle.
	Débit des buses de pulvérisation - Autres types de buses (référence inconnue)	L7	Ecart du débit des buses contrôlées par rapport à une référence / écart individuel trop important par rapport au débit moyen	Ecart individuel > 5 % par rapport au débit moyen
Technique de pulvérisation réduisant la dérive	Type de buse monté et/ou équipement spécifique de l'appareil	L8	Réduction de la dérive du pulvérisateur	Le pulvérisateur est utilisé pour la pulvérisation en plein air et n'est pas équipé d'une technique de pulvérisation réduisant la dérive d'au moins 75 %.
Système de régulation	Fonctionnement du système de régulation	M2	Ecart entre le volume/hectare pulvérisé et le volume/hectare réglé ou programmé / réglage inadéquat de la pompe de pulvérisation (DPAm)	Ecart > 10 % par rapport au volume/hectare réglé ou programmé
	Fonctionnement du système de régulation	M3	Ecart entre le volume/hectare pulvérisé et le volume/hectare réglé ou programmé / étalonnage inadéquat des capteurs de vitesse/débit/pression (DPAe)	Ecart > 10 % par rapport au volume/hectare réglé ou programmé
	Fonctionnement du bloc de distribution	M4	Analyse du fonctionnement des vannes de fermeture/ouverture des sections principales	Une seule vanne défectueuse
	Fonctionnement de la vanne de réglage de la pression	M5	Le fonctionnement de la vanne de réglage de la pression est vérifié en faisant varier la pression à différents niveaux (voir H3 Manomètre) et en fermant et ouvrant la vanne principale. Durant l'essai la vitesse de rotation de la prise de force doit être constante.	Impossibilité de faire varier la pression dans la plage de pression recommandée par le constructeur. Ecart de pression supérieur à 10% après fermeture et réouverture de la vanne principale
Fuites	Détection des fuites	N1	Analyse de la présence de fuites importantes pendant la pulvérisation (fuites dynamiques importantes)	Présence de fuites dynamiques importantes (> 30ml/min bouillie de pulvérisation et/ou huile)
	Détection des fuites	N5	Analyse de la présence de fuites statiques importantes	Présence de fuites statiques importantes (> 10ml/min bouillie de pulvérisation et/ou huile)
	Présence d'un système anti-gouttes	N3	Présence d'un système anti-gouttes	Absence d'un système anti-gouttes
Pompe	Fonctionnement de la pompe	O	Détection d'eau dans le réservoir d'huile de la pompe (liquide laiteux)	Présence d'eau dans l'huile
	Non-conformités de l'annexe 1, partie B non conformes lors du contrôle triennal précédent			

2. Pulvérisateurs d'arboriculture

	Paramètre	Code	Objet de l'observation ou de la mesure	Limites de tolérance
Etat général	Etat du ventilateur	A3	Analyse de l'état des ailettes, des déflecteurs et du caisson. S'il est présent, vérification du fonctionnement du dispositif permettant de débrayage du ventilateur.	Ailettes, déflecteurs et/ou caisson du ventilateur qui sont clairement endommagés. Dispositif de débrayage du ventilateur qui ne fonctionne plus correctement.
Couronne de pulvérisation	Déformation et symétrie	D1	Analyse de la symétrie de la couronne par rapport à ses points d'attache à la cuve ou au châssis et de sa déformation	Dissymétrie gauche-droite et déformation de la couronne > 5 cm
Stabilité de la pression	Stabilité de la pression de pulvérisation	G1	Analyse des oscillations rapides de l'aiguille du manomètre qui empêchent la lecture de la pression / membrane de la cloche à air déchirée	Pas de lecture possible de la pression au manomètre (oscillations de l'aiguille)
	Stabilité de la pression de pulvérisation	G4	Analyse des oscillations rapides de l'aiguille du manomètre qui empêchent la lecture de la pression / pompe défectueuse	Pas de lecture possible de la pression au manomètre (oscillations de l'aiguille)
Manomètre (1)	Présence d'un manomètre	H1	Analyse de la présence d'un manomètre	Absence du manomètre
	Fonctionnement du manomètre	H4	Ecart de pression entre les manomètres de travail et de référence	Ecart > 10 % de la pression de référence
Equilibre de pression	Equilibre des pressions entre les sections de la couronne de pulvérisation	I1	Ecart entre la pression moyenne de chaque section (manomètres de référence placés à chaque porte-buse) et la pression moyenne de pulvérisation / sections de longueur différente	Un seul écart de pression d'une section > 10 % par rapport à la pression moyenne pulvérisation
	Equilibre des pressions entre les sections de la couronne de pulvérisation	I2	Ecart de pression entre les manomètres de référence placés sur les sections de la couronne de pulvérisation et la pression moyenne de pulvérisation / tuyaux d'alimentation des sections de longueur différente	Un seul écart de pression d'une section > 10 % par rapport à la pression moyenne pulvérisation
	Equilibre des pressions entre les sections de la couronne de pulvérisation	I4	Ecart de pression entre les manomètres de référence placés sur les sections de la couronne de pulvérisation et la pression moyenne de pulvérisation / problème dans les tuyaux de sections de couronne	Un seul écart de pression d'une section > 10 % par rapport à la pression moyenne pulvérisation
	Equilibre des pressions entre les sections de la couronne de pulvérisation	I5	Ecart de pression entre les manomètres de référence placés sur les sections de la couronne de pulvérisation et la pression moyenne de pulvérisation / joint défectueux au niveau du distributeur/distributeur défectueux	Un seul écart de pression d'une section > 10 % par rapport à la pression moyenne pulvérisation
Débit des buses	Homogénéité des buses	L1	Contrôle de l'homogénéité gauche-droite (type, calibre, marque) des buses de la couronne	Buses positionnées symétriquement de caractéristiques différentes
	Test des buses montées sur le pulvérisateur (référence inconnue)	L3	Ecart individuel trop important par rapport au débit moyen	Ecart individuel > 5 % par rapport au débit moyen
	Test des buses démontées du pulvérisateur (uniquement si mise en évidence d'écarts significatifs) (référence connue)	L5	Ecart moyen trop important par rapport au débit nominal	Ecart moyen > 5 % (buses à fente) ou > 10 % (buses à turbulence) par rapport au débit nominal. Les buses présentant une usure individuelle inférieure à respectivement 2/4 % ne doivent pas être volontairement laissées sur place lors du recontrôle
Technique de pulvérisation réduisant la dérive	Type de buse monté et/ou équipement spécifique de l'appareil	L8	Réduction de la dérive du pulvérisateur	Le pulvérisateur est utilisé pour la pulvérisation en plein air et n'est pas équipé d'une technique de pulvérisation réduisant la dérive d'au moins 75 %.
Porte-buses	Etat des porte-buses	M2	Ecart de pression à chaque porte-buses par rapport à la pression moyenne de pulvérisation / défectuosité du porte-buses	Un seul écart de pression > 10 % par rapport à la pression moyenne de pulvérisation
Système de régulation	Fonctionnement du système de régulation	N2	Ecart entre le volume/hectare pulvérisé et le volume/hectare réglé ou programmé / réglage inadéquat de la pompe de pulvérisation (DPAm)	Ecart > 10 % par rapport au volume/hectare réglé ou programmé
	Fonctionnement du système de régulation	N3	Ecart entre le volume/hectare pulvérisé et le volume/hectare réglé ou programmé / étalonnage inadéquat des capteurs de vitesse/débit/pression (DPAe)	Ecart > 10 % par rapport au volume/hectare réglé ou programmé
	Fonctionnement du bloc de distribution	N4	Analyse du fonctionnement des vannes de fermeture/ouverture des sections principales	Une seule vanne défectueuse
	Fonctionnement de la vanne de réglage de la pression	N5	Le fonctionnement de la vanne de réglage de la pression est vérifié en faisant varier la pression à différents niveaux (voir H3 Manomètre) et en fermant et ouvrant la vanne principale. Durant l'essai la vitesse de rotation de la prise de force doit être constante.	Impossibilité de faire varier la pression dans la plage de pression recommandée par le constructeur. Ecart de pression supérieur à 10% après fermeture et réouverture de la vanne principale
Fuites	Détection des fuites	O1	Analyse de la présence de fuites importantes pendant la pulvérisation (fuites dynamiques importantes)	Présence de fuites dynamiques importantes (> 30ml/min bouillie de pulvérisation et/ou huile)
	Détection des fuites	O5	Analyse de la présence de fuites statiques importantes	Présence de fuites statiques importantes (> 10ml/min bouillie de pulvérisation et/ou huile)
	Présence d'un système anti-gouttes	O3	Présence d'un système anti-gouttes	Absence d'un système anti-gouttes

Pompe	Fonctionnement de la pompe	P	Détection d'eau dans le réservoir d'huile de la pompe (liquide laiteux)	Présence d'eau dans l'huile
	Non-conformités de l'annexe 1, partie B non conformes lors du contrôle triennal précédent			

3. Pulvérisateurs à rampe en horticulture et cultures ornementales

	Paramètre	Code	Objet de l'observation ou de la mesure	Limites de tolérance
Etat général	Etat du ventilateur	A3	Analyse de l'état des ailettes, des déflecteurs et du caisson. S'il est présent, vérification du fonctionnement du dispositif permettant le débrayage du ventilateur.	Ailettes, déflecteurs et/ou caisson du ventilateur qui sont clairement endommagés. Dispositif de débrayage du ventilateur qui ne fonctionne plus correctement.
Rampe horizontale (ou traverses pour branches verticales D1-D7)	Horizontalité et état général de la rampe	D1	Examen de l'horizontalité par rapport au sol, ainsi que de l'état d'entretien général	Une différence de hauteur de plus de 40 cm entre les deux extrémités de la rampe, mesurée à l'état de repos. La rampe présente plusieurs soudures, courbures à divers endroits (sans dépasser les tolérances fixées aux points D2 à D7 inclus), est maintenue alignée au moyen de cordes, ...
	Courbure horizontale	D3	Courbure importante	Courbure horizontale > 40 cm
	Courbure verticale	D5	Pour une rampe de longueur ≤ 12 m/courbure importante	Courbure verticale > 20 cm
		D7	Pour une rampe de longueur > 12 m/courbure importante	Courbure verticale > 40 cm
Rampe verticale/branches	Etat général de la rampe/des branches	D1bis	Analyse de l'état général d'entretien	La rampe présente plusieurs soudures, courbures à divers endroits (sans dépasser les tolérances fixées aux points D2bis à D5bis inclus), est maintenue alignée au moyen de cordes, ...
Stabilité de la pression	Stabilité de la pression de pulvérisation	G1	Analyse des oscillations rapides de l'aiguille du manomètre qui empêchent la lecture de la pression / membrane de la cloche à air déchirée	Pas de lecture possible de la pression au manomètre (oscillations de l'aiguille)
	Stabilité de la pression de pulvérisation	G4	Analyse des oscillations rapides de l'aiguille du manomètre qui empêchent la lecture de la pression / pompe défectueuse	Pas de lecture possible de la pression au manomètre (oscillations de l'aiguille)
Manomètre (1)	Présence d'un manomètre	H1	Analyse de la présence d'un manomètre	Absence du manomètre
	Fonctionnement du manomètre	H4	Ecart de pression entre les manomètres de travail et de référence	Ecart > 10 % de la pression de référence
Equilibre de pression	Equilibre des pressions entre les sections de rampe	I1	Ecart de pression entre les manomètres de référence placés aux sections de rampe et la pression moyenne de pulvérisation / sections de longueur différente	Un seul écart de pression > 10 % par rapport à la pression moyenne de pulvérisation
		I2	Ecart de pression entre les manomètres de référence placés aux sections de rampe et la pression moyenne de pulvérisation / tuyaux d'alimentation des sections de longueur différente	Un seul écart de pression > 10 % par rapport à la pression moyenne de pulvérisation
		I4	Ecart de pression entre les manomètres de référence placés aux sections de rampe et la pression moyenne de pulvérisation / problème dans les tuyaux de sections de rampe	Un seul écart de pression > 10 % par rapport à la pression moyenne de pulvérisation
		I5	Ecart de pression entre les manomètres de référence placés aux sections de rampe et la pression moyenne de pulvérisation / joint défectueux au niveau du distributeur/distributeur défectueux	Un seul écart de pression > 10 % par rapport à la pression moyenne de pulvérisation
Débit des buses	Homogénéité des buses	L1	Vérification des caractéristiques des buses faisant l'objet de la mesure de débit	Une seule buse de caractéristiques différentes (marque, type, taille) des autres buses du même ensemble
	Débit des buses de pulvérisation - Buses à fente (référence connue)	L2	Ecart du débit des buses contrôlées par rapport à une référence / écart moyen trop important par rapport au débit nominal	Ecart moyen > 5 % par rapport au débit nominal. Les buses présentant une usure individuelle de 2% maximum ne doivent pas être volontairement laissées sur place lors du recontrôle.
	Débit des buses de pulvérisation - Buses à fente (référence inconnue)	L4	Ecart du débit des buses contrôlées par rapport à une référence / écart individuel trop important par rapport au débit moyen	Ecart individuel > 5 % par rapport au débit moyen
	Débit des buses de pulvérisation - Autres types de buses (référence connue)	L5	Ecart du débit des buses contrôlées par rapport à une référence / écart moyen trop important par rapport au débit nominal	Ecart moyen > 10 % par rapport au débit nominal. Les buses présentant une usure individuelle de 4% maximum ne doivent pas être volontairement laissées sur place lors du recontrôle.
	Débit des buses de pulvérisation - Autres types de buses (référence inconnue)	L7	Ecart du débit des buses contrôlées par rapport à une référence / écart individuel trop important par rapport au débit moyen	Ecart individuel > 5 % par rapport au débit moyen
Technique de pulvérisation réduisant la dérive	Type de buse monté et/ou équipement spécifique de l'appareil	L8	Réduction de la dérive du pulvérisateur	Le pulvérisateur est utilisé pour la pulvérisation en plein air et n'est pas équipé d'une technique de pulvérisation réduisant la dérive d'au moins 75 %.

Système de régulation	Fonctionnement du système de régulation	M3	Ecart entre le volume/hectare pulvérisé et le volume/hectare réglé ou programmé / étalonnage inadéquat des capteurs de vitesse/débit/pression (DPAe)	Ecart > 10 % par rapport au volume/hectare réglé ou programmé
	Fonctionnement du bloc de distribution	M4	Analyse du fonctionnement des vannes de fermeture/d'ouverture	Une seule vanne défectueuse
	Fonctionnement de la vanne de réglage de la pression	M5	Vérification de la présence d'une vanne de réglage de la pression et de son fonctionnement, d'une part en faisant pulvériser la machine à un certain nombre de niveaux de référence (voir H Manomètre) et d'autre part en fermant la vanne principale à une pression de pulvérisation donnée et en la réouvrant à une vitesse de rotation constante de la prise de force.	* Absence d'une vanne de réglage de la pression *Impossibilité de faire varier la pression dans une plage de pressions auxquelles l'appareil est utilisé. Déviation du niveau de pression initial de plus de 10% après fermeture et réouverture de la vanne principale.
Fuites	Détection des fuites	N1	Analyse de la présence de fuites importantes pendant la pulvérisation (fuites dynamiques importantes)	Présence de fuites dynamiques importantes (> 30ml/min bouillié de pulvérisation et/ou huile)
	Détection des fuites	N5	Analyse de la présence de fuites statiques importantes	Présence de fuites statiques importantes (> 10ml/min bouillié de pulvérisation et/ou huile)
	Présence d'un système anti-gouttes	N3	Présence d'un système anti-gouttes	Absence d'un système anti-gouttes
Pompe	Fonctionnement de la pompe	O	Détection d'eau dans le réservoir d'huile de la pompe (liquide laiteux)	Présence d'eau dans l'huile
	Non-conformités de l'annexe 1, partie B non conformes lors du contrôle triennal précédent			

4. Pulvérisateurs pour la désinfection du sol

	Paramètre	Code	Objet de l'observation ou de la mesure	Limites de tolérance
Appareil de mesure	Présence d'un appareil de mesure sur le pulvérisateur : manomètre(s) hydraulique ou pneumatique et/ou débitmètre	F1	Vérification de la présence d'un manomètre dans les alimentations hydrauliques et/ou pneumatiques et/ou débitmètre dans la conduite hydraulique	Absence d'appareil de mesure sur l'appareil (ni manomètre ni débitmètre)
	Fonctionnement des manomètres hydraulique et pneumatique (si possible démontés)	F3	Ecart de pression entre les manomètres de travail et de référence	Ecart > 10 % de la pression de référence
	Fonctionnement du débitmètre	F4	Mauvais fonctionnement du débitmètre	Différence > 10% par rapport au flux mesuré
Débit individuel des buses ou injecteurs	Homogénéité des buses	G1	Vérification des caractéristiques des buses faisant l'objet de la mesure de débit	Une seule buse de caractéristiques différentes (marque, type, taille) des autres buses du même ensemble
	Débit des buses de pulvérisation - Buses à fente (référence connue)	G2	Ecart du débit des buses contrôlées par rapport à une référence / écart moyen trop important par rapport au débit nominal	Ecart moyen > 5 % par rapport au débit nominal.
	Débit des buses de pulvérisation - Buses à fente (référence inconnue)	G4	Ecart du débit des buses contrôlées par rapport à une référence / écart individuel trop important par rapport au débit moyen	Ecart individuel > 5 % par rapport au débit moyen
	Débit des buses de pulvérisation - Autres types de buses (référence connue)	G5	Ecart du débit des buses contrôlées par rapport à une référence / écart moyen trop important par rapport au débit nominal	Ecart moyen > 10 % par rapport au débit nominal.
	Débit des buses de pulvérisation - Autres types de buses (référence inconnue)	G7	Ecart du débit des buses contrôlées par rapport à une référence / écart individuel trop important par rapport au débit moyen	Ecart individuel > 5 % par rapport au débit moyen
	Débit uniforme des injecteurs	G8	/ écart individuel trop important par rapport au débit moyen	Ecart individuel > 10 % par rapport au débit moyen
	Débit symétrique des injecteurs	G9	/ pas de symétrie gauche-droite	Ecart individuel > 10% par rapport au débit moyen de tous les injecteurs ayant les mêmes propriétés placés symétriquement
Système de régulation	Fonctionnement du système de régulation	H1	Ecart entre le volume/hectare pulvérisé et le volume/hectare réglé ou programmé, étalonnage inadéquat des capteurs de vitesse/débit/pression (DPAe) ou réglage inadéquat de la pompe de pulvérisation (DPAm)	Ecart > 10 % par rapport au volume/hectare réglé ou programmé
	Fonctionnement du bloc de distribution	H2	Analyse du fonctionnement des vannes de fermeture/ouverture des sections principales	Une seule vanne défectueuse
	Fonctionnement de la vanne de réglage de la pression	H3	Vérifier si la vanne de réglage de la pression fonctionne de façon correcte et fiable, d'une part en faisant pulvériser la machine à un certain nombre de niveaux de référence et d'autre part en fermant la vanne principale à une pression de pulvérisation donnée et en la réouvrant à une vitesse de rotation constante de la prise de force.	Impossibilité de faire varier la pression dans une plage de pressions auxquelles l'appareil est utilisé. Déviation du niveau de pression initial de plus de 10% après fermeture et réouverture de la vanne principale.

Fuites	Détection des fuites	I1	Analyse de la présence de fuites importantes pendant la pulvérisation (fuites dynamiques importantes)	Présence de fuites dynamiques importantes (> 30ml/min bouillie de pulvérisation et/ou huile)
	Détection des fuites	I3	Analyse de la présence de fuites statiques importantes	Présence de fuites statiques importantes (> 10ml/min bouillie de pulvérisation et/ou huile)
	Non-conformités de l'annexe 1, partie B non conformes lors du contrôle triennal précédent			

5. Nébulisateurs (nébulisateur à froid LVM/ et UBLV, les thermonébulisateurs à essence et les electrofoggers, pulvérisateurs centrifuge à jet projeté, installations de traitement de semences) et pour tous les autres nébulisateurs dont le fonctionnement est basé sur les mêmes principes

	Paramètre	Code	Objet de l’observation ou de la mesure	Limites de tolérance
État général	Présence de protection des composants électriques	A6	Le panneau de commande, le câblage, les jonctions de câbles et les fiches mâles doivent être en bon état.	- Câbles, fiches mâles endommagés et mauvaises jonctions de câbles. - Panneau de commande abîmé, ouvertures non protégées... - Mauvaises réparations électriques qui sont dangereuses (par ex. du tape)
	État de la prise de terre de l’appareil	A7	La mise à la terre doit être en bon état.	- Pièces métalliques non mises à la terre - La résistance entre la broche de mise à la terre de la prise et les parties métalliques de l’appareil doit être < 10 Ohm.
Buse de nébulisation	État de la buse de nébulisation/courbure	D1	Contrôle de la courbure de la buse de nébulisation	La flamme n’est pas visible dans la buse de nébulisation en raison d’une trop grande courbure
	État de la buse de nébulisation/trous dus à la chaleur, fissures, fractures	D2	Contrôle de l’état de la buse de nébulisation	Présence de trous dus à la chaleur, de fissures, fractures
Débit de nébulisation	Homogénéité des buses de nébulisation	H1	Vérification des caractéristiques des buses dont le débit est mesuré	Une seule buse avec des caractéristiques différentes (marque, type, taille) des autres buses au sein d’un même jeu de buses
Système de régulation	Fonctionnement de la mise en marche/de l’arrêt de la nébulisation	I2	Contrôle du fonctionnement des éléments utilisés pour mettre en marche ou arrêter la nébulisation/vannes d’ouverture et robinets, interrupteur	Dysfonctionnement de la fonction de mise en marche/d’arrêt (dysfonctionnement de la vanne, interrupteur)
	Fonctionnement du système de régulation	I4	Contrôle du fonctionnement du système de régulation /fonctionnement de la vanne de dosage (régulation du flux)/fonctionnement de la vanne de réglage de la pression	La vanne de dosage ou de réglage de la pression ne fonctionne pas
	Fonctionnement du réglage du dosage	I8	Vérification du fonctionnement du réglage électrique du dosage.	Le réglage du dosage ne fonctionne pas ou est défectueux
	Fonctionnement de la résistance thermique	I9	Contrôle du fonctionnement de la résistance thermique	La température souhaitée n’est pas atteinte
	Fonctionnement du système de régulation de la température	I10	Contrôle du fonctionnement du système de régulation de la température/fonctionnement du réglage de la température de nébulisation /fonctionnement du lisibilité de la température	Le réglage de la température ne fonctionne pas, est défectueux, ou illisible
	Fonctionnement de la protection contre la surchauffe	I12	Contrôle du fonctionnement de la protection contre la surchauffe	La température continue à augmenter (> 700°C) après l’arrêt du ventilateur
Fuites	Détection de fuites	J1	Contrôle de la présence de fuites importantes	Présence de fuites importantes (plus de 5 gouttes par minute)
	Toutes les déficiences de l’annexe I, partie B, qui ont été constatées lors du précédent contrôle triennal et qui n’ont pas encore été réparées			

Partie B.

Il doit être remédié aux non-conformités aux paramètres de contrôle ci-dessous avant le contrôle triennal suivant (= Déficiences à Réparer pour le Prochain Cycle (DRPC)).

1. Pulvérisateurs de grande culture

	Paramètre	Code	Objet de l'observation ou de la mesure	Limites de tolérance
Etat général	Etat et fonctionnement des protections des éléments de transmission de puissance tels qu'arbre à cardans, chaînes, ... ainsi que des éléments en mouvement	A2	Les protections (joints universels, systèmes de verrouillage, ...) ne peuvent pas montrer des marques d'usure excessive, de trous ou de déformations et doivent fonctionner correctement	Défectuosités et/ou mauvais fonctionnement
Filtres	Etat du panier et de la crépine d'aspiration*	C2	Analyse de l'état du tamis et/ou de son colmatage	Tamis défectueux et/ou colmaté
	Etat du filtre d'aspiration*	C4	Analyse de l'état du tamis et/ou de son colmatage	Tamis défectueux et/ou colmaté
	Etat du filtre au refoulement de la pompe*	C6	Analyse de l'état du tamis et/ou de son colmatage	Tamis défectueux et/ou colmaté
	Etat du/des filtres de sections* * uniquement si un problème hydraulique est identifié	C7	Analyse de l'état du tamis et/ou de son colmatage	Tamis défectueux et/ou colmaté
Rampe	Courbure verticale	D4	Analyse de la courbure dans un plan vertical pour une rampe de longueur ≤ 18 m/courbure faible	$15 \text{ cm} < \text{courbure verticale} \leq 30 \text{ cm}$
	Courbure verticale	D6	Analyse de la courbure dans un plan vertical pour une rampe de longueur > 18 m/courbure faible	$25 \text{ cm} < \text{courbure verticale} \leq 50 \text{ cm}$
	Système de suspension	D8	Analyse du retour de rampe en position horizontale/suspension trop souple	Pas de retour en moins de 3 oscillations
	Système de suspension	D9	Analyse du retour de rampe en position horizontale/suspension trop rigide	Pas de retour
	Ecartement des porte-buses	D10	Mesure de l'écartement entre les différents porte-buses	Ecart $> 10 \%$ de l'écartement initial
	Verticalité des porte-buses	D11	Analyse de la verticalité des porte-buses / manque d'entretien	Déviation de la position verticale dans une des deux directions de plus de 10° par rapport à la position prévue d'origine à la construction.
	Etat du dispositif de protection des buses d'extrémités pour les rampes dont la largeur de travail ≥ 10 m	D14	Analyse de l'état du dispositif de protection des buses d'extrémités	Défectuosité du dispositif de protection des buses d'extrémités
	Fonctionnement des articulations et extrémités de section de rampe	D15	Analyse du comportement de la rampe et des extrémités escamotables après sollicitations	Jeu important aux articulations ; *non retour des extrémités escamotables en position de travail *le jeu total aux deux extrémités ne peut pas être supérieur à 1,5 mètre dans le champ horizontal
	Réglage de la hauteur de rampe	D16	Analyse du fonctionnement du dispositif de réglage de la hauteur de la rampe.	Défectuosité du dispositif de réglage de la hauteur de rampe tel que prévu initialement par le constructeur
	Etat du dispositif de verrouillage de la rampe en position transport	D18	La rampe doit pouvoir être verrouillée de façon fiable en position transport	Défectuosité du dispositif de verrouillage de la rampe en position transport
Obstacles	Obstacles dans le jet de pulvérisation	E1	Détection d'obstacles incongrus (ficelles, tuyaux, ...) dans le jet de pulvérisation/manque d'entretien	Présence d'obstacles dans le jet de pulvérisation
Stabilité de la pression	Stabilité de la pression de pulvérisation	G3	Analyse des oscillations rapides de l'aiguille du manomètre qui empêchent la lecture de la pression / aspiration d'air	Pas de lecture possible de la pression au manomètre (oscillations de l'aiguille)
Equilibre de pression	Equilibre des pressions entre les sections de rampe	I3	Ecart de pression entre les manomètres de référence placés aux sections de rampe et la pression moyenne de pulvérisation / filtres défectueux aux sections de rampe	Un seul écart de pression $> 10 \%$ par rapport à la pression moyenne de pulvérisation
Retours compensatoires	Fonctionnement des retours compensatoires	J3	Ecart de pression par rapport à la pression initiale lorsque les sections de rampe sont fermées successivement / défectuosité (encrassement, ...)	Un seul écart de pression $> 10 \%$ de la pression de référence (début de section)
Perte de charge	Pertes de charges dans les sections rampe* * uniquement si la présence d'une perte de charge est soupçonnée	K	Analyse des pertes de charge au sein des sections de rampe	Diminution de pression $> 10 \%$ de la pression de référence (début de section)
Débit des buses	Débit des buses de pulvérisation - Buses à fente (référence connue)	L3	Ecart du débit des buses contrôlées par rapport à une référence / écart moyen dans les tolérances mais écart individuel trop important par rapport au débit nominal	Ecart moyen $\leq 5 \%$ et un seul écart individuel $> 10 \%$ par rapport au débit nominal
	Débit des buses de pulvérisation - Autres types de buses (référence connue)	L6	Ecart du débit des buses contrôlées par rapport à une référence / écart moyen trop important par rapport au débit nominal	Ecart moyen $\leq 10 \%$ et un seul écart individuel $> 15 \%$ par rapport au débit nominal

Fuites	Détection des fuites	N2	Analyse de la présence de fuites dynamiques mineures	Présence de fuites dynamiques mineures (≤ 30 ml/min) bouillie de pulvérisation et/ou huile)
	Détection des fuites	N6	Analyse de la présence de fuites statiques mineures	Présence de fuites statiques mineures (≤ 10 ml/min) bouillie de pulvérisation et/ou huile)
	Fonctionnement du système anti-gouttes	N4	Evaluation de l'importance de l'égouttement des buses 5 sec après que le jet de pulvérisation ait disparu	Présence d'un égouttement des buses 5 sec après l'arrêt du jet

2. Pulvérisateurs d'arboriculture

	Paramètre	Code	Objet de l'observation ou de la mesure	Limites de tolérance
Etat général	Etat et fonctionnement des protections des éléments de transmission de puissance tels que arbre à cardans, chaînes, ... ainsi que des éléments en mouvement	A2	Les protections (joints universels, systèmes de verrouillage, ...) ne peuvent pas montrer des marques d'usure excessive, de trous ou de déformations et doivent fonctionner correctement	Défectuosités et/ou mauvais fonctionnement
Filtres	Etat du panier filtre/de la crépine d'aspiration*	C2	Analyse l'état du tamis et/ou de son colmatage	Tamis défectueux et/ou colmaté
	Etat du filtre d'aspiration*	C4	Analyse de l'état du tamis et/ou de son colmatage	Tamis défectueux et/ou colmaté
	Etat du filtre au refoulement de la pompe*	C6	Analyse de l'état du tamis et/ou de son colmatage	Tamis défectueux et/ou colmaté
	Etat du/des filtre(s) de section* * uniquement si un problème hydraulique est identifié	C7	Analyse de l'état du tamis et/ou de son colmatage	Tamis défectueux et/ou colmaté
Couronne de pulvérisation	Attache de la couronne	D2	Analyse de la fiabilité des attaches de la couronne à la cuve	Attaches peu sécurisantes
	Symétrie de l'écartement des porte-buses	D3	Mesure de la symétrie gauche-droite des écartements entre chaque porte-buses	Différence d'écartement (dissymétrie gauche-droite) > 3 cm
	Symétrie de la position des porte-buses	D4	Mesure de la symétrie gauche-droite des positions angulaires des porte-buses	Différence de position angulaire (dissymétrie gauche-droite) > 10°
Obstacles	Obstacles dans le jet pulvérisé et dans le flux d'air du ventilateur	E1	Détection d'obstacles incongrus (ficelle, tuyaux, ...) dans le jet pulvérisé et le flux d'air du ventilateur	Présence d'obstacles dans le jet pulvérisé et dans le flux d'air/manque d'entretien
Stabilité de la pression	Stabilité de la pression de pulvérisation	G3	Analyse des oscillations rapides de l'aiguille du manomètre qui empêchent la lecture de la pression / aspiration d'air	Pas de lecture possible de la pression au manomètre (oscillation de l'aiguille)
Equilibre de pression	Equilibre des pressions entre les sections de la couronne de pulvérisation	I3	Ecart de pression entre les manomètres de référence placés sur les sections de la couronne de pulvérisation et la pression moyenne de pulvérisation/filtres défectueux aux sections de couronne	Un seul écart de pression d'une section > 10 % par rapport à la pression moyenne pulvérisation
Retours compensatoires	Fonctionnement des retours compensatoires des sections de couronne	J3	Ecart de pression par rapport à la pression initiale lorsque les sections de couronne sont fermées successivement / défectuosité (encrassage, ...)	Un seul écart de pression > 10 % par rapport à la pression initiale de pulvérisation
Perte de charge	Pertes de charges dans les sections de couronne <i>uniquement si la présence d'une perte de charge est soupçonnée</i>	K	Analyse des pertes de charge au sein des sections de couronne	Diminution de pression > 10 % de la pression de référence (début de section)
Débit des buses	Test des buses montées sur le pulvérisateur (référence connue)	L2	Ecart moyen à l'intérieur des limites autorisées, mais écart individuel trop important par rapport au débit nominal	Ecart moyen ≤ 5 % (buses à fente) ou ≤ 10 % (buses à turbulence) et un écart individuel > 10 % (buses à fente) ou > 15 % (buses à turbulence) par rapport au débit nominal.
	Test des buses démontées du pulvérisateur (uniquement si mise en évidence d'écarts significatifs) (référence connue)	L4	Ecart moyen à l'intérieur des limites autorisées, mais écart individuel trop important par rapport au débit nominal	Ecart moyen ≤ 5 % (buses à fente) ou ≤ 10 % (buses à turbulence) et un écart individuel > 10 % (buses à fente) ou > 15 % (buses à turbulence) par rapport au débit nominal.
Porte-buses	Etat des porte-buses	M1	Ecart de pression à chaque porte-buses par rapport à la pression moyenne de pulvérisation / manque d'entretien, encrassage, filtres, Y	Un seul écart de pression > 10 % par rapport à la pression moyenne de pulvérisation
Fuites	Détection des fuites	O2	Analyse de la présence de fuites dynamiques mineures	Présence de fuites dynamiques mineures (≤ 30 ml/min bouillie de pulvérisation et/ou huile)
	Détection des fuites	O6	Analyse de la présence de fuites statiques mineures	Présence de fuites statiques mineures (≤ 10 ml/min bouillie de pulvérisation et/ou huile)
	Fonctionnement du système anti-gouttes	O4	Evaluation de l'importance de l'égouttement des buses 5 sec après que le jet de pulvérisation ait disparu	Présence d'un égouttement des buses 5 sec après l'arrêt du jet

3. Pulvérisateurs à rampe en horticulture et cultures ornementales

	Paramètre	Code	Objet de l'observation ou de la mesure	Limites de tolérance
Etat général	Etat et fonctionnement des protections des éléments de transmission de puissance tels qu'arbre à cardans, chaînes, ... ainsi que des éléments en mouvement	A2	Les protections (joints universels, manchon de protection, systèmes de verrouillage, ...) ne peuvent pas montrer de marques d'usure excessive, de trous ou de déformations et doivent fonctionner correctement	Défectuosités et/ou signe évident de mauvais fonctionnement
Filtres	Etat du panier filtre/de la crépine d'aspiration*	C2	Analyse de l'état du tamis et/ou de son colmatage	Tamis défectueux et/ou colmaté
	Etat du filtre d'aspiration*	C4	Analyse de l'état du tamis et/ou de son colmatage	Tamis défectueux et/ou colmaté
	Etat du filtre au refoulement de la pompe*	C6	Analyse de l'état du tamis et/ou de son colmatage	Tamis défectueux et/ou colmaté
	Etat du/des filtre(s) de section* * uniquement si un problème hydraulique est identifié	C7	Analyse de l'état du tamis et/ou de son colmatage	Tamis défectueux et/ou colmaté
Rampe horizontale (ou traverses pour branches verticales D1-D7)	Courbure verticale	D4	Analyse de la courbure dans un plan vertical pour une rampe de longueur ≤ 12 m / courbure faible	10 cm < courbure verticale ≤ 20 cm
		D6	Analyse de la courbure dans un plan vertical pour une rampe de longueur > 12 m / courbure faible	20 cm < courbure verticale ≤ 40 cm
	Ecartement des porte-buses	D8	Mesure de l'écartement entre les différents porte-buses	Ecart > 10 % de l'écartement initial
	Verticalité des porte-buses	D9	Analyse de la verticalité des porte-buses / manque d'entretien	Déviations de la position verticale dans une des deux directions de plus de 10° par rapport à la position prévue d'origine à la construction.
	Fonctionnement des articulations et extrémités de section de rampe	D11	Analyse du comportement de la rampe et des extrémités escamotables après sollicitations	Jeu important aux articulations ; *non retour des extrémités escamotables en position de travail *le jeu total aux deux extrémités ne peut pas être supérieur à 1,5 mètre dans le champ horizontal
	Réglage de la hauteur de la rampe	D12	Analyse du fonctionnement du dispositif de réglage de la hauteur de la rampe	Défectuosité du dispositif de réglage de la hauteur de la rampe
Rampe verticale	Linéarité de la rampe/des branches	D2bis	Examen visant à vérifier si la rampe/la branche se trouve en position perpendiculaire par rapport à la plate-forme porteuse du pulvérisateur, ceci aussi bien dans le sens 'longitudinal' que 'transversal' par rapport au pulvérisateur	Déviations de plus de 5° de la position perpendiculaire dans l'une des deux directions / défaut d'entretien
	Linéarité des buses de pulvérisation	D4bis	Examen visant à vérifier si les buses sont montées perpendiculairement à la rampe/branche	Position non perpendiculaire d'une buse / défaut d'entretien
	Ecartement des porte-buses	D6bis	Mesure de l'écartement entre chaque porte-buse	Ecart > 10 % de l'écartement initial
	Distance symétrique entre les porte-buses	D7bis	Mesure visant à vérifier si la distance respective entre les porte-buses à droite et à gauche dans les configurations de branches de pulvérisation est symétrique	Distance différente de > 3 cm (dissymétrie gauche-droite)
	Symétrie de la position des porte-buses	D8bis	Mesure visant à vérifier la symétrie de l'angle des porte-buses dans le plan vertical à gauche et à droite dans les configurations de branches de pulvérisation	Différence de position (dissymétrie gauche-droite) > 10°
	Fonctionnement des articulations	D9bis	Analyse du comportement de la rampe et des extrémités escamotables après sollicitations	Jeu important des articulations : non retour de la rampe en position de travail
	Etat et fonctionnement des points d'attache et réglage en largeur	D10bis	Analyse du comportement après utilisation	Jeu ou défauts (p.ex. fissures) aux points d'attache Réglage en largeur défectueux
	Réglage de la hauteur de la rampe	D11bis	Analyse du fonctionnement du dispositif de réglage de la hauteur de la rampe	Défectuosité du dispositif à régler la hauteur de la rampe
Obstacles	Obstacles dans le jet de pulvérisation	E1	Détection d'obstacles incongrus (ficelles, tuyaux, ...) dans le jet de pulvérisation/manque d'entretien	Présence d'obstacles dans le jet de pulvérisation
Stabilité de la pression	Stabilité de la pression de pulvérisation	G3	Analyse des oscillations rapides de l'aiguille du manomètre qui empêchent la lecture de la pression / aspiration d'air	Pas de lecture possible de la pression au manomètre (oscillations de l'aiguille)
	Stabilité de la pression de pulvérisation	G5	Analyse des fluctuations de pression lorsque la fluctuation peut être lue sur le manomètre	Fluctuation de pression > 10% par rapport à la pression de pulvérisation moyenne
Equilibre de pression	Equilibre des pressions entre les sections de rampe	I3	Ecart de pression entre les manomètres de référence placés aux sections de rampe et la pression moyenne de pulvérisation / filtres défectueux aux sections de rampe	Un seul écart de pression > 10 % par rapport à la pression moyenne de pulvérisation
Retours compensatoires	Fonctionnement des retours compensatoires	J3	Ecart de pression par rapport à la pression initiale lorsque les sections de rampe sont fermées successivement / défectuosité (encrassement, ...)	Un seul écart de pression > 10 % de la pression de référence (début de section)

Perte de charge	Pertes de charges dans les sections rampe* * uniquement si la présence d'une perte de charge est soupçonnée	K	Analyse des pertes de charge au sein des sections de rampe	Diminution de pression > 10 % de la pression de référence (débit de section)
Débit des buses	Débit des buses de pulvérisation - Buses à fente (référence connue)	L3	Ecart moyen dans les tolérances mais écart individuel trop important par rapport au débit nominal	Ecart moyen ≤ 5 % et un seul écart individuel > 10 % par rapport au débit nominal
	Débit des buses de pulvérisation - Autres types de buses (référence connue)	L6	Ecart moyen dans les tolérances mais écart individuel trop important par rapport au débit nominal	Ecart moyen ≤ 10 % et un seul écart individuel > 15 % par rapport au débit nominal
Système de régulation	Fonctionnement du système de régulation	M2	Ecart entre concentration pulvérisée et la concentration réglée Mauvais fonctionnement de la pompe à injection	Ecart > 10 % par rapport à la concentration réglée
Fuites	Détection des fuites	N2	Analyse de la présence de fuites dynamiques mineures	Présence de fuites dynamiques mineures (≤ 30 ml/min bouillie de pulvérisation et/ou huile)
	Détection des fuites	N6	Analyse de la présence de fuites statiques mineures	Présence de fuites statiques mineures (≤ 10 ml/min bouillie de pulvérisation et/ou huile)
	Fonctionnement du système anti-gouttes	N4	Evaluation de l'importance de l'égouttement des buses 5 sec après que le jet de pulvérisation ait disparu	Présence d'un égouttement 5 sec après l'arrêt du jet

4. Pulvérisateurs pour la désinfection du sol

	Paramètre	Code	Objet de l'observation ou de la mesure	Limites de tolérance
Etat général	Etat et fonctionnement des protections des éléments de transmission de puissance tels que arbre à cardans, chaînes, ... ainsi que des éléments en mouvement	A2	Les protections (joints universels, systèmes de verrouillage, ...) ne peuvent pas montrer des marques d'usure excessive, de trous ou de déformations et doivent fonctionner correctement	Défectuosités et/ou mauvais fonctionnement
	Purge du pulvérisateur : Sécurité de la purge du pulvérisateur et/ou de la soupape de limitation de pression	A3	Pas de soupape de limitation de pression et/ou purge de la cuve de pulvérisation potentiellement dangereuse	Absence d'une soupape de limitation de pression et/ou la purge de l'appareil peut avoir lieu accidentellement ou de façon dangereuse
Filtres	Etat du filtre au refoulement (uniquement en cas de problème hydraulique)	C2	Analyse de l'état du tamis et/ou de son colmatage	Tamis défectueux et/ou colmaté
	Etat des filtres des buses (uniquement en cas de problème hydraulique)	C4	Analyse de l'état du tamis et/ou de son colmatage	Tamis défectueux et/ou colmaté
	Etat des filtres pneumatiques (uniquement en cas de problème pneumatique)	C6	Analyse de l'état du filtre et/ou de son colmatage	Filtre défectueux et/ou colmaté
Coutres	Uniformité des coutres	D1	Inspection de l'uniformité : placement symétrique, profondeur de travail des coutres, état des coutres	Absence d'uniformité
	Protection des « unités de pulvérisation » (buses, injecteurs, ...)	D2	Inspection de l'extension de protection contre les dégâts et blocages.	Protection absente ou insuffisante
Stabilité de la pression	Stabilité de la pression de pulvérisation	E	Vérification de la pression constante lors de la pulvérisation avec la cuve partiellement remplie	Fluctuation de la pression durant la pulvérisation : différence de pression > 10 % lors de la pulvérisation pendant 1 minute
Débit individuel des buses ou des injecteurs	Débit des buses de pulvérisation - Buses à fente (référence connue)	G3	Ecart moyen dans les tolérances mais écart individuel trop important par rapport au débit nominal	Ecart moyen ≤ 5 % et un seul écart individuel > 10 % par rapport au débit nominal
	Débit des buses de pulvérisation - Autres types de buses (référence connue)	G6	Ecart moyen dans les tolérances mais écart individuel trop important par rapport au débit nominal	Ecart moyen ≤ 10 % et un seul écart individuel > 15 % par rapport au débit nominal
Fuites	Détection des fuites	I2	Analyse de la présence de fuites dynamiques mineures	Présence de fuites dynamiques mineures (≤ 30 ml/min bouillie de pulvérisation et/ou huile)
	Détection des fuites	I4	Analyse de la présence de fuites statiques mineures	Présence de fuites statiques mineures (≤ 10 ml/min bouillie de pulvérisation et/ou huile)
Compresseur	Fonctionnement du compresseur	J	Vérification du fonctionnement du compresseur	Mauvais fonctionnement du compresseur (blocage du filtre, ...)
Pompe	Fonctionnement de la pompe	K	Détection de problèmes de pression	Capacité de la pompe insuffisante, impossible de maintenir la pression de travail ou le débit prescrit.

5. Nébulisateurs (nébulisateur à froid LVM/ et UBLV, les thermonébulisateurs à essence et les electrofoggers, pulvérisateurs centrifuge à jet projeté, installations de traitement de semences) et pour tous les autres nébulisateurs dont le fonctionnement est basé sur les mêmes principes

	Paramètre	Code	Objet de l'observation ou de la mesure	Limites de tolérance
État général	État et fonctionnement des protections des éléments de transmission de puissance comme les chaînes, courroies..., ainsi que des éléments en mouvement	A2	Les pièces de protection (coiffes, systèmes de verrouillage...) ne peuvent pas présenter de signes d'usure excessive, de trous ou de déformations et doivent fonctionner correctement	Déficiences et/ou mauvais fonctionnement
	État du ventilateur et de la fonction mise en marche/arrêt	A3	Contrôle de l'état des pales, des roulements (bruit anormal), des déflecteurs et du boîtier. Si présents, contrôle du bon fonctionnement de la fonction de mise en marche/arrêt ou de l'embrayage du ventilateur.	Les pales, les déflecteurs et/ou le boîtier du ventilateur sont manifestement endommagés. Dysfonctionnement de la fonction mise en marche/arrêt ou du système de déclenchement
	État général des tuyaux	A4	Contrôle des tuyaux : torsions, flexions, fragilisations, hernie du tuyau, perforations, écrasement, mauvaises jonctions...	Les tuyaux sont fragilisés, mal réparés (ruban adhésif), abîmés, dilatés, pliés et/ou trop fortement courbés
	Présence et état de la protection thermique de la buse de nébulisation	A5	Contrôle de la présence et de l'état de la protection thermique de la buse de nébulisation	La protection thermique de la buse est absente, est mal fixée ou en mauvais état
Cuve	Présence de la soupape de surpression	B5	Contrôle de la présence d'une soupape de surpression	Absence de soupape de surpression dans le circuit d'air comprimé
Filtres	État du panier/crépine d'aspiration*	C2	Contrôle de l'état du tamis et/ou de son colmatage	Tamis endommagé et/ou colmaté
	État du filtre d'aspiration*	C4	Contrôle de l'état du tamis et/ou de son colmatage	Tamis endommagé et/ou colmaté
	État du filtre au refoulement de la pompe*	C6	Contrôle de l'état du tamis et/ou de son colmatage	Tamis endommagé et/ou colmaté
	État du filtre d'aspiration d'air* <i>*seulement si un problème hydraulique est détecté</i>	C8	Contrôle de l'état du tamis et/ou de son colmatage	Tamis endommagé et/ou colmaté
	État du ou des filtre(s) de la buse	C9	Contrôle de l'état du tamis et/ou de son colmatage	Tamis endommagé et/ou colmaté
Buse de nébulisation	État de la buse de nébulisation/encrassement de la buse	D3	Contrôle de l'état de la buse de nébulisation	Intérieur de la buse encrassé
Obstacles	Obstacles dans le spray de nébulisation	E1	Détection d'obstacles incongrus (ficelles, tuyaux, etc.) dans le spray de nébulisation/manque d'entretien	Présence d'obstacles dans le spray de nébulisation
Instrument de mesure	Fonctionnement des manomètres hydrauliques et pneumatiques (si possibilité de les démonter)	G3	Écarts de pression entre les manomètres de travail et de référence	Écart > 10 % pression de référence
	Fonctionnement débitmètre	G4	Écarts de débit entre le débitmètre de travail et celui de référence	Écart > 10 % par rapport au débit mesuré
Débit de nébulisation	État de la ou des buse(s) et des déflecteurs de nébulisation	H2	Contrôle de l'état de la ou des buse(s) et des déflecteurs de nébulisation	Buse(s) de nébulisation ou plaques de restriction encrassées ou endommagées. Déflecteurs de nébulisation endommagés ou encrassés
	Taille et dimensions du spray de nébulisation	H3	Contrôle du spray de nébulisation	Le spray de nébulisation est irrégulier, des grosses gouttes tombent de la buse de nébulisation
	Débit de nébulisation	H4	Écart du débit de nébulisation par rapport à la référence trop important	Écart > 25 % du débit de nébulisation réel par rapport au débit défini
Système de régulation	Fonctionnement des voyants lumineux	I3	Contrôle du fonctionnement des voyants lumineux de l'appareil/les voyants lumineux ne fonctionnent pas ou ne sont pas assez visibles	Voyants lumineux qui ne fonctionnent pas ou fonctionnent mal
	Fonctionnement du carburateur	I5	Contrôle de la possibilité de régler le carburateur de manière à pouvoir ajuster la combustion	La régulation du carburateur ne fonctionne pas
	Démarrage du nébulisateur	I6	Contrôle du démarrage du nébulisateur	Le nébulisateur ne démarre pas ou démarre difficilement en raison de problèmes d'allumage, d'alimentation en carburant, de pompe d'injection ou de compresseur
	Processus de combustion dans le nébulisateur	I7	Processus de combustion	La flamme quitte la chambre de combustion (= risque de combustion des PPP) et/ou le moteur ne fonctionne pas correctement (par ex. membrane aspiration d'air encrassée)
Fuites	Détection de fuites	J2	Contrôle de la présence de fuites mineures	Présence de fuites mineures (moins de 5 gouttes par minute)
Pompe	Fonctionnement de la pompe	K	Contrôle du bon fonctionnement de la pompe	Le débit de pompe défini s'écarte de plus de 10 % du débit de pompe réellement mesuré

Partie C.

Les non-conformités aux paramètres de contrôle ci-dessous (=déficiência à surveiller (DS)) sont à surveiller pour assurer le bon fonctionnement et la conservation du matériel.

1. Pulvérisateurs de grande culture

	Paramètre	Code	Objet de l'observation ou de la mesure	Limites de tolérance
Etat général	Etat d'entretien du pulvérisateur	A1	Présence/Absence de bouts de ficelles, fil de fer, rouille, ...	Signes apparents de mauvais entretien
Jauge	Présence/Absence	B1	Présence/Absence de la jauge	Absence de la jauge
	Lisibilité	B2	L'indication du niveau de liquide est appréciée du poste de conduite et de la zone de remplissage du pulvérisateur	Niveau de liquide dans la cuve non visible à l'aide de la jauge
Filtres	Présence/Absence du panier filtre/de la crépine d'aspiration	C1	Présence/Absence du panier filtre/de la crépine d'aspiration	Absence du panier filtre/de la crépine d'aspiration
	Présence/Absence du filtre à l'aspiration	C3	Présence/Absence du filtre à l'aspiration de la pompe	Absence du filtre d'aspiration
	Présence/Absence du filtre au refoulement de la pompe	C5	Présence/Absence du filtre au refoulement de la pompe	Absence du filtre au refoulement de la pompe
Rampe	Courbure horizontale	D2	Analyse de la courbure dans un plan horizontal/courbure faible	25 cm < courbure horizontale < 50 cm
	Verticalité des porte-buses	D12	Analyse de la verticalité des porte-buses / lié à la construction	Non vertical
	Présence/Absence d'un dispositif de protection des buses d'extrémités pour les rampes dont la largeur de travail ≥ 10 m	D13	Analyse de la présence d'un dispositif de protection des buses d'extrémités pour les rampes ≥ 10 m afin d'éviter tout dommage aux buses lorsque la rampe heurte le sol	Absence du dispositif de protection des buses d'extrémités
	Présence/Absence d'un dispositif de verrouillage de la rampe en position transport	D17	Vérification de la présence d'un dispositif de verrouillage de la rampe en position transport	Absence d'un dispositif de verrouillage de la rampe en position transport
Obstacles	Obstacles dans le jet de pulvérisation	E2	Détection d'obstacles (châssis, tuyaux, ...) dans le jet de pulvérisation/lié à la construction	Présence d'obstacles dans le jet de pulvérisation
Système d'agitation	Agitation du liquide dans la cuve	F	Analyse de l'intensité de l'agitation dans la cuve principale lorsque l'appareil pulvérise avec les buses de plus gros calibre présentes sur celui-ci, à la pression maximale recommandée par le constructeur du pulvérisateur ou des buses	Agitation non ou insuffisamment détectée de façon visible
Stabilité de la pression	Stabilité de la pression de pulvérisation	G2	Analyse des oscillations rapides de l'aiguille du manomètre qui empêchent la lecture de la pression / pression incorrecte dans la cloche à air	Pas de lecture possible de la pression au manomètre (oscillations de l'aiguille)
Manomètre(1)	Lisibilité du manomètre	H2	Vérification de la lisibilité des graduations à partir du poste de conduite	Graduation > 0,2 bar et/ou diamètre du boîtier < 63 mm
	Fonctionnement du manomètre (monté)	H3	Ecart de pression entre le manomètre de travail monté sur le pulvérisateur et le manomètre de référence placé sur la rampe	Ecart > 10 % de la pression de référence
Equilibre de pression	Porte-buses	I6	Ecart de pression dans un porte-buse par rapport à la pression moyenne de pulvérisation/manque d'entretien (saleté, filtres...)	Un seul écart de pression > 10% par rapport à la pression moyenne de pulvérisation
Retours compensatoires	Fonctionnement des retours compensatoires	J1	Ecart de pression par rapport à la pression initiale lorsque les sections de rampe sont fermées successivement / absence	Un seul écart de pression > 10 % de la pression de référence (début de section)
	Fonctionnement des retours compensatoires	J2	Ecart de pression par rapport à la pression initiale lorsque les sections de rampe sont fermées successivement / réglage incorrect des retours	Un seul écart de pression > 10 % de la pression de référence (début de section)
Système de régulation	Accessibilité et lisibilité des appareillages de mesure et des commandes	M1	L'ensemble des instruments de mesure (ordinateur, indicateur de pression/débit...) ainsi que les commandes du système de régulation et des vannes d'ouverture/fermeture des sections de rampe doivent être accessibles et/ou visibles du poste de conduite	Un des instruments de mesure et/ou une des commandes n'est pas accessible et/ou visible. (remarque : un mouvement de la tête et du haut du corps sont acceptables)

2. Pulvérisateurs d'arboriculture

	Paramètre	Code	Objet de l'observation ou de la mesure	Limites de tolérance
Etat général	Etat d'entretien du pulvérisateur	A1	Présence/Absence de bouts de ficelles, fil de fer, rouille,	Signes apparents de mauvais entretien
Jauge	Présence/Absence	B1	Présence/Absence de la jauge	Absence de la jauge
	Lisibilité	B2	L'indication du niveau de liquide est appréciée du poste de conduite et de la zone de remplissage du pulvérisateur	Niveau de liquide dans la cuve non visible à l'aide de la jauge
Filtres	Présence/Absence du panier filtre au remplissage de la cuve	C1	Présence/Absence du panier filtre au remplissage de cuve	Absence du panier filtre/de la crépine d'aspiration
	Présence/Absence du filtre d'aspiration	C3	Présence/Absence du filtre à l'aspiration de la pompe	Absence du filtre d'aspiration

	Présence/Absence du filtre au refoulement de la pompe	C5	Présence/Absence du filtre au refoulement de la pompe	Absence du filtre au refoulement de la pompe
Obstacles	Obstacles dans le jet pulvérisé et dans le flux d'air du ventilateur	E2	Détection d'obstacles (châssis, tuyaux, ...) dans le jet pulvérisé et dans le flux d'air du ventilateur	Présence d'obstacles dans le jet pulvérisé et dans le flux d'air du ventilateur/construction
Système d'agitation	Agitation du liquide dans la cuve	F	Analyse de l'intensité de l'agitation dans la cuve principale lorsque l'appareil pulvérise avec les buses de plus gros calibre présentes sur celui-ci, à la pression maximale recommandée par le constructeur du pulvérisateur ou des buses	Agitation non ou insuffisamment détectée de façon visible
Stabilité de pression	Stabilité de la pression de pulvérisation	G2	Analyse des oscillations rapides de l'aiguille du manomètre qui empêchent la lecture de la pression / pression incorrecte dans la cloche à air	Pas de lecture possible de la pression au manomètre (oscillation de l'aiguille)
Manomètre(1)	Lisibilité du manomètre	H2	Vérification de la lisibilité des graduations à partir du poste de conduite	Graduation > 0,2 bar jusque 5 bars et/ou > 1 bar jusque 20 bars et/ou diamètre du boîtier < 63 mm
	Fonctionnement du manomètre (monté)	H3	Ecart de pression entre le manomètre de travail monté sur le pulvérisateur et le manomètre de référence placé sur la couronne	Ecart > 10 % de la pression de référence
Retours compensatoires	Fonctionnement des retours compensatoires des sections de couronne	J1	Ecart de pression par rapport à la pression initiale lorsque les sections de couronne sont fermées successivement / absence	Un seul écart de pression > 10 % par rapport à la pression initiale de pulvérisation
	Fonctionnement des retours compensatoires des sections de couronne	J2	Ecart de pression par rapport à la pression initiale lorsque les sections de couronne sont fermées successivement / réglage incorrect des retours	Un seul écart de pression > 10 % par rapport à la pression initiale de pulvérisation
Système de régulation	Accessibilité et lisibilité des appareillages de mesure et des commandes	N1	L'ensemble des instruments de mesure (ordinateur, indicateur de pression/débit, ...) ainsi que les commandes du système de régulation et des vannes d'ouverture/fermeture des différentes sections de la couronne de pulvérisation doivent être accessibles et/ou visibles depuis le poste de conduite	Un des instruments de mesure et/ou une des commandes n'est pas accessible et/ou visible. (remarque : un mouvement de la tête et du haut du corps sont acceptables)

3. Pulvérisateurs à rampe en horticulture et cultures ornementales

	Paramètre	Code	Objet de l'observation ou de la mesure	Limites de tolérance
Etat général	Etat d'entretien du pulvérisateur	A1	Présence/Absence de bouts de ficelles, fil de fer, rouille, ...	Signes apparents de mauvais entretien
Jauge	Présence/Absence	B1	Présence/Absence de la jauge	Absence de la jauge
	Lisibilité	B2	L'indication du niveau de liquide est appréciée du poste de conduite et de la zone de remplissage du pulvérisateur	Niveau de liquide dans la cuve non visible à l'aide de la jauge
Filtres	Présence/Absence du panier filtre/de la crépine d'aspiration	C1	Présence/Absence du panier filtre/de la crépine d'aspiration	Absence du panier filtre/de la crépine d'aspiration
	Présence/Absence du filtre d'aspiration	C3	Présence/Absence du filtre à l'aspiration de la pompe	Absence du filtre d'aspiration
	Présence/Absence du filtre au refoulement de la pompe	C5	Présence/Absence du filtre au refoulement de la pompe	Absence du filtre au refoulement de la pompe
Rampe horizontale (ou traverses pour branches verticales D1-D7)	Courbure horizontale	D2	Analyse de la courbure dans un plan horizontal / courbure faible	20 cm < courbure horizontale ≤ 40 cm
	Verticalité des porte-buses	D10	Analyse de la verticalité des porte-buses / à la construction	Non vertical
Rampe verticale	Linéarité de la rampe/des branches	D3bis	Examen visant à vérifier si la rampe/la branche se trouve en position perpendiculaire par rapport à la plate-forme porteuse du pulvérisateur, ceci aussi bien dans le sens 'longitudinal' que 'transversal' par rapport au pulvérisateur	Déviations de plus de 5° de la position perpendiculaire dans l'une des deux directions / défaut lié à la construction
	Linéarité des buses de pulvérisation	D5bis	Examen visant à vérifier si les buses sont montées perpendiculairement à la rampe/branche	Position non perpendiculaire d'une buse / défaut lié à la construction
Obstacles	Obstacles dans le jet de pulvérisation	E2	Détection d'obstacles (châssis, tuyaux, ...) dans le jet de pulvérisation/lié à la construction	Présence d'obstacles dans le jet de pulvérisation
Système d'agitation	Agitation du liquide dans la cuve	F	Analyse de l'intensité de l'agitation dans la cuve principale lorsque l'appareil pulvérise avec les buses de plus gros calibre présentes sur celui-ci, à la pression maximale recommandée	Agitation non ou insuffisamment détectée de façon visible
Stabilité de la pression	Stabilité de la pression de pulvérisation	G2	Analyse des oscillations rapides de l'aiguille du manomètre qui empêchent la lecture de la pression / pression incorrecte dans la cloche à air	Pas de lecture possible de la pression au manomètre (oscillations de l'aiguille)

Manomètre(1)	Lisibilité du manomètre	H2	Vérification de la lisibilité des graduations à partir du poste de conduite	Graduation > 0,2 bar jusque 5 bar et/ou >1 bar jusque 20 bar et/ou diamètre < 63 mm
	Fonctionnement du manomètre (monté)	H3	Ecart de pression entre le manomètre de travail monté sur le pulvérisateur et le manomètre de référence placé sur la rampe	Ecart > 10 % de la pression de référence
	Fonctionnement des retours compensatoires	J1	Ecart de pression par rapport à la pression initiale lorsque les sections de rampe sont fermées successivement / absence de la réglementation compensatoire	Un seul écart de pression > 10 % de la pression de référence (début de section)
Retours compensatoires	Fonctionnement des retours compensatoires	J2	Ecart de pression par rapport à la pression initiale lorsque les sections de rampe sont fermées successivement / réglage incorrect des retours de la réglementation compensatoire	Un seul écart de pression > 10 % de la pression de référence (début de section)
Système de régulation	Accessibilité et lisibilité des appareillages de mesure et des commandes	M1	L'ensemble des instruments de mesure (ordinateur, indicateur de pression/débit...) ainsi que les commandes du système de régulation et des vannes d'ouverture/fermeture des sections de rampe doit être accessible et/ou visible depuis le poste de conduite	Un des appareillages de mesure et/ou une des commandes ne sont pas accessibles et/ou visibles. (remarque : un mouvement de la tête et du haut du corps sont acceptables)

4. Pulvérisateurs pour la désinfection du sol

	Paramètre	Code	Objet de l'observation ou de la mesure	Limites de tolérance
Etat général	Etat d'entretien du pulvérisateur	A1	Présence/Absence de bouts de ficelles, fil de fer, rouille, ... Propreté du pulvérisateur (résidus de pulvérisation, boue, graisse, ...)	Signes apparents de mauvais entretien
Jauge	Présence/Absence	B1	Présence/Absence de la jauge	Absence de la jauge
	Lisibilité	B2	L'indication du niveau de liquide est appréciée du poste de conduite et de la zone de remplissage	Niveau de liquide dans la cuve non visible à l'aide de la jauge
Filtres	Présence/Absence du filtre au refoulement	C1	Présence/Absence du filtre de refoulement	Absence du filtre au refoulement
	Présence/Absence des filtres des buses	C3	Présence/Absence des filtres des buses	Absence de filtres des buses
	Présence/Absence d'un filtre pneumatique (induction d'air du compresseur)	C5	Présence/Absence de filtres pneumatiques à l'admission du compresseur	Absence des filtres pneumatiques
Appareil de mesure	Lisibilité du manomètre de travail et/ou du débitmètre depuis le poste de conduite	F2	Vérification de la lisibilité des graduations à partir du poste de conduite	Lisibilité des graduations difficile ou illisible depuis le poste de conduite

5. Nébulisateurs (nébulisateur à froid LVM/ et UBLV, les thermonébulisateurs à essence et les electrofoggers, pulvérisateurs centrifuge à jet projeté, installations de traitement de semences) et pour tous les autres nébulisateurs dont le fonctionnement est basé sur les mêmes principes

	Paramètre	Code	Objet de l'observation ou de la mesure	Limites de tolérance
État général	État d'entretien du nébulisateur	A1	Présence de bouts de ficelle, fils de fer, rouille, autocollants avec consignes abîmés...	Signes évidents de mauvais entretien
Cuve	Présence/Absence	B1	Présence/Absence de jauge	Absence de la jauge
	Lisibilité	B2	L'indication du niveau de liquide est évaluée à partir du poste de conduite et depuis l'emplacement de remplissage du nébulisateur	Niveau de liquide présent dans la cuve non visible à l'aide de jauges
	Vidange et nettoyage de la cuve de pulvérisation	B3	Contrôle de la possibilité de vider et de nettoyer la cuve de pulvérisation	La cuve de pulvérisation ne peut pas être entièrement vidée et/ou nettoyée correctement (pas d'orifice de vidange avec bouchon ou robinet, pas de tuyau de vidange...), des éventuels résidus de pulvérisation ne peuvent pas être récupérés sans risque de contamination pour l'utilisateur et/ou l'environnement
	Présence et état du couvercle et du joint de la cuve	B4	Présence et état du couvercle et du joint de la cuve	Absence de couvercle de cuve, couvercle de cuve et/ou joint en mauvais état, la cuve ne peut pas être fermée correctement.
Filtres	Présence/Absence de panier/crépine d'aspiration	C1	Présence/Absence de panier/crépine d'aspiration	Absence de panier/crépine d'aspiration
	Présence/Absence de filtre d'aspiration	C3	Présence/Absence de filtre d'aspiration	Absence de filtre d'aspiration
	Présence/Absence de filtre de refoulement	C5	Présence/Absence de filtre de refoulement	Absence de filtre de refoulement
	Présence/Absence de filtre d'aspiration d'air	C7	Présence/Absence de filtre d'aspiration d'air	Absence de filtre d'aspiration d'air
Obstacles	Obstacles dans le spray de nébulisation	E2	Détection d'obstacles (châssis, tuyaux) dans le spray de nébulisation/lié à la construction	Présence d'obstacles dans le spray de nébulisation
Système d'agitation	Agitation du liquide dans la cuve	F	Contrôle de l'intensité de l'agitation dans la cuve de pulvérisation quand le nébulisateur fonctionne normalement	Pas d'agitation ou agitation insuffisante d'un point de vue visuel

Instrument de mesure	Présence d'un instrument de mesure sur le nébulisateur : manomètre(s) et/ou débitmètre(s)	G1	Vérification présence manomètre dans conduites d'alimentation et/ou débitmètre dans conduite d'alimentation hydraulique	Aucun instrument de mesure présent sur l'appareil (ni manomètre, ni débitmètre)
	Lisibilité et graduation du manomètre et/ou du débitmètre	G2	Lisibilité et graduation de l'instrument de mesure	Échelle de mesure hors de la gamme d'utilisation et/ou instrument de mesure difficilement lisible ou illisible depuis la position de travail
Système de régulation	Accessibilité et lisibilité des équipements de mesure et de commande	I1	L'ensemble des instruments de mesure (ordinateur, manomètres/débitmètres...) ainsi que l'actionnement du système de régulation et les vannes d'ouverture/fermeture des différentes parties de la rampe doivent être accessibles et/ou visibles depuis la position normale de fonctionnement	Un des instruments de mesure et/ou l'un des éléments permettant d'actionner le système n'est pas accessible et/ou visible depuis la position normale de travail
	Fonctionnement de la sonde de température dans la buse de nébulisation	II1	Contrôle du fonctionnement de la sonde de température dans la buse de nébulisation	La température mesurée dans la buse de nébulisation s'écarte de plus de 15 % de la température définie
Compresseur/ventilateur/pompe à vide	État d'entretien du compresseur ou du ventilateur ou de la pompe à vide	L1	Contrôle de l'état d'entretien du compresseur/ventilateur/pompe à vide	Mauvais entretien du compresseur/ventilateur/pompe à vide : Encrassement important, fuites d'huile, courroies usées
	État d'entretien du circuit d'air	L2	Analyse de l'état d'entretien du circuit d'air	Mauvaise condition des tuyaux d'air comprimé, mauvais jonction, filtres à air encrassés, composants du circuit d'air en mauvais état

(1) Manomètre = manomètre analogique classique ou capteur de pression en combinaison avec un lecteur digital. »

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 22 mars 2026 modifiant l'arrêté royal du 13 mars 2011 relatif au contrôle obligatoire des pulvérisateurs et modifiant l'arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif aux rétributions visées à l'article 5 de la loi du 9 décembre 2004 portant financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Agriculture,


D. CLARINVAL

Bijlage 2 bij het koninklijk besluit van 22 maart 2026 tot wijziging van bijlage 4 van het koninklijk besluit van 13 maart 2011 betreffende de verplichte keuring van spuittoestellen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

“Bijlage 4 bij het koninklijk besluit van 13 maart 2011 betreffende de verplichte keuring van spuittoestellen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Bijlage 4

Model van zelfklevend vignet afgeleverd overeenkomstig artikel 6 van dit besluit

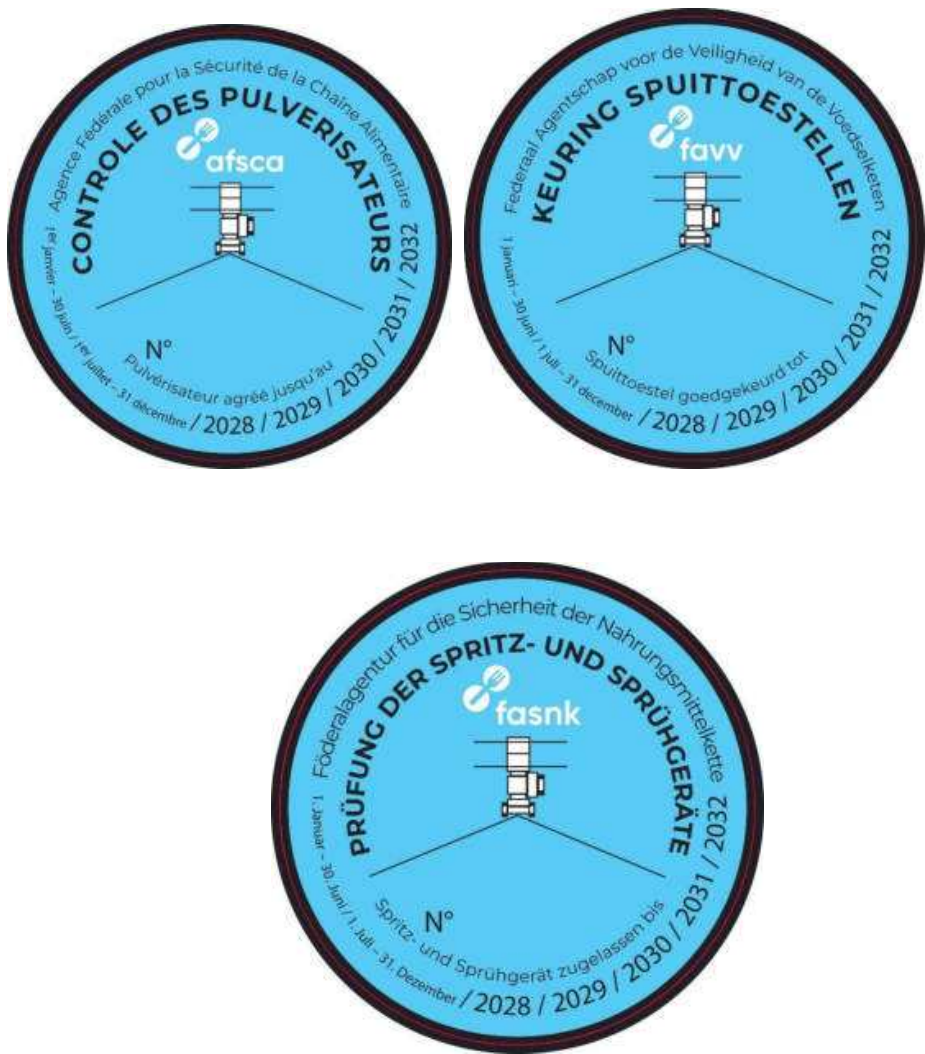

De kleur van het vignet wisselt als volgt :

Afleveringsperiode	Kleur
1 januari 2026 – 31 december 2028	Vignet in blauwe kleur met een zwarte rand
1 januari 2029 – 31 december 2031	Vignet in geeloranje kleur met een zwarte rand
1 januari 2032 – 31 december 2034	Vignet in groene kleur met een zwarte rand

Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 22 maart 2026 tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 maart 2011 betreffende de verplichte keuring van spuittoestellen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.

FILIP


Van Koningswege:
De Minister van Landbouw,
D. CLARINVAL

Annexe 2 à l'arrêté royal du 22 mars 2026 modifiant l'annexe 4 de l'arrêté royal du 13 mars 2011 relatif au contrôle obligatoire des pulvérisateurs et modifiant l'arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif aux rétributions visées à l'article 5 de la loi du 9 décembre 2004 portant financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

« Annexe 4 à l'arrêté royal du 13 mars 2011 relatif au contrôle obligatoire des pulvérisateurs et modifiant l'arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif aux rétributions visées à l'article 5 de la loi du 9 décembre 2004 portant financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

Annexe 4

Modèle de vignette autocollante délivrée conformément à l'article 6 du présent arrêté

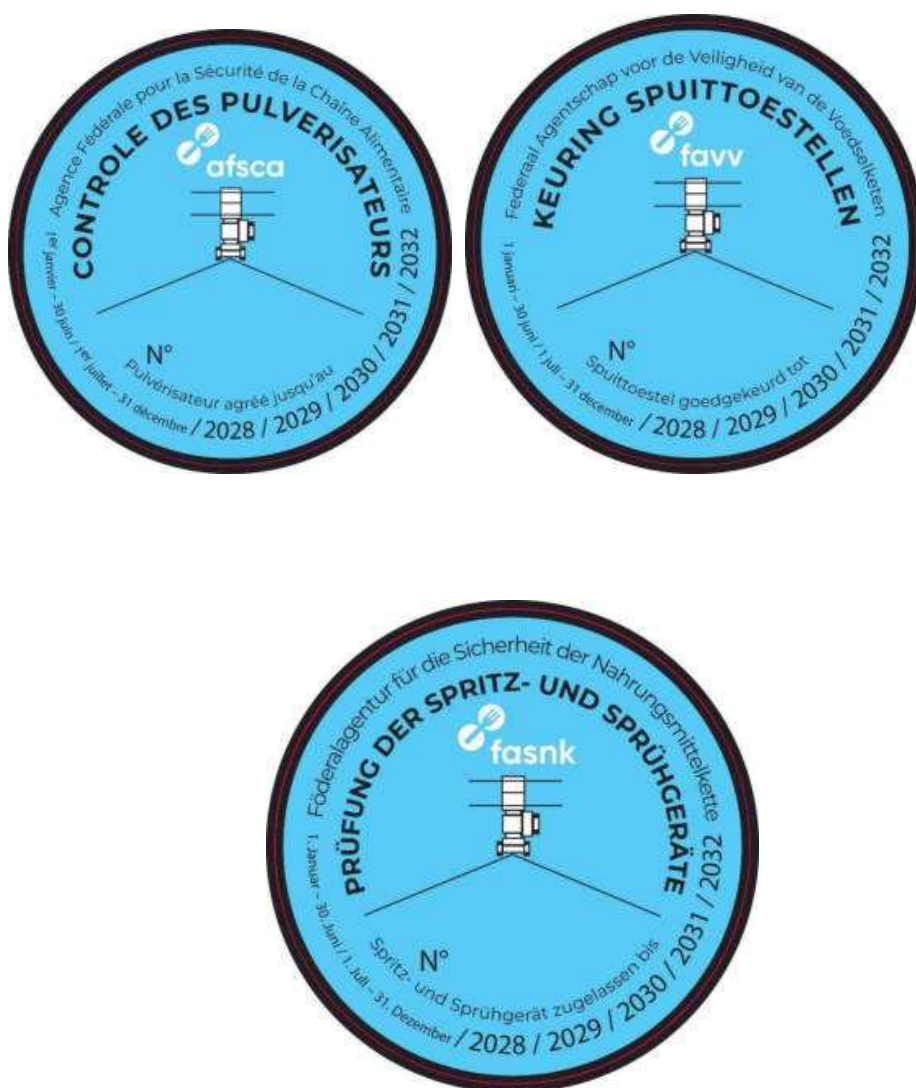

La couleur des vignettes s'alterne comme suit :

Période de délivrance	Couleur
1 ^{er} janvier 2026 – 31 décembre 2028	Vignette de couleur bleu avec un bord noir
1 ^{er} janvier 2029 – 31 décembre 2031	Vignette de couleur jaune-orange avec un bord noir
1 ^{er} janvier 2032 – 31 décembre 2034	Vignette de couleur verte avec un bord noir

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 22 mars 2026 modifiant l'arrêté royal du 13 mars 2011 relatif au contrôle obligatoire des pulvérisateurs et modifiant l'arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif aux rétributions visées à l'article 5 de la loi du 9 décembre 2004 portant financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Agriculture,
D. CLARINVAL

Bijlage 3 bij het koninklijk besluit van 22 maart 2026 tot wijziging van bijlage 5 van het koninklijk besluit van 13 maart 2011 betreffende de verplichte keuring van spuittoestellen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

“Bijlage 5 bij het koninklijk besluit van 13 maart 2011 betreffende de verplichte keuring van spuittoestellen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Bijlage 5: Keuringsmethoden

Spuittoestellen worden gekeurd volgens de hieronder vastgestelde keuringsmethoden. Afkeuringscriteria worden met visuele testen of metingen gekeurd.

A. Beschrijving van de keuringsmethode voor veldspuiten en voor alle andere spuittoestellen waarvan de werking steunt op hetzelfde principe

	Code		Keuringsmethode
Algemene toestand	A1	Visuele test	De onderhoudstoestand van het spuittoestel wordt nagekeken: aanwezigheid van vreemde objecten zoals stukken touw, ijzerdraad, overdeven roest, te weinig gesmeerd, ...
	A2	Visuele test	De toestand en werking van de beschermingen van de elementen voor vermogenstransmissie zoals cardanassen, kettingen, ... alsook elementen in beweging worden nagekeken.
	A3	Visuele test	De veiligheid van de bevestigingspunten van de spuitboom aan het chassis wordt nagekeken.
Inhouds-markering			Het peil van de vloeistof in de tank wordt (via een doorzichtige leiding, een vlotter, rechtstreeks doorheen de wand van de tank, ...) van op de bestuurdersplaats en van op de vulplaats beoordeeld.
spuittank	B1	Visuele test	De aanwezigheid van de inhoudsmarkering wordt nagegaan.
	B2	Visuele test	De leesbaarheid van de inhoudsmarkering wordt nagegaan.
Filters			De aanwezigheid of afwezigheid van filters wordt nagegaan. De goede staat van de filters wordt enkel nagekeken in geval van hydraulische problemen (drukverschillen, drukvallen, drukschommelingen, ontoereikende druk, ...).
	C1 en C2	Visuele test	Bij het vullen van de hoofdtank: filtermand ter hoogte van het mangat, aanzuigkorf ter hoogte van de vulleiding.
	C3 en C4	Visuele test	Bij de aanzuiging van de spuitvloeistof: aanzuigfilter voor de pomp.
	C5 en C6	Visuele test	Bij de drukleiding van de pomp: drukfilter tussen de pomp en de drukregelaar.
	C7	Visuele test	Op de spuitboomsecties: spuitboomsectiefilter(s).
Spuitboom	D1	Visuele test	De symmetrische stand van de spuitboom ten aanzien van de bevestigingspunten aan het chassis alsook de algemene toestand worden geëvalueerd. De symmetrische stand van de spuitboom is geen verplichting indien de balansregeling en ophanging van de asymmetrische spuitboom gewaarborgd worden d.m.v. een ander hulpmiddel en hierbij de andere vereisten onder punt Spuitboom gerespecteerd worden.
	D2 en D3	Meting	Nakijken van de kromming van de spuitboom in het horizontale vlak. De horizontale kromming wordt gemeten door aan het uiteinde van de opgelegde boom plaats te nemen op de denkbeeldige lijn van de spuitboom onmiddellijk achter het spuittoestel. Vanaf deze lijn wordt de afstand gemeten tot de plaats waar het spuitboomeinde zich effectief bevindt.
	D4 tot D7	Meting	Nakijken van de kromming van de spuitboom in het verticale vlak. De hoogte van het midden van de spuitboom wordt ingesteld op 50 cm boven de grond en dan wordt de hoogte van de uiteinden ten opzichte van de grond gemeten.
	D8 en D9	Meting	Als er een ophangingssysteem is, wordt één uiteinde van de spuitboom op de grond gelegd bij een afstelling van de spuitboomhoogte op 60 cm ± 10 cm. Er wordt gelet op de wijze waarop de spuitboom opnieuw in horizontale stand komt.
	D10	Meting	De afstand tussen de spuitdophouders wordt gemeten.
	D11 en D12	Visuele test	De verticale stand van de spuitdophouders wordt nagekeken.
	D13 en D14	Visuele test	De aanwezigheid en de toestand van beschermingsmiddelen van spuitdoppen aan de uiteinden worden nagekeken voor spuitbomen met een werkbreedte ≥ 10 m.
	D15	Visuele test	Er wordt nagegaan hoe de scharnieren van de spuitboomsecties zich gedragen nadat zij in het horizontale vlak in beweging zijn gebracht. Tevens wordt de werking van de eventuele inklapbare uiteinden beoordeeld.
	D16	Visuele test	Wanneer een systeem voor afstelling van de spuitboomhoogte bestaat, wordt de werking daarvan nagekeken.
	D17 en D18	Visuele test	De aanwezigheid en de werking van de vergrendeling van de spuitboom worden bij transport nagekeken.
Hindernissen	E1	Visuele test	Er wordt gelet op de aanwezigheid in het spuitbeeld van leidingen, touwen of vreemde objecten (die niet door constructie aanwezig zijn).
	E2	Visuele test	Er wordt gelet op de aanwezigheid in het spuitbeeld van hindernissen (die door constructie aanwezig zijn).
Roersysteem	F	Visuele test	De intensiteit van de roering in de hoofdtank wordt beoordeeld als het roersysteem en het spuittoestel in werking zijn.

Drukstabiliteit	G1 tot G4	Visuele test	Op en in de plaats van een spuitdop wordt op het niveau van de spuitboom een testmanometer aangebracht. De bewegingen van de naald worden gevolgd op de werkmanometer of de op de spuitboom aangebrachte testmanometer. De spuitdruk moet stabiel zijn als het motortoerental constant is.
Manometer (1)	H1	Visuele test	De aanwezigheid van een manometer wordt nagegaan. Het schaalbereik moet in overeenstemming zijn met de drukniveaus waarbij het spuittoestel gebruikt wordt.
	H2	Meting	De leesbaarheid van de aanduidingen op de werkmanometer wordt vanaf de bestuurdersplaats beoordeeld.
	H3 en H4	Meting	Op en in de plaats van een spuitdop wordt op de spuitboom een testmanometer aangebracht. De overeenkomst tussen de op de werkmanometer aangegeven drukwaarden en de reële waarden ter hoogte van de doppen wordt nagegaan. Beide waarden worden bij verschillende referentiedrukkniveaus nagegaan. Als er een verschil optreedt, wordt de werkmanometer losgemaakt door de persoon die het spuittoestel aanbiedt. Deze wordt op een onafhankelijke kalibrator geplaatst en getest t.o.v. een referentiemanometer. Dan worden beide waarden opnieuw nagegaan bij verschillende referentiedrukkniveaus. Wanneer de werkmanometer niet kan worden losgemaakt van het spuittoestel dan wordt de testmanometer geplaatst op de daartoe voorziene testansluiting of een ander aansluitpunt zo dicht mogelijk bij de werkmanometer. Beide waarden worden nagegaan bij verschillende referentiedrukkniveaus.
Drukevenwicht	I1 tot I5	Meting	Op en in de plaats van een spuitdop wordt ter hoogte van de voeding op elke spuitboomsectie een testmanometer aangebracht. De druk in de spuitboom wordt afgesteld op een referentiewaarde en er wordt gelet op eventuele drukverschillen tussen de secties.
	I6	Meting	Bij twijfel over de staat van een spuitdophouder, wordt een bijkomende testmanometer geplaatst in de plaats van een spuitdop op de spuitdophouder die het dichtst ligt bij degene waar een defect wordt vermoed. Er wordt gelet op eventuele drukverschillen tussen deze 2 testmanometers.
Compenserende teruglopen	J1 tot J3	Meting	Op en in de plaats van de spuitdop wordt ter hoogte van de voeding op elke spuitboomsectie een testmanometer aangebracht. De druk in de spuitboom wordt afgesteld op een referentiewaarde. Eén spuitboomsectie wordt afgesloten waarna de druk in de nog aangesloten secties wordt nagegaan; daarna wordt die ene sectie weer aangesloten. Deze bewerking wordt herhaald voor alle spuitboomsecties.
Drukverlies (2)	K	Meting	Twee testmanometers worden op en in de plaats van een spuitdop geplaatst, de ene dichtbij de toevoer van de spuitboomsectie, de andere op het uiteinde ervan. Eventuele drukverschillen worden nagegaan bij een referentiedruk aan de toevoer van de spuitboomsectie.
Afzonderlijk debiet van doppen	L1	Visuele test	Er wordt nagegaan of de spuitdoppen homogeen zijn met betrekking tot het merk, het type, de maat en de hoek wanneer de doppen worden losgemaakt om het debiet te meten (L2 tot L7).
	L2 tot L7	Meting	Het afzonderlijke debiet van de spuitdoppen wordt los van het spuittoestel gemeten voor alle courant gebruikte doppen. De doppen worden losgemaakt van de spuitboom en worden vervolgens op een testbank geplaatst. Indien dit onmogelijk is wordt het debiet van de spuitdoppen direct op het toestel gemeten. De variatie van het debiet wordt bepaald in vergelijking met dat van een nieuwe dop (referentie). Het debiet van de spuitdop wordt voor een bepaalde druk vergeleken met het in de tabellen van de constructeurs aangegeven nominale debiet. Indien het nominale debiet niet bekend is, wordt het afzonderlijke dopdebiet vergeleken met het gemiddelde debiet van de gemeten doppen met dezelfde eigenschappen.
Driftreducerende spuittechniek	L8	Visuele test	Er wordt nagegaan of het spuittoestel over een driftreducerende spuittechniek beschikt die voldoet aan de actuele driftreductiewetgeving.
Regelsysteem	M1	Visuele test	De bereikbaarheid en leesbaarheid van de meet- en bestuurapparatuur worden nagegaan.
	M2 en M3	Meting	De mechanische en elektronische regelsystemen met een debiet evenredig met de rijsnelheid evenals de elektronische aanduidingen van het per hectare verspoten volume worden nagegaan (respectievelijk DPAM en DP Ae). De rijsnelheid en de tijdens een bepaalde tijd verspoten hoeveelheid vloeistof worden bepaald. Het werkelijk verspoten volume/hectare wordt berekend en vergeleken met het volume dat de gebruiker had ingesteld.
	M4	Visuele test	De werking van de openings- en afsluitkleppen van de spuitboomsecties wordt nagegaan.
	M5	Meting	De werking van de drukregelaar (elektrisch of mechanisch) van de regelsystemen constante druk (CD) en debiet evenredig met motortoerental (DPM) wordt nagegaan.
Lekken	N1 en N2	Visuele test	De aanwezigheid van lekken wordt nagegaan door te spuiten bij de hoogste keuringsdruk (dynamische lekken). De plaatsen waar (grote en/of kleine) lekken worden opgemerkt, worden geïdentificeerd.
	N3 en N4	Visuele test	De aanwezigheid en werking van antidruppelsystemen worden nagekeken.
	N5 en N6	Visuele test	De aanwezigheid van lekken wordt nagegaan wanneer niet gespoten wordt (statische lekken). De plaatsen waar (grote en/of kleine) lekken worden opgemerkt, worden geïdentificeerd.
Pomp	O	Visuele test	De goede werking van de pomp wordt nagegaan aan de hand van de detectie van water in de olie van het pompreservoir.

B. Beschrijving van de keuringsmethode voor boomgaardspuiten en voor alle andere spuittoestellen waarvan de werking steunt op hetzelfde principe

	Code		Keuringsmethode
Algemene toestand	A1	Visuele test	De onderhoudstoestand wordt nagekeken: aanwezigheid van vreemde objecten zoals stukken touw, ijzerdraad, overdreven roest, te weinig gesmeerd, ...
	A2	Visuele test	De toestand en werking van de beschermingen van de elementen voor vermogenstransmissie zoals cardanassen, kettingen, ...alsook elementen in beweging worden nagekeken.
	A3	Visuele test	De toestand van de ventilator wordt nagekeken: schoepen, windafbuigplaten en behuizing. Indien aanwezig, dient het ontkoppelingsmechanisme van de ventilator correct te functioneren.
Inhouds-markering			Het peil van de vloeistof in de tank wordt (via een doorzichtige leiding, een vlotter, rechtstreeks doorheen de wand van de tank, ...) van op de bestuurdersplaats en van op de vulplaats beoordeeld.
spuittank	B1	Visuele test	De aanwezigheid van de inhoudsmarkering wordt nagegaan.
	B2	Visuele test	De leesbaarheid van de inhoudsmarkering wordt nagegaan
Filters			De aanwezigheid of afwezigheid van filters wordt nagegaan. De goede staat van de filters wordt enkel nagekeken in geval van hydraulische problemen (drukverschillen, drukvallen, drukschommeling, ontoereikende druk, ...).
	C1 en C2	Visuele test	Bij het vullen van de hoofdtank: filtermand ter hoogte van het mangat, aanzuigkorf ter hoogte van de vulleiding.
	C3 en C4	Visuele test	Bij de aanzuiging van de spuitvloeistof: aanzuigfilter voor de pomp.
	C5 en C6	Visuele test	Bij de drukleiding van de spuitvloeistof: drukfilter tussen de pomp en drukregelaar.
	C7	Visuele test	Ter hoogte van de spuitkransecties: sectiefilter(s).
Spuitkrans	D1	Meting	Er wordt gelet op eventuele vervormingen van de spuitkrans en/of leidingen. Ook wordt nagekeken of de spuitkrans symmetrisch is ten aanzien van de bevestiging ter hoogte van de tank of het chassis.
	D2	Visuele test	De stevigheid en de bevestiging van de spuitkrans aan het chassis of tank wordt nagekeken.
	D3	Meting	Er wordt nagekeken of de onderlinge afstand tussen de spuitdophouders aan beide zijden van de spuitkrans symmetrisch is.
	D4	Meting	Er wordt nagekeken of de stand van de spuitdophouders aan beide zijden van de spuitkrans symmetrisch is.
Hindernissen	E1	Visuele test	Er wordt gelet op de aanwezigheid van leidingen, touwen of andere vreemde objecten (die niet door constructie aanwezig zijn) in het spuitbeeld en/of in het luchtaanzuig- of luchtuitstroomcircuit van de ventilator.
	E2	Visuele test	Er wordt gelet op de aanwezigheid van hindernissen (die door constructie aanwezig zijn) in het spuitbeeld en/of in het luchtaanzuig- of luchtuitstroomcircuit van de ventilator.
Roersysteem	F	Visuele test	De intensiteit van de bewegingen in de hoofdtank wordt beoordeeld als het roersysteem en het spuittoestel in werking zijn.
Drukstabiliteit	G1 tot G4	Visuele test	Er wordt een testmanometer geplaatst op en in de plaats van een spuitdop op de spuitkrans. De bewegingen van de naald worden gevolgd op de werkmanometer of op de op de spuitkrans aangebrachte manometer. De spuitdruk moet stabiel zijn indien het motortoerental constant is.
Manometer(1)	H1	Visuele test	De aanwezigheid van een manometer wordt nagegaan. Het schaalbereik moet in overeenstemming zijn met de drukniveaus waarbij het spuittoestel gebruikt wordt.
	H2	Visuele test	De leesbaarheid van de aanduidingen op de werkmanometer wordt vanaf de bestuurdersplaats beoordeeld.
	H3 en H4	Meting	Op en in de plaats van een spuitdop wordt op de spuitkrans een testmanometer aangebracht. De overeenkomst tussen de op de werkmanometer aangegeven drukwaarden en de reële waarden ter hoogte van de doppen wordt nagegaan. Beide waarden worden bij verschillende referentiedrukkniveaus nagegaan. Als er een verschil optreedt, wordt de werkmanometer losgemaakt door de persoon die het spuittoestel aanbiedt. Deze wordt op een onafhankelijke kalibrator geplaatst en getest t.o.v. een referentiemanometer. Dan worden beide waarden opnieuw nagegaan bij verschillende referentiedrukkniveaus. Wanneer de werkmanometer niet kan worden losgemaakt van het spuittoestel dan wordt de testmanometer geplaatst op de daartoe voorziene test aansluiting of een ander aansluitpunt zo dicht mogelijk bij de werkmanometer. Beide waarden worden nagegaan bij verschillende referentiedrukkniveaus.
Drukevenwicht	I1 tot I5	Meting	Op en in de plaats van een spuitdop wordt op elke spuitkransectie een testmanometer aangebracht ter hoogte van elke spuitdophouder. De druk in de spuitkrans wordt afgesteld op een referentiewaarde en er wordt gelet op eventuele drukverschillen tussen de spuitkransecties.
Compenserende teruglopen	J1 tot J3	Meting	Op en in de plaats van een spuitdop wordt ter hoogte van de toevoer op elke spuitkransectie een testmanometer aangebracht. De druk in de spuitkrans wordt afgesteld op een referentiewaarde. Een spuitkransectie wordt afgesloten waarna de druk in de nog aangesloten secties wordt gemeten; daarna wordt die ene sectie weer aangesloten. Deze bewerking wordt zoveel keer herhaald als er spuitkransecties zijn.
Drukverlies (2)	K	Meting	Twee testmanometers worden op en in de plaats van een dop geplaatst, de ene dichtbij de toevoer van de spuitkransectie, de andere op het uiteinde van de sectie. Eventuele drukverschillen worden nagegaan bij een referentiedruk aan de toevoer van de spuitkransectie.

Afzonderlijk debiet van doppen(3)	L1	Visuele test	Er wordt nagegaan of de symmetrisch links en rechts op de spuitkrans geplaatste spuitdoppen homogeen zijn met betrekking tot het merk, het type, de maat, de hoek en de dichtingsring.
	L2 en L3	Meting	Het afzonderlijk debiet van de spuitdoppen wordt voor alle spuitdoppen van de spuitkrans afzonderlijk direct op het spuittoestel gemeten. De debieten van doppen met dezelfde eigenschappen worden met elkaar en met het debiet van een nieuwe (referentie-)dop bij een bepaalde referentiedruk vergeleken. Indien het nominale debiet niet bekend is, wordt het afzonderlijke dopdebet vergeleken met het gemiddelde van de gemeten doppen met dezelfde eigenschappen.
	L4 en L5	Meting	De meting van het debiet van de gedemonteerde spuitdoppen wordt op een testbank uitgevoerd wanneer de meting van de op het toestel gemonteerde spuitdoppen significante verschillen laat zien. De variatie van het debiet wordt bepaald in vergelijking met deze van een nieuwe (referentie-) dop. Het debiet van de spuitdop wordt vergeleken met de in de tabellen van constructeurs aangegeven nominale druk.
Driftreducerende spuittechniek	L6	Visuele test	Er wordt nagegaan of het spuittoestel over een driftreducerende spuittechniek beschikt die voldoet aan de actuele driftreductiewetgeving.
Spuitedop-houders	M	Meting	Indien de oorzaak van het debietverschil niet bij de doppen (L2-L5), doch bij de dophouders ligt, wordt een meting uitgevoerd. Hiertoe wordt eerst het debiet van de doppen gemeten (cfr; L2-L5). De doppen worden van plaats gewisseld en hun debiet wordt opnieuw gemeten en vergeleken. En vervolgens wordt voor een bepaalde referentiewaarde de druk op de verschillende spuitdophouders gemeten en worden de resultaten met elkaar vergeleken.
Regelsysteem	N1	Visuele test	Bereikbaarheid en leesbaarheid van de meet- en bestuursapparatuur worden nagegaan.
	N2 en N3	Meting	De mechanische en elektronische regelsystemen (DPAm en DP Ae) waarbij het debiet evenredig met de rijsnelheid geregeld wordt, evenals de elektronische aanduidingen van het per hectare verspoten volume, worden nagegaan. De rijsnelheid en de tijdens een bepaalde tijd verspoten hoeveelheid worden bepaald. Het werkelijk verspoten volume/hectare wordt berekend en vergeleken met het volume dat de gebruiker had ingesteld.
	N4	Visuele test	De werking van de openings- en afsluitkleppen van de spuitkranssecties wordt nagegaan.
	N5	Meting	De werking van de drukregelaar (elektrisch of mechanische) van de regelsystemen constante druk (CD) en debiet evenredig met motortormental (DPM) wordt nagegaan.
Lekken	O1 en O2	Visuele test	Het vloeistofsysteem wordt nagegaan op lekken door te spuiten bij de hoogste keuringsdruk (dynamische lekken). De plaatsen waar (grote en kleine) lekken worden opgemerkt, worden geïdentificeerd.
	O3 en O4	Visuele test	De aanwezigheid en werking van antidruppelsystemen worden nagekeken.
	O5 en O6	Visuele test	De aanwezigheid van lekken wordt nagegaan wanneer niet gespoten wordt (statische lekken). De plaatsen waar (grote en/of kleine) lekken worden opgemerkt, worden geïdentificeerd.
Pomp	P	Visuele test	De goede werking van de pomp wordt nagegaan aan de hand van de detectie van water in de olie van het pompreservoir.

C. Beschrijving van de keuringsmethode voor spuitapparatuur met een spuitboom in tuinbouw en sierteelt en voor alle andere spuittoestellen waarvan de werking steunt op hetzelfde principe

	Code		Keuringsmethode
Algemene toestand	A1	Visuele test	De onderhoudstoestand van het spuittoestel wordt nagekeken: aanwezigheid van vreemde objecten zoals stukken touw, ijzerdraad, over-dreven roest, te weinig gesmeerd, ...
	A2	Visuele test	De toestand en werking van de beschermingen van de elementen voor vermogenstransmissie zoals cardanassen, kettingen, ... alsook elementen in beweging worden nagekeken.
	A3	Visuele test	De toestand van de ventilator wordt nagekeken: schoepen, windafbuig-platen en behuizing. Indien aanwezig, dient het ontkoppelingsmecha-nisme van de ventilator correct te functioneren.
Inhouds-markering			Het peil van de vloeistof in de tank wordt (via een doorzichtige leiding, een vlotter, rechtstreeks doorheen de wand van de tank, ...) van op de bestuurdersplaats en van op de vulplaats beoordeeld.
spuittank	B1	Visuele test	De aanwezigheid van de inhoudsmarkering wordt nagegaan.
	B2	Visuele test	De leesbaarheid van de inhoudsmarkering wordt nagegaan.
Filters			De aanwezigheid of afwezigheid van filters wordt nagegaan. De goede staat van de filters wordt enkel nagekeken in geval van hydraulische problemen (drukverschillen, drukvallen, drukschommeling, ontoerei-kende druk, ...).
	C1 en C2	Visuele test	Bij het vullen van de hoofdtank: filtermand ter hoogte van het mangat, aanzuigkorf ter hoogte van de vulleiding.
	C3 en C4	Visuele test	Bij de aanzuiging van de spuitvloeistof: aanzuigfilter voor de pomp.
	C5 en C6	Visuele test	Bij de drukleiding van de spuitvloeistof: drukfilter tussen de pomp en de drukregelaar.
	C7	Visuele test	Op de kraan/spuitboomsecties: spuitboomsectiefilter(s).

Horizontale spuitboom(4)	D1	Visuele test	De horizontale stand van de spuitboom ten aanzien van het grondoppervlak alsook de algemene toestand en eventuele vervorming ervan worden geëvalueerd.
	D2 en D3	Meting	Nakijken van de kromming van de spuitboom in het horizontale vlak. De horizontale kromming wordt gemeten door aan het uiteinde van de opgelegde boom plaats te nemen op de denkbeeldige lijn van de spuitboom onmiddellijk achter het spuitoestel. Vanaf deze lijn wordt de afstand gemeten tot de plaats waar het spuitboomeinde zich effectief bevindt.
	D4 tot D7	Meting	Nakijken van de kromming van de spuitboom in het verticale vlak. De hoogte van het midden van de spuitboom wordt ingesteld op 50 cm boven de grond en dan wordt de hoogte van de uiteinden ten opzichte van de grond gemeten.
	D8	Meting	De afstand tussen de spuitdophouders wordt gemeten.
	D9 en D10	Visuele test	De verticale stand van de spuitdophouders wordt nagekeken.
	D11	Visuele test	Er wordt nagegaan hoe de scharnieren van de spuitboomsecties zich gedragen nadat zij in het horizontale vlak in beweging zijn gebracht. Tevens wordt de werking van de eventuele inklapbare uiteinden beoordeeld.
	D12	Visuele test	De afstelling van de spuitboomhoogte wordt nagekeken.
Verticale spuitboom (spuittakken)	D1bis	Visuele test	De algemene onderhoudstoestand van de spuitboom/takken wordt nagekeken.
	D2bis en D3bis	Meting	De loodrechte stand van de spuitboom/takken wordt nagekeken.
	D4bis en D5bis	Visuele test	De loodrechte stand op de spuitboom/takken van de spuitdoppen wordt nagekeken.
	D6bis	Meting	De afstand tussen de spuihouders wordt gemeten.
	D7bis	Meting	De symmetrie van de afstand van spuitdophouders wordt bepaald.
	D8bis	Visuele test	De symmetrie van de hoekstand van spuitdophouders wordt bepaald.
	D9bis	Visuele test	De werking van scharnieren en uiteinden spuitboomsecties wordt nagekeken.
	D10 bis	Visuele test	De toestand en werking van de bevestigingspunten en de breedteinstelling na gebruik wordt nagekeken.
	D11bis	Visuele test	De afstelling van de spuitboomhoogte wordt nagekeken.
Hindernissen	E1	Visuele test	Er wordt gelet op de aanwezigheid in het spuitbeeld van leidingen, touwen of vreemde objecten (die niet door constructie aanwezig zijn).
	E2	Visuele test	Er wordt gelet op de aanwezigheid in het spuitbeeld van hindernissen (die door constructie aanwezig zijn).
Roersysteem	F	Visuele test	De intensiteit van de roering in de hoofdtank wordt beoordeeld als het roersysteem en het spuittoestel in werking zijn.
Drukstabiliteit	G1 tot G5	Visuele test	Op en in de plaats van een spuitdop wordt op het niveau van de spuitboom een testmanometer aangebracht. De bewegingen van de naald worden gevolgd op de werkmanometer of de op de spuitboom aangebrachte testmanometer. De spuitdruk moet stabiel zijn als het motortoerental constant is.
Manometer(1)	H1	Visuele test	De aanwezigheid van een manometer wordt nagegaan. Het schaalbereik moet in overeenstemming zijn met de drukniveaus waarbij het spuittoestel gebruikt wordt.
	H2	Visuele test	De leesbaarheid van de aanduidingen op de werkmanometer wordt vanaf de bestuurderplaats beoordeeld.
	H3 en H4	Meting	Op en in de plaats van een spuitdop wordt op de spuitboom een testmanometer aangebracht. De overeenkomst tussen de op de werkmanometer aangegeven drukwaarden en de reële waarden ter hoogte van de doppen wordt nagegaan. Beide waarden worden bij verschillende referentiedrukkniveaus nagegaan. Als er een verschil optreedt, wordt de werkmanometer losgemaakt door de persoon die het spuittoestel aanbiedt. Deze wordt op een onafhankelijke kalibrator geplaatst en getest t.o.v. een referentiemanometer. Dan worden beide waarden opnieuw nagegaan bij verschillende referentiedrukkniveaus. Wanneer de werkmanometer niet kan worden losgemaakt van het spuittoestel dan wordt de testmanometer geplaatst op de daartoe voorziene test aansluiting of een ander aansluitpunt zo dicht mogelijk bij de werkmanometer. Beide waarden worden nagegaan bij verschillende referentiedrukkniveaus.
Druk-evenwicht	I1 tot I5	Meting	Op en in de plaats van een spuitdop wordt ter hoogte van de voeding op elke spuitboomsectie een testmanometer aangebracht. De druk in de spuitboom wordt afgesteld op een referentiewaarde en er wordt gelet op eventuele drukverschillen tussen de secties.
Compen-serende teruglopen	J1 tot J3	Meting	Op en in de plaats van de spuitdop wordt ter hoogte van de voeding op elke spuitboomsectie een testmanometer aangebracht. De druk in de spuitboom wordt afgesteld op een referentiewaarde. Een spuitboomsectie wordt afgesloten waarna de druk in de nog aangesloten secties wordt nagegaan; daarna wordt die ene sectie weer aangesloten. Deze bewerking wordt herhaald voor alle spuitboomsecties.
Drukverlies(2)	K	Meting	Twee testmanometers worden op en in de plaats van een spuitdop geplaatst, de ene dichtbij de toevoer van de spuitboomsectie, de andere op het uiteinde ervan. Eventuele drukverschillen worden nagegaan bij een referentiedruk aan de toevoer van de spuitboomsectie.
Afzonderlijk debiet van de doppen	L1	Visuele test	Er wordt nagegaan of de spuitdoppen homogeen zijn met betrekking tot het merk, het type, de maat en de hoek wanneer de doppen worden losgemaakt om het debiet te meten (L2 tot L7).

	L2 tot L7	Meting	Het afzonderlijke debiet van de spuitdoppen wordt los van het spuittoestel gemeten voor alle courant gebruikte doppen. De doppen worden losgemaakt van de spuitboom en worden vervolgens op een testbank geplaatst. Indien dit onmogelijk is wordt het debiet van de spuitdoppen direct op het toestel gemeten. De variatie van het debiet wordt bepaald in vergelijking met dat van een nieuwe dop (referentie). Het debiet van de spuitdop wordt voor een bepaalde druk vergeleken met het in de tabellen van de constructeurs aangegeven nominale debiet. Indien het nominale debiet niet bekend is, wordt het afzonderlijke dopdebet vergeleken met het gemiddelde debiet van de gemeten doppen met dezelfde eigenschappen. Voor toestellen met meerdere spuitbomen volstaat het 25% van de doppen te testen.
Driftreducerende spuittechniek	L8	Visuele test	Er wordt nagegaan of het spuittoestel over een driftreducerende spuittechniek beschikt die voldoet aan de actuele driftreductiewetgeving.
Regelsysteem	M1	Visuele test	De bereikbaarheid en leesbaarheid van de meet- en bestuursapparatuur wordt nagegaan.
	M2	Meting	De correcte werking van de injectiepomp wordt nagekeken. Het geïnjecteerde volume bij een bepaalde hoeveelheid verspoten vloeistof wordt nagemeten. Het werkelijk geïnjecteerde volume wordt vergeleken met het volume dat werd ingesteld op de injectiepomp.
	M3	Meting	De mechanische en elektronische regelsystemen met een debiet evenredig met de rijsnelheid evenals de elektronische aanduidingen van het per hectare verspoten volume worden nagegaan (respectievelijk DPAm en DP Ae). De rijsnelheid en de tijdens een bepaalde tijd verspoten hoeveelheid vloeistof worden bepaald. Het werkelijk verspoten volume/hectare wordt berekend en vergeleken met het volume dat de gebruiker had ingesteld.
	M4	Visuele test	De werking van de openings- en afsluitkleppen van de spuitboomsecties wordt nagegaan.
	M5	Meting	De werking van de drukregelaar (elektrisch of mechanisch) van de regelsystemen constante druk (CD) en debiet evenredig met het motortoerental (DPM) wordt nagegaan.
Lekken	N1 en N2	Visuele test	Het vloeistofsysteem wordt nagegaan op lekken door te spuiten bij de hoogste keuringsdruk (dynamische lekken). De plaatsen waar (grote en/of kleine) lekken worden opgemerkt, worden geïdentificeerd.
	N3 en N4	Visuele test	De aanwezigheid en werking van antidrupsystemen worden nagekeken.
	N5 en N6	Visuele test	De aanwezigheid van lekken wordt nagegaan wanneer niet gespoten wordt (statische lekken). De plaatsen waar (grote en/of kleine) lekken worden opgemerkt, worden geïdentificeerd.
Pomp	O	Visuele test	De goede werking van de pomp wordt nagegaan aan de hand van de detectie van water in de olie van het pompreservoir.

D. Beschrijving van de keuringsmethode voor spuittoestellen voor bodemontsmetting en voor alle andere spuittoestellen waarvan de werking steunt op hetzelfde principe

	Code		Keuringsmethode
Algemene toestand	A1	Visuele test	De onderhoudstoestand van het spuittoestel wordt nagekeken: aanwezigheid van vreemde objecten zoals stukken touw, ijzerdraad, over-dreven roest, te weinig gesmeerd, ...
	A2	Visuele test	De toestand en werking van de beschermingen van de elementen voor vermogenstransmissie zoals cardanassen, kettingen, ...alsook elementen in beweging worden nagekeken.
	A3	Visuele test	De veiligheid van de ontluchting van de spuittank en de aanwezigheid van een overdrukventiel wordt nagekeken.
Inhouds-markering			Het peil van de vloeistof in de tank wordt (via een doorzichtige leiding, een vlotter, rechtstreeks doorheen de wand van de tank, ...) van op de bestuurdersplaats beoordeeld.
	B1	Visuele test	De aanwezigheid van de inhoudsmarkering wordt nagegaan.
	B2	Visuele test	De leesbaarheid van de inhoudsmarkering wordt nagegaan.
Filters			De aanwezigheid of afwezigheid van filters wordt nagegaan. De goede staat van de filters wordt enkel nagekeken in geval van hydraulische en/of pneumatische problemen (drukverschillen, drukvallen, drukschommeling, ontoereikende druk, ...).
	C1 en C2	Visuele test	Bij de drukleiding van de spuitvloeistof: drukfilter ter hoogte van de drukregelaar/verdeler.
	C3 en C4	Visuele test	Op de spuitdoppen: spuitdopfilters.
	C5 en C6	Visuele test	Op de luchtaanzuiging van de compressor: pneumatische filters.
Kouters	D1	Visuele test	De eenvormigheid van de kouters wordt nagekeken.
	D2	Visuele test	De beschermingen van de « spuiteenheden » (doppen, injectoren, ...) worden nagekeken.
Drukstabiliteit	E	Visuele test	De spuitdruk moet stabiel zijn als het motortoerental constant is.
Meetmiddel			De aanwezigheid en de werking van de meetmiddelen wordt nagegaan: hydraulische en pneumatische manometers en/of flowmeters.
	F1	Visuele test	De aanwezigheid van een meetmiddel wordt nagegaan: hydraulische manometer of pneumatische manometer of flowmeter.
	F2	Visuele test	De leesbaarheid van het meetmiddel vanop de bestuurdersplaats wordt nagegaan.

	F3	Meting	De werking van de hydraulische of pneumatische manometer(s) wordt getest op een kalibrator. Wanneer de werkmanometer niet kan worden losgemaakt van het spuittoestel dan wordt de testmanometer geplaatst op de daartoe voorziene test aansluiting of een ander aansluitpunt zo dicht mogelijk bij de werkmanometer. Beide waarden worden nagegaan bij verschillende referentiedruk niveaus.
	F4	Meting	De werking van de flowmeter moet worden nagekeken. Het werkelijk verspoten volume wordt gemeten en vergeleken met het volume dat door de flowmeter geregistreerd werd.
Afzonderlijk debiet van de doppen(5)	G1	Visuele test	Er wordt nagegaan of de doppen homogeen zijn met betrekking tot het merk, het type, de maat en de hoek wanneer de doppen worden losgemaakt om het debiet te meten (G2 tot G7).
	G2 tot G7	Meting	Het afzonderlijke debiet van de spuitdoppen wordt los van het spuittoestel gemeten voor alle courant gebruikte doppen. De doppen worden losgemaakt van de injectoren en vervolgens op een testbank geplaatst. De variatie van het debiet wordt bepaald in vergelijking met dat van een nieuwe dop (referentie). Het debiet van de spuitdop wordt voor een bepaalde druk vergeleken met het in de tabellen van de constructeurs aangegeven nominale debiet. Indien het nominale debiet niet bekend is, wordt het afzonderlijke dopdebiet vergeleken met het gemiddelde debiet van de gemeten doppen met dezelfde eigenschappen.
Afzonderlijk debiet van de injectoren	G8 tot G9	Meting	Het afzonderlijk debiet van alle injectoren wordt op het spuittoestel gemeten. Het afzonderlijke injectordebiet wordt vergeleken met het gemiddeld debiet van alle injectoren met dezelfde eigenschappen.
Regelsysteem	H1	Meting	De mechanische en elektronische regelsystemen met een debiet evenredig met de rijsnelheid evenals de elektronische aanduidingen van het per hectare verspoten volume worden nagegaan (respectievelijk DPAm en DP Ae). De rijsnelheid en de tijdens een bepaalde tijd verspoten hoeveelheid vloeistof worden bepaald. Het werkelijk verspoten volume/hectare wordt berekend en vergeleken met het volume dat de gebruiker had ingesteld.
	H2	Visuele test	De werking van de kleppen om spuitboomsecties te openen en af te sluiten wordt nagegaan.
	H3	Meting	De werking van de (elektrische of mechanische) drukregelaar van de regelsystemen met constante druk (CD) en debiet evenredig met motortoerental (DPM) wordt nagegaan.
Lekken	I1 en I2	Visuele test	Het vloeistofsysteem wordt nagegaan op lekken door te spuiten bij de hoogste keuringsdruk (dynamische lekken). De plaatsen waar (grote en/of kleine) lekken worden opgemerkt, worden geïdentificeerd.
	I3 en I4	Visuele test	De aanwezigheid van lekken wordt nagegaan wanneer niet gespoten wordt (statische lekken). De plaatsen waar (grote en/of kleine) lekken worden opgemerkt, worden geïdentificeerd.
Compressor	J	Visuele test	De goede werking van de compressor wordt nagegaan.
Pomp	K	Visuele test	De goede werking van de pomp wordt nagegaan door het observeren van de werkdruk.

E. Beschrijving van de keuringsmethode voor verneveltoestellen (koudverneveltoestellen LVM/ULV, thermische benzinefoggers en electrofoggers, schijfvernevelaars en graanbehandelingsinstallaties) en voor alle andere verneveltoestellen waarvan de werking steunt op dezelfde principes

	Code		Keuringsmethode
Algemene toestand	A1	Visuele test	De onderhoudstoestand van het verneveltoestel wordt nagekeken: aanwezigheid van vreemde objecten zoals stukken touw, ijzerdraad, overdreven roest, te weinig gesmeerd, instructiestickers beschadigd, vervuilde luchtinlaat, ...
	A2	Visuele test	De toestand en werking van de beschermingen van de elementen voor mechanische vermogenstransmissie zoals kettingen, riemen ... alsook elementen in beweging worden nagekeken.
	A3	Visuele test	De toestand van de ventilator wordt nagekeken: schoepen, windafbuigplaten en behuizing. Indien aanwezig, dient de aan/uit functie of het ontkoppelingsmechanisme van de ventilator correct te functioneren.
	A4	Visuele test	De toestand van de vloeistofleidingen wordt nagekeken, inclusief brandstofleidingen indien aanwezig.
	A5	Visuele test	De aanwezigheid en de toestand van de hittebescherming van de fogpijp wordt nagekeken (warmvernevelaars).
	A6	Visuele test	Voor toestellen die werken op elektriciteit wordt de toestand van de bescherming van de elektrische componenten nagekeken, de aarding, de bekasting, de kabels,....
	A7	Meting	Voor toestellen die werken op elektriciteit wordt de aarding nagemeten.
Tank	B1	Visuele test	De aanwezigheid van de inhoudsmarkering wordt nagegaan.
	B2	Visuele test	De leesbaarheid van de inhoudsmarkering wordt nagegaan.
	B3	Visuele test	Er wordt nagegaan of de tank gemakkelijk kan leeggemaakt en gereinigd worden (aftapplug, aftapslang, aftapkraan, uitneembare tank, ...)
	B4	Visuele test	De aanwezigheid en de toestand van het tankdeksel inclusief de dichting wordt nagegaan.
	B5	Visuele test	Controleer de aanwezigheid van een overdrukventiel voor toestellen die werken op perslucht (koudvernevelaars).
Filters			De aanwezigheid of afwezigheid van filters wordt nagegaan. *De goede staat van de filters wordt enkel nagekeken in geval van hydraulische problemen (drukschommelingen, ontoereikende druk, ...).
	C1	Visuele test	Bij het vullen van de hoofdtank: filtermand ter hoogte van het mangat, aanzuigkorf ter hoogte van de vulleiding.
	C2		

	C3	Visuele test	Bij de aanzuiging van de spuitvloeistof: aanzuigfilter voor de pomp.
	C4		
	C5	Visuele test	Bij de drukleiding van de pomp: drukfilter tussen de pomp en de drukregelaar.
	C6		
	C7	Visuele test	Bij persluchtsystemen of systemen met blower/vacuüm: De toestand van de luchtaanzuigfilter wordt nagegaan.
	C8		
	C9	Visuele test	Dopfilters in de dophouder
Vernevelpijp	D1	Visuele test	De staat van de vernevelpijp wordt geëvalueerd. Ga na of de pijp niet krom is ten gevolge van te hoge temperaturen, dit wijst op een slechte afstelling (warmvernevelaars).
	D2	Visuele test	De staat van de vernevelpijp wordt geëvalueerd. Controleer de pijp op brandgaten, scheuren en barsten(warmvernevelaars).
	D3	Visuele test	De staat van de vernevelpijp wordt geëvalueerd. Controleer de binnenzijde van de vernevelpijp op vervuiling. Een vervuilde vernevelpijp wijst op een slechte verbranding of een verbranding van gewasbeschermingsmiddel tijdens het vernevelproces (warmvernevelaars).
Hindernissen	E1	Visuele test	Er wordt gelet op de aanwezigheid in het nevelbeeld van leidingen, touwen of vreemde objecten (die niet door constructie aanwezig zijn).
	E2	Visuele test	Er wordt gelet op de aanwezigheid in het nevelbeeld van hindernissen (die door constructie aanwezig zijn).
Roersysteem	F	Visuele test	Indien voorhanden wordt de intensiteit van de roering in de spuitank beoordeeld als het roersysteem en het verneveltoestel in werking zijn.
Meetmiddel			De aanwezigheid en de werking van de meetmiddelen voor het instellen en het monitoren van het nevelvolume wordt nagegaan: hydraulische en pneumatische manometers (1) en/of flowmeters.
	G1	Visuele test	De aanwezigheid van een meetmiddel wordt nagegaan: hydraulische manometer of pneumatische manometer of flowmeter
	G2	Visuele test	De leesbaarheid vanop de courante bedieningsplaats en de schaalverdeling van het meetmiddel wordt nagegaan.
	G3	Meting	De werking van de hydraulische of pneumatische manometer(s) wordt getest op een kalibrator. Wanneer de werkmanometer niet kan worden losgemaakt van het verneveltoestel dan wordt de testmanometer geplaatst op de daartoe voorziene test aansluiting of een ander aansluitpunt zo dicht mogelijk bij de werkmanometer. Beide waarden worden nagegaan bij verschillende referentiedrukkniveaus.
	G4	Meting	De werking van de flowmeter moet worden nagekeken. Het werkelijk verspoten volume wordt gemeten en vergeleken met het volume dat door de flowmeter geregistreerd werd.
Vernevel-debiet	H1	Visuele test	Voor verneveltoestellen met meerdere vernevelmonden wordt er nagegaan of de gebruikte doppen homogeen zijn met betrekking tot het merk, het type, de maat en de hoek.
	H2	Visuele test	De staat van de vernevel dop(pen) of restrictorplaatjes en eventueel aanwezige verneveldeflectoren wordt visueel beoordeeld (enkel te beoordelen bij afwijkende verneveldebieten).
	H3	Visuele test	De verneveling wordt visueel beoordeeld door het apparaat te laten werken bij de normale gebruiksinstellingen.
	H4	Meting	Het debiet van het verneveltoestel wordt op het toestel gemeten en vergeleken met het ingestelde verneveldebet. Hierbij wordt een gekend volume van een geschikte testvloeistof in de verneveltank gedaan en verneveld bij de gebruiksinstellingen. Aan de hand van de tijdsduur om dit volume te vernevelen wordt het werkelijke verneveldebet bepaald en vergeleken met het ingestelde debiet.
Regelsysteem	I1	Visuele test	De bereikbaarheid en leesbaarheid van de meet- en bedieningsapparatuur worden nagegaan.
	I2	Visuele test	De werking van alle elementen om het verneveltoestel en het vernevelen af/aan te zetten wordt nagegaan (indien van toepassing inclusief schakelaars warmteweerstand).
	I3	Visuele test	De werking van alle controlelampjes wordt nagegaan.
	I4	Visuele test	De werking van het regelsysteem wordt nagegaan. De werking van de doseerinstelling van de productregelklep (flowregeling) of de werking van de drukregelaar (perslucht) wordt gecontroleerd (koudvernevelaars).
	I5	Visuele test	De werking van de regeling van de carburator wordt nagegaan (warmvernevelaars op brandstof).
	I6	Visuele test	Ga na of het verneveltoestel vlot start bij koudstart (warmvernevelaars op brandstof) .
	I7	Visuele test	Ga na of de verbranding in het verneveltoestel correct verloopt, de vlam mag de pijp niet verlaten (warmvernevelaars op brandstof).
	I8	Visuele test	De werking van doseerinstelling van de elektrische pomp wordt gecontroleerd.
	I9	Visuele test	De werking van de warmteweerstand wordt gecontroleerd (warmvernevelaars elektrisch).
	I10	Visuele test	De werking van het temperatuurregelsysteem wordt gecontroleerd (warmvernevelaars elektrisch).
	I11	Meting	De goeie werking van de temperatuursonde in de vernevelpijp wordt gecontroleerd door de temperatuur te meten in de pijp en te vergelijken met de instellingen op het toestel (warmvernevelaars elektrisch).
	I12	Visuele test	De werking van de oververhittingsbeveiliging wordt gecontroleerd door de ventilator af te zetten terwijl de temperatuurregeling in werking gezet wordt (warmvernevelaars elektrisch).

Lekken	J1	Visuele test	De aanwezigheid van lekken wordt nagegaan door te vernevelen bij de normale gebruiksinstellingen van het toestel. De plaatsen waar (grote en/of kleine) lekken worden opgemerkt, worden geïdentificeerd.
	J2		
Pomp	K	Meting	De pompcapaciteit wordt gecontroleerd door het maximale verneveldebiet in te stellen en het toestel in werking te stellen. Aan de hand van de tijdsduur die nodig is om een afgemeten volume te vernevelen wordt het werkelijke maximale verneveldebiet bepaald (koudvernevelaars + warmvernevelaars elektrisch).
Compressor/Blower/ Vacuumpomp	L1	Visuele test	De algemene toestand van de compressor of blower of vacuümpomp wordt gecontroleerd (koudvernevelaars).
	L2	Visuele test	De algemene toestand van het luchtcircuit (overdruk/onderdruk) wordt beoordeeld (koudvernevelaars)

- (1) manometer = ofwel een klassieke analoge manometer, ofwel een druksensor in combinatie met een digitale uitlezing
- (2) bij de test wordt alleen een meting uitgevoerd als er een risico op drukverlies is
- (3) wanneer een spuittoestel uitgerust is met meer dan 1 stel doppen, worden alle stellen gekeurd
- (4) indien draagbalk voor Dbis, enkel D1-D7
- (5) enkel wanneer de injectoren uitgerust zijn met doppen en bij negatieve evaluatie G8 of G9 of indien onmogelijk injectordebiet op te meten op het toestel

Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 22 maart 2026 tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 maart 2011 betreffende de verplichte keuring van spuittoestellen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen,

FILIP

Van Koningswege:
De Minister van Landbouw,
D. CLARINVAL

Annexe 3 à l’arrêté royal du 22 mars 2026 modifiant l’annexe 5 de l’arrêté royal du 13 mars 2011 relatif au contrôle obligatoire des pulvérisateurs et modifiant l’arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif aux rétributions visées à l’article 5 de la loi du 9 décembre 2004 portant financement de l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

« Annexe 5 à l’arrêté royal du 13 mars 2011 relatif au contrôle obligatoire des pulvérisateurs et modifiant l’arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif aux rétributions visées à l’article 5 de la loi du 9 décembre 2004 portant financement de l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

Annexe 5 : Méthodes de contrôle

Les pulvérisateurs sont contrôlés en suivant les méthodes fixées ci-dessous. Les critères à contrôler font l’objet d’un test visuel ou d’une mesure.

A. Description de la méthode de contrôle des pulvérisateurs de grande culture et de tous les autres dont le fonctionnement est basé sur le même principe

	Code		Méthode de contrôle
Etat général	A1	Test visuel	L’état d’entretien du pulvérisateur est observé : présence d’objets incongrus tels que bouts de ficelle, fils de fer, rouille excessive, manque de graissage,
	A2	Test visuel	L’état et le fonctionnement des protections des éléments de transmission de puissance tels que arbre à cardans, chaînes, ... ainsi que des éléments en mouvement sont observés.
	A3	Test visuel	La sécurité des points d’attache de la rampe au châssis est observée.
Jauge			Le niveau de liquide dans la cuve (par l’intermédiaire d’un tuyau transparent, d’un flotteur, directement à travers la paroi de la cuve, ...) est apprécié depuis le poste de conduite et depuis la zone de remplissage.
Réservoir du pulvérisateur	B1	Test visuel	La présence de la jauge est observée.
	B2	Test visuel	La lisibilité de la jauge est observée.
Filtres			La présence ou non de filtres est observée. L’état des filtres est observé seulement en cas de problèmes hydrauliques (différences de pression, chutes de pression, fluctuation de pression, pression insuffisante, ...).
	C1 et C2	Test visuel	Au remplissage de la cuve principale : panier filtre au niveau du trou d’homme, crépine d’aspiration au niveau du tuyau de remplissage,
	C3 et C4	Test visuel	A l’aspiration de la bouillie : filtre à l’aspiration de la pompe.
	C5 et C6	Test visuel	Au refoulement de la pompe : filtre de refoulement entre la pompe et le système de régulation.
	C7	Test visuel	Au niveau des sections de rampe : filtre(s) de section de rampe.

Rampe	D1	Test visuel	La symétrie de la rampe par rapport à ses points d'attache au châssis ainsi que son état général sont évalués. La symétrie de la rampe n'est pas obligatoire lorsque la régulation de l'équilibre et la suspension de la rampe asymétrique sont garanties à l'aide d'un autre moyen et que les autres exigences pour le point Rampe sont respectées.
	D2 et D3	Mesure	Observation de la courbure de rampe selon le plan horizontal. La courbure horizontale est mesurée en se plaçant à l'extrémité de la rampe dépliée sur la ligne imaginaire de la rampe de pulvérisation directement derrière le pulvérisateur. A partir de cette ligne, la distance est mesurée jusqu'à l'extrémité réelle de la rampe.
	D4 à D7	Mesure	Observation de la courbure de rampe selon le plan vertical. Le centre de la rampe est réglé en hauteur à 50 cm du sol et la hauteur des extrémités par rapport au sol est mesurée.
	D8 et D9	Mesure	Lorsqu'un système de suspension existe, une extrémité de la rampe est positionnée au niveau du sol pour un réglage de hauteur de rampe de 60 cm $\pm$ 10 cm. Le retour de la rampe en position horizontale est observé.
	D10	Mesure	La distance entre les porte-buses est mesurée.
	D11 et D12	Test visuel	La position verticale des porte-buses est observée.
	D13 et D14	Test visuel	La présence et l'état d'un dispositif de protection des buses d'extrémités sont observés pour les rampes dont la largeur de travail $\geq$ 10m.
	D15	Test visuel	Le comportement des articulations des sections de la rampe est observé après mise en mouvement dans le plan horizontal. Le fonctionnement des extrémités escamotables, lorsqu'elles existent, est également apprécié.
	D16	Test visuel	Lorsqu'un dispositif de réglage en hauteur de la rampe existe, son fonctionnement est observé.
	D17 et D18	Test visuel	La présence et le fonctionnement du dispositif de verrouillage de la rampe en position transport sont observés.
Obstacles	E1	Test visuel	La présence de tuyaux, de cordes ou d'objets incongrus (qui n'étaient pas prévus d'origine) dans le jet pulvérisé est relevée.
	E2	Test visuel	La présence d'obstacles (prévus d'origine) dans le jet pulvérisé est relevée.
Système d'agitation	F	Test visuel	L'intensité de l'agitation dans la cuve principale est appréciée lorsque le système d'agitation et le pulvérisateur sont en fonction.
Stabilité de la pression	G1 à G4	Test visuel	Un manomètre étalonné est positionné en lieu et place d'une buse au niveau de la rampe de pulvérisation. Les oscillations de l'aiguille sont observées sur le manomètre de travail ou sur le manomètre positionné à la rampe. La pression de pulvérisation doit être stable, à régime moteur constant.
Manomètre (1)	H1	Test visuel	La présence d'un manomètre est vérifiée. La plage de mesure doit correspondre à la plage d'utilisation du pulvérisateur.
	H2	Test visuel	La lisibilité des indications fournies par le manomètre de travail est appréciée depuis le poste de conduite.
	H3 et H4	Mesure	Un manomètre étalonné est positionné au niveau de la rampe, en lieu et place d'une buse. La concordance des valeurs de pression indiquées par le manomètre de travail avec celles réellement présentes au niveau des buses est vérifiée. Les deux valeurs sont observées pour plusieurs pressions de référence. Lorsqu'une différence apparaît, le manomètre de travail est démonté par la personne qui présente le pulvérisateur au contrôle. Il est placé sur un calibreteur indépendant et testé par rapport à un manomètre de référence. De nouveau, les deux valeurs sont observées pour plusieurs pressions de référence. Lorsque le manomètre ne peut pas être démonté de l'appareil, le manomètre de référence est alors placé sur le raccordement de référence prévu à cet effet ou sur un autre point de raccordement aussi proche que possible du manomètre. Les deux valeurs sont observées pour plusieurs pressions de référence.
Equilibre des pressions	I1 à I5	Mesure	Un manomètre étalonné est positionné en lieu et place d'une buse à chaque tronçon de rampe, au niveau de l'alimentation. La pression à la rampe est réglée à une valeur de référence et, les éventuels écarts de pression entre tronçons sont observés.
	I6	Mesure	En cas de doute sur l'état d'un porte-buse, un 2ème manomètre étalonné est positionné en lieu et place d'une buse sur le porte-buse le plus proche de celui où est suspecté un défaut. Une attention particulière est portée à tous les éventuels écarts de pression entre ces 2 manomètres.
Retours compensatoires	J1 à J3	Mesure	Un manomètre étalonné est positionné en lieu et place d'une buse au niveau de l'alimentation de chaque tronçon de rampe : la pression à la rampe est réglée à une valeur de référence. Une section de rampe est fermée et la pression des tronçons restant alimentés est observée ; ensuite, cette même section est remise en service. L'opération est renouvelée pour toutes les sections de rampe.
Perte de charge (2)	K	Mesure	Deux manomètres étalonnés sont positionnés en lieu et place d'une buse, l'un à proximité de l'alimentation du tronçon de rampe, l'autre à son extrémité. Les éventuels écarts de pression sont observés pour une pression de référence à l'alimentation de la section.
Débit individuel des buses	L1	Test visuel	L'homogénéité des buses est vérifiée pour la marque, le type, le calibre et l'angle lors du démontage des buses réalisé pour effectuer les mesures de débit (L2 à L7).
	L2 à L7	Mesure	La mesure du débit individuel des buses est réalisée indépendamment du pulvérisateur pour toutes les buses couramment utilisées. Les buses sont démontées de la rampe afin d'être placées sur un banc de contrôle. Si ce n'est pas possible, le débit des buses est mesuré directement sur l'appareil. La variation de débit par rapport à celui d'une buse neuve (référence) est quantifiée. Le débit de la buse est comparé pour une pression donnée, au débit nominal fourni dans les tableaux des constructeurs. Lorsque le débit nominal n'est pas connu, le débit individuel est comparé au débit moyen des buses mesurées possédant les mêmes caractéristiques.
Technologie de pulvérisation réduisant la dérive	L8	Test visuel	Vérification de la présence d'une technologie de pulvérisation réduisant la dérive qui satisfait à la législation actuelle en matière de réduction de la dérive.

Système de régulation	M1	Test visuel	L'accessibilité et la lisibilité des appareillages de mesure et des commandes sont vérifiées.
	M2 et M3	Mesure	Les régulations Débit Proportionnel à l'Avancement mécanique (DPAm) et électronique (DPAe) ainsi que les indicateurs électroniques du volume par hectare pulvérisé sont contrôlés. La vitesse de déplacement et la quantité pulvérisée durant un temps donné sont déterminées. Le volume/hectare réellement épandu est calculé et comparé à celui que l'utilisateur avait réglé.
	M4	Test visuel	Le fonctionnement des vannes d'ouverture et de fermeture des sections de rampe est contrôlé.
	M5	Mesure	Le fonctionnement du régulateur de pression (électrique ou mécanique) des systèmes de régulation Pression Constante (PC) et Débit Proportionnel au régime Moteur (DPM) est vérifié.
Fuites	N1 et N2	Test visuel	La présence de fuite est recherchée par pulvérisation à la pression maximale de contrôle (fuites dynamiques). Les endroits où les fuites sont relevées (importantes et/ou mineures) sont identifiés.
	N3 et N4	Test visuel	La présence et le fonctionnement des anti-gouttes sont observés.
	N5 et N6	Test visuel	La présence de fuites est vérifiée lorsqu'il n'y a pas de pulvérisation (fuites statiques). Les endroits où des fuites (importantes et/ou mineures) sont constatées sont identifiés.
Pompe	O	Test visuel	Le bon fonctionnement de la pompe est observé au travers de la détection d'eau dans l'huile du réservoir de pompe.

B. Description de la méthode de contrôle des pulvérisateurs d'arboriculture et de tous les autres dont le fonctionnement est basé sur le même principe

	Code		Méthode de contrôle
Etat général	A1	Test visuel	L'état d'entretien du pulvérisateur est observé : présence d'objets incongrus tels que bouts de ficelle, fils de fer, rouille excessive, manque de graissage, ...
	A2	Test visuel	L'état et le fonctionnement des protections des éléments de transmission de puissance tels que arbre à cardans, chaînes, ... ainsi que des éléments en mouvement sont observés.
	A3	Test visuel	L'état du ventilateur est observé : ailettes, déflecteurs et caisson. S'il est présent, le dispositif de débrayage du ventilateur doit fonctionner correctement.
Jauge			Le niveau de liquide dans la cuve (par l'intermédiaire d'un tuyau transparent, d'un flotteur, directement à travers la paroi de la cuve, ...) est apprécié du poste de conduite et de la zone de remplissage.
Réservoir du pulvérisateur	B1	Test visuel	La présence de la jauge est observée.
	B2	Test visuel	La lisibilité de la jauge est observée.
Filtres			La présence ou non de filtres est observée. L'état des filtres est observé seulement en cas de problèmes hydrauliques (différences de pression, chutes de pression, fluctuation de pression, pression insuffisante, ...).
	C1 et C2	Test visuel	Au remplissage de la cuve principale : panier filtre au niveau du trou d'homme, crépine d'aspiration au niveau du tuyau de remplissage, ...
	C3 et C4	Test visuel	A l'aspiration de la bouillie : filtre à l'aspiration de la pompe.
	C5 et C6	Test visuel	Au refoulement de la pompe : filtre de refoulement entre la pompe et le système de régulation.
	C7	Test visuel	Au niveau des sections de la couronne de pulvérisation : filtres de sections.
Couronne de pulvérisation	D1	Mesure	Les déformations éventuelles de la couronne de pulvérisation et des conduites sont observées. La symétrie de la couronne de pulvérisation par rapport aux attaches au niveau de la cuve ou du châssis est également observée.
	D2	Test visuel	La solidité des attaches de la couronne de pulvérisation au niveau de la cuve ou du châssis est observée.
	D3	Mesure	On observe si les écartements entre les porte-buses sont symétriques de part et d'autre de la couronne de pulvérisation.
	D4	Mesure	On observe si la position des porte-buses est symétrique de part et d'autre de la couronne de pulvérisation.
Obstacles	E1	Test visuel	La présence de tuyaux, de cordes ou d'objets incongrus (qui n'étaient pas prévus d'origine) est relevée dans le jet pulvérisé et/ou dans le circuit d'induction d'air ou de refoulement d'air du ventilateur.
	E2	Test visuel	La présence d'obstacles (qui étaient prévus d'origine) est relevée dans le jet pulvérisé et/ou dans le circuit d'induction ou de refoulement d'air du ventilateur.
Système d'agitation	F	Test visuel	L'intensité des remous dans la cuve principale est appréciée lorsque le système d'agitation et le pulvérisateur fonctionnent.
Stabilité de la pression	G1 à G4	Test visuel	Un manomètre étalonné est positionné en lieu et place d'une buse au niveau de la couronne de pulvérisation. Les oscillations de l'aiguille au manomètre de travail ou au manomètre positionné sur la couronne de pulvérisation sont observées. La pression de pulvérisation doit être stable, à régime moteur constant.
Manomètre(1)	H1	Test visuel	La présence d'un manomètre est vérifiée. La plage de mesure doit correspondre à la plage d'utilisation du pulvérisateur.
	H2	Test visuel	La lisibilité des indications fournies par le manomètre de travail est appréciée depuis le poste de conduite.

	H3 et H4	Mesure	Un manomètre étaloné est positionné au niveau de la couronne de pulvérisation, en lieu et place d'une buse. La concordance des valeurs de pression indiquées par le manomètre de travail avec celles réellement présentes au niveau des buses est vérifiée. Les deux valeurs sont observées pour plusieurs pressions de référence. Lorsqu'une différence apparaît, le manomètre de travail est démonté par la personne qui présente le pulvérisateur au contrôle. Il est placé sur un calibrateur indépendant et testé (manomètre de référence). De nouveau, les deux valeurs sont observées pour plusieurs pressions de référence. Lorsque le manomètre ne peut pas être démonté de l'appareil, le manomètre de référence est alors placé sur le raccordement de référence prévu à cet effet ou sur un autre point de raccordement aussi proche que possible du manomètre. Les deux valeurs sont observées pour plusieurs pressions de référence.
Equilibre des pressions	I1 à I5	Mesure	Un manomètre étaloné est positionné en lieu et place d'une buse à chaque section de couronne de pulvérisation, au niveau de chaque porte-buse. La pression à la couronne de pulvérisation est réglée à une valeur de référence et les éventuels écarts de pression entre les sections de la couronne de pulvérisation sont observés.
Retours compensatoires	J1 à J3	Mesure	Un manomètre étaloné est positionné en lieu et place d'une buse au niveau de l'alimentation de chaque section de la couronne de pulvérisation. La pression à la couronne de pulvérisation est réglée à une valeur de référence. Une section de la couronne de pulvérisation est fermée, à la suite de quoi la pression des sections restant alimentées est mesurée ; ensuite, cette même section est remise en service. L'opération est renouvelée autant de fois qu'il y a de sections de couronne de pulvérisation.
Perte de charge (2)	K	Mesure	Deux manomètres étalonés sont positionnés en lieu et place d'une buse, l'un à proximité de l'alimentation de la section de couronne de pulvérisation, l'autre à son extrémité. Les éventuels écarts de pression sont observés pour une pression de référence à l'alimentation de la section.
Débit individuel des buses (3)	L1	Test visuel	L'homogénéité des buses, symétriquement correspondantes à gauche et à droite de la couronne de pulvérisation, est vérifiée pour la marque, le type, le calibre et l'angle ainsi que le joint d'étanchéité.
	L2 à L3	Mesure	La mesure du débit individuel des buses est réalisée individuellement pour toutes les buses de la couronne de pulvérisation directement sur le pulvérisateur. Les débits des buses de mêmes caractéristiques sont comparés entre eux et au débit d'une nouvelle buse (référence) à une pression de référence. Si le débit nominal n'est pas connu, le débit individuel de la buse est comparé au débit moyen des buses mesurées de mêmes caractéristiques.
	L4 à L5	Mesure	La mesure du débit des buses démontées est réalisée sur banc de test lorsque la mesure du débit des buses montées sur le pulvérisateur a mis en évidence des écarts significatifs. La variation du débit est déterminée en comparaison à celle d'une nouvelle buse (référence). Le débit de la buse est comparé à une pression nominale mentionnée dans les tableaux des constructeurs.
Technologie de pulvérisation réduisant la dérive	L6	Test visuel	Vérification de la présence d'une technologie de pulvérisation réduisant la dérive qui satisfait à la législation actuelle en matière de réduction de la dérive.
Portes-buses	M	Mesure	Si la cause de la différence de débit ne provient pas des buses (L2-L5) mais bien des portes-buses, on procède à une mesure. Dans ce cas, le débit des buses est mesuré en premier lieu (Cf. L2-L5). Les buses sont changées de place et leur débit est à nouveau mesuré et comparé. Et ensuite, pour une valeur de référence, les pressions fournies aux différents portes-buses sont mesurées et comparées entre elles.
Système de régulation	N1	Test visuel	L'accessibilité et la lisibilité des appareillages de mesure et des commandes sont vérifiées.
	N2 et N3	Mesure	Les régulations Débit Proportionnel à l'Avancement mécanique (DPAm) et électronique (DP Ae) ainsi que les indicateurs électroniques du volume par hectare pulvérisé, sont contrôlés. La vitesse de déplacement et la quantité pulvérisée durant un temps donné sont déterminées. Le volume/hectare réellement épandu est calculé et comparé à celui que l'utilisateur avait réglé.
	N4	Test visuel	Le fonctionnement des vannes d'ouverture et fermeture des sections de couronne est contrôlé.
	N5	Mesure	Le fonctionnement du régulateur de pression (électrique ou mécanique) des systèmes de régulation Pression Constante (PC) et Débit Proportionnel au régime Moteur (DPM) est vérifié.
Fuites	O1 et O2	Test visuel	La présence de fuite est recherchée par pulvérisation à la pression maximale de contrôle (fuites dynamiques). Les endroits où les fuites sont relevées (importantes et/ou mineures) sont identifiés.
	O3 et O4	Test visuel	La présence et le fonctionnement d'anti-gouttes sont observés.
	O5 et O6	Test visuel	La présence de fuites est vérifiée lorsqu'il n'y a pas de pulvérisation (fuites statiques). Les endroits où des fuites (importantes et/ou mineures) sont constatées sont identifiés.
Pompe	P	Test visuel	Le bon fonctionnement de la pompe est observé au travers de la détection d'eau dans l'huile du réservoir de la pompe.

C. Description de la méthode de contrôle des pulvérisateurs à rampe en horticulture et cultures ornementales et de tous les autres dont le fonctionnement est basé sur le même principe

	Code		Méthode de contrôle
Etat général	A1	Test visuel	L'état d'entretien du pulvérisateur est observé : présence d'objets incongrus tels que bouts de ficelle, fils de fer, rouille excessive, manque de graissage,
	A2	Test visuel	L'état et le fonctionnement des protections des éléments de transmission de puissance tels que arbre à cardans, chaînes, ... ainsi que des éléments en mouvement sont observés.
	A3	Test visuel	L'état du ventilateur est observé : ailettes, déflecteurs et caisson. S'il est présent, le dispositif de débrayage du ventilateur doit fonctionner correctement.
Jauge			Le niveau de liquide dans la cuve (par l'intermédiaire d'un tuyau transparent, d'un flotteur, directement à travers la paroi de la cuve, ...) est apprécié depuis le poste de conduite et depuis la zone de remplissage.
Réservoir du pulvérisateur	B1	Test visuel	La présence de la jauge est observée.
	B2	Test visuel	La lisibilité de la jauge est observée.
Filtres			La présence ou non de filtres est observée. L'état des filtres est observé seulement en cas de problèmes hydrauliques (différences de pression, chutes de pression, fluctuation de pression, pression insuffisante, ...).
	C1 et C2	Test visuel	Au remplissage de la cuve principale : panier filtre au niveau du trou d'homme, crépine d'aspiration au niveau du tuyau de remplissage, ...
	C3 et C4	Test visuel	A l'aspiration de la bouillie : filtre à l'aspiration de la pompe.
	C5 et C6	Test visuel	Au refoulement de la pompe : filtre de refoulement entre la pompe et le système de régulation.
	C7	Test visuel	Au niveau des sections de la couronne/rampe de pulvérisation : filtre(s) de sections.
Rampe horizontale (4)	D1	Test visuel	L'horizontalité de la rampe par rapport au sol, son état d'entretien général ainsi que sa déformation éventuelle sont évalués.
	D2 et D3	Mesure	Observation de la courbure de rampe selon le plan horizontal. La courbure horizontale est mesurée en se plaçant à l'extrémité de la rampe dépliée sur la ligne imaginaire de la rampe de pulvérisation directement derrière le pulvérisateur. A partir de cette ligne, la distance est mesurée jusqu'à l'extrémité réelle de la rampe.
	D4 à D7	Mesure	Observation de la courbure de rampe selon le plan vertical. Le centre de la rampe est réglé en hauteur à 50 cm du sol et la hauteur des extrémités par rapport au sol est mesurée.
	D8	Mesure	La distance entre les porte-buses est mesurée.
	D9 et D10	Test visuel	La position verticale des porte-buses est observée.
	D11	Test visuel	Le comportement des articulations des sections de la rampe est observé après mise en mouvement dans le plan horizontal. Le fonctionnement des extrémités escamotables, lorsqu'elles existent, est également apprécié.
	D12	Test visuel	Les dispositifs de réglage en hauteur de la rampe sont observés.
Rampe verticale (branches)	D1bis	Test visuel	L'état général d'entretien de la rampe/des branches est observé.
	D2bis et D3bis	Mesure	La verticalité de la rampe/des branches est observée.
	D4bis et D5bis	Test visuel	La verticalité sur la rampe/les branches des buses de pulvérisation est observée.
	D6bis	Mesure	La distance entre les porte-buses est mesurée.
	D7bis	Mesure	La symétrie de la position des porte-buses est déterminée.
	D8bis	Test visuel	La symétrie des positions angulaires des porte-buses est déterminée.
	D9bis	Test visuel	Le fonctionnement des articulations et l'extrémité des sections de la rampe est observé.
	D10bis	Test visuel	L'état et le fonctionnement des points d'attache et le réglage en largeur sont vérifiés après utilisation.
	D11bis	Test visuel	Le dispositif de réglage en hauteur de la rampe est observé.
Obstacles	E1	Test visuel	La présence de tuyaux, de cordes ou d'objets incongrus (qui n'étaient pas prévus d'origine) dans le jet pulvérisé est relevée.
	E2	Test visuel	La présence d'obstacles (prévus d'origine) dans le jet pulvérisé est relevée.
Système d'agitation	F	Test visuel	L'intensité de l'agitation dans la cuve principale est appréciée lorsque le système d'agitation et le pulvérisateur sont en fonction.
Stabilité de la pression	G1 à G5	Test visuel	Un manomètre étalonné est positionné en lieu et place d'une buse au niveau de la rampe de pulvérisation. Les oscillations de l'aiguille sont observées sur le manomètre de travail ou sur le manomètre positionné à la rampe. La pression de pulvérisation doit être stable, à régime moteur constant.

Manomètre (1)	H1	Test visuel	La présence d'un manomètre est vérifiée. La plage de mesure doit correspondre à la plage d'utilisation du pulvérisateur.
	H2	Test visuel	La lisibilité des indications fournies par le manomètre de travail est appréciée depuis le poste de conduite.
	H3 et H4	Mesure	Un manomètre étalonné est positionné au niveau de la rampe, en lieu et place d'une buse. La concordance des valeurs de pression indiquées par le manomètre de travail avec celles réellement présentes au niveau des buses est vérifiée. Les deux valeurs sont observées pour plusieurs pressions de référence. Lorsqu'une différence apparaît, le manomètre de travail est démonté par la personne qui présente le pulvérisateur au contrôle. Il est placé sur un calibre indépendant et testé (manomètre de référence). De nouveau, les deux valeurs sont observées pour plusieurs pressions de référence. Lorsque le manomètre ne peut pas être démonté de l'appareil, le manomètre de référence est alors placé sur le raccordement de référence prévu à cet effet ou sur un autre point de raccordement aussi proche que possible du manomètre. Les deux valeurs sont observées pour plusieurs pressions de référence.
Equilibre des pressions	I1 à I5	Mesure	Un manomètre étalonné est positionné en lieu et place d'une buse à chaque tronçon de rampe, au niveau de l'alimentation. La pression à la rampe est réglée à une valeur de référence et, les éventuels écarts de pression entre tronçons sont observés.
Retours compensatoires	J1 à J3	Mesure	Un manomètre étalonné est positionné en lieu et place d'une buse au niveau de l'alimentation de chaque tronçon de rampe : la pression à la rampe est réglée à une valeur de référence. Une section de rampe est fermée et la pression des tronçons restant alimentés est observée ; ensuite, cette même section est remise en service. L'opération est renouvelée pour toutes les sections de rampe.
Perte de charge (2)	K	Mesure	Deux manomètres étalonnés sont positionnés en lieu et place d'une buse, l'un à proximité de l'alimentation du tronçon de rampe, l'autre à son extrémité. Les éventuels écarts de pression sont observés pour une pression de référence à l'alimentation de la section.
Débit individuel des buses	L1	Test visuel	L'homogénéité des buses est vérifiée pour la marque, le type, le calibre et l'angle lors du démontage des buses réalisé pour effectuer les mesures de débit (L2 à L7).
	L2 à L7	Mesure	La mesure du débit individuel des buses est réalisée indépendamment du pulvérisateur pour toutes les buses couramment utilisées. Les buses sont démontées de la rampe afin d'être placées sur un banc de contrôle. Si ce n'est pas possible, le débit des buses est mesuré directement sur l'appareil. La variation de débit par rapport à celui d'une buse neuve (référence) est quantifiée. Le débit de la buse est comparé pour une pression donnée, au débit nominal fourni dans les tableaux des constructeurs. Lorsque le débit nominal n'est pas connu, le débit individuel est comparé au débit moyen des buses mesurées possédant les mêmes caractéristiques. Pour les appareils avec plusieurs rampes de pulvérisation, 25% des buses sont testées.
Technologie de pulvérisation réduisant la dérive	L8	Test visuel	Vérification de la présence d'une technologie de pulvérisation réduisant la dérive qui satisfait à la législation actuelle en matière de réduction de la dérive
Système de régulation	M1	Test visuel	L'accessibilité et la lisibilité des appareillages de mesure et des commandes sont vérifiées.
	M2	Mesure	Le fonctionnement correct de la pompe à injection est observé. Le volume injecté lors de la pulvérisation d'une concentration déterminée est mesuré. Le volume effectivement injecté est comparé au volume qui est réglé sur la pompe à injection
	M3	Mesure	Les régulations Débit Proportionnel à l'Avancement mécanique (DPAm) et électronique (DP Ae) ainsi que les indicateurs électroniques du volume par hectare pulvérisé sont contrôlés. La vitesse de déplacement et la quantité pulvérisée durant un temps donné sont déterminés. Le volume/hectare réellement épandu est calculé et comparé à celui que l'utilisateur avait réglé.
	M4	Test visuel	Le fonctionnement des vannes d'ouverture et de fermeture des sections de rampe est contrôlé.
	M5	Mesure	Le fonctionnement du régulateur de pression (électrique ou mécanique) des systèmes de régulation Pression Constante (PC) et Débit Proportionnel au régime Moteur (DPM) est vérifié.
Fuites	N1 et N2	Test visuel	La présence de fuite est recherchée par pulvérisation à la pression maximale de contrôle (fuites dynamiques). Les endroits où les fuites sont relevées (importantes et/ou mineures) sont identifiés.
	N3 et N4	Test visuel	La présence et le fonctionnement des anti-gouttes sont observés.
	N5 et N6	Test visuel	La présence de fuites est vérifiée lorsqu'il n'y a pas de pulvérisation (fuites statiques). Les endroits où des fuites (importantes et/ou mineures) sont constatées sont identifiés.
Pompe	O	Test visuel	Le bon fonctionnement de la pompe est observé au travers de la détection d'eau dans l'huile du réservoir de pompe.

D. Description de la méthode de contrôle des pulvérisateurs pour la désinfection du sol et de tous les autres dont le fonctionnement est basé sur le même principe

	Code		Méthode de contrôle
Etat général	A1	Test visuel	L'état d'entretien du pulvérisateur est observé : présence d'objets incongrus tels que bouts de ficelle, fils de fer, rouille excessive, manque de graissage, ...
	A2	Test visuel	L'état et le fonctionnement des protections des éléments de transmission de puissance tels que arbre à cardans, chaînes, ... ainsi que des éléments en mouvement sont observés.
	A3	Test visuel	La sécurité de la purge du pulvérisateur et la présence d'une soupape de limitation de pression sont observées.
Jauge			Le niveau de liquide dans la cuve (par l'intermédiaire d'un tuyau transparent, d'un flotteur, directement à travers la paroi de la cuve, ...) est apprécié depuis le poste de conduite et depuis la zone de remplissage.
	B1	Test visuel	La présence de la jauge est observée.
	B2	Test visuel	La lisibilité de la jauge est observée.
Filtres			La présence ou absence des filtres est observée. L'état des filtres est observé seulement en cas de problèmes hydrauliques et/ou pneumatiques (différences de pression, chutes de pression, fluctuation de pression, pressions insuffisante, ...).
	C1 et C2	Test visuel	Au refoulement de la pompe : filtre de pression au niveau du régulateur de pression/distributeur.
	C3 et C4	Test visuel	Au niveau des buses : filtres des buses.
	C5 et C6	Test visuel	Au niveau de l'induction d'air du compresseur : filtres pneumatiques.
Coutres	D1	Test visuel	L'uniformité des coutres est observée.
	D2	Test visuel	Les protections des « unités de pulvérisation » (buses, injecteurs, ...) sont observées.
Stabilité de la pression	E	Test visuel	La pression de pulvérisation doit être stable, à régime moteur constant.
Appareil de mesure			La présence et le fonctionnement des appareils de mesure sont observés : manomètres hydrauliques et pneumatiques et/ou débitmètres
	F1	Test visuel	La présence d'un appareil de mesure est vérifié : Manomètre hydraulique ou manomètre pneumatique ou débitmètre.
	F2	Test visuel	La lisibilité de l'appareil de mesure depuis le poste de conduite est observé.
	F3	Mesure	Le fonctionnement du (des) manomètre(s) hydraulique ou pneumatique est testé sur un calibrateur. Lorsque le manomètre ne peut pas être démonté de l'appareil, le manomètre de référence est alors placé sur le raccordement de référence prévu à cet effet ou sur un autre point de raccordement aussi proche que possible du manomètre. Les deux valeurs sont observées pour plusieurs pressions de référence.
	F4	Mesure	Le fonctionnement du débitmètre doit être observé. Le volume réellement épandu est mesuré et comparé au volume enregistré par le débitmètre.
Débit individuel des buses(5)	G1	Test visuel	L'homogénéité des buses est vérifiée pour la marque, le type, le calibre et l'angle lors du démontage des buses réalisé pour effectuer les mesures de débit (G2 à G7).
	G2 à G7	Mesure	La mesure du débit individuel des buses est réalisée indépendamment du pulvérisateur pour toutes les buses couramment utilisées. Les buses sont démontées des injecteurs afin d'être placées sur un banc de contrôle. La variation de débit par rapport à celui d'une buse neuve (référence) est quantifiée. Le débit de la buse est comparé pour une pression donnée, au débit nominal fourni dans les tableaux des constructeurs. Lorsque le débit nominal n'est pas connu, le débit individuel est comparé au débit moyen des buses mesurées possédant les mêmes caractéristiques.
Débit individuel des injecteurs	G8 à G9	Mesure	La mesure du débit individuel de tous les injecteurs est réalisée sur le pulvérisateur. Le débit individuel des injecteurs est comparé au débit moyen de tous les injecteurs possédant les mêmes caractéristiques.
Système de régulation	H1	Mesure	Les systèmes de régulation mécaniques et électroniques avec un débit proportionnel à la vitesse ainsi que les indications électroniques du volume pulvérisé par hectare sont observés (respectivement DPAm et DP Ae). La vitesse d'avancement et le volume pulvérisé pendant un temps défini sont déterminés. Le volume/hectare réellement épandu est calculé et comparé avec le volume réglé par l'utilisateur.
	H2	Test visuel	Le fonctionnement des vannes d'ouverture et de fermeture des sections de rampe est contrôlé.
	H3	Mesure	Le fonctionnement du régulateur de pression (électrique ou mécanique) des systèmes de régulation Pression Constante (PC) et Débit Proportionnel au régime Moteur (DPM) est vérifié.
Fuites	I1 et I2	Test visuel	La recherche de fuite est effectuée par pulvérisation à la pression maximale de contrôle (fuites dynamiques). Les endroits où les fuites sont relevées (importantes et/ou mineures) sont identifiés.
	I3 et I4	Test visuel	La présence de fuites est vérifiée lorsqu'il n'y a pas de pulvérisation (fuites statiques). Les endroits où des fuites (importantes et/ou mineures) sont constatées sont identifiés.
Compresseur	J	Test visuel	Le bon fonctionnement du compresseur est observé.
Pompe	K	Test visuel	Le bon fonctionnement de la pompe est contrôlé via l'observation de la pression de travail.

E. Description de la méthode de contrôle pour les nébulisateurs (nébuliseur à froid LVM/UBV, les thermonébulisateurs à essence et les electrofoggers, pulvérisateurs centrifuge à jet projeté, installations de traitement de semences) et pour tous les autres nébulisateurs dont le fonctionnement est basé sur les mêmes principes

	Code		Méthode de contrôle
État général	A1	Test visuel	L'état d'entretien du nébulisateur est vérifié : présence d'objets incongrus tels que bouts de ficelle, fils de fer, rouille excessive, manque de graissage, autocollants avec consignes abîmés, entrée d'air encrassée...
	A2	Test visuel	L'état et le fonctionnement des protections des éléments de transmission de puissance mécaniques tels que les chaînes, courroies..., ainsi que des éléments en mouvement sont vérifiés.
	A3	Test visuel	L'état du ventilateur est vérifié : pales, déflecteurs et boîtier. Si présents, la fonction marche/arrêt ou le système de déclenchement du ventilateur doit fonctionner correctement.
	A4	Test visuel	L'état des tuyaux de liquide est vérifié, y compris les tuyaux de carburant si présents.
	A5	Test visuel	La présence et l'état de la protection thermique de la buse de nébulisation sont vérifiés (nébulisateurs à chaud).
	A6	Test visuel	Pour les appareils fonctionnant à l'électricité, l'état de la protection des composants électriques est examiné, la mise à la terre, le boîtier, le câblage...
	A7	Mesure	Pour les appareils qui fonctionnent à l'électricité, la mise à la terre doit à nouveau être mesurée.
Cuve	B1	Test visuel	La présence de la jauge est vérifiée.
	B2	Test visuel	La lisibilité de la jauge est vérifiée.
	B3	Test visuel	On vérifie si la cuve peut être facilement vidée et nettoyée (bouchon, tuyau et robinet de vidange, cuve amovible...)
	B4	Test visuel	La présence et l'état du couvercle de la cuve, y compris du joint, sont vérifiés.
	B5	Test visuel	Contrôlez la présence d'une soupape de surpression pour les appareils fonctionnant à l'air comprimé (nébulisateur à froid).
Filtres			La présence ou non de filtres est vérifiée. * Le bon état des filtres est uniquement vérifié en cas de problèmes hydrauliques (fluctuations de pressions, pression insuffisante...)
	C1	Test visuel	Au remplissage de la cuve principale : panier filtre au niveau du trou d'homme, crépine d'aspiration au niveau du tuyau de remplissage.
	C2		
	C3	Test visuel	A l'aspiration de la bouillie : filtre à l'aspiration de la pompe.
	C4		
	C5	Test visuel	Au refoulement de la pompe : filtre au refoulement de la pompe (distributeur).
	C6		
	C7	Test visuel	Pour les systèmes d'air comprimé ou systèmes avec ventilateur/mise sous vide : L'état du filtre d'aspiration d'air est vérifié.
	C8		
	C9	Test visuel	Filtres de buse dans le porte-buse
Buse de nébulisation	D1	Test visuel	L'état de la buse de nébulisation est évalué. Vérifiez que la buse n'est pas tordue à cause de températures trop élevées, cela indique un mauvais réglage (nébulisateurs à chaud)
	D2	Test visuel	L'état de la buse de nébulisation est évalué. Contrôlez si la buse présente des trous dus à la chaleur, des fissures ou fractures (nébulisateurs à chaud)
	D3	Test visuel	L'état de la buse de nébulisation est évalué. Contrôlez l'intérieur de la buse de nébulisation quant à la saleté. Une buse de nébulisation encrassée indique une mauvaise combustion ou une combustion du produit phytosanitaire pendant le processus de nébulisation (nébulisateurs à chaud).
Obstacles	E1	Test visuel	La présence de tuyaux, de ficelles ou d'objets incongrus (qui n'étaient pas prévus d'origine) dans le spray de nébulisation est relevée.
	E2	Test visuel	La présence d'obstacles (qui sont d'origine) dans le spray de nébulisation est relevée.
Système d'agitation	F	Test visuel	Si disponible, l'intensité de l'agitation dans la cuve est évaluée quand le système d'agitation et le nébulisateur fonctionnent.
Instrument de mesure			La présence et le fonctionnement des instruments de mesure pour le réglage et le monitoring du volume de nébulisation sont vérifiés/manomètres hydrauliques et pneumatiques (1) et/ou débitmètres.
	G1	Test visuel	La présence d'un instrument de mesure est observée : manomètre hydraulique ou manomètre ou débitmètre pneumatique
	G2	Test visuel	La lisibilité et la graduation de l'instrument de mesure depuis la position habituelle de fonctionnement sont vérifiées.
	G3	Mesure	Le fonctionnement du (des) manomètre(s) hydraulique(s) ou pneumatique(s) est testé sur un calibre. Lorsque le manomètre de travail ne peut pas être démonté du nébulisateur, le manomètre de contrôle est placé sur le raccord de contrôle prévu à cet effet ou sur un autre point de raccordement aussi proche que possible du manomètre de travail. Les deux valeurs sont vérifiées à différentes pressions de référence.
	G4	Mesure	Le fonctionnement du débitmètre doit être vérifié. Le volume réellement pulvérisé est mesuré et comparé au volume enregistré par le débitmètre.

Débit de nébulisation	H1	Test visuel	Pour les nébulisateurs à buses multiples, l'homogénéisation des buses est vérifiée au niveau de la marque, du type, du calibre et de l'angle.
	H2	Test visuel	L'état de la ou des buses de nébulisation ou des plaques de restriction et d'éventuels déflecteurs de nébulisation est visuellement évalué (uniquement en cas de débit de nébulisation non conforme).
	H3	Test visuel	La nébulisation est visuellement évaluée en faisant fonctionner l'appareil avec des paramètres d'utilisation normale.
	H4	Mesure	Le débit du nébulisateur est mesuré sur l'appareil et est comparé au débit de nébulisation réglé. Un volume connu d'un liquide test approprié est mis dans la cuve de nébulisation et est nébulisé à des paramètres d'utilisation normale. Sur base de la durée pour nébuliser ce volume, le débit de nébulisation réel est déterminé et comparé au débit réglé.
Système de régulation	I1	Test visuel	L'accessibilité et la lisibilité des équipements de mesure et de commande sont vérifiées.
	I2	Test visuel	Le fonctionnement de tous les éléments permettant de mettre en marche et d'arrêter le nébulisateur et la pulvérisation est vérifié (si d'application, y compris les interrupteurs de résistance thermique).
	I3	Test visuel	Le fonctionnement de tous les voyants lumineux est vérifié.
	I4	Test visuel	Le fonctionnement du système de régulation est vérifié. Le fonctionnement du réglage du dosage de la vanne de réglage du produit (régulation du flux) ou le fonctionnement du régulateur de pression (air comprimé) est contrôlé (nébulisateurs à froid).
	I5	Test visuel	Le fonctionnement du réglage du carburateur est vérifié (nébulisateurs à chaud avec moteur à combustion).
	I6	Test visuel	Vérifiez que le nébulisateur démarre rapidement lors d'un démarrage à froid (nébulisateurs à chaud avec moteur à combustion).
	I7	Test visuel	Vérifiez que la combustion dans le nébulisateur se déroule correctement, la flamme ne doit pas sortir de la buse (nébulisateurs à chaud avec moteur à combustion).
	I8	Test visuel	Le fonctionnement du réglage du dosage de la pompe électrique est contrôlé.
	I9	Test visuel	Le fonctionnement de la résistance thermique est contrôlé (nébulisateurs à chaud électriques).
	I10	Test visuel	Le fonctionnement du système de régulation de la température est contrôlé (nébulisateurs à chaud électriques).
	I11	Mesure	Le bon fonctionnement de la sonde de température dans la buse de nébulisation est contrôlé en mesurant la température dans la buse et en comparant avec les réglages de l'appareil (nébulisateurs à chaud électriques).
	I12	Test visuel	Le fonctionnement de la protection contre la surchauffe est contrôlé en arrêtant le ventilateur tout en actionnant la régulation de la température (nébulisateurs à chaud électriques).
Fuites	J1	Test visuel	La présence de fuites est vérifiée par une nébulisation avec des paramètres d'utilisation normale de l'appareil. Les endroits où des fuites (importantes et/ou mineures) apparaissent sont relevés.
	J2		
Pompe	K	Mesure	La capacité de la pompe est vérifiée en réglant le débit maximal de nébulisation et en mettant en marche l'appareil. Sur base de la durée nécessaire à nébuliser un volume mesuré, le débit maximal réel est déterminé (nébulisateurs à froid + nébuliseurs à chaud électriques).
Compresseur/ventilateur/pompe à vide	L1	Test visuel	L'état général du compresseur ou du ventilateur ou de la pompe à vide est contrôlé (nébulisateurs à froid).
	L2	Test visuel	L'état général du circuit d'air (surpression/sous-pression) est évalué (nébulisateurs à froid).

- (1) manomètre = manomètre analogique classique ou capteur de pression en combinaison avec un lecteur digital
(2) test effectué uniquement si un risque de perte de charge existe
(3) lorsqu'un appareil est équipé par plus d'un jeu de buses, tous les jeux de buses doivent être contrôlés
(4) si traverse pour Dbis, uniquement D1-D7
(5) Seulement lorsque les injecteurs sont équipés de buses et lorsque l'évaluation G8 et G9 est négative ou si le débit des injecteurs est impossible à mesurer sur l'appareil

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 22 mars 2026 modifiant l'arrêté royal du 13 mars 2011 relatif au contrôle obligatoire des pulvérisateurs et modifiant l'arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif aux rétributions visées à l'article 5 de la loi du 9 décembre 2004 portant financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Agriculture,
D. CLARINVAL

Bijlage 4 bij het koninklijk besluit van 22 maart 2026 tot wijziging van bijlage 6 van het koninklijk besluit van 13 maart 2011 betreffende de verplichte keuring van spuittoestellen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

«Bijlage 6 bij het koninklijk besluit van 13 maart 2011 betreffende de verplichte keuring van spuittoestellen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Bijlage 6: Keuringsbepalingen

- Oproepingen:

- Inhoud :

- ° Datum en plaats van de keuring
- ° Voorwaarden tot aanbieding
- ° Gronden voor afkeuring
- ° Retributies voor de keuring
- ° Formulier voor aankoop, verkoop of doorverkoop
- ° Formulier voor buitengebruikstelling
- ° Formulier in te vullen in geval van afwezigheid op de plaats en datum voorzien op de oproeping

- De oproepingen worden aan de eigenaar van het spuittoestel verstuurd ten laatste 15 dagen voor de vervaldatum van het zelfklevend vignet. In het geval van niet gerechtvaardigde afwezigheid gebeurt het versturen van een tweede oproeping per aangetekende brief.

- De inhoud van de oproeping mag gedeeltelijk gecommuniceerd worden via een verwijzing naar de website van de keuringsoverheid.

Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 22 maart 2026 tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 maart 2011 betreffende de verplichte keuring van spuittoestellen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.

FILIP

Van Koningswege:

De Minister van Landbouw,
D. CLARINVAL

Annexe 4 à l'arrêté royal du 22 mars 2026 modifiant l'annexe 6 de l'arrêté royal du 13 mars 2011 relatif au contrôle obligatoire des pulvérisateurs et modifiant l'arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif aux rétributions visées à l'article 5 de la loi du 9 décembre 2004 portant financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

« Annexe 6 à l'arrêté royal du 13 mars 2011 relatif au contrôle obligatoire des pulvérisateurs et modifiant l'arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif aux rétributions visées à l'article 5 de la loi du 9 décembre 2004 portant financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

Annexe 6 : Modalités de contrôle

A. Convocations :

- Contenu :

- ° Date et lieu du contrôle
- ° Critères d'accès
- ° Critères de refus
- ° Rétributions du contrôle
- ° Formulaire d'achat, vente ou revente
- ° Formulaire de mise hors service
- ° Formulaire à compléter si absence au contrôle aux lieu et date prévus sur la convocation

- Les convocations sont envoyées au propriétaire du pulvérisateur au plus tard 15 jours avant l'échéance de la vignette autocollante. En cas d'absence injustifiée, l'envoi d'une deuxième convocation se fait par courrier recommandé.

- Le contenu de la convocation peut être partiellement communiqué via une référence au site Internet de l'organisme de contrôle agréé.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 22 mars 2026 modifiant l'arrêté royal du 13 mars 2011 relatif au contrôle obligatoire des pulvérisateurs et modifiant l'arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif aux rétributions visées à l'article 5 de la loi du 9 décembre 2004 portant financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la chaîne alimentaire.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Agriculture,
D. CLARINVAL

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

[C – 2026/003562]

5 MEI 2026. — Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 1918 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten

De Minister van Sociale Zaken,

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35*bis*, § 1, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001 en gewijzigd bij de wetten van 22 december 2003, 9 juli 2004, 27 april 2005 en 27 december 2005 en 12 mei 2024, § 2, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 12 mei 2024, § 2*bis*, eerste lid, ingevoegd bij de wet van 13 december 2006, en § 8, eerste lid, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001 en gewijzigd bij de wet van 12 mei 2024 en artikel 37, § 3/3, ingevoegd bij de wet van 17 februari 2012;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 mei 1991 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kosten van de in het raam van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen vergoedbare farmaceutische verstrekkingen, artikel 2, § 1, punt B, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 24 juni 2020;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, meer bepaald artikel 84, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 14 mei 2019;

Gelet op de mededeling aan de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen op 21 april 2026;

Gelet op de hoogdringendheid, gemotiveerd door het feit dat, een vrijwillige daling van de prijs en/of de vergoedingsbasis, met ingang op 1 mei 2026, van sommige farmaceutische specialiteiten noodzakelijk is om de continuïteit van de zorgen te kunnen garanderen, aangezien de apotheker verplicht is om in het geval van een voorschrift op stofnaam, geneesmiddelen af te leveren binnen een beperkte lijst van geneesmiddelen en dat de vrijwillige dalingen van de prijs en/of de vergoedingsbasis het mogelijk maken dat de betrokken farmaceutische specialiteiten blijven deel uitmaken van deze beperkte lijst van geneesmiddelen;

Gelet op de hoogdringendheid, gemotiveerd door het feit dat het remgeld per eenheid voor een rechthebbende die in een rust- of verzorgingstehuis of in een rusthuis verblijft, berekend wordt op basis van de grootste beschikbare publieksverpakking en dat het correcte remgeld getarifeerd dient te worden in het belang van de patiënt;

Gelet op de advies nr. 79.186/17 van de Raad van State, gegeven op 14 april 2026 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973,

Besluit:

Artikel 1. In de bijlage I van het koninklijk besluit van 1 februari 1918 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, zoals tot op heden gewijzigd, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

[C – 2026/003562]

5 MAI 2026. — Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 1^{er} février 1918 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques

Le Ministre des Affaires sociales,

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35*bis*, § 1, inséré par la loi du 10 août 2001 et modifié par les lois des 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005 et 12 mai 2024, § 2, inséré par la loi du 10 août 2001 et modifié en dernier lieu par la loi de 12 mai 2024, § 2*bis*, alinéa 1^{er}, inséré par la loi du 13 décembre 2006, et § 8, alinéa 1^{er}, inséré par la loi du 10 août 2001 et modifié par la loi du 12 mai 2024 et l'article 37, § 3/3, inséré par la loi du 17 février 2012 ;

Vu l'arrêté royal du 7 mai 1991 fixant l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des fournitures pharmaceutiques remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, l'article 2, § 1^{er}, point B, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 24 juin 2020;

Vu l'arrêté royal du 1^{er} février 2018 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, notamment l'article 84, modifié par l'arrêté royal du 14 mai 2019 ;

Vu la communication à la Commission de Remboursement des Médicaments le 21 avril 2026 ;

Vu l'urgence, motivée par le fait qu'une diminution volontaire du prix et/ou de la base de remboursement de certaines spécialités pharmaceutiques, au plus tard au 1^{er} mai 2026, est nécessaire afin de pouvoir garantir la continuité des soins, vu que, dans le cas d'une prescription sous DCI, le pharmacien est obligé de délivrer au sein d'une liste restrictive de médicaments et que les diminutions volontaires du prix et/ou de la base de remboursement permettent que les spécialités pharmaceutiques en question puissent continuer à faire partie de cette liste restrictive de médicaments ;

Vu l'urgence, motivée par le fait que le ticket-modérateur par unité pour un bénéficiaire séjournant dans une maison de repos et de soins ou dans une maison de repos pour personnes âgées, est calculé sur base du plus grand conditionnement public disponible et que le ticket-modérateur soit correctement tarifié dans l'intérêt du patient ;

Vu l'avis n°79.186/17 du Conseil d'Etat, donné le 14 avril 2026, en application de l'article 84, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête :

Article 1^{er}. A l'annexe I de l'arrêté royal du 1^{er} février 1918 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, tel qu'il a été modifié à ce jour, sont apportées les modifications suivantes :

1° in hoofdstuk I:

a) wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

1° au chapitre I:

a) l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
AMLODIPINE KRKA 5 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: C08CA01								
B-20 ***	7717-010	28 tabletten, 5 mg 1 tablet, 5 mg	28 comprimés, 5 mg 1 comprimé, 5 mg	G	3,75 0,1757	3,75 0,1757	0,0357	0,0714
AMOXICILLIN AB 500 mg AUROBINDO NV ATC: J01CA04								
C-37 ***	7731-292	16 filmomhulde tabletten, 500 mg 1 filmomhulde tablet, 500 mg	16 comprimés pelliculés, 500 mg 1 comprimé pelliculé, 500 mg	G	1,53 0,1338	1,53 0,1338	0,0844	0,1250
ARIPIRAZOLE MYLAN PHARMA 10 mg VIATRIS ATC: N05AX12								
B-72 ***	7726-672	28 tabletten, 10 mg 1 tablet, 10 mg	28 comprimés, 10 mg 1 comprimé, 10 mg	G	42,23 1,8092	42,23 1,8092	0,2950	0,4571
ARIPIRAZOLE MYLAN PHARMA 15 mg VIATRIS ATC: N05AX12								
B-72 ***	7726-680	98 tabletten, 15 mg 1 tablet, 15 mg	98 comprimés, 15 mg 1 comprimé, 15 mg	G	118,25 1,3767	118,25 1,3767	0,1071	0,1622
CLAVERSAL TRUVION HEALTHCARE ATC: A07EC02								
B-55 ***	0766-790	300 tabletten, 500 mg 1 tablet, 500 mg	300 comprimés, 500 mg 1 comprimé, 500 mg	R	56,88 0,2250	56,88 0,2250	0,0350	0,0530
CO-LISINOPRIL SANDOZ 20/12,5 mg SANDOZ ATC: C09BA03								
B-21 ***	0778-084	98 tabletten, 20 mg / 12,5 mg 1 tablet, 20 mg / 12,5 mg	98 comprimés, 20 mg / 12,5 mg 1 comprimé, 20 mg / 12,5 mg	G	13,18 0,1762	13,18 0,1762	0,0357	0,0595
DESLOTRADINE KRKA 5 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: R06AX27								
Cs-7 ***	7724-370	30 filmomhulde tabletten, 5 mg 1 filmomhulde tablet, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg 1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	3,29 0,1435	3,29 0,1435	0,1163	0,1163
DESLOTRADINE TEVA 5 mg AREGA PHARMA ATC: R06AX27								
Cs-7 ***	0751-099	30 filmomhulde tabletten, 5 mg 1 filmomhulde tablet, 5 mg	30 comprimés pelliculés, 5 mg 1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	3,28 0,1431	3,28 0,1431	0,1160	0,1160
ESCITALOPRAM VIATRIS 20 mg VIATRIS ATC: N06AB10								
B-73 ***	7723-083	100 filmomhulde tabletten, 20 mg 1 filmomhulde tablet, 20 mg	100 comprimés pelliculés, 20 mg 1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	13,82 0,1802	13,82 0,1802	0,0366	0,0611
GABAPENTINE SANDOZ 300 mg SANDOZ (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: N02BF01								
B-262 ***	0779-728	100 capsules, hard, 300 mg 1 capsule, hard, 300 mg	100 gélules, 300 mg 1 gélule, 300 mg	G	10,48 0,1373	10,48 0,1373	0,0278	0,0463
MIRTAZAPINE VIATRIS 30 mg VIATRIS ATC: N06AX11								
B-73 ***	0779-801	100 filmomhulde tabletten, 30 mg 1 filmomhulde tablet, 30 mg	100 comprimés pelliculés, 30 mg 1 comprimé pelliculé, 30 mg	G	31,73 0,3859	31,73 0,3859	0,0658	0,1107
MONTELUKAST KRKA 10 mg KRKA D.D..(KRKA BELGIUM) ATC: R03DC03								
B-241 ***	7707-813	98 filmomhulde tabletten, 10 mg 1 filmomhulde tablet, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg 1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	36,81 0,4534	36,81 0,4534	0,0754	0,1269

OLANZAPINE AB 5 mg		AUROBINDO NV				ATC: N05AH03		
B-72 ***	7732-928	28 tabletten, 5 mg	28 comprimés, 5 mg		10,56	10,56		
	7732-928	1 tablet, 5 mg	1 comprimé, 5 mg	G	0,4940	0,4940	0,1000	0,1668
OLANZAPINE EG 5 mg		EG				ATC: N05AH03		
B-72 ***	0757-955	98 filmomhulde tabletten, 5 mg	98 comprimés pelliculés, 5 mg		26,73	26,73		
	0757-955	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,3352	0,3352	0,0590	0,0992
OLANZAPINE INSTANT EG 5 mg		EG				ATC: N05AH03		
B-72 ***	0759-381	28 orodispergeerbare tabletten, 5 mg	28 comprimés orodispersibles, 5 mg		11,11	11,11		
	0759-381	1 orodispergeerbare tablet, 5 mg	1 comprimé orodispersible, 5 mg	G	0,5198	0,5198	0,1054	0,1754
OLMESARTAN SANDOZ 10 mg		SANDOZ				ATC: C09CA08		
B-224 ***	7716-889	98 filmomhulde tabletten, 10 mg	98 comprimés pelliculés, 10 mg		20,51	20,51		
	7716-889	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	0,2623	0,2623	0,0488	0,0820
OLMESARTAN SANDOZ 20 mg		SANDOZ				ATC: C09CA08		
B-224 ***	7716-897	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg		19,68	19,68		
	7716-897	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	G	0,2526	0,2526	0,0474	0,0797
OLMETEC 20 mg		DAIICHI SANKYO BELGIUM				ATC: C09CA08		
B-224 ***	0777-433	98 filmomhulde tabletten, 20 mg	98 comprimés pelliculés, 20 mg		18,51	18,51		
	0777-433	1 filmomhulde tablet, 20 mg	1 comprimé pelliculé, 20 mg	R	0,2389	0,2389	0,0455	0,0765
QUETIAPIN SANDOZ 100 mg		SANDOZ				ATC: N05AH04		
B-220 ***	0753-061	180 filmomhulde tabletten, 100 mg	180 comprimés pelliculés, 100 mg		49,99	49,99		
	0753-061	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,3310	0,3310	0,0528	0,0883
QUETIAPINE KRKA 50 mg		KRKA D.D..(KRKA BELGIUM)				ATC: N05AH04		
B-220 ***	7718-950	30 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	30 comprimés à libération prolongée, 50 mg		14,54	14,54		
	7718-950	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	G	0,6282	0,6282	0,1277	0,2143
QUETIAPINE VIATRIS 100 mg		VIATRIS				ATC: N05AH04		
B-220 ***	0752-485	100 filmomhulde tabletten, 100 mg	100 comprimés pelliculés, 100 mg		26,49	26,49		
	0752-485	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	0,3257	0,3257	0,0574	0,0965
ROSUVASTATINE VIATRIS 40 mg		VIATRIS				(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA07		
C-39 ***	7720-865	28 filmomhulde tabletten, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg		4,13	4,13		
	7720-865	1 filmomhulde tablet, 40 mg	1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	0,1931	0,1931	0,1304	0,1304
ROSUVASTATINE VIATRIS 5 mg		VIATRIS				(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: C10AA07		
C-39 ***	7720-543	28 filmomhulde tabletten, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg		2,98	2,98		
	7720-543	1 filmomhulde tablet, 5 mg	1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	0,1393	0,1393	0,0939	0,0939
SEROQUEL XR 50 mg		EUROCEPT				ATC: N05AH04		
B-220 ***	0793-240	30 tabletten met verlengde afgifte, 50 mg	30 comprimés à libération prolongée, 50 mg		14,60	14,60		
	0793-240	1 tablet met verlengde afgifte, 50 mg	1 comprimé à libération prolongée, 50 mg	R	0,6307	0,6307	0,1280	0,2147
TILCOTIL 20 mg		VIATRIS				ATC: M01AC02		
B-63 ***	0731-034	60 tabletten, 20 mg	60 comprimés, 20 mg		7,74	7,74		
	0731-034	1 tablet, 20 mg	1 comprimé, 20 mg		0,1689	0,1689	0,0342	0,0570

VELCADE 3,5 mg		Janssen-Cilag		ATC: L01XG01				
	0778-597	1 injectieflacon 3,5 mg poeder voor oplossing voor injectie, 3,5 mg	1 flacon injectable 3,5 mg poudre pour solution injectable, 3,5 mg		308,71	308,71		
A-76 *	0778-597	1 injectieflacon 3,5 mg oplossing voor injectie, 3,5 mg	1 flacon injectable 3,5 mg solution injectable, 3,5 mg	R	334,3400	334,3400		
A-76 **	0778-597	1 injectieflacon 3,5 mg oplossing voor injectie, 3,5 mg	1 flacon injectable 3,5 mg solution injectable, 3,5 mg	R	327,2300	327,2300		

2° in hoofdstuk II-B:

a) In § 70000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

2° au chapitre II-B:

a) Au § 70000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de remb	I	II
					buiten bedrijf / ex-usine	buiten bedrijf / ex-usine		
PANTOPRAZOL AUROBINDO 20 mg		AUROBINDO NV		ATC: A02BC02				
	7731-979	56 maagsapresistente tabletten, 20 mg	56 comprimés gastro-résistants, 20 mg		4,75	4,75		
Cx-15 ***	7731-979	1 maagsapresistente tablet, 20 mg	1 comprimé gastro-résistant, 20 mg	G	0,1111	0,1111	0,1111	0,1111

3° in hoofdstuk IV-B :

a) In § 1640000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

3° au chapitre IV-B :

a) Au § 1640000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de remb	I	II
					buiten bedrijf / ex-usine	buiten bedrijf / ex-usine		
GABAPENTINE SANDOZ 300 mg		SANDOZ		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)			ATC: N02BF01	
	0779-728	100 capsules, hard, 300 mg	100 gélules, 300 mg		10,48	10,48		
A-5 ***	0779-728	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg	G	0,1373	0,1373	0,0100	0,0200

b) In § 4530100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

b) Au § 4530100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de remb	I	II
					buiten bedrijf / ex-usine	buiten bedrijf / ex-usine		

BICALUTAMIDE EG 50 mg		EG		ATC: L02BB03				
A-27 ***	0789-453 0789-453	28 filmomhulde tabletten, 50 mg 1 filmomhulde tablet, 50 mg	28 comprimés pelliculés, 50 mg 1 comprimé pelliculé, 50 mg	G	45,14 1,9284	45,14 1,9284	0,0357	0,0714

c) In § 4980000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

c) Au § 4980000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
SUMATRIPTAN TEVA 100 mg AREGA PHARMA ATC: N02CC01								
B-221 ***	0793-679 0793-679	24 filmomhulde tabletten, 100 mg 1 filmomhulde tablet, 100 mg	24 comprimés pelliculés, 100 mg 1 comprimé pelliculé, 100 mg	G	17,36 0,9204	17,36 0,9204	0,1783	0,2996

d) In § 8310100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

d) Au § 8310100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ROSUVASTATINE VIATRIS 40 mg VIATRIS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45 ***	7720-865 7720-865	28 filmomhulde tabletten, 40 mg 1 filmomhulde tablet, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg 1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	4,13 0,1931	4,13 0,1931	0,0357	0,0714

e) In § 8310200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

e) Au § 8310200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ROSUVASTATINE VIATRIS 40 mg VIATRIS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45 ***	7720-865 7720-865	28 filmomhulde tabletten, 40 mg 1 filmomhulde tablet, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg 1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	4,13 0,1931	4,13 0,1931	0,0357	0,0714

f) In § 8310300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

f) Au § 8310300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ROSUVASTATINE VIATRIS 40 mg VIATRIS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45 ***	7720-865 7720-865	28 filmomhulde tabletten, 40 mg 1 filmomhulde tablet, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg 1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	4,13 0,1931	4,13 0,1931	0,0357	0,0714

g) In § 8310400, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

g) Au § 8310400, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ROSUVASTATINE VIATRIS 40 mg VIATRIS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45 ***	7720-865 7720-865	28 filmomhulde tabletten, 40 mg 1 filmomhulde tablet, 40 mg	28 comprimés pelliculés, 40 mg 1 comprimé pelliculé, 40 mg	G	4,13 0,1931	4,13 0,1931	0,0357	0,0714
ROSUVASTATINE VIATRIS 5 mg VIATRIS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45 ***	7720-543 7720-543	28 filmomhulde tabletten, 5 mg 1 filmomhulde tablet, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg 1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	2,98 0,1393	2,98 0,1393	0,0357	0,0714

h) In § 8320100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

h) Au § 8320100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ROSUVASTATINE VIATRIS 5 mg VIATRIS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45 ***	7720-543 7720-543	28 filmomhulde tabletten, 5 mg 1 filmomhulde tablet, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg 1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	2,98 0,1393	2,98 0,1393	0,0357	0,0714

i) In § 8320200, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

i) Au § 8320200, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ROSUVASTATINE VIATRIS 5 mg VIATRIS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45 ***	7720-543 7720-543	28 filmomhulde tabletten, 5 mg 1 filmomhulde tablet, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg 1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	2,98 0,1393	2,98 0,1393	0,0357	0,0714

j) In § 8320300, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

j) Au § 8320300, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ROSUVASTATINE VIATRIS 5 mg VIATRIS (zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: C10AA07								
A-45 ***	7720-543 7720-543	28 filmomhulde tabletten, 5 mg 1 filmomhulde tablet, 5 mg	28 comprimés pelliculés, 5 mg 1 comprimé pelliculé, 5 mg	G	2,98 0,1393	2,98 0,1393	0,0357	0,0714

k) In § 8970000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

k) Au § 8970000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
INSPIRA 25 mg VIATRIS ATC: C03DA04								
B-27 ***	7728-157 7728-157	90 filmomhulde tabletten, 25 mg 1 filmomhulde tablet, 25 mg	90 comprimés pelliculés, 25 mg 1 comprimé pelliculé, 25 mg	R	28,57 0,3885	28,57 0,3885	0,0674	0,1134

l) In § 12020000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

l) Au § 12020000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
CIBINQO 100 mg Pfizer ATC: D11AH08								
B-255	4405-395 4405-395	28 filmomhulde tabletten, 100 mg	28 comprimés pelliculés, 100 mg	T	1324,25 1198,09	1324,25 1198,09	8,50	12,80
B-255	4405-429 4405-429	91 filmomhulde tabletten, 100 mg	91 comprimés pelliculés, 100 mg	T	3466,90 3152,80	3466,90 3152,80	10,50	15,90
B-255 *	7737-653	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	T	36,8031	36,8031		
B-255 **	7737-653	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	T	36,7249	36,7249		
B-255 ***	7737-653	1 filmomhulde tablet, 100 mg	1 comprimé pelliculé, 100 mg	T	38,0355	38,0355	0,1154	0,1747
CIBINQO 200 mg Pfizer ATC: D11AH08								
B-255	4405-403 4405-403	28 filmomhulde tabletten, 200 mg	28 comprimés pelliculés, 200 mg	T	1324,25 1198,09	1324,25 1198,09	8,50	12,80
B-255	4405-411 4405-411	91 filmomhulde tabletten, 200 mg	91 comprimés pelliculés, 200 mg	T	3466,90 3152,80	3466,90 3152,80	10,50	15,90
B-255 *	7737-661	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	T	36,8031	36,8031		
B-255 **	7737-661	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	T	36,7249	36,7249		
B-255 ***	7737-661	1 filmomhulde tablet, 200 mg	1 comprimé pelliculé, 200 mg	T	38,0355	38,0355	0,1154	0,1747
CIBINQO 50 mg Pfizer ATC: D11AH08								
B-255	4405-387 4405-387	28 filmomhulde tabletten, 50 mg	28 comprimés pelliculés, 50 mg	T	1324,25 1198,09	1324,25 1198,09	8,50	12,80
B-255	4407-540 4407-540	91 filmomhulde tabletten, 50 mg	91 comprimés pelliculés, 50 mg	T	3466,90 3152,80	3466,90 3152,80	10,50	15,90
B-255 *	7737-646	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	T	36,8031	36,8031		
B-255 **	7737-646	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	T	36,7249	36,7249		
B-255 ***	7737-646	1 filmomhulde tablet, 50 mg	1 comprimé pelliculé, 50 mg	T	38,0355	38,0355	0,1154	0,1747

Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 mei 2026.

Brussel, 5 mei 2026.

F. VANDENBROUCKE

Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 1^{er} mai 2026.

Bruxelles, le 5 mai 2026.

F. VANDENBROUCKE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

[C – 2026/003563]

5 MEI 2026. — Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 1918 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten

De Minister van Sociale Zaken,

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35bis, § 1, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 12 mei 2024, en § 2, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 12 mei 2024, en § 15, eerste lid, ingevoegd bij de wet van 27 december 2005 artikel 35ter § 1 en § 3, ingevoegd bij de wet van 2 januari 2001 en laatstelijk gewijzigd bij de programmwet van 22 december 2023;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 februari 1918 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, vooral artikel 77 § 1 en § 2, zoals laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 6 oktober 2024;

Gelet op de mededeling aan de aanvragers op 27 maart 2026;

Gelet op de mededeling aan de Inspecteur van Financiën op 3 april 2026;

Gelet op de mededeling aan de Minister van Begroting op 3 april 2026;

Gelet op de mededeling aan de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen op 21 april 2026;

Gelet op de hoogdringendheid, gemotiveerd door het feit dat de aanpassingen van de vergoedbare farmaceutische specialiteiten moeten in werking treden op 1 mei 2026;

Gelet op advies nr. 79.218/17 van de Raad van State, gegeven op 20 april 2026 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973,

Besluit:

Artikel 1. In bijlage I van het koninklijk besluit van 1 februari 1918 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, zoals tot op heden gewijzigd, wordt de inschrijving van de volgende specialiteit vervangen als volgt:

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

[C – 2026/003563]

5 MAI 2026. — Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 1^{er} février 1918 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques

Le Ministre des Affaires sociales,

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35bis, § 1, inséré par la loi du 10 août 2001, et modifié en dernier lieu par la loi du 12 mai 2024, § 2, inséré par la loi du 10 août 2001, et modifié en dernier lieu par la loi du 12 mai 2024, et § 15, premier alinéa, inséré par la loi du 27 décembre 2005, l'article 35ter § 1 et § 3, inséré par la loi du 2 janvier 2001 et modifié en dernier lieu par la loi programme du 22 décembre;

Vu l'arrêté royal du 1^{er} février 1918 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, notamment l'article 77 § 1 et § 2, tel qu'il a été modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 6 octobre 2024;

Vu la communication aux demandeurs le 27 mars 2026;

Vu la communication à l'Inspectrice des Finances le 3 avril 2026;

Vu la communication au Ministre du Budget le 3 avril 2026;

Vu la communication à la Commission de Remboursement des Médicaments du 21 avril 2026;

Vu l'urgence, motivée par le fait que les adaptations pour les spécialités pharmaceutiques remboursables doivent entrer en vigueur au 1^{er} mai 2026;

Vu l'avis n° 79.218/17 du Conseil d'Etat, donné le 20 avril 2026, en application de l'article 84, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête :

Article 1^{er}. A l'annexe I de l'arrêté royal du 1^{er} février 1918 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, tel qu'il a été modifié à ce jour, l'inscription de la spécialité suivante est remplacée comme suit:

1° in hoofdstuk IV-B :

a) § 2330000 wordt geschrapt (VENOFER);

b) In § 6180000, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

1° au chapitre IV-B :

a) le § 2330000 est supprimé (VENOFER);

b) Au § 6180000, les spécialités suivantes sont supprimées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)					
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	
MONOFERRIC 100 mg/ml		PHARMANOVIA BENELUX B.V.		ATC: B03AC	
Fb-2 *	7734-056	5 injectieflacons 1 mL oplosmiddel voor oplossing voor infusie en injectie, 100 mg	5 flacons injectables 1 mL solvant pour solution pour perfusion et solution injectable, 100 mg		
	7734-056	100 mg 1 mL oplossing voor infusie en injectie, 100 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 1000)	100 mg 1 mL solution pour perfusion et injection, 100 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 1000)		
Fb-2 **	7734-056	100 mg 1 mL oplossing voor infusie en injectie, 100 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 1000)	100 mg 1 mL solution pour perfusion et injection, 100 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 1000)		

c) In § 6180000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

c) Au § 6180000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix buiten bedrijf / ex- usine	Basis v tegem Base de remb buiten bedrijf / ex- usine	I	II
INJECTAFER 50 mg/ml		VIFOR PHARMA BELGIUM		ATC: B03AC				
Fb-2 *	0751-255	5 injectieflacons 2 mL oplossing voor infusie en injectie, 100 mg	5 flacons injectables 2 mL solution pour perfusion et injection, 100 mg		60,78	35,19		
	0751-255	100 mg 2 mL oplossing voor infusie en injectie, 100 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 1000)	100 mg 2 mL solution pour perfusion et injection, 100 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 1000)	R	14,3080	8,8820		
Fb-2 **	0751-255	100 mg 2 mL oplossing voor infusie en injectie, 100 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 1000)	100 mg 2 mL solution pour perfusion et injection, 100 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 1000)	R	12,8860	7,4600		

d) In § 10430000, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

d) Au § 10430000, les spécialités suivantes sont supprimées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)					
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	
MONOFERRIC 100 mg/ml		PHARMANOVIA BENELUX B.V.		ATC: B03AC	
Fb-2 *	7734-056	5 injectieflacons 1 mL oplosmiddel voor oplossing voor infusie en injectie, 100 mg	5 flacons injectables 1 mL solvant pour solution pour perfusion et solution injectable, 100 mg		
	7734-056	100 mg 1 mL oplossing voor infusie en injectie, 100 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 1000)	100 mg 1 mL solution pour perfusion et injection, 100 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 1000)		
Fb-2 **	7734-056	100 mg 1 mL oplossing voor infusie en injectie, 100 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 1000)	100 mg 1 mL solution pour perfusion et injection, 100 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 1000)		

e) In § 10430000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

e) Au § 10430000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
INJECTAFER 50 mg/mL		VIFOR PHARMA BELGIUM		ATC: B03AC				
Fb-2 *	0751-255	5 injectieflacons 2 mL oplossing voor infusie en injectie, 100 mg	5 flacons injectables 2 mL solution pour perfusion et injection, 100 mg		60,78	35,19		
	0751-255	100 mg 2 mL oplossing voor infusie en injectie, 100 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 1000)	100 mg 2 mL solution pour perfusion et injection, 100 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 1000)	R	14,3080	8,8820		
Fb-2 **	0751-255	100 mg 2 mL oplossing voor infusie en injectie, 100 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 1000)	100 mg 2 mL solution pour perfusion et injection, 100 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 1000)	R	12,8860	7,4600		

f) In § 11400000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

f) Au § 11400000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de remb	I	II
					buiten bedrijf / ex-usine	buiten bedrijf / ex-usine		
INJECTAFER 50 mg/mL			VIFOR PHARMA BELGIUM			ATC: B03AC		
Fb-2 *	0751-255	5 injectieflacons 2 mL oplossing voor infusie en injectie, 100 mg	5 flacons injectables 2 mL solution pour perfusion et injection, 100 mg		60,78	35,19		
	0751-255	100 mg 2 mL oplossing voor infusie en injectie, 100 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 1000)	100 mg 2 mL solution pour perfusion et injection, 100 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 1000)	R	14,3080	8,8820		
Fb-2 **	0751-255	100 mg 2 mL oplossing voor infusie en injectie, 100 mg	100 mg 2 mL solution pour perfusion et injection, 100 mg					
	0751-255	100 mg 2 mL oplossing voor infusie en injectie, 100 mg (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 1000)	100 mg 2 mL solution pour perfusion et injection, 100 mg (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 1000)	R	12,8860	7,4600		

g) § 11970000 wordt geschrapt (MONOFERRIC);

Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang op 1 mei 2026.

Brussel, 5 mei 2026.

F. VANDENBROUCKE

g) le § 11970000 est supprimé (MONOFERRIC);

Art. 2. Le présent produits ses effets le 1^{er} mai 2026.

Bruxelles, le 5 mai 2026.

F. VANDENBROUCKE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

[C – 2026/003564]

5 MEI 2026. — Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 1918 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten

De Minister van Sociale Zaken,

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35bis, § 1, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 12 mei 2024, § 2, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 12 mei 2024 en § 15, eerste lid, ingevoegd bij de wet van 27 december 2005 en artikel 35ter/2 § 1 en § 4 ingevoegd bij de programmwet van 22 december 2023;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 februari 1918 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, vooral artikels 80, § 5, 81 en 82, zoals laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 6 oktober 2024;

Gelet op de mededeling aan de aanvragers op 10 maart 2026;

Gelet op de mededeling aan de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen op 21 april 2026;

Gelet op de mededeling aan de Inspecteur van Financiën op 3 april 2026;

Gelet op de mededeling aan de Minister van Begroting op 3 april 2026;

Gelet op de hoogdringendheid, gemotiveerd door het feit dat de aanpassingen van de vergoedbare farmaceutische specialiteiten moeten in werking treden op 1 mei 2026;

Gelet op advies nr. 79.219/17 van de Raad van State, gegeven op 20 april 2026 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973,

Besluit:

Artikel 1. In de bijlage I van het koninklijk besluit van 1 februari 1918 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

[C – 2026/003564]

5 MAI 2026. — Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 1^{er} février 1918 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques

Le Ministre des Affaires sociales,

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les articles 35bis, § 1, inséré par la loi du 10 août 2001 et modifié en dernier lieu par la loi du 12 mai 2024, § 2, inséré par la loi du 10 août 2001 et modifié en dernier lieu par la loi du 12 mai 2024, et § 15, premier alinéa, inséré par la loi du 27 décembre 2005 et l'article 35ter/2 § 1 et § 4 inséré par la loi programme du 22 décembre 2023;

Vu l'arrêté royal du 1^{er} février 1918 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, notamment les articles 80, § 5, 81 et 82, tel qu'il a été modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 6 octobre 2024;

Vu la communication aux demandeurs le 10 mars 2026;

Vu la communication à la Commission de Remboursement des Médicaments le 21 avril 2026;

Vu la communication à l'Inspectrice des Finances le 3 avril 2026;

Vu la communication au Ministre du Budget le 3 avril 2026;

Vu l'urgence, motivée par le fait que les adaptations pour les spécialités pharmaceutiques remboursables doivent entrer en vigueur au 1^{er} mai 2026;

Vu l'avis n° 79.219/17 du Conseil d'Etat, donné le 20 avril 2026, en application de l'article 84, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête :

Article 1^{er}. A l'annexe I de l'arrêté royal du 1^{er} février 1918 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des

voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, zoals tot op heden gewijzigd, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

spécialités pharmaceutiques, tel qu’il a été modifié à ce jour, l’inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

1° in hoofdstuk IV-B :

a) In § 6880000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteit vervangen als volgt:

1° au chapitre IV-B :

a) Au § 6880000, l’inscription de la spécialité suivante est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)									
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix	Basis v tegem Base de remb	I	II	
					buiten bedrijf / ex-usine	buiten bedrijf / ex-usine			
SELINCRO 18 mg			LUNDBECK			ATC: N07BB05			
C-34	3060-076	14 filmomhulde tabletten, 18 mg	14 comprimés pelliculés, 18 mg		48,16	48,16	10,50	15,90	
	3060-076				35,12	35,12			
C-34 *	7706-989	1 filmomhulde tablet, 18 mg	1 comprimé pelliculé, 18 mg		3,1671	3,1671			
C-34 **	7706-989	1 filmomhulde tablet, 18 mg	1 comprimé pelliculé, 18 mg		2,6593	2,6593			
C-34 ***	7706-989	1 filmomhulde tablet, 18 mg	1 comprimé pelliculé, 18 mg		3,0346	3,0346	0,7500	1,1357	

Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 mei 2026.
Brussel, 5 mei 2026.
F. VANDENBROUCKE

Art. 2. Le présent produits ses effets le 1^{er} mai 2026.
Bruxelles, le 5 mai 2026.
F. VANDENBROUCKE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID

[C – 2026/003565]

5 MEI 2026. — Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 1918 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten

De Minister van Sociale Zaken,

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35bis, § 1, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 12 mei 2024, § 2, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 12 mei 2024, § 2bis, eerste lid, ingevoegd bij de wet van 13 december 2006, § 7, ingevoegd bij de wet van 19 december 2008 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 18 december 2016, en artikel 72bis, § 1bis, eerste lid, ingevoegd bij de wet van 22 december 2008 en gewijzigd bij de programmwet van 22 december 2023 en § 2, tweede en derde lid, vervangen bij de wet van 22 december 2008;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 februari 1918 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten.

Gelet op de advies van de inspecteur van financiën, gegeven op 16 februari 2026;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting op 24 februari 2026 ;

Na voorstel van de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen om een overeenkomst af te sluiten, met toepassing van artikel 112 van het koninklijk besluit van 1 februari 1918, heeft de Minister wat betreft de specialiteit KEYTRUDA een gemotiveerde beslissing genomen en genoteerd op 26 februari 2026;

Gelet op advies nr.79.016/17 van de Raad van State, gegeven op 30 maart 2026 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973,

Besluit:

Artikel 1. In de bijlage I van het koninklijk besluit van 1 februari 1918 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, zoals tot op heden gewijzigd, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE

[C – 2026/003565]

5 MAI 2026. — Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l’arrêté royal du 1^{er} février 1918 fixant les procédures, délais et conditions en matière d’intervention de l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques

Le Ministre des Affaires sociales,

Vu la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l’article 35bis, § 1, inséré par la loi du 10 août 2001 et modifié en dernier lieu par la loi de 12 mai 2024, § 2, inséré par la loi du 10 août 2001 et modifié en dernier lieu par la loi du 12 mai 2024, § 2bis, alinéa 1^{er}, inséré par la loi du 13 décembre 2006, § 7, inséré par la loi du 19 décembre 2008 et modifié en dernier lieu par la loi du 18 décembre 2016, et l’article 72bis, § 1bis, alinéa 1^{er}, inséré par la loi du 22 décembre 2008 et modifié par la loi-programme du 22 décembre 2023 et § 2, deuxième et troisième alinéa, remplacé par la loi du 22 décembre 2008;

Vu l’arrêté royal du 1^{er} février 1918 fixant les procédures, délais et conditions en matière d’intervention de l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques.

Vu l’avis émis par l’inspecteur des finances donné le 16 février 2026;

Vu l’accord du Ministre du Budget du 24 février 2026 ;

Après proposition de la Commission de Remboursement des Médicaments de conclure une convention en application de l’article 112 de l’arrêté royal du 1^{er} février 1918, le Ministre a pris et notifié une décision motivée le 26 février 2026 en ce qui concerne la spécialité KEYTRUDA;

Vu l’avis n° 79.016/17 du Conseil d’Etat, donné le 30 mars 2026, en application de l’article 84, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 2°, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête :

Article 1^{er}. A l’annexe I de l’arrêté royal du 1^{er} février 1918 fixant les procédures, délais et conditions en matière d’intervention de l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, tel qu’il a été modifié à ce jour, sont apportées les modifications suivantes:

1° in hoofdstuk I :

1° au chapitre I :

a) worden de volgende specialiteiten geschrapt:

a) les spécialités suivantes sont supprimées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)					
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	
AMLODIPINE BESILAAT SANDOZ 5 mg SANDOZ ATC: C08CA01					
B-20	2399-590 2399-590	60 tabletten, 5 mg	60 comprimés, 5 mg	G	
CANDESARTAN SANDOZ 8 mg SANDOZ ATC: C09CA06					
B-224	2828-291 2828-291	98 tabletten, 8 mg	98 comprimés, 8 mg	G	
CARVEDILOL SANDOZ 25 mg SANDOZ ATC: C07AG02					
B-16	2071-603 2071-603	60 tabletten, 25 mg	60 comprimés, 25 mg	G	
CIPROXINE BAYER (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV) ATC: J01MA02					
C-37 *	0770-610	2 flessen 100 ml oplosmiddel voor orale suspensie, 50 mg/ml	2 flacons 100 ml solvant pour suspension buvable, 50 mg/ml		
	0770-610	1 fles 100 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	1 flacon 100 mL suspension buvable, 50 mg/mL	R	
	0770-610	1 fles 100 mL suspensie voor oraal gebruik, 50 mg/mL	1 flacon 100 mL suspension buvable, 50 mg/mL	R	
CO-BISOPROLOL SANDOZ 10 mg/25 mg SANDOZ ATC: C07BB07					
B-15	2697-647 2697-647	60 filmomhulde tabletten, 10 mg / 25 mg	60 comprimés pelliculés, 10 mg / 25 mg	G	
COVERAM 10 mg/5 mg (Orifarm) ORIFARM BELGIUM ATC: C09BB04					
B-21	4685-970 4685-970	90 tabletten, 10 mg/ 5 mg	90 comprimés, 10 mg/ 5 mg	R	
B-21 *	7737-364	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	R	
B-21 **	7737-364	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	R	
B-21 ***	7737-364	1 tablet, 10 mg/ 5 mg	1 comprimé, 10 mg/ 5 mg	R	
COVERAM 5 mg/5 mg (Orifarm) ORIFARM BELGIUM ATC: C09BB04					
B-21	4685-954 4685-954	90 tabletten, 5 mg/ 5 mg	90 comprimés, 5 mg/ 5 mg	R	
B-21 *	7737-349	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	R	
B-21 **	7737-349	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	R	
B-21 ***	7737-349	1 tablet, 5 mg/ 5 mg	1 comprimé, 5 mg/ 5 mg	R	
ELOXATIN 5 mg/ml SANOFI BELGIUM ATC: L01XA03					
A-23 *	0784-264	1 injectieflacon 10 ml concentraat voor oplossing voor infusie, 5 mg/ml	1 flacon injectable 10 ml solution à diluer pour perfusion, 5 mg/ml		
	0784-264	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	R	
	0784-264	1 injectieflacon 10 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 5 mg/mL	1 flacon injectable 10 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 5 mg/mL	R	
FLUDEX SERVIER BENELUX ATC: C03BA11					
B-23	0041-368 0041-368	20 omhulde tabletten, 2,5 mg	20 comprimés enrobés, 2,5 mg	R	
FLUOXETINE EG 20 mg (PI-Pharma) PI-PHARMA ATC: N06AB03					
B-73	2600-310 2600-310	56 capsules, hard, 20 mg	56 gélules, 20 mg	G	

LAMISIL		NOVARTIS PHARMA			ATC: D01BA02
B-134	0292-169 0292-169	14 tabletten, 250 mg	14 comprimés, 250 mg	R	
B-134 *	0740-563	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	R	
B-134 **	0740-563	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	R	
B-134 ***	0740-563	1 tablet, 250 mg	1 comprimé, 250 mg	R	
LIBROXAR 8mg/2mg		LABORATOIRES S.M.B.			ATC: N07BC51
B-148	4132-080 4132-080	7 tabletten voor sublinguaal gebruik, 8 mg/ 2 mg	7 comprimés sublinguaux, 8 mg/ 2 mg	G	
LYRICA 300 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: N02BF02
B-262	2825-057 2825-057	56 capsules, hard, 300 mg	56 gélules, 300 mg	R	
MEDROL 32 mg (Impexeco)		IMPEXECO			ATC: H02AB04
A-27	2976-413 2976-413	20 tabletten, 32 mg	20 comprimés, 32 mg	R	
A-27 *	7700-552	1 tablet, 32 mg	1 comprimé, 32 mg	R	
A-27 **	7700-552	1 tablet, 32 mg	1 comprimé, 32 mg	R	
A-27 ***	7700-552	1 tablet, 32 mg	1 comprimé, 32 mg	R	
MOXONIDINE SANDOZ 0,4 mg		SANDOZ			ATC: C02AC05
B-240	2125-003 2125-003	30 filmomhulde tabletten, 0,4 mg	30 comprimés pelliculés, 0,4 mg	G	
NEBIVOLOL SANDOZ 5 mg		SANDOZ			ATC: C07AB12
B-15	2647-691 2647-691	56 tabletten, 5 mg	56 comprimés, 5 mg	G	
OLANZAPINE SANDOZ 7,5 mg		SANDOZ			ATC: N05AH03
B-72	2775-708 2775-708	56 filmomhulde tabletten, 7,5 mg	56 comprimés pelliculés, 7,5 mg	G	
PREGABALINE MYLAN 150 mg		AUROBINDO NV (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: N02BF02
B-262	3296-738 3296-738	56 capsules, hard, 150 mg	56 gélules, 150 mg	G	
B-262 *	7720-386	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	
B-262 **	7720-386	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	
B-262 ***	7720-386	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	
PREGABALINE MYLAN 75 mg		AUROBINDO NV (zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)			ATC: N02BF02
B-262	3631-280 3631-280	200 capsules, hard, 75 mg	200 gélules, 75 mg	G	
ROFENID 200 LONG ACTING		SANOFI BELGIUM			ATC: M01AE03
B-60	1082-080 1082-080	28 capsules met verlengde afgifte, hard, 200 mg	28 gélules à libération prolongée, 200 mg		
B-60 *	0741-652	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg		
B-60 **	0741-652	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg		
B-60 ***	0741-652	1 capsule met verlengde afgifte, hard, 200 mg	1 gélule à libération prolongée, 200 mg		
SIMVASTATINE MYLAN 80 mg		VIATRIS			ATC: C10AA01
C-39	2195-774 2195-774	100 filmomhulde tabletten, 80 mg	100 comprimés pelliculés, 80 mg	G	

C-39 *	0778-852	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	
C-39 **	0778-852	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	
C-39 ***	0778-852	1 filmomhulde tablet, 80 mg	1 comprimé pelliculé, 80 mg	G	
TETRALYSAL (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		ATC: J01AA04	
C-37	4665-121	28 capsules, hard, 300 mg	28 gélules, 300 mg		
	4665-121				
C-37 *	7737-513	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg		
C-37 **	7737-513	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg		
C-37 ***	7737-513	1 capsule, hard, 300 mg	1 gélule, 300 mg		

b) wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

b) l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
CANDESARTAN SANDOZ 8 mg		SANDOZ		ATC: C09CA06				
B-224 *	0752-329	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,2205	0,2205		
B-224 **	0752-329	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,1811	0,1811		
B-224 ***	0752-329	1 tablet, 8 mg	1 comprimé, 8 mg	G	0,2239	0,2239	0,0454	0,0755
CEFTAZIDIM FRESENIUS KABI 1000 mg		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01DD02		
	0795-047	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1000 mg	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 1000 mg		56,80	56,80		
B-112 **	0795-047	1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1000 mg	1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1000 mg	G	6,0210	6,0210		
CEFTAZIDIM FRESENIUS KABI 2000 mg		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01DD02		
	0795-054	10 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2000 mg	10 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2000 mg		112,10	112,10		
B-112 **	0795-054	1 injectieflacon 2 g oplossing voor infusie en injectie, 2000 mg	1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion et injection, 2000 mg	G	11,8830	11,8830		
CLINDAMYCINE FRESENIUS KABI 150 mg/ml		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01FF01		
	0798-637	10 ampullen 2 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL	10 ampoules 2 mL solution injectable, 150 mg/mL		20,66	20,66		
B-119 **	0798-637	1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	1 ampoule 2 mL solution injectable, 150 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	G	2,1900	2,1900		

CLINDAMYCINE FRESENIUS KABI 150 mg/ml		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: J01FF01		
B-119 **	0798-645	10 ampullen 4 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL 1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	10 ampoules 4 mL solution injectable, 150 mg/mL 1 ampoule 4 mL solution injectable, 150 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	G	37,80 4,0070	37,80 4,0070		
PREGABALINE MYLAN 75 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: IV / voir aussi chapitre: IV)		ATC: N02BF02		
B-262 *	7720-378	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,1979	0,1979		
B-262 **	7720-378	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,1629	0,1629		

2° in hoofdstuk IV :

a) In § 440100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

2° au chapitre IV :

a) Au § 440100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix buiten bedrijf / ex-usine	Basis v tegem Base de remb buiten bedrijf / ex-usine	I	II
CEFTAZIDIM FRESENIUS KABI 1000 mg		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J01DD02		
A-16 *	0795-047	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1000 mg 1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1000 mg	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 1000 mg 1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1000 mg	G	56,80 6,7320	56,80 6,7320		
CEFTAZIDIM FRESENIUS KABI 2000 mg		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J01DD02		
A-16 *	0795-054	10 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2000 mg 1 injectieflacon 2 g oplossing voor infusie en injectie, 2000 mg	10 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2000 mg 1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion et injection, 2000 mg	G	112,10 12,5940	112,10 12,5940		

b) In § 440201, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

b) Au § 440201, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix buiten bedrijf / ex-usine	Basis v tegem Base de remb buiten bedrijf / ex-usine	I	II

CEFTAZIDIM FRESENIUS KABI 1000 mg		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J01DD02	
B-112 *	0795-047	10 injectieflacons 1 g poeder voor oplossing voor injectie, 1000 mg 1 injectieflacon 1 g oplossing voor injectie, 1000 mg	10 flacons injectables 1 g poudre pour solution injectable, 1000 mg 1 flacon injectable 1 g solution injectable, 1000 mg	G	56,80 6,7320	56,80 6,7320	
CEFTAZIDIM FRESENIUS KABI 2000 mg		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J01DD02	
B-112 *	0795-054	10 injectieflacons 2 g poeder voor oplossing voor infusie en injectie, 2000 mg 1 injectieflacon 2 g oplossing voor infusie en injectie, 2000 mg	10 flacons injectables 2 g poudre pour solution pour perfusion et solution injectable, 2000 mg 1 flacon injectable 2 g solution pour perfusion et injection, 2000 mg	G	112,10 12,5940	112,10 12,5940	
CLINDAMYCINE FRESENIUS KABI 150 mg/ml		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J01FF01	
B-119 *	0798-637	10 ampullen 2 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL 1 ampul 2 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	10 ampoules 2 mL solution injectable, 150 mg/mL 1 ampoule 2 mL solution injectable, 150 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	G	20,66 2,6660	20,66 2,6660	
CLINDAMYCINE FRESENIUS KABI 150 mg/ml		FRESENIUS KABI		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J01FF01	
B-119 *	0798-645	10 ampullen 4 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL 1 ampul 4 mL oplossing voor injectie, 150 mg/mL (Conform de bepalingen van artikel 127 van dit besluit is het door de verzekering verschuldigde bedrag berekend per 3)	10 ampoules 4 mL solution injectable, 150 mg/mL 1 ampoule 4 mL solution injectable, 150 mg/mL (Conformément aux dispositions de l'article 127 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance est calculé par 3)	G	37,80 4,7180	37,80 4,7180	

c) In § 650100, worden de volgende specialiteiten geschrapt: c) Au § 650100, les spécialités suivantes sont supprimées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)					
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	
NEORECORMON 4.000 IU/0,3 ml (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		ATC: B03XA01	
Fa-1 *	7737-398	6 voorgevulde spuiten 0,3 mL oplossing voor injectie, 13333,33 IU/mL 1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 13333,33 IU/mL	6 seringues préremplies 0,3 mL solution injectable, 13333,33 IU/mL 1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 13333,33 IU/mL		
Fa-1 **	7737-398	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 13333,33 IU/mL	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 13333,33 IU/mL		

d) In § 650200, worden de volgende specialiteiten geschrapt: d) Au § 650200, les spécialités suivantes sont supprimées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)					
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	
NEORECORMON 4.000 IU/0,3 ml (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		ATC: B03XA01	
	7737-398	6 voorgevulde spuiten 0,3 mL oplossing voor injectie, 13333,33 IU/mL	6 seringues préremplies 0,3 mL solution injectable, 13333,33 IU/mL		

Fa-1 *	7737-398	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 13333,33 IU/mL	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 13333,33 IU/mL		
Fa-1 **	7737-398	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 13333,33 IU/mL	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 13333,33 IU/mL		

e) In § 650300, worden de volgende specialiteiten geschrapt: e) Au § 650300, les spécialités suivantes sont supprimées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)					
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	
NEORECORMON 4.000 IU/0,3 ml (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		ATC: B03XA01	
	7737-398	6 voorgevulde spuiten 0,3 mL oplossing voor injectie, 13333,33 IU/mL	6 seringues préremplies 0,3 mL solution injectable, 13333,33 IU/mL		
Fa-1 *	7737-398	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 13333,33 IU/mL	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 13333,33 IU/mL		
Fa-1 **	7737-398	1 voorgevulde spuit 0,3 mL oplossing voor injectie, 13333,33 IU/mL	1 seringue préremplie 0,3 mL solution injectable, 13333,33 IU/mL		

f) In § 760000, worden de volgende specialiteiten geschrapt: f) Au § 760000, les spécialités suivantes sont supprimées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)					
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	
ELOCTA 1000IE (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		ATC: B02BD02	
A-50	4672-424	1 fles 1000 IU poeder voor oplossing voor injectie, 1000 IU	1 flacon 1000 IU poudre pour solution injectable, 1000 IU		
	4672-424				
A-50 *	7737-372	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1000 IU oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 IU	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1000 IU solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 IU		
A-50 **	7737-372	1 injectieflacon (+ voorgevulde spuit) 1000 IU oplossing voor intraveneuze infusie, 1000 IU	1 flacon injectable (+ seringue préremplie) 1000 IU solution pour perfusion (intraveineuse), 1000 IU		

g) In § 1320101, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

g) Au § 1320101, les spécialités suivantes sont supprimées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)					
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	
ATAZANAVIR VIATRIS 200 mg		VIATRIS		ATC: J05AE08	
A-20	4523-353	30 capsules, hard, 200 mg	30 gélules, 200 mg	G	
	4523-353				
A-20 *	7735-244	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	
A-20 **	7735-244	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	
A-20 ***	7735-244	1 capsule, hard, 200 mg	1 gélule, 200 mg	G	

h) In § 1630100, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

h) Au § 1630100, les spécialités suivantes sont supprimées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)					
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	
PUREGON 300 IU/0,36 ml (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		ATC: G03GA06	
B-92	4682-043	1 patroon 0,36 mL oplossing voor injectie, 300 IU	1 cartouche 0,36 mL solution injectable, 300 IU		
	4682-043				
B-92 *	7737-406	1 patroon 0,36 mL oplossing voor injectie, 300 IU	1 cartouche 0,36 mL solution injectable, 300 IU		
B-92 **	7737-406	1 patroon 0,36 mL oplossing voor injectie, 300 IU	1 cartouche 0,36 mL solution injectable, 300 IU		
PUREGON 600 I.U./0,72 ml (Orifarm)		ORIFARM BELGIUM		ATC: G03GA06	
B-92	4682-050	1 patroon 0,72 mL oplossing voor injectie, 600 IU	1 cartouche 0,72 mL solution injectable, 600 IU		
	4682-050				
B-92 *	7737-414	1 patroon 0,72 mL oplossing voor injectie, 600 IU	1 cartouche 0,72 mL solution injectable, 600 IU		
B-92 **	7737-414	1 patroon 0,72 mL oplossing voor injectie, 600 IU	1 cartouche 0,72 mL solution injectable, 600 IU		

i) In § 2190000, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

i) Au § 2190000, les spécialités suivantes sont supprimées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)					
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	
LEFLUNOMIDE AB 10 mg		AUROBINDO NV		ATC: L04AK01	
B-354	4641-304	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	
	4641-304				
B-354	4641-312	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	
	4641-312				
B-354 *	7737-307	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	
B-354 **	7737-307	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	
B-354 ***	7737-307	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	
LEFLUNOMIDE AB 20 mg		AUROBINDO NV		ATC: L04AK01	
B-354	4641-338	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	
	4641-338				

j) In § 2230000, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

j) Au § 2230000, les spécialités suivantes sont supprimées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)					
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	
DONEPEZIL SANDOZ 5 mg		SANDOZ		ATC: N06DA02	
B-254	2853-109	56 filmomhulde tabletten, 5 mg	56 comprimés pelliculés, 5 mg	G	
	2853-109				
REMINYL 4 mg/ml		Janssen-Cilag		ATC: N06DA04	
B-254	1576-396	1 fles 100 ml vloeistof voor oraal gebruik, 4 mg/ml	1 flacon 100 ml liquide oral, 4 mg/ml	R	
	1576-396				
B-254 *	0770-651	1 fles 100 mL vloeistof voor oraal gebruik, 4 mg/mL	1 flacon 100 mL liquide oral, 4 mg/mL	R	

B-254 **	0770-651	1 fles 100 mL vloeistof voor oraal gebruik, 4 mg/mL	1 flacon 100 mL liquide oral, 4 mg/mL	R	
----------	----------	---	---------------------------------------	---	--

k) In § 3330000, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

k) Au § 3330000, les spécialités suivantes sont supprimées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)					
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	
LEFLUNOMIDE AB 10 mg		AUROBINDO NV		ATC: L04AK01	
B-354	4641-304 4641-304	30 filmomhulde tabletten, 10 mg	30 comprimés pelliculés, 10 mg	G	
B-354	4641-312 4641-312	100 filmomhulde tabletten, 10 mg	100 comprimés pelliculés, 10 mg	G	
B-354 *	7737-307	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	
B-354 **	7737-307	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	
B-354 ***	7737-307	1 filmomhulde tablet, 10 mg	1 comprimé pelliculé, 10 mg	G	
LEFLUNOMIDE AB 20 mg		AUROBINDO NV		ATC: L04AK01	
B-354	4641-338 4641-338	30 filmomhulde tabletten, 20 mg	30 comprimés pelliculés, 20 mg	G	

l) In § 3570000, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

l) Au § 3570000, les spécialités suivantes sont supprimées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)					
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	
LYRICA 300 mg (PI-Pharma)		PI-PHARMA		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: N02BF02	
A-5	2825-057 2825-057	56 capsules, hard, 300 mg	56 gélules, 300 mg	R	
PREGABALINE MYLAN 150 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: N02BF02	
A-5	3296-738 3296-738	56 capsules, hard, 150 mg	56 gélules, 150 mg	G	
A-5 *	7720-386	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	
A-5 **	7720-386	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	
A-5 ***	7720-386	1 capsule, hard, 150 mg	1 gélule, 150 mg	G	
PREGABALINE MYLAN 75 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I) ATC: N02BF02	
A-5	3631-280 3631-280	200 capsules, hard, 75 mg	200 gélules, 75 mg	G	

m) In § 3570000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

m) Au § 3570000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II

PREGABALINE MYLAN 75 mg		AUROBINDO NV		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: N02BF02		
A-5 *	7720-378	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,1979	0,1979		
A-5 **	7720-378	1 capsule, hard, 75 mg	1 gélule, 75 mg	G	0,1629	0,1629		

n) In § 3780000, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

n) Au § 3780000, les spécialités suivantes sont supprimées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)					
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	
ARMISARTE 25 mg/mL		AREGA PHARMA		ATC: L01BA04	
	7729-593	1 injectieflacon 40 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 40 mL solution à diluer pour perfusion, 25 mg/mL		
A-24 *	7729-593	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 40 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	G	
A-24 **	7729-593	1 injectieflacon 40 mL oplossing voor infusie, 25 mg/mL	1 flacon injectable 40 mL solution pour perfusion, 25 mg/mL	G	

o) In § 5250100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

o) Au § 5250100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex-usine</i>	I	II
ROACTEMRA 20 mg/mL		ROCHE		ATC: L04AC07				
	0794-834	4 injectieflacons 4 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 80 mg	4 flacons injectables 4 mL solution à diluer pour perfusion, 80 mg		378,37	378,37		
B-305 *	0794-834	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 80 mg	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 80 mg	BioR	102,0450	102,0450		
B-305 **	0794-834	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 80 mg	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 80 mg	BioR	100,2675	100,2675		

p) In § 5460000, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

p) Au § 5460000, les spécialités suivantes sont supprimées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)					
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	
ALGOSTASE MONO 1 g		LABORATOIRES S.M.B.		ATC: N02BE01	
	2875-136	60 bruistabletten, 1 g	60 comprimés effervescent, 1 g	R	
B-313 *	0750-737	1 bruistablet, 1000 mg	1 comprimé effervescent, 1000 mg	R	
B-313 **	0750-737	1 bruistablet, 1000 mg	1 comprimé effervescent, 1000 mg	R	
B-313 ***	0750-737	1 bruistablet, 1000 mg	1 comprimé effervescent, 1000 mg	R	

ALGOSTASE MONO 1 g		LABORATOIRES S.M.B.			ATC: N02BE01	
B-313	3447-984 3447-984	120 tabletten, 1000 mg	120 comprimés, 1000 mg	G		

q) In § 5460000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

q) Au § 5460000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II

ALGOSTASE MONO 1 g		LABORATOIRES S.M.B.					ATC: N02BE01	
B-313 *	0756-692	1 tablet, 1000 mg	1 comprimé, 1000 mg	G	0,0504	0,0504		
B-313 **	0756-692	1 tablet, 1000 mg	1 comprimé, 1000 mg	G	0,0414	0,0414		

r) In § 6150000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

r) Au § 6150000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

[illegible]

ROACTEMRA 20 mg/mL		ROCHE		ATC: L04AC07			
	0794-834	4 injectieflacons 4 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 80 mg	4 flacons injectables 4 mL solution à diluer pour perfusion, 80 mg		378,37	378,37	
B-305 *	0794-834	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 80 mg	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 80 mg	BioR	102,0450	102,0450	
B-305 **	0794-834	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 80 mg	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 80 mg	BioR	100,2675	100,2675	

s) In § 7680000, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

s) Au § 7680000, les spécialités suivantes sont supprimées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)					
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	
DIMTRUZIC 120 mg		SANDOZ			ATC: L04AX07
B-227	4679-130	14 maagsapresistente capsules, hard, 120 mg	14 gélules gastro-résistantes, 120 mg	G	
	4679-130				
B-227 *	7737-323	1 maagsapresistente capsule, hard, 120 mg	1 gélule gastro-résistante, 120 mg	G	
B-227 **	7737-323	1 maagsapresistente capsule, hard, 120 mg	1 gélule gastro-résistante, 120 mg	G	

B-227 ***	7737-323	1 maagsapresistente capsule, hard, 120 mg	1 gélule gastro-résistante, 120 mg	G	
DIMTRUZIC 240 mg		SANDOZ		ATC: L04AX07	
B-227	4679-148	56 maagsapresistente capsules, hard, 240 mg	56 gélules gastro-résistantes, 240 mg	G	
	4679-148				
B-227	4679-155	168 maagsapresistente capsules, hard, 240 mg	168 gélules gastro-résistantes, 240 mg	G	
	4679-155				
B-227 *	7737-331	1 maagsapresistente capsule, hard, 240 mg	1 gélule gastro-résistante, 240 mg	G	
B-227 **	7737-331	1 maagsapresistente capsule, hard, 240 mg	1 gélule gastro-résistante, 240 mg	G	
B-227 ***	7737-331	1 maagsapresistente capsule, hard, 240 mg	1 gélule gastro-résistante, 240 mg	G	

t) In § 8090000, worden de vergoedingsvoorwaarden vervangen als volgt:

Paragraaf 8090000

a) De farmaceutische specialiteit op basis van het werkzaam bestanddeel pembrolizumab, ingeschreven in de huidige paragraaf, komt in aanmerking voor vergoeding indien ze gebruikt wordt :

- Voor een indicatie geregistreerd voor 22.11.2025, i.e. een indicatie die voor 22.11.2025 vermeld wordt in de Samenvatting van de Kenmerken van het Product (SKP).

- De behandeling van gevorderd (inoperabel of gemetastaseerd) melanoom bij volwassen rechthebbenden (monotherapie).

- De behandeling van gevorderd (inoperabel of gemetastaseerd) melanoom bij rechthebbenden van 12 jaar tot en met 17 jaar (monotherapie).

- De eerstelijnsbehandeling van gemetastaseerd niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC) bij volwassenen met tumoren die PD-L1-expressie vertonen met een tumour proportion score (TPS) > of = 50 % zonder EGFR- of ALK-positieve tumormutaties (monotherapie).

- De behandeling van lokaal gevorderd of gemetastaseerd NSCLC bij volwassen rechthebbenden met tumoren die PD-L1-expressie vertonen met een TPS > of = 1 % en die ten minste één eerdere chemotherapie hebben ondergaan (monotherapie). Rechthebbenden met EGFR- of ALK-positieve tumormutaties moeten tevens een hierop gerichte behandeling hebben ondergaan vóór behandeling met de betrokken specialiteit.

- Behandeling van volwassen rechthebbenden met recidief of refractair klassiek hodgkinlymfoom bij wie autologe stamceltransplantatie (ASCT) heeft gefaald of na minstens twee eerdere behandelingen indien ASCT geen behandelingsmogelijkheid is (monotherapie).

- Behandeling van kinderen van 3 jaar tot 18 jaar met recidief of refractair klassiek hodgkinlymfoom bij wie autologe stamceltransplantatie (ASCT) heeft gefaald of na minstens twee eerdere behandelingen indien ASCT geen behandelingsmogelijkheid is (monotherapie).

- Behandeling van lokaal gevorderd of gemetastaseerd urotheelcarcinoom bij volwassen rechthebbenden die eerder platinumbevattende chemotherapie hebben ondergaan (monotherapie).

- Eerstelijnsbehandeling van gemetastaseerd niet-plaveiselcel-NSCLC bij volwassen rechthebbenden met tumoren zonder EGFR- of ALK-positieve mutaties, in combinatie met pemetrexed en platinumbevattende chemotherapie (opmerking: pemetrexed wordt niet vergoed in deze indicatie in combinatie met carboplatine).

- Adjuvante behandeling bij volwassen rechthebbenden met stadium III-melanoom bij wie complete resectie heeft plaatsgevonden

t) Au § 8090000, les modalités de remboursement sont remplacées par les modalités suivantes:

Paragraphe 8090000

a) La spécialité pharmaceutique à base du principe actif pembrolizumab, inscrite dans le présent paragraphe, fait l'objet d'un remboursement si elle est administrée :

- Pour une indication enregistrée avant le 22.11.2025, i.e. une indication mentionnée dans le résumé des caractéristiques du produit (RCP) avant le 22.11.2025.

- Le traitement des bénéficiaires adultes atteints d'un mélanome avancé (non résécable ou métastatique) (monothérapie).

- Le traitement des bénéficiaires âgés de 12 ans à 17 ans y inclus atteints d'un mélanome avancé (non résécable ou métastatique) (monothérapie).

- Le traitement de première ligne des bénéficiaires adultes atteints d'un cancer bronchique non à petites cellules (CBNPC) métastatique dont les tumeurs expriment PD-L1 avec un score de proportion tumorale (TPS) > ou = 50 %, sans mutations tumorales d'EGFR ou d'ALK (monothérapie).

- Le traitement des bénéficiaires adultes atteints de CBNPC localement avancé ou métastatique dont les tumeurs expriment PD-L1 avec un TPS > ou = 1 %, et ayant reçu au moins une chimiothérapie antérieure (monothérapie). Les bénéficiaires présentant des mutations tumorales d'EGFR ou d'ALK doivent également avoir reçu une thérapie ciblée avant de recevoir la spécialité concernée.

- Le traitement des bénéficiaires adultes atteints d'un lymphome de Hodgkin classique en rechute ou réfractaire après échec d'une greffe de cellules souches (GCS) autologue ou après au moins deux lignes de traitement antérieures lorsque la GCS autologue n'est pas une option de traitement (monothérapie).

- Le traitement des bénéficiaires pédiatriques âgés de 3 ans à 18 ans atteints d'un lymphome de Hodgkin classique en rechute ou réfractaire après échec d'une greffe de cellules souches (GCS) autologue ou après au moins deux lignes de traitement antérieures lorsque la GCS autologue n'est pas une option de traitement (monothérapie).

- Le traitement des bénéficiaires adultes atteints d'un carcinome urothélial localement avancé ou métastatique ayant reçu une chimiothérapie antérieure à base de sels de platine (monothérapie).

- Le traitement de première ligne des bénéficiaires adultes atteints de cancer bronchique non à petites cellules (CBNPC) métastatique non-épidermoïde dont les tumeurs ne présentent pas de mutations d'EGFR ou d'ALK, en association à une chimiothérapie pemetrexed et sel de platine (remarque : le pemetrexed n'est pas remboursé dans cette indication en association avec carboplatine).

- Le traitement adjuvant des bénéficiaires adultes atteints d'un mélanome de stade III ayant eu une résection complète

(monotherapie).

- Adjuvante behandeling bij volwassen rechthebbenden met stadium IIB- of stadium IIC-melanoom bij wie complete resectie heeft plaatsgevonden (monotherapie).

- Adjuvante behandeling bij rechthebbenden vanaf 12 jaar tot en met 17 jaar met stadium IIB- of stadium IIC- of stadium III-melanoom bij wie complete resectie heeft plaatsgevonden (monotherapie).

- De eerstelijnsbehandeling van gemetastaseerd plaveiselcel-NSCLC bij volwassen rechthebbenden in combinatie met carboplatine en paclitaxel.

- De eerstelijnsbehandeling van gevorderd niercelcarcinoom (RCC) bij volwassen rechthebbenden in combinatie met axitinib.

- De eerstelijnsbehandeling van gemetastaseerd of inoperabel terugkerend hoofd-halsplaveiselcelcarcinoom (HNSCC) bij volwassen rechthebbenden bij wie de tumoren PD-L1-expressie vertonen met een CPS > of = 1 (monotherapie of in combinatie met platinum- en 5-fluoro-uracil (5 FU)-chemotherapie).

- De eerstelijnsbehandeling van gemetastaseerd microsatellietinstabiel (MSI-H) of mismatch-repair-deficiënt (dMMR) colorectaalcarcinoom bij volwassen rechthebbenden (monotherapie).

- De behandeling van lokaal terugkerende inoperabele of gemetastaseerde triple-negatieve borstkanker bij volwassen rechthebbenden bij wie de tumoren PD-L1-expressie vertonen met een CPS > of = 10 en die niet eerder chemotherapie voor gemetastaseerde ziekte hebben gekregen, in combinatie met chemotherapie op basis van paclitaxel of gemcitabine en carboplatine of nab-paclitaxel (opmerking: nab-paclitaxel is in deze indicatie niet vergoedbaar).

- De behandeling van aanhoudend, terugkerend of gemetastaseerd cervixcarcinoom bij volwassenen bij wie de tumoren PD-L1-expressie vertonen met een CPS > of = 1, in combinatie met chemotherapie met of zonder bevacizumab (let op: bevacizumab wordt niet vergoed in deze indicatie in combinatie met carboplatine en paclitaxel).

- De behandeling van volwassen rechthebbenden met inoperabel of gemetastaseerd microsatellietinstabiel (MSI-H) of mismatch-repair-deficiënt (dMMR) colorectaalcarcinoom na eerdere fluoropyrimidinebevattende combinatietherapie (monotherapie).

- De eerstelijnsbehandeling van gemetastaseerd HER-2-positief adenocarcinoom in de maag of van de maag-slokdarm-overgang (gastro-oesophageal junction, GEJ), bij volwassen rechthebbenden bij wie de tumoren PD-L1-expressie vertonen met een CPS > of = 1, in combinatie met trastuzumab, fluoropyrimidine- en platinumbevattende chemotherapie (Opmerking 1: er is geen vergoeding van deze indicatie voor patiënten met lokaal gevorderd inoperabel adenocarcinoom in de maag of van de maag-slokdarm-overgang; Opmerking 2: trastuzumab wordt niet vergoed in deze indicatie in combinatie met capecitabine of 5-fluorouracil en carboplatine, noch in combinatie met capecitabine of 5-fluorouracil en oxaliplatin; Opmerking 3: de specialiteit Teysuno wordt niet vergoed in deze indicatie in combinatie met trastuzumab en cisplatin).

- De behandeling van een gevorderd niercelcarcinoom (stadium IV) met intermediair/ongunstig risicoprofiel, bij rechthebbenden die nog niet eerder voor deze aandoening in dit stadium werden behandeld, in combinatie met de specialiteit Kisplyx (Opmerking: deze indicatie wordt niet vergoed bij patiënten met niercelcarcinoom die met een gunstig IMDC-risicoprofiel).

- De eerstelijnsbehandeling van lokaal gevorderd, inoperabel of gemetastaseerd galwegcarcinoom bij volwassen rechthebbenden, in combinatie met chemotherapie op basis van gemcitabine en cisplatin.

- De eerstelijnsbehandeling van primair gevorderd of terugkerend endometriumcarcinoom bij volwassen rechthebbenden die in aanmerking komen voor een systemische behandeling, in combinatie met carboplatine en paclitaxel.

(monothérapie).

- Le traitement adjuvant des bénéficiaires adultes atteints d'un mélanome de stade IIB ou IIC, ayant eu une résection complète (monothérapie).

- Le traitement adjuvant des bénéficiaires âgés de 12 ans à 17 ans y inclus atteints d'un mélanome de stade IIB, IIC ou III, ayant eu une résection complète (monothérapie).

- Le traitement de première ligne des bénéficiaires adultes atteints de CBNPC métastatique épidermoïde en association au carboplatine et au paclitaxel.

- Le traitement de première ligne des bénéficiaires adultes atteints d'un carcinome à cellules rénales (CCR) avancé en association à l'axitinib.

- Le traitement de première ligne des bénéficiaires adultes atteints d'un carcinome épidermoïde de la tête et du cou (CETEC) métastatique ou récidivant non résécable dont les tumeurs expriment PD-L1 avec un CPS > ou = 1 (en monothérapie ou en association à une chimiothérapie à base de sels de platine et de 5 fluorouracile (5 FU)).

- Le traitement de première ligne des bénéficiaires adultes atteints d'un cancer colorectal métastatique avec une instabilité microsatellitaire élevée (MSI-H) ou une déficience du système de réparation des mésappariements de l'ADN (dMMR) (monothérapie).

- Le traitement des bénéficiaires adultes atteints d'un cancer du sein triple négatif localement récurrent non résécable ou métastatique, dont les tumeurs expriment PD-L1 avec un CPS ≥ 10 et qui n'ont pas reçu de chimiothérapie antérieure pour la maladie métastatique, en association à une chimiothérapie à base de paclitaxel ou gemcitabine et carboplatine ou nab-paclitaxel (remarque : nab-paclitaxel n'est pas remboursé dans cette indication).

- Le traitement des bénéficiaires adultes atteints d'un cancer du col de l'utérus persistant, récidivant ou métastatique, dont les tumeurs expriment PD-L1 avec un CPS > ou = 1, en association à une chimiothérapie avec ou sans bévacizumab (remarque : le bévacizumab n'est pas remboursé dans cette indication en association avec carboplatine et paclitaxel).

- Le traitement des bénéficiaires adultes atteints d'un cancer colorectal non résécable ou métastatique avec une instabilité microsatellitaire élevée (MSI-H) ou une déficience du système de réparation des mésappariements de l'ADN (dMMR) après traitement antérieur à base de fluoropyrimidine en association (monothérapie).

- Le traitement de première ligne des bénéficiaires adultes atteints d'un adénocarcinome gastrique ou de la jonction gastro-oesophagienne, métastatiques, HER-2 positifs et dont les tumeurs expriment PD-L1 avec un CPS > ou = 1, en association au trastuzumab et à une chimiothérapie à base de sels de platine et de fluoropyrimidine (Remarque 1 : il n'y a pas de remboursement pour cette indication pour des adultes atteints d'un adénocarcinome gastrique ou de la jonction gastro-oesophagienne localement avancés non résécables ; Remarque 2 : trastuzumab n'est pas remboursé dans cette indication en association avec de la capécitabine ou du 5-fluorouracil et du carboplatine, ni en association avec de la capécitabine ou du 5-fluorouracil et du oxaliplatin; Remarque 3 : la spécialité Teysuno n'est pas remboursé dans cette indication en association avec trastuzumab et cisplatin).

- Le traitement d'un cancer du rein avancé (stade IV) de pronostic intermédiaire/défavorable chez des bénéficiaires, qui n'ont pas encore été traités pour cette condition dans ce stade, en combinaison avec la spécialité Kisplyx (Remarque : cette indication n'est pas remboursée chez les patients atteints d'un cancer du rein avancé (stade IV) de pronostic IMDC favorable).

- Le traitement de première ligne des bénéficiaires adultes atteints d'un carcinome des voies biliaires localement avancé non résécable ou métastatique, en association à une chimiothérapie à base de gemcitabine et de cisplatin.

- Le traitement de première ligne des bénéficiaires adultes atteints d'un cancer de l'endomètre avancé nouvellement diagnostiqué ou récidivant qui sont éligibles à un traitement systémique, en association au carboplatine et au paclitaxel.

- De behandeling van lokaal gevorderd cervixcarcinoom in FIGO 2014-stadium III-IVA bij volwassen rechthebbenden, die niet eerder een definitieve behandeling kregen, in combinatie met chemoradiotherapie (uitwendige bestralingstherapie gevolgd door brachytherapie).

- De behandeling van resectabel lokaal gevorderd hoofd-hals plaveiselcelcarcinoom bij volwassen rechthebbenden bij wie de tumoren PD-L1-expressie vertonen met een CPS > of = 1. In eerste instantie als neoadjuvante behandeling (monotherapie), voortgezet als adjuvante behandeling in combinatie met radiotherapie met of zonder gelijktijdige behandeling met cisplatine en vervolgens als monotherapie.

• OF voor :

- De behandeling van gevorderd of recidiverend endometriumcarcinoom bij volwassenen met ziekteprogressie tijdens of na eerdere behandeling met een platinumbevattende therapie in welke setting dan ook en die niet in aanmerking komen voor curatieve chirurgie of bestraling, in combinatie met lenvatinib. De rechthebbende mag in totaal maximaal 2 eerdere platinumbevattende behandelingen hebben gekregen zolang er één werd gegeven in de neoadjuvante of adjuvante behandelingssetting. (opmerking: voor rechthebbenden wiens behandeling is opgestart vóór 01.05.2023 geldt de bijkomende beperking in verband met de eerdere platinumbevattende behandelingen niet).

- De eerstelijnsbehandeling van lokaal gevorderd inoperabel of gemetastaseerd carcinoom van de slokdarm of HER-2-negatief adenocarcinoom van maag-slokdarm-overgang, bij volwassen rechthebbenden bij wie de tumoren PD-L1-expressie vertonen met een CPS >= 10, in combinatie met platinum- en fluoropyrimidinebevattende chemotherapie (let op: de farmaceutische specialiteit Teysuno wordt niet vergoed in deze indicatie). In gevallen waarin de rechthebbende eerder met een "checkpoint inhibitor" therapie werd behandeld, wordt de behandeling op basis van pembrolizumab niet vergoed als een tumorprogressie onder deze vorige therapie werd waargenomen (opmerking: voor rechthebbenden wiens behandeling is opgestart vóór 01.11.2022 geldt de bijkomende beperking in verband met de tumorprogressie niet).

- De behandeling van lokaal gevorderd of gemetastaseerd urotheelcarcinoom bij volwassen rechthebbenden die niet in aanmerking komen voor chemotherapie op basis van cisplatine (Eastern Cooperative Oncology Group performance status of 2, creatinine clearance less than 60 mL/min, grade > or = 2 hearing loss, grade > or = 2 neuropathy, and/or New York Heart Association Class III heart failure) en carboplatine en bij wie de tumoren PD-L1-expressie vertonen met een combined positive score (CPS) > of = 10 (monotherapie) (opmerking: voor rechthebbenden wiens behandeling is opgestart vóór 01.08.2018 geldt de bijkomende beperking in verband met PD-L1-expressie niet; voor rechthebbenden wiens behandeling is opgestart vóór 01.04.2021 geldt de bijkomende beperking betreffende carboplatine niet).

- De behandeling van volwassen rechthebbenden met lokaal gevorderd of vroegstadium triple-negatief borstkanker met een hoog risico op een recidief met uitzondering van T1cN0 stadium voor de neoadjuvante behandeling en in combinatie met chemotherapie (opmerking: voor rechthebbenden wiens neoadjuvante behandeling is opgestart vóór 01.11.2023 geldt de bijkomende beperking in verband met T1cN0 stadium niet).

De behandeling wordt slechts vergoed voor een maximum van 8 cycli van 200 mg elke 3 weken of een maximum van 4 cycli van 400 mg elke 6 weken of tot ziekteprogressie die een definitieve operatie uitsloot of tot een onaantvaardbare toxiciteit optreedt.

- De verderzetting van de behandeling van volwassen rechthebbenden met lokaal gevorderd of vroegstadium triple-negatief borstkanker met een hoog risico op een recidief met uitzondering van T1cN0 stadium voor de adjuvante behandeling na een operatie als monotherapie en die geen pathologische complete respons vertoont hebben. Een vergoeding voor adjuvante behandeling is uitsluitend mogelijk voor rechthebbenden die reeds een vergoeding voor deze specialiteit in combinatie met chemotherapie, volgens de huidige paragraaf voor de neoadjuvante behandeling van lokaal gevorderd of vroegstadium triple-negatief borstkanker met een hoog risico op een recidief met uitzondering van T1cN0 stadium. (opmerking: voor rechthebbenden wiens neoadjuvante of adjuvante behandeling is opgestart vóór

- Le traitement des bénéficiaires adultes atteints d'un cancer du col de l'utérus localement avancé de stade III-IVA selon FIGO 2014, n'ayant pas reçu de traitement définitif préalable, en association avec la radiochimiothérapie (radiothérapie externe suivie d'une curiethérapie).

- Le traitement des bénéficiaires adultes atteints d'un carcinome épidermoïde de la tête et du cou, localement avancé résécable dont les tumeurs expriment PD-L1 avec un CPS > ou = 1. En traitement néoadjuvant (en monothérapie), poursuivi en traitement adjuvant en association à une radiothérapie avec ou sans cisplatine concomitant puis en monothérapie.

• OU pour :

- Le traitement du carcinome de l'endomètre avancé ou récidivant chez les adultes présentant une progression de la maladie pendant ou après un traitement antérieur à base de platine dans quelque contexte que ce soit et qui ne sont pas candidats à une chirurgie curative ou à une radiothérapie, en association avec le lenvatinib. Le bénéficiaire peut avoir reçu un maximum de deux chimiothérapies antérieures à base de sels de platine, à condition que l'une des deux ait été administrée dans le cadre d'un traitement néoadjuvant ou adjuvant. (remarque: pour les bénéficiaires dont le traitement a été initié avant le 01.05.2023, la limitation supplémentaire liée aux chimiothérapies antérieures à base de sels de platine ne s'applique pas).

- Le traitement de première ligne des bénéficiaires adultes atteints d'un cancer de l'oesophage ou d'un adénocarcinome de la jonction gastro-oesophagienne HER-2 négatif, localement avancé non résécable ou métastatique, dont les tumeurs expriment PD-L1 avec un CPS >= 10, en association à une chimiothérapie à base de sels de platine et de fluoropyrimidine (attention : la spécialité pharmaceutique Teysuno n'est pas remboursée dans cette indication). Dans le cas où le bénéficiaire a précédemment reçu une thérapie de type « checkpoint inhibitor », le traitement à base de pembrolizumab n'est pas remboursable si une progression tumorale a été observée sous cette précédente thérapie (remarque: pour les bénéficiaires dont le traitement a été initié avant le 01.11.2022, la limitation supplémentaire liée à la progression tumorale ne s'applique pas).

- Le traitement des bénéficiaires adultes atteints d'un carcinome urothélial localement avancé ou métastatique inéligibles à une chimiothérapie à base de cisplatine (Eastern Cooperative Oncology Group performance status of 2, creatinine clearance less than 60 mL/min, grade > or = 2 hearing loss, grade > or = 2 neuropathy, and/or New York Heart Association Class III heart failure) et carboplatine dont les tumeurs expriment PD-L1 avec un score positif combiné (CPS) > ou = 10 (monothérapie) (remarque: pour les bénéficiaires dont le traitement a été initié avant le 01.08.2018, la limitation supplémentaire liée à l'expression PD-L1 ne s'applique pas ; pour les bénéficiaires dont le traitement a été initié avant le 01.04.2021, la limitation supplémentaire concernant le carboplatine ne s'applique pas).

- Le traitement des bénéficiaires adultes atteints d'un cancer du sein triple négatif localement avancé ou de stade précoce à haut risque de récidive à l'exception du stade T1cN0 en tant que traitement néoadjuvant et en combinaison avec une chimiothérapie, (remarque: pour les bénéficiaires dont le traitement en néoadjuvant a été initié avant le 01.11.2023, la limitation supplémentaire liée au stade T1cN0 ne s'applique pas).

Le traitement n'est remboursé que pour un maximum de 8 cycles de 200 mg toutes les 3 semaines, ou un maximum de 4 cycles de 400 mg toutes les 6 semaines, ou jusqu'à progression de la maladie empêchant une chirurgie définitive ou une toxicité inacceptable.

- La poursuite du traitement des bénéficiaires adultes atteints d'un cancer du sein triple négatif localement avancé ou de stade précoce à haut risque de récidive à l'exception du stade T1cN0 en tant que traitement adjuvant après la chirurgie en monothérapie et n'ayant pas présenté une réponse pathologique complète après chirurgie. Le remboursement du traitement adjuvant n'est possible que pour les bénéficiaires qui ont déjà reçu un remboursement pour cette spécialité en association avec la chimiothérapie, selon le présent paragraphe pour le traitement néoadjuvant du cancer du sein triple négatif localement avancé ou de stade précoce à haut risque de récidive à l'exception du stade T1cN0. (remarque: pour les bénéficiaires dont le traitement en néoadjuvant ou en adjuvant a été initié avant le

01.11.2023 gelden de bijkomende beperkingen in verband met T1cN0 stadium niet).

De behandeling wordt slechts vergoed voor een maximum van 9 cycli van 200 mg elke 3 weken of een maximum van 5 cycli van 400 mg elke 6 weken, of tot recidief in de adjuvante fase of tot onaanvaardbare toxiciteit optreedt.

- De verderzetting van de behandeling van volwassen rechthebbenden met lokaal gevorderd of vroegstadium triple-negatief borstkanker met een hoog risico op een recidief met uitzondering van T1cN0 stadium voor de adjuvante behandeling na een operatie als monotherapie en die een pathologische complete respons vertoont hebben. Een vergoeding voor adjuvante behandeling is uitsluitend mogelijk voor rechthebbenden die reeds een vergoeding voor deze specialiteit in combinatie met chemotherapie, volgens de huidige paragraaf voor de neoadjuvante behandeling van lokaal gevorderd of vroegstadium triple-negatief borstkanker met een hoog risico op recidief met uitzondering van T1cN0 stadium. (opmerking: voor rechthebbenden wiens neoadjuvante of adjuvante behandeling is opgestart vóór 01.11.2023 gelden de bijkomende beperkingen in verband met T1cN0 stadium niet).

De behandeling wordt slechts vergoed voor een maximum van 9 cycli van 200 mg elke 3 weken, of een maximum van 5 cycli van 400 mg elke 6 weken of tot recidief in de adjuvante fase of onaanvaardbare toxiciteit optreedt.

- De behandeling van volwassen rechthebbenden met gevorderd of terugkerend microsatellietinstabiel (MSI-H) of mismatch-repair-deficiënt (dMMR) endometriumcarcinoom met ziekteprogressie tijdens of na eerdere behandeling met een platinumbevattende therapie in welke behandelingsfase dan ook en die niet in aanmerking komen voor curatieve chirurgie of bestraling (monotherapie) (uitsluitend voor verlengingen van de vergoeding voor de behandeling van reeds bestaande rechthebbenden van wie de behandeling werd opgestart voor 01.12.2024).

- De behandeling van volwassen rechthebbenden met inoperabel of gemetastaseerd microsatellietinstabiel (MSI-H) of mismatch-repair-deficiënt (dMMR) maagcarcinoom of dunne darmcarcinoom, met ziekteprogressie tijdens of na ten minste één eerdere behandeling (monotherapie).

- De behandeling van volwassen rechthebbenden met inoperabel of gemetastaseerd microsatellietinstabiel (MSI-H) of mismatch-repair-deficiënt (dMMR) galweg- of galblaascarcinoom met ziekteprogressie tijdens of na ten minste één eerdere behandeling (monotherapie) (uitsluitend voor verlengingen van de vergoeding voor de behandeling van reeds bestaande rechthebbenden van wie de behandeling werd opgestart voor 01.02.2025).

- De eerstelijnsbehandeling van lokaal gevorderd, inoperabel of gemetastaseerd HER-2-negatief adenocarcinoom in de maag of van de maag-slokdarm-overgang bij volwassen rechthebbenden bij wie de tumoren PD-L1-expressie vertonen met een CPS > of = 1, in combinatie met fluoropyrimidine en platinumbevattende chemotherapie. (let op: de farmaceutische specialiteit Teysuno wordt niet vergoed in deze indicatie). In gevallen waarin de rechthebbende eerder met een "checkpoint inhibitor" therapie werd behandeld, wordt de behandeling op basis van pembrolizumab niet vergoed indien een tumorprogressie onder deze vorige therapie werd waargenomen (opmerking: voor rechthebbenden wiens behandeling is opgestart vóór 01.04.2025 geldt de bijkomende beperking in verband met de tumorprogressie niet).

- De adjuvante behandeling van volwassen rechthebbenden met niercelcarcinoom met een verhoogd risico op recidief na nefrectomie of na nefrectomie en complete resectie van gemetastaseerde laesies (monotherapie) en die aan volgende voorwaarden voldoet (opmerking: voor rechthebbenden wiens behandeling is opgestart vóór 01.04.2025, in het kader van een Medical Need Program, gelden onderstaande bijkomende beperkingen niet) :

• De volgende categorieën worden beschouwd als rechthebbenden met een verhoogd risico op recidief :

- pT2, graad 4 of met een sarcomatoïde component.

01.11.2023, les limitations supplémentaires liées au stade T1cN0 ne s'appliquent pas).

Le traitement n'est remboursé que pour un maximum de 9 cycles de 200 mg toutes les 3 semaines, ou un maximum de 5 cycles de 400 mg toutes les 6 semaines ou jusqu'à récurrence de la maladie en phase adjuvante ou une toxicité inacceptable.

- La poursuite du traitement des bénéficiaires adultes atteints d'un cancer du sein triple négatif localement avancé ou de stade précoce à haut risque de récurrence à l'exception du stade T1cN0 en tant que traitement adjuvant après la chirurgie en monothérapie et ayant présenté une réponse pathologique complète après chirurgie. Le remboursement du traitement adjuvant n'est possible que pour les bénéficiaires qui ont déjà reçu un remboursement pour cette spécialité en association avec la chimiothérapie, selon le présent paragraphe pour le traitement néoadjuvant du cancer du sein triple négatif localement avancé ou de stade précoce à haut risque de récurrence à l'exception du stade T1cN0. (remarque: pour les bénéficiaires dont le traitement en néoadjuvant ou en adjuvant a été initié avant le 01.11.2023, les limitations supplémentaires liées au stade T1cN0 ne s'appliquent pas).

Le traitement n'est remboursé que pour un maximum de 9 cycles de 200 mg toutes les 3 semaines, ou un maximum de 5 cycles de 400 mg toutes les 6 semaines ou jusqu'à récurrence de la maladie en phase adjuvante ou une toxicité inacceptable.

- Le traitement des bénéficiaires adultes atteints d'un cancer de l'endomètre avancé ou récidivant avec une instabilité microsatellitaire élevée (MSI-H) ou une déficience du système de réparation des mésappariements de l'ADN (dMMR), dont la maladie progresse pendant ou après un traitement antérieur à base de sels de platine reçu quel que soit le stade et qui ne sont pas éligibles à une chirurgie curative ou à une radiothérapie (monothérapie) (uniquement pour des prolongations de remboursement du traitement des bénéficiaires déjà existants dont le traitement a commencé avant le 01.12.2024).

- Le traitement des bénéficiaires adultes atteints d'un cancer gastrique ou de l'intestin grêle non résecable ou métastatique avec une instabilité microsatellitaire élevée (MSI-H) ou une déficience du système de réparation des mésappariements de l'ADN (dMMR), dont la maladie progresse pendant ou après au moins un traitement antérieur (monothérapie).

- Le traitement des bénéficiaires adultes atteints d'un cancer des voies biliaires non résecable ou métastatique avec une instabilité microsatellitaire élevée (MSI-H) ou une déficience du système de réparation des mésappariements de l'ADN (dMMR), dont la maladie progresse pendant ou après au moins un traitement antérieur (monothérapie) (uniquement pour des prolongations de remboursement du traitement des bénéficiaires déjà existants dont le traitement a commencé avant le 01.02.2025).

- Le traitement de première ligne des bénéficiaires adultes atteints d'un adénocarcinome gastrique ou de la jonction oeso-gastrique, localement avancé non résecable ou métastatique, HER-2 négatif et dont les tumeurs expriment PD-L1 avec un CPS > ou = 1, en association à une chimiothérapie à base de sels de platine et de fluoropyrimidine. (attention : la spécialité pharmaceutique Teysuno n'est pas remboursée dans cette indication). Dans le cas où le bénéficiaire a précédemment reçu une thérapie de type « checkpoint inhibitor », le traitement à base de pembrolizumab n'est pas remboursable si une progression tumorale a été observée sous cette précédente thérapie (remarque: pour les bénéficiaires dont le traitement a été initié avant le 01.04.2025, la limitation supplémentaire liée à la progression tumorale ne s'applique pas).

- Le traitement adjuvant des bénéficiaires adultes atteints d'un carcinome à cellules rénales à risque accru de récurrence post néphrectomie, ou après une néphrectomie et une résection complète des lésions métastatiques (monothérapie) et chez qui les conditions suivantes sont remplies (remarque: pour les bénéficiaires dont le traitement a été initié avant le 01.04.2025, dans le cadre d'un Medical Need Program, les limitations supplémentaires ci-dessous ne s'appliquent pas) :

• Sont considérés à risque accru de récurrence les catégories de bénéficiaires suivants :

- pT2, grade 4 ou à composante sarcomatoïde.

- pT3/pT4, N0, M0.

- Rechthebbenden met lymfeklierbetrokkenheid ongeacht het tumorstadium.

- M1 NED (non-evidence of disease) rechthebbenden.

- Een recente evaluatie (< of = 4 weken voor de start van de behandeling) toont geen aanwezigheid van metastase aan.

De behandeling wordt slechts vergoed voor maximaal 17 cycli van 200 mg om de 3 weken, of tot recidief van de ziekte optreedt of er onaantoonbare toxiciteit is.

- De behandeling van operabel niet-kleincellig longcarcinoom bij volwassen rechthebbenden met een hoog risico op recidief. In eerste instantie als neoadjuvante behandeling in combinatie met platinumbevattende chemotherapie. Daarna voortgezet als monotherapie als adjuvante behandeling (uitsluitend voor verlengingen van de vergoeding voor de behandeling van reeds bestaande rechthebbenden van wie de behandeling werd opgestart voor 01.01.2026).

- De eerstelijnsbehandeling van lokaal gevorderd inoperabel of gemetastaseerd urotheelcarcinoom bij volwassen rechthebbenden in combinatie met enfortumab vedotin. In het geval dat de rechthebbende eerder met een PD-(L)1-remmer werd behandeld in de (neo)adjuvante fase, wordt de behandeling op basis van de combinatie van pembrolizumab en enfortumab vedotin niet vergoed indien een tumorprogressie onder deze vorige therapie of binnen 6 maanden na stopzetting ervan werd waargenomen.

- Adjuvante behandeling van niet kleincellig longcarcinoom bij volwassen rechthebbenden met een hoog risico op recidief na complete resectie en platinumbevattende chemotherapie (monotherapie) (uitsluitend voor verlengingen van de vergoeding voor de behandeling van reeds bestaande rechthebbenden van wie de behandeling werd opgestart voor 01.05.2026).

Deze behandeling is slechts vergoed als die goedgekeurd werd door het multidisciplinair oncologisch consult (MOC), waarvan het rapport door de arts-specialist vermeld onder punt b) wordt bijgehouden in het dossier.

De gelijktijdige vergoeding van de farmaceutische specialiteit op basis van het werkzaam bestanddeel pembrolizumab met een andere PD-1-remmer of PD-L1-remmer is nooit toegelaten.

De farmaceutische specialiteit op basis van het werkzaam bestanddeel pembrolizumab, ingeschreven in de huidige paragraaf, komt niet in aanmerking voor de vergoeding van nieuwe patiënten indien ze gebruikt wordt voor :

- De behandeling van volwassen rechthebbenden met gevorderd of terugkerend microsatellietinstabiel (MSI-H) of mismatch-repair-deficiënt (dMMR) endometriumcarcinoom met ziekteprogressie tijdens of na eerdere behandeling met een platinumbevattende therapie in welke behandelingsfase dan ook en die niet in aanmerking komen voor curatieve chirurgie of bestraling (monotherapie).

- De behandeling van volwassen rechthebbenden met inoperabel of gemetastaseerd microsatellietinstabiel (MSI-H) of mismatch-repair-deficiënt (dMMR) galweg- of galblaascarcinoom met ziekteprogressie tijdens of na ten minste één eerdere behandeling (monotherapie).

- De behandeling van operabel niet-kleincellig longcarcinoom bij volwassen rechthebbenden met een hoog risico op recidief. In eerste instantie als neoadjuvante behandeling in combinatie met platinumbevattende chemotherapie. Daarna voortgezet als monotherapie als adjuvante behandeling.

- Adjuvante behandeling van niet kleincellig longcarcinoom bij volwassen rechthebbenden met een hoog risico op recidief na complete resectie en platinumbevattende chemotherapie (monotherapie).

b) De vergoeding kan enkel worden toegestaan indien de betrokken farmaceutische specialiteit wordt voorgeschreven door een arts-specialist verantwoordelijk voor de behandeling en die erkend is in de medische oncologie of door een arts-specialist verantwoordelijk voor de behandeling met ervaring in het toedienen van middelen tegen kanker binnen de

- pT3/pT4, N0, M0.

- Les bénéficiaires avec atteintes ganglionnaires peu importe le stade tumoral.

- Les bénéficiaires M1 NED (no evidence of disease).

- Un bilan récent (< ou = 4 semaines avant l'initiation du traitement) ne démontre pas de présence de métastase.

Le traitement n'est remboursé que pour un maximum de 17 cycles de 200 mg toutes les 3 semaines, ou jusqu'à récurrence de la maladie ou apparition d'une toxicité inacceptable.

- Le traitement des bénéficiaires adultes atteints d'un cancer bronchique non à petites cellules résécable à haut risque de récurrence. En association à une chimiothérapie à base de sels de platine en traitement néoadjuvant, puis poursuivi en monothérapie en traitement adjuvant. (uniquement pour des prolongations de remboursement du traitement des bénéficiaires déjà existants dont le traitement a commencé avant le 01.01.2026).

- Le traitement de première ligne des bénéficiaires adultes atteints d'un carcinome urothélial localement avancé non résécable ou métastatique en association à l'enfortumab vedotin. Dans le cas où le bénéficiaire aurait reçu précédemment un inhibiteur PD-(L)1 en phase (néo)adjuvante, le traitement à base de la combinaison pembrolizumab - enfortumab vedotin n'est pas remboursable si une progression tumorale a été observée sous cette précédente thérapie ou moins de 6 mois après l'arrêt du traitement.

- Le traitement adjuvant des bénéficiaires adultes atteints d'un cancer bronchique non à petites cellules à haut risque de récurrence après résection complète et une chimiothérapie à base de sels de platine (monothérapie) (uniquement pour des prolongations de remboursement du traitement des bénéficiaires déjà existants dont le traitement a commencé avant le 01.05.2026).

Ce traitement n'est remboursé que s'il a été approuvé lors d'une consultation oncologique multidisciplinaire (COM), dont le médecin spécialiste décrit au point b) conserve le rapport dans son dossier.

Le remboursement simultané d'une spécialité pharmaceutique à base du principe actif pembrolizumab et d'un autre inhibiteur PD-1 ou d'un inhibiteur PD-L1 n'est jamais autorisé.

La spécialité pharmaceutique à base du principe actif pembrolizumab, inscrite dans le présent paragraphe, ne fait pas l'objet d'un remboursement pour de nouveaux patients si elle est administrée pour :

- Le traitement des bénéficiaires adultes atteints d'un cancer de l'endomètre avancé ou récidivant avec une instabilité microsatellitaire élevée (MSI-H) ou une déficience du système de réparation des mésappariements de l'ADN (dMMR), dont la maladie progresse pendant ou après un traitement antérieur à base de sels de platine reçu quel que soit le stade et qui ne sont pas éligibles à une chirurgie curative ou à une radiothérapie (monothérapie).

- Le traitement des bénéficiaires adultes atteints d'un cancer des voies biliaires non résécable ou métastatique avec une instabilité microsatellitaire élevée (MSI-H) ou une déficience du système de réparation des mésappariements de l'ADN (dMMR), dont la maladie progresse pendant ou après au moins un traitement antérieur (monothérapie).

- Le traitement des bénéficiaires adultes atteints d'un cancer bronchique non à petites cellules résécable à haut risque de récurrence. En association à une chimiothérapie à base de sels de platine en traitement néoadjuvant, puis poursuivi en monothérapie en traitement adjuvant.

- Le traitement adjuvant des bénéficiaires adultes atteints d'un cancer bronchique non à petites cellules à haut risque de récurrence après résection complète et une chimiothérapie à base de sels de platine (monothérapie).

b) Le remboursement ne peut être accordé que si la spécialité pharmaceutique concernée est prescrite par un médecin spécialiste responsable du traitement qui soit agréé en oncologie médicale ou par un médecin-spécialiste responsable du traitement qui soit expérimenté dans l'administration de médicaments anticancéreux dans l'indication enregistrée

geregistreerde indicatie waarvoor de vergoeding wordt aangevraagd.

c) Het aantal vergoedbare verpakkingen zal rekening houden met de posologie die in de Samenvatting van de Kenmerken van het Product (SKP) van de betrokken farmaceutische specialiteit op basis van pembrolizumab wordt vermeld voor de indicatie waarvoor de vergoeding wordt aangevraagd.

De behandeling moet worden toegediend en eventueel beëindigd in overeenstemming met de modaliteiten die in de Samenvatting van de Kenmerken van het Product (SKP) van de farmaceutische specialiteit op basis van pembrolizumab zijn vermeld en de behandeling moet ook worden beëindigd indien de rechthebbende onaanvaardbare bijwerkingen ondervindt van de behandeling.

d) De vergoeding wordt toegestaan voor hernieuwbare periodes van maximaal 12 maanden, telkens op basis van een elektronische aanvraag, ingediend door de via het e-Health platform geïdentificeerde en geauthentificeerde arts-specialist vermeld onder punt b), die aldus :

- Vermeldt voor welke indicatie, vermeld onder punt a), de behandeling met pembrolizumab gebruikt wordt.
- Verklaart zich ertoe te verbinden de bewijsstukken met betrekking tot de situatie van de rechthebbende (medisch rapport dat chronologisch de evolutie van de aandoening beschrijft (inclusief de resultaten van de medische beeldvorming en de resultaten van de anatomo-pathologische onderzoeken) en de datum waarop het multidisciplinair oncologisch consult heeft plaats gehad) ter beschikking te houden van de adviserend-arts.
- Verklaart zich ertoe te verbinden om mee te werken aan de registratie en het verzamelen van de gecodeerde gegevens betreffende de evolutie van deze rechthebbende behandeld met de farmaceutische specialiteit op basis van pembrolizumab, de dag dat een dergelijk register zal bestaan.

e) De vergoeding wordt toegekend als de betrokken ziekenhuisapotheker, vooraleer de betrokken farmaceutische specialiteit verstrekt wordt, beschikt over een bewijs van het elektronisch akkoord.

Interpretatieve regel voor de terugbetaling van de farmaceutische specialiteit Keytruda® (pembrolizumab).

Vraag :

In welke mate mag de farmaceutische specialiteit Keytruda (pembrolizumab) terugbetaald worden voor de eerstelijnsbehandeling van gemetastaseerd niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC) bij volwassenen met tumoren die PD-L1-expressie vertonen met een tumor proportion score (TPS) > of = 50 % indien de afwezigheid van EGFR- of ALK-positieve tumormutaties niet aangetoond is ?

Antwoord :

Indien een patiënt een gemetastaseerd niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC) heeft dat PD-L1-expressie vertoont met een tumor proportion score (TPS) > of = 50 % en dat een plaveiselcelcarcinoom is, moet de afwezigheid van een EGFR mutatie of een ALK translocatie niet aangetoond zijn met een test om te genieten van terugbetaling van Keytruda, gezien studies tonen dat deze aberraties uiterst zelden voorkomen bij deze histologie. Uitzonderlijke moleculaire testing dient te gebeuren conform de Belgische richtlijnen voor moleculaire testing in NSCLC (Pauwels et al, Belg J Med Oncol 2016; 10(4): 123-131).

Indien het echter om een adenocarcinoom gaat, moet de afwezigheid van een EGFR mutatie of een ALK translocatie wel aangetoond zijn met een gevalideerde test om te genieten van terugbetaling van Keytruda, gezien bij deze histologie wel aberraties voorkomen en omdat er andere medicatie kan gebruikt worden bij EGFR mutatie of ALK translocatie.

pour laquelle le remboursement est demandé.

c) Le nombre de conditionnements remboursables tiendra compte de la posologie mentionnée dans le résumé des caractéristiques du produit (RCP) de la spécialité pharmaceutique à base de pembrolizumab pour l'indication pour laquelle le remboursement est demandé.

Le traitement doit être administré, et éventuellement arrêté en conformité avec les modalités mentionnées dans le Résumé des Caractéristiques du Produit (RCP) de la spécialité pharmaceutique à base de pembrolizumab et le traitement doit également être arrêté en cas d'effets secondaires inacceptables pour le bénéficiaire.

d) Le remboursement est accordé pour des périodes renouvelables de maximum 12 mois sur base chaque fois d'une demande de remboursement électronique introduite par le médecin spécialiste identifié et authentifié par la plateforme e-Health, décrit sous b), qui ainsi :

- Mentionne pour quelle indication décrite sous le point a) le traitement par pembrolizumab sera administré.
- S'engage à tenir à la disposition du médecin-conseil les éléments de preuve relatives à la situation du bénéficiaire (un rapport médical décrivant chronologiquement l'évolution de l'affection (y compris les résultats des imageries médicales et les résultats des examens anatomo-pathologiques) ainsi que la date à laquelle la Consultation Oncologique Multidisciplinaire a eu lieu).
- S'engage à collaborer à l'enregistrement et à la collecte des données codées relatives à l'évolution de ce bénéficiaire traité par une spécialité pharmaceutique à base de pembrolizumab, le jour où un tel registre existera.

e) Le remboursement est accordé si le pharmacien hospitalier dispensateur dispose, préalablement à la délivrance de la spécialité pharmaceutique concernée, d'une preuve de l'accord électronique.

Règle interprétative pour le remboursement de la spécialité pharmaceutique Keytruda® (pembrolizumab).

Question :

Dans quelle mesure la spécialité pharmaceutique Keytruda (pembrolizumab) peut-elle être remboursée pour le traitement de première ligne des patients adultes atteints d'un cancer bronchique non à petites cellules (CBNPC) métastatique dont les tumeurs expriment PD-L1 avec un score de proportion tumorale (TPS) > ou = 50 %, dans le cas où l'absence de mutations tumorales d'EGFR ou d'ALK n'a pas été démontrée?

Réponse :

Si un patient est atteint d'un cancer bronchique non à petites cellules (CBNPC) métastatique dont la tumeur exprime PD-L1 avec un score de proportion tumorale (TPS) > ou = 50 %, et la tumeur est un carcinome épidermoïde, l'absence d'une mutation EGFR ou d'une translocation ALK ne doit pas être démontrée par un test pour bénéficier du remboursement du Keytruda, vu que les études montrent que ces aberrations sont extrêmement rares dans cette histologie. Des tests moléculaires exceptionnels doivent être réalisés conformément aux lignes directrices belges pour les tests moléculaires dans le CBNPC (Pauwels et al., Belgian J Med Oncol 2016; 10 (4): 123-131).

Cependant, s'il s'agit d'un adénocarcinome, l'absence d'une mutation EGFR ou d'une translocation ALK doit avoir été démontrée avec un test validé pour bénéficier du remboursement Keytruda, car des aberrations peuvent survenir dans cette histologie et car d'autres médicaments peuvent être utilisés en cas de mutation EGFR ou de translocation ALK.

u) In § 9210000, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

u) Au § 9210000, les spécialités suivantes sont supprimées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)					
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	

CIPROXINE		BAYER		(zie ook hoofdstuk: I / voir aussi chapitre: I)		ATC: J01MA02	
C-37	1705-474 1705-474	2 flessen 100 ml oplosmiddel voor orale suspensie, 50 mg/ml	2 flacons 100 ml solvant pour suspension buvable, 50 mg/ml	R			

v) In § 9400100, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

v) Au § 9400100, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ROACTEMRA 20 mg/mL ROCHE ATC: L04AC07								
	0794-834	4 injectieflacons 4 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 80 mg	4 flacons injectables 4 mL solution à diluer pour perfusion, 80 mg		378,37	378,37		
B-305 *	0794-834	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 80 mg	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 80 mg	BioR	102,0450	102,0450		
B-305 **	0794-834	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 80 mg	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 80 mg	BioR	100,2675	100,2675		

w) In § 11720000, worden de volgende specialiteiten geschrapt:

w) Au § 11720000, les spécialités suivantes sont supprimées:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs				
DIMTRUZIC 120 mg SANDOZ ATC: L04AX07								
B-227	4679-130 4679-130	14 maagsapresistente capsules, hard, 120 mg	14 gélules gastro-résistantes, 120 mg	G				
B-227 *	7737-323	1 maagsapresistente capsule, hard, 120 mg	1 gélule gastro-résistante, 120 mg	G				
B-227 **	7737-323	1 maagsapresistente capsule, hard, 120 mg	1 gélule gastro-résistante, 120 mg	G				
B-227 ***	7737-323	1 maagsapresistente capsule, hard, 120 mg	1 gélule gastro-résistante, 120 mg	G				
DIMTRUZIC 240 mg SANDOZ ATC: L04AX07								
B-227	4679-148 4679-148	56 maagsapresistente capsules, hard, 240 mg	56 gélules gastro-résistantes, 240 mg	G				
B-227	4679-155 4679-155	168 maagsapresistente capsules, hard, 240 mg	168 gélules gastro-résistantes, 240 mg	G				
B-227 *	7737-331	1 maagsapresistente capsule, hard, 240 mg	1 gélule gastro-résistante, 240 mg	G				
B-227 **	7737-331	1 maagsapresistente capsule, hard, 240 mg	1 gélule gastro-résistante, 240 mg	G				
B-227 ***	7737-331	1 maagsapresistente capsule, hard, 240 mg	1 gélule gastro-résistante, 240 mg	G				

x) In § 12760000, wordt de inschrijving van de volgende specialiteiten vervangen als volgt:

x) Au § 12760000, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit:

Benaming / Dénomination (Aanvrager/Demandeur)								
Cat.	Code	Verpakkingen	Conditionnements	Opm Obs	Prijs Prix <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	Basis v tegem Base de remb <i>buiten bedrijf / ex- usine</i>	I	II
ROACTEMRA 20 mg/mL			ROCHE			ATC: L04AC07		
	0794-834	4 injectieflacons 4 mL concentraat voor oplossing voor infusie, 80 mg	4 flacons injectables 4 mL solution à diluer pour perfusion, 80 mg		378,37	378,37		
B-305 *	0794-834	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 80 mg	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 80 mg	BioR	102,0450	102,0450		
B-305 **	0794-834	1 injectieflacon 4 mL oplossing voor intraveneuze infusie, 80 mg	1 flacon injectable 4 mL solution pour perfusion (intraveineuse), 80 mg	BioR	100,2675	100,2675		

Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 mei 2026.

Brussel, 5 mei 2026.

F. VANDENBROUCKE

Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 1^{er} mai 2026.

Bruxelles, le 5 mai 2026.

F. VANDENBROUCKE

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[C – 2026/003668]

23 AVRIL 2026. — Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération, modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité et abrogeant la communication 2023/008098 du 16 mai 2023 relative à la méthodologie de calcul du coefficient " k_{ECO} recalculé" à partir du 1^{er} janvier 2023 (aussi appelé arrêté du Gouvernement wallon modifiant à titre principal les annexes du certificat de garantie d'origine, le régime du k_{ECO} recalculé et les preuves d'injection)

RAPPORT AU GOUVERNEMENT

1. Contexte : le régime de soutien k_{ECO} , sa révision et son ajustement périodiques

Conformément à l'article 15, 1^{er} bis/1, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération (ci-après « arrêté du 30 novembre 2006 »), le régime de soutien à la production d'électricité verte, appelé « régime k_{ECO} », d'application pour les nouvelles unités de production d'électricité verte ayant effectué une réservation de certificats verts(1) :

- entre le 1^{er} juillet 2014 et le 31 mai 2024 pour les filières autres que le photovoltaïque ;
- entre le 1^{er} janvier 2015 et le 31 mai 2024 pour les installations solaires photovoltaïques d'une puissance supérieure à 10 kW ;

prévoit, pour chaque MWh d'électricité verte produit pendant une certaine durée(2), l'octroi de certificats verts selon un taux d'octroi donné.

Ce taux d'octroi est le produit d'un coefficient d'économie de CO₂ « k_{CO_2} » et d'un coefficient économique « k_{ECO} ». Il est plafonné au taux d'octroi maximum éventuellement fixé par le Gouvernement, sans excéder le plafond fixé par l'article 38, § 6bis du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, pour les différentes filières de production d'électricité verte ou sur dossier.

Le coefficient k_{CO_2} est toujours égal à 1 pour les filières photovoltaïque, éolienne et d'hydro-électricité. Dès lors, le coefficient k_{ECO} , éventuellement plafonné, donne directement le taux d'octroi applicable à ces filières. Celui-ci est défini par catégorie d'installation soutenue, une catégorie d'installation se caractérisant par une filière de production, une classe de puissance et une période de réservation des certificats verts. Le coefficient k_{ECO} est calculé pour les différentes catégories d'installations de manière à leur garantir un certain niveau de rentabilité, défini dans l'annexe 7 de l'arrêté du 30 novembre 2006, compte tenu de données techniques, économiques et financières retenues pour les différentes catégories d'installations.

La Commission wallonne pour l'Energie (ci-après « CWaPE ») a développé la méthodologie pour calculer les taux d'octroi de certificats verts(3). Celle-ci repose sur la définition de projets de référence représentatifs des différentes catégories d'installations supposés démarrer le 1^{er} janvier de leur première année d'exploitation et se terminer le 31 décembre de leur dernière année d'exploitation.

Afin de tenir compte des évolutions techniques, économiques et financières dans les différentes filières, les coefficients k_{ECO} des différentes catégories de la filière photovoltaïque doivent être révisés tous les 6 mois. Les coefficients k_{ECO} des autres filières doivent être révisés tous les 2 ans. Ils peuvent également être révisés entre deux exercices en cas d'évolution particulièrement forte d'un paramètre affectant la rentabilité des installations.

Lors de chaque révision des coefficients k_{ECO} , le Service public de Wallonie(4) publie les caractéristiques technico-économiques retenues pour chaque catégorie d'installation, en détaillant sur quelles bases elles l'ont été.

Les paramètres retenus pour chaque catégorie d'installation sont introduits dans une feuille de calcul Excel dont le résultat est le taux d'octroi de certificats verts nécessaire pour atteindre la rentabilité de référence.

Les paramètres pouvant varier d'une révision à l'autre portent notamment sur les variables suivantes :

- des variables techniques comme les durées de fonctionnement des installations ou la part d'autoconsommation de l'électricité ;
- des variables portant sur les coûts d'investissement ou les frais de maintenance ;
- des variables portant sur les revenus escomptés comme le prix de l'électricité.

Par ailleurs, pour les filières photovoltaïque, hydroélectrique et éolienne, le coefficient k_{ECO} publié au moment de la réservation des certificats verts doit être ajusté en cours de période d'octroi, en fonction de l'évolution des prévisions de prix de l'électricité sur le marché ENDEX. En effet, si les prix de l'électricité sont inférieurs à ceux qui avaient été considérés dans le calcul initial du coefficient k_{ECO} , les revenus générés par la vente d'électricité sont également inférieurs aux revenus escomptés et le niveau de soutien sous la forme de certificats verts nécessaire pour atteindre la rentabilité de référence va devoir augmenter. A l'inverse, si les prix de l'électricité sont supérieurs à ceux qui avaient été considérés dans le calcul initial du coefficient k_{ECO} , les revenus générés par la vente d'électricité sont supérieurs aux revenus escomptés et le niveau de soutien sous la forme de certificats verts nécessaire pour atteindre la rentabilité de référence peut diminuer.

L'objectif de l'ajustement est d'éviter toute sous- ou surcompensation des projets qui serait due à l'évolution des prix de vente de l'électricité sur le marché.

Conformément à l'article 15, § 1^{er} bis/1, de l'arrêté du 30 novembre 2006, l'ajustement porte uniquement sur le prix de l'électricité injectée sur le réseau. L'ajustement ne vise donc pas la valeur de l'électricité autoconsommée, les durées de fonctionnement des installations ou les frais de maintenance par exemple.

Jusqu'au 31 décembre 2022, l'ajustement périodique du taux de soutien est fait par le biais d'un coefficient correcteur ρ qui multiplie le coefficient k_{ECO} initial. C'est l'apparition de coefficients k_{ECO} nuls pour certaines catégories d'installations qui a fait évoluer la méthodologie d'ajustement. En effet, peu importe par quel coefficient ρ il serait multiplié, un taux d'octroi basé sur un k_{ECO} initial de zéro resterait à zéro. Depuis le 1^{er} janvier 2023, l'ajustement du coefficient k_{ECO} se fait par le biais d'un coefficient k_{ECO} recalculé qui remplace le coefficient k_{ECO} initial. Un coefficient k_{ECO} initial de zéro peut donc évoluer à la hausse en cas de baisse des revenus liés à la vente d'électricité en cours de période d'octroi des certificats verts.

Le calendrier de l'ajustement diffère selon la filière de production, la période de réservation des certificats verts et l'année d'octroi de certificats verts concernée :

- selon la filière et la période de réservation des certificats verts :

- o pour les réservations de certificats verts datant d'avant 1^{er} janvier 2023, le premier ajustement ne se fait qu'à partir :

- * de la 4^{ème} année d'octroi de certificats verts pour les installations éoliennes et d'hydro-électricité ;

- * du 7^{ème} semestre d'octroi de certificats verts pour les installations photovoltaïques.

- o pour les périodes de réservation de certificats verts à partir du 1^{er} janvier 2023, le premier ajustement se fait :

- * dès l'année de mise en service pour les filières éolienne et d'hydro-électricité ;

- * dès le semestre de mise en service pour les installations photovoltaïques.

- selon l'année d'octroi de certificats verts concernée : l'ajustement se fait annuellement jusqu'en 2023 et se fait semestriellement à partir de 2024.

Par ailleurs, l'ajustement est à faire jusqu'à :

- la 9^{ème} année suivant leur année de mise en service pour les installations photovoltaïques ;

- la 14^{ème} année suivant leur année de mise en service pour les installations éoliennes et hydrauliques ayant fait l'objet d'une réservation de certificats verts avant le 1^{er} janvier 2021 ;

- la 19^{ème} année suivant leur année de mise en service pour les installations éoliennes ayant fait l'objet d'une réservation de certificats verts à partir du 1^{er} janvier 2021 ;

- la 24^{ème} année suivant leur année de mise en service pour les installations hydrauliques ayant fait l'objet d'une réservation de certificats verts à partir du 1^{er} janvier 2021.

2. Portée de la méthodologie de calcul du coefficient k_{ECO} recalculé présentée à l'annexe 13

La méthodologie présentée à l'Annexe 13 détaille la manière dont s'opère le calcul du coefficient k_{ECO} recalculé dans le cadre de cet ajustement périodique, à compter du 1^{er} janvier 2023.

2.1. Vérification de la condition de révision du coefficient k_{ECO}

L'article 15, 1^{er} bis/1 de l'arrêté du 30 novembre 2006 prévoit que l'ajustement n'est à faire que « si l'évolution des prévisions des prix de l'électricité ENDEX pour l'année de production suivante s'est écartée de 10 % à la hausse ou à la baisse par rapport aux prévisions d'évolution de prix applicables ».

Avant de procéder au calcul éventuel du k_{ECO} recalculé applicable à une catégorie d'installation pour une période de mise en service donnée, une première étape consiste donc à vérifier si cette condition de variation des prix de l'électricité est bien remplie.

Les « prévisions des prix de l'électricité Endex pour l'année de production suivante » correspondent à la moyenne arithmétique des prix forward journaliers de clôture sur le marché ICE Endex observés au cours de périodes dépendant de la période visée par la révision :

- pour un ajustement éventuel pour une année donnée ou le premier semestre d'une année donnée, on va considérer la moyenne des prix Endex Power BE base Y+1 du premier semestre de l'année précédente ;

- pour un ajustement éventuel pour le second semestre d'une année donnée, on va considérer la moyenne des prix Endex Power BE base Y+1 du second semestre de l'année précédente.

L'hypothèse qui sous-tend cette méthodologie est que les prix de vente de l'électricité produite à un moment donné ont été ou auraient pu être négociés sur le marché de gros de l'électricité l'année précédente.

Les prix Endex Power BE sont publiés tous les mois sur le site de la CREG à la page <https://www.creg.be/fr/professionnels/fonctionnement-et-monitoring-du-marche/tableau-de-bord>.

Les « prévisions d'évolution de prix applicables » sont les prix de vente de l'électricité qui ont été pris en considération pour calculer le coefficient k_{ECO} et qui figurent dans la feuille de calcul du k_{ECO} pour la catégorie d'installation concernée.

Si les prix ont déjà été adaptés dans la feuille de calcul dans le cadre d'un précédent ajustement (cf. point 2.2 ci-dessous), il faut tenir compte de la dernière adaptation des prix.

La vérification de la condition consiste à comparer la moyenne des prix Endex Power BE base Y+1, sur la période adéquate compte tenu de la période d'ajustement visée, au prix de vente figurant dans la feuille de calcul du k_{ECO} de la catégorie d'installation concernée, éventuellement modifiée lors d'un précédent ajustement, pour l'année ou le semestre d'exploitation correspondant à l'année ou au semestre d'ajustement visé.(5)

Si la différence entre ces prix est supérieure à 10 %, la condition de révision du coefficient k_{ECO} est satisfaite.

2.2. Calcul du coefficient k_{ECO} recalculé

Si la condition de révision du coefficient k_{ECO} est satisfaite pour une catégorie d'installation et une période de mise en service données, un k_{ECO} recalculé applicable à partir de l'année ou du semestre de révision (6) jusqu'à la fin de la période d'octroi de certificats verts doit être calculé pour cette catégorie d'installation et cette période de mise en service.

Pour ce faire, un nouveau coefficient k_{ECO} « recalculé » permettant de maintenir le niveau de soutien garanti aux unités concernées au moment de la réservation (7) va être calculé sur base de prix de vente de l'électricité adaptés à partir de la période de révision. Aucun autre paramètre que le prix de vente de l'électricité n'est modifié.

Concrètement, les prix de vente de l'électricité vont être adaptés comme suit dans la dernière version (8) de la feuille de calcul correspondant à la catégorie d'installation et la période de mise en service concernées :

- les prix de vente de l'électricité pour les années et semestres précédant la période d'ajustement ne sont pas modifiés ;

- à partir de l'année ou du semestre de révision (9), et jusqu'à la fin de la période d'exploitation telle qu'envisagée dans le calcul du k_{ECO} initial, les valeurs de l'électricité injectée sur le réseau vont être remplacées par les valeurs suivantes :

- o pour l'année ou le semestre de révision :

- * si la révision est annuelle ou concerne le premier semestre de l'année, la valeur de l'électricité injectée sur le réseau retenue pour l'année d'exploitation correspondant à l'année de révision, lors du dernier calcul du coefficient k_{ECO} pour la catégorie d'installation et la période de mise en service concernées, est remplacée par la moyenne des prix Endex Power BE base Y+1 observés au cours du premier semestre de l'année précédant la période de révision

- * si la révision concerne le second semestre de l'année, la valeur de l'électricité injectée sur le réseau retenue pour le semestre d'exploitation correspondant au semestre de révision, lors du dernier calcul du coefficient k_{ECO} pour la catégorie d'installation et la période de mise en service concernées, est remplacée par la moyenne des prix Endex Power BE base Y+1 observés au cours du second semestre de l'année précédant la période de révision

- o pour l'année suivant l'année ou le semestre de révision :

- * si la révision est annuelle ou concerne le premier semestre de l'année, la valeur de l'électricité injectée sur le réseau retenue pour l'année d'exploitation correspondant à l'année suivant l'année de révision, lors du dernier calcul du coefficient k_{ECO} pour la catégorie d'installation et la période de mise en service concernées, est remplacée par la moyenne des prix Endex Power BE base Y+2 observés au cours du premier semestre de l'année précédant la période de révision

- * si la révision concerne le second semestre de l'année, la valeur de l'électricité injectée sur le réseau retenue pour l'année d'exploitation correspondant à l'année suivant la période de révision, lors du dernier calcul du coefficient k_{ECO} pour la catégorie d'installation et la période de mise en service concernées, est remplacée par la moyenne des prix Endex Power BE base Y+2 observés au cours du second semestre de l'année précédant la période de révision

- o pour la deuxième année suivant l'année ou le semestre de révision :

- * si la révision est annuelle ou concerne le premier semestre de l'année, la valeur de l'électricité injectée sur le réseau retenue pour l'année d'exploitation correspondant à la deuxième année suivant l'année de révision, lors du dernier calcul du coefficient k_{ECO} pour la catégorie d'installation et la période de mise en service concernées, est remplacée par la moyenne des prix Endex Power BE base Y+3 observés au cours du premier semestre de l'année précédant la période de révision

- * si la révision concerne le second semestre de l'année, la valeur de l'électricité injectée sur le réseau retenue pour l'année d'exploitation correspondant à la deuxième année suivant la période de révision, lors du dernier calcul du coefficient k_{ECO} pour la catégorie d'installation et la période de mise en service concernées, est remplacée par la moyenne des prix Endex Power BE base Y+3 observés au cours du second semestre de l'année précédant la période de révision

- o pour les années suivantes, la valeur de l'électricité injectée sur le réseau de la deuxième année suivant l'année ou le semestre de révision est indexée de 2 % par an.

Les valeurs des k_{ECO} considérées pour les périodes précédant la révision sont les valeurs effectives, c'est-à-dire les valeurs du k_{ECO} initial ou celles éventuellement calculées lors des ajustements précédents.

Le coefficient k_{ECO} nécessaire à partir de la période de révision pour maintenir le niveau de soutien garanti à la catégorie d'installation concernée au moment de la réservation est recalculé sur cette nouvelle base selon la méthodologie de calcul du k_{ECO} et avec la même règle en ce qui concerne le plafonnement. Seule la valeur de l'électricité injectée sur le réseau est ajustée.

Si la condition de révision du coefficient k_{ECO} n'est pas satisfaite ou si la période de révision est dépassée pour une catégorie d'installation et une période de mise en service donnée (cf. point 1), le coefficient k_{ECO} initial ou, le cas échéant, le dernier k_{ECO} recalculé pour cette catégorie d'installation et période de mise en service sont maintenus.

2.3. Application du coefficient k_{ECO} recalculé

Le calcul détaillé au point 2.2 est effectué pour des projets de référence supposés démarrer le 1^{er} janvier de leur première année d'exploitation et se terminer le 31 décembre de leur dernière année d'exploitation. Or la période d'octroi des certificats verts de la plupart des installations est en décalage par rapport à cette période d'octroi théorique.

Dès lors, pour les nouvelles unités de production d'électricité verte ayant fait l'objet d'une demande de réservation de certificats verts introduite avant le 1^{er} janvier 2023 :

- le k_{ECO} initial est appliqué pour les octrois de certificats verts pendant trois ans à compter de la date de relevé initial ;

- à partir de cette date anniversaire, si la condition de révision est rencontrée, le k_{ECO} recalculé est appliqué pour le restant de l'année ou du semestre calendrier (10) ; dans le cas contraire, le k_{ECO} initial est conservé ;

- ensuite, le k_{ECO} recalculé lors des différentes révisions semestrielles va s'appliquer par semestre calendrier si la condition de révision est rencontrée ; dans le cas contraire, le k_{ECO} appliqué lors de la période précédente est conservé ;

- lorsque la période de révision est dépassée, le k_{ECO} appliqué pour la période d'octroi restante est celui utilisé lors de la dernière révision.

Pour les nouvelles unités de production d'électricité verte ayant fait l'objet d'une demande de réservation de certificats verts introduite à partir du 1^{er} janvier 2023 :

- à partir de la date de relevé initial de l'installation, si la condition de révision est rencontrée, le k_{ECO} recalculé est appliqué pour le restant de l'année ou du semestre calendrier (11) ; dans le cas contraire, le k_{ECO} initial est conservé ;

- ensuite, le k_{ECO} recalculé lors des différentes révisions semestrielles va s'appliquer par semestre calendrier si la condition de révision est rencontrée ; dans le cas contraire, le k_{ECO} appliqué lors de la période précédente est conservé ;

- lorsque la période de révision est dépassée, le k_{ECO} appliqué pour la période d'octroi restante est celui utilisé lors de la dernière révision.

2.4. Cas particuliers

- de même que, conformément à la Communication CD-18i29-CWaPE-0054 du 29 septembre 2018, le coefficient k_{ECO} pour les installations photovoltaïques d'une puissance supérieure à 250 kW et inférieure ou égale à 1000 kW ayant fait l'objet d'une réservation de certificats verts à partir de 2019 est égal au coefficient k_{ECO} calculé pour les installations d'une puissance supérieure à 10 kW et inférieure ou égale à 250 kW multiplié par 0,8, le coefficient k_{ECO} recalculé pour les installations photovoltaïques d'une puissance supérieure à 250 kW et inférieure ou égale à 1000 kW ayant fait l'objet d'une réservation de certificats verts à partir de 2019 est égal au coefficient k_{ECO} recalculé pour les installations d'une puissance supérieure à 10 kW et inférieure ou égale à 250 kW multiplié par 0,8 ; (12)

- de même que, conformément à la Communication CD-18i29-CWaPE-0054 du 29 septembre 2018, le coefficient k_{ECO} pour les installations photovoltaïques d'une puissance supérieure à 1000 kW ayant fait l'objet d'une réservation de certificats verts à partir de 2019 est égal au coefficient k_{ECO} calculé pour les installations d'une puissance supérieure à 10 kW et inférieure ou égale à 250 kW multiplié par 0.613, le coefficient k_{ECO} recalculé pour les installations photovoltaïques d'une puissance supérieure à 1000 kW ayant fait l'objet d'une réservation de certificats verts à partir de 2019 est égal au coefficient k_{ECO} recalculé pour les installations d'une puissance supérieure à 10 kW et inférieure ou égale à 250 kW multiplié par 0.6 ;

- dans les cas où un coefficient k_{ECO} calculé sur dossier est appliqué, le coefficient k_{ECO} recalculé est calculé à partir des données techniques, économiques et financières ayant servi à déterminer le coefficient k_{ECO} sur dossier ;

- dans les cas où, le coefficient k_{ECO} a été déterminé sans que les données techniques, économiques et financières ayant servi à les calculer aient été publiées, le k_{ECO} recalculé n'est pas calculé.

2.5. Publication du coefficient k_{ECO} recalculé

Les coefficients k_{ECO} recalculés applicables à partir d'une année ou d'un semestre de révision donné(14), aux différentes catégories d'installations et périodes de mises en service, sont arrêtés par le Ministre au cours du semestre précédant l'année ou le semestre de révision respectivement, selon que la révision est annuelle ou semestrielle. Il s'agit d'un délai d'ordre.

CONSEIL D'ÉTAT Section de législation

Avis 78.696/17 du 19 janvier 2026 sur un projet d'arrêté du Gouvernement wallon 'modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération, modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité et abrogeant la communication 2023/008098 du 16 mai 2023 relative à la méthodologie de calcul du coefficient « k_{ECO} recalculé » à partir du 1^{er} janvier 2023'

Le 19 décembre 2025, le Conseil d'État, section de législation, a été invité par la Ministre de l'Énergie, du Plan Air-Climat, du Logement et des Aéroports de la Région wallonne à communiquer un avis dans un délai de trente jours sur un projet d'arrêté du Gouvernement wallon 'modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération, modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité et abrogeant la communication 2023/008098 du 16 mai 2023 relative à la méthodologie de calcul du coefficient « k_{ECO} recalculé » à partir du 1^{er} janvier 2023'.

Le projet a été examiné par la dix-septième chambre le 19 janvier 2026. La chambre était composée de Luc DONNAY, président de chambre, Laurence VANCRAVEBECK et Anne Stéphanie RENSON, conseillères d'État, Jacques ENGLEBERT, assesseur, et Charles Henri VAN HOVE, greffier.

Le rapport a été présenté par Anne VAGMAN, premier auditeur chef de section.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 19 janvier 2026.

*

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 2^o, des lois 'sur le Conseil d'État', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite essentiellement son examen à la compétence de l'auteur de l'acte, au fondement juridique ainsi qu'à l'accomplissement des formalités prescrites, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées.

Observations préalables

1. Il ressort tant du dispositif que du dossier et des différents avis donnés par les principaux intervenants du secteur que le projet, en particulier son article 5 – lequel entend fixer, dans l'annexe 13 en projet, la méthodologie de calcul du « coefficient k_{ECO} recalculé » – relève d'un haut niveau de technicité en matière d'énergie.

Faute d'une connaissance particulière des aspects éminemment techniques qu'envisage le projet et des données concrètes à prendre en considération, et n'ayant par ailleurs pas la possibilité juridique d'organiser un débat contradictoire à ce sujet, la section de législation ne peut que prendre acte des explications données, sans pouvoir se prononcer de manière tranchée sur la pertinence et l'admissibilité juridique du mécanisme projeté. Le présent avis se limite donc à examiner certaines questions juridiques indépendantes des aspects techniques que le dossier recèle, relatifs essentiellement à la méthodologie fixée dans l'annexe 13 en projet (15).

3. Par ailleurs, compte tenu de la haute technicité du projet, il serait utile qu'un rapport au Gouvernement soit établi, expliquant de manière claire et concrète la portée des dispositions techniques. En effet, selon les principes de technique législative, la rédaction d'un rapport au Gouvernement s'indique lorsqu'il contribue à la bonne compréhension des nouvelles règles, surtout si celles-ci sont techniques ou complexes (16).

EXAMEN DU PROJET

PRÉAMBULE

À l'alinéa 1^{er}, in fine, les mots « modifié par l'arrêté du 25 avril 2024 ; » seront remplacés par les mots « modifié par le décret du 25 avril 2024 ; ».

DISPOSITIF

Article 1^{er}

Dans la phrase liminaire, il y a lieu d'écrire 23 mai 2024 et non 25 mai 2024.

Article 3

Au 1^o, il y a lieu de mentionner l'alinéa 7 et non l'alinéa 8 du paragraphe 1^{er}bis de l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 'relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération'.

Article 5

La méthodologie en projet distingue, sur différents aspects, la filière « éolienne », la filière « hydro-électrique » et la filière « photovoltaïque ».

L'auteur du projet doit être en mesure de justifier les différences de traitement opérées entre ces différentes filières. Ces justifications figureront utilement dans le rapport au Gouvernement recommandé sous l'observation préalable.

Article 8

Certaines dispositions de l'arrêté en projet ont vocation à se voir attacher un effet rétroactif. Il en va ainsi, en particulier des articles 3, 2°, 5 et 7.

L'article 8 du projet doit être complété par un alinéa prévoyant que ces dispositions produisent leurs effets au 1^{er} janvier 2023.

À cet égard, il est rappelé qu'en vertu d'un principe général de droit, la non-rétroactivité des actes administratifs est de règle. Elle peut toutefois être justifiée si elle est autorisée par une disposition législative. En l'absence d'autorisation légale, la rétroactivité ne peut être admise qu'à titre exceptionnel, lorsqu'elle est nécessaire, notamment, à la continuité du service public ou à la régularisation d'une situation de fait ou de droit et pour autant qu'elle respecte les exigences de la sécurité juridique et les droits individuels.

À ce propos, le préambule du projet expose :

« Considérant que la révision du mécanisme du k_{ECO} recalculé, visée à l'article 3, 2°, et à l'article 5, du présent arrêté, produit ses effets au 1^{er} janvier 2023 ;

Considérant qu'en conséquence, la méthodologie de calcul du coefficient k_{ECO} recalculé s'applique à l'électricité verte soumise à l'application du coefficient k_{ECO} recalculé produite à partir du 1^{er} janvier 2023 compris ;

Considérant que le Ministre arrête les taux d'octrois appliqués depuis le 1^{er} janvier 2023 jusqu'à l'entrée en vigueur du présent arrêté en application de la méthodologie visée en annexe et que l'Administration procède, le cas échéant, à des octrois régulateurs pour la période considérée ;

Considérant que la modification de la fréquence de l'évaluation du k_{ECO} recalculé, visé à l'article 15, § 1^{er}bis, de l'arrêté du 30 novembre 2006, a été modifiée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 février 2023 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération ;

Considérant que cette modification s'applique de manière rétroactive au 1^{er} janvier 2023 ;

Considérant que cette modification a impacté négativement les producteurs d'électricité renouvelable qui ont vendu sur une base annuelle leur production de manière anticipée, conformément à la fréquence annuelle de l'évaluation du k_{ECO} recalculé, alors en vigueur ;

Considérant qu'en conséquence, ces producteurs n'ont pas pu bénéficier des prix de marché élevés du second semestre 2022 ;

Considérant que pourtant, en application de la fréquence semestrielle imposée par l'arrêté du 16 février 2023, les prix de marché du second semestre 2022 sont pris en compte pour calculer les taux d'octroi du second semestre 2023 ;

Considérant que pour corriger cet effet indésirable, une application rétroactive est nécessaire ;

Considérant que pour le surplus, l'application rétroactive n'aura pas d'impact négatif sur les taux d'octroi accordés aux producteurs ».

Interrogé sur ce point, le délégué a confirmé que l'impact des articles 3, 2°, 5 et 7, serait exclusivement positif pour leurs destinataires et que l'effet rétroactif conféré à ces dispositions ne porterait atteinte à aucun droit individuel.

La rétroactivité est donc admissible.

Article 9

La section de législation n'aperçoit pas l'utilité de l'article 9 dès lors qu'au vu de sa longueur, il s'analyse plus comme un intitulé alternatif que comme un intitulé abrégé officiel (17). Une telle manière de procéder n'améliorant pas la lisibilité, l'article 9 sera omis.

Notes

1 Conformément à l'article 15 § 1^{er}bis de l'arrêté du 30 novembre 2006 et à l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2014 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération et l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 février 2014 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération.

2 Conformément à l'annexe 5 de l'arrêté du 30 novembre 2006.

3 Proposition de la CWaPE CD-14b11-CWaPE-861 du 13 février 2014 relative à une 'Méthodologie pour le calcul des nouveaux taux d'octroi de certificats verts' rendue en application de l'article 43bis, § 1^{er} du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité.

4 La CWaPE, jusqu'au transfert des compétences intervenu entre la CWaPE et le Service public de Wallonie en mai 2019.

5 Selon que la révision est annuelle ou semestrielle.

6 Selon que la révision est annuelle ou semestrielle.

7 Deux exceptions sont à noter : lorsque le k_{ECO} initial est de zéro et en cas de k_{ECO} majoré sur dossier, le calcul du k_{ECO} recalculé ne vise pas à maintenir le niveau de soutien initial mais bien à atteindre la rentabilité de référence définie dans l'annexe 7 de l'arrêté du 30 novembre 2006.

8 En fonction des révisions précédentes déjà effectuées.

9 Selon que la révision est annuelle ou semestrielle.

10 Selon que la révision est annuelle ou semestrielle.

11 Selon que la révision est annuelle ou semestrielle.

12 Communication de la CWaPE CD-18i29-CWaPE-0054 du 29/09/2018 relative aux coefficients économiques (k_{ECO}) applicables pour les différentes filières de production d'électricité verte à partir du 1^{er} janvier 2019 jusqu'à l'entrée en vigueur du mécanisme réformé, P. 16 :

« Conformément à la note au Gouvernement wallon relative à l' « Actualisation de la méthodologie de calcul des coefficients économiques (k_{ECO}) dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération » du 27 septembre 2018, 4 classes de puissances (exprimées en kWc) sont retenues pour la filière photovoltaïque :

1)]0 – 10] : non soumis au régime du coefficient économique k_{ECO} ;

2)]10 – 250] : k_{ECO} calculé sur base des données technico-économiques exposées dans la présente méthodologie ;

3)]250 – 1 000] : k_{ECO}]10 – 250] multiplié par 0,80 ;

4)]1 000 – [: k_{ECO}]10 – 250] multiplié par 0,60. ».

13 Ibidem.

14 Selon que la révision est annuelle ou semestrielle.

15 Concernant les limites de l'examen des aspects techniques d'un dossier, en particulier en matière d'énergie, voir, e.a., l'avis 65.115/4 donné le 18 février 2019 sur un avant-projet devenu le décret du 2 mai 2019 'modifiant le décret du 12 avril 2001 'relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité', Doc. parl., Parl. w., 2018—2019, n° 1322/1, pp. 21-27.

16 Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.conseilde-dat.be, onglet « Technique législative », recommandation 3.14.c).

17 Ibidem, recommandation 15.

23 AVRIL 2026. — Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération, modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité et abrogeant la communication 2023/008098 du 16 mai 2023 relative à la méthodologie de calcul du coefficient " k_{ECO} recalculé" à partir du 1^{er} janvier 2023 (aussi appelé arrêté du Gouvernement wallon modifiant à titre principal les annexes du certificat de garantie d'origine, le régime du k_{ECO} recalculé et les preuves d'injection)

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, l'article 34, § 1^{er}, modifié en dernier lieu par le décret du 25 avril 2024, l'article 37, § 1^{er}, modifié en dernier lieu par le décret du 5 mai 2022, et l'article 38, § 1^{er}, remplacé par le décret du 4 octobre 2007 et modifié par le décret du 25 avril 2024 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité ;

Vu la communication 2023/008098 du 16 mai 2023 relative à la méthodologie de calcul du coefficient " k_{ECO} recalculé" à partir du 1^{er} janvier 2023 ;

Vu le rapport du 7 juillet 2025 établi conformément à l'article 3, 2^o, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;

Vu l'avis de la CWaPE, donné le 4 septembre 2025 ;

Vu l'avis 78.696/17 du Conseil d'État, donné le 19 janvier 2026, en application de l'article 84, § 1^{er}, alinéa 1^{er}, 2^o, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'avis d'ELIA, donné le 27 août 2025 ;

Considérant l'avis d'EDORA, donné le 28 août 2025 ;

Considérant l'avis commun d'ORES et RESA, donné le 2 septembre 2025 ;

Considérant l'avis de la FEBEG, donné le 4 septembre 2025 ;

Considérant l'avis du pôle « Énergie », donné le 4 septembre 2025 ;

Considérant que nonobstant tout arrêté d'exécution, les modifications visées aux articles 2 et 6 du présent arrêté sont d'application directe ;

Considérant que les délais de publication du coefficient " k_{ECO} recalculé", visés l'annexe 13, sont des délais d'ordre ;

Considérant que la révision du mécanisme du k_{ECO} recalculé, visée à l'article 3, 2^o, et à l'article 5, du présent arrêté, produit ses effets au 1^{er} janvier 2023 ;

Considérant qu'en conséquence, la méthodologie de calcul du coefficient k_{ECO} recalculé s'applique à l'électricité verte soumise à l'application du coefficient k_{ECO} recalculé produite à partir du 1^{er} janvier 2023 compris ;

Considérant que le Ministre arrête les taux d'octrois appliqués depuis le 1^{er} janvier 2023 jusqu'à l'entrée en vigueur du présent arrêté en application de la méthodologie visée en annexe et que l'Administration procède, le cas échéant, à des octrois régulateurs pour la période considérée ;

Considérant que la modification de la fréquence de l'évaluation du k_{ECO} recalculé, visé à l'article 15, § 1^{er}bis, de l'arrêté du 30 novembre 2006, a été modifiée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 février 2023 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération ;

Considérant que cette modification s'applique de manière rétroactive au 1^{er} janvier 2023 ;

Considérant que cette modification a impacté négativement les producteurs d'électricité renouvelable qui ont vendu sur une base annuelle leur production de manière anticipée, conformément à la fréquence annuelle de l'évaluation du k_{ECO} recalculé, alors en vigueur ;

Considérant qu'en conséquence, ces producteurs n'ont pas pu bénéficier des prix de marché élevés du second semestre 2022 ;

Considérant que pourtant, en application de la fréquence semestrielle imposée par l'arrêté du 16 février 2023, les prix de marché du second semestre 2022 sont pris en compte pour calculer les taux d'octroi du second semestre 2023 ;

Considérant que pour corriger cet effet indésirable, une application rétroactive est nécessaire ;

Considérant que pour le surplus, l'application rétroactive n'aura pas d'impact négatif sur les taux d'octroi accordés aux producteurs ;

Sur la proposition du Ministre de l'Énergie ;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1^{er}. — *Modifications de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération*

Article 1^{er}. A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées :

1° au 11°bis les mots « de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Énergie » sont remplacés par les mots « du Service public de Wallonie Territoire, Logement, Patrimoine et Énergie » ;

2° le 11° ter est abrogé ;

3° le 11° quater est abrogé.

Art. 2. L'article 7 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019, est complété par les paragraphes 4 et 5, rédigés comme suit :

« § 4. Le certificat de garantie d'origine des installations de production d'électricité à partir de panneaux solaires photovoltaïques d'une puissance nette supérieure à 10 kVA inclut les annexes suivantes :

1° le schéma de comptage et le schéma unifilaire ;

2° le plan d'implantation des panneaux ;

3° les certificats d'étalonnage des transformateurs d'intensité, de tension et de courant ;

4° les factures de l'installation photovoltaïque ;

5° la fiche technique du matériel de production ;

6° le certificat IEC et Factory Inspection Report des panneaux ;

7° l'accord de mise en service délivré par le gestionnaire de réseau reprenant la puissance de raccordement en injection maximum autorisée ;

8° le contrat de raccordement au réseau électrique signé des deux parties ;

9° le rapport de conformité au Règlement général sur les installations électriques, pour l'installation photovoltaïque et pour son raccordement ;

10° si le projet est soumis à permis, une copie du permis d'environnement ou du permis unique obtenu ;

11° le cas échéant, tout document probant lié à l'acceptation de la demande d'aide à l'investissement.

Le certificat de garantie d'origine des installations autres que les installations de production d'électricité à partir de panneaux solaires photovoltaïques inclut les annexes suivantes :

1° le schéma de comptage, le schéma unifilaire et le schéma général de l'installation ;

2° le plan d'implantation ;

3° les certificats d'étalonnage ;

4° les factures de l'installation ;

5° la fiche technique du matériel de production ;

6° le cas échéant, le dossier descriptif des voies de valorisation de la chaleur produite ;

7° le cas échéant, la déclaration du caractère renouvelable d'intrant ;

8° l'accord de mise en service délivré par le gestionnaire de réseau reprenant la puissance de raccordement en injection maximum autorisée ;

9° le contrat de raccordement au réseau électrique, et, le cas échéant, au réseau gaz, signé par les deux parties ;

10° le rapport de conformité au Règlement général sur les installations électriques, pour l'installation et pour son raccordement ;

11° si le projet est soumis à permis, une copie du permis d'environnement ou du permis unique obtenu ;

12° le cas échéant, tout document probant lié à l'acceptation de la demande d'aide à l'investissement.

Le Ministre arrête les modalités d'application du présent paragraphe.

§ 5. Outre le contrôle des données visées au § 3, le rapport établi par l'organisme de contrôle à l'occasion d'un contrôle périodique mentionne :

1° les relevés d'injection d'électricité de l'installation sur le réseau ;

2° le cas échéant, la déclaration du caractère renouvelable d'intrant.

Le ministre arrête les modalités d'application du présent paragraphe. ».

Art. 3. A l'article 15 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 décembre 2024, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1^{er}bis, alinéa 8, les mots « une contribution de 10.090 GWH d'électricité renouvelable produits en Région wallonne à l'horizon 2030 » sont remplacés par les mots « les objectifs indicatifs par filière en GWH visés à l'annexe 4 du présent arrêté » ;

2° dans le paragraphe 1^{er} bis/1, alinéa 5, la phrase « L'Administration évalue, sur base semestrielle, le k_{ECO} recalculé. » est remplacée par les phrases « Le ministre arrête le k_{ECO} recalculé conformément à la méthodologie visée à l'annexe 13. Jusqu'au 31 décembre 2023, le k_{ECO} recalculé est évalué par le ministre sur base annuelle. A partir du 1^{er} janvier 2024, il est évalué sur base semestrielle. » et les mots « le niveau de rentabilité fixé à l'annexe 7 en vigueur au moment de la réservation » sont remplacés par les mots « le niveau de soutien fixé dans la décision d'octroi initiale ».

Art. 4. Dans l'article 17bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2024, le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

« La preuve d'injection sur le réseau est apportée au moyen d'un relevé émanant d'un gestionnaire de réseau de distribution, du gestionnaire de réseau de transport local ou d'un organisme de contrôle agréé. Tout document établi par le producteur est irrecevable. ».

Art. 5. Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 13 rédigée comme suit :

« Annexe 13. Méthodologie de calcul du coefficient k_{ECO} recalculé

La présente méthodologie permet de calculer le coefficient k_{ECO} recalculé, visé à l'article 15 du présent arrêté, à compter de son entrée en vigueur le 1^{er} janvier 2023.

L'évaluation et l'adaptation du coefficient " k_{ECO} recalculé" se font par filière, classe de puissance, période de réservation et période de mise en service. Ces évaluations et adaptations se font sur base annuelle jusqu'au 31 décembre 2023 et sur base semestrielle à partir du 1^{er} janvier 2024.

Pour les périodes de réservation de certificats verts jusqu'au 31 décembre 2022 inclus, l'évaluation et, le cas échéant, l'adaptation du coefficient " k_{ECO} recalculé", se font à partir de la 3^{ème} année suivant l'année de mise en service pour les filières éolienne et d'hydro-électricité et à partir du 6^{ème} semestre suivant le semestre de mise en service pour les installations photovoltaïques.

Pour les périodes de réservation de certificats verts à partir du 1^{er} janvier 2023, l'évaluation et, le cas échéant, l'adaptation du coefficient " k_{ECO} recalculé", se font dès l'année de mise en service pour les filières éolienne et d'hydro-électricité et dès le semestre de mise en service pour les installations photovoltaïques.

Définition des termes utilisés

P_{res}	Période de réservation des certificats verts
N_{recalc}	Année de révision du coefficient k_{ECO} (initial ou déjà recalculé)
S_k	Semestre dans une année ($k = 1$ ou 2)
f	Filière
p	Catégorie de puissance
P_{mes}	Période de mise en service de l'installation
$k_{ECO}(P_{res}/fp)$	Coefficient économique initial appliqué à Pres, pour une filière et une catégorie de puissance données (fp)
$n_{expl}(f)$	Nombre d'années d'exploitation : Filière photovoltaïque/éolienne : $n_{expl}(PVE) = 20$ Filière hydraulique : $n_{expl}(H) = 35$
$N1_{expl}$	1 ^{ère} année d'exploitation
$P_{cal}(N, S_k, j)$	Moyenne arithmétique des prix forward journaliers de clôture observés sur le marché « ICE Endex Belgian Power Base Load futures » au cours du semestre k de l'année N pour l'année $N+j$ ($j \geq 1$) Si cette moyenne est inconnue ($j \geq 4$), une indexation de 2 %/an est appliquée.
$P_{elec}(P_{res}/f, i)$	Valeur de l'électricité injectée retenue dans le calcul de $k_{ECO}(P_{res}/fp)$ des installations de la filière f pour la i ème année d'exploitation de n° d'ordre i ($i > 0$) éventuellement telle que modifiée lors des précédentes révisions du coefficient correcteur rho ou des précédents calculs du coefficient k_{ECO} recalculé

Condition de révision du coefficient k_{ECO} (initial ou déjà recalculé)

L'évaluation et, le cas échéant, l'adaptation du coefficient " k_{ECO} recalculé" sont réalisées par le Ministre à condition que l'évolution des prévisions des prix de l'électricité Endex pour l'année de production suivante s'écarte de 10 % à la hausse ou à la baisse par rapport aux prévisions d'évolution de prix applicables.

En cas de révision annuelle ou de révision pour le premier semestre de l'année, le prix de l'électricité pris en compte pour déterminer l'évolution réelle des prix de l'année de révision est la moyenne arithmétique des prix forward journaliers de clôture sur le marché ICE Endex observés au cours du premier semestre de l'année précédant l'année de révision pour une livraison de l'électricité au cours de l'année de révision.

Pour la révision du second semestre de l'année, le prix de l'électricité pris en compte pour déterminer l'évolution réelle des prix de l'année de révision est la moyenne arithmétique des prix forward journaliers de clôture sur le marché ICE Endex observés au cours du second semestre de l'année précédant l'année de révision pour une livraison de l'électricité au cours de l'année de révision.

En cas de révision annuelle, la condition [1] ci-après est examinée annuellement par le Ministre, pour chaque filière f , période de réservation Pres et période de mise en service Pmes et ce :

o pour les périodes de réservation jusqu'au 31 décembre 2022 inclus : dès la 3^{ème} année suivant chaque année à laquelle au moins une installation ayant réservé des certificats verts à la période de réservation Pres a été mise en service ;

o pour les périodes de réservation à partir du 1^{er} janvier 2023 : chaque année à laquelle au moins une installation ayant réservé des certificats verts à la période de réservation Pres a été mise en service.

$$\left| \frac{P_{cal}(N_{recalc}-1, S_1, 1)}{P_{elec}(P_{res}, f, n^o(N_{recalc}))} - 1 \right| > 10\% \quad [1]$$

où

$P_{cal}|N_{recalc}-1, S_1, 1|$ est la moyenne des prix Endex observés au cours du 1^{er} semestre de l'année précédant l'année de révision N_{recalc} pour l'année N_{recalc}

$P_{elec}(P_{res}, f, n^{\circ}(N_{recalc}))$ est la valeur de l'électricité injectée retenue dans le calcul de $k_{ECO}(P_{res}, f, p)$ pour l'année d'exploitation correspondant à N_{recalc} ($n^{\circ}(N_{recalc}) = N_{recalc} - N1_{expl} + 1$), éventuellement telle que modifiée lors des précédentes révisions du coefficient correcteur rho ou des précédents calculs du coefficient k_{ECO} recalculé

En cas de révision semestrielle, la condition [2] ci-après est examinée chaque semestre par le Ministre, pour chaque filière f , période de réservation P_{res} et période de mise en service P_{mes} et ce :

o pour les périodes de réservation jusqu'au 31 décembre 2022 inclus :

* dès la 3ème année suivant chaque année à laquelle au moins une installation de la filière éolienne ou hydro-électrique ayant réservé des certificats verts à la période de réservation P_{res} a été mise en service ;

* dès le 6ème semestre suivant chaque semestre auquel au moins une installation de la filière photovoltaïque ayant réservé des certificats verts à la période de réservation P_{res} a été mise en service ;

o pour les périodes de réservation à partir du 1^{er} janvier 2023 :

* chaque année à laquelle au moins une installation de la filière éolienne ou hydro-électrique ayant réservé des certificats verts à la période de réservation P_{res} a été mise en service ;

* chaque semestre auquel au moins une installation de la filière photovoltaïque ayant réservé des certificats verts à la période de réservation P_{res} a été mise en service, pour les périodes de réservation à partir du 1^{er} janvier 2023 ;

o jusqu'à :

* la 9ème année suivant leur année de mise en service pour les installations photovoltaïques ;

* la 14ème année suivant leur année de mise en service pour les installations éoliennes et hydrauliques ayant fait l'objet d'une réservation de certificats verts avant le 1^{er} janvier 2021 ;

* la 19ème année suivant leur année de mise en service pour les installations éoliennes ayant fait l'objet d'une réservation de certificats verts après le 1^{er} janvier 2021 ;

* la 24ème année suivant leur année de mise en service pour les installations hydrauliques ayant fait l'objet d'une réservation de certificats verts après le 1^{er} janvier 2021.

$$\left| \frac{P_{cal}(N_{recalc}-1, S_k, 1)}{P_{elec}(P_{res}, f, n^{\circ}(N_{recalc}))} - 1 \right| > 10\% \quad [2]$$

où

$P_{cal}(N_{recalc}-1, S_k, 1)$ est la moyenne des prix Endex observés au cours du kème semestre de l'année précédant l'année de révision N_{recalc} pour l'année N_{recalc} lorsque la révision est celle du kème semestre de l'année N_{recalc}

$P_{elec}(P_{res}, f, n^{\circ}(N_{recalc}))$ est la valeur de l'électricité injectée retenue dans le calcul de $k_{ECO}(P_{res}, f, p)$ pour l'année d'exploitation correspondant à N_{recalc} ($n^{\circ}(N_{recalc}) = N_{recalc} - N1_{expl} + 1$), éventuellement telle que modifiée lors des précédentes révisions du coefficient correcteur rho ou des précédents calculs du coefficient k_{ECO} recalculé

Calcul du coefficient k_{ECO} recalculé

Si la condition de révision du coefficient k_{ECO} (initial ou déjà recalculé) est satisfaite pour une période de réservation P_{res} , pour une période de mise en service P_{mes} et pour une filière f ,

o un $k_{ECO}(N_{recalc}, P_{res}, P_{mes}, f, p)$ applicable de l'année N_{recalc} jusqu'à la fin de la période d'octroi des certificats verts en cas de révision annuelle ou

o un $k_{ECO}(N_{recalc}, S_k, P_{res}, P_{mes}, f, p)$, applicable du semestre N_{recalc}, S_k jusqu'à la fin de la période d'octroi des certificats verts en cas de révision semestrielle,

est calculé pour chaque catégorie de puissance de la filière f , de la période de révision P_{res} et de la période de mise en service P_{mes} concernées en mettant à jour, dans la formule de calcul du $k_{ECO}(P_{res}, f, p)$ (initial ou déjà recalculé), à partir

o de l'année d'exploitation correspondant à l'année de révision, en cas de révision annuelle, ou

o du semestre d'exploitation correspondant au semestre de révision, en cas de révision semestrielle,

et jusqu'à la fin de la période d'exploitation telle qu'envisagée dans le calcul de $k_{ECO}(P_{res}, f, p)$, uniquement les valeurs de l'électricité injectée sur le réseau et de manière à maintenir le niveau de soutien garanti à la filière concernée au moment de la réservation.

* Les valeurs de l'électricité et de k_{ECO} considérées pour les années et les semestres précédant le semestre de révision N_{recalc}, S_k sont les valeurs effectives, c'est-à-dire celles retenues pour le calcul initial de $k_{ECO}(P_{res}, f, p)$ ou, le cas échéant, celles calculées lors d'une révision antérieure du facteur rho ou d'un précédent calcul du coefficient k_{ECO} recalculé.

* La mise à jour des valeurs de l'électricité se fait comme suit :

Electricité injectée sur le réseau :

En cas de révision annuelle :

$$P_{elec}(P_{res}, f, n^{\circ}(N_{recalc})) = P_{cal}(N_{recalc}-1, S1, 1)$$

La valeur de l'électricité injectée retenue dans le calcul de $k_{ECO}(P_{res}, f, p)$ pour l'année d'exploitation correspondant à N_{recalc} est mise à jour avec la moyenne des prix Endex pour l'année de révision N_{recalc} observés au cours du 1^{er} semestre de l'année précédant l'année de révision N_{recalc} .

Pour i allant de $n^{\circ}(N_{recalc})+1$ à $n_{expl}(f)$

Pour chaque année d'exploitation à partir de l'année suivant l'année correspondant à l'année de révision N_{recalc} ,

$$P_{elec}(P_{res}, f, i) = P_{cal}(N_{recalc}-1, S1, 1+i-n^{\circ}(N_{recalc}))$$

la valeur de l'électricité injectée retenue dans le calcul de $k_{ECO}(P_{res}, f, p)$ pour l'année d'exploitation $n^{\circ} i$ est mise à jour avec la moyenne des prix Endex pour l'année correspondant à l'année d'exploitation $n^{\circ} i$ observés au cours du 1^{er} semestre de l'année précédant l'année de révision N_{recalc} .

Si $1+i-n^{\circ}(N_{recalc}) \geq 4$, une indexation de 2 %/an est appliquée.

En cas de révision semestrielle :

$$P_{elec}(P_{res}, f, n^{\circ}(N_{recalc}), Sk) \\ = P_{cal}(N_{recalc}-1, Sk, 1)$$

La valeur de l'électricité injectée retenue dans le calcul de $k_{ECO}(P_{res}, fp)$ pour le semestre d'exploitation correspondant à N_{recalc}, Sk est mise à jour avec la moyenne des prix Endex pour l'année de révision N_{recalc} observés au cours du même semestre de l'année précédant l'année de révision N_{recalc} ;
si la révision est celle du 1^{er} semestre de l'année de révision, la valeur de l'électricité injectée retenue pour le semestre d'exploitation correspondant à $N_{recalc}, S2$ est également mise à jour avec la moyenne des prix Endex pour l'année de révision N_{recalc} observés au cours du 1^{er} semestre de l'année précédant l'année de révision N_{recalc} .

Pour i allant de $n^{\circ}(N_{recalc})+1$ à $n_{expl}(f)$

$$P_{elec}(P_{res}, f, i) \\ = P_{cal}(N_{recalc}-1, Sk, 1+i- n^{\circ}(N_{recalc}))$$

Pour chaque année d'exploitation à partir de l'année suivant l'année correspondant à l'année de révision N_{recalc}

la valeur de l'électricité injectée retenue dans le calcul de $k_{ECO}(P_{res}, fp)$ pour l'année d'exploitation $n^{\circ} i$ est mise à jour avec la moyenne des prix Endex pour l'année correspondant à l'année d'exploitation $n^{\circ} i$ observés au cours :

- du 1^{er} semestre de l'année précédant l'année de révision N_{recalc} si la révision est celle du 1^{er} semestre de l'année de révision
 - du 2^{ème} semestre de l'année précédant l'année de révision N_{recalc} si la révision est celle du second semestre de l'année de révision
- Si $1+i-n^{\circ}(N_{recalc}) \geq 4$, une indexation de 2 %/an est appliquée.

Coût évité de l'électricité autoconsommée :

La valeur du coût de l'électricité autoconsommée n'est pas mise à jour.

Si la condition de révision du coefficient k_{ECO} (initial ou déjà recalculé) n'est pas satisfaite ou si la période de révision visée au point « Condition de révision du coefficient k_{ECO} (initial ou déjà recalculé) » est dépassée pour une période de réservation P_{res} , une période de mise en service P_{mes} et pour une filière f , les coefficients k_{ECO} recalculés lors de la dernière révision pour cette période de réservation P_{res} , cette période de mise en service P_{mes} et pour les différentes catégories de puissance de la filière f (ou les coefficients k_{ECO} initiaux s'il n'y a pas encore eu de révision du facteur ρ ou du coefficient k_{ECO} recalculé), sont maintenus.

Application du coefficient k_{ECO} recalculé

Pour les nouvelles unités de production d'électricité verte ayant fait l'objet d'une demande de réservation de certificats verts introduite avant le 31 décembre 2022 inclus, le coefficient k_{ECO} recalculé n'est appliqué qu'après 3 ans d'octroi de certificats verts à l'installation.

Ainsi :

- de la date de relevé initial de l'installation jusqu'à la veille de sa date de relevé initial + 3 ans, le coefficient k_{ECO} appliqué sera le coefficient k_{ECO} initial en vigueur à la date de la réservation ;
- à partir de la date de relevé initial de l'installation + 3 ans et jusqu'à la fin de l'année de révision dans laquelle tombe la date de relevé initial de l'installation + 3 ans (le 31 décembre) si la révision est annuelle ou du semestre de révision dans lequel tombe la date de relevé initial de l'installation + 3 ans (le 30 juin ou le 31 décembre) si la révision est semestrielle, c'est le k_{ECO} éventuellement recalculé pour l'année ou le semestre de révision respectivement qui sera appliqué à la production déclarée de la période ;
- à partir du semestre de révision suivant, le k_{ECO} éventuellement recalculé pour ce semestre de révision sera d'application pour la production déclarée de l'installation pour tout le semestre de révision (du 1^{er} janvier au 30 juin ou du 1^{er} juillet au 31 décembre) ;
- lorsque la période de révision visée au point « Condition de révision du coefficient k_{ECO} (initial ou déjà recalculé) » est dépassée, le k_{ECO} éventuellement recalculé applicable pour le dernier semestre de la période de révision est d'application.

Pour les nouvelles unités de production d'électricité verte ayant fait l'objet d'une demande de réservation de certificats verts introduite à partir du 1^{er} janvier 2023, le coefficient k_{ECO} recalculé sera d'application dès le premier octroi des certificats verts.

Ainsi :

- à partir de la date de relevé initial de l'installation et jusqu'à la fin de l'année de révision dans laquelle tombe la date de relevé initial de l'installation (le 31 décembre) si la révision est annuelle ou du semestre de révision dans lequel tombe la date de relevé initial de l'installation (le 30 juin ou le 31 décembre) si la révision est semestrielle, c'est le k_{ECO} éventuellement recalculé pour l'année ou le semestre de révision respectivement qui sera appliqué ;
- à partir du semestre de révision suivant, le k_{ECO} éventuellement recalculé pour ce semestre de révision sera d'application pour la production déclarée de l'installation pour tout le semestre (du 1^{er} janvier au 30 juin ou du 1^{er} juillet au 31 décembre)
- lorsque la période de révision visée au point « Condition de révision du coefficient k_{ECO} (initial ou déjà recalculé) » est dépassée, le k_{ECO} éventuellement recalculé applicable pour le dernier semestre de la période de révision est d'application.

Le taux d'octroi de certificats verts est donné par la formule suivante :

Si la révision est annuelle :

$$t_{cv}(N_{recalc}, P_{res}, P_{mes}, fp) = \min(\text{plafond}, k_{ECO}(N_{recalc}, P_{res}, P_{mes}, fp) \times k_{CO2})$$

Si la révision est semestrielle :

$$t_{cv}(N_{recalc}, Sk, P_{res}, P_{mes}, fp) = \min(\text{plafond}, k_{ECO}(N_{recalc}, Sk, P_{res}, P_{mes}, fp) \times k_{CO2})$$

Le plafond de taux d'octroi est le taux d'octroi maximum éventuellement fixé par le Gouvernement, sans excéder le plafond fixé par l'article 38, § 6bis du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, pour les différentes filières de production d'électricité verte ou sur dossier.

Cas particuliers

- de même que, conformément à la Communication CD-18i29-CWaPE-0054 du 29 septembre 2018, le coefficient k_{ECO} pour les installations photovoltaïques d'une puissance supérieure à 250 kW et inférieure ou égale à 1000 kW ayant fait l'objet d'une réservation de certificats verts à partir de 2019 est égal au coefficient k_{ECO} calculé pour les installations d'une puissance supérieure à 10 kW et inférieure ou égale à 250 kW multiplié par 0,8, le coefficient k_{ECO} recalculé pour les installations photovoltaïques d'une puissance supérieure à 250 kW et inférieure ou égale à 1000 kW ayant fait l'objet d'une réservation de certificats verts à partir de 2019 est égal au coefficient k_{ECO} recalculé pour les installations d'une puissance supérieure à 10 kW et inférieure ou égale à 250 kW multiplié par 0,8 ;

- de même que, conformément à la Communication CD-18i29-CWaPE-0054 du 29 septembre 2018, le coefficient k_{ECO} pour les installations photovoltaïques d'une puissance supérieure à 1000 kW ayant fait l'objet d'une réservation de certificats verts à partir de 2019 est égal au coefficient k_{ECO} calculé pour les installations d'une puissance supérieure à 10 kW et inférieure ou égale à 250 kW multiplié par 0,6, le coefficient k_{ECO} recalculé pour les installations photovoltaïques d'une puissance supérieure à 1000 kW ayant fait l'objet d'une réservation de certificats verts à partir de 2019 est égal au coefficient k_{ECO} recalculé pour les installations d'une puissance supérieure à 10 kW et inférieure ou égale à 250 kW multiplié par 0,6 ;

- dans les cas où un coefficient k_{ECO} calculé sur dossier est appliqué, le coefficient k_{ECO} recalculé est calculé à partir des données ayant servi à déterminer le coefficient k_{ECO} sur dossier ;

- dans les cas où, faute de données suffisantes, le coefficient k_{ECO} a été déterminé de manière forfaitaire le k_{ECO} recalculé n'est pas calculé.

Publication du coefficient " k_{ECO} recalculé"

Le coefficient " k_{ECO} recalculé" applicable à partir de l'année de révision N_{recalc} si la révision est annuelle ou du semestre de révision N_{recalc} Sk si la révision est semestrielle, à chaque période de réservation P_{res} , période de mise en service P_{mes} , filière f et catégorie de puissance p , est arrêté par le Ministre au cours du semestre précédant l'année de révision N_{recalc} ou le semestre de révision N_{recalc} Sk respectivement. ».

CHAPITRE 2. — Modifications de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité

Art. 6. Dans le chapitre III, section 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité, il est inséré un article 24decies rédigé comme suit :

« Art. 24decies. Lorsque le point d'accès fait l'objet d'une télé relève, le gestionnaire de réseau fournit ou donne accès trimestriellement, électroniquement et gratuitement, à l'Administration, le relevé permettant d'établir la quantité d'électricité injectée sur le réseau, requis pour l'émission des garanties d'origine conformément à l'article 17bis, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération, ainsi que la quantité d'électricité prélevée.

Le Ministre arrête les modalités d'application du présent article. ».

CHAPITRE 3. — Dispositions finales

Art. 7. La communication 2023/008098 du 16 mai 2023 relative à la méthodologie de calcul du coefficient " k_{ECO} recalculé" à partir du 1^{er} janvier 2023, remplacée par la communication de la directrice de la direction de l'Organisation des marchés régionaux de l'Energie 2024/005382 modifiant la communication 2021/028066 du 15 décembre 2021 relative à la méthodologie de calcul du coefficient correcteur rho (« ? ») à partir du 1^{er} janvier 2022 et la communication 2023/008098 du 16 mai 2023 relative à la méthodologie de calcul du coefficient " k_{ECO} recalculé" à partir du 1^{er} janvier 2023, est abrogée.

Art. 8. § 1^{er}. L'article 6 du présent arrêté entre en vigueur le premier jour du vingt-quatrième mois qui suit celui de sa publication au *Moniteur belge*.

Le Ministre peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1^{er}.

§ 2. Les articles 3, 2°, 5 et 7 du présent arrêté produisent leurs effets le 1^{er} janvier 2023.

Art. 9. Le présent arrêté sera aussi appelé « arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2026 modifiant à titre principal les annexes du certificat de garantie d'origine, le régime du k_{ECO} recalculé et les preuves d'injection.

Art. 10. Le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 23 avril 2026.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président et Ministre du Budget, des Finances, des Relations internationales et du Bien-être animal,

A. DOLIMONT

La Ministre de l'Énergie, du Plan Air-Climat, du Logement et des Aéroports,

C. NEVEN

ÜBERSETZUNG

ÖFFENTLICHER DIENST DER WALLONIE

[C – 2026/003668]

23. APRIL 2026 — Erlass der Wallonischen Regierung zur Abänderung des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 30. November 2006 über die Förderung des mittels erneuerbarer Energiequellen oder Kraft/Wärme-Kopplung erzeugten Stroms, zur Abänderung des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 30. März 2006 über die Verpflichtungen öffentlichen Dienstes im Elektrizitätsmarkt und zur Aufhebung der Mitteilung 2023/008098 vom 16. Mai 2023 über die Berechnungsmethode des Koeffizienten " k_{ECO} neu berechnet" ab dem 1. Januar 2023 (auch genannt Erlass der Wallonischen Regierung zur Abänderung insbesondere der Anhänge der Bescheinigung zur Herkunftsgarantie, der Regelung für den Koeffizienten " k_{ECO} neu berechnet" und der Einspeisenachweise)

BERICHT AN DIE REGIERUNG

1. Hintergrund: Die k_{ECO} -Stützungsregelung, ihre regelmäßige Überprüfung und Anpassung

Gemäß Artikel 15 Paragraph 1bis/1 des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 30. November 2006 über die Förderung des mittels erneuerbarer Energiequellen oder Kraft/Wärme-Kopplung erzeugten Stroms (im Folgenden "Erlass vom 30. November 2006"), gilt die Stützungsregelung für die Erzeugung von Grünstrom, die sogenannte " k_{ECO} -Regelung", für neue Einheiten zur Erzeugung von Grünstrom, die eine Reservierung von grünen Zertifikaten vorgenommen haben¹:

- zwischen dem 1. Juli 2014 und dem 31. Mai 2024 für andere Sparten als die Photovoltaik;

- zwischen dem 1. Januar 2015 und dem 31. Mai 2024 für Photovoltaikanlagen mit einer Leistung von mehr als 10 kW;

sieht für jede MWh Grünstrom, die während eines bestimmten Zeitraums² erzeugt wird, die Gewährung von grünen Zertifikaten nach einem festgelegten Gewährungssatz vor.

Dieser Gewährungssatz ergibt sich aus dem Produkt eines CO₂-Einsparungskoeffizienten " k_{CO_2} " und eines wirtschaftlichen Koeffizienten " k_{ECO} ". Er ist auf den gegebenenfalls von der Regierung festgelegten maximalen Gewährungssatz begrenzt, ohne die in Artikel 38 § 6bis des Dekrets vom 12. April 2001 bezüglich der Organisation des regionalen Elektrizitätsmarkts festgelegte Obergrenze zu überschreiten, der für die verschiedenen Erzeugungsarten von Grünstrom oder auf Grundlage der Akte festgelegt wurde.

Der k_{CO_2} -Koeffizient beträgt bei Photovoltaik-, Windkraft- und Wasserkraftanlagen stets 1. Der Koeffizient k_{ECO} , der gegebenenfalls einer Obergrenze unterliegt, gibt somit direkt den für diese Sparten geltenden Gewährungssatz an. Dieser wird nach der Kategorie der geförderten Anlage festgelegt, wobei sich eine Anlagenkategorie durch eine Erzeugungsart, eine Leistungsklasse und einen Zeitraum für die Reservierung von grünen Zertifikaten auszeichnet. Der Koeffizient k_{ECO} wird für die verschiedenen Anlagenkategorien so berechnet, dass ihnen ein bestimmtes Rentabilitätsniveau garantiert wird, das in Anhang 7 des Erlasses vom 30. November 2006 festgelegt ist, wobei die für die verschiedenen Anlagenkategorien herangezogenen technischen, wirtschaftlichen und finanziellen Daten berücksichtigt werden.

Die Wallonische Kommission für Energie (im Folgenden "CWAPE") hat die Methodik zur Berechnung des Satzes für die Gewährung von grünen Zertifikaten entwickelt³. Diese basiert auf der Festlegung von Referenzprojekten, die für die verschiedenen Anlagekategorien repräsentativ sind und am 1. Januar ihres ersten Betriebsjahres beginnen und am 31. Dezember ihres letzten Betriebsjahres enden sollen.

Um den technischen, wirtschaftlichen und finanziellen Entwicklungen in den verschiedenen Sparten Rechnung zu tragen, müssen die k_{ECO} -Koeffizienten der verschiedenen Kategorien der Photovoltaikbranche alle sechs Monate angepasst werden. Die Koeffizienten k_{ECO} der anderen Sparten müssen alle zwei Jahre angepasst werden. Sie können auch zwischen zwei Geschäftsjahren angepasst werden, falls sich ein Parameter, der die Rentabilität der Anlagen beeinflusst, besonders stark verändert.

Bei jeder Änderung der Koeffizienten k_{ECO} veröffentlicht der Öffentliche Dienst der Wallonie⁴ die für jede Anlagenkategorie zugrunde gelegten technisch-wirtschaftlichen Merkmale und erläutert dabei, auf welcher Grundlage diese festgelegt wurden.

Die für jede Anlagenkategorie festgelegten Parameter werden in eine Excel-Tabelle eingegeben, deren Ergebnis der erforderliche Satz für die Gewährung von grünen Zertifikaten ist, um die Referenzrentabilität zu erreichen.

Die Parameter, die von einer Änderung zur nächsten variieren können, betreffen insbesondere folgende Variablen:

- technische Variablen wie die Betriebszeiten der Anlagen oder den Anteil des Eigenverbrauchs an der Stromerzeugung;
- Variablen, die sich auf Investitionskosten oder Wartungskosten beziehen;
- Variablen, die sich auf die erwarteten Einnahmen beziehen, wie beispielsweise den Strompreis.

Darüber hinaus muss für die Bereiche Photovoltaik, Wasserkraft und Windkraft der zum Zeitpunkt der Reservierung der grünen Zertifikate veröffentlichte Koeffizient k_{ECO} im Laufe des Gewährungszeitraums entsprechend der Entwicklung der Strompreisprognosen auf dem ENDEX-Markt angepasst werden. Wenn die Strompreise nämlich unter den Preisen liegen, die bei der ursprünglichen Berechnung des Koeffizienten k_{ECO} zugrunde gelegt wurden, fallen auch die Einnahmen aus dem Stromverkauf geringer aus als erwartet, und die Höhe der Förderung in Form von grünen Zertifikaten, die zur Erreichung der Referenzrentabilität erforderlich ist, muss erhöht werden. Sind die Strompreise hingegen höher als bei der ursprünglichen Berechnung des Koeffizienten k_{ECO} angenommen, liegen die Einnahmen aus dem Stromverkauf über den erwarteten Einnahmen, und die Höhe der Förderung in Form von grünen Zertifikaten, die zur Erreichung der Referenzrentabilität erforderlich ist, kann sich verringern.

Ziel der Anpassung ist es, eine Unter- oder Überkompensation der Projekte zu vermeiden, die auf die Entwicklung der Verkaufspreise für Strom auf dem Markt zurückzuführen wäre.

Gemäß Artikel 15 § 1bis/1 des Erlasses vom 30. November 2006 betrifft die Anpassung ausschließlich den Preis für den ins Netz eingespeisten Strom. Die Anpassung bezieht sich also nicht auf den Wert des selbst verbrauchten Stroms, die Betriebszeiten der Anlagen oder die Wartungskosten.

Bis zum 31. Dezember 2022 erfolgt die regelmäßige Anpassung des Fördersatzes über einen Korrekturfaktor ρ , durch den der ursprüngliche Koeffizienten k_{ECO} multipliziert wird. Das Auftreten von Koeffizienten k_{ECO} mit dem Wert Null für bestimmte Agententypen hat zu einer Weiterentwicklung der Anpassungsmethodik geführt. Tatsächlich würde eine Gewährungsquote, die auf einem ursprünglichen k_{ECO} mit dem Wert Null basiert, unabhängig davon, mit welchem ρ -Koeffizienten sie multipliziert würde, bei Null bleiben. Seit dem 1. Januar 2023 erfolgt die Anpassung des k_{ECO} -Koeffizienten durch einen neu berechneten k_{ECO} -Koeffizienten, der den ursprünglichen k_{ECO} -Koeffizienten ersetzt. Ein ursprünglicher k_{ECO} -Koeffizient mit dem Wert Null kann sich daher nach oben entwickeln, falls die Einnahmen aus dem Stromverkauf während der Laufzeit der grünen Zertifikate sinken.

Der Zeitplan für die Anpassung variiert je nach Produktionssparte, dem Zeitraum für die Reservierung der grünen Zertifikate und dem jeweiligen Jahr der Gewährung der grünen Zertifikate:

- je nach Sparte und Zeitraum der Reservierung der grünen Zertifikate:
 - o Bei Reservierungen von grünen Zertifikaten, die vor dem 1. Januar 2023 vorgenommen wurden, erfolgt die erste Anpassung erst ab:
 - * dem vierten Jahr der Gewährung von grünen Zertifikaten für Windkraft- und Wasserkraftanlagen;
 - * dem 7. Halbjahr der Gewährung von grünen Zertifikaten für Photovoltaikanlagen.
 - o für die Zeiträume der Reservierung von grünen Zertifikaten ab dem 1. Januar 2023 erfolgt die erste Anpassung:
 - * ab dem Jahr der Inbetriebnahme für Wind- und Wasserkraftanlagen;
 - * ab dem Halbjahr der Inbetriebnahme für Photovoltaikanlagen.
- je nach dem Jahr, in dem die betreffenden grünen Zertifikate gewährt wurden: Die Anpassung erfolgt bis 2023 jährlich und ab 2024 halbjährlich.

Außerdem muss die Anpassung bis zum folgenden Zeitpunkt vorgenommen werden:

- dem 9. Jahr nach dem Jahr ihrer Inbetriebnahme für Photovoltaikanlagen;
- dem 14. Jahr nach dem Jahr ihrer Inbetriebnahme für Wind- und Wasserkraftanlagen, für die vor dem 1. Januar 2021 eine Reservierung von grünen Zertifikaten vorgenommen wurde;
- dem 19. Jahr nach dem Jahr ihrer Inbetriebnahme für Windkraftanlagen, für die ab dem 1. Januar 2021 eine Reservierung von grünen Zertifikaten vorgenommen wurde;

- dem 24. Jahr nach dem Jahr ihrer Inbetriebnahme für Wasserkraftanlagen, für die ab dem 1. Januar 2021 eine Reservierung von grünen Zertifikaten vorgenommen wurde.

2. Geltungsbereich der in Anhang 13 dargestellten Methode zur Berechnung des neu berechneten k_{ECO} -Koeffizienten

Die in Anhang 13 dargelegte Methodik beschreibt, wie der im Rahmen dieser regelmäßigen Anpassung ab dem 1. Januar 2023 neu berechnete Koeffizient k_{ECO} ermittelt wird.

2.1. Überprüfung der Voraussetzung für die Änderung des Koeffizienten k_{ECO}

Artikel 15 § 1bis/1 des Erlasses vom 30. November 2006 sieht vor, dass die Anpassung nur dann vorzunehmen ist, "wenn die Entwicklung der Preisprognosen auf dem ENDEX-Strommarkt für das folgende Produktionsjahr von den anwendbaren Preisentwicklungsprognosen um 10% nach oben oder nach unten abgewichen ist".

Bevor gegebenenfalls der neu berechnete k_{ECO} -Wert für eine Anlagenkategorie für einen bestimmten Inbetriebnahmezeitraum ermittelt wird, muss daher zunächst geprüft werden, ob diese Bedingung hinsichtlich der Schwankungen der Strompreise tatsächlich erfüllt ist.

Die „Preisprognosen auf dem ENDEX-Strommarkt für das folgende Produktionsjahr“ entsprechen dem arithmetischen Mittel der täglichen Forward-Schlusskurse auf dem ICE-Endex-Markt, die während Zeiträumen beobachtet wurden, die von dem Zeitraum abhängen, auf den sich die Änderung bezieht:

- für eine eventuelle Anpassung für ein bestimmtes Jahr oder das erste Halbjahr eines bestimmten Jahres wird der Durchschnitt der Endex Power BE base Y+1-Preise des ersten Halbjahres des Vorjahres herangezogen;

- Für eine eventuelle Anpassung für das zweite Halbjahr eines bestimmten Jahres wird der Durchschnitt der Endex Power BE base Y+1-Preise des zweiten Halbjahres des Vorjahres herangezogen.

Diese Methodik basiert auf der Annahme, dass die Verkaufspreise für den zu einem bestimmten Zeitpunkt erzeugten Strom im Vorjahr auf dem Stromgroßhandelsmarkt ausgehandelt wurden oder hätten ausgehandelt werden können.

Die Endex-Power-BE-Preise werden monatlich auf der Website der CREG unter <https://www.creg.be/fr/professionnels/fonctionnement-et-monitoring-du-marche/tableau-de-bord> veröffentlicht.

Die „geltenden Preisprognosen“ sind die Stromverkaufspreise, die bei der Berechnung des k_{ECO} -Koeffizienten berücksichtigt wurden und in der k_{ECO} -Berechnungstabelle für die betreffende Anlagenkategorie aufgeführt sind.

Wenn die Preise in der Tabelle bereits im Rahmen einer früheren Anpassung angepasst wurden (siehe Punkt 2.2 unten), ist die letzte Preisanpassung zu berücksichtigen.

Die Überprüfung der Bedingung besteht darin, den Durchschnitt der Endex Power BE-Basis Y+1-Preise für den unter Berücksichtigung des betreffenden Anpassungszeitraums relevanten Zeitraum mit dem in der Kalkulationstabelle des k_{ECO} der betreffenden Anlagenkategorie, der gegebenenfalls bei einer früheren Anpassung geändert wurde, für das Betriebsjahr oder -halbjahr, das dem betreffenden Anpassungszeitraum entspricht.

Beträgt die Differenz zwischen diesen Preisen mehr als 10 %, ist die Voraussetzung für eine Änderung des Koeffizienten k_{ECO} erfüllt.

2.2. Berechnungsmethode des neu berechneten k_{ECO} -Koeffizienten

Ist die Voraussetzung für die Änderung des Koeffizienten k_{ECO} für eine bestimmte Anlagenkategorie und einen bestimmten Inbetriebnahmezeitraum erfüllt, muss für diese Anlagenkategorie und diesen Inbetriebnahmezeitraum ein neu berechneter k_{ECO} ermittelt werden, der ab dem Jahr oder Halbjahr der Änderung⁶ bis zum Ende des Zeitraums der Vergabe von grünen Zertifikaten gilt.

Zu diesem Zweck wird ein neuer, „neu berechneter“ Koeffizient k_{ECO} ermittelt, der es ermöglicht, das zum Zeitpunkt der Reservierung garantierte Förderniveau für die betroffenen Einheiten aufrechtzuerhalten⁷; dieser Koeffizient wird auf der Grundlage der ab dem Änderungszeitraum angepassten Stromverkaufspreise berechnet. Es werden keine anderen Parameter als der Stromverkaufspreis geändert.

Konkret werden die Stromverkaufspreise in der neuesten Version⁸ der Kalkulationstabelle für die jeweilige Anlagenkategorie und den jeweiligen Inbetriebnahmezeitraum wie folgt angepasst:

- die Stromverkaufspreise für die Jahre und Halbjahre vor dem Anpassungszeitraum bleiben unverändert;
- ab dem Jahr oder Halbjahr der Änderung⁹ und bis zum Ende der Betriebsdauer, wie sie bei der Berechnung des ursprünglichen k_{ECO} zugrunde gelegt wurde, werden die Werte für den ins Netz eingespeisten Strom durch folgende Werte ersetzt:

- o für das Jahr oder das Halbjahr der Änderung:

- * wenn die Änderung jährlich erfolgt oder das erste Halbjahr des Jahres betrifft, wird der Wert des ins Netz eingespeisten Stroms, der für das Betriebsjahr, das dem Jahr der Änderung entspricht, bei der letzten Berechnung des Koeffizienten k_{ECO} für die betreffende Anlagenkategorie und den betreffenden Inbetriebnahmezeitraum zugrunde gelegt wurde, durch den Durchschnitt der Endex Power BE-Basis-Y+1-Preise ersetzt, die im ersten Halbjahr des dem Änderungszeitraum vorangehenden Jahres beobachtet wurden

- * wenn die Änderung das zweite Halbjahr des Jahres betrifft, wird der Wert des ins Netz eingespeisten Stroms, der für das Betriebshalbjahr, das dem Halbjahr der Änderung entspricht, bei der letzten Berechnung des Koeffizienten k_{ECO} für die betreffende Anlagenkategorie und den betreffenden Inbetriebnahmezeitraum zugrunde gelegt wurde, durch den Durchschnitt der Endex Power BE-Basis-Y+1-Preise ersetzt, die im zweiten Halbjahr des dem Änderungszeitraum vorangehenden Jahres beobachtet wurden

- o für das Jahr nach dem Jahr oder dem Halbjahr der Änderung:

- * wenn die Änderung jährlich erfolgt oder das erste Halbjahr des Jahres betrifft, wird der Wert des ins Netz eingespeisten Stroms, der für das Betriebsjahr, das dem Jahr nach dem Jahr der Änderung entspricht, bei der letzten Berechnung des Koeffizienten k_{ECO} für die betreffende Anlagenkategorie und den betreffenden Inbetriebnahmezeitraum zugrunde gelegt wurde, durch den Durchschnitt der Endex Power BE-Basis-Y+2-Preise ersetzt, die im ersten Halbjahr des dem Änderungszeitraum vorangehenden Jahres beobachtet wurden

- * wenn die Änderung das zweite Halbjahr des Jahres betrifft, wird der Wert des ins Netz eingespeisten Stroms, der für das Betriebsjahr, das dem Jahr nach dem Änderungszeitraum entspricht, bei der letzten Berechnung des Koeffizienten k_{ECO} für die betreffende Anlagenkategorie und den betreffenden Inbetriebnahmezeitraum zugrunde gelegt wurde, durch den Durchschnitt der Endex Power BE-Basis-Y+2-Preise ersetzt, die im zweiten Halbjahr des dem Änderungszeitraum vorangehenden Jahres beobachtet wurden

- o für das zweite Jahr nach dem Jahr oder dem Halbjahr der Änderung:

- * wenn die Änderung jährlich erfolgt oder das erste Halbjahr des Jahres betrifft, wird der Wert des ins Netz eingespeisten Stroms, der für das Betriebsjahr, das dem zweiten Jahr nach dem Jahr der Änderung entspricht, bei der letzten Berechnung des Koeffizienten k_{ECO} für die betreffende Anlagenkategorie und den betreffenden Inbetriebnahmezeitraum zugrunde gelegt wurde, durch den Durchschnitt der Endex Power BE-Basis-Y+3-Preise ersetzt, die im ersten Halbjahr des dem Änderungszeitraum vorangehenden Jahres beobachtet wurden

* wenn die Änderung das zweite Halbjahr des Jahres betrifft, wird der Wert des ins Netz eingespeisten Stroms, der für das Betriebsjahr, das dem zweiten Jahr nach dem Änderungszeitraum entspricht, bei der letzten Berechnung des Koeffizienten k_{ECO} für die betreffende Anlagenkategorie und den betreffenden Inbetriebnahmezeitraum zugrunde gelegt wurde, durch den Durchschnitt der Endex Power BE-Basis-Y+3-Preise ersetzt, die im zweiten Halbjahr des dem Änderungszeitraum vorangehenden Jahres beobachtet wurden

o Für die folgenden Jahre wird der Wert des in das Netz eingespeisten Stroms im zweiten Jahr nach dem Jahr oder Halbjahr der Änderung jährlich um 2 % indiziert.

Die für die Zeiträume vor der Änderung herangezogenen k_{ECO} -Werte sind die tatsächlichen Werte, d. h. die Werte des ursprünglichen k_{ECO} -Koeffizienten oder die gegebenenfalls bei früheren Anpassungen berechneten Werte.

Der k_{ECO} -Koeffizient, der ab dem Änderungszeitraum erforderlich ist, um das zum Zeitpunkt der Reservierung für die betreffende Anlagenkategorie garantierte Förderniveau aufrechtzuerhalten, wird auf dieser neuen Grundlage gemäß der Berechnungsmethode für den k_{ECO} -Koeffizienten und unter Anwendung derselben Obergrenzenregel neu berechnet. Es wird lediglich der Wert des ins Netz eingespeisten Stroms angepasst.

Wenn die Voraussetzung für die Änderung des Koeffizienten k_{ECO} nicht erfüllt ist oder wenn der Änderungszeitraum für eine bestimmte Anlagenkategorie und einen bestimmten Inbetriebnahmezeitraum (siehe Punkt 1) überschritten ist, bleibt der ursprüngliche Koeffizient k_{ECO} oder gegebenenfalls der zuletzt für diese Anlagenkategorie und Inbetriebnahmezeitraum neu berechnete k_{ECO} bestehen.

2.3. Anwendung des neu berechneten k_{ECO} -Koeffizienten

Die in Punkt 2.2 beschriebene detaillierte Berechnung wird für Referenzprojekte durchgeführt, die am 1. Januar ihres ersten Betriebsjahres beginnen und am 31. Dezember ihres letzten Betriebsjahres enden sollen. Der Zeitraum für die Gewährung der grünen Zertifikate für die meisten Anlagen weicht jedoch von diesem theoretischen Gewährungszeitraum ab.

Für neue Einheiten zur Erzeugung von Grünstrom, für die vor dem 1. Januar 2023 ein Antrag auf Reservierung von grünen Zertifikaten gestellt wurde, gilt daher Folgendes:

- der ursprüngliche k_{ECO} -Wert gilt für die Vergabe von grünen Zertifikaten für einen Zeitraum von drei Jahren ab dem Datum der ersten Erfassung;

- ab diesem Jahrestag wird, sofern die Voraussetzung für die Änderung erfüllt ist, der neu berechnete k_{ECO} -Koeffizient für den Rest des Jahres oder des Kalenderhalbjahres angewendet¹⁰; andernfalls bleibt der ursprüngliche k_{ECO} bestehen;

- anschließend gilt der bei den verschiedenen halbjährlichen Änderungen neu berechnete k_{ECO} pro Kalenderhalbjahr, sofern die Voraussetzung für die Änderung erfüllt ist; andernfalls wird der im vorangegangenen Zeitraum angewandte k_{ECO} beibehalten;

- Ist der Änderungszeitraum abgelaufen, gilt für die verbleibende Gewährungsdauer der bei der letzten Änderung festgelegte k_{ECO} -Wert.

Für neue Einheiten zur Erzeugung von Grünstrom, für die ab dem 1. Januar 2023 ein Antrag auf Reservierung von grünen Zertifikaten gestellt wurde, gilt Folgendes:

- ab dem Datum der ersten Erfassung der Anlage gilt: Wenn die Voraussetzung für eine Änderung erfüllt ist, wird der neu berechnete k_{ECO} für den Rest des Jahres oder des Kalenderhalbjahres angewendet¹¹; andernfalls bleibt der ursprüngliche k_{ECO} bestehen;

- anschließend gilt der bei den verschiedenen halbjährlichen Änderungen neu berechnete k_{ECO} pro Kalenderhalbjahr, sofern die Voraussetzung für eine Änderung erfüllt ist; andernfalls wird der in dem vorangegangenen Zeitraum angewandte k_{ECO} beibehalten;

- Ist der Änderungszeitraum abgelaufen, gilt für die verbleibende Gewährungsdauer der bei der letzten Änderung festgelegte k_{ECO} -Wert.

2.4. Sonderfälle

- ebenso wie gemäß der Mitteilung CD-18i29-CWaPE-0054 vom 29. September 2018 der K_{ECO} -Koeffizient für Photovoltaikanlagen mit einer Leistung von mehr als 250 kW und höchstens 1000 kW, für die ab 2019 eine Reservierung von grünen Zertifikaten vorgenommen wurde, dem K_{ECO} -Koeffizienten entspricht, der für Anlagen mit einer Leistung von mehr als 10 kW und höchstens 250 kW berechnet wurde, multipliziert mit 0,8, entspricht der für Photovoltaikanlagen mit einer Leistung von mehr als 250 kW und höchstens 1000 kW, für die ab 2019 eine Reservierung von grünen Zertifikaten vorgenommen wurde, neu berechnete Koeffizient k_{ECO} dem für Anlagen mit einer Leistung von mehr als 10 kW und höchstens 250 kW neu berechneten k_{ECO} -Koeffizienten, multipliziert mit 0,8;¹²

- ebenso wie gemäß der Mitteilung CD-18i29-CWaPE-0054 vom 29. September 2018 der K_{ECO} -Koeffizient für Photovoltaikanlagen mit einer Leistung von mehr als 1000 kW, für die ab 2019 eine Reservierung von grünen Zertifikaten vorgenommen wurde, dem K_{ECO} -Koeffizienten entspricht, der für Anlagen mit einer Leistung von mehr als 10 kW und höchstens 250 kW berechnet wurde, multipliziert mit 0,6¹³, entspricht der für Photovoltaikanlagen mit einer Leistung von mehr als 1000 kW, für die ab 2019 eine Reservierung von grünen Zertifikaten vorgenommen wurde, neu berechnete Koeffizient k_{ECO} dem für Anlagen mit einer Leistung von mehr als 10 kW und höchstens 250 kW neu berechneten k_{ECO} -Koeffizienten, multipliziert mit 0,6;

- In Fällen, in denen ein auf der Grundlage der Akte berechneter Koeffizient k_{ECO} angewendet wird, wird der neu berechnete Koeffizient k_{ECO} auf der Grundlage der technischen, wirtschaftlichen und finanziellen Daten ermittelt, die zur Bestimmung des auf der Grundlage der Akte berechneten Koeffizienten k_{ECO} herangezogen wurden;

- In Fällen, in denen der Koeffizient k_{ECO} ermittelt wurde, ohne dass die für dessen Berechnung herangezogenen technischen, wirtschaftlichen und finanziellen Daten veröffentlicht wurden, wird der neu berechnete k_{ECO} nicht ermittelt.

2.5. Veröffentlichung des neu berechneten k_{ECO} -Koeffizienten

Die neu berechneten k_{ECO} -Koeffizienten, die ab einem bestimmten Jahr oder Halbjahr der Änderung¹⁴ für die verschiedenen Anlagenkategorien und Inbetriebnahmezeiträume gelten, werden vom Minister im Halbjahr vor dem jeweiligen Jahr oder Halbjahr der Änderung festgelegt, je nachdem, ob es sich um eine jährliche oder halbjährliche Änderung handelt. Es handelt sich um eine Ordnungsfrist.

**STAATSRAT,
Gesetzgebungsabteilung**

Gutachten 78.696/17 vom 19. Januar 2026 über den Entwurf eines Erlasses der Wallonischen Regierung zur Abänderung des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 30. November 2006 über die Förderung des mittels erneuerbarer Energiequellen oder Kraft/Wärme-Kopplung erzeugten Stroms, zur Abänderung des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 30. März 2006 über die Verpflichtungen öffentlichen Dienstes im Elektrizitätsmarkt und zur Aufhebung der Mitteilung 2023/008098 vom 16. Mai 2023 über die Berechnungsmethode des Koeffizienten "kECO neu berechnet" ab dem 1. Januar 2023

Am 19. Dezember 2025 wurde der Staatsrat von der Ministerin für Energie, den Luft-Klima-Plan, Wohnungswesen und Flughäfen der Wallonischen Region aufgefordert, innerhalb von dreißig Tagen ein Gutachten über den Entwurf eines Erlasses der Wallonischen Regierung zur Abänderung des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 30. November 2006 über die Förderung des mittels erneuerbarer Energiequellen oder Kraft/Wärme-Kopplung erzeugten Stroms, zur Abänderung des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 30. März 2006 über die Verpflichtungen öffentlichen Dienstes im Elektrizitätsmarkt und zur Aufhebung der Mitteilung 2023/008098 vom 16. Mai 2023 über die Berechnungsmethode des Koeffizienten "kECO neu berechnet" ab dem 1. Januar 2023 abzugeben.

Der Entwurf wurde am 19. Januar 2026 von der siebzehnten Kammer untersucht. Die Kammer setzte sich aus Luc DONNAY, Kammerpräsident, Laurence VANCRAVEBECK und Anne Stéphanie RENSON, Staatsrätinnen, Jacques ENGLEBERT, Beisitzer, sowie Charles Henri VAN HOVE, Greffier, zusammen.

Der Bericht wurde von Anne VAGMAN, erster Auditor-Abteilungsleiter vorgestellt.

Das Gutachten, dessen Text im Folgenden wiedergegeben wird, wurde am 19. Januar 2026 abgegeben.

*

Da der Antrag auf ein Gutachten auf der Grundlage von Artikel 84 § 1 Absatz 1 Ziffer 2 der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat eingereicht wurde, beschränkt die Gesetzgebungsabteilung ihre Prüfung vor allem auf die Befugnis des erlassenden Organs, auf die Rechtsgrundlage des Entwurfs sowie auf die Erfüllung der vorgeschriebenen Formalitäten gemäß Artikel 84 § 3 der koordinierten Gesetze.

VORBEMERKUNGEN

1. Sowohl aus dem Verfügenden Teil als auch aus der Akte und den verschiedenen Stellungnahmen der wichtigsten Akteure der Branche geht hervor, dass der Entwurf, insbesondere sein Artikel 5 – der im geplanten Anhang 13 die Berechnungsmethode des Koeffizienten "kECO neu berechnet" festlegen soll –, ein hohes Maß an Fachkompetenz im Energiebereich aufweist.

Da die Gesetzgebungsabteilung weder über besondere Kenntnisse der im Entwurf behandelten äußerst technischen Aspekte noch über die zu berücksichtigenden konkreten Daten verfügt und zudem rechtlich nicht in der Lage ist, eine kontradiktorische Debatte zu diesem Thema zu führen, kann sie die vorgelegten Erläuterungen lediglich zur Kenntnis nehmen, ohne sich eindeutig zur Relevanz und rechtlichen Annehmbarkeit des geplanten Mechanismus äußern zu können. Das vorliegende Gutachten beschränkt sich daher auf die Prüfung bestimmter rechtlicher Fragen, die unabhängig von den technischen Aspekten der Akte sind und sich im Wesentlichen auf die im Entwurf von dem geplanten Anhang 13 festgelegte Methode beziehen ¹⁵.

1. Angesichts der hohen technischen Komplexität des Entwurfs wäre es zudem sinnvoll, einen Bericht an die Regierung zu verfassen, in dem die Tragweite der technischen Bestimmungen klar und konkret erläutert wird. Nach den Grundsätzen der Gesetzgebungstechnik ist das Verfassen eines Berichts an die Regierung nämlich angebracht, wenn dieser zum besseren Verständnis der neuen Vorschriften beiträgt, insbesondere wenn es sich um technische oder komplexe Vorschriften handelt ¹⁶.

PRÜFUNG DES ENTWURFS

PRÄAMBEL

In Absatz 1, in fine, wird die Wortfolge "abgeändert durch den Erlass vom 25. April 2024;" durch die Wortfolge "abgeändert durch das Dekret vom 25. April 2024;" ersetzt.

Verfügender Teil

ARTIKEL 1

Im einleitenden Satz ist die Wortfolge "25. Mai 2024" durch die Wortfolge "23. Mai 2024" zu ersetzen.

Artikel 3

In Ziffer 1 ist Absatz 7 anstatt Absatz 8 des Paragraphs 1bis von Artikel 15 des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 30. November 2006 über die Förderung des mittels erneuerbarer Energiequellen oder Kraft/Wärme-Kopplung erzeugten Stroms zu erwähnen.

Artikel 5

Die geplante Methode unterscheidet in verschiedener Hinsicht zwischen den Sparten "Windenergie", "Wasserkraft" und "Photovoltaik".

Der Verfasser des Entwurfs muss in der Lage sein, die unterschiedliche Behandlung dieser verschiedenen Sparten zu begründen. Diese Begründungen werden in den in den Vorbemerkungen empfohlenen Bericht an die Regierung aufgenommen.

Artikel 8

Gewisse Bestimmungen des Entwurfs eines Erlasses sollen mit rückwirkender Wirkung versehen werden. Dies gilt insbesondere für Artikel 3 Ziffer 2, Artikel 5 und 7.

Artikel 8 des Entwurfs muss durch einen Absatz ergänzt werden, der vorsieht, dass diese Bestimmungen am 1. Januar 2023 in Kraft treten.

In diesem Zusammenhang wird daran erinnert, dass nach einem allgemeinen Rechtsgrundsatz die Nichtrückwirkung von Verwaltungsakten die Regel ist. Sie kann jedoch gerechtfertigt sein, wenn sie durch eine Gesetzesbestimmung zugelassen ist. Wenn keine gesetzliche Genehmigung vorliegt, kann die Rückwirkung nur ausnahmsweise zugelassen werden, sofern sie unter anderem für die Kontinuität des öffentlichen Dienstes oder die Regularisierung einer Sach- oder Rechtslage erforderlich ist, unter der Voraussetzung, dass sie die Anforderungen der Rechtssicherheit und die individuellen Rechte beachtet.

In diesem Zusammenhang führt die Präambel des Entwurfs Folgendes aus:

„In der Erwägung, dass die in Artikel 3 Ziffer 2 und Artikel 5 des vorliegenden Erlasses genannte Änderung des neu berechneten kECO-Mechanismus am 1. Januar 2023 in Kraft tritt;

In der Erwägung, dass die Methode zur Berechnung des neu berechneten kECO-Koeffizienten daher für Ökostrom gilt, auf den der neu berechnete kECO-Koeffizient anzuwenden ist und der ab einschließlich 1. Januar 2023 erzeugt wird;

In der Erwägung, dass der Minister die seit dem 1. Januar 2023 bis zum Inkrafttreten des vorliegenden Erlasses geltenden Gewährungssätze in Anwendung der im Anhang genannten Methode festlegt und dass die Verwaltung gegebenenfalls für den betreffenden Zeitraum regulierende Gewährungen vornimmt;

In der Erwägung, dass die Änderung der Häufigkeit der Bewertung des in Artikel 15 § 1bis des Erlasses vom 30. November 2006 genannten neu berechneten kECO-Koeffizienten durch den Erlass der Wallonischen Regierung vom 16. Februar 2023 zur Abänderung des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 30. November 2006 über die Förderung des mittels erneuerbarer Energiequellen oder Kraft/Wärme-Kopplung erzeugten Stroms abgeändert wurde;

In der Erwägung, dass diese Änderung rückwirkend zum 1. Januar 2023 gilt;

In der Erwägung, dass diese Änderung negativ auf die Erzeuger von Strom aus erneuerbaren Energien ausgewirkt hat, die ihre Produktion auf Jahresbasis im Voraus verkauft haben, entsprechend der damals geltenden jährlichen Häufigkeit der Bewertung des neu berechneten kECO;

In der Erwägung, dass diese Erzeuger folglich nicht von den hohen Marktpreisen im zweiten Halbjahr 2022 profitieren konnten;

In der Erwägung, dass jedoch gemäß der durch den Erlass vom 16. Februar 2023 vorgeschriebenen halbjährlichen Häufigkeit die Marktpreise des zweiten Halbjahres 2022 bei der Berechnung der Gewährungssätze für das zweite Halbjahr 2023 berücksichtigt werden;

In der Erwägung, dass zur Behebung dieser unerwünschten Auswirkung eine rückwirkende Anwendung erforderlich ist;

In der Erwägung, dass die rückwirkende Anwendung im Übrigen keine negativen Auswirkungen auf die den Erzeugern gewährten Gewährungssätze haben wird“.

Der darüber befragte Beauftragte hat bestätigt, dass die Auswirkungen der Artikel 3 Ziffer 2, 5 und 7 für die Empfänger ausschließlich positiv werden und dass die diesen Bestimmungen verliehene rückwirkende Wirkung keine individuellen Rechte beeinträchtigen würde.

Die Rückwirkung ist daher zulässig.

Artikel 9

Die Gesetzgebungsabteilung erkennt den Nutzen von Artikel 9 nicht, da er aufgrund seiner Länge eher eine alternative Überschrift als eine offizielle Kurzbezeichnung anzusehen ist¹⁷. Da diese Vorgehensweise die Lesbarkeit nicht verbessert, wird Artikel 9 gestrichen.

Fußnoten

1 Gemäß Artikel 15 § 1bis des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 30. November 2006 und Artikel 11 des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 3. April 2014 zur Abänderung des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 30. November 2006 über die Förderung des mittels erneuerbarer Energiequellen oder Kraft/Wärme-Kopplung erzeugten Stroms und des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 20. Februar 2014 zur Abänderung des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 30. November 2006 über die Förderung des mittels erneuerbarer Energiequellen oder Kraft/Wärme-Kopplung erzeugten Stroms.

2 Gemäß Anhang 5 des Erlasses vom 30. November 2006.

3 Vorschlag der CWaPE CD-14b11-CWaPE-861 vom 13. Februar 2014 bezüglich einer „Methodik zur Berechnung der neuen Gewährungsquoten für grüne Zertifikate“, vorgelegt gemäß Artikel 43bis § 1 des Dekrets vom 12. April 2001 bezüglich der Organisation des regionalen Elektrizitätsmarkts.

4 Die CWaPE, bis zur Übertragung der Zuständigkeiten von der CWaPE auf den Öffentlichen Dienst der Wallonie im Mai 2019.

5 Je nachdem, ob die Änderung jährlich oder halbjährlich erfolgt.

6 Je nachdem, ob die Änderung jährlich oder halbjährlich erfolgt.

7 Zwei Ausnahmen sind zu beachten: Wenn der ursprüngliche kECO-Wert null beträgt und im Falle eines auf der Grundlage der Akte erhöhten kECO-Werts zielt die Neuberechnung des kECO-Werts nicht darauf ab, das ursprüngliche Förderniveau aufrechtzuerhalten, sondern die in Anhang 7 des Erlasses vom 30. November 2006 festgelegte Referenzrentabilität zu erreichen.

8 Abhängig von den bereits durchgeführten Änderungen.

9 Je nachdem, ob die Änderung jährlich oder halbjährlich erfolgt.

10 Je nachdem, ob die Änderung jährlich oder halbjährlich erfolgt.

11 Je nachdem, ob die Änderung jährlich oder halbjährlich erfolgt.

12 Mitteilung der CWaPE CD-18i29-CWaPE-0054 vom 29.09.2018 zu den wirtschaftlichen Koeffizienten (kECO), die ab dem 1. Januar 2019 bis zum Inkrafttreten des überarbeiteten Mechanismus für die verschiedenen Erzeugungsarten von Grünstrom gelten, S. 16:

„Gemäß dem Schreiben an die Wallonische Regierung bezüglich der „Aktualisierung der Berechnungsmethode für die wirtschaftlichen Koeffizienten (kECO) im Rahmen des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 30. November 2006 über die Förderung des mittels erneuerbarer Energiequellen oder Kraft/Wärme-Kopplung erzeugten Stroms“ vom 27. September 2018 werden für den Photovoltaikbereich 4 Leistungsklassen (ausgedrückt in kWp) festgelegt:

1)]0 – 10]: unterliegt nicht der Regelung des Wirtschaftskoeffizienten kECO;

2)]10 – 250]: kECO, berechnet auf der Grundlage der in dieser Methodik dargelegten technisch-wirtschaftlichen Daten;

3)]250 – 1 000]: kECO]10 – 250] multipliziert mit 0,80;

4)]250 – 1 000]: kECO]10 – 250] multipliziert mit 0,60;“.

13 Ebenda.

14 Je nachdem, ob die Änderung jährlich oder halbjährlich erfolgt.

15 Zu den Grenzen der Prüfung der technischen Aspekte einer Akte, insbesondere im Energiebereich, siehe u. a. das Gutachten 65.115/4 vom 18. Februar 2019 über einen Vorentwurf, der zum Dekret vom 2. Mai 2019 "zur Abänderung des Dekrets vom 12. April 2001 bezüglich der Organisation des regionalen Elektrizitätsmarkts" wurde, Parl. Dok., w. Parl., 2018—2019, Nr. 1322/1, S. 21-27.

16 Grundsätze der Gesetzgebungstechnik - Handbuch für das Verfassen von Gesetzgebungs- und Verordnungstexten, www.staatsrat.be, Registerkarte "Gesetzgebungstechnik", Empfehlung 3.14.c).

17 Ibidem, Empfehlung 15.

23. APRIL 2026 — Erlass der Wallonischen Regierung zur Abänderung des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 30. November 2006 über die Förderung des mittels erneuerbarer Energiequellen oder Kraft/Wärme-Kopplung erzeugten Stroms, zur Abänderung des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 30. März 2006 über die Verpflichtungen öffentlichen Dienstes im Elektrizitätsmarkt und zur Aufhebung der Mitteilung 2023/008098 vom 16. Mai 2023 über die Berechnungsmethode des Koeffizienten "kECO neu berechnet" ab dem 1. Januar 2023 (auch genannt Erlass der Wallonischen Regierung zur Änderung insbesondere der Anhänge der Bescheinigung zur Herkunftsgarantie, der Regelung für den Koeffizienten "kECO neu berechnet" und der Einspeisenachweise)

Die Wallonische Regierung,

Aufgrund des Dekrets vom 12. April 2001 bezüglich der Organisation des regionalen Elektrizitätsmarkts, Artikel 34 § 1, zuletzt abgeändert durch das Dekret vom 25. April 2024, Artikel 37 § 1, zuletzt abgeändert durch das Dekret vom 5. Mai 2022, sowie Artikel 38 § 1, ersetzt durch das Dekret vom 4. Oktober 2007 und abgeändert durch das Dekret vom 25. April 2024;

Aufgrund des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 30. November 2006 über die Förderung des mittels erneuerbarer Energiequellen oder Kraft/Wärme-Kopplung erzeugten Stroms;

Aufgrund des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 30. März 2006 über die Verpflichtungen öffentlichen Dienstes im Elektrizitätsmarkt;

Aufgrund der Mitteilung 2023/008098 vom 16. Mai 2023 über die Methode zur Berechnung des Koeffizienten "kECO neu berechnet" ab dem 1. Januar 2023;

Aufgrund des Berichts vom 7. Juli 2025, der gemäß Artikel 3 Ziffer 2 des Dekrets vom 11. April 2014 zur Umsetzung der Resolutionen der im September 1995 in Peking organisierten Weltfrauenkonferenz der Vereinten Nationen und zur Integration des Gender Mainstreaming in allen regionalen politischen Vorhaben erstellt wurde;

Aufgrund der am 4. September 2025 abgegebenen Stellungnahme der CWaPE;

Aufgrund des am 19. Januar 2026 in Anwendung von Artikel 84 § 1 Absatz 1 Ziffer 2 der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat abgegebenen Gutachtens Nr. 78.696/17 des Staatsrats,

In Erwägung der am 27. August 2025 abgegebenen Stellungnahme von ELIA;

In Erwägung der am 28. August 2025 abgegebenen Stellungnahme von EDORA;

Aufgrund der am 2. September 2025 abgegebenen gemeinsamen Stellungnahme von ORES und RESA;

In Erwägung der am 4. September 2025 abgegebenen Stellungnahme der FEBEG;

In Erwägung der am 4. September 2025 abgegebenen Stellungnahme des Pools "Energie";

In der Erwägung, dass die in den Artikeln 2 und 6 des vorliegenden Erlasses genannten Abänderungen ungeachtet etwaiger Ausführungserlasse unmittelbar gelten;

In der Erwägung, dass es sich bei den in Anhang 13 genannten Fristen für die Veröffentlichung des Koeffizienten "kECO neu berechnet" um Richtfristen handelt;

In der Erwägung, dass die in Artikel 3 Ziffer 2 und Artikel 5 vorliegenden Erlasses vorgesehene Änderung des neu berechneten kECO-Mechanismus am 1. Januar 2023 in Kraft tritt;

In der Erwägung, dass die Methode zur Berechnung des Koeffizienten "kECO neu berechnet" daher für den grünen Strom gilt, auf den der Koeffizient "kECO neu berechnet" anzuwenden ist und der ab einschließlich 1. Januar 2023 erzeugt wird;

In der Erwägung, dass der Minister die seit dem 1. Januar 2023 bis zum Inkrafttreten des vorliegenden Erlasses geltenden Gewährungssätze in Anwendung der im Anhang genannten Methode festlegt und dass die Verwaltung gegebenenfalls für den betreffenden Zeitraum regulierende Gewährungen vornimmt;

In der Erwägung, dass die Änderung der Häufigkeit der Bewertung des in Artikel 15, § 1 *bis* des Erlasses vom 30. November 2006 genannten Koeffizienten "kECO neu berechnet" durch den Erlass der Wallonischen Regierung vom 16. Februar 2023 zur Abänderung des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 30. November 2006 über die Förderung des mittels erneuerbarer Energiequellen oder Kraft/Wärme-Kopplung erzeugten Stroms geändert wurde;

In der Erwägung, dass diese Änderung rückwirkend zum 1. Januar 2023 gilt;

In der Erwägung, dass sich diese Änderung nachteilhaft auf die Erzeuger von Strom aus erneuerbaren Energien ausgewirkt hat, die ihre Produktion auf Jahresbasis im Voraus verkauft hatten, entsprechend der damals geltenden jährlichen Häufigkeit der Bewertung des neuberechneten kECO;

In der Erwägung, dass diese Erzeuger folglich nicht die hohen Marktpreisen im zweiten Halbjahr 2022 genießen konnten;

In Anbetracht dessen, dass jedoch gemäß der durch den Erlass vom 16. Februar 2023 vorgeschriebenen halbjährlichen Häufigkeit die Marktpreise des zweiten Halbjahres 2022 bei der Berechnung der Gewährungssätze für das zweite Halbjahr 2023 berücksichtigt werden;

In der Erwägung, dass zur Behebung dieser unerwünschten Auswirkung eine rückwirkende Anwendung erforderlich ist;

In der Erwägung, dass die rückwirkende Anwendung im Übrigen keine negativen Auswirkungen auf die den Erzeugern gewährten Gewährungssätze haben wird;

Auf Vorschlag des Ministers für Energie;
Nach Beratung,

Beschließt:

KAPITEL 1 - *Abänderung des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 30. November 2006
über die Förderung des mittels erneuerbarer Energiequellen oder Kraft/Wärme-Kopplung erzeugten Stroms*

Artikel 1 - In Artikel 2 des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 30. November 2006 über die Förderung des mittels erneuerbarer Energiequellen oder Kraft/Wärme-Kopplung erzeugten Stroms, in seiner zuletzt durch den Erlass der Wallonischen Regierung vom 23. Mai 2024 abgeänderten Fassung, werden folgende Abänderungen vorgenommen:

1° in Ziffer 11°bis wird die Wortfolge "der operativen Generaldirektion Raumordnung, Wohnungswesen, Erbe und Energie des Öffentlichen Dienstes der Wallonie" durch die Wortfolge "des Öffentlichen Dienstes der Wallonie Raumordnung, Wohnungswesen, Erbe und Energie" ersetzt ;

2° Punkt 11°ter wird aufgehoben.

3° Punkt 11°quater wird aufgehoben.

Art. 2 - Artikel 7 desselben Erlasses, zuletzt abgeändert durch den Erlass der Wallonischen Regierung vom 4. April 2019, wird um die Paragraphen 4 und 5 mit folgendem Wortlaut ergänzt:

"§ 4. Der Herkunftsnachweis für Stromerzeugungsanlagen mit Photovoltaik-Solarmodulen mit einer Nettoleistung von mehr als 10 kVA enthält folgende Anhänge:

1. den Zählplan und das Einliniendiagramm;
2. den Aufstellungsplan für die Solarmodulen;
3. die Kalibrierungszertifikate für Strom-, Spannungs- und Stromwandler;
4. die Rechnungen für die Photovoltaikanlage;
5. das technische Datenblatt der Produktionsausrüstung;
6. das IEC-Zertifikat und den Factory Inspection Report für die Sonnenkollektoren;
7. die vom Netzbetreiber ausgestellte Inbetriebnahmegenehmigung, in der die maximal zulässige Einspeiseleistung angegeben ist;
8. der von beiden Parteien unterzeichnete Vertrag über den Anschluss an das Stromnetz;
9. den Konformitätsbericht gemäß der Allgemeinen Ordnung für elektrische Anlagen für die Photovoltaikanlage und deren Anschluss;
- 10° wenn das Projekt einer Genehmigung bedarf, eine Kopie der erhaltenen Umweltgenehmigung oder Globalgenehmigung;
- 11° gegebenenfalls alle beweiskräftigen Unterlagen im Zusammenhang mit der Annahme des Antrags auf Investitionsbeihilfe.

Der Herkunftsnachweis für andere Anlagen als Stromerzeugungsanlagen mit Photovoltaik-Solarmodulen enthält folgende Anhänge:

1. den Zählplan, das Einliniendiagramm und den Übersichtsplan der Anlage;
- 2° den Lageplan;
- 3° die Kalibrierungszertifikate;
- 4° die Rechnungen für die Anlage;
- 5° das technische Datenblatt der Produktionsausrüstung;
- 6° gegebenenfalls die Unterlagen zur Beschreibung der Verwertungsmöglichkeiten der erzeugten Wärme;
- 7° gegebenenfalls die Erklärung, dass es sich um einen erneuerbaren Rohstoff handelt;
- 8° die vom Netzbetreiber ausgestellte Inbetriebnahmegenehmigung, in der die maximal zulässige Einspeiseleistung angegeben ist;
- 9° der von beiden Parteien unterzeichnete Vertrag über den Anschluss an das Stromnetz und gegebenenfalls an das Gasnetz;
- 10° den Konformitätsbericht gemäß der Allgemeinen Ordnung für elektrische Anlagen für die Anlage und deren Anschluss;
- 11° wenn das Projekt einer Genehmigung bedarf, eine Kopie der erhaltenen Umweltgenehmigung oder Globalgenehmigung;
- 12° gegebenenfalls alle beweiskräftigen Unterlagen im Zusammenhang mit der Annahme des Antrags auf Investitionsbeihilfe.

Der Minister erlässt die Anwendungsmodalitäten für den vorliegenden Paragraphen.

§ 5. Neben der Überprüfung der in § 3 genannten Daten enthält der von der Kontrollstelle anlässlich einer regelmäßigen Kontrolle erstellte Bericht folgende Angaben:

- 1° die Aufzeichnungen über die Einspeisung von Strom aus der Anlage in das Netz;
- 2° gegebenenfalls die Erklärung, dass es sich um einen erneuerbaren Rohstoff handelt.

Der Minister kann Anwendungsmodalitäten für den vorliegenden Paragraphen erlassen. "

Art. 3 - In Artikel 15 desselben Erlasses, abgeändert durch den Erlass der Wallonischen Regierung vom 12. Dezember 2024, werden folgende Abänderungen vorgenommen:

1° in Paragraph 1*bis*, Absatz 8, wird die Wortfolge "für 2030 einen Beitrag von 10.090 GWh erzeugter erneuerbarer Elektrizität in der Wallonischen Region" durch die Wortfolge "die in Anhang 4 vorliegenden Erlasses genannten Richtziele pro Energiequelle in GWh" ersetzt.

2. In Paragraph 1*bis*/1, Absatz 5, wird der Satz: "Die Verwaltung bewertet halbjährlich den Koeffizienten "kECO neu berechnet" durch die folgenden Sätze ersetzt: "Der Minister erlässt den Koeffizienten "kECO neu berechnet" gemäß der in Anhang 13 genannten Methode fest. Bis zum 31. Dezember 2023 wird der Koeffizient "kECO neu berechnet" vom Minister jährlich neu bewertet. Ab dem 1. Januar 2024 wird er halbjährlich bewertet." und die Wortfolge "die in Anhang 7 festgelegte, zum Zeitpunkt der Reservierung geltende Rentabilität" wird durch die Wortfolge "die in der ursprünglichen Gewährungsentscheidung festgelegte Förderhöhe" ersetzt.

Art. 4 - In Artikel 17*bis* desselben Erlasses, eingefügt durch den Erlass der Wallonischen Regierung vom 20. Dezember 2007 und zuletzt abgeändert durch den Erlass der Wallonischen Regierung vom 16. Mai 2024, wird Paragraph 2 um einen wie folgt verfassten Absatz ergänzt:

"Der Nachweis der Einspeisung in das Netz erfolgt anhand einer Abrechnung eines Verteilernetzbetreibers, des Betreibers des lokalen Übertragungsnetzes oder einer zugelassenen Prüfstelle. Jedes vom Erzeuger erstellte Dokument ist unzulässig. "

Art. 5 - In denselben Erlass wird ein Anhang 13 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

"Anhang 13 - Berechnungsmethode des Koeffizienten "kECO neu berechnet"

Anhand dieser Methode lässt sich der Koeffizient "kECO neu berechnet" gemäß Artikel 15 vorliegenden Erlasses ab dessen Inkrafttreten am 1. Januar 2023 berechnen.

Die Bewertung und Anpassung des Koeffizienten "k_{ECO} neu berechnet" erfolgt nach Sparte, Leistungsklasse, Reservierungszeitraum und Inbetriebnahmezeitraum. Diese Bewertungen und Anpassungen erfolgen bis zum 31. Dezember 2023 jährlich und ab dem 1. Januar 2024 halbjährlich.

Für die Reservierungszeiträume für grüne Zertifikate bis einschließlich 31. Dezember 2022 erfolgen die Bewertung und gegebenenfalls die Anpassung des Koeffizienten "k_{ECO} neu berechnet" ab dem 3. Jahr nach dem Inbetriebnahmejahr für die Sparten der Wind- und Wasserkraftanlagen und ab dem 6. Halbjahr nach dem Inbetriebnahmejahr für die Sparte der Photovoltaikanlagen.

Für die Reservierungszeiträume für grüne Zertifikate ab dem 1. Januar 2023 erfolgen die Bewertung und gegebenenfalls die Anpassung des Koeffizienten "k_{ECO} neu berechnet" ab dem Inbetriebnahmejahr für die Sparten der Wind- und Wasserkraftanlagen und ab dem Inbetriebnahmejahr für die Sparte der Photovoltaikanlagen.

Definition der verwendeten Begriffe

P_{res}	Zeitraum für die Reservierung von grünen Zertifikaten
N_{recalc}	Jahr der Änderung des Koeffizienten k_{ECO} (erstmalig oder bereits neu berechnet)
S_k	Semester im Jahr ($k = 1$ oder 2)
f	Sparte
p	Leistungsklasse
P_{mes}	Inbetriebnahmezeitraum der Anlage
$k_{ECO}(P_{res},fp)$	Anfänglicher wirtschaftlicher Koeffizient, der auf P_{res} angewendet wird, für einen bestimmte Sparte und eine bestimmte Leistungsklasse (fp)
$n_{expl}(f)$	Anzahl der Betriebsjahre: Sparte Photovoltaik/Windkraft: $n_{expl}(PVE) = 20$ Sparte der Wasserkraft: $n_{expl}(H) = 35$
$N1_{expl}$	1. Betriebsjahr
$P_{cal}(N,S_{kj})$	Arithmetischer Mittelwert der täglichen Forward-Schlusskurse, die im Halbjahr k des Jahres N auf dem Markt "ICE Endex Belgian Power Base Load Futures" für das Jahr $N+j$ ($j \geq 1$) beobachtet wurden Ist dieser Mittelwert nicht bekannt ($j \geq 4$), wird eine Indexierung von 2 % pro Jahr vorgenommen.
$P_{elec}(P_{res},f,i)$	berücksichtigter Wert der eingespeisten Strommenge bei der Berechnung von $k_{ECO}(P_{res},fp)$ der Anlagen der Sparte f für das Betriebsjahr i der Anlage mit der laufenden Nummer i ($i > 0$), gegebenenfalls in der bei früheren Änderungen des Korrekturfaktors ρ oder bei früheren Berechnungen des Koeffizienten k_{ECO} "neu berechnet" geänderten Form

Bedingung für die Änderung des Koeffizienten k_{ECO} (erstmalig oder bereits neu berechnet)

Die Bewertung und ggf. Anpassung des Koeffizienten "kECO neu berechnet" sind vom Minister nur dann vorzunehmen, wenn die Entwicklung der Preisprognosen auf dem Endex-Strommarkt für das folgende Produktionsjahr von den anwendbaren Preisentwicklungsprognosen um 10% nach oben oder nach unten abweicht.

Im Falle einer jährlichen Änderung oder einer Änderung für das erste Halbjahr ist der Strompreis, der zur Ermittlung der tatsächlichen Preisentwicklung des Änderungsjahres berücksichtigt wird, das arithmetische Mittel der täglichen Schluss-Terminpreise auf dem ICE-Endex-Markt, die im ersten Halbjahr des dem Änderungsjahr vorangehenden Jahres für eine Stromlieferung im Änderungsjahr beobachtet wurden.

Bei der Änderung für das zweite Halbjahr ist der Strompreis, der zur Ermittlung der tatsächlichen Preisentwicklung des Änderungsjahres berücksichtigt wird, das arithmetische Mittel der täglichen Schluss-Terminpreise auf dem ICE-Endex-Markt, die im zweiten Halbjahr des dem Änderungsjahr vorangehenden Jahres für eine Stromlieferung im Änderungsjahr beobachtet wurden.

Im Rahmen der jährlichen Änderung wird die nachstehende Bedingung [1] vom Minister jährlich für jede Sparte f , jeden Reservierungszeitraum P_{res} und jeden Inbetriebnahmezeitraum P_{mes} geprüft, und zwar:

o für Reservierungszeiträume bis einschließlich 31. Dezember 2022: ab dem dritten Jahr nach jedem Jahr, in dem mindestens eine Anlage, die im Reservierungszeitraum P_{res} grüne Zertifikate reserviert hat, in Betrieb genommen wurde;

o für Reservierungszeiträume ab dem 1. Januar 2023: jedes Jahr, in dem mindestens eine Anlage, die im Reservierungszeitraum P_{res} grüne Zertifikate reserviert hat, in Betrieb genommen wurde.

$$\left| \frac{P_{cal}(N_{recalc}-1, S_1, 1)}{P_{elec}(P_{res}, f, n^{\circ}(N_{recalc}))} - 1 \right| > 10\% \quad [1]$$

wobei

$P_{cal}(N_{recalc}-1, S_1, 1)$ das arithmetische Mittel der im ersten Halbjahr des dem Änderungsjahr N_{recalc} vorangehenden Jahres beobachteten Endex-Preise für das Jahr N_{recalc} ist

$P_{elec}(P_{res}, f, n^{\circ}(N_{recalc}))$ der Wert der eingespeisten Strommenge ist, der bei der Berechnung von $k_{ECO}(P_{res}, f, p)$ für das Betriebsjahr verwendet wird, das N_{recalc} ($Nr(N_{recalc}) = N_{recalc} - N1_{expl} + 1$) entspricht, gegebenenfalls in der bei früheren Änderungen des Korrekturfaktors ρ oder bei früheren Berechnungen des Koeffizienten " k_{ECO} neu berechnet" geänderten Form

Im Falle einer halbjährlichen Änderung wird die nachstehende Bedingung [2] vom Minister jedes Halbjahr für jede Sparte f , jeden Reservierungszeitraum P_{res} und jeden Inbetriebnahmezeitraum P_{mes} wie folgt geprüft:

o für Reservierungszeiträume bis einschließlich 31. Dezember 2022:

* ab dem dritten Jahr nach jedem Jahr, in dem mindestens eine Anlage der Wind- oder Wasserkraftsparte, die im Reservierungszeitraum P_{res} grüne Zertifikate reserviert hat, in Betrieb genommen wurde;

* ab dem 6. Halbjahr, das auf jedes Halbjahr folgt, in dem mindestens eine Anlage der Photovoltaik-Sparte, die im Reservierungszeitraum P_{res} grüne Zertifikate reserviert hat, in Betrieb genommen wurde;

o Für die Reservierungszeiträume ab dem 1. Januar 2023:

* jedes Jahr, in dem mindestens eine Anlage der Wind- oder Wasserkraftsparte, die im Reservierungszeitraum P_{res} grüne Zertifikate reserviert hat, in Betrieb genommen wurde;

* jedes Halbjahr, in dem mindestens eine Anlage der Photovoltaiksparte, die im Reservierungszeitraum P_{res} grüne Zertifikate reserviert hat, in Betrieb genommen wurde, und zwar für Reservierungszeiträume ab dem 1. Januar 2023;

o bis zu:

* dem 9. Jahr nach dem Jahr ihrer Inbetriebnahme für Photovoltaikanlagen;

* dem 14. Jahr nach dem Jahr ihrer Inbetriebnahme für Wind- und Wasserkraftanlagen, für die vor dem 1. Januar 2021 eine Reservierung von grünen Zertifikaten vorgenommen wurde;

* dem 19. Jahr nach dem Jahr ihrer Inbetriebnahme für Windkraftanlagen, für die nach dem 1. Januar 2021 eine Reservierung von grünen Zertifikaten vorgenommen wurde;

* dem 24. Jahr nach dem Jahr ihrer Inbetriebnahme für Wasserkraftanlagen, für die nach dem 1. Januar 2021 eine Reservierung von grünen Zertifikaten vorgenommen wurde.

$$\left| \frac{P_{cal}(N_{recalc}-1, S_k, 1)}{P_{elec}(P_{res}, f, n^{\circ}(N_{recalc}))} - 1 \right| > 10\% \quad [2]$$

wobei

das arithmetische Mittel der Endex-Preise ist, die im k -ten Halbjahr des dem Änderungsjahr N_{recalc} vorangehenden Jahres beobachtet wurden, für das Jahr N_{recalc} , wenn die Änderung die des k -ten Halbjahres des Jahres N_{recalc} betrifft

$P_{elec}(P_{res}, f, n^{\circ}(N_{recalc}))$ der Wert der eingespeisten Strommenge ist, der bei der Berechnung von $k_{ECO}(P_{res}, f, p)$ für das Betriebsjahr verwendet wird, das N_{recalc} ($Nr(N_{recalc}) = N_{recalc} - N1_{expl} + 1$) entspricht, gegebenenfalls in der bei früheren Änderungen des Korrekturfaktors ρ oder bei früheren Berechnungen des Koeffizienten " k_{ECO} neu berechnet" geänderten Form

Berechnungsmethode des Koeffizienten " k_{ECO} neu berechnet"

Wenn die Bedingung für die Änderung des Koeffizienten k_{ECO} (ursprünglich oder bereits neu berechnet) für einen Reservierungszeitraum P_{res} für einen Inbetriebnahmezeitraum P_{mes} und für eine Sparte f erfüllt ist, wird

o ein $k_{ECO}(N_{recalc}, P_{res}, P_{mes}, f, p)$, der im Falle einer jährlichen Änderung vom Jahr N_{recalc} bis zum Ende des Zeitraums für die Gewährung von grünen Zertifikaten gilt, oder

o ein $k_{ECO}(N_{recalc}, S_k, P_{res}, P_{mes}, f, p)$, der im Falle einer halbjährlichen Änderung ab dem Halbjahr N_{recalc}, S_k bis zum Ende des Zeitraums für die Gewährung von grünen Zertifikaten gilt,

für jede Leistungsklasse der Sparte f , des Änderungszeitraums P_{res} und des Inbetriebnahmezeitraums P_{mes} berechnet, indem in der Berechnungsformel für $k_{ECO}(P_{res}, f, p)$ (ursprünglich oder bereits neu berechnet) auf der Grundlage von

o dem Betriebsjahr, das dem Jahr der Änderung entspricht, bei einer jährlichen Änderung, oder

o dem Betriebshalbjahr, das dem Halbjahr der Änderung entspricht, im Falle einer halbjährlichen Änderung,

und bis zum Ende des in der Berechnung von $k_{ECO}(P_{res}, f, p)$ vorgesehenen Betriebszeitraums ausschließlich die Werte der ins Netz eingespeisten Strommenge aktualisiert werden, und zwar so, dass das zum Zeitpunkt der Reservierung für die betreffende Sparte garantierte Förderniveau aufrechterhalten wird.

* Die Werte für den Strompreis und k_{ECO} , die für die Jahre und Halbjahre vor dem Änderungshalbjahr N_{recalc}, S_k berücksichtigt werden, sind die tatsächlichen Werte, d. h. diejenigen, die für die ursprüngliche Berechnung von $k_{ECO}(P_{res}, f, p)$ berücksichtigt wurden oder gegebenenfalls diejenigen, die bei einer früheren Änderung des Rho-Faktors oder einer früheren Berechnung des Koeffizienten " k_{ECO} neu berechnet" ermittelt wurden.

* Die Aktualisierung der Stromwerte erfolgt wie folgt:

In das Netzwerk eingespeister Strom:

Im Falle einer jährlichen Änderung:

$$P_{elec}(P_{res}, f, n^{\circ}(N_{recalc})) \\ = P_{cal}(N_{recalc} - 1, S_1, 1)$$

Der Wert der eingespeisten Strommenge, der bei der Berechnung von $k_{ECO}(P_{res}, fp)$ für das N_{recalc} entsprechende Betriebsjahr berücksichtigt wird, wird mit dem arithmetischen Mittel der Endex-Preise für das Änderungsjahr N_{recalc} aktualisiert, die im ersten Halbjahr des dem Änderungsjahr N_{recalc} vorangehenden Jahres beobachtet wurden.

Für i von $Nr. (N_{recalc}) + 1$ bis $n_{expl}(f)$

Für jedes Betriebsjahr ab dem Jahr, das auf das Jahr folgt, das dem Änderungsjahr N_{recalc} entspricht,

$$P_{elec}(P_{res}, f, i) \\ = P_{cal}(N_{recalc} - 1, S_1, 1 + i - Nr.(N_{recalc}))$$

Der bei der Berechnung von $k_{ECO}(P_{res}, fp)$ für das Betriebsjahr $Nr. i$ berücksichtigte Wert der eingespeisten Strommenge wird mit dem arithmetischen Mittel der Endex-Preise für das dem Betriebsjahr $Nr. i$ entsprechende Jahr aktualisiert, die im ersten Halbjahr des dem Änderungsjahr N_{recalc} vorangehenden Jahres beobachtet wurden.

Wenn $1 + i - Nr.(N_{recalc}) \geq 4$ ist, wird eine Indexierung von 2 % pro Jahr vorgenommen.

Bei einer halbjährlichen Änderung:

$$P_{elec}(P_{res}, f, n^{\circ}(N_{recalc}), S_k) \\ = P_{cal}(N_{recalc} - 1, S_k, 1)$$

Der Wert der eingespeisten Strommenge, der bei der Berechnung von $k_{ECO}(P_{res}, fp)$ für das Betriebshalbjahr N_{recalc}, S_k berücksichtigt wird, wird mit dem arithmetischen Mittel der Endex-Preise für das Änderungsjahr N_{recalc} aktualisiert, die im k -ten Halbjahr des dem Änderungsjahr N_{recalc} vorangehenden Jahres beobachtet wurden;

Wenn es sich um die Änderung für das 1. Halbjahr des Änderungsjahres handelt, wird der Wert der eingespeisten Strommenge, der für das Betriebshalbjahr N_{recalc}, S_2 berücksichtigt wird, ebenfalls mit dem arithmetischen Mittel der Endex-Preise für das Änderungsjahr N_{recalc} aktualisiert, die im ersten Halbjahr des dem Änderungsjahr N_{recalc} vorangehenden Jahres beobachtet wurden.

Für i von $Nr. (N_{recalc}) + 1$ bis $n_{expl}(f)$

Für jedes Betriebsjahr ab dem Jahr, das auf das Jahr folgt, das dem Änderungsjahr N_{recalc} entspricht,

$$P_{elec}(P_{res}, f, i) \\ = P_{cal}(N_{recalc} - 1, S_k, 1 + i - n^{\circ}(N_{recalc}))$$

Der Wert der eingespeisten Strommenge, der bei der Berechnung von $k_{ECO}(P_{res}, fp)$ für das Betriebsjahr $Nr. i$ berücksichtigt wird, wird mit dem arithmetischen Mittel der Endex-Preise für das dem Betriebsjahr $Nr. i$ entsprechende Jahr aktualisiert, die im Laufe :

- des ersten Halbjahres des Jahres vor dem Änderungsjahr N_{recalc} , wenn es sich um die Änderung des ersten Halbjahres des Änderungsjahres handelt,
- des 2. Halbjahres des Jahres vor dem Änderungsjahr N_{recalc} , wenn es sich um die Änderung des zweiten Halbjahres des Änderungsjahres handelt, beobachtet wurden

Wenn $1 + i - Nr.(N_{recalc}) \geq 4$ ist, wird eine Indexierung von 2 % pro Jahr vorgenommen.

Eingesparte Kosten für selbstverbrauchten Strom:

Der Wert für die Kosten des selbst verbrauchten Stroms wird nicht aktualisiert.

Wenn die Bedingung für die Änderung des Koeffizienten k_{ECO} (ursprünglich oder bereits neu berechnet) nicht erfüllt ist oder wenn der im Abschnitt "Bedingung für die Änderung des Koeffizienten k_{ECO} (ursprünglich oder bereits neu berechnet)" genannte Änderungszeitraum für einen Reservierungszeitraum P_{res} , einen Inbetriebnahmezeitraum P_{mes} und für eine Sparte f abgelaufen ist, bleiben die bei der letzten Änderung für diesen Reservierungszeitraum P_{res} , diesen Inbetriebnahmezeitraum P_{mes} und für die verschiedenen Leistungsklassen der Sparte f neu berechneten Koeffizienten k_{ECO} (oder die ursprünglichen Koeffizienten k_{ECO} , falls noch keine Änderung des Faktors ρ oder des Koeffizienten "kECO neu berechnet" stattgefunden hat) bestehen.

Anwendung des Koeffizienten "kECO neu berechnet"

Für neue Anlagen zur Erzeugung von grünem Strom, für die bis einschließlich 31. Dezember 2022 ein Antrag auf Reservierung von grünen Zertifikaten gestellt wurde, wird der Koeffizient "kECO neu berechnet" erst nach Ablauf von drei Jahren ab der ersten Gewährung von grünen Zertifikaten an die Anlage angewendet.

So gelten folgende Bestimmungen:

- Vom Zeitpunkt der ersten Erfassung der Anlage bis zum Tag vor dem Zeitpunkt der ersten Erfassung + 3 Jahre gilt der zum Zeitpunkt der Reservierung geltende ursprüngliche Koeffizient k_{ECO} ;

- ab dem Datum der ersten Erfassung der Anlage + 3 Jahre bis zum Ende des Änderungsjahres, in das das Datum der ersten Erfassung der Anlage + 3 Jahre fällt (31. Dezember), wenn die Änderung jährlich erfolgt, oder bis zum Ende des Änderungshalbjahres, in das das Datum der ersten Erfassung der Anlage + 3 Jahre fällt (30. Juni oder 31. Dezember), wenn die Änderung halbjährlich erfolgt, wird der gegebenenfalls für das jeweilige Änderungsjahr oder -halbjahr neu berechnete k_{ECO} auf die gemeldete Erzeugung des Zeitraums angewendet;

- Ab dem folgenden Änderungshalbjahr gilt der gegebenenfalls für dieses Änderungshalbjahr neu berechnete k_{ECO} für die gemeldete Erzeugung der Anlage während des gesamten Änderungshalbjahres (vom 1. Januar bis zum 30. Juni oder vom 1. Juli bis zum 31. Dezember);

- Ist der im Abschnitt "Bedingungen für die Änderung des Koeffizienten k_{ECO} (ursprünglich oder bereits neu berechnet)" genannte Änderungszeitraum abgelaufen, gilt der gegebenenfalls neu berechnete Koeffizient k_{ECO} , der für das letzte Halbjahr des Anpassungszeitraums anwendbar ist.

Für neue Anlagen zur Erzeugung von grünem Strom, für die bis einschließlich 1. Januar 2023 ein Antrag auf Reservierung von grünen Zertifikaten gestellt wurde, wird der Koeffizient "kECO neu berechnet" ab der ersten Zuteilung von grünen Zertifikaten angewendet.

So gelten folgende Bestimmungen:

- ab dem Datum der ersten Erfassung der Anlage und bis zum Ende des Änderungsjahres, in das das Datum der ersten Erfassung der Anlage fällt (31. Dezember), wenn die Änderung jährlich erfolgt, oder bis zum Ende des Änderungshalbjahres, in das das Datum der ersten Erfassung der Anlage fällt (30. Juni oder 31. Dezember), wenn die Änderung halbjährlich erfolgt, wird der gegebenenfalls für das jeweilige Änderungsjahr oder -halbjahr neu berechnete k_{ECO} angewendet;

- Ab dem folgenden Änderungshalbjahr gilt der gegebenenfalls für dieses Änderungshalbjahr neu berechnete k_{ECO} für die gemeldete Erzeugung der Anlage während des gesamten Halbjahres (vom 1. Januar bis zum 30. Juni oder vom 1. Juli bis zum 31. Dezember);

- Ist der im Abschnitt "Bedingungen für die Änderung des Koeffizienten k_{ECO} (ursprünglich oder bereits neu berechnet)" genannte Änderungszeitraum abgelaufen, gilt der gegebenenfalls neu berechnete Koeffizient k_{ECO} , der für das letzte Halbjahr des Anpassungszeitraums anwendbar ist.

Der Satz für die Gewährung von grünen Zertifikaten ergibt sich aus folgender Formel:

Wenn die Änderung jährlich erfolgt:

$$t_{cv}(N_{recalc}, P_{res}, P_{mes}, fp) = \min(\text{plafond}, k_{ECO}(N_{recalc}, P_{res}, P_{mes}, fp) \times k_{CO2})$$

Wenn die Änderung halbjährlich erfolgt:

$$t_{cv}(N_{recalc}, S_k, P_{res}, P_{mes}, fp) = \min(\text{plafond}, k_{ECO}(N_{recalc}, S_k, P_{res}, P_{mes}, fp) \times k_{CO2})$$

Der maximale Gewährungssatz ist auf den gegebenenfalls von der Regierung festgelegten maximalen Gewährungssatz begrenzt, ohne die in Artikel 38 § 6bis des Dekrets vom 12. April 2001 bezüglich der Organisation des regionalen Elektrizitätsmarkts festgelegte Obergrenze für die verschiedenen Erzeugungsarten von Grünstrom oder auf der Grundlage einer Akte festgelegten Obergrenze zu überschreiten.

Sonderfälle

- ebenso wie gemäß der Mitteilung CD-18i29-CWaPE-0054 vom 29. September 2018 der K_{ECO} -Koeffizient für Photovoltaikanlagen mit einer Leistung von mehr als 250 kW und höchstens 1000 kW, für die ab 2019 eine Reservierung von grünen Zertifikaten vorgenommen wurde, dem K_{ECO} -Koeffizienten entspricht, der für Anlagen mit einer Leistung von mehr als 10 kW und höchstens 250 kW berechnet wurde, multipliziert mit 0,8, entspricht der für Photovoltaikanlagen mit einer Leistung von mehr als 250 kW und höchstens 1000 kW, für die ab 2019 eine Reservierung von grünen Zertifikaten vorgenommen wurde, neu berechnete Koeffizient k_{ECO} dem für Anlagen mit einer Leistung von mehr als 10 kW und höchstens 250 kW neu berechneten k_{ECO} -Koeffizienten, multipliziert mit 0,8;

- ebenso wie gemäß der Mitteilung CD-18i29-CWaPE-0054 vom 29. September 2018 der K_{ECO} -Koeffizient für Photovoltaikanlagen mit einer Leistung von mehr als 1000 kW, für die ab 2019 eine Reservierung von grünen Zertifikaten vorgenommen wurde, dem K_{ECO} -Koeffizienten entspricht, der für Anlagen mit einer Leistung von mehr als 10 kW und höchstens 250 kW berechnet wurde, multipliziert mit 0,6, entspricht der für Photovoltaikanlagen mit einer Leistung von mehr als 1000 kW, für die ab 2019 eine Reservierung von grünen Zertifikaten vorgenommen wurde, neu berechnete Koeffizient k_{ECO} dem für Anlagen mit einer Leistung von mehr als 10 kW und höchstens 250 kW neu berechneten k_{ECO} -Koeffizienten, multipliziert mit 0,6;

- in Fällen, in denen ein auf der Grundlage der Akte berechneter Koeffizient k_{ECO} angewendet wird, wird der neu berechnete Koeffizient k_{ECO} auf der Grundlage der Daten ermittelt, die zur Bestimmung des auf der Grundlage der Akte berechneten Koeffizienten k_{ECO} berücksichtigt wurden;

- in Fällen, in denen der Koeffizient k_{ECO} mangels ausreichender Daten pauschal festgelegt wurde, wird der Koeffizient " k_{ECO} neu berechnet" nicht ermittelt.

Veröffentlichung des Koeffizienten " k_{ECO} neu berechnet"

Der Koeffizient " k_{ECO} neu berechnet", der ab dem Änderungsjahr N_{recalc} gilt, wenn die Änderung jährlich erfolgt, oder ab dem Änderungshalbjahr N_{recalc}, S_k , wenn die Änderung halbjährlich erfolgt, für jeden Reservierungszeitraum P_{res} , Inbetriebnahmezeitraum P_{mes} , für die Sparte f und die Leistungsklasse p vom Minister im Halbjahr vor dem Änderungsjahr N_{recalc} bzw. dem Änderungshalbjahr N_{recalc}, S_k festgelegt. "

KAPITEL 2 - Abänderungen des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 30. März 2006 über die Verpflichtungen öffentlichen Dienstes im Elektrizitätsmarkt

Art. 6 - In Kapitel III, Abschnitt 2 des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 30. März 2006 über die Verpflichtungen öffentlichen Dienstes im Elektrizitätsmarkt wird ein wie folgt lautender Artikel *24decies* eingefügt:

"Art. *24decies* - Wird der Zählpunkt fernausgelesen, so stellt der Netzbetreiber der Verwaltung vierteljährlich elektronisch und unentgeltlich den Zählerstand zur Verfügung oder gewährt ihr Zugang dazu, anhand dessen die in das Netz eingespeiste Strommenge ermittelt werden kann, die für die Ausstellung der Herkunftsnachweise gemäß Artikel 17bis, § 2 Absatz 3 des Erlasses der wallonischen Regierung vom 30. November 2006 über die Förderung des mittels erneuerbarer Energiequellen oder Kraft/Wärme-Kopplung erzeugten Stroms, sowie die entnommene Strommenge zu ermitteln.

Der Minister kann die Modalitäten der Anwendung des vorliegenden Artikels festlegen. "

KAPITEL 3 - Schlussbestimmungen

Art. 7 - Die Mitteilung 2023/008098 vom 16. Mai 2023 über die Berechnungsmethode für den Koeffizienten " k_{ECO} neu berechnet" ab dem 1. Januar 2023 ersetzt durch die Mitteilung der Direktorin der Direktion der Organisation der regionalen Energiemärkte 2024/005382 zur Änderung der Mitteilung 2021/028066 vom 15. Dezember 2021 über die Berechnungsmethode für den Korrekturfaktor ρ ("??") ab dem 1. Januar 2022 und die Mitteilung 2023/008098 vom 16. Mai 2023 über die Berechnungsmethode für den Koeffizienten " k_{ECO} neu berechnet" ab dem 1. Januar 2023 wird aufgehoben.

Art. 8 - § 1. Artikel 6 dieses Erlasses tritt am ersten Tag des vierundzwanzigsten Monats nach dem Monat seiner Veröffentlichung im *Belgischen Staatsblatt* in Kraft.

Die Regierung kann für das Inkrafttreten ein Datum, das vor dem in Absatz 1 genannten Datum liegt, festlegen.

§ 2. Die Artikel 3, 2°, 5 und 7 des vorliegenden Erlasses werden am 1. Januar 2023 wirksam.

Art. 9 - Der vorliegende Erlass wird auch "Erlass der Wallonischen Regierung vom 23. April 2026 zur Änderung insbesondere der Anhänge der Bescheinigung zur Herkunftsgarantie, der Regelung für den Koeffizienten "k_{ECO} neu berechnen" und der Einspeisenachweise" genannt.

Art. 10 - Der Minister, zu dessen Zuständigkeitsbereich die Energie gehört, wird mit der Ausführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.

Namur, den 23. April 2026

Für die Regierung:

Der Ministerpräsident und Minister für Haushalt, Finanzen, internationale Beziehungen und Tierwohl

A. DOLIMONT

Die Ministerin für Energie, den Luft-Klima-Plan, Wohnungswesen und Flughäfen

C. NEVEN

VERTALING

WAALSE OVERHEIDSDIENST

[C – 2026/003668]

23 APRIL 2026. — Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006 tot bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen of warmtekrachtkoppeling, tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 maart 2006 betreffende de openbare dienstverplichtingen op de elektriciteitsmarkt en tot opheffing van mededeling 2023/008908 van 16 mei 2023 betreffende de berekeningsmethodologie van de "herberekende k_{ECO}-coëfficiënt" vanaf 1 januari 2023 (ook besluit van de Waalse Regering tot wijziging van, in hoofdzaak, de bijlagen bij het certificaat van garantie van oorsprong, de regeling voor de herberekende k_{ECO}-coëfficiënt en de bewijzen van injectie)

VERSLAG AAN DE REGERING

1. Achtergrond : de k_{ECO}-regeling, de periodieke herziening en aanpassing ervan

Overeenkomstig artikel 15, bis/1, van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006 tot bevordering van de elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen of uit warmtekrachtkoppeling (hierna "besluit van 30 november 2006"), voorziet de steunregeling voor de productie van groene elektriciteit, de zogenaamde "k_{ECO}-regeling", van toepassing op nieuwe productie-eenheden voor groene elektriciteit die een reservering van groene certificaten hebben gedaan:

- tussen 1 juli 2014 en 31 mei 2024 voor andere sectoren dan fotovoltaïsche energie;
- tussen 1 januari 2015 en 31 mei 2024 voor fotovoltaïsche zonne-installaties met een vermogen van meer dan 10 kW;

, voor elke MWh groene elektriciteit die gedurende een bepaalde periode wordt geproduceerd, in de toekenning van groene certificaten volgens een bepaald toekenningspercentage.

Dit toekenningspercentage is het product van een CO₂-besparingscoëfficiënt ("k_{CO2}" en een economische coëfficiënt ("k_{ECO}"). Het is gemaximeerd op het eventueel vastgestelde maximale toekenningspercentage dat door de Regering wordt vastgesteld, zonder het plafond te overschrijden dat is vastgelegd in artikel 38, § 6bis van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt, voor de verschillende sectoren voor de productie van groene elektriciteit of op basis van een dossier.

De CO₂-coëfficiënt is altijd gelijk aan 1 voor fotovoltaïsche, wind- en waterkrachtcentrales. De k_{ECO}-coëfficiënt, die eventueel aan een maximum is gebonden, geeft dus rechtstreeks het toekenningspercentage aan dat op deze sectoren van toepassing is. Deze wordt bepaald per categorie van ondersteunde installaties, waarbij een categorie van installaties wordt gekenmerkt door een productiesector, een vermogensklasse en een periode voor de reservering van groene certificaten. De coëfficiënt k_{ECO} wordt voor de verschillende categorieën installaties berekend om hen een bepaald rendementsniveau te garanderen, zoals vastgelegd in bijlage 7 bij het besluit van 30 november 2006, rekening houdend met de technische, economische en financiële gegevens die voor de verschillende categorieën installaties zijn gehanteerd.

De "Commission wallonne pour l'Energie" (Waalse Energiecommissie (hierna "CWaPE")) heeft de methode ontwikkeld om de toekenningspercentages voor groene certificaten te berekenen¹. Deze is gebaseerd op de definitie van referentieprojecten die representatief zijn voor de verschillende categorieën installaties, waarvan wordt aangenomen dat ze op 1 januari van hun eerste exploitatiejaar van start gaan en op 31 december van hun laatste exploitatiejaar eindigen.

Om rekening te houden met de technische, economische en financiële ontwikkelingen in de verschillende sectoren, moeten de k_{ECO}-coëfficiënten van de verschillende categorieën van de fotovoltaïsche sector om de zes maanden worden herzien. De k_{ECO}-coëfficiënten van de andere sectoren moeten om de twee jaar worden herzien. Ze kunnen ook tussen twee boekjaren worden herzien in geval van een bijzonder sterke evolutie van een parameter die de rentabiliteit van de installaties beïnvloedt.

Bij elke herziening van de k_{ECO}-coëfficiënten maakt de Waalse Overheidsdienst de technisch-economische kenmerken bekend die voor elke categorie installaties zijn vastgesteld, met een gedetailleerde toelichting op de grondslagen waarop deze zijn gebaseerd.

De voor elke categorie installaties vastgestelde parameters worden ingediend in een Excel-spreadsheet, waarvan het resultaat het percentage toegekende groene certificaten is dat nodig is om de referentierentabiliteit te bereiken.

De parameters die van herziening tot herziening kunnen variëren, hebben met name betrekking op de volgende variabelen:

- technische variabelen zoals de werkingsduur van de installaties of het aandeel van het eigen elektriciteitsverbruik;
- variabelen met betrekking tot de investeringskosten of de werkingskosten;
- variabelen met betrekking tot de verwachte inkomsten, zoals de elektriciteitsprijs.

Bovendien moet voor de fotovoltaïsche, hydro-elektrische en windenergiesectoren de k_{ECO} -coëfficiënt die bij de reservering van groene certificaten werd bekendgemaakt, tijdens de toekenningsperiode worden aangepast aan de hand van de evolutie van de elektriciteitsprijsprognoses op de ENDEX-markt. Indien de elektriciteitsprijzen namelijk lager liggen dan de prijzen die bij de oorspronkelijke berekening van de k_{ECO} -coëfficiënt werden beschouwd, zijn ook de inkomsten uit de verkoop van elektriciteit lager dan verwacht en zal de steun in de vorm van groene certificaten die nodig is om de referentierendabiliteit te bereiken, moeten worden verhoogd. Omgekeerd, als de elektriciteitsprijzen hoger liggen dan de prijzen die bij de oorspronkelijke berekening van de k_{ECO} -coëfficiënt werden beschouwd, zijn de inkomsten uit de verkoop van elektriciteit hoger dan verwacht en kan de steun in de vorm van groene certificaten die nodig is om de referentierendabiliteit te bereiken, verminderd worden.

Het doel van de aanpassing is om onder- of overcompensatie van projecten te voorkomen die het gevolg zou zijn van de ontwikkeling van de verkoopprijzen van elektriciteit op de markt.

Overeenkomstig artikel 15, § 1bis/1, van het besluit van 30 november 2006 heeft de aanpassing uitsluitend betrekking op de prijs van de elektriciteit die in het net wordt geïnjecteerd. De aanpassing heeft dus geen betrekking op bijvoorbeeld de waarde van de zelfverbruikte elektriciteit, de werkingsduren van de installaties of de onderhoudskosten.

Tot en met 31 december 2022 gebeurt de periodieke aanpassing van het steunpercentage door middel van een correctiecoëfficiënt ρ , waarmee de oorspronkelijke coëfficiënt k_{ECO} wordt vermenigvuldigd. Het is het verschijnen van nulcoëfficiënten k_{ECO} voor bepaalde categorieën installaties dat aanleiding heeft gegeven tot een aanpassing van de methodologie. Het maakt namelijk niet uit met welke ρ -coëfficiënt het wordt vermenigvuldigd: een toekenningspercentage dat is gebaseerd op een aanvankelijke k_{ECO} van nul blijft op nul staan. Sinds 1 januari 2023 gebeurt de aanpassing van de k_{ECO} -coëfficiënt door middel van een herberekende k_{ECO} -coëfficiënt, die de oorspronkelijke k_{ECO} -coëfficiënt vervangt. Een aanvankelijke k_{ECO} -coëfficiënt van nul kan dus stijgen als de inkomsten uit de verkoop van elektriciteit tijdens de looptijd van de groene certificaten dalen.

Het tijdschema voor de aanpassing verschilt naargelang de productiesector, de reserveringsperiode voor groene certificaten en het betreffende jaar waarin de groene certificaten worden toegekend:

- naargelang van de sector en de periode waarin de groene certificaten worden gereserveerd:
 - o voor reserveringen van groene certificaten die dateren van vóór 1 januari 2023, vindt de eerste aanpassing pas plaats vanaf:
 - * het vierde jaar waarin groene certificaten worden toegekend voor wind- en waterkrachtcentrales;
 - * het 7e toekenningssemester van groene certificaten voor fotovoltaïsche installaties.
 - o voor de reserveringsperiodes van groene certificaten vanaf 1 januari 2023 vindt de eerste aanpassing plaats:
 - * vanaf het jaar van ingebruikname voor de windenergie- en waterkrachtsector;
 - * vanaf het semester van ingebruikname voor fotovoltaïsche installaties.
- naargelang van het jaar waarin de groene certificaten zijn toegekend: vindt de aanpassing jaarlijks plaats tot 2023 en vanaf 2024 halfjaarlijks.

Overigens moet de aanpassing worden doorgevoerd tot:

- het 9e jaar na het jaar waarin ze in gebruik zijn genomen, voor fotovoltaïsche installaties;
- het 14e jaar na het jaar van ingebruikname voor wind- en waterkrachtinstallaties waarvoor vóór 1 januari 2021 groene certificaten zijn gereserveerd;
- het 19e jaar na het jaar van ingebruikname voor windinstallaties waarvoor vanaf 1 januari 2021 groene certificaten zijn gereserveerd;
- het 24e jaar na het jaar van ingebruikname voor waterkrachtinstallaties waarvoor vanaf 1 januari 2021 groene certificaten zijn gereserveerd.

2. Reikwijdte van de berekeningsmethode voor de herberekende k_{ECO} -coëfficiënt, zoals uiteengezet in bijlage 13

In de methodologie in bijlage 13 wordt gedetailleerd beschreven hoe de k_{ECO} -coëfficiënt wordt berekend die in het kader van deze periodieke aanpassing met ingang van 1 januari 2023 opnieuw wordt berekend.

2.1. Controle van de voorwaarde voor herziening van de coëfficiënt k_{ECO}

Artikel 15, lid 1 bis/1, van het besluit van 30 november 2006 bepaalt dat de aanpassing alleen hoeft te worden doorgevoerd "als de vooruitzichten in de prijsevolutie voor elektriciteit ENDEX voor het volgende productiejaar met 10 % naar boven of naar beneden afgeveken zijn ten opzichte van de toepasselijke vooruitzichten in de prijsevolutie".

Alvorens over te gaan tot de eventuele berekening van de herberekende k_{ECO} die van toepassing is op een categorie installaties voor een bepaalde inbedrijfstellingsperiode, moet dus eerst worden nagegaan of aan deze voorwaarde inzake schommelingen in de elektriciteitsprijzen daadwerkelijk is voldaan.

De "vooruitzichten in de prijsevolutie voor elektriciteit ENDEX voor het volgende productiejaar" komen overeen met het rekenkundig gemiddelde van de dagelijkse slotkoersen van de forwards op de ICE Exendex-markt, zoals waargenomen tijdens periodes die afhankelijk zijn van de periode waarop de herziening betrekking heeft:

- voor een eventuele aanpassing voor een bepaald jaar of het eerste halfjaar van een bepaald jaar wordt het gemiddelde genomen van de Y+1-basisprijzen van Exendex Power BE voor het eerste halfjaar van het voorgaande jaar;
- voor een eventuele aanpassing voor het tweede halfjaar van een bepaald jaar wordt uitgegaan van het gemiddelde van de Y+1-basisprijzen van Exendex Power BE voor het tweede halfjaar van het voorgaande jaar.

De hypothese die aan deze methodologie ten grondslag ligt, is dat de verkoopprijzen van de op een bepaald moment geproduceerde elektriciteit het voorgaande jaar op de groothandelsmarkt voor elektriciteit zijn onderhandeld of hadden kunnen worden onderhandeld.

De Exendex Power BE-prijzen worden maandelijks bekendgemaakt op de website van de CREG op de pagina <https://www.creg.be/fr/professionnels/fonctionnement-et-monitoring-du-marche/tableau-de-bord>.

De "toepasselijke vooruitzichten in de prijsevolutie" zijn de verkoopprijzen van elektriciteit waarmee rekening is gehouden bij de berekening van de k_{ECO} -coëfficiënt en die zijn opgenomen in de k_{ECO} -rekenblad voor de betreffende installatiecategorie.

Als de prijzen in het rekenblad al zijn aangepast in het kader van een eerdere aanpassing (zie punt 2.2 hieronder), moet rekening worden gehouden met de laatste prijsaanpassing.

De toetsing van de voorwaarde bestaat uit het vergelijken van het gemiddelde van de Exendex Power BE-basisprijzen Y+1, over de relevante periode rekening houdend met de beoogde aanpassingsperiode, met de verkoopprijs die is opgenomen in de k_{ECO} van de betreffende installatiecategorie, eventueel gewijzigd tijdens een eerdere aanpassing, voor het exploitatiejaar of -semester dat overeenkomt met het beoogde aanpassingsjaar of -semester.²

Als het verschil tussen deze prijzen groter is dan 10 %, is aan de voorwaarde voor herziening van de coëfficiënt k_{ECO} voldaan.

2.2. Berekening van de herberekende k_{ECO} -coëfficiënt

Als aan de voorwaarde voor herziening van de coëfficiënt k_{ECO} is voldaan voor een bepaalde categorie installaties en een bepaalde inbedrijfstellingsperiode, moet voor die categorie installaties en die inbedrijfstellingsperiode een herberekende k_{ECO} worden berekend die van toepassing is vanaf het jaar of het halfjaar van herziening tot het einde van de periode waarin groene certificaten worden toegekend.

Daartoe zal een nieuwe, „herberekende“ k_{ECO} -coëfficiënt worden berekend, waarmee het niveau van de steun die op het moment van de reservering aan de betrokken eenheden was gegarandeerd, gehandhaafd blijft⁴, op basis van de aan de herzieningsperiode aangepaste verkoopprijzen voor elektriciteit. Er worden geen andere parameters gewijzigd dan de verkoopprijs van de elektriciteit.

Concreet worden de verkoopprijzen voor elektriciteit als volgt aangepast in de laatste versie⁵ van de spreadsheet die betrekking heeft op de betreffende installatiecategorie en ingebruiknameperiode:

- de verkoopprijzen van elektriciteit voor de jaren en halfjaren voorafgaand aan de aanpassingsperiode blijven ongewijzigd;

- vanaf het jaar of semester van herziening⁶, en tot het einde van de exploitatieperiode zoals vastgesteld bij de berekening van de oorspronkelijke k_{ECO} , worden de waarden van de aan het net geleverde elektriciteit vervangen door de volgende waarden:

- o voor het jaar of het semester waarop de herziening betrekking heeft:

- * als de herziening jaarlijks plaatsvindt of betrekking heeft op het eerste halfjaar van het jaar, wordt de waarde van de in het net geïnjecteerde elektriciteit die voor het exploitatiejaar dat overeenkomt met het herzieningsjaar in aanmerking is genomen bij de laatste berekening van de coëfficiënt k_{ECO} voor de betrokken installatiecategorie en inbedrijfstellingsperiode, vervangen door het gemiddelde van de Endex Power BE-basisprijzen Y+1 die zijn waargenomen tijdens het eerste halfjaar van het jaar voorafgaand aan de herzieningsperiode

- * als de herziening betrekking heeft op het tweede halfjaar van het jaar, wordt de waarde van de aan het net geleverde elektriciteit die is gehanteerd voor het exploitatiehalfjaar dat overeenkomt met het herzieningshalfjaar, bij de laatste berekening van de coëfficiënt k_{ECO} voor de betreffende installatiecategorie en inbedrijfstellingsperiode, vervangen door het gemiddelde van de Endex Power BE-basisprijzen Y+1 die zijn waargenomen in de loop van het tweede halfjaar van het jaar voorafgaand aan de herzieningsperiode

- o voor het jaar volgend op het jaar of het semester waarin de herziening plaatsvindt:

- * als de herziening jaarlijks plaatsvindt of betrekking heeft op het eerste halfjaar van het jaar, wordt de waarde van de in het net geïnjecteerde elektriciteit die is gehanteerd voor het exploitatiejaar dat overeenkomt met het jaar volgend op het herzieningsjaar, bij de laatste berekening van de k_{ECO} -coëfficiënt voor de betreffende installatiecategorie en inbedrijfstellingsperiode, vervangen door het gemiddelde van de Endex Power BE-basisprijzen Y+2 die zijn waargenomen in de eerste helft van het jaar voorafgaand aan de herzieningsperiode

- * als de herziening betrekking heeft op de tweede helft van het jaar, wordt de waarde van de in het net geïnjecteerde elektriciteit die is gehanteerd voor het exploitatiejaar dat overeenkomt met het jaar volgend op de herzieningsperiode, bij de laatste berekening van de k_{ECO} -coëfficiënt voor de betreffende installatiecategorie en inbedrijfstellingsperiode, vervangen door het gemiddelde van de Endex Power BE-basisprijzen Y+2 die zijn waargenomen in de tweede helft van het jaar voorafgaand aan de herzieningsperiode

- o voor het tweede jaar volgend op het jaar of het semester waarin de herziening plaatsvindt:

- * als de herziening jaarlijks plaatsvindt of betrekking heeft op het eerste halfjaar van het jaar, wordt de waarde van de in het net geïnjecteerde elektriciteit die is gehanteerd voor het exploitatiejaar dat overeenkomt met het tweede jaar volgend op het herzieningsjaar, bij de laatste berekening van de k_{ECO} -coëfficiënt voor de betreffende installatiecategorie en inbedrijfstellingsperiode, vervangen door het gemiddelde van de Endex Power BE-basisprijzen Y+3 die zijn waargenomen tijdens het eerste halfjaar van het jaar voorafgaand aan de herzieningsperiode

- * als de herziening betrekking heeft op de tweede helft van het jaar, wordt de waarde van de in het net geïnjecteerde elektriciteit die is gehanteerd voor het exploitatiejaar dat overeenkomt met het tweede jaar volgend op de herzieningsperiode, bij de laatste berekening van de k_{ECO} -coëfficiënt voor de betreffende installatiecategorie en inbedrijfstellingsperiode, vervangen door het gemiddelde van de Endex Power BE-basisprijzen Y+3 die zijn waargenomen in de tweede helft van het jaar voorafgaand aan de herzieningsperiode

- o voor de daaropvolgende jaren wordt de waarde van de aan het net geleverde elektriciteit in het tweede jaar na het jaar of het halfjaar van herziening met 2 % per jaar geïndexeerd.

De waarden van k_{ECO} die voor de periodes voorafgaand aan de herziening in aanmerking worden genomen, zijn de werkelijke waarden, dat wil zeggen de waarden van de oorspronkelijke k_{ECO} of de waarden die eventueel bij eerdere aanpassingen zijn berekend.

De k_{ECO} -coëfficiënt die vanaf de herzieningsperiode nodig is om het niveau van de steun te handhaven dat op het moment van de reservering voor de betreffende categorie installaties was gegarandeerd, wordt op deze nieuwe basis opnieuw berekend volgens de berekeningsmethode voor de k_{ECO} en met dezelfde regel wat betreft de bovengrens. Alleen de waarde van de op het net geïnjecteerde elektriciteit wordt aangepast.

Als niet aan de voorwaarde voor herziening van de coëfficiënt k_{ECO} wordt voldaan of als de herzieningstermijn voor een bepaalde categorie installaties en inbedrijfstellingsperiode is verstreken (zie punt 1), blijft de oorspronkelijke k_{ECO} -coëfficiënt of, indien van toepassing, de laatst herberekende k_{ECO} -coëfficiënt voor deze categorie installaties en inbedrijfstellingsperiode van kracht.

2.3. Toepassing van de herberekende k_{ECO} -coëfficiënt

De gedetailleerde berekening in punt 2.2 wordt uitgevoerd voor referentieprojecten waarvan wordt aangenomen dat ze op 1 januari van hun eerste exploitatiejaar van start gaan en op 31 december van hun laatste exploitatiejaar eindigen. De periode waarin groene certificaten voor de meeste installaties worden toegekend, loopt echter niet helemaal gelijk met deze theoretische toekenningsperiode.

Voor de nieuwe eenheden voor de productie van groene stroom waarvoor vóór 1 januari 2023 een aanvraag voor de reservering van groene certificaten is ingediend, geldt dan het volgende:

- de initiële k_{ECO} -waarde wordt gedurende drie jaar vanaf de datum van de eerste meting toegepast bij de toekenning van groene certificaten;

- vanaf deze verjaardatum wordt, indien aan de herzieningsvoorwaarde is voldaan, de herberekende k_{ECO} toegepast voor de rest van het jaar of het kalendersemester⁷; zo niet, dan blijft de oorspronkelijke k_{ECO} van kracht;

- vervolgens wordt de k_{ECO} die bij de verschillende halfjaarlijkse herzieningen opnieuw wordt berekend, per kalenderhalfjaar toegepast indien aan de herzieningsvoorwaarde is voldaan; is dat niet het geval, dan blijft de k_{ECO} die in de voorgaande periode werd toegepast, van kracht;

- wanneer de herzieningsperiode is verstreken, is de k_{ECO} die voor de resterende toekenningsperiode wordt toegepast, dezelfde als die welke bij de laatste herziening is gebruikt.

Voor de nieuwe eenheden voor de productie van groene stroom waarvoor vóór 1 januari 2023 een aanvraag voor de reservering van groene certificaten is ingediend, geldt dan het volgende:

- vanaf de datum van de eerste meting van de installatie wordt, indien aan de herzieningsvoorwaarde is voldaan, de herberekende k_{ECO} toegepast voor de rest van het jaar of het kalenderhalfjaar⁸; zo niet, dan blijft de oorspronkelijke k_{ECO} van kracht;
- vervolgens wordt de k_{ECO} die bij de verschillende halfjaarlijkse herzieningen opnieuw wordt berekend, per kalenderhalfjaar toegepast indien aan de herzieningsvoorwaarde is voldaan; is dat niet het geval, dan blijft de k_{ECO} die in de voorgaande periode werd toegepast, van kracht;
- wanneer de herzieningsperiode is verstreken, is de k_{ECO} die voor de resterende toekenningsperiode wordt toegepast, dezelfde als die welke bij de laatste herziening is gebruikt.

2.4. Bijzondere gevallen

- evenals, overeenkomstig Mededeling CD-18i29-CWaPE-0054 van 29 september 2018, de coëfficiënt k_{ECO} voor fotovoltaïsche installaties met een vermogen van meer dan 250 kW en minder dan of gelijk aan 1000 kW waarvoor vanaf 2019 groene certificaten zijn gereserveerd, gelijk is aan de coëfficiënt k_{ECO} , berekend voor installaties met een vermogen van meer dan 10 kW en minder dan of gelijk aan 250 kW, vermenigvuldigd met 0,8, de herberekende coëfficiënt k_{ECO} voor fotovoltaïsche installaties met een vermogen van meer dan 250 kW en ten hoogste 1000 kW waarvoor vanaf 2019 groene certificaten zijn gereserveerd, gelijk is aan de coëfficiënt k_{ECO} die is herberekend voor installaties met een vermogen van meer dan 10 kW en minder dan of gelijk aan 250 kW, vermenigvuldigd met 0,8;⁹

- evenals, overeenkomstig Mededeling CD-18i29-CWaPE-0054 van 29 september 2018, de coëfficiënt k_{ECO} voor fotovoltaïsche installaties met een vermogen van meer dan 250 kW en minder dan of gelijk aan 1000 kW waarvoor vanaf 2019 groene certificaten zijn gereserveerd, gelijk is aan de coëfficiënt k_{ECO} , berekend voor installaties met een vermogen van meer dan 10 kW en minder dan of gelijk aan 250 kW, vermenigvuldigd met 0,6, de herberekende coëfficiënt k_{ECO} voor fotovoltaïsche installaties met een vermogen van meer dan 250 kW en ten hoogste 1000 kW waarvoor vanaf 2019 groene certificaten zijn gereserveerd, gelijk is aan de coëfficiënt k_{ECO} die is herberekend voor installaties met een vermogen van meer dan 10 kW en minder dan of gelijk aan 250 kW, vermenigvuldigd met 0,6;

- wanneer een op basis van het dossier berekende k_{ECO} -coëfficiënt wordt toegepast, wordt de herberekende k_{ECO} -coëfficiënt berekend op basis van de technische, economische en financiële gegevens die zijn gebruikt om de k_{ECO} -coëfficiënt op basis van het dossier te bepalen;

- in gevallen waarin de k_{ECO} -coëfficiënt is vastgesteld zonder dat de technische, economische en financiële gegevens waarop de berekening is gebaseerd, zijn bekendgemaakt, wordt de herberekende k_{ECO} -coëfficiënt niet berekend.

2.5. Toepassing van de herberekende k_{ECO} -coëfficiënt

De herberekende k_{ECO} -coëfficiënten die vanaf een bepaald herzieningsjaar of -semester van toepassing zijn¹⁰ op de verschillende categorieën installaties en inbedrijfstellingsperiodes, worden door de Minister vastgesteld in het semester voorafgaand aan het betreffende herzieningsjaar of -semester, al naargelang de herziening jaarlijks of halfjaarlijks plaatsvindt. Dit is een ordetermin.

RAAD VAN STATE, Afdeling Wetgeving

Advies 78.696/17 van 19 januari 2026 over een ontwerpbesluit van de Waalse Regering 'tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006 tot bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen of warmtekrachtkoppeling, tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 maart 2006 betreffende de openbare dienstverplichtingen op de elektriciteitsmarkt en tot opheffing van mededeling 2023/008908 van 16 mei 2023 betreffende de berekeningsmethodologie van het "herberekende k_{ECO} -coëfficiënt" vanaf 1 januari 2023'

Op 19 december 2025 werd de Raad van State, afdeling wetgeving, door de Minister van Energie, Lucht-Klimaatplan, Huisvesting en Luchthavens van het Waals Gewest verzocht om binnen dertig dagen een advies te verstrekken over een ontwerpbesluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006 tot bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen of warmtekrachtkoppeling, tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 maart 2006 betreffende de openbare dienstverplichtingen op de elektriciteitsmarkt en tot opheffing van mededeling 2023/008908 van 16 mei 2023 betreffende de berekeningsmethodologie van het "herberekende k_{ECO} -coëfficiënt" vanaf 1 januari 2023.

Het ontwerp werd op 19 januari 2026 door de zeventiende kamer onderzocht. De kamer bestond uit Luc DONNAY, kamerpresident, Laurence VANCRAVEBECK en Anne Stéphanie RENSON, staatsraden, Jacques ENGLEBERT, assessor, en Charles Henri VAN HOVE, griffier.

verslag werd uitgebracht door Benoît Jadot, eerste auditeur afdelingshoofd.

Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 19 januari 2026.

*

Aangezien de adviesaanvraag ingediend is op basis van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten 'op de Raad van State', gecoördineerd op 12 januari 1973, beperkt de afdeling Wetgeving zich, overeenkomstig artikel 84, § 3, van de gecoördineerde wetten, voornamelijk tot het onderzoek van de bevoegdheid van de steller van de handeling, de rechtsgrond en de vraag of de voorgeschreven vormvereisten zijn vervuld.

voorafgaande opmerkingen

1. Zowel uit de tekst zelf als uit het dossier en de verschillende adviezen van de belangrijkste belanghebbenden in de sector blijkt dat het ontwerpbesluit, en met name artikel 5 – dat tot doel heeft in de ontwerp-bijlage 13 de berekeningsmethode voor de "herberekende k_{ECO} -coëfficiënt" vast te leggen – een hoge mate van technische complexiteit op energiegebied vertoont.

Bij gebrek aan specifieke kennis van de uiterst technische aspecten van het voorstel en van de concrete gegevens waarmee rekening moet worden gehouden, en aangezien zij bovendien juridisch niet de mogelijkheid heeft om hierover een tegensprekelijk debat te organiseren, kan de wetgevingscommissie slechts kennis nemen van de gegeven toelichtingen, zonder zich definitief te kunnen uitspreken over de relevantie en de juridische toelaatbaarheid van het voorgestelde mechanisme. Dit advies beperkt zich dan ook tot de behandeling van bepaalde juridische kwesties die losstaan van de technische aspecten van het dossier, en die voornamelijk betrekking hebben op de methodologie die is vastgelegd in de ontwerp-bijlage 13¹¹.

3. Gezien het zeer technische karakter van het project zou het bovendien nuttig zijn om een verslag voor de Regering op te stellen, waarin de reikwijdte van de technische bepalingen op een duidelijke en concrete manier wordt toegelicht. Volgens de beginselen van de wetgevingstechniek is het opstellen van een verslag aan de Regering aangewezen wanneer bijgedragen wordt aan het goed begrip van de nieuwe regels, vooral als ze technisch of complex zijn.

ONDERZOEK VAN HET ONTWERP

AANHEF

In lid 1, aan het einde, worden de woorden „gewijzigd bij het besluit van 25 april 2024;“ vervangen door de woorden „gewijzigd bij het decreet van 25 april 2024;“.

BESCHIKKEND GEDEELTE

Artikel 1.

In de inleidende zin moet 23 mei 2024 worden vermeld, en niet 25 mei 2024.

Artikel 3.

In punt 1 moet worden verwezen naar lid 7 en niet naar lid 8 van paragraaf 1bis van artikel 15 van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006 tot bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen of warmtekrachtkoppeling’.

Artikel 5.

De projectmethodologie maakt op verschillende punten onderscheid tussen de sector „windenergie“, de sector „waterkracht“ en de sector „zonne-energie“.

De auteur van het project moet de verschillen in behandeling tussen deze verschillende sectoren kunnen motiveren. Deze motiveringen kunnen goed worden opgenomen in het verslag aan de Regering dat in de eerdere opmerking wordt aanbevolen.

Artikel 8.

Sommige bepalingen van het ontwerpbesluit zijn bedoeld om met terugwerkende kracht van kracht te worden. Dit geldt met name voor de artikelen 3, 2°, 5 en 7.

Artikel 8 van het ontwerp moet worden aangevuld met een lid waarin wordt bepaald dat deze bepalingen op 1 januari 2023 in werking treden.

In dit verband wordt erop gewezen dat krachtens een algemeen rechtsbeginsel het niet-terugwerkende karakter van administratieve handelingen de regel is. Dit kan echter gerechtvaardigd zijn als het bij een wettelijke bepaling is toegestaan. Bij gebrek aan een wettelijke machtiging is terugwerkende kracht slechts bij wijze van uitzondering toegestaan, wanneer dit met name noodzakelijk is voor de continuïteit van de openbare dienst of voor de regularisatie van een feitelijke of juridische situatie, en voor zover dit in overeenstemming is met de eisen van rechtszekerheid en de individuele rechten.

In dit verband wordt in de inleiding van het ontwerp het volgende uiteengezet:

„Overwegende dat de herziening van het herberekende k_{ECO} -mechanisme, bedoeld in artikel 3, 2°, en artikel 5 van dit besluit, op 1 januari 2023 uitwerking heeft;

Overwegende dat de berekeningsmethode voor de herberekende k_{ECO} -coëfficiënt bijgevolg van toepassing is op groene stroom waarop de herberekende k_{ECO} -coëfficiënt van toepassing is en die vanaf en met inbegrip van 1 januari 2023 wordt geproduceerd;

Overwegende dat de Minister de toekenningspercentages vaststelt die van toepassing zijn vanaf 1 januari 2023 tot de inwerkingtreding van dit besluit, overeenkomstig de in de bijlage opgenomen methodologie, en dat de overheid, indien nodig, regulerende toekenningen verricht voor de betreffende periode;

Overwegende dat artikel 15, § 1bis, van het besluit van 30 november 2006 gewijzigd is bij artikel 5, § 1bis, van het besluit van de Waalse Regering van 16 februari 2023 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006 tot bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen of warmtekrachtkoppeling;

Overwegende dat deze wijziging met terugwerkende kracht geldt vanaf 1 januari 2023;

Overwegende dat deze wijziging negatieve gevolgen heeft gehad voor producenten van hernieuwbare elektriciteit die hun productie op jaarbasis vooraf hadden verkocht, overeenkomstig de jaarfrequentie van de beoordeling van de herberekende k_{ECO} die op dat moment van kracht was;

Overwegende dat deze producenten daardoor niet hebben kunnen genieten van de hoge marktprijzen in de tweede helft van 2022;

Overwegende dat, overeenkomstig de halfjaarlijkse frequentie die bij besluit van 16 februari 2023 is opgelegd, de marktprijzen van het tweede halfjaar van 2022 in aanmerking worden genomen voor de berekening van de toekenningspercentages voor het tweede halfjaar van 2023;

Overwegende dat, om dit ongewenste effect te corrigeren, een toepassing met terugwerkende kracht noodzakelijk is;

Overwegende dat de terugwerkende kracht overigens geen negatieve gevolgen zal hebben voor de toekenningspercentages voor producenten”.

Toen hem hierover vragen werden gesteld, bevestigde de afgevaardigde dat de gevolgen van de artikelen 3, 2°, 5 en 7 uitsluitend positief zouden zijn voor degenen voor wie ze bedoeld zijn, en dat de terugwerkende kracht die aan deze bepalingen wordt toegekend, geen afbreuk zou doen aan enig individueel recht.

Terugwerkende kracht is dus toegestaan.

Artikel 9.

De afdeling wetgeving ziet het nut van artikel 9 niet in, daar het gezien zijn lengte eerder als een alternatieve titel dan als een afgekorte titel kan worden beschouwd ¹². Aangezien deze werkwijze de leesbaarheid niet ten goede komt, wordt artikel 9 weggelaten.

Nota's

1 Voorstel van de CWaPE CD-14b11-CWaPE-861 van 13 februari 2014 betreffende een "Methodologie voor de berekening van de nieuwe toekenningspercentages voor groene certificaten", opgesteld krachtens artikel 43bis, § 1, van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt.

2 Naargelang de herziening jaarlijks of halfjaarlijks plaatsvindt.

3 Naargelang de herziening jaarlijks of halfjaarlijks plaatsvindt.

4 Er zijn twee uitzonderingen: wanneer de oorspronkelijke k_{ECO} nul is en in het geval van een op basis van het dossier verhoogde k_{ECO} , is de herberekening van de k_{ECO} niet bedoeld om het oorspronkelijke steunniveau te handhaven, maar wel om de referentierentabiliteit te bereiken zoals gedefinieerd in bijlage 7 van het besluit van 30 november 2006.

5 Naargelang de eerdere herzieningen die al zijn uitgevoerd.

6 Naargelang de herziening jaarlijks of halfjaarlijks plaatsvindt.

7 Naargelang de herziening jaarlijks of halfjaarlijks plaatsvindt.

8 Naargelang de herziening jaarlijks of halfjaarlijks plaatsvindt.

Mededeling van de CWaPE CD-18i29-CWaPE-0054 van 29 september 2018 betreffende de economische coëfficiënten (k_{ECO}) die van toepassing zijn op de verschillende sectoren voor de productie van groene stroom vanaf 1 januari 2019 tot de inwerkingtreding van het hervormde mechanisme, blz. 16:

« Overeenkomstig de nota aan de Waalse regering betreffende de „Actualisering van de berekeningsmethode voor de economische coëfficiënten (k_{ECO}) in het kader van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006 tot bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen of warmtekrachtkoppeling" van 27 september 2018, worden voor de fotovoltaïsche sector 4 vermogensklassen (uitgedrukt in kWp) gehanteerd:

1)]0 – 10]: valt niet onder de regeling van de economische coëfficiënt k_{ECO} ;

2)]10 – 250]: k_{ECO} berekend op basis van de technisch-economische gegevens die in deze methodologie worden uiteengezet;

3)]250 – 1 000]: k_{ECO}]10 – 250] vermenigvuldigd met 0,80;

4)]1 000 – [: k_{ECO}]10 – 250] vermenigvuldigd met 0,60. ".

10 Naargelang de herziening jaarlijks of halfjaarlijks plaatsvindt.

11 Wat betreft de grenzen van het onderzoek naar de technische aspecten van een dossier, met name op het gebied van energie, zie onder meer advies 65.115/4 van 18 februari 2019 over een voorontwerp dat is uitgegroeid tot het decreet van 2 mei 2019 'tot wijziging van het decreet van 12 april 2001 'betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt', Parl. doc., Parl. w., 2018—2019, nr. 1322/1, blz. 21-27.

12 Ibidem, aanbeveling 15.

23 APRIL 2026. — Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006 tot bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen of warmtekrachtkoppeling, tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 maart 2006 betreffende de openbare dienstverplichtingen op de elektriciteitsmarkt en tot opheffing van mededeling 2023/008908 van 16 mei 2023 betreffende de berekeningsmethode voor de „herberekende k_{ECO} -coëfficiënt" vanaf 1 januari 2023 (ook besluit van de Waalse Regering tot wijziging van, in hoofdzaak, de bijlagen bij het certificaat van garantie van oorsprong, de regeling voor de herberekende k_{ECO} -coëfficiënt en de bewijzen van injectie)

De Waalse Regering,

Gelet op het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt, artikel 34, § 1, laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 25 april 2024, artikel 37, § 1, laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 5 mei 2022, en artikel 38, § 1, vervangen bij het decreet van 4 oktober 2007 en gewijzigd bij het besluit van 25 april 2024;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006 tot bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen of warmtekrachtkoppeling;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 30 maart 2006 betreffende de openbare dienstverplichtingen op de elektriciteitsmarkt;

Gezien mededeling 2023/008098 van 16 mei 2023 betreffende de berekeningsmethode voor de „herberekende k_{ECO} -coëfficiënt" met ingang van 1 januari 2023;

Gelet op het rapport van 7 juli 2025 opgesteld overeenkomstig artikel 3, 2°, van het decreet van 11 april 2014 houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;

Gelet op het advies van de CWaPE, gegeven op 4 september 2025 ;

Gelet op advies 78.696/17 van de Raad van State, gegeven op 19 januari 2026, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op het advies van ELIA, gegeven op 16 januari 2024;

Gelet op het advies van EDORA, gegeven op 16 januari 2023;

Gelet op het gezamenlijk advies van ORES en RESA van 2 september 2025;

Gelet op het advies van "FEBEG", gegeven op 4 september 2025;

Gelet op het advies van de beleidsgroep "Energie", gegeven op 4 september 2025;

Overwegende dat, ongeacht de uitvoeringsbesluiten, de in de artikelen 2 en 6 van dit besluit bedoelde wijzigingen rechtstreeks van toepassing zijn;

Overwegende dat de termijnen voor de bekendmaking van de „herberekende k_{ECO} -coëfficiënt", zoals bedoeld in bijlage 13, ordeterminen zijn;

Overwegende dat de herziening van het herberekende k_{ECO} -mechanisme, bedoeld in artikel 3, 2°, en artikel 5 van dit besluit, op 1 januari 2023 uitwerking heeft;

Overwegende dat de berekeningsmethode voor de herberekende k_{ECO} -coëfficiënt bijgevolg van toepassing is op groene stroom waarop de herberekende k_{ECO} -coëfficiënt van toepassing is en die vanaf en met inbegrip van 1 januari 2023 wordt geproduceerd;

Overwegende dat de Minister de toekenningspercentages vaststelt die van toepassing zijn vanaf 1 januari 2023 tot de inwerkingtreding van dit besluit, overeenkomstig de in de bijlage opgenomen methodologie, en dat de Administratie, indien nodig, regulerende toekenningen verricht voor de betreffende periode;

Overwegende dat de wijziging van de frequentie van de evaluatie van de herberekende k_{ECO} , bedoeld in artikel 15, § 1^{er} bis, van het besluit van 30 november 2006, is gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 16 februari 2023 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006 tot bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen of warmtekrachtkoppeling;

Overwegende dat deze wijziging met terugwerkende kracht geldt vanaf 1 januari 2023;

Overwegende dat deze wijziging negatieve gevolgen heeft gehad voor producenten van hernieuwbare elektriciteit die hun productie op jaarbasis vooraf hadden verkocht, overeenkomstig de jaarfrequentie van de beoordeling van de herberekende k_{ECO} die op dat moment van kracht was;

Overwegende dat deze producenten daardoor niet hebben kunnen genieten van de hoge marktprijzen in de tweede helft van 2022;

Overwegende dat, overeenkomstig de halfjaarlijkse frequentie die bij besluit van 16 februari 2023 is opgelegd, de marktprijzen van het tweede halfjaar van 2022 in aanmerking worden genomen voor de berekening van de toekenningspercentages voor het tweede halfjaar van 2023;

Overwegende dat, om dit ongewenste effect te corrigeren, een toepassing met terugwerkende kracht noodzakelijk is;

Overwegende dat de terugwerkende kracht overigens geen negatieve gevolgen zal hebben voor de toekenningspercentages voor producenten;

Op de voordracht van de Minister van Energie;

Na beraadslaging,

Besluit:

HOOFDSTUK 1. — wijzigingen in het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006 tot bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen of warmtekrachtkoppeling

Artikel 1. In artikel 2 van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006 tot bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen of warmtekrachtkoppeling, voor het laatst gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 23 mei 2024, worden volgende wijzigingen aangebracht:

1° in 11°bis worden de woorden “van het Operationeel directoraat-generaal Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, Erfgoed en Energie” vervangen door de woorden “van de Waalse Overheidsdienst Gebiedsbeleid, Wonen, Erfgoed en Energie”;

2° punt 11° ter wordt opgeheven;

3° punt 11° quater wordt opgeheven.

Art. 2. Artikel 7 van hetzelfde besluit, voor het laatst gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 4 april 2019, wordt aangevuld met de paragrafen 4 en 5, luidend als volgt :

« § 4. Het certificaat van garantie van oorsprong voor elektriciteitsproductie-installaties op basis van fotovoltaïsche zonnepanelen met een nettovermogen van meer dan 10 kVA bevat de volgende bijlagen:

1. het telschema en het eendraadsschema;

2° het plaatsingsplan voor de panelen;

3° de ijkingscertificaten van de intensiteits-, spannings- en stroomtransformatoren;

4. de facturen voor de fotovoltaïsche installatie;

5° de technische fiche van het materieel voor de productie.

6. het IEC-certificaat en het “Factory Inspection Report” van de panelen;

7° het door de netbeheerder afgegeven inbedrijfnameakkoord waarin het maximaal toegestane injectievermogen is vermeld;

8. de door beide partijen ondertekende overeenkomst voor aansluiting op het elektriciteitsnet;

9° het conformiteitsrapport met het Algemeen Reglement inzake elektrische installaties, voor de fotovoltaïsche installatie en voor de aansluiting daarvan;

10° een afschrift van de verkregen milieuvergunning of globale vergunning als het project eraan onderworpen is.

11. indien van toepassing, elk bewijsstuk met betrekking tot de goedkeuring van de aanvraag voor investeringssteun.

Het certificaat van garanties van oorsprong voor andere installaties dan installaties voor de opwekking van elektriciteit uit fotovoltaïsche zonnepanelen bevat de volgende bijlagen:

1. het telschema, het eendraadsschema en het algemene schema van de installatie;

2° het vestigingsplan;

3° de ijkingscertificaten;

4° de facturen van de installatie;

5° de technische fiche van het materieel voor de productie.

6° indien van toepassing, het dossier met een beschrijving van de manieren waarop de geproduceerde warmte wordt benut;

7° indien van toepassing, de « Déclaration du Caractère Renouvelable d’Intrant » (DECRI) “Verklaring van het hernieuwbaar karakter van de Input”;

8° het door de netbeheerder afgegeven inbedrijfnameakkoord waarin het maximaal toegestane injectievermogen is vermeld;

9° het contract voor aansluiting op het elektriciteitsnet en, indien van toepassing, op het gasnet, ondertekend door beide partijen;

10° het conformiteitsrapport met het Algemeen Reglement inzake elektrische installaties, voor de fotovoltaïsche installatie en voor de aansluiting daarvan;

11° een afschrift van de verkregen milieuvergunning of globale vergunning als het project eraan onderworpen is.

12. indien van toepassing, elk bewijsstuk met betrekking tot de goedkeuring van de aanvraag voor investeringssteun.

De Minister kan de modaliteiten tot toepassing van deze paragraaf bepalen.

§ 5. Naast de controle van de in § 3 bedoelde gegevens vermeldt het verslag dat de controle-instantie bij een periodieke controle opstelt:

1. De meetgegevens van de elektriciteitsinjectie van de installatie op het net;

2° indien van toepassing, de « Déclaration du Caractère Renouvelable d'Intrant » (DECRI) "Verklaring van het hernieuwbaar karakter van de Input";

De Minister kan de modaliteiten tot toepassing van deze paragraaf bepalen. "

Art. 3. In artikel 15 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 12 december 2024, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° In lid 1 bis, achtste alinea, worden de woorden "een bijdrage van 10.090 GWh aan hernieuwbare elektriciteit, geproduceerd in het Waals Gewest tegen 2030" vervangen door de woorden „de indicatieve doelstellingen per sector in GWh zoals bedoeld in bijlage 4 bij dit besluit“;

2° in paragraaf 1 bis/1, vijfde lid, wordt de zin "De Administratie evalueert de herberekende k_{ECO} op halfjaarlijkse basis." vervangen door de zinnen « De minister stelt de k_{ECO} vast, die opnieuw is berekend volgens de in bijlage 13 bedoelde methode. Tot en met 31 december 2023 wordt de herberekende k_{ECO} jaarlijks door de Minister beoordeeld. Vanaf 1 januari 2024 wordt deze halfjaarlijks beoordeeld. " en de woorden "het in bijlage 7 bepaalde rendabiliteitsniveau dat gold op het moment van de reservering" worden vervangen door de woorden «het in het oorspronkelijke toekenningsbeslissing vastgestelde steunniveau».

Art. 4. In artikel 17bis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Waalse Regering van 20 december 2007 en gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 16 mei 2024, wordt paragraaf 2 aangevuld met een lid, luidend als volgt:

„Het bewijs van injectie in het net wordt aangebracht door middel van een afschrift van een distributienetbeheerder, de lokale transmissienetbeheerder of een erkend controleorgaan. Elk document dat door de producent is opgesteld, is niet-ontvankelijk. ".

Art. 5. In hetzelfde besluit wordt een bijlage 13 ingevoegd, luidend als volgt:

"Bijlage 13. Berekeningsmethodologie van de herberekende k_{ECO} -coëfficiënt

Aan de hand van deze methodologie kan de herziene k_{ECO} -coëfficiënt, bedoeld in artikel 15 van dit besluit, worden berekend vanaf de inwerkingtreding ervan op 1 januari 2023.

De beoordeling en aanpassing van de „herberekende k_{ECO} -coëfficiënt" vinden plaats per sector, vermogensklasse, reserveringsperiode en inbedrijfstellingsperiode. Deze evaluaties en aanpassingen vinden jaarlijks plaats tot en met 31 december 2023 en halfjaarlijks vanaf 1 januari 2024.

Voor de reserveringsperiodes van groene certificaten tot en met 31 december 2022 vinden de evaluatie en, indien nodig, de aanpassing van de „ k_{ECO} " plaats vanaf het derde jaar na het jaar van ingebruikname voor wind- en waterkrachtcentrales en vanaf het zesde halfjaar na het halfjaar van ingebruikname voor fotovoltaïsche installaties.

Voor reserveringsperiodes van groene certificaten vanaf 1 januari 2023 vinden de beoordeling en, in voorkomend geval, de aanpassing van de „herberekende k_{ECO} -coëfficiënt" plaats vanaf het jaar van ingebruikname voor wind- en waterkrachtcentrales en vanaf het halfjaar van ingebruikname voor fotovoltaïsche installaties.

Definitie van de gebruikte termen

P_{res}	Reserveringsperiode voor groene certificaten
$N_{herberekening}$	Jaar waarin de k_{ECO} -coëfficiënt is herzien (initieel of reeds herberekend)
S_k	Semester in een jaar ($k = 1$ of 2)
f	Sector
p	Vermogenscategorie
P_{mes}	Ingebruiknameperiode van de installatie
$k_{ECO}(P_{res},fp)$	Initiële economische coëfficiënt toegepast op P_{res} , voor een bepaalde sector en vermogenscategorie (fp)
$n_{expl}(f)$	Aantal exploitatiejaren: Sector fotovoltaïsche energie/windenergie: $n_{expl}(PVE) = 20$ Hydraulische setor: $n_{expl}(H) = 35$
$N1_{expl}$	1 ^e exploitatiejaar
$P_{cal}(N,S_k,j)$	Rekenkundig gemiddelde van de dagelijkse einde-forwardprijzen die in het halfjaar k van het jaar N op de markt „ICE Endex Belgian Power Base Load futures" zijn waargenomen voor het jaar $N+j$ ($j \geq 1$) Als dit gemiddelde onbekend is ($j \geq 4$), wordt een indexering van 2 % per jaar toegepast.
$P_{elec}(P_{res},f,i)$	Waarde van de geïnjecteerde elektriciteit die wordt meegenomen in de berekening van $k_{ECO}(P_{res},fp)$ van de installaties van de sector f voor het i ^e exploitatiejaar van volgnummer i ($i > 0$), eventueel zoals gewijzigd tijdens eerdere herzieningen van de correctiecoëfficiënt ρ of eerdere berekeningen van de herberekende coëfficiënt k_{ECO}

Voorwaarde voor de herziening van de k_{ECO} -coëfficiënt (initieel of reeds herberekend)

De minister voert de evaluatie en, in voorkomend geval, de aanpassing van de „herberekende k_{ECO} -coëfficiënt" uit als de vooruitzichten in de prijzevolutie voor elektriciteit ENDEX voor het volgende productiejaar met 10 % naar boven of naar beneden afgeweken zijn ten opzichte van de toepasselijke vooruitzichten in de prijzevolutie".

Bij een jaarlijkse herziening of een herziening voor het eerste halfjaar van het jaar, is de elektriciteitsprijs die in aanmerking wordt genomen om de werkelijke prijsontwikkeling van de herziening te bepalen, het rekenkundige gemiddelde van de dagelijkse forwardsluitingsprijzen op de ICE Endex-markt die worden nageleefd in de eerste helft van het jaar voorafgaand aan het herzieningsjaar voor levering van elektriciteit in het herzieningsjaar.

Voor de herziening in de tweede helft van het jaar is de elektriciteitsprijs die in aanmerking wordt genomen om de werkelijke prijsontwikkeling in het herzieningsjaar te bepalen, het rekenkundig gemiddelde van de dagelijkse slotkoersen van de termijncontracten op de ICE Endex-markt die in de tweede helft van het jaar voorafgaand aan het herzieningsjaar zijn genoteerd voor levering van elektriciteit in het herzieningsjaar.

Bij de jaarlijkse herziening wordt de onderstaande voorwaarde [1] jaarlijks door de Minister getoetst voor elke sector f , reserveringsperiode P_{res} en ingebruiknameperiode P_{mes} , en wel:

o voor reserveringsperiodes tot en met 31 december 2022: vanaf het derde jaar volgend op elk jaar waarin ten minste één installatie die groene certificaten heeft gereserveerd tijdens de reserveringsperiode P_{res} , in gebruik is genomen;

o voor reserveringsperiodes vanaf 1 januari 2023: elk jaar waarin ten minste één installatie die groene certificaten heeft gereserveerd in de reserveringsperiode P_{res} in gebruik is genomen.

$$\left| \frac{P_{cal}(N_{recalc}-1, S_1, 1)}{P_{elec}(P_{res}, f, n^o(N_{recalc}))} - 1 \right| > 10\% \quad [1]$$

waarbij

$P_{cal}(N_{recalc}-1, S_1, 1)$ is het gemiddelde van de Endex-prijzen die zijn waargenomen in de eerste helft van het jaar voorafgaand aan het herzieningsjaar N_{recalc} voor het jaar N_{recalc}

$P_{elec}(P_{res}, f, n^o(N_{recalc}))$ is de waarde van de teruggeleverde elektriciteit die wordt gebruikt bij de berekening van $k_{ECO}(P_{res}, f, p)$ voor het exploitatiejaar dat overeenkomt met N_{recalc} ($nr(N_{recalc}) = N_{recalc} - N_{expl} + 1$), eventueel zoals gewijzigd tijdens eerdere herzieningen van de correctiecoëfficiënt ρ of eerdere berekeningen van de herberekende coëfficiënt k_{ECO}

Bij de jaarlijkse herziening wordt de onderstaande voorwaarde [2] jaarlijks door de Minister getoetst voor elke sector f , reserveringsperiode P_{res} en ingebruiknameperiode P_{mes} , en wel:

o voor reserveringen tot en met 31 december 2022:

* vanaf het derde jaar volgend op elk jaar waarin ten minste één installatie uit de wind- of waterkrachtsector die groene certificaten had gereserveerd tijdens de reserveringsperiode P_{res} , in gebruik is genomen;

* vanaf het zesde semester volgend op elk semester waarin ten minste één installatie uit de fotovoltaïsche sector die groene certificaten heeft gereserveerd tijdens de reserveringsperiode P_{res} , in gebruik is genomen;

o voor de reserveringsperiodes vanaf 1 januari 2023:

* elk jaar waarin ten minste één installatie uit de wind- of hydro-elektrische sector die groene certificaten had gereserveerd tijdens de reserveringsperiode P_{res} , in gebruik is genomen;

* elk semester waarin ten minste één installatie uit de fotovoltaïsche sector die groene certificaten heeft gereserveerd voor de reserveringsperiode P_{res} in gebruik is genomen, voor reserveringsperiodes vanaf 1 januari 2023;

o tot:

* het 9e jaar na het jaar waarin ze in gebruik zijn genomen, voor fotovoltaïsche installaties;

* het 14e jaar na het jaar van ingebruikname voor wind- en waterkrachtinstallaties waarvoor vóór 1 januari 2021 groene certificaten zijn gereserveerd;

* het 19e jaar na het jaar van ingebruikname voor windinstallaties waarvoor vanaf 1 januari 2021 groene certificaten zijn gereserveerd;

* het 24e jaar na het jaar van ingebruikname voor waterkrachtinstallaties waarvoor vanaf 1 januari 2021 groene certificaten zijn gereserveerd.

$$\left| \frac{P_{cal}(N_{recalc}-1, S_k, 1)}{P_{elec}(P_{res}, f, n^o(N_{recalc}))} - 1 \right| > 10\% \quad [2]$$

waarbij

$P_{cal}(N_{recalc}-1, S_k, 1)$ is het gemiddelde van de Endex-prijzen die zijn waargenomen in het k^e halfjaar van het jaar voorafgaand aan het herzieningsjaar N_{recalc} voor het jaar N_{recalc} wanneer de herziening betrekking heeft op het k^e halfjaar van het jaar N_{recalc}

$P_{elec}(P_{res}, f, n^o(N_{recalc}))$ is de waarde van de geïnjecteerde elektriciteit die wordt gebruikt bij de berekening van $k_{ECO}(P_{res}, f, p)$ voor het exploitatiejaar dat overeenkomt met N_{recalc} ($nr(N_{recalc}) = N_{recalc} - N_{expl} + 1$), eventueel zoals gewijzigd tijdens eerdere herzieningen van de correctiecoëfficiënt ρ of eerdere berekeningen van de herberekende coëfficiënt k_{ECO}

Berekening van de herberekende k_{ECO} -coëfficiënt

Als aan de voorwaarde voor herziening van de coëfficiënt k_{ECO} (de oorspronkelijke of de reeds herberekende) is voldaan voor een reserveringsperiode P_{res} , voor een ingebruiknameperiode P_{mes} en voor een sector f ,

o een $k_{ECO}(N_{recalc}, P_{res}, P_{mes}, f, p)$ die van toepassing is vanaf het jaar N_{recalc} tot het einde van de periode waarin groene certificaten worden toegekend in geval van een jaarlijkse herziening of

o een $k_{ECO}(N_{recalc}, S_k, P_{res}, P_{mes}, f, p)$, van toepassing vanaf semester N_{recalc} , S_k tot het einde van de periode waarin groene certificaten worden toegekend in geval van een halfjaarlijkse herziening,

wordt berekend voor elke vermogensklasse van de keten f , de herzieningsperiode P_{res} en de inbedrijfstellingsperiode P_{mes} in kwestie, door in de berekeningsformule voor $k_{ECO}(P_{res}, f, p)$ (de oorspronkelijke of reeds herberekende waarde) een aanpassing door te voeren op basis van

o het exploitatiejaar dat overeenkomt met het jaar van herziening, in geval van een jaarlijkse herziening, of

o van het exploitatiehalfjaar dat overeenkomt met het halfjaar waarin de herziening plaatsvindt, in geval van een halfjaarlijkse herziening,

en tot het einde van de exploitatieperiode zoals vastgelegd in de berekening van $k_{ECO}(P_{res}, f, p)$, uitsluitend de waarden van de op het net geïnjecteerde elektriciteit, en wel zodanig dat het niveau van de steun die op het moment van de reservering aan de betreffende sector was toegezegd, gehandhaafd blijft.

* De waarden voor elektriciteit en k_{ECO} die in aanmerking worden genomen voor de jaren en semesters voorafgaand aan het herzieningssemester N_{recalc} , S_k , zijn de werkelijke waarden, dat wil zeggen de waarden die zijn gebruikt voor de oorspronkelijke berekening van $k_{ECO}(P_{res}, fp)$ of, indien van toepassing, de waarden die zijn berekend tijdens een eerdere herziening van de rho-factor of een eerdere berekening van de herberekende k_{ECO} -coëfficiënt.

* De bijwerking van de elektriciteitsprijzen verloopt als volgt:

Naar het net geïnjecteerde elektriciteit:

Bij een jaarlijkse herziening:

$$P_{elec}(P_{res}, v, nr(N_{recalc})) \\ = P_{cal}(N_{recalc}-1, S_1, 1)$$

De waarde van de geïnjecteerde elektriciteit die wordt gebruikt in de berekening van $k_{ECO}(P_{res}, fp)$ voor het exploitatiejaar dat overeenkomt met N_{recalc} wordt bijgewerkt met het gemiddelde van de Endex-prijzen voor het herzieningsjaar N_{recalc} , zoals waargenomen in de eerste helft van het jaar voorafgaand aan het herzieningsjaar N_{recalc} .

Voor i van $(N_{recalc})+1$ tot $n_{expl}(f)$

Voor elk exploitatiejaar vanaf het jaar volgend op het jaar dat overeenkomt met het herzieningsjaar N_{recalc}

$$P_{elec}(P_{res}, f, i) \\ = P_{cal}(N_{recalc}-1, S_1, 1+i \cdot n^{\circ}(N_{recalc}))$$

De waarde van de geïnjecteerde elektriciteit die wordt gebruikt in de berekening van $k_{ECO}(P_{res}, fp)$ voor het exploitatiejaar nr. 1 wordt bijgewerkt met het gemiddelde van de Endex-prijzen voor het jaar dat overeenkomt met het exploitatiejaar nr. i , zoals waargenomen in de eerste helft van het jaar voorafgaand aan het herzieningsjaar N_{recalc} .

Als $1+i \cdot n^{\circ}(N_{recalc}) \geq 4$ is, wordt een indexering van 2 % per jaar toegepast.

Bij een halfjaarlijkse herziening:

$$P_{elec}(P_{res}, v, nr(N_{recalc})) \\ = P_{cal}(N_{recalc}-1, S_1, 1)$$

De waarde van de geïnjecteerde elektriciteit die wordt gebruikt in de berekening van $k_{ECO}(P_{res}, fp)$ voor het exploitatiejaar dat overeenkomt met N_{recalc} , S_k wordt bijgewerkt met het gemiddelde van de Endex-prijzen voor het herzieningsjaar N_{recalc} , zoals waargenomen in het k^e semester van het jaar voorafgaand aan het herzieningsjaar N_{recalc} .

als de herziening betrekking heeft op het eerste halfjaar van het herzieningsjaar, wordt de waarde van de geïnjecteerde elektriciteit die voor het exploitatiehalfjaar N_{recalc} , S_2 in aanmerking wordt genomen, eveneens bijgewerkt met het gemiddelde van de Endex-prijzen voor het herzieningsjaar N_{recalc} die zijn waargenomen in het eerste halfjaar van het jaar voorafgaand aan het herzieningsjaar N_{recalc} .

Voor i van $(N_{recalc})+1$ tot $n_{expl}(f)$

Voor elk exploitatiejaar vanaf het jaar volgend op het jaar dat overeenkomt met het herzieningsjaar N_{recalc}

$$P_{elec}(P_{res}, f, i) \\ = P_{cal}(N_{recalc}-1, S_1, 1+i \cdot n^{\circ}(N_{recalc}))$$

de waarde van de geïnjecteerde elektriciteit die wordt gebruikt in de berekening van $k_{ECO}(P_{res}, fp)$ voor het exploitatiejaar nr. 1 wordt bijgewerkt met het gemiddelde van de Endex-prijzen voor het jaar dat overeenkomt met het exploitatiejaar nr. i , zoals waargenomen in de loop van:

- het eerste semester van het jaar voorafgaand aan het herzieningsjaar N_{recalc} indien de herziening betrekking heeft op het eerste semester van het herzieningsjaar

- van het tweede semester van het jaar voorafgaand aan het herzieningsjaar N_{recalc} als de herziening betrekking heeft op het tweede semester van het herzieningsjaar

Als $1+i \cdot n^{\circ}(N_{recalc}) \geq 4$, wordt een indexering van 2 % per jaar toegepast.

Bespaarde kosten van zelfverbruikte elektriciteit:

De kostprijs van de zelfverbruikte elektriciteit wordt niet bijgewerkt.

Als niet is voldaan aan de voorwaarde voor herziening van de coëfficiënt k_{ECO} (de oorspronkelijke of de reeds herberekende) of als de herzieningsperiode zoals bedoeld in het punt "Voorwaarde voor herziening van de coëfficiënt k_{ECO} (de oorspronkelijke of de reeds herberekende)" is overschreden voor een reserveringsperiode P_{res} , een ingebruiknameperiode P_{mes} en voor een sector f , worden de coëfficiënten k_{ECO} die bij de laatste herziening voor deze reserveringsperiode P_{res} , deze ingebruiknameperiode P_{mes} en voor de verschillende vermogenscategorieën van de sector f (of de oorspronkelijke k_{ECO} -coëfficiënten indien er nog geen herziening heeft plaatsgevonden van de rho-factor of de herberekende k_{ECO} -coëfficiënt), gehandhaafd.

Berekening van de herberekende k_{ECO} -coëfficiënt

Voor nieuwe eenheden voor de productie van groene stroom waarvoor vóór en met inbegrip van 31 december 2022 een aanvraag voor de reservering van groene certificaten is ingediend, wordt de herberekende k_{ECO} -coëfficiënt pas toegepast nadat de installatie drie jaar lang groene certificaten heeft ontvangen.

Dus :

- vanaf de datum van de eerste meting van de installatie tot de dag vóór de datum van de eerste meting + 3 jaar, geldt de k_{ECO} -coëfficiënt die op de datum van de reservering van kracht was;

- vanaf de datum van de eerste meting van de installatie + 3 jaar tot het einde van het herzieningsjaar waarin de datum van de eerste meting van de installatie + 3 jaar valt (31 december) indien de herziening jaarlijks plaatsvindt, of tot het einde van het herzieningssemester waarin de datum van de eerste meting van de installatie + 3 jaar valt (30 juni of 31 december) indien de herziening halfjaarlijks plaatsvindt, wordt de eventueel herberekende k_{ECO} voor het betreffende herzieningsjaar of -halfjaar toegepast op de opgegeven productie van de periode;

- vanaf het volgende herzieningssemester geldt de eventueel voor dat herzieningssemester herberekende k_{ECO} voor de opgegeven productie van de installatie gedurende het gehele herzieningssemester (van 1 januari tot en met 30 juni of van 1 juli tot en met 31 december);

- wanneer de herzieningsperiode zoals bedoeld onder het punt „Voorwaarden voor de herziening van de k_{ECO} -coëfficiënt (oorspronkelijk of reeds herberekend)” is verstreken, is de eventueel herberekende k_{ECO} -coëfficiënt die van toepassing is op het laatste halfjaar van de herzieningsperiode van toepassing.

Voor nieuwe eenheden voor de productie van groene stroom waarvoor vanaf 1 januari 2023 een aanvraag voor de reservering van groene certificaten is ingediend, is de herberekende k_{ECO} -coëfficiënt van toepassing vanaf de eerste toekenning van de groene certificaten.

Dus :

- vanaf de datum van de eerste meting van de installatie tot het einde van het herzieningsjaar waarin de datum van de eerste meting van de installatie valt (31 december) indien de herziening jaarlijks plaatsvindt, of tot het einde van het herzieningssemester waarin de datum van de eerste meting van de installatie valt (30 juni of 31 december) indien de herziening halfjaarlijks plaatsvindt, wordt de k_{ECO} toegepast die eventueel is herberekend voor respectievelijk het jaar of het semester van herziening;

- vanaf het volgende herzieningssemester geldt de eventueel voor dat herzieningssemester herberekende k_{ECO} voor de opgegeven productie van de installatie voor het gehele semester (van 1 januari tot en met 30 juni of van 1 juli tot en met 31 december);

- wanneer de herzieningsperiode zoals bedoeld onder het punt „Voorwaarden voor de herziening van de k_{ECO} -coëfficiënt (oorspronkelijk of reeds herberekend)” is verstreken, is de eventueel herberekende k_{ECO} -coëfficiënt die van toepassing is op het laatste halfjaar van de herzieningsperiode van toepassing.

Het percentage toegekende groene certificaten wordt berekend aan de hand van de volgende formule:

Als de herziening jaarlijks plaatsvindt:

$$t_{cv}(N_{recalc}, P_{res}, P_{mes}, fp) = \min(\text{plafond}, k_{ECO}(N_{recalc}, P_{res}, P_{mes}, fp) \times k_{CO2})$$

Als de herziening halfjaarlijks plaatsvindt:

$$t_{cv}(N_{recalc}, P_{res}, P_{mes}, fp) = \min(\text{plafond}, k_{ECO}(N_{recalc}, P_{res}, P_{mes}, fp) \times k_{CO2})$$

Het maximumtoekenningspercentage is het hoogste toekenningspercentage dat eventueel door de Regering wordt vastgesteld, zonder het maximum te overschrijden dat is vastgelegd in artikel 38, § 6bis van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt, voor de verschillende sectoren van groene elektriciteitsproductie of op basis van een dossier.

Bijzondere gevallen

- evenals, overeenkomstig Mededeling CD-18i29-CWaPE-0054 van 29 september 2018, de coëfficiënt k_{ECO} voor fotovoltaïsche installaties met een vermogen van meer dan 250 kW en minder dan of gelijk aan 1000 kW waarvoor vanaf 2019 groene certificaten zijn gereserveerd, gelijk is aan de coëfficiënt k_{ECO} , berekend voor installaties met een vermogen van meer dan 10 kW en minder dan of gelijk aan 250 kW, vermenigvuldigd met 0,8, de herberekende coëfficiënt k_{ECO} voor fotovoltaïsche installaties met een vermogen van meer dan 250 kW en ten hoogste 1000 kW waarvoor vanaf 2019 groene certificaten zijn gereserveerd, gelijk is aan de coëfficiënt k_{ECO} die is herberekend voor installaties met een vermogen van meer dan 10 kW en minder dan of gelijk aan 250 kW, vermenigvuldigd met 0,8;

- evenals, overeenkomstig Mededeling CD-18i29-CWaPE-0054 van 29 september 2018, de coëfficiënt k_{ECO} voor fotovoltaïsche installaties met een vermogen van meer dan 1000 kW waarvoor vanaf 2019 groene certificaten zijn gereserveerd, gelijk is aan de coëfficiënt k_{ECO} , berekend voor installaties met een vermogen van meer dan 10 kW en minder dan of gelijk aan 250 kW, vermenigvuldigd met 0,6, de herberekende coëfficiënt k_{ECO} voor fotovoltaïsche installaties met een vermogen van meer dan 1000 kW waarvoor vanaf 2019 groene certificaten zijn gereserveerd, gelijk is aan de coëfficiënt k_{ECO} die is herberekend voor installaties met een vermogen van meer dan 10 kW en minder dan of gelijk aan 250 kW, vermenigvuldigd met 0,6;

- wanneer een op basis van het dossier berekende k_{ECO} -coëfficiënt wordt toegepast, worden de herberekende k_{ECO} -coëfficiënten berekend op basis van de gegevens die zijn gebruikt om de op basis van het dossier berekende k_{ECO} -coëfficiënt te bepalen;

- in gevallen waarin de k_{ECO} -coëfficiënt bij gebrek aan voldoende gegevens op forfaitaire basis is vastgesteld, wordt de herberekende k_{ECO} -coëfficiënt niet berekend.

Bekendmaking van de herberekende k_{ECO} -coëfficiënt

De „herberekende k_{ECO} -coëfficiënt” die van toepassing is vanaf het herzieningsjaar N_{recalc} indien de herziening jaarlijks plaatsvindt, of vanaf het herzieningssemester N_{recalc}/S_k indien de herziening halfjaarlijks plaatsvindt, voor elke reserveringsperiode P_{res} , ingebruiknameperiode P_{mes} , sector f en vermogenscategorie p , wordt vastgesteld door de Minister in de loop van het semester voorafgaand aan het herzieningsjaar N_{recalc} of het herzieningssemester N_{recalc}/S_k respectievelijk. ”

HOOFDSTUK 2. — Wijzigingen in het besluit van de Waalse Regering van 30 maart 2006 betreffende de openbare dienstverplichtingen op de elektriciteitsmarkt

Art. 6. In hoofdstuk III, afdeling 2, van het besluit van de Waalse Regering van 30 maart 2006 betreffende de openbare dienstverplichtingen op de elektriciteitsmarkt wordt een artikel 24decies ingevoegd als volgt:

„Art. 24decies. Wanneer het toegangspunt op afstand wordt uitgelezen, verstrekt de netbeheerder de Administratie driemaandelijks, elektronisch en kosteloos de meterstand waarmee de hoeveelheid op het net geïnjecteerde elektriciteit kan worden vastgesteld, die nodig is voor de uitreiking van garanties van oorsprong overeenkomstig artikel 17bis, § 2, lid 3, van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006 tot bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen of warmtekrachtkoppeling, alsook de hoeveelheid opgenomen elektriciteit.

De Regering bepaalt de modaliteiten voor de toepassing van dit artikel.”.

HOOFDSTUK 3. — Slotbepalingen

Art. 7. Mededeling 2023/008098 van 16 mei 2023 betreffende de berekeningsmethode voor de „herberekende k_{ECO} ”-coëfficiënt met ingang van 1 januari 2023, vervangen door mededeling 2024/005382 van de directrice van de Directie Organisatie Gewestelijke Energiemarkten tot wijziging van mededeling 2021/028066 van 15 december 2021 betreffende de berekeningsmethode van de correctiecoëfficiënt ρ (”?”) met ingang van 1 januari 2022 alsook van mededeling 2023/008098 van 16 mei 2023 betreffende de berekeningsmethode van de „herberekende k_{ECO} ”-coëfficiënt met ingang van 1 januari 2023, wordt opgeheven.

Art. 8. § 1. Artikel 6 van dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de vierentwintigste maand volgend op de maand waarin het in het *Belgisch Staatsblad* bekendgemaakt wordt.

De Regering kan een vroegere datum van inwerkingtreding dan die vermeld in lid 1 vaststellen.

§ 2. De artikelen 3, 2°, 5 en 7 van dit besluit hebben uitwerking op 1 januari 2023.

Art. 9. Dit besluit zal ook worden aangeduid "besluit van de Waalse Regering van 23 april 2026 tot wijziging van, in hoofdzaak, de bijlagen bij het certificaat van garantie van oorsprong, de regeling voor de herberekende k_{ECO} -coëfficiënt en de bewijzen van injectie.

Art. 10. De Minister bevoegd voor Energie is belast met de uitvoering van dit besluit.
Namen, 23 april 2026.

Voor de Regering:
De Minister-President en Minister van Begroting, Financiën, Internationale Betrekkingen en Dierenwelzijn,
A. DOLIMONT
De Minister van Energie, Lucht-Klimaatplan, Huisvesting en Luchthavens,
C. NEVEN

ANDERE BESLUITEN — AUTRES ARRETES

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID,
ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
[C – 2026/003683]

29 APRIL 2026. — Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 december 1987 houdende samenstelling van de afvaardiging van de overheid in de Basisoverlegcomités van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

De Minister van Werk,

Gelet op de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, inzonderheid op artikel 10;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, inzonderheid op artikel 42;

Gelet op het ministerieel besluit van 26 juni 2025 tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 juni 2017 tot oprichting binnen het gebied van het Sectorcomité XX (Openbare Instellingen voor Sociale Zekerheid) van een Tussenoverlegcomité en van Basisoverlegcomités voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening;

Gelet op het ministerieel besluit van 29 december 1987 houdende samenstelling van de afvaardiging van de overheid in de Basisoverlegcomités van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening;

Overwegende dat het nodig is de samenstelling van de afvaardiging van de overheid in de Basisoverlegcomités aan te passen,

Besluit:

Artikel 1. De bij dit ministerieel besluit gevoegde lijst, vervangt de bijlage van het ministerieel besluit van 29 december 1987 houdende samenstelling van de afvaardiging van de overheid in de Basisoverlegcomités van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening.

Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van de dag van zijn bekendmaking in het *Belgisch Staatsblad*.

Brussel, 29 april 2026.

De Minister van Werk,
D. CLARINVAL

SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI,
TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
[C – 2026/003683]

29 AVRIL 2026. — Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 29 décembre 1987 portant composition de la délégation de l'autorité des comités de concertation de base de l'Office national de l'Emploi

Le Ministre de l'Emploi,

Vu la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, notamment l'article 10;

Vu l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, notamment l'article 42;

Vu l'arrêté ministériel du 26 juin 2025 modifiant l'arrêté ministériel du 6 juin 2017 portant création dans le ressort du Comité de secteur XX (Institutions publiques de Sécurité sociale) d'un comité intermédiaire de concertation et de comités de concertation de base pour l'Office national de l'Emploi;

Vu l'arrêté ministériel du 29 décembre 1987 portant composition de la délégation de l'autorité dans les comités de concertation de base de l'Office national de l'Emploi ;

Considérant qu'il convient d'actualiser la composition de la délégation de l'autorité des comités de concertation de base,

Arrête :

Article 1^{er}. La liste jointe au présent arrêté ministériel remplace l'annexe de l'arrêté ministériel du 29 décembre 1987 portant composition de la délégation de l'autorité dans les comités de concertation de base de l'Office national de l'Emploi.

Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le jour de sa publication au *Moniteur belge*.

Bruxelles, 29 avril 2026.

Le Ministre de l'Emploi,
D. CLARINVAL

<u>Hoofdbestuur en werkloosheidsbureau BRUSSEL</u> De administrateur-generaal wordt aangesteld in de hoedanigheid van voorzitter. De heer ROBERT Dominique wordt aangesteld in de hoedanigheid van plaatsvervangend voorzitter. Mevrouw HOLDERBEKE Annick wordt aangesteld in de hoedanigheid van tweede plaatsvervangend voorzitter. Worden aangesteld in de hoedanigheid van effectief lid: - Geaffecteerd in het kantoor Brussel: De heer DE ROO Jan Mevr. HOLDERBEKE Annick Mevr. MACH Emilie Mevr. VAN RIET Veerle - Geaffecteerd in het hoofdbestuur: Mevr. BOVENDAERDE Nancy Mevr. MAERTENS Martine Mevr. RODRIGUEZ RODRIQUEZ Sonia Mevr. VERBESSELT Vanessa Worden aangesteld in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid: Mevr. CREVITS Sybille Mevr. LAHAYE Isabel Mevr. PIRARD Janick Mevr. VERBEKE Katrien De heer BAVEGHEMS Jan Mevr. ZHIRI Hajar Mevr. VAN AERSCHOT Muriel	<u>Administration centrale et bureau du chômage BRUXELLES</u> L'administrateur général est désigné en qualité de président. M. ROBERT Dominique est désigné en qualité de président suppléant. Mme HOLDERBEKE Annick est désignée en qualité de second président suppléant. Sont désignés en qualité de membre effectif: - affecté au bureau de Bruxelles : M. DE ROO Jan Mme HOLDERBEKE Annick Mme MACH Emilie Mme VAN RIET Veerle - Affecté à l'Administration Centrale : Mme BOVENDAERDE Nancy Mme MAERTENS Martine Mme RODRIGUEZ RODRIQUEZ Sonia Mme VERBESSELT Vanessa Sont désignés en qualité de membre suppléant: Mme CREVITS Sybille Mme LAHAYE Isabel Mme PIRARD Janick Mme VERBEKE Katrien M. BAVEGHEMS Jan Mme ZHIRI Hajar Mme VAN AERSCHOT Muriel
<u>Werkloosheidsbureaus</u>	<u>Bureaux du chômage</u>
<u>ANTWERPEN</u> De ambtenaar die de functie van directeur uitoefent wordt aangesteld in de hoedanigheid van voorzitter. De ambtenaren die de functie van adjunct van de directeur uitoefenen worden aangesteld in de hoedanigheid van plaatsvervangend voorzitter. Worden aangesteld in de hoedanigheid van effectief lid: Mevr. BALIZI Amal Mevr. BRITS Marijke Mevr. DAEMS Sofie Mevr. DEPELSENEER Aurelia Mevr. VAN AERT Aurélie Mevr. VANDENPUTTE Laura Worden aangesteld in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid: De heer DELVAUX Koen De heer JORENS Jeroen Mevr. PIEKAERTS Soena Mevr. VAN AKELYEN Zoë Mevr. WYNS Karen	<u>ANVERS</u> L'agent qui exerce la fonction de directeur est désigné en qualité de président. Les agents qui exercent la fonction d'adjoint du directeur sont désignés en qualité de président suppléant. Sont désignées en qualité de membre effectif: Mme BALIZI Amal Mme BRITS Marijke Mme DAEMS Sofie Mme DEPELSENEER Aurelia Mme VAN AERT Aurélie Mme VANDENPUTTE Laura Sont désignés en qualité de membre suppléant: M. DELVAUX Koen M. JORENS Jeroen Mme PIEKAERTS Soena Mme VAN AKELYEN Zoë Mme WYNS Karen
<u>BRUGGE</u> De ambtenaar die de functie van directeur uitoefent wordt aangesteld in de hoedanigheid van voorzitter. De ambtenaar die de functie van adjunct van de directeur uitoefent wordt aangesteld in de hoedanigheid van plaatsvervangend voorzitter. Worden aangesteld in de hoedanigheid van effectief lid: Mevr. CLAEYS Melissa Mevr. MORTELMANS Mirielle De heer ROOSE Patrick Mevr. VITALINO DOS SANTOS Tabira Worden aangesteld in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid: De heer BOUTE Lodewijk Mevr. CORTVRIENDT Patricia Mevr. DEKEYSER Céline De heer LADLANI Yunes Mevr. MOUTON Patricia Mevr. VAN BREE Jolien	<u>BRUGES</u> L'agent qui exerce la fonction de directeur est désigné en qualité de président. L'agent qui exerce la fonction d'adjoint du directeur est désigné en qualité de président suppléant. Sont désignés en qualité de membre effectif: Mme CLAEYS Melissa Mme MORTELMANS Mirielle M. ROOSE Patrick Mme VITALINO DOS SANTOS Tabira Sont désignés en qualité de membre suppléant: M. BOUTE Lodewijk Mme CORTVRIENDT Patricia Mme DEKEYSER Céline M. LADLANI Yunes Mme MOUTON Patricia Mme VAN BREE Jolien

GENT

De ambtenaar die de functie van directeur uitoefent wordt aangesteld in de hoedanigheid van voorzitter.

De ambtenaren die de functie van adjunct van de directeur uitoefenen worden aangesteld in de hoedanigheid van plaatsvervangend voorzitter.

Worden aangesteld in de hoedanigheid van effectief lid:

De heer DECOSTER Robin

De heer DE JAEGHER Krist

Mevr. FLORIZOONE Maxime

De heer GASTHUYS Bram

Mevr. HAVERBEKE Lisa

Mevr. OLIEUX Sylvie

Mevr. VAN HERREWEGE Fanny

Worden aangesteld in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid:

Mevr. DE CANDT Carine

Mevr. VERHAEGHE Aylin

GAND

L'agent qui exerce la fonction de directeur est désigné en qualité de président.

Les agents qui exercent la fonction d'adjoint du directeur sont désignés en qualité de président suppléant.

Sont désignés en qualité de membre effectif:

M. DECOSTER Robin

M. DE JAEGHER Krist

Mme FORIZOONE Maxime

M. GASTHUYS Bram

Mme HAVERBEKE Lisa

Mme OLIEUX Sylvie

Mme VAN HERREWEGE Fanny

Sont désignées en qualité de membre suppléant:

Mme DE CANDT Carine

Mme VERHAEGHE Aylin

HASSELT

De ambtenaar die de functie van directeur uitoefent wordt aangesteld in de hoedanigheid van voorzitter.

De ambtenaar die de functie van adjunct van de directeur uitoefent wordt aangesteld in de hoedanigheid van plaatsvervangend voorzitter.

Worden aangesteld in de hoedanigheid van effectief lid:

De heer CILLEN Jeroen

Mevr. CONARD Aline

Mevr. DANIELS Leentje

De heer DEXTERS Geert

Mevr. GOORTS Yvette

De heer MENTEN Michel

Worden aangesteld in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid:

Mevr. BAYAR Emine

De heer COPPENS Philippe

De heer VERBEELEN Marc

HASSELT

L'agent qui exerce la fonction de directeur est désigné en qualité de président.

L'agent qui exerce la fonction d'adjoint du directeur est désigné en qualité de président suppléant.

Sont désignés en qualité de membre effectif:

M. CILLEN Jeroen

Mme CONARD Aline

Mme DANIELS Leentje

M. DEXTERS Geert

Mme GOORTS Yvette

M. MENTEN Michel

Sont désignés en qualité de membre suppléant:

Mme BAYAR Emine

M. COPPENS Philippe

M. VERBEELEN Marc

KORTRIJK

De ambtenaar die de functie van directeur uitoefent wordt aangesteld in de hoedanigheid van voorzitter.

De heer GAEREMYNCK Dirk wordt aangesteld in de hoedanigheid van plaatsvervangend voorzitter.

Worden aangesteld in de hoedanigheid van effectief lid:

De heer BERTIER Timon

Mevr. DEHOLLANDER Naomi

De heer DESCAMPS Maxim

Mevr. GOETHALS Valentine

Mevr. KETELS Justine

Worden aangesteld in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid:

Mevr. CALLENS Jolien

Mevr. CALLENS Margot

De heer CANNIÈRE Kobe

De heer CARPELS Michael

Mevr. DEMEESTER Cassandra

COURTRAI

L'agent qui exerce la fonction de directeur est désigné en qualité de président.

M. GAEREMYNCK Dirk est désigné en qualité de président suppléant

Sont désignés en qualité de membre effectif:

M. BERTIER Timon

Mme DEHOLLANDER Naomi

M. DESCAMPS Maxim

Mme GOETHALS Valentine

Mme KETELS Justine

Sont désignés en qualité de membre suppléant:

Mme CALLENS Jolien

Mme CALLENS Margot

M. CANNIÈRE Kobe

M. CARPELS Michael

Mme DEMEESTER Cassandra

LEUVEN

De ambtenaar die de functie van directeur uitoefent wordt aangesteld in de hoedanigheid van voorzitter.

De ambtenaar die de functie van adjunct van de directeur uitoefent wordt aangesteld in de hoedanigheid van plaatsvervangend voorzitter.

Worden aangesteld in de hoedanigheid van effectief lid:

Mevrouw CHAPMAN Sien

Mevr. DE BONDT Heidi

De heer NELISSEN Jeff

Mevrouw REYSKENS Britt

Worden aangesteld in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid:

De heer DE GRAEF Kevin

Mevr. HOLSBECK Tanne

Mevr. MANTELS Cindy

De heer VAN CORTENBERG Werner

De heer WILLEKENS Kristoff

LOUVAIN

L'agent qui exerce la fonction de directeur est désigné en qualité de président.

L'agent qui exerce la fonction d'adjoint du directeur est désigné en qualité de président suppléant.

Sont désignés en qualité de membre effectif:

Mme CHAPMAN Sien

Mme DE BONDT Heidi

M. NELISSEN Jeff

Mme REYSKENS Britt

Sont désignés en qualité de membre suppléant:

M. DE GRAEF Kevin

Mme HOLSBECK Tanne

Mme MANTELS Cindy

M. VAN CORTENBERG Werner

M. WILLEKENS Kristoff

TURNHOUT

De ambtenaar die de functie van directeur uitoefent wordt aangesteld in de hoedanigheid van voorzitter.

Mevr. POTTERS Marieke wordt aangesteld in de hoedanigheid van plaatsvervangend voorzitter.

Worden aangesteld in de hoedanigheid van effectief lid:

Mevr. DE COCK Mieke

De heer JANSEN Bent

Mevr. NEUTS Lisa

Mevr. POTTERS Marieke

Mevr. VREYS Laura

Worden aangesteld in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid:

Mevr. HEYLEN Leen

De heer VAN HEES Kris

Mevr. VAN RAAK Anouk

Mevr. ZLIF Hafida

TURNHOUT

L'agent qui exerce la fonction de directeur est désigné en qualité de président.

Mme POTTERS Marieke est désignée en qualité de président suppléant.

Sont désignés en qualité de membre effectif:

Mme DE COCK Mieke

M. JANSEN Bent

Mme NEUTS Lisa

Mme POTTERS Marieke

Mme VREYS Laura

Sont désignés en qualité de membre suppléant:

Mme HEYLEN Leen

M. VAN HEES Kris

Mme VAN RAAK Anouk

Mme ZLIF Hafida

AARLEN

De ambtenaar die de functie van directeur uitoefent wordt aangesteld in de hoedanigheid van voorzitter.

Mevr. DAMBIERMONT Mélanie wordt aangesteld in de hoedanigheid van plaatsvervangend voorzitter.

Worden aangesteld in de hoedanigheid van effectief lid:

Mevr. ARROTIN Isabelle

Mevr. CALLENS Elisa

Mevr. DAMBIERMONT Mélanie

Worden aangesteld in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid:

Mevr. DISEVISCOURT Françoise

Mevr. HUBERT Céline

Mevr. LEJEUNE Lucie

Mevr. LEMAIRE Jennifer

Mevr. WYNS Eline

ARLON

L'agent qui exerce la fonction de directeur est désigné en qualité de président.

Mme DAMBIERMONT Mélanie est désignée en qualité de président suppléant.

Sont désignées en qualité de membre effectif:

Mme ARROTIN Isabelle

Mme CALLENS Elisa

Mme DAMBIERMONT Mélanie

Sont désignés en qualité de membre suppléant:

Mme DISEVISCOURT Françoise

Mme HUBERT Céline

Mme LEJEUNE Lucie

Mme LEMAIRE Jennifer

Mme WYNS Eline

CHARLEROI

De ambtenaar die de functie van directeur uitoefent wordt aangesteld in de hoedanigheid van voorzitter.

De ambtenaar die de functie van adjunct van de directeur uitoefent wordt aangesteld in de hoedanigheid van plaatsvervangend voorzitter.

Worden aangesteld in de hoedanigheid van effectief lid:

Mevr. BLEYENHEUFT Emilie

Mevr. JACOBS Shirley

Mevr. MOUTHUY Valérie

Mevr. VAN BELLE Carine

Worden aangesteld in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid:

De heer DURIEUX Denis

Mevr. LAROSE Nathalie

De heer VANKERKOVEN Thierry

CHARLEROI

L'agent qui exerce la fonction de directeur est désigné en qualité de président

L'agent qui exerce la fonction d'adjoint du directeur est désigné en qualité de président suppléant.

Sont désignées en qualité de membre effectif:

Mme BLEYENHEUFT Emilie

Mme JACOBS Shirley

Mme MOUTHUY Valérie

Mme VAN BELLE Carine

Sont désignés en qualité de membre suppléant:

M. DURIEUX Denis

Mme LAROSE Nathalie

M. VANKERKOVEN Thierry

LA LOUVIERE

De ambtenaar die de functie van directeur uitoefent wordt aangesteld in de hoedanigheid van voorzitter.

Mevr. DI LALLO Anne-Marie wordt aangesteld in de hoedanigheid van plaatsvervangend voorzitter.

Worden aangesteld in de hoedanigheid van effectief lid:

Mevr. DI LALLO Anne-Marie

Mevr. VAN DROM Nadège

Mevr. VERBEECK Mélanie-Beverly

Worden aangesteld in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid:

Mevr. LEROY Sophie

Mevr. LESIEUR Mélanie

LA LOUVIERE

L'agent qui exerce la fonction de directeur est désigné en qualité de président.

Mme DI LALLO Anne-Marie est désignée en qualité de président suppléant.

Sont désignées en qualité de membre effectif:

Mme DI LALLO Anne-Marie

Mme VAN DROM Nadège

Mme VERBEECK Mélanie-Beverly

Sont désignées en qualité de membre suppléant:

Mme LEROY Sophie

Mme LESIEUR Mélanie

LUIK

De ambtenaar die de functie van directeur uitoefent wordt aangesteld in de hoedanigheid van voorzitter.

De ambtenaar die de functie van adjunct van de directeur uitoefent wordt aangesteld in de hoedanigheid van plaatsvervangend voorzitter.

Worden aangesteld in de hoedanigheid van effectief lid:

Mevr. GACHERTZ Aurélie
De heer HITABATUMA Claude
Mevr. KEVERS Delphine
De heer LUPO Fabrice
Mevr. ROELANDT Carine
De heer ROUSSEAU Samuel
Worden aangesteld in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid:
Mevr. MAGNETTE Valérie
Mevr. MORGANTE Morena
De heer THIEBAUTGEORGES Benoît

LIÈGE

L'agent qui exerce la fonction de directeur est désigné en qualité de président.

L'agent qui exerce la fonction d'adjoint du directeur est désigné en qualité de président suppléant

Sont désignés en qualité de membre effectif:

Mme GACHERTZ Aurélie
M. HITABATUMA Claude
Mme KEVERS Delphine
M. LUPO Fabrice
Mme ROELANDT Carine
M. ROUSSEAU Samuel
Sont désignés en qualité de membre suppléant:
Mme MAGNETTE Valérie
Mme MORGANTE Morena
M. THIEBAUTGEORGES Benoît

BERGEN

De ambtenaar die de functie van directeur uitoefent wordt aangesteld in de hoedanigheid van voorzitter.

De ambtenaar die de functie van adjunct van de directeur uitoefent wordt aangesteld in de hoedanigheid van plaatsvervangend voorzitter.

Worden aangesteld in de hoedanigheid van effectief lid:

Mevr. DUTRANOIT Isabelle
Mevr. HAUTENAUVE Anne-Sophie
Wordt aangesteld in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid:
De heer BRASSEUR Stéphane

MONS

L'agent qui exerce la fonction de directeur est désigné en qualité de président.

L'agent qui exerce la fonction d'adjoint du directeur est désigné en qualité de président suppléant.

Sont désignés en qualité de membre effectif:

Mme DUTRANOIT Isabelle
Mme HAUTENAUVE Anne-Sophie
Est désigné en qualité de membre suppléant:
M. BRASSEUR Stéphane

NAMEN

De ambtenaar die de functie van directeur uitoefent wordt aangesteld in de hoedanigheid van voorzitter.

De ambtenaar die de functie van adjunct van de directeur uitoefent wordt aangesteld in de hoedanigheid van plaatsvervangend voorzitter.

Worden aangesteld in de hoedanigheid van effectief lid:

De heer AZZARA' Fortunato
De heer DAMAY Adrien
Mevr. DE GROOTE Véronique
De heer GATSINZI Marc
De heer PASCAL Raphaël
Wordt aangesteld in de hoedanigheid van plaatsvervangende lid:
De heer DANGOISSE Claude
De heer DAVREUX Yves
Mevr. DELANNOY Laurence

NAMUR

L'agent qui exerce la fonction de directeur est désigné en qualité de président.

L'agent qui exerce la fonction d'adjoint du directeur est désigné en qualité de président suppléant.

Sont désignés en qualité de membre effectif:

M. AZZARA' Fortunato
M. DAMAY Adrien
Mme DE GROOTE Véronique
M. GATSINZI Marc
M. PASCAL Raphaël
Sont désignés en qualité de membre suppléant:
M. DANGOISSE Claude
M. DAVREUX Yves
Mme DELANNOY Laurence

NIJVEL

De ambtenaar die de functie van directeur uitoefent wordt aangesteld in de hoedanigheid van voorzitter.

De ambtenaar die de functie van adjunct van de directeur uitoefent wordt aangesteld in de hoedanigheid van plaatsvervangend voorzitter.

Worden aangesteld in de hoedanigheid van effectief lid:

Mevr. CANON Florence
De heer HESMANS Arnaud
De heer LERMINIAUX Wesley
Mevr. MEYS Catherine
Mevr. WATTIAUX Anaïs
Worden aangesteld in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid:
Mevr. BOMBLET Anne
De heer DE VLEESCHAUWER Sébastien
Mevr. DUVAL Audrey
De heer HUMBLET Cédric
Mevr. LEMOINE Sabine
De heer MAHY Thibault
Mevr. MASY Chantal
Mevr. MATTHYS Maureen

NIVELLES

L'agent qui exerce la fonction de directeur est désigné en qualité de président.

L'agent qui exerce la fonction d'adjoint du directeur est désigné en qualité de président suppléant.

Sont désignés en qualité de membre effectif:

Mme CANON Florence
M. HESMANS Arnaud
M. LERMINIAUX Wesley
Mme MEYS Catherine
Mme WATTIAUX Anaïs
Sont désignés en qualité de membre suppléant:
Mme BOMBLET Anne
M. DE VLEESCHAUWER Sébastien
Mme DUVAL Audrey
M. HUMBLET Cédric
Mme LEMOINE Sabine
M. MAHY Thibault
Mme MASY Chantal
Mme MATTHYS Maureen

VERVIERS De ambtenaar die de functie van directeur uitoefent wordt aangesteld in de hoedanigheid van voorzitter. De ambtenaar die de functie van adjunct van de directeur uitoefent wordt aangesteld in de hoedanigheid van plaatsvervangend voorzitter. Worden aangesteld in de hoedanigheid van effectief lid: Mevr. GEUBELLE Valérie De heer GODDÉ Christophe Mevr. KRINGS Véronique Mevr. NYSSSEN Anne-Laure De heer PAROTTE Réginald Mevr. ROELANDT Carine Worden aangesteld in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid: De heer ROTH Sébastien De heer SLANGEN Aymeric	VERVIERS L'agent qui exerce la fonction de directeur est désigné en qualité de président. L'agent qui exerce la fonction d'adjoint du directeur est désigné en qualité de président suppléant. Sont désignés en qualité de membre effectif: Mme GEUBELLE Valérie M. GODDÉ Christophe Mme KRINGS Véronique Mme NYSSSEN Anne-Laure M. PAROTTE Réginald Mme ROELANDT Carine Sont désignés en qualité de membre suppléant: M. ROTH Sébastien M. SLANGEN Aymeric
---	---

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE [C – 2026/003724] 13 MEI 2026. — Ministerieel besluit tot erkenning van drie vennootschappen als sociale onderneming De Minister van Economie, Gelet op het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, artikel 8:5, gewijzigd bij de wet van 3 mei 2024; Gelet op het koninklijk besluit van 28 juni 2019 tot vaststelling van de voorwaarden van de erkenning als landbouwonderneming en als sociale onderneming, artikel 6, § 1; Besluit: Artikel 1. Wordt erkend als sociale onderneming voor onbepaalde duur, met ingang van 1 februari 2026, de volgende coöperatieve vennootschap: FÊTE DES SOLIDARITÉS SC Ondernemingsnummer/Numéro d'entreprise: 0511.967.087 Art. 2. Wordt erkend als sociale onderneming voor onbepaalde duur, met ingang van 1 maart 2026, de volgende coöperatieve vennootschap: TÔDI SC Ondernemingsnummer/Numéro d'entreprise: 0506.912.397 Art. 3. Wordt erkend als sociale onderneming voor onbepaalde duur, met ingang van 1 april 2026, de volgende coöperatieve vennootschap: MARAÎCHERS EN CONDROZ SC Ondernemingsnummer/Numéro d'entreprise: 1032.325.171 Art. 4. De erkenningen vermeld in de artikelen 1, 2 en 3 blijven geldig voor zover de bedoelde vennootschappen niet het voorwerp zijn van een intrekking van de erkenning als sociale onderneming overeenkomstig het artikel 9 van het koninklijk besluit van 28 juni 2019 tot vaststelling van de voorwaarden van de erkenning als landbouwonderneming en als sociale onderneming. Brussel, 13 mei 2026. D. CLARINVAL	SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE [C – 2026/003724] 13 MAI 2026. — Arrêté ministériel portant agrément de trois sociétés comme entreprise sociale Le Ministre de l'Economie, Vu le Code des sociétés et des associations, l'article 8:5, modifié par la loi du 3 mai 2024 ; Vu l'arrêté royal du 28 juin 2019 fixant les conditions d'agrément comme entreprise agricole et comme entreprise sociale, l'article 6, § 1^{er} ; Arrête : Article 1^{er}. Est agréée comme entreprise sociale pour une durée indéterminée, avec effet au 1^{er} février 2026, la société coopérative suivante : Art. 2. Est agréée comme entreprise sociale pour une durée indéterminée, avec effet au 1^{er} mars 2026, la société coopérative suivante : Art. 3. Est agréée comme entreprise sociale pour une durée indéterminée, avec effet au 1^{er} avril 2026, la société coopérative suivante : Art. 4. Les agréments mentionnés aux articles 1^{er}, 2 et 3 restent valables pour autant que les sociétés concernées ne fassent pas l'objet d'un retrait d'agrément comme entreprise sociale conformément à l'article 9 de l'arrêté royal du 28 juin 2019 fixant les conditions d'agrément comme entreprise agricole et comme entreprise sociale. Bruxelles, le 13 mai 2026. D. CLARINVAL
---	--

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE	SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
[C – 2026/003726]	[C – 2026/003726]
13 MEI 2026. — Ministerieel besluit nr. 162 houdende intrekking van erkenning van ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur	13 MAI 2026. — Arrêté ministériel n° 162 portant retrait d’agrération d’entreprises pratiquant la location-financement
De Minister van Economie,	Le Ministre de l’Economie,
Gelet op het koninklijk besluit nr. 55 van 10 november 1967 tot regeling van het juridisch statuut der ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur, artikel 2, § 1, gewijzigd bij de wet van 11 februari 1994;	Vu l’arrêté royal n° 55 du 10 novembre 1967 organisant le statut juridique des entreprises pratiquant la location-financement, l’article 2, § 1 ^{er} , modifié par la loi du 11 février 1994 ;
Overwegende het ministerieel besluit van 20 september 2012 tot bepaling van de voorwaarden tot erkenning van de ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur,	Considérant l’arrêté ministériel du 20 septembre 2012 déterminant les conditions d’agrération des entreprises pratiquant la location-financement,
Besluit:	Arrête :
Artikel 1. De erkenning als onderneming gespecialiseerd in financieringshuur van de volgende met name hierna aangeduide ondernemingen wordt op verzoek van deze laatsten ingetrokken omdat zij geen activiteiten meer uitoefenen bedoeld in de artikelen 1, 1° en 2° en 2, van het koninklijk besluit nr. 55 van 10 november 1967 tot regeling van het juridisch statuut der ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur:	Article 1^{er}. L’agrération d’entreprise pratiquant la location-financement des entreprises nommément désignées ci-après est retirée à la demande de celles-ci au motif qu’elles ne pratiquent plus d’opérations visées aux articles 1 ^{er} , 1° et 2° et 2, de l’arrêté royal n° 55 du 10 novembre 1967 organisant le statut juridique des entreprises pratiquant la location-financement :
	470 LSP1 SA RUE LAMBERT-LOMBART 3 4000 LIEGE ONDERNEMINGSNR./N° D’ENTREPRISE: 0748.573.645
	473 H ² ESTATE SA RUE LAMBERT-LOMBART 3 4000 LIEGE ONDERNEMINGSNR./N° D’ENTREPRISE: 0777.414.616
	480 IMOWOOD SA RUE LAMBERT-LOMBART 3 4000 LIEGE ONDERNEMINGSNR./N° D’ENTREPRISE: 0776.521.424
Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het <i>Belgisch Staatsblad</i> wordt bekendgemaakt. Brussel, 13 mei 2026.	Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au <i>Moniteur belge</i> . Bruxelles, le 13 mai 2026.
D. CLARINVAL	D. CLARINVAL

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN	SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES
[C – 2026/003714]	[C – 2026/003714]
Personeel. — Pensionering	Personnel. — Mise à la retraite
Bij koninklijk besluit van 25 februari 2026, wordt er eervol ontslag uit haar ambt verleend en wordt zij gerechtigd aanspraak te maken op een rustpensioen, met ingang van de datum vermeld tegenover haar naam, aan:	Par arrêté royal du 25 février 2026, démission honorable de ses fonctions avec faculté de faire valoir ses droits à la pension est accordée à partir de la date figurant en regard de son nom à :
Michela Ritondo, met ingang van 01.02.2026	Michela Ritondo, à partir du 01.02.2026
Mevrouw Michela Ritondo wordt gemachtigd om de eretitel van haar ambt te voeren.	Madame Michela Ritondo est autorisée à porter le titre honorifique de ses fonctions.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN

[C – 2026/003593]

Personeel. — Bevordering

Bij koninklijk besluit van 6 april 2026, wordt de heer Koen VERCAUTEREN, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Financiën, met ingang van 1 mei 2026.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel te worden toegezonden.

SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES

[C – 2026/003593]

Personnel. — Promotion

Par arrêté royal du 6 avril 2026, Monsieur Koen VERCAUTEREN, est promu par avancement à la classe supérieure dans la classe A2 avec le titre d'attaché au Service public fédéral Finances à partir du 1^{er} mai 2026.

Conformément aux lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, un recours peut être introduit endéans les soixante jours après cette publication. La requête doit être envoyée sous pli recommandé à la poste, au Conseil d'Etat, rue de la Science 33, à 1040 Bruxelles.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN

[C – 2026/003597]

Personeel. — Bevordering

Bij koninklijk besluit van 6 april 2026, wordt mevrouw Els BEYENS, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Financiën, in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met ingang van 1 mei 2026.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift hiertoe dient te worden verzonden bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 BRUSSEL.

SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES

[C – 2026/003597]

Personnel. — Promotion

Par arrêté royal du 6 avril 2026, Madame Els BEYENS, est promue par avancement à la classe supérieure dans la classe A2 avec le titre d'attaché au Service public fédéral Finances dans un emploi du cadre linguistique néerlandais, à partir du 1^{er} mai 2026.

Conformément aux lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, un recours peut être introduit endéans les soixante jours après cette publication. La requête doit être envoyée sous pli recommandé à la poste, au Conseil d'Etat, rue de la Science 33, à 1040 BRUXELLES.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID,
ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

[2026/201309]

Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. — Benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers

Bij besluit van de Directeur-generaal van 5 mei 2026, dat in werking treedt de dag waarop het in het *Belgisch Staatsblad* wordt bekendgemaakt:

worden benoemd tot leden van het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers:

1. als vertegenwoordigers van de werkgeversorganisatie:

Gewone leden:

De heren:

DALLEMAGNE Laurent, te Chaudfontaine;

FIJALKOWSKI Serge, te Raeren;

DEWANDELEER Pascal, te Tervuren;

LHOSTE Dimitri, te Namen.

Plaatsvervangende leden:

De heer CAMMAERT Yves, te Pajottegem;

Mevrn.:

KNOTT Anne, te Theux;

JANSSENS Evelien, te Hoegaarden;

De heer HENNING Joseph, te Kelmis.

2. als vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties:

Gewone leden:

Mevr. DEMAN Annelies, te Destelbergen;

De heren:

JACQUEMIN Christian, te Verviers;

CHENNIT Farouk, te Grâce-Hollogne;

Mevr. ALONSO Maria, te Dison.

Plaatsvervangende leden:

De heren:

WASTIAU Bernard, te Weismes;

PAOLESCHI Ludovic, te Verviers;

ATANASOV Jordan, te Seraing;

Mevr. GRIGNARD Danielle, te Dison.

SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI,
TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

[2026/201309]

Direction générale Relations collectives de travail. — Nomination des membres de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers

Par arrêté du Directeur général du 5 mai 2026, qui entre en vigueur le jour de sa publication au *Moniteur belge*:

sont nommés membres de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers:

1. en qualité de représentants de l'organisation d'employeurs:

Membres effectifs:

MM.:

DALLEMAGNE Laurent, à Chaudfontaine;

FIJALKOWSKI Serge, à Raeren;

DEWANDELEER Pascal, à Tervuren;

LHOSTE Dimitri, à Namur.

Membres suppléants:

M. CAMMAERT Yves, à Pajottegem;

Mmes:

KNOTT Anne, à Theux;

JANSSENS Evelien, à Hoegaarden;

M. HENNING Joseph, à La Calamine.

2. en qualité de représentants des organisations de travailleurs:

Membres effectifs:

Mme DEMAN Annelies, à Destelbergen;

MM.:

JACQUEMIN Christian, à Verviers;

CHENNIT Farouk, à Grâce-Hollogne;

Mme ALONSO Maria, à Dison.

Membres suppléants:

MM.:

WASTIAU Bernard, à Waimes;

PAOLESCHI Ludovic, à Verviers;

ATANASOV Jordan, à Seraing;

Mme GRIGNARD Danielle, à Dison.

**FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID,
ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG**

[C – 2026/003670]

Personeel. — Benoeming

Bij koninklijk besluit van 24 april 2026, wordt de heer Joachim VAES benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met ingang van 1 april 2026.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift hiertoe dient te worden verzonden bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel.

**SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI,
TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE**

[C – 2026/003670]

Personnel. — Nomination

Par arrêté royal du 24 avril 2026, Monsieur Joachim VAES est nommé agent de l'Etat dans la classe A2 au Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale dans un emploi du cadre linguistique néerlandais, à partir du 1^{er} avril 2026.

Conformément aux lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, un recours peut être introduit endéans les soixante jours après cette publication. La requête doit être envoyée sous pli recommandé à la poste, au Conseil d'Etat, rue de la Science 33, à 1040 Bruxelles.

**FEDERALE OVERHEIDSDIENST
SOCIALE ZEKERHEID**

[2026/201363]

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. — Technische raad voor radio-isotopen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. — Ontslag en benoeming van een lid

Bij koninklijk besluit van 7 mei 2026, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt eervol ontslag uit haar functies van plaatsvervangend lid van de Technische raad voor radio-isotopen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, verleend aan mevr. MATHEY Céline.

Bij hetzelfde besluit, wordt de heer WOFF Erwin benoemd in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid bij genoemde raad, als vertegenwoordiger van een faculteit geneeskunde van een Belgische universiteit, ter vervanging van mevr. MATHEY Céline, voor een termijn verstrijkend op 7 september 2032.

**SERVICE PUBLIC FEDERAL
SECURITE SOCIALE**

[2026/201363]

Institut national d'assurance maladie-invalidité. — Conseil technique des radio-isotopes, institué auprès du Service des soins de santé. — Démission et nomination d'un membre

Par arrêté royal du 7 mai 2026, qui entre en vigueur le jour de la présente publication, démission honorable de ses fonctions de membre suppléant du Conseil technique des radio-isotopes, institué auprès du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, est accordée à Mme MATHEY Céline.

Par le même arrêté, M. WOFF Erwin est nommé en qualité de membre suppléant auprès dudit Conseil, au titre de représentant d'une faculté de médecine d'une université belge, en remplacement de Mme MATHEY Céline, pour un terme expirant le 7 septembre 2032.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[C – 2026/002923]

Personeel. — Benoeming

Bij koninklijk besluit van 2 april 2026, wordt mevrouw Nele CARMEN benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A 1 bij de Federale Overheidsdienst Justitie in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met ingang van 15 januari 2026.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift hiertoe dient te worden verzonden bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel.

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[C – 2026/002923]

Personnel. — Nomination

Par arrêté royal du 2 avril 2026, Madame Nele CARMEN, est nommée agent de l'Etat dans la classe A 1 au Service public fédéral Justice dans un emploi du cadre linguistique néerlandais, à partir du 15 janvier 2026.

Conformément aux lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, un recours peut être introduit endéans les soixante jours après cette publication. La requête doit être envoyée sous pli recommandé à la poste, au Conseil d'Etat, rue de la Science 33, à 1040 Bruxelles.

**FEDERAAL AGENTSCHAP
VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN**

[C – 2026/003530]

Personeel. — Ontslag

Bij ministerieel besluit van 8 april 2026, wordt mevrouw Mandy LEKENS, vast ambtenaar bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen in de klasse A4 met de titel van adviseur-generaal, ontslag uit haar ambt verleend met ingang van 23 februari 2026.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift hiertoe dient te worden verzonden bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel.

**AGENCE FEDERALE
POUR LA SECURITE DE LA CHAÎNE ALIMENTAIRE**

[C – 2026/003530]

Personnel. — Démission

Par arrêté ministériel du 8 avril 2026, démission de ses fonctions est accordée à partir du 23 février 2026 à Madame Mandy LEKENS, agent définitif à l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans la classe A4 avec le titre de conseiller général.

Conformément aux lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, un recours peut être introduit endéans les soixante jours après cette publication. La requête doit être envoyée sous pli recommandé à la poste, au Conseil d'Etat, rue de la Science 33, à 1040 Bruxelles.

REGIE DER GEBOUWEN

[C – 2026/003700]

Personeel. — Benoeming

Bij ministerieel besluit van 11 mei 2026, wordt mevrouw Bo DE COCK benoemd tot vast ambtenaar in de klasse A1 bij de Regie der Gebouwen, met ingang van 1 april 2026.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift hiertoe dient te worden verzonden bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel.

REGIE DES BATIMENTS

[C – 2026/003700]

Personnel. — Nomination

Par arrêté ministériel du 11 mai 2026, Madame Bo DE COCK, est nommée agent définitif dans la classe A1 à la Régie des Bâtiments, à partir du 1^{er} avril 2026.

Conformément aux lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, un recours peut être introduit endéans les soixante jours après cette publication. La requête doit être envoyée sous pli recommandé à la poste, au Conseil d'Etat, rue de la Science 33, à 1040 Bruxelles.

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE OVERHEID

[C – 2026/003624]

8 MEI 2026. — Beëindiging van het mandaat van Jeroen Windey,
administrateur-generaal bij het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB)

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 8 mei 2026 wordt het volgende bepaald:

Artikel 1. Aan het mandaat van Jeroen Windey, administrateur-generaal bij het Agentschap Binnenlands Bestuur, wordt met ingang van 10 mei 2026 's avonds een einde gemaakt.

Art. 2. Dit besluit zal aan de betrokkene worden meegedeeld.

Art. 3. De Vlaamse minister, bevoegd voor Binnenland, Steden- en Plattelandsbeleid, Samenleven, Integratie en Inburgering, Bestuurszaken, Sociale Economie en Zeevisserij, de Vlaamse minister, bevoegd voor Begroting en Financiën, Vlaamse Rand, Onroerend Erfgoed en Dierenwelzijn, de Vlaamse minister bevoegd voor Welzijn en Armoedebestrijding, Cultuur en Gelijke Kansen en de Vlaamse minister bevoegd voor Brussel en Media, zijn belast met de uitvoering van dit besluit.

VLAAMSE OVERHEID

Omgeving

[C – 2026/003574]

24 APRIL 2026. — Ministerieel besluit tot bekrachtiging van het gemeenteraadsbesluit
waarbij het wapen en de vlag van de gemeente Pajottegem worden vastgesteld

Rechtsgronden

Dit besluit is gebaseerd op:

- het decreet van 27 april 2007 houdende vaststelling van het wapen en de vlag van de provincies, gemeenten en districten en de Vlaamse Gemeenschapscommissie, artikel 3, § 2 en § 3, gewijzigd bij de decreten van 12 juli 2013 en 15 juli 2016;

- het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juli 2024 tot delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de leden van de Vlaamse Regering, artikel 2, 1°;

- het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2024 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, artikel 5, § 1, 3° en § 2, 5°.

Vormvereisten

De volgende vormvereisten zijn vervuld:

- De gemeenteraad van Pajottegem keurde het besluit tot vaststelling van het wapen en de vlag van de gemeente Pajottegem goed op 31 maart 2026;

- De Vlaamse Heraldische Raad heeft gunstig advies gegeven op 21 april 2026.

Motivering

Dit besluit is gebaseerd op de volgende motieven:

- Op 1 januari 2025 fusioneerden de gemeenten Galmaarden, Herne en Gooik.

- Iedere gemeente heeft een eigen wapen en een eigen vlag. Het wapen van een gemeente bestaat uit een wapenschild, eventueel met buitenversierselen. Het wapen komt voor op de zegel/stempel van de gemeente.

- De bestaande vlaggen en wapens van de betrokken gemeenten vervallen in geval van een fusie van twee of meer gemeenten. De fusie is duidelijk te interpreteren als een "nieuw feit" en heeft dus tot gevolg dat de nieuwe gemeente een gemotiveerd verzoek indient bij de Vlaamse Regering om een wapen en een vlag vast te stellen voor de nieuwe gemeente.

DE VLAAMSE MINISTER VAN BEGROTING EN FINANCIËN, VLAAMSE RAND,
ONROEREND ERFGOED EN DIERENWELZIJN BESLUIT:

Artikel 1. Bekrachtigd wordt het gemeenteraadsbesluit van de gemeente Pajottegem van 31 maart 2026 houdende vaststelling van:

1. Het wapen van de gemeente waarvan de afbeelding als bijlage bij dit besluit is gevoegd. De beschrijving van dit wapen luidt als volgt:

“Doorsneden van sinopel en van goud, een versmalde golvende dwarsbalk golvend doorsneden van zilver en van lazuur, geplaatst over de deellijn, vergezeld boven rechts van een herkruist kruisje met spitse voet van goud en links van een aanziende gaande leeuw van hetzelfde, genageld en getongd van keel, en onder van drie hellende klophamers van sabel.”.

2. De vlag van de gemeente waarvan de afbeelding als bijlage bij dit besluit is gevoegd. De beschrijving van de vlag luidt als volgt:

“Twee even lange banen van groen en van geel met over de deellijn heen een versmalde golvende dwarsbalk, golvend doorsneden van wit en van blauw, boven vergezeld aan de broekzijde van een geel herkruist kruisje met spitse voet en aan de vluchtzijde van een gele aanziende gaande leeuw, rood genageld en getongd, en onder van drie zwarte hellende klophamers, geplaatst 2-1.”.


Art. 2. Eén afbeelding van het wapen en de vlag wordt bewaard door de gemeente, één door de Vlaamse Overheid, secretariaat Strategische Adviesraad voor Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed.

Art. 3. De Vlaamse minister, bevoegd voor het onroerend erfgoed, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 24 april 2026.

De Vlaamse minister van Begroting en Financiën, Vlaamse Rand, Onroerend Erfgoed en Dierenwelzijn,
B. WEYTS

Bijlage 1. Wapen van de gemeente Pajottegem

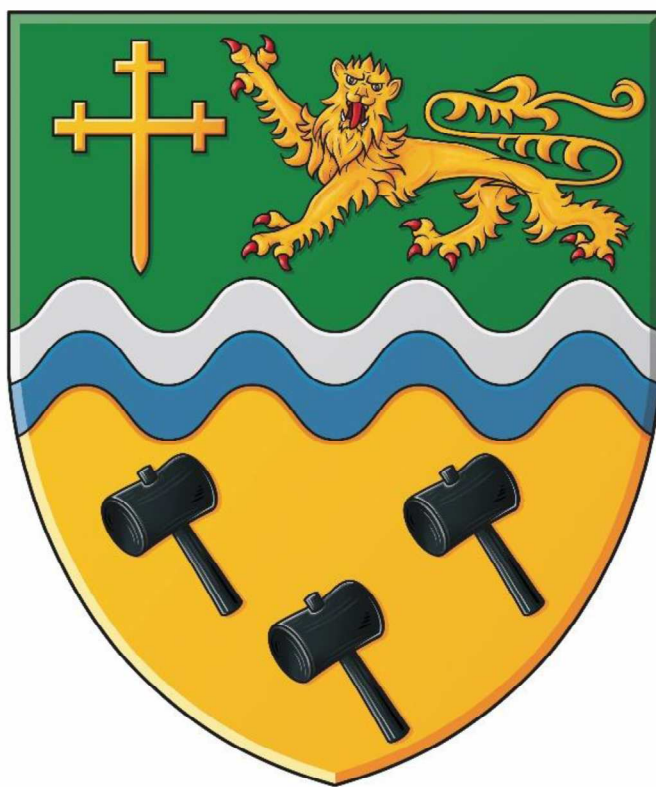

Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 24 april 2026 tot bekrachtiging van het gemeenteraadsbesluit waarbij het wapen en de vlag van de gemeente Pajottegem worden vastgesteld.

Brussel, 24 april 2026.

De Vlaamse minister van Begroting en Financiën, Vlaamse Rand,
Onroerend Erfgoed en Dierenwelzijn,

B. WEYTS

Bijlage 2. Vlag van de gemeente Pajottegem



Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 24 april 2026 tot bekrachtiging van het gemeenteraadsbesluit waarbij het wapen en de vlag van de gemeente Pajottegem worden vastgesteld.

Brussel, 24 april 2026.

De Vlaamse minister van Begroting en Financiën, Vlaamse Rand,
Onroerend Erfgoed en Dierenwelzijn,

B. WEYTS

—
VLAAMSE OVERHEID

Omgeving

[C – 2026/003669]

23 MAART 2026. — Besluit van de secretaris-generaal tot aanstelling van de toezichthouders overeenkomstig het Omgevingshandhavingsbesluit van 23 mei 2025. — Erratum

In het *Belgisch Staatsblad* van 14 april 2026 werd op bladzijde 21702 het bovenstaande besluit gepubliceerd.

In het besluit zelf, werd in artikel 3, punt 19° een verkeerde naam gepubliceerd. De naam “Mathy DE STROOPER PRETER” wordt vervangen door “Mathy DE PRETER”.

COMMUNAUTE FRANÇAISE — FRANSE GEMEENSCHAP

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

[C – 2026/003715]

13 MAI 2026. — Désignation d'un membre suppléant de la Commission de recours

En vertu des décrets du 18 janvier 2018 portant le Code de la Prévention, de l'Aide à la Jeunesse et de la Protection de la Jeunesse, et du 14 mars 2019 relatif à la prise en charge en Centre Communautaire des jeunes ayant fait l'objet d'un dessaisissement, le Parlement de la Communauté française a désigné, en sa séance plénière le mercredi 13 mai 2026, un membre suppléant pour le mandat de juriste de la Commission de recours des jeunes privés de liberté.

Il s'agit de :

- M. Guillaume Derclaye, juriste, en qualité de membre suppléant.

REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2026/201356]

5 JANVIER 2026. — Arrêté ministériel agréant un organisme certificateur pour la certification de la conformité des produits aux exigences du cahier des charges « Boudin blanc de Liège - Indication géographique protégée ». — Extrait

La Ministre de l'Agriculture,

(...)

Arrête :

Article 1^{er}. La s.r.l. TERRACERT sise Rue de la Science 8 à 6900 Marche-en-Famenne est agréée en tant qu'organisme certificateur chargé du contrôle de la bonne application du cahier des charges « Boudin blanc de Liège - Indication géographique protégée » et de la certification de la conformité des produits qui en résultent.

Art. 2. § 1^{er}. Le tarif maximal de la redevance annuelle due à l'organisme certificateur par chaque opérateur pour la certification de la conformité de ses produits aux exigences du cahier des charges « Boudin blanc de Liège - Indication géographique protégée » est le suivant, selon le statut de l'opérateur :

1° producteur : le tarif se décompose comme suit :

a) une redevance annuelle maximale fixe d'un montant de 412,00 euros HTVA;

b) une redevance annuelle maximale par kilogramme de boudin produit d'un montant de :

a. production annuelle inférieure à 5.000 kilogrammes : 0,0514 euros HTVA;

b. production annuelle comprise entre à 5.001 et 50.000 kilogrammes : 0,0462 euros HTVA;

c. production annuelle comprise entre à 50.001 et 250.000 kilogrammes : 0,0410 euros HTVA;

d. production annuelle comprise entre à 250.001 et 500.000 kilogrammes : 0,0359 euros HTVA;

e. production annuelle comprise entre à 500.001 et 750.000 kilogrammes : 0,0306 euros HTVA;

f. production annuelle supérieure à 750.001 kilogrammes : 0,0255 euros HTVA;

2° conditionneur : 319,00 euros HTVA;

3° producteur de marjolaine : 319,00 euros HTVA;

4° préparateur de marjolaine : 319,00 euros HTVA.

§ 2. Un opérateur possédant plusieurs statuts ne se voit appliquer que la redevance la plus élevée sauf si les audits liés aux différents statuts s'effectuent sur des sites d'opération identifiés auprès de la Banque Carrefour des Entreprises par des numéros d'établissement distincts. Dans ce cas, les tarifs correspondant aux statuts pour lesquels des audits sont réalisés sur des sites distincts par leur numéro d'établissement s'additionnent.

§ 3. Les montants des redevances mentionnés au paragraphe 1^{er} sont adaptés chaque année au 1^{er} janvier pour tenir compte de l'évolution de l'indice des prix à la consommation (année de base 2013 = 100). Le nouvel indice pris en compte au 1^{er} janvier est l'indice du mois de septembre de l'année précédente. L'indice de référence à prendre en considération à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté est l'indice de l'année 2025 (134,95).

§ 4. Les montants maxima des redevances mentionnés au paragraphe 1^{er} peuvent être modifiés à la demande de l'organisme certificateur, en accord avec le groupement de producteurs porteur de la demande initiale de l'enregistrement concerné.

Namur, le 5 janvier 2026.

A-C. DALCQ

OFFICIELE BERICHTEN — AVIS OFFICIELS

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING

[2026/201349]

Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Financiële adviseurs DBFM(O) (m/v/x) (niveau A3) voor de Regie der Gebouwen. — Selectienummer: ANG26148

Solliciteren kan van 20/05/2026 tot en met 05/06/2026 via www.werkenvoor.be.

De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) is beschikbaar bij FOD BOSA via www.werkenvoor.be. Deze lijst wordt door de DG Rekrutering en Ontwikkeling verstuurd naar de Voorzitter van het Directiecomité van de Klant.

De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten bij de functiebeschrijving en het competentieprofiel. Deze lijst wordt door de DG Rekrutering en Ontwikkeling verstuurd naar de Voorzitter van het Directiecomité van de Klant.

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn.

SERVICE PUBLIC FEDERAL STRATEGIE ET APPUI

[2026/201349]

Sélection comparative de Conseillers financiers DBFM(O) (m/f/x) (niveau A3) francophones pour la Régie des Bâtiments. — Numéro de sélection : AFG26043

Vous pouvez poser votre candidature à partir du 20/05/2026 jusqu'au 05/06/2026 inclus via www.travaillerpour.be.

La description de fonction (reprenant le contenu de la fonction, les conditions de participation, la procédure de sélection,...) est disponible auprès du SPF BOSA via www.travaillerpour.be. Pour la retrouver, veuillez indiquer le numéro de la sélection dans le moteur de recherche.

La liste des lauréats, sans classement, est composée des candidats qui correspondent le mieux à la description de fonction et au profil de compétences. Cette liste est envoyée par la DG Recrutement et Développement au Président du Comité de direction du Nom du client.

Outre cette liste des lauréats, une liste spécifique des lauréats (qui reste valable 4 ans) présentant un handicap est établie.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING

[2026/201348]

Vergelijkende selectie van Franstalige Technische Experts Energie Offshore (m/v/x) (niveau A2) voor de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. — Selectienummer: AFG26115

Solliciteren kan van 20/05/2026 tot en met 10/06/2026 via www.werkenvoor.be.

De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) is beschikbaar bij FOD BOSA via www.werkenvoor.be.

Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden.

Een lijst van laureaten, geldig voor 1 jaar, zal na de selectie worden opgesteld.

Naast deze lijst van laureaten wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn.

SERVICE PUBLIC FEDERAL STRATEGIE ET APPUI

[2026/201348]

Sélection comparative d'Experts techniques Energie Offshore (m/f/x) (niveau A2), francophones, pour le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. — Numéro de sélection : AFG26115

Vous pouvez poser votre candidature à partir du 20/05/2026 jusqu'au 10/06/2026 inclus via www.travaillerpour.be.

La description de fonction (reprenant le contenu de la fonction, les conditions de participation, la procédure de sélection,...) est disponible auprès du SPF BOSA via www.travaillerpour.be.

Pour la retrouver, veuillez indiquer le numéro de la sélection dans le moteur de recherche.

Une liste de lauréats valable 1 an, sera établie après la sélection.

Outre cette liste des lauréats, une liste spécifique des lauréats (qui reste valable 4 ans) présentant un handicap est établie.

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING

[C – 2026/003729]

Aanwerving van onderwijs- en onderzoeksassistent(e) (Repetitor) Economie – M/V/X – Voltijds – Koninklijke Militaire School – Departement economie, management en leadership (DEML)

1. De Minister van Defensie zal overgaan tot de aanwerving van een voltijdse onderwijs- en onderzoeksassistent(e) (repetitor) (M/V/X) voor het vak economie binnen het departement economie, management en leadership (DEML) van de Koninklijke Militaire School (KMS).

2. Taakomschrijving:

De activiteiten die bij de functie horen, zijn onderverdeeld in onderwijs-, onderzoeks- en dienstverleningsactiviteiten bij het departement DEML.

De onderwijstaken omvatten voornamelijk pedagogische begeleiding en werkcolleges in verschillende economische vakken (algemene economie, economische politiek, enz.) binnen de bachelor- en masterprogramma's van de KMS. De werktal zal voornamelijk Frans en Engels zijn.

De onderzoeksactiviteiten vertegenwoordigen ongeveer 50% van de werklast en worden uitgevoerd onder leiding van Prof. Dr. Fernando RUIZ en/of andere leden van het departement. Sollicitaties met een interesse in publieke economie, de theorie van sociale netwerken in economie en internationale betrekkingen, of macro-economie worden in het bijzonder aangemoedigd. Andere onderzoeksgebieden in de economie kunnen ook in aanmerking komen. De assistent(e) krijgt de mogelijkheid om een doctoraat te starten in zijn/haar onderzoeksgebied, in samenwerking met een Belgische of buitenlandse universiteit.

MINISTERE DE LA DEFENSE

[C – 2026/003729]

Recrutement d'un-e Assistant-e d'enseignement et de recherche (Répétiteur) en Économie – M/F/X – Temps plein – École royale militaire – Département d'économie, management et leadership (DEML)

1. Le ministre de la Défense d'un-e assistant-e d'enseignement et de recherche (répétiteur) (M/F/X) à temps plein pour la branche économie, au sein du département d'économie, management et leadership (DEML) de l'École royale militaire (ERM).

2. Description de la fonction :

Les activités associées au poste se subdivisent entre activités d'enseignement, de recherche et de service au département DEML.

La charge d'enseignement comprend principalement l'encadrement pédagogique et les travaux dirigés dans les différentes matières liées à l'économie (économie générale, politique économique, etc.) au sein des programmes de bachelier et de master de l'ERM. La langue de travail sera principalement le français et l'anglais.

Les activités de recherche représentent environ 50% de la charge et travail et seront effectuées sous la direction du Prof. Dr. Fernando RUIZ et/ou d'autres membres du département. Les candidatures présentant un intérêt pour l'économie publique, la théorie des réseaux sociaux en économie et en relations internationales, ou la macro-économie sont particulièrement encouragées. Toutefois, d'autres champs de recherche en économie peuvent être envisagés. L'assistant-e aura la possibilité d'entamer un doctorat dans son domaine de recherche, en partenariat avec une université belge ou étrangère.

3. Voorwaarden waaraan de kandidaten voor deze functie moeten voldoen:

- Belg zijn of staatsburger van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Confederatie;
- Een gedrag vertonen dat beantwoordt aan de vereisten van het ambt;
- De burgerlijke en politieke rechten bezitten;
- Voldaan hebben aan de militiewetten;
- De niet-Belgische kandidaat moet voldaan hebben aan de militiewetten van het land waarvan hij/zij de nationaliteit bezit en de burger- en politieke rechten van dat land bezitten;
- In het bezit zijn van een masterdiploma (of gelijkwaardig) in economische wetenschappen, of in staat zijn om dit uiterlijk in september 2026 te behalen;
- Uitstekende academische resultaten hebben behaald (diploma behaald met onderscheiding);
- Idealiter beschikt de kandidaat over zeer goede kennis van het Frans, Nederlands en Engels, zowel mondeling als schriftelijk;
- Blijk geven van solide pedagogische vaardigheden en een interesse in het hoger onderwijs;
- Blijk geven van motivatie en het vermogen om een origineel onderzoeksprogramma te ontwikkelen dat leidt tot een doctoraat;
- Slagen voor een vergelijkend examen dat in de KMS afgenomen zal worden. Een selectiecommissie samengesteld door de KMS zal de kandidaten hierbij evalueren op basis van een interview, hun curriculum vitae en een proefles;
- Beschikbaar zijn om op de geplande datum in dienst te treden;
- Bereid zijn een veiligheidsonderzoek te ondergaan (wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie, de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten, veiligheidsadviezen en de publiek gereguleerde dienst).

4. Statuut en wedde

De repetitor kan vast benoemd worden door de Koning na een proeftijd van één jaar mits een gemotiveerd benoemingsvoorstel.

Hij/ Zij geniet een jaarwedde van 44.161,96 euro tot 79.095,76 euro (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index).

5. Extra-legale voordelen:

- Mogelijkheid tot het verkrijgen van een bonus voor tweetaligheid (Nederlands/Frans);
- Vakantiegeld;
- Eindejaarsuitkering;
- Gratis hospitalisatieverzekering DKV in België (Mogelijkheid tot bijkomende aansluiting voor één of meerdere personen die onder hetzelfde dak wonen: echtgeno(o)t(e), kind(eren) (50% van de prijs per bijkomend lid);
- Fietsvergoeding/ Gratis openbaar vervoer (woon-werkverkeer als je in België woont);
- Gratis toegang tot sportfaciliteiten op de campus buiten de werkuren;
- Restaurant en cafetaria op de campus met democratische prijzen (korting op het dagmenu);
- Flexibele werktijden binnen de 38-urige werkweek;
- Telewerken mogelijk; voor de dagen dat je niet thuis werkt ben je verplicht fysiek aanwezig te zijn bij RMA in Brussel of dienst te doen;
- Vakantie: vakantieverlofregeling voor staatsambtenaren (KB 2 oktober 1937);
- Voordelen en interessante aanbiedingen dankzij de kaart Benefits@work (kortingen, vouchers...);
- Recht op diensten aangeboden door het Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van Defensie (CDSCA): onder andere vakantiecentra, korting op reizen georganiseerd door de touroperator...;
- Mogelijkheid om gebruik te maken van de crèche gefinancierd door Defensie (onder voorbehoud van beschikbaarheid).

6. Inschrijving

De sollicitaties moeten per e-mail worden gericht aan het hoofd van het departement economie, management en leadership (Kolonel van het vliegwezen militair administrateur Alexandre YERNA, Ing): alex.yerna@mil.be binnen de 15 kalenderdagen na de publicatie van deze bekendmaking in het *Belgisch Staatsblad*.

3. Conditions auxquelles doivent répondre les candidats à cet emploi :

- Être belge ou citoyen d'un autre Etat faisant partie de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
- Être d'une conduite répondant aux exigences de l'emploi à pourvoir ;
- Jourir des droits civils et politiques ;
- Avoir satisfait aux lois sur la milice ;
- Le candidat non-belge doit avoir satisfait à la législation sur la milice en vigueur dans le pays dont il a la nationalité et doit jouir des droits civils et politiques dans ce pays ;
- Être titulaire d'un diplôme de master (ou équivalent) en sciences économiques, ou être en mesure de l'obtenir au plus tard pour septembre 2026 ;
- Avoir obtenu d'excellents résultats académiques (diplôme obtenu avec distinction) ;
- Idéalement, le/la candidat/e dispose de très bonnes connaissances en anglais, en français et en néerlandais, aussi bien parlé qu'écrit ;
- Faire preuve de solides compétences pédagogiques et d'un réel intérêt pour l'enseignement supérieur ;
- Démontrer la motivation et la capacité à développer un programme de recherche original menant à un doctorat ;
- Être lauréat d'une épreuve de sélection qui sera organisé à l'ERM. Une commission de sélection composée par l'ERM appréciera les candidats sur base d'une entrevue, du curriculum vitae et d'un cours donné par le candidat ;
- Être disponible pour entrer en fonction à la date prévue ;
- Être prêt à se soumettre à une vérification de sécurité (Loi du 11 décembre 1998 relative à la classification, aux habilitations, aux certificats de sécurité, aux conseils de sécurité et au service public réglementé).

4. Statut et traitement

Le répétiteur peut être nommé à titre définitif par le Roi après un stage probatoire d'un an, moyennant une proposition de nomination motivée.

Il/Elle bénéficie d'un traitement annuel allant de 44.161,9644 euros à 79.095,7652 euros (salaire annuel brut, déjà adapté à l'index actuel).

5. Avantages extra-légaux :

- Possibilité d'obtenir une prime de bilinguisme (néerlandais/français) ;
- Pécule de vacances ;
- Prime de fin d'année ;
- Assurance hospitalisation DKV gratuite en Belgique (Possibilité d'affiliation supplémentaire pour une ou plusieurs personnes vivant sous le même toit : conjoint, enfant(s) (50% du prix par membre supplémentaire) ;
- Allocation vélo/Transports publics gratuits (trajet domicile-travail lorsqu'on habite en Belgique) ;
- Accès gratuit aux installations sportives du campus en dehors des heures de travail ;
- Restaurant et cafétéria sur le campus avec des prix démocratiques (réduction sur le menu du jour) ;
- Horaires de travail flexibles dans le cadre de la semaine de 38 heures ;
- Télétravail possible ; pour les jours où vous ne travaillez pas à domicile, vous êtes tenu d'être physiquement présent au RMA à Bruxelles ou en service ;
- Vacances : régime de congés de vacances des agents de l'état (AR 2 octobre 1937) ;
- Avantages et offres intéressantes grâce à la carte Benefits@work (réductions, bons d'achat...) ;
- Droit aux services offerts par l'Office Central d'Action Sociale et Culturelle de la Défense (OCASC) : entre autres centres de vacances, réduction sur les voyages organisés par le tour opérateur... ;
- Possibilité de bénéficier de la crèche financée par la Défense belge (sous réserve de disponibilité).

6. Inscription

Les sollicitations seront adressées par courrier électronique au chef du département économie, management et leadership (Kolonel d'aviation administrateur militaire Alexandre YERNA, Ing): alex.yerna@mil.be dans les 15 jours calendrier suivant la publication du présent avis au *Moniteur belge*.

Als bijlage dient eveneens te worden verstuurd:

- een afschrift van de gevraagde diploma's en van de overeenkomstige diploma supplementen;
- een curriculum vitae;
- een motivatiebrief.

De kandidaten zullen door het departementshoofd economie, management en leadership worden uitgenodigd om deel te nemen aan het selectie-examen

7. Inlichtingen

Aanvullende informatie over deze vacature kan worden verkregen bij Prof. Dr. Fernando RUIZ (fernando.ruiz@mil.be).

Elles seront accompagnées :

- d'une copie des diplômes exigés et des suppléments de diplôme équivalents ;
- d'un curriculum vitae ;
- d'une lettre de motivation.

Les candidats seront convoqués par les soins du chef du département économie, management et leadership, afin de présenter l'examen de sélection.

7. Information

Des informations complémentaires concernant ce poste vacant peuvent être obtenues auprès du Prof. Dr. Fernando RUIZ (fernando.ruiz@mil.be).

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[C – 2026/003179]

Rechterlijke Orde. — Vacante betrekkingen. — Oproep tot kandidaten voor het vervullen van de opdracht van een verbindingsmagistraat met standplaats te Rabat, Marokko

Context:

De Belgische en de Marokkaanse ministers van Justitie hebben in 2007 beslist ieder een verbindingsmagistraat aan te wijzen. Deze aanvraag werd geconcretiseerd in de conclusies van de Belgisch-Marokkaanse intergouvernementele vergadering die op 19 maart 2007 te Marrakech werd georganiseerd.

De opdracht van de huidige Belgische verbindingsmagistraat loopt af in het voorjaar van 2026 en de Minister van Justitie zal overgaan tot het verlenen van een nieuwe opdracht van verbindingsmagistraat met standplaats te Rabat, Marokko.

Omschrijving van de opdracht:

De verbindingsmagistraat wordt aangewezen voor een termijn van twee jaar. Mits gunstige evaluatie door het College van procureurs-generaal is één verlenging voor een periode van twee jaar mogelijk.

Uitzonderlijk kan de aanwijzing nog tweemaal verlengd worden voor een periode van één jaar, mits gunstige evaluatie door het College van procureurs-generaal én op gemotiveerd voorstel van het College van procureurs-generaal.

De opdracht van de verbindingsmagistraat heeft tot doel de gerechtelijke en juridische samenwerking te bevorderen tussen België en het land van toewijzing en accreditatie.

De verbindingsmagistraat maakt deel uit van de Rechterlijke Orde en blijft onderworpen aan het statuut en de rechtspositie die door het Gerechtelijk Wetboek worden vastgelegd.

In toepassing van het artikel 309/1 van het Gerechtelijk Wetboek wordt hij gedetacheerd door de Minister van Justitie om een opdracht van algemeen belang in het buitenland te vervullen. In het kader van de uitoefening van zijn opdrachten vertegenwoordigt de verbindingsmagistraat, naargelang van het geval, ofwel de Minister van Justitie, ofwel de bevoegde Belgische gerechtelijke overheid.

De verbindingsmagistraat wordt toegewezen aan een diplomatieke post. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van zijn taken en oefent het functioneel gezag uit over het personeel dat hem eventueel toegekend wordt.

Het activiteitsdomein van de verbindingsmagistraat omvat alle aspecten van zowel het burgerlijk als het strafrecht waarvoor de Minister van Justitie krachtens het Belgisch normatief kader bevoegd is.

De verbindingsmagistraat vervult een dubbele opdracht:

- het posthoofd adviseren inzake de gerechtelijke aspecten van de relaties met de overheden van het land van ontvangst;
- alle vormen van burgerlijke en strafrechtelijke justitiële samenwerking bevorderen tussen België en het land van toewijzing en accreditatie.

In die hoedanigheid dient de verbindingsmagistraat:

- alle vormen van burgerlijke en strafrechtelijke justitiële samenwerking aan te moedigen en te versnellen tussen België en het land van toewijzing en accreditatie;
- bij te dragen tot de efficiënte opvolging van de relaties met het land van toewijzing en accreditatie, meer bepaald inzake de activiteiten van de internationale organisaties waarvan België en/of het andere land lid zijn;
- bij te dragen tot de uitwisseling van juridische informatie en statistische gegevens, teneinde de wederzijdse kennis van de juridische systemen en databanken van de respectievelijke Staten te bevorderen;

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[C – 2026/003179]

Ordre judiciaire. — Places vacantes. — Appel aux candidats pour l'exercice d'une mission de magistrat de liaison avec résidence à Rabat, Maroc

Contexte :

Les ministres de la Justice de la Belgique et du Maroc ont décidé en 2007 de désigner chacun un magistrat de liaison. Cette demande s'est vue concrétisée dans les conclusions de la réunion intergouvernementale belge et marocaine tenue à Marrakech le 19 mars 2007.

La mission de l'actuel magistrat de liaison belge prendra fin au printemps 2026 et la Ministre de la Justice procédera à la désignation d'une nouvelle mission pour un magistrat de liaison avec résidence à Rabat, Maroc.

Description de la mission :

Le magistrat de liaison sera désigné pour un délai de deux ans dont le mandat pourra être prolongé pour une période de deux ans à condition que l'évaluation par le Collège des procureurs généraux soit favorable.

A titre exceptionnel, la désignation pourra être prolongée deux fois pour une période d'un an, moyennant l'évaluation positive par le Collège des procureurs généraux et sur proposition motivée dudit Collège.

La mission du magistrat de liaison a pour but de favoriser la coopération judiciaire et juridique entre la Belgique et le pays d'affectation et d'accréditation.

Le magistrat de liaison appartient à l'Ordre judiciaire. Il reste soumis au statut et à la position juridique fixés par le Code judiciaire.

En application de l'article 309/1 du Code judiciaire, il est détaché par le Ministre de la Justice pour remplir une mission d'intérêt général à l'étranger. Le magistrat de liaison représente, lors de l'exécution de ses missions, selon le cas le Ministre de la Justice ou l'autorité judiciaire belge compétente.

Le magistrat de liaison est adjoint à un poste diplomatique. Il est responsable de l'exécution de ses tâches et exerce l'autorité fonctionnelle sur le personnel qui lui est éventuellement attaché.

Le domaine d'activités du magistrat de liaison couvre tous les aspects de la justice civile et pénale pour lesquels le Ministre de la Justice est compétent en vertu du cadre normatif belge.

Le magistrat de liaison a une double fonction :

- conseiller le chef de poste dans la dimension judiciaire des relations avec les autorités du pays d'accueil;
- promouvoir toutes les formes de coopération judiciaire, en matière civile et en matière pénale, entre la Belgique et le pays d'affectation et d'accréditation.

En cette qualité, le magistrat de liaison :

- favorise et accélère toutes les formes de coopération judiciaire civile et pénale entre la Belgique et le pays d'affectation et d'accréditation;
- contribue au bon suivi des relations avec le pays d'affectation et d'accréditation, notamment en ce qui concerne les activités des organisations internationales dont la Belgique et/ou l'autre pays sont membres;
- contribue, en vue de favoriser la connaissance mutuelle des systèmes juridiques respectifs et des bases de données juridiques des États respectifs, à l'échange d'informations juridiques et de données statistiques;

- op vraag van de Minister van Justitie, de relaties te bevorderen tussen de juridische beroepen die eigen zijn aan elk van beide Staten.

De verbindingsmagistraat met standplaats te Rabat kan in bepaalde omstandigheden door de Minister van Justitie worden belast met opdrachten in een land dat grenst aan Marokko.

De verbindingsmagistraat dient zich te richten naar de regelgeving, de richtlijnen, de protocolakkoorden die van toepassing zijn op het diplomatiek en consulaire personeel in het algemeen en op de regeling voor de verbindingsmagistraat in het bijzonder, meer bepaald de omzendbrieven nr. col 9/2008 en nr. col 2/2013 van de Minister van Justitie en het College van de procureurs-generaal.

Hij stelt jaarlijks een activiteitenverslag op t.b.v. de Minister van Justitie, het College van procureurs-generaal en de federale procureur.

Per nieuw dossier dat wordt opgestart maakt hij stelselmatig een 'case report' over aan de procureur-generaal aan wie de internationale samenwerking in strafzaken is toegewezen.

Aanwijzingsvoorwaarden:

Om als verbindingsmagistraat te worden aangewezen, dient de kandidaat op het ogenblik van zijn aanwijzing:

1. magistraat te zijn van het openbaar ministerie;
2. en minste tien jaar juridische functies te hebben uitgeoefend waarvan ten minste zes jaar een ambt van magistraat;
3. houder te zijn van het getuigschrift bedoeld in artikel 43quinquies, § 1, derde lid, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik van de talen in gerechtszaken, waaruit de kennis blijkt van de andere taal dan die van zijn diploma van doctor, licentiaat of master in de rechten.

Daarnaast:

- daadwerkelijke kennis te kunnen voorleggen met betrekking tot de internationale samenwerking in strafzaken;

- daadwerkelijke kennis te kunnen voorleggen met betrekking tot de internationale samenwerking in burgerlijke zaken;

- daadwerkelijke kennis te kunnen voorleggen met betrekking tot de materie van de nationaliteitsregelgeving, van de schijnhuwelijken en van de internationale kindervervoeringen;

- over ervaring te beschikken met betrekking de internationale onderhandeling;

- een functionele kennis te hebben van de Engelse taal;

- over de nodige veiligheidsmachtiging te beschikken;

- zich voor de duur van zijn opdracht te vestigen op vaste verblijfplaats te Rabat.

De verbindingsmagistraat behoudt gedurende de duur van zijn opdracht zijn hoedanigheid van magistraat. De bepalingen van het *Gerechtigd Wetboek* met betrekking tot de afwezigheid voor opdracht zijn op hem van toepassing.

Voor de duur van zijn opdracht genieten de verbindingsmagistraat en zijn inwonende gezinsleden die te zijnen laste zijn en de Belgische nationaliteit hebben, het diplomatiek statuut. Het verblijf te Rabat van de verbindingsmagistraat wordt geregeld overeenkomstig de vigerende regels voor het verblijf van verbindingsmagistraten in de Belgische diplomatieke en consulaire posten. De verbindingsmagistraat geniet van een postvergoeding die wordt bepaald overeenkomstig de vigerende regelgeving in functie van de specifieke situatie van de betrokkene.

Kandidaturen:

De geïnteresseerde kandidaten moeten hun kandidatuur binnen een termijn van twintig dagen vanaf de bekendmaking van de vacature in het *Belgisch Staatsblad* indienen langs elektronische weg (e-mail : hr.mag@just.fgov.be).

Zij voegen bij hun kandidatuur een curriculum vitae en een brief waarin zij hun curriculum vitae toelichten en hun motivatie uiteenzetten.

- favorise, à la demande du Ministre de la Justice, les relations entre les professions juridiques propres à chacun des Etats.

Le magistrat de liaison peut le cas échéant être chargé par le Ministre de la Justice de missions dans un pays limitrophe au Maroc.

Le magistrat de liaison est soumis aux réglementations, directives, protocoles d'accord qui sont d'application pour le personnel consulaire et diplomatique en général et pour le magistrat de liaison en particulier, et plus spécialement les directives n° col 9/2008 et n° 2/2013 du Ministre de la Justice et du Collège des procureurs généraux.

Il rédige chaque année un rapport d'activité à l'attention du Ministre de la Justice, du Collège des procureurs généraux et du procureur fédéral.

A chaque ouverture de nouveaux dossiers, il rédige systématiquement un rapport d'enquête au procureur général qui a la coopération internationale en matière pénale dans ses attributions.

Conditions de désignation :

Pour être désigné comme magistrat de liaison, le candidat doit, au moment de sa désignation:

1. être magistrat du ministère public;
2. avoir exercé des fonctions juridiques pendant au moins dix ans, dont six ans au moins en qualité de magistrat;
3. être porteur du certificat visé à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, prouvant la connaissance de la langue autre que celle de son doctorat, sa licence ou son master en droit.

En plus :

- avoir une connaissance effective de la matière de la coopération internationale en matière pénale;

- avoir une connaissance effective de la matière de la coopération internationale en matière civile;

- avoir une connaissance effective des matières relatives à la législation sur la nationalité, sur les mariages blancs et sur les enlèvements parentaux internationaux;

- disposer d'une expérience de la négociation en matière internationale;

- disposer d'une connaissance fonctionnelle de la langue anglaise;

- disposer de l'habilitation de sécurité requise;

- s'installer effectivement à Rabat pendant la durée du mandat.

Le magistrat de liaison conserve la qualité de magistrat pendant la durée de sa mission. Les dispositions du Code judiciaire relatives à l'absence pour cause de mission sont d'application.

Pour la durée de sa mission, le magistrat de liaison et les membres de sa famille qui ont la nationalité belge et qui sont à sa charge bénéficient du statut diplomatique. Le séjour à Rabat du magistrat de liaison est réglé conformément aux règles en vigueur pour le séjour des magistrats de liaison dans les postes diplomatiques et consulaires belges. Le magistrat de liaison bénéficie d'une indemnité de poste qui est réglée conformément à la réglementation en vigueur en fonction de la situation spécifique de l'intéressé.

Candidatures :

Les candidats intéressés doivent adresser leur candidature dans un délai de vingt jours à partir de la publication de la vacance au *Moniteur belge* par la voie électronique (e-mail : hr.mag@fgov.be).

Ils doivent y joindre un curriculum vitae ainsi qu'une lettre dans laquelle ils commentent leur curriculum vitae et exposent leur motivation.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN

Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie, Administratie van de Patrimoniumdiensten

Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 4.33 van het Burgerlijk Wetboek

[2025/081089]

Erfloze nalatenschap van
De Dycker, Etienne

—
Meneer De Dycker, Etienne geboren te Zwijndrecht op 28 november 1930, wonende te 2070 Zwijndrecht, Regenbooglaan 0014, is overleden te Zwijndrecht op 16 april 2022 zonder gekende erfopvolgers na te laten.

Alvorens te beslissen over de vraag van de FOD Financiën - Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie - Patrimoniumdiensten, namens de Staat, de inbezitstelling te bekomen van de nalatenschap, heeft de Rechtbank van eerste aanleg van Dendermonde bij bevelschrift van 14 oktober 2025, de bekendmakingen en aanplakkingen voorgeschreven bij artikel 4.33 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.

Brussel, 27 oktober 2025.

Mevrouw de Adviseur
van het Kantoor Erfloze Nalatenschappen,
Anna MITRI

(081089)

SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES

Administration générale de la documentation patrimoniale, Administration des services patrimoniaux

Publication prescrite par l'article 4.33 du Code civil

[2025/081089]

Succession en déshérence de
De Dycker, Etienne

—
Monsieur De Dycker, Etienne, né à Zwijndrecht, le 28 novembre 1930, domicilié à 2070 Zwijndrecht, Regenbooglaan 0014, est décédé à Zwijndrecht, le 16 avril 2022 sans laisser de successeur connu.

Avant de statuer sur la demande du SPF Finances - Administration générale de la Documentation patrimoniale - Services patrimoniaux, tendant à obtenir, au nom de l'Etat, l'envoi en possession de la succession, le Tribunal de Première Instance de Termonde, a, par ordonnance du 14 octobre 2025, prescrit les publications et affiches prévues par l'article 4.33 du Code Civil.

Bruxelles, le 27 octobre 2025.

Madame le Conseiller
du Bureau des Successions en Déshérence,
Anna MITRI

(081089)

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN

Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie, Administratie van de Patrimoniumdiensten

Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 4.33 van het Burgerlijk Wetboek

[2026/081114]

Erfloze nalatenschap
van Braun, Jacqueline

—
Mevr. Braun, Jacqueline, geboren te Esch-sur-Alzette (Groothertogdom Luxemburg), op 16 december 1949, wonende te 1170 Watermaal-Bosvoorde, Terhulpesteenweg 169, is overleden te Watermaal-Bosvoorde op 31 oktober 2021 zonder gekende erfopvolgers na te laten.

Alvorens te beslissen over de vraag van de FOD Financiën - Algemene Administratie Patrimoniumdocumentatie - Patrimoniumdiensten om namens de Staat, de inbezitstelling te bekomen van de nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Brussel, bij bevelschrift van 19 december 2025, de bekendmakingen en aanplakkingen voorgeschreven bij artikel 4.33 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.

Brussel, 20 januari 2026.

Mevrouw de adviseur-teamchef van
het Kantoor Erfloze Nalatenschappen,
Anna MITRI

(081114)

SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES

Administration générale de la documentation patrimoniale, Administration des services patrimoniaux

Publication prescrite par l'article 4.33 du Code civil

[2026/081114]

Succession en déshérence
de Braun, Jacqueline

—
Mme Braun, Jacqueline, née à Esch-sur-Alzette (Grand-duché du Luxembourg), le 16 décembre 1949, domiciliée à 1170 Watermael-Boitsfort, chaussée de la Hulpe 169, est décédée à Watermael-Boitsfort, le 31 octobre 2021 sans laisser de successeur connu.

Avant de statuer sur la demande du SPF Finances - Administration Générale de la Documentation patrimoniale - Services patrimoniaux tendant à obtenir, au nom de l'Etat, l'envoi en possession de la succession, le tribunal de première instance de Bruxelles, a, par ordonnance du 19 décembre 2025, prescrit les publications et affiches prévues par l'article 4.33 du Code Civil.

Bruxelles, le 20 janvier 2026.

Madame le conseiller-teamchef du
Bureau des Successions en Déshérence,
Anna MITRI

(081114)

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN				SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES																																																																																																			
[2026/091305]				[2026/091305]																																																																																																			
Federaal Agentschap van de Schuld				Agence fédérale de la Dette																																																																																																			
Hypothecaire kredieten. — Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. — Koninklijk besluit van 14 september 2016 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van kredietovereenkomsten onderworpen aan boek VII van het Wetboek van economisch recht en de vaststelling van referte-indexen voor de veranderlijke rentevoeten inzake hypothecaire kredieten en de hiermee gelijkgestelde consumentenkredieten. — Bericht				Crédits hypothécaires. — Variabilité des taux d'intérêt. — Indices de référence. — Arrêté royal du 14 septembre 2016 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement des contrats de crédits soumis à l'application du livre VII du Code de droit économique et à la fixation des indices de référence pour les taux d'intérêts variables en matière de crédits hypothécaires et de crédits à la consommation y assimilés. — Avis																																																																																																			
De lijst der referte-indexen van de maand mei 2026 is samengesteld als volgt :				La liste des indices de référence du mois de mai 2026 est composée comme suit :																																																																																																			
Index A (schatkistcertificaten 12 maanden) :		2,522		Indice A (certificats de trésorerie 12 mois) :		2,522																																																																																																	
Index B (lineaire obligaties 2 jaren) :		2,629		Indice B (obligations linéaires 2 ans) :		2,629																																																																																																	
Index C (lineaire obligaties 3 jaren) :		2,743		Indice C (obligations linéaires 3 ans) :		2,743																																																																																																	
Index D (lineaire obligaties 4 jaren) :		2,864		Indice D (obligations linéaires 4 ans) :		2,864																																																																																																	
Index E (lineaire obligaties 5 jaren) :		2,985		Indice E (obligations linéaires 5 ans) :		2,985																																																																																																	
Index F (lineaire obligaties 6 jaren) :		3,098		Indice F (obligations linéaires 6 ans) :		3,098																																																																																																	
Index G (lineaire obligaties 7 jaren) :		3,207		Indice G (obligations linéaires 7 ans) :		3,207																																																																																																	
Index H (lineaire obligaties 8 jaren) :		3,329		Indice H (obligations linéaires 8 ans) :		3,329																																																																																																	
Index I (lineaire obligaties 9 jaren) :		3,454		Indice I (obligations linéaires 9 ans) :		3,454																																																																																																	
Index J (lineaire obligaties 10 jaren) :		3,573		Indice J (obligations linéaires 10 ans) :		3,573																																																																																																	
De overeenstemmende periodieke indexen worden hierna medegedeeld :				Les indices périodiques correspondants sont communiqués ci-après :																																																																																																			
<table><tr><th colspan="4">Periodiciteit</th></tr><tr><th>Index</th><th>Maandelijks</th><th>Trimestrieel</th><th>Semestrieel</th></tr><tr><td>A</td><td>0,2078</td><td>0,6246</td><td>1,2531</td></tr><tr><td>B</td><td>0,2165</td><td>0,6509</td><td>1,3060</td></tr><tr><td>C</td><td>0,2258</td><td>0,6788</td><td>1,3622</td></tr><tr><td>D</td><td>0,2356</td><td>0,7084</td><td>1,4219</td></tr><tr><td>E</td><td>0,2454</td><td>0,7380</td><td>1,4815</td></tr><tr><td>F</td><td>0,2546</td><td>0,7657</td><td>1,5372</td></tr><tr><td>G</td><td>0,2634</td><td>0,7923</td><td>1,5908</td></tr><tr><td>H</td><td>0,2733</td><td>0,8221</td><td>1,6509</td></tr><tr><td>I</td><td>0,2834</td><td>0,8525</td><td>1,7123</td></tr><tr><td>J</td><td>0,2930</td><td>0,8815</td><td>1,7708</td></tr></table>				Periodiciteit				Index	Maandelijks	Trimestrieel	Semestrieel	A	0,2078	0,6246	1,2531	B	0,2165	0,6509	1,3060	C	0,2258	0,6788	1,3622	D	0,2356	0,7084	1,4219	E	0,2454	0,7380	1,4815	F	0,2546	0,7657	1,5372	G	0,2634	0,7923	1,5908	H	0,2733	0,8221	1,6509	I	0,2834	0,8525	1,7123	J	0,2930	0,8815	1,7708	<table><tr><th colspan="4">Périodicité</th></tr><tr><th>Indice</th><th>Mensuelle</th><th>Trimestrielle</th><th>Semestrielle</th></tr><tr><td>A</td><td>0,2078</td><td>0,6246</td><td>1,2531</td></tr><tr><td>B</td><td>0,2165</td><td>0,6509</td><td>1,3060</td></tr><tr><td>C</td><td>0,2258</td><td>0,6788</td><td>1,3622</td></tr><tr><td>D</td><td>0,2356</td><td>0,7084</td><td>1,4219</td></tr><tr><td>E</td><td>0,2454</td><td>0,7380</td><td>1,4815</td></tr><tr><td>F</td><td>0,2546</td><td>0,7657</td><td>1,5372</td></tr><tr><td>G</td><td>0,2634</td><td>0,7923</td><td>1,5908</td></tr><tr><td>H</td><td>0,2733</td><td>0,8221</td><td>1,6509</td></tr><tr><td>I</td><td>0,2834</td><td>0,8525</td><td>1,7123</td></tr><tr><td>J</td><td>0,2930</td><td>0,8815</td><td>1,7708</td></tr></table>				Périodicité				Indice	Mensuelle	Trimestrielle	Semestrielle	A	0,2078	0,6246	1,2531	B	0,2165	0,6509	1,3060	C	0,2258	0,6788	1,3622	D	0,2356	0,7084	1,4219	E	0,2454	0,7380	1,4815	F	0,2546	0,7657	1,5372	G	0,2634	0,7923	1,5908	H	0,2733	0,8221	1,6509	I	0,2834	0,8525	1,7123	J	0,2930	0,8815	1,7708
Periodiciteit																																																																																																							
Index	Maandelijks	Trimestrieel	Semestrieel																																																																																																				
A	0,2078	0,6246	1,2531																																																																																																				
B	0,2165	0,6509	1,3060																																																																																																				
C	0,2258	0,6788	1,3622																																																																																																				
D	0,2356	0,7084	1,4219																																																																																																				
E	0,2454	0,7380	1,4815																																																																																																				
F	0,2546	0,7657	1,5372																																																																																																				
G	0,2634	0,7923	1,5908																																																																																																				
H	0,2733	0,8221	1,6509																																																																																																				
I	0,2834	0,8525	1,7123																																																																																																				
J	0,2930	0,8815	1,7708																																																																																																				
Périodicité																																																																																																							
Indice	Mensuelle	Trimestrielle	Semestrielle																																																																																																				
A	0,2078	0,6246	1,2531																																																																																																				
B	0,2165	0,6509	1,3060																																																																																																				
C	0,2258	0,6788	1,3622																																																																																																				
D	0,2356	0,7084	1,4219																																																																																																				
E	0,2454	0,7380	1,4815																																																																																																				
F	0,2546	0,7657	1,5372																																																																																																				
G	0,2634	0,7923	1,5908																																																																																																				
H	0,2733	0,8221	1,6509																																																																																																				
I	0,2834	0,8525	1,7123																																																																																																				
J	0,2930	0,8815	1,7708																																																																																																				

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

VLAAMSE OVERHEID

Omgeving

[C – 2026/003717]

Aankondiging openbaar onderzoek. — GRUP “Landschappelijke inpassing A8”

Op 8 mei 2026 heeft de Vlaamse Regering het ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Landschappelijke inpassing A8’ voorlopig vastgesteld. Het plan heeft betrekking op delen van het grondgebied van de gemeenten Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw.

Over dit ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan wordt nu een openbaar onderzoek georganiseerd. Vanaf 26 mei tot en met 24 juli 2026 ligt het ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ter inzage bij de betrokken gemeenten:

- Beersel, Alsebergsesteenweg 1046
- Halle, Oudstrijdersplein 18
- Sint-Pieters-Leeuw, Pastorijstraat 21.

U kunt deze documenten in die periode ook inkijken bij de Vlaamse overheid, Departement Omgeving, Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88, 1000 Brussel en op onze website <https://grups.omgeving.vlaanderen.be/r/A8>.

Iedereen is welkom op een infomarkt op dinsdag 9 juni van 15 tot 20 uur in de Sint-Rochuskerk, Kardinaal Mercierplein 1 te 1500 Halle. Hier kan u terecht voor meer informatie over het ontwerp-GRUP en het openbaar onderzoek.

Vooraf inschrijven is verplicht en kan online via de website van het Vlaamse Departement Omgeving.

Bezwaren en opmerkingen kunnen worden ingediend tot uiterlijk vrijdag 24 juli 2026 via de website van het Vlaamse Departement Omgeving. Reageren kan ook per brief. Overhandig uw brief tegen ontvangstbewijs bij de gemeenten Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw of verstuur de brief naar Departement Omgeving, Koning Albert II-laan 15 bus 550, 1210 Brussel.

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST — REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

GEWESTELIJKE OVERHEIDSDIENST BRUSSEL OPENBAAR AMBT

[2026/201366]

Oproep tot kandidaatstelling (m/v/x) Vacante betrekking van adjunct-directeur generaal (A4+) bij in de Nederlandstalige taalrol

Actiris is onderworpen aan de bepalingen van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018 [houdende van het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest]. Met toepassing van boek IV van voornoemd besluit verklaart de Brusselse Hoofdstedelijke Regering de hierna beschreven betrekking vacant en gaat ze over tot de publieke oproep tot kandidaatstelling voor deze betrekking. De in te vullen betrekking is de volgende:

- Adjunct-directeur generaal (A4+) bij Actiris

Overeenkomstig artikel 447 van voornoemd besluit zal de mandaathouder worden aangeduid door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.

De duur van het mandaat is vastgesteld op 5 jaar. De mandaathouder zal worden geëvalueerd tijdens de uitoefening en na afloop van zijn/haar mandaat.

De adjunct-directeur-generaal leidt en stuurt Actiris met als kern-doelstelling bij te dragen aan een tewerkstellingsgraad van 70 % binnen het BHG tegen 2030. Hij/zij verzekert een resultaatgerichte, efficiënte en coherente uitvoering van het gewestelijk werkgelegenheidsbeleid, met een duidelijke focus op activering, duurzame inschakeling en dienstverlening aan werkzoekenden en werkgevers.

De adjunct-directeur-generaal:

- staat in voor een loyale en correcte uitvoering van de beleidskeuzes van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering;
- stelt de ossiers voor waarover het Beheerscomité, waaraan hij/zij rapporteert, moet beslissen;
- waarborgt een kwaliteitsvolle en toegankelijke dienstverlening voor burgers werkgevers waarbij hij/zij een grondig inzicht in de sociale en menselijke realiteit van de Brusselse arbeidsmarkt integreert;
- oefent administratieve autoriteit over de personeelsleden uit;
- waakt over een constructieve sociale dialoog binnen Actiris;

• voert het beheerscontract uit.

De betrekking is geopend in de Nederlandstalige taalrol.

De kandidaten moeten voldoen aan de algemene toelatingsvoorwaarden bepaald in artikel 29 van voornoemd besluit, namelijk:

1. gedrag vertonen in overeenstemming met de eisen van de beoogde betrekking;
2. de burgerlijke en politieke rechten genieten;
3. houder zijn van een diploma van niveau A of houder zijn van een getuigschrift afgeleverd door de Gemeenschappen of de instellingen erkend door deze laatste en die toegang verlenen tot de functie waarvoor de selectie georganiseerd wordt.

Indien een kandidaat geslaagd is voor een overgangsexamen, zoals bepaald in artikel 94, wordt afgeweken van de diplomaveren in artikel 29, eerste lid, 4^o op voorwaarde dat de kandidaat minstens 6 jaar anciënniteit in een functie van niveau A heeft verworven in een organieke openbare dienst.

Bovendien moeten de kandidaten, zoals vereist in artikel 435 van voornoemd besluit, zich op onderstaande titels en verdiensten kunnen beroepen:

SERVICE PUBLIC REGIONAL BRUXELLES FONCTION PUBLIQUE

[2026/201366]

Appel à candidature (h/f/x) Vacance d'emploi de directeur général adjoint (A4+) au sein d'ACTIRIS dans le rôle linguistique néerlandophone

Actiris est soumis aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 [portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale]. En application du livre IV de l'arrêté précité, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déclare l'emploi tel que décrit ci-après vacant et procède à l'appel public aux candidat.e.s pour cet emploi. Cet emploi à pourvoir par mandat est le suivant :

Directeur général adjoint (A4+) d'Actiris

Le/la mandataire sera désigné.e par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, conformément à l'article 447 de l'arrêté précité.

La durée du mandat est de 5 ans. Le/la mandataire sera évalué.e durant l'exercice et au terme de son mandat.

Le directeur général adjoint dirige et pilote Actiris avec pour objectif principal de contribuer à atteindre un taux d'emploi de 70 % au sein de la Région de Bruxelles-Capitale d'ici 2030. Il/elle veille à la mise en œuvre efficace, cohérente et axée sur les résultats de la politique régionale de l'emploi, en mettant clairement l'accent sur l'activation, l'insertion durable et les services aux demandeurs d'emploi et aux employeurs.

Le directeur général adjoint :

- veille à une exécution loyale et correcte des orientations politiques décidées par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;
- présente les dossiers pour décision au Comité de gestion, auquel il/elle rend compte;
- garantit un service de qualité et accessibles aux citoyens et aux employeurs en intégrant une compréhension fine des réalités sociales et humaines du marché du travail bruxellois;
- exerce l'autorité administrative sur l'ensemble du personnel;
- veille à ce qu'un dialogue social constructif s'instaure au sein d'Actiris;
- exécute le contrat de gestion.

L'emploi est ouvert dans le rôle linguistique néerlandophone.

Les candidat.e.s doivent satisfaire aux conditions générales d'admissibilité visées à l'article 29 de l'arrêté précité, à savoir :

1. être d'une conduite répondant aux exigences de l'emploi;
2. jouir des droits civils et politiques;
3. être porteurs.e.s d'un diplôme de niveau A ou être porteurs.e.s d'un certificat délivré par les Communautés ou des organismes agréés par elles, donnant accès à la fonction pour laquelle la sélection est organisée.

Si le candidat a réussi le concours d'accession, prévu à l'article 94, il est dérogé aux conditions de diplôme prévues à l'article 29, premier alinéa, 4^o à condition que le candidat ait une ancienneté d'au moins 6 ans dans un fonction de niveau A dans un service public organique.

Par ailleurs, et comme exigé à l'article 435 de l'arrêté précité, les candidat.e.s doivent également attester du titre et mérites suivant :

- minstens acht jaar relevante beroepservaring in een leidinggevende functie hebben. Relevante beroepservaring in een leidinggevende functie betekent specifieke ervaring op het gebied van management, met aantoonbare resultaten met betrekking tot het beleid van een overheidsdienst of een organisatie uit de privésector, waarbij het aansturen van werknemers deel uitmaakte van het takenpakket.

Iedere kandidatuur moet de volgende elementen bevatten :

- Een uiteenzetting van de titels en verdiensten die de kandidaat/kandidate voorlegt om te solliciteren voor de betrekking, met gebruik van het gestandaardiseerd cv zoals bepaald in artikel 438 § 3 van voornoemd besluit en waarvan het model en de inhoud werden vastgelegd door de Minister;

- Een kopie van het hoogst behaalde diploma waar de kandidaat/kandidate zich op beroept in zijn/haar kandidatuur.

De kandidaten van wie de kandidatuur door de selectiecommissie ontvankelijk verklaard werd, worden uitgenodigd voor een assessment, zoals bepaald door artikel 445 van voornoemd besluit. Deze oproeping gebeurt via het e-mailadres dat de zij hebben opgegeven in hun gestandaardiseerd cv. De selectiecommissie is niet verplicht een andere datum aan de kandidaat voor te stellen indien de kandidaat niet aanwezig kan zijn op één of meerdere data die in de uitnodiging worden opgenomen.

Kandidaten die geslaagd zijn voor het assessment dienen deze niet opnieuw af te leggen indien zij zich kandidaat stellen voor een functie van dezelfde of lagere rang. Indien een kandidaat zich wil beroepen op deze vrijstelling, moet de verkregen vrijstelling bijgevoegd worden als bijlage bij de kandidatuur. Later ingediende vrijstellingen worden niet mee in rekening genomen. De geldigheidsduur van de vrijstelling bedraagt 2 jaar te rekenen vanaf de dag van de kennisgeving van het welslagen van het assessment.

Het assessment bestaat uit een geheel van simulatie-oefeningen die bedoeld zijn om na te gaan of iemand beschikt over de vereiste vaardigheden en capaciteiten voor een specifieke betrekking.

Na afloop van het assessment krijgt elke kandidaat/kandidate zijn/haar resultaat opgestuurd. Kandidaten die geslaagd zijn voor het assessment worden uitgenodigd voor het interview met de selectiecommissie. De kandidaat/kandidate krijgt op dit moment een certificaat van welslagen opgestuurd.

De slagingscriteria voor het assessment voor deze selectieprocedure zijn de volgende:

- De beoordeling tijdens het assessment van de competenties zoals die staan opgenomen in de functiebeschrijving, moet voor minstens 5 van de 6 de vermelding "voldoende" of hoger zijn.

Kandidaten die niet geslaagd zijn voor het assessment worden in principe niet gehoord door de selectiecommissie en zijn bijgevolg uitgesloten voor het vervolg van de selectieprocedure. De selectiecommissie kan echter beslissen deze kandidaten alsnog te horen overeenkomstig artikel 441 van voornoemd besluit en hen dus toe te laten tot het vervolg van de selectieprocedure.

De selectiecommissie motiveert haar beslissing door te verwijzen naar de slagingscriteria voor het assessment.

Na afloop van het interview met de selectiecommissie brengt zij voor elke kandidaat/kandidate een gemotiveerd advies uit rekening houdend met:

- de overeenstemming van het profiel van de kandidaat/kandidate met de functiebeschrijving, getoetst na voornoemd gesprek;

- de titels en verdiensten die de kandidaat/kandidate laat gelden;

- het resultaat van het assessment van de procedure in kwestie of van de procedure waarvan de kandidaat/kandidate een vrijstelling indiende.

Na afloop van de selectie en na analyse van hun kandidatuur, worden de kandidaten die de volledige selectieprocedure hebben doorlopen bij gemotiveerde beslissing ingeschreven in hetzij groep A "geschikt", hetzij groep B "niet geschikt". In groep A worden de kandidaten gerangschikt.

Overeenkomstig artikel 447 van voornoemd besluit duidt de Brusselsse Hoofdstedelijke Regering de mandaathouder aan onder de kandidaten van groep A.

Op straffe van nietigheid moet de kandidatuur binnen een termijn van 28 dagen ingediend worden bij het secretariaat mandaten van talent.brussels. Deze termijn gaat in op de dag na de publicatie van deze oproep tot kandidaatstelling in het *Belgisch Staatsblad*. Indien een kandidatuur kan via het online platform MyTalent Recruitment, of per aangetekend schrijven naar "talent.brussels, secretariaat mandaten, Sint-Lazarusplein 2, 11^{de} verdieping, 1035 Brussel". Indien u uw kandidatuur indient per aangetekend schrijven, moet de envelop met uw kandidatuur in een tweede envelop zitten (elke envelop moet enkel het opschrift "kandidatuur adjunct-directeur Generaal - Actiris", - "vertrouwelijk: niet openen" vermelden).

De functiebeschrijving, de te bereiken doelstellingen, het gestandaardiseerde curriculum vitae en inlichtingen betreffende de procedure kunnen worden verkregen bij het secretariaat van de mandaten van talent.brussels - via onze website <https://www.talent.brussels/nl>

- disposer d'une expérience professionnelle pertinente d'au moins huit ans dans une fonction dirigeante. L'expérience professionnelle pertinente dans une fonction dirigeante signifie une expérience spécifique en matière de gestion, avec des résultats démontrables en rapport avec les politiques d'un service public ou d'une organisation du secteur privé, où la gestion des travailleurs faisait partie des tâches

Tout acte de candidature doit comporter :

- un exposé des titres et mérites que le/la candidat.e fait valoir pour postuler à l'emploi avec utilisation du CV standardisé comme prescrit par l'article 438 § 3 de l'arrêté précité et dont le modèle et le contenu sont fixés par le Ministre;

- une copie du diplôme le plus élevé que le/la candidat.e invoque dans sa candidature.

Les candidat.e.s dont la candidature a été déclarée recevable par la commission de sélection sont invité.e.s à un assessment, prévu par l'article 445 de l'arrêté précité. Cette convocation se fait par l'intermédiaire de l'adresse électronique qu'ils ont fournie dans leur CV standardisé. La commission de sélection n'est pas tenu de proposer une autre date au candidat si celui-ci ne peut se présenter à une ou plusieurs des dates prévues dans l'invitation.

Les candidats qui ont réussi l'assessment ne sont pas tenus de le présenter à nouveau lorsqu'ils postulent pour une fonction de même rang ou de rang inférieur. Si un candidat souhaite se prévaloir de cette dispense, la dispense obtenue doit être jointe en annexe à la candidature. Les dispenses présentées ultérieurement ne seront pas prises en compte. La durée de validité de la dispense est de deux ans à compter du jour de la notification de la réussite de l'assessment.

L'assessment consiste en un ensemble d'exercices de simulation destinés à vérifier les compétences et les capacités requises pour un poste spécifique.

Au terme de l'assessment, chaque candidat recevra son résultat. Les candidats ayant réussi le assessment seront invités à l'entretien avec la commission de sélection. Il recevra également un certificat de réussite.

Les critères de réussite de l'assessment pour cette procédure de sélection sont les suivants :

- L'évaluation des compétences lors de l'assessment, telles que mentionnées dans la description de fonction, doit obtenir la mention « suffisant » ou supérieure pour au moins 5 des 6 compétences.

En principe, les candidats qui n'ont pas réussi l'assessment ne sont pas entendus par la commission de sélection et sont donc exclus de la suite de la procédure de sélection. Toutefois, la commission de sélection peut décider d'entendre ces candidats conformément à l'article 441 de l'arrêté précité et ainsi les admettre à la suite de la procédure de sélection.

La commission de sélection justifie sa décision en se référant aux critères de réussite de l'assessment.

Au terme de l'entretien avec la commission de sélection, elle émet, pour chaque candidat.e admis.e à l'entretien, un avis motivé en tenant compte :

- de l'adéquation entre le profil du/de la candidat.e et la description de fonction, vérifiée après l'entretien précité;

- des titres et mérites que le/la candidat.e fait valoir;

- du résultat de l'assessment de la procédure en question ou de la procédure dont le/la candidat.e a introduit une dispense.

Au terme de la sélection et après analyse de leur candidature, les candidat.e.s ayant effectué les différentes étapes de la procédure sont inscrits, par décision motivée, soit dans le groupe A « apte », soit dans le groupe B « non apte ». Dans le groupe A, les candidat.e.s sont classés.

Le Gouvernement désigne le (la) mandataire parmi les candidat.e.s classés.e.s dans le groupe A et motive sa décision, conformément à l'article 447 de l'arrêté précité.

La candidature doit être introduite, sous peine de nullité, au secrétariat des mandats de talent.brussels dans un délai de 28 jours. Ce délai commence à courir le jour qui suit la publication du présent appel à candidatures au *Moniteur belge*. L'envoi d'une candidature peut se faire via la plateforme en ligne MyTalent Recruitment, ou par courrier recommandé à "talent.brussels, secrétariat des mandats, Place Saint-Lazare 2, 11^{ème} étage, 1035 Bruxelles". Si vous soumettez votre candidature par courrier recommandé, l'enveloppe dans laquelle vous mettez votre candidature doit se trouver dans une deuxième enveloppe (chaque enveloppe portant uniquement la mention "candidature directeur général adjoint - Actiris", « confidentiel : ne pas ouvrir »).

La description de fonction, les objectifs à atteindre, le curriculum vitae standardisé et tout renseignement relatif à la procédure peuvent être obtenus auprès du secrétariat des mandats de talent.brussels via notre site internet <https://www.talent.brussels/fr>

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte? Aarzel niet om redelijke aanpassingen voor de selectieprocedure aan te vragen. Als je deze wenst aan te vragen, gelieve de vragenlijst in te vullen en jouw officiële attesten op te sturen naar amenagement-aanpassing@talent.brussels. Indien je geen geldig attest kunt voorleggen, zal je aanvraag automatisch worden afgewezen. Geef voldoende informatie om goed te begrijpen welke moeilijkheden je ondervindt en welke aanpassingen nodig zijn (bijvoorbeeld: groter scherm, extra tijd, enz.).

Si vous êtes en situation de handicap ou que vous êtes confrontée à un trouble de l'apprentissage ou une maladie, vous avez la possibilité de demander des aménagements raisonnables dans votre procédure de sélection. Veuillez remplir le questionnaire suivant ici et nous envoyer vos attestations valables à amenagement-aanpassing@talent.brussels. En cas d'absence d'attestation valable, votre demande sera automatiquement rejetée. Merci de nous communiquer suffisamment d'informations pour bien comprendre les difficultés que vous rencontrez, ainsi que les aménagements qui pourraient vous être utiles (exemple : grand écran, temps supplémentaire, etc.).

GEWESTELIJKE OVERHEIDSDIENST BRUSSEL OPENBAAR AMBT

[2026/201367]

Oproep tot kandidaatstelling (m/v/x) Vacante betrekking van directeur-generaal (A5) bij Actiris in de Franstalige taalrol

Actiris is onderworpen aan de bepalingen van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018 . Met toepassing van boek IV van voornoemd besluit verklaart de Brusselse Hoofdstedelijke Regering de hierna beschreven betrekking vacant en gaat ze over tot de publieke oproep tot kandidaatstelling voor deze betrekking. De in te vullen betrekking is de volgende:

- Directeur-generaal (A5) bij Actiris

Overeenkomstig artikel 447 van voornoemd besluit zal de mandaathouder worden aangeduid door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.

De duur van het mandaat is vastgesteld op 5 jaar. De mandaathouder zal worden geëvalueerd tijdens de uitoefening en na afloop van zijn/haar mandaat.

De directeur-generaal leidt en stuurt Actiris met als kerndoelstelling bij te dragen aan een tewerkstellingsgraad van 70 % binnen het BHG tegen 2030. Hij/zij verzekert een resultaatgerichte, efficiënte en coherente uitvoering van het gewestelijk werkgelegenheidsbeleid, met een duidelijke focus op activering, duurzame inschakeling en dienstverlening aan werkzoekenden en werkgevers.

De directeur-generaal:

- staat in voor een loyale en correcte uitvoering van de beleidskeuzes van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering;
- stelt de dossiers voor waarover het Beheerscomité, waaraan hij/zij rapporteert, moet beslissen;
- waarborgt een kwaliteitsvolle en toegankelijke dienstverlening voor burgers werkgevers waarbij hij/zij een grondig inzicht in de sociale en menselijke realiteit van de Brusselse arbeidsmarkt integreert;
- oefent administratieve autoriteit over de personeelsleden uit;
- waakt over een constructieve sociale dialoog binnen Actiris;

- voert het beheerscontract uit.

De betrekking is geopend in de Franstalige taalrol.

De kandidaten moeten voldoen aan de algemene toelatingsvoorwaarden bepaald in artikel 29 van voornoemd besluit, namelijk:

1. gedrag vertonen in overeenstemming met de eisen van de beoogde betrekking;
2. de burgerlijke en politieke rechten genieten;
3. houder zijn van een diploma van niveau A of houder zijn van een getuigschrift afgeleverd door de Gemeenschappen of de instellingen erkend door deze laatste en die toegang verlenen tot de functie waarvoor de selectie georganiseerd wordt.

Indien een kandidaat geslaagd is voor een overgangsexamen, zoals bepaald in artikel 94, wordt afgeweken van de diplomaveren in artikel 29, eerste lid, 4^o op voorwaarde dat de kandidaat minstens 6 jaar anciënniteit in een functie van niveau A heeft verworven in een organieke openbare dienst.

Bovendien moeten de kandidaten, zoals vereist in artikel 435 van voornoemd besluit, zich op onderstaande titels en verdiensten kunnen beroepen:

- minstens acht jaar relevante beroepservaring in een leidinggevende functie hebben. Relevante beroepservaring in een leidinggevende functie betekent specifieke ervaring op het gebied van management, met aantoonbare resultaten met betrekking tot het beleid van een overheidsdienst of een organisatie uit de privésector, waarbij het aansturen van werknemers deel uitmaakte van het takenpakket.

Iedere kandidatuur moet de volgende elementen bevatten :

- Een uiteenzetting van de titels en verdiensten die de kandidaat/kandidate voorlegt om te solliciteren voor de betrekking, met gebruik van het gestandaardiseerd cv zoals bepaald in artikel 438 § 3 van voornoemd besluit en waarvan het model en de inhoud werden vastgelegd door de Minister;

SERVICE PUBLIC REGIONAL BRUXELLES FONCTION PUBLIQUE

[2026/201367]

Appel à candidature (h/f/x) Vacance d'emploi de Directeur-général (A5) d'Actiris dans le rôle linguistique francophone

Actiris est soumis aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018

. En application du livre IV de l'arrêté précité, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déclare l'emploi tel que décrit ci-après vacant et procède à l'appel public aux candidats pour cet emploi. Cet emploi à pourvoir par mandat est le suivant :

- Directeur-général (A5) d'Actiris

Le/la mandataire sera désigné.e par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, conformément à l'article 447 de l'arrêté précité.

La durée du mandat est de 5 ans. Le/la mandataire sera évalué.e durant l'exercice et au terme de son mandat.

Le directeur général dirige et pilote Actiris avec pour objectif principal de contribuer à atteindre un taux d'emploi de 70 % au sein de la Région de Bruxelles-Capitale d'ici 2030. Il/elle veille à la mise en œuvre efficace, cohérente et axée sur les résultats de la politique régionale de l'emploi, en mettant clairement l'accent sur l'activation, l'insertion durable et les services aux demandeurs d'emploi et aux employeurs.

Le directeur général :

- veille à une exécution loyale et correcte des orientations politiques décidées par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;
- présente les dossiers pour décision au Comité de gestion, auquel il/elle rend compte;
- garantit un service de qualité et accessibles aux citoyens et aux employeurs en intégrant une compréhension fine des réalités sociales et humaines du marché du travail bruxellois;
- exerce l'autorité administrative sur l'ensemble du personnel;
- veille à ce qu'un dialogue social constructif s'instaure au sein d'Actiris;
- exécute le contrat de gestion.

L'emploi est ouvert dans le rôle linguistique francophone.

Les candidats doivent satisfaire aux conditions générales d'admissibilité visées à l'article 29 de l'arrêté précité, à savoir :

1. être d'une conduite répondant aux exigences de l'emploi;

2. jouir des droits civils et politiques;

3. être porteurs d'un diplôme de niveau A ou être porteurs d'un certificat délivré par les Communautés ou des organismes agréés par elles, donnant accès à la fonction pour laquelle la sélection est organisée.

Si le candidat a réussi le concours d'accession, prévu à l'article 94, il est dérogé aux conditions de diplôme prévues à l'article 29, premier alinéa, 4^o à condition que le candidat ait une ancienneté d'au moins 6 ans dans une fonction de niveau A dans un service public organique.

Par ailleurs, et comme exigé à l'article 435 de l'arrêté précité, les candidats doivent également attester du titre et mérites suivant :

- disposer d'une expérience professionnelle pertinente d'au moins huit ans dans une fonction dirigeante. L'expérience professionnelle pertinente dans une fonction dirigeante signifie une expérience spécifique en matière de gestion, avec des résultats démontrables en rapport avec les politiques d'un service public ou d'une organisation du secteur privé, où la gestion des travailleurs faisait partie des tâches

Tout acte de candidature doit comporter :

- un exposé des titres et mérites que le/la candidat.e fait valoir pour postuler à l'emploi avec utilisation du CV standardisé comme prescrit par l'article 438 § 3 de l'arrêté précité et dont le modèle et le contenu sont fixés par le Ministre;

- Een kopie van het hoogst behaalde diploma waar de kandidaat/kandidate zich op beroept in zijn/haar kandidatuur.

De kandidaten van wie de kandidatuur door de selectiecommissie ontvankelijk verklaard werd, worden uitgenodigd voor een assessment, zoals bepaald door artikel 445 van voornoemd besluit. Deze oproeping gebeurt via het e-mailadres dat de zij hebben opgegeven in hun gestandaardiseerd cv. De selectiecommissie is niet verplicht een andere datum aan de kandidaat voor te stellen indien de kandidaat niet aanwezig kan zijn op één of meerdere data die in de uitnodiging worden opgenomen.

Kandidaten die geslaagd zijn voor het assessment dienen deze niet opnieuw af te leggen indien zij zich kandidaat stellen voor een functie van dezelfde of lagere rang. Indien een kandidaat zich wil beroepen op deze vrijstelling, moet de verkregen vrijstelling bijgevoegd worden als bijlage bij de kandidatuur. Later ingediende vrijstellingen worden niet mee in rekening genomen. De geldigheidsduur van de vrijstelling bedraagt 2 jaar te rekenen vanaf de dag van de kennisgeving van het welslagen van het assessment.

Het assessment bestaat uit een geheel van simulatie-oefeningen die bedoeld zijn om na te gaan of iemand beschikt over de vereiste vaardigheden en capaciteiten voor een specifieke betrekking.

Na afloop van het assessment krijgt elke kandidaat/kandidate zijn/haar resultaat opgestuurd. Kandidaten die geslaagd zijn voor het assessment worden uitgenodigd voor het interview met de selectiecommissie. De kandidaat/kandidate krijgt op dit moment een certificaat van welslagen opgestuurd.

De slagingscriteria voor het assessment voor deze selectieprocedure zijn de volgende:

- De beoordeling tijdens het assessment van de competenties zoals die staan opgenomen in de functiebeschrijving, moet voor minstens 5 van de 6 de vermelding "voldoende" of hoger zijn.

Kandidaten die niet geslaagd zijn voor het assessment worden in principe niet gehoord door de selectiecommissie en zijn bijgevolg uitgesloten voor het vervolg van de selectieprocedure. De selectiecommissie kan echter beslissen deze kandidaten alsnog te horen overeenkomstig artikel 441 van voornoemd besluit en hen dus toe te laten tot het vervolg van de selectieprocedure.

De selectiecommissie motiveert haar beslissing door te verwijzen naar de slagingscriteria voor het assessment.

Na afloop van het interview met de selectiecommissie brengt zij voor elke kandidaat/kandidate een gemotiveerd advies uit rekening houdend met:

- de overeenstemming van het profiel van de kandidaat/kandidate met de functiebeschrijving, getoetst na voornoemd gesprek;
- de titels en verdiensten die de kandidaat/kandidate laat gelden;
- het resultaat van het assessment van de procedure in kwestie of van de procedure waarvan de kandidaat/kandidate een vrijstelling indiende.

Na afloop van de selectie en na analyse van hun kandidatuur, worden de kandidaten die de volledige selectieprocedure hebben doorlopen bij gemotiveerde beslissing ingeschreven in hetzij groep A "geschikt", hetzij groep B "niet geschikt". In groep A worden de kandidaten gerangschikt.

Overeenkomstig artikel 447 van voornoemd besluit duidt de Brusselsche Hoofdstedelijke Regering de mandaathouder aan onder de kandidaten van groep A.

Op straffe van nietigheid moet de kandidatuur binnen een termijn van 28 dagen ingediend worden bij het secretariaat mandaten van talent.brussels. Deze termijn gaat in op de dag na de publicatie van deze oproep tot kandidaatstelling in het *Belgisch Staatsblad*. Indien van een kandidatuur kan via het online platform MyTalent Recruitment, of per aangetekend schrijven naar "talent.brussels, secretariaat mandaten, Sint-Lazarusplein 2, 11^{de} verdieping, 1035 Brussel". Indien u uw kandidatuur indient per aangetekend schrijven, moet de envelop met uw kandidatuur in een tweede envelop zitten (elke envelop moet enkel het opschrift "kandidatuur Directeur-generaal A5 Actiris" - "vertrouwelijk: niet openen" vermelden).

De functiebeschrijving, de te bereiken doelstellingen, het gestandaardiseerde curriculum vitae en inlichtingen betreffende de procedure kunnen worden verkregen bij het secretariaat van de mandaten van talent.brussels - via onze website <https://www.talent.brussels/nl>

Heb je een handicap, leerstoornis of ziekte? Aarzel niet om redelijke aanpassingen voor de selectieprocedure aan te vragen. Als je deze wenst aan te vragen, gelieve de vragenlijst in te vullen en jouw officiële attesten op te sturen naar amenagement-aanpassing@talent.brussels. Indien je geen geldig attest kunt voorleggen, zal je aanvraag automatisch worden afgewezen. Geef voldoende informatie om goed te begrijpen welke moeilijkheden je ondervindt en welke aanpassingen nodig zijn (bijvoorbeeld: groter scherm, extra tijd, enz...).

- une copie du diplôme le plus élevé que le/la candidat.e invoque dans sa candidature.

Les candidat.e.s dont la candidature a été déclarée recevable par la commission de sélection sont invité.e.s à un assessment, prévu par l'article 445 de l'arrêté précité. Cette convocation se fait par l'intermédiaire de l'adresse électronique qu'ils ont fournie dans leur CV standardisé. La commission de sélection n'est pas tenue de proposer une autre date au candidat si celui-ci ne peut se présenter à une ou plusieurs des dates prévues dans l'invitation.

Les candidats qui ont réussi l'assessment ne sont pas tenus de le présenter à nouveau lorsqu'ils postulent pour une fonction de même rang ou de rang inférieur. Si un candidat souhaite se prévaloir de cette dispense, la dispense obtenue doit être jointe en annexe à la candidature. Les dispenses présentées ultérieurement ne seront pas prises en compte. La durée de validité de la dispense est de deux ans à compter du jour de la notification de la réussite de l'assessment.

L'assessment consiste en un ensemble d'exercices de simulation destinés à vérifier les compétences et les capacités requises pour un poste spécifique.

Au terme de l'assessment, chaque candidat recevra son résultat. Les candidats ayant réussi le assessment seront invités à l'entretien avec la commission de sélection. Il recevra également un certificat de réussite.

Les critères de réussite de l'assessment pour cette procédure de sélection sont les suivants :

- L'évaluation des compétences lors de l'assessment, telles que mentionnées dans la description de fonction, doit obtenir la mention « suffisant » ou supérieure pour au moins 5 des 6 compétences.

En principe, les candidats qui n'ont pas réussi l'assessment ne sont pas entendus par la commission de sélection et sont donc exclus de la suite de la procédure de sélection. Toutefois, la commission de sélection peut décider d'entendre ces candidats conformément à l'article 441 de l'arrêté précité et ainsi les admettre à la suite de la procédure de sélection.

La commission de sélection justifie sa décision en se référant aux critères de réussite de l'assessment.

Au terme de l'entretien avec la commission de sélection, elle émet, pour chaque candidat.e admis.e à l'entretien, un avis motivé en tenant compte :

- de l'adéquation entre le profil du/de la candidat.e et la description de fonction, vérifiée après l'entretien précité;
- des titres et mérites que le/la candidat.e fait valoir;
- du résultat de l'assessment de la procédure en question ou de la procédure dont le/la candidat.e a introduit une dispense.

Au terme de la sélection et après analyse de leur candidature, les candidats ayant effectué les différentes étapes de la procédure sont inscrits, par décision motivée, soit dans le groupe A « apte », soit dans le groupe B « non apte ». Dans le groupe A, les candidats sont classés.

Le Gouvernement désigne le (la) mandataire parmi les candidats classés dans le groupe A et motive sa décision, conformément à l'article 447 de l'arrêté précité.

La candidature doit être introduite, sous peine de nullité, au secrétariat des mandats de talent.brussels dans un délai de 28 jours. Ce délai commence à courir le jour qui suit la publication du présent appel à candidatures au *Moniteur belge*. L'envoi d'une candidature peut se faire via la plateforme en ligne MyTalent Recruitment, ou par courrier recommandé à "talent.brussels, secrétariat des mandats, Place Saint-Lazare 2, 11^{ème} étage, 1035 Bruxelles ». Si vous soumettez votre candidature par courrier recommandé, l'enveloppe dans laquelle vous mettez votre candidature doit se trouver dans une deuxième enveloppe (chaque enveloppe portant uniquement la mention "candidature Directeur-général A5 Actiris" - « confidentiel : ne pas ouvrir »).

La description de fonction, les objectifs à atteindre, le curriculum vitae standardisé et tout renseignement relatif à la procédure peuvent être obtenus auprès du secrétariat des mandats de talent.brussels via notre site internet <https://www.talent.brussels/fr>

Si vous êtes en situation de handicap ou que vous êtes confronté.e à un trouble de l'apprentissage ou une maladie, vous avez la possibilité de demander des aménagements raisonnables dans votre procédure de sélection. Veuillez remplir le questionnaire suivant ici et nous envoyer vos attestations valables à amenagement-aanpassing@talent.brussels. En cas d'absence d'attestation valable, votre demande sera automatiquement rejetée. Merci de nous communiquer suffisamment d'informations pour bien comprendre les difficultés que vous rencontrez, ainsi que les aménagements qui pourraient vous être utiles (exemple : grand écran, temps supplémentaire, etc...).

WETTELIJKE BEKENDMAKINGEN EN VERSCHILLENDE BERICHTEN PUBLICATIONS LEGALES ET AVIS DIVERS

Ruimtelijke Ordening

Gemeente Wingene

Conform art. 2.3.2. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening organiseert het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wingene een openbaar onderzoek over het ontwerp van de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening "Financiële lasten bij verdichtingsprojecten".

Het openbaar onderzoek loopt van vrijdag 22 mei 2026 tot en met zaterdag 20 juni 2026.

Het ontwerp van de verordening is raadpleegbaar op www.wingene.be/gemeentelijke-verordeningen en ligt ter inzage op het gemeentehuis van Wingene, Dienst Wonen en Omgeving, Oude Bruggestraat 13, 8750 Wingene.

Ma 8 u. 30 m. – 12 uur op afspraak

Di 16 – 19 uur op afspraak

Wo 8 u. 30 m. – 12 uur

13 – 17 uur op afspraak

Do 8 u. 30 m. – 12 uur

Vr 8 u. 30 m. – 12 uur op afspraak

tel. 1750 – omgeving@wingene.be

Bij voorkeur na afspraak op www.wingene.be/ruimte - Inzage omgevingsdossier of RUP

Gedurende die periode kunnen er reacties geformuleerd worden ter attentie van het CBS. Dit kan via :

- Analoog per aangetekend schrijven naar bovenstaand adres

- Analoog tegen ontvangstbewijs op het gemeentehuis

- Digitaal per mail naar omgeving@wingene.be

(1316)

Gemeente Beerse

Publieke raadpleging over de startnota en procesnota van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "RUP Aurubis". Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Beerse heeft op 4 mei 2026 de startnota en de procesnota van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "RUP Aurubis" goedgekeurd. Over de start- en procesnota wordt een publieke raadpleging georganiseerd van 25 mei 2026 tot en met 23 juli 2026. De startnota en de procesnota kunnen geraadpleegd worden via www.beerse.be of na afspraak bij dienst omgeving, Dennenlaan 1, 2340 Beerse.

Een participatiemoment vindt plaats op 9 juni 2026, om 19 uur bij het bedrijf Aurubis, Nieuwe Dreef 33, 2340 Beerse – ingang langs Vaartstraat. Opmerkingen en suggesties kunnen schriftelijk overgemaakt worden aan het college van burgemeester en schepenen uiterlijk tot de laatste dag van de publieke raadpleging per aangetekende brief, per mail naar omgeving@beerse.be of door afgifte tegen ontvangstbewijs aan het gemeentehuis.

(1317)

Algemene vergaderingen en berichten voor de aandeelhouders

Assemblées générales et avis aux actionnaires

Société publique de Gestion de l'eau

Numéro d'entreprise : 0420.651.980

Invitation à l'assemblée générale ordinaire (« l'assemblée ») de la Société Publique de Gestion de l'Eau le lundi 15 juin 2026, à 11 heures.

Les actionnaires et les parts bénéficiaires de la société anonyme de droit public Société Publique de Gestion de l'Eau (en abrégé SPGE) sont conviés à l'assemblée générale ordinaire (ci-après « l'assemblée ») qui se tiendra le 15 juin 2026, à 11 heures au Siège social de la société (Rue des Ecoles 17/19 – 4800 Verviers) afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Rapport du Conseil d'administration ;
2. Rapport du Collège des commissaires aux comptes ;
3. Actualisation de la valeur des parts bénéficiaires B1, C et D ;
4. Approbation des bilans, compte de résultats et annexes au 31 décembre 2025 ;
5. Décharge aux administrateurs et au Collège des commissaires aux comptes ;
6. Approbation séance tenante du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 15 juin 2026.

Les propositions du conseil d'administration relatives aux points à l'ordre du jour de cette assemblée sont énoncées dans la procuration. Les différents documents utiles pourront être obtenus sur simple demande à l'adresse e-mail : secretariat.general@spge.be.

Les actionnaires et les parts bénéficiaires souhaitant assister à l'assemblée ou se faire représenter sont priés de se conformer aux prescriptions statutaires et celles reprises dans la convocation. La prescription de présence à l'assemblée et les procurations, en cas d'empêchement, doivent être communiquées par courrier électronique (secretariat.general@spge.be).

Le Conseil d'administration.
(1318)

ANDEL, société anonyme, Avenue Hoover 20, à 1332 Genval

Numéro d'entreprise : 0432.489.841

L'Assemblée Générale Ordinaire de la SA ANDEL, se tiendra, conformément aux statuts, le mercredi 27 mai 2026, à 12 heures, au Château du Lac à Genval, avenue du Lac 87, à 1332 Genval.

L'ordre du jour :

1. Rapport du conseil d'administration et des commissaires sur l'exercice 2025
2. Présentation des comptes consolidés et du rapport de gestion sur les comptes consolidés

3. Examen et approbation des comptes annuels au 31 décembre 2025	
4. Affectation des résultats	
5. Décharge aux administrateurs et aux commissaires	
6. Nominations statutaires	
7. Divers.	(1319)

Bewindvoerders

—

Administrateurs

—

Betreuer

—

Justice de paix de Spa

Désignation

Justice de paix de Spa.

Par ordonnance du 13 mai 2026, le juge de paix de Spa a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

René VAN EESBEECK, né à Ixelles le 2 février 1944, domicilié à 4960 Malmedy, Boussire - Route d'Espérance 45, personne à protéger, a été placé sous un régime de représentation.

Murielle VIVIANI, avocate dont les bureaux sont sis à 4802 Verviers, Avenue du Chêne 110, a été désignée en qualité d'administrateur de la personne et des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/121861

Justice de paix de Spa

Désignation

Justice de paix de Spa.

Par ordonnance du 13 mai 2026, le juge de paix de Spa a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Raymond KERFF, né à le 5 mars 1947, domicilié à 4950 Waimes, Rue de Malmedy 1, personne à protéger, a été placé sous un régime de représentation.

Murielle VIVIANI, avocate dont les bureaux sont sis à 4802 Verviers, Avenue du Chêne 110, a été désignée en qualité d'administrateur de la personne et des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/121863

Justice de paix du 2^e canton de Schaerbeek

Mainlevée

Justice de paix du 2^e canton de Schaerbeek.

Par ordonnance du 13 mai 2026, le juge de paix du 2^e canton de Schaerbeek a mis fin aux mesures de protection à l'égard de la personne et/ou des biens concernant :

Christophe WUSTEFELD, né à Mons le 20 février 1967, domicilié à 1030 Schaerbeek, Rue Colonel Bourg 74, a été placé sous un régime de représentation par ordonnance du juge de paix du 2^e canton de Schaerbeek.

Emmanuelle DELWICHE, avocat, dont le cabinet est établi à 1030 Ixelles, avenue Louise 391/0007, a été déchargée de sa mission de administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/121840

Justice de paix du 2^e canton de Schaerbeek

Mainlevée

Justice de paix du 2^e canton de Schaerbeek.

Par ordonnance du 13 mai 2026, le juge de paix du 2^e canton de Schaerbeek a mis fin aux mesures de protection à l'égard de la personne et/ou des biens concernant :

Khaddouj ZAINI, née à Tétouan le 1936, MRS La Cerisaie 1030 Schaerbeek, Avenue Britsiens 11, a été placée sous un régime de représentation par ordonnance du juge de paix du 2^e canton de Schaerbeek.

Patrick LECLERC, avocat, dont le cabinet est établi à 1030 Bruxelles, Avenue Ernest Cambier 39, a été déchargé de sa mission de administrateur de la personne et des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/121841

Justice de paix du 2^e canton de Schaerbeek

Mainlevée

Justice de paix du 2^e canton de Schaerbeek.

Par ordonnance du 13 mai 2026, le juge de paix du 2^e canton de Schaerbeek a mis fin aux mesures de protection à l'égard de la personne et/ou des biens concernant :

Marcelle Liesenborghs, née à Bruxelles(district 2) le 2 août 1930, domiciliée à 1070 Anderlecht, Chaussée de Ninove 534, a été placée sous un régime de représentation par ordonnance du juge de paix du 2^e canton de Schaerbeek.

Veerle SIMEONS, advocaat, avocat, dont le cabinet est établi à 1700 Dilbeek, Ninoofsesteenweg 177-179, a été déchargée de sa mission de administrateur de la personne et des biens de la personne protégée susdite.

Anne VAN LISHOUT, domiciliée à L-8552 Oberpallen, AM HOIR-BOCK 12, résidant Senior's Flatel - Mme Mebarki Y. Rue Colonel Bourg 74-78 à 1030 Schaerbeek, a été déchargée de sa mission de personne de confiance de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/121843

Justice de paix du canton d'Andenne*Désignation*

Par ordonnance du 13 mai 2026 (rép. 948/2026), sur requête déposée au greffe du Tribunal de céans en date du 15 avril 2026, le Juge de Paix de la Justice de paix du canton d'Andenne a prononcé des mesures de protection de la personne et des biens, conformément à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, concernant :

Madame Ambre Absalon, née à Uccle le 4 décembre 2006, domiciliée à 5380 Fernelmont, Rue de Dompire, Nov. 5C,

Monsieur Amaury Absalon, domicilié à 5380 Fernelmont, Rue de Dompire, Nov. 5 E, a été désigné en qualité d'administrateur de la personne et des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/121862

Justice de paix du canton d'Etterbeek*Remplacement*

Justice de paix du canton d'Etterbeek

Par ordonnance du 15 mai 2026, le juge de paix du canton d'Etterbeek a, conformément à l'article 492/4 de l'ancien Code civil, modifié les mesures de protection à l'égard des biens de l'intéressé.

Marianne Bourdeaux, née à Leernes le 25 juin 1957, domiciliée à 1040 Etterbeek, Avenue Edouard de Thibault 53 b 60, a été placée sous un régime de représentation par ordonnance du 15 mai 2026 du juge de paix du canton d'Etterbeek.

Conformément à l'article 496/7 de l'ancien Code civil, Madame Marie Leddet a été remplacée par Maître Anne Dauvrin, dont le cabinet est établi à 1040 Etterbeek, rue Jonniaux 14.

Conformément à l'article 496/7 de l'ancien Code civil, Madame Marie Leddet, domiciliée à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, Avenue J.F. Debecker 114 a été déchargée de sa mission parmi les administrateurs des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/121887

Justice de paix du canton de Châtelet*Désignation*

Justice de paix du canton de Châtelet.

Par ordonnance du 6 mai 2026, le juge de paix du canton de Châtelet a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Mme. Katty GOFFAUX, née à Charleroi le 13 janvier 1965, domiciliée à 6200 Châtelet, Rue des Français 101, résidant Grand Hôpital de charleroi - site Notre-Dame Grand'Rue, 3 à 6000 Charleroi, personne protégée, a été placée sous un régime de représentation.

Mme. Cindy GOEMANS, domiciliée à 6200 Châtelet, Rue Notre-Dame 43, a été désignée en qualité d'administrateur de la personne et des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/121868

Justice de paix du canton de Châtelet*Désignation*

Justice de paix du canton de Châtelet

Par ordonnance du 6 mai 2026, le juge de paix du canton de Châtelet a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Mme. Katty LHOAS, née à Natoye le 5 septembre 1960, domiciliée à 6000 Charleroi, Rue Emile Maufort 24 064, résidant Résidence Seniorissim, Place Jean Guyot 45 à 6200 Châtelet, personne protégée, a été placée sous un régime de représentation.

Maître Laurence SCUTENELLE, avocate à 6280 Gerpinnes, Rue Fernand Bernard 10, a été désignée en qualité d'administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/121873

Justice de paix du canton de Chimay*Désignation*

Justice de paix du canton de Chimay.

Par ordonnance du 13 mai 2026, le juge de paix du canton de Chimay a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Lysiane ROBAUX, née le 27 octobre 1944, domiciliée à 6440 Froidchapelle, Rue du Gouty(FRO) 120, personne à protéger, a été placée sous un régime de représentation.

Amélie CAMBIER, domicilié à 6440 Froidchapelle, Rue de Hernoy-(FRO) 4, a été désigné en qualité d'administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Jean-Jacques CAMBIER, domicilié en Espagne à 17258 L'ESTARTIT, Carrer de Suissa 47/3, a été désigné en qualité de personne de confiance pour la personne et les biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/121852

Justice de paix du canton de Grâce-Hollogne*Désignation*

Justice de paix du canton de Grâce-Hollogne

Par ordonnance du 13 mai 2026, le juge de paix du canton de Grâce-Hollogne a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Madame Anne ROBERFROID, née à Ougrée le 22 juillet 1938, domiciliée à la mai son de repos " Sérénitas Palace " à 4460 Grâce-Hollogne, Rue Edouard Remouchamps 51, personne à protéger, a été placée sous un régime de représentation.

Maître François DEGUEL, avocat, dont le cabinet est établi à 4020 Liège, rue des Vennes 91, a été désigné en qualité d'administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Madame Danielle FRANCOIS, domiciliée à 4420 Saint-Nicolas, Rue Chantraine 82, a été désignée en qualité de personne de confiance de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/121859

Justice de paix du canton de Grâce-Hollogne

Désignation

Justice de paix du canton de Grâce-Hollogne.

Par ordonnance du 13 mai 2026, le juge de paix du canton de Grâce-Hollogne a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Maurice PALLLEN, né à Awirs le 8 juin 1930, domicilié à la mai son de repos " Les Fougères " à 4400 Flémalle, Chaussée de Ramet(IVR) 204, personne à protéger, a été placée sous un régime de représentation.

Maître Thibaud SMOLDERS, dont les bureaux sont établis 4340 Awans, Rue Delvaux 21, a été désigné en qualité d'administrateur de la personne et des biens de la personne protégée susdite.

Monsieur Daniel PALLLEN, domicilié à 4540 Amay, Rue des Genêts(AMA) 2, a été désigné en qualité de personne de confiance de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/121864

Justice de paix du canton de Herstal

Remplacement

Justice de paix du canton de Herstal

Par ordonnance du 15 mai 2026, le juge de paix du canton de Herstal a, conformément à l'article 492/4 de l'ancien Code civil, modifié les mesures de protection à l'égard de la personne et des biens de l'intéressé.

Mademoiselle Gabrielle CRAHAY, née à Liège le 23 novembre 2005, domiciliée à 4040 Herstal, Rue Louis Demeuse 17, a été placée sous un régime de représentation par ordonnance du 03.07.2026 du juge de paix du canton de Herstal.

Conformément à l'article 496/7 de l'ancien Code civil, Madame Isabelle CRAHAY a été remplacée par Maître Laure PAPART, avocate dont le cabinet est situé à 4000 Liège, Rue de la Faille 2.

Conformément à l'article 496/7 de l'ancien Code civil, Madame Isabelle CRAHAY, domiciliée à 4040 Herstal, Rue Louis Demeuse 17, a été déchargée de sa mission parmi les administrateurs de la personne et des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/121870

Justice de paix du canton de Herstal

Remplacement

Justice de paix du canton de Herstal

Par ordonnance du 15 mai 2026, le juge de paix du canton de Herstal a, conformément à l'article 492/4 de l'ancien Code civil, modifié les mesures de protection à l'égard des biens de l'intéressé.

Madame Francine WUIDAR, née à Harzé le 29 juillet 1955, domiciliée à 4041 Herstal, Visé Voie 205, résidant Rue d'Heure - Le - Romain 95 à 4680 Oupeye, a été placée sous un régime de représentation par ordonnance du 16 janvier 2024 du juge de paix du troisième canton de Liège.

Conformément à l'article 496/7 de l'ancien Code civil, Madame Agnès Boclinville a été remplacée par Maître Fanny LIGOT, avocate dont le cabinet est situé à 4020 Liège, Avenue du Luxembourg 48.

Conformément à l'article 496/7 de l'ancien Code civil, Madame Agnès Boclinville, domiciliée à 4180 Hamoir, Hameau de Xhignesse 10 B, a été déchargée de sa mission parmi les administrateurs des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/121874

Justice de paix du canton de Seneffe

Désignation

Justice de paix du canton de Seneffe.

Par ordonnance du 12 mai 2026, le juge de paix du canton de Seneffe a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Francis MARCQ, né à Godarville le 28 mai 1944, domicilié à 1400 Nivelles, Rue du Mistral 18, résidant La Résidence d'Arquennes, rue des Carrières 54 à 7181 Arquennes, personne protégée, a été placé sous un régime de représentation.

Camille DENEUFBOURG, dont le cabinet est situé à 7120 Estinnes, Rue Potier 25, a été désignée en qualité d'administrateur de la personne et des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/121844

Justice de paix du canton de Seraing

Désignation

Justice de paix du canton de Seraing

Par ordonnance du 12 mai 2026, le juge de paix du canton de Seraing a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Vincent Castiglione, né à Rocourt le 17 novembre 1969, domicilié à 4100 Seraing, Voisinage de la Tour 2B, résidant au Centre Neurologique et de Réadaptation Fonctionnelle (CNRF) de Fraiture sis Champ des Alouettes 30 à 4557 Tinlot, personne protégée, a été placé sous un régime de représentation.

Nicolo Castiglione, ayant pour numéro de registre national 69111721327domicilié à 4000 Liège, Boulevard d'Avroy 83 0023, a été désigné en qualité d'administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/121866

Justice de paix du canton de Seraing

Désignation

Justice de paix du canton de Seraing

Par ordonnance du 12 mai 2026, le juge de paix du canton de Seraing a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Yvan LAMBRECHTS, né le 5 juillet 1952, domicilié à la Résidence "Seigneurie du Val Saint-Lambert", sise à 4100 Seraing, Rue du Monastère 40, personne protégée, a été placé sous un régime de représentation.

Stéphanie Lambrechts, ayant pour numéro de registre national 77051208840, employée de bureau, domiciliée à 4100 Seraing, Rue du Croupet 384, a été désignée en qualité d'administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/121888

Justice de paix du canton de Sprimont

Désignation

Justice de paix du canton de Sprimont

Par ordonnance du 15 mai 2026, le juge de paix du canton de Sprimont a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Yvonne RAHIER, née à Rouvrex le 27 octobre 1936, domiciliée à 4140 Sprimont, Rue de Presseux 29 Ap.1, personne protégée, a été placée sous un régime de représentation.

Géraldine DANLOY, Avocate dont l'étude est établie à 4500 Huy, rue des Bons-Enfants 17, a été désignée en qualité d'administrateur de la personne de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/121878

Justice de paix du troisième canton de Charleroi

Désignation

Justice de paix du troisième canton de Charleroi.

Par ordonnance du 15 mai 2026, le juge de paix du troisième canton de Charleroi a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Madame Noëlle Mabilie, née à Charleroi(D 4) le 8 août 1979, domiciliée à 6040 Charleroi, Rue Docteur Pircard 35, personne protégée, a été placée sous un régime de représentation.

Maître Frédérique MAHIEU, Avocate dont le cabinet est établi à 6000 Charleroi, rue de la Science 22, a été désignée en qualité d'administrateur de la personne et des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/121857

Justice de paix du troisième canton de Charleroi

Désignation

Justice de paix du troisième canton de Charleroi.

Par ordonnance du 15 mai 2026, le juge de paix du troisième canton de Charleroi a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Madame Danielle Bascourt, née à Haine-Saint-Paul le 19 septembre 1943, domiciliée à 6150 Anderlues, Cité Jardin du Fief 40 3, se trouvant actuellement à la résidence "Spartacus-Huart", rue Baudouin 1er, 121 à 6180 Courcelles, personne protégée, a été placée sous un régime de représentation.

Monsieur Jason Notte, domicilié à 6200 Châtelet, Rue de Loverval 596, a été désigné en qualité d'administrateur de la personne et des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/121869

Justice de paix du troisième canton de Charleroi

Désignation

Justice de paix du troisième canton de Charleroi.

Par ordonnance du 15 mai 2026, le juge de paix du troisième canton de Charleroi a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Madame Carmela Ravalli, née à Rosarno le 24 octobre 1935, domiciliée à 6180 Courcelles, "L'Heureux Séjour", rue de la Ferme 4, personne protégée, a été placée sous un régime de représentation.

Maître Anne-Catherine SCIAMANNA, Avocate dont le cabinet est établi à 6140 Fontaine-l'Évêque, Rue du Parc 42, a été désignée en qualité d'administrateur de la personne et des biens de la personne protégée susdite.

Madame Marinella Pronesti, domiciliée à 6031 Charleroi, Rue Beaussart 71, a été désignée en qualité de personne de confiance de la personne protégée susdite.

Monsieur Elvino Pronesti, domicilié à 6110 Montigny-le-Tilleul, Rue des Bouleaux 56, a été désigné en qualité de personne de confiance de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/121872

Justice de paix du troisième canton de Charleroi

Désignation

Justice de paix du troisième canton de Charleroi

Par ordonnance du 15 mai 2026, le juge de paix du troisième canton de Charleroi a prononcé les mesures de protection suivantes, conformément à l'article 492/1 de l'ancien Code civil et/ou à l'article 499/7 de l'ancien Code civil.

Madame Liliane Hendricx, née à Bruxelles le 7 décembre 1954, domiciliée à 6180 Courcelles, Rue Nestor Jonet 1 1/2, personne protégée, a été placée sous un régime de représentation.

Maître Stéphanie DEGRYSE, Avocate dont le Cabinet est établi à 6140 Fontaine-l'Évêque, rue de la Briqueterie 1, a été désignée en qualité d'administrateur de la personne de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/121875

Justice de paix du troisième canton de Charleroi

Mainlevée

Justice de paix du troisième canton de Charleroi.

Par ordonnance du 15 mai 2026, le juge de paix du troisième canton de Charleroi a mis fin aux mesures de protection à l'égard des biens concernant :

Monsieur Jérémie Salomez, né à La Louvière le 19 novembre 1986, domicilié à 6042 Charleroi, Rue Desgain 104, a été placé sous un régime de représentation par ordonnance du 23 novembre 2023 du juge de paix du premier canton de Charleroi.

Maître François TUMERELLE, Avocat dont le cabinet est établi à 6000 Charleroi, Boulevard Jacques Bertrand, 70, a été déchargé de sa mission d’administrateur des biens de la personne protégée susdite.

Les données à caractère personnel reprises dans cette publication ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celle de porter la décision à la connaissance des personnes tierces.

2026/121877

Vrederechta van het derde kanton Gent

Aanstelling

Vrederechta van het derde kanton Gent

Bij beschikking van 15 mei 2026 heeft de vrederechter van het derde kanton Gent de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Farida Nacef, geboren te op 8 november 1948, wonende te 9032 Gent, Evergemsesteenweg 151, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Lien Van Hecke, met kantoor te 9080 Lochristi, Zeveneken-Dorp 16, werd aangesteld als bewindvoerder over de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/121860

Vrederechta van het derde kanton Gent

Aanstelling

Vrederechta van het derde kanton Gent

Bij beschikking van 15 mei 2026 heeft de vrederechter van het derde kanton Gent de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Gustaaf Verstrepen, geboren te Gent op 11 april 1933, wonende in het WZC Vroonstalle te 9032 Gent, Evergemsesteenweg 151, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Walter Verstrepen, wonende te 9000 Gent, Leithstraat 41, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon en de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/121865

Vrederechta van het eerste kanton Mol-Geel

Aanstelling

Vrederechta van het eerste kanton Mol-Geel

Bij beschikking van 13 mei 2026 heeft de vrederechter van het eerste kanton Mol-Geel de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Michel Vercammen, geboren te Lier op 29 augustus 1975, wonende te 2490 Balen, Bergen 21, beschermde persoon, is onbekwaam verklaard inzake zijn persoon en zijn goederen in een stelsel van vertegenwoordiging.

Meester Eef Stessens, advocaat, kantoorhoudende te 2400 Mol, Colburnlei 22, wordt aangesteld als bewindvoerder over de persoon en de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/121867

Vrederechta van het kanton Brasschaat

Opheffing

Vrederechta van het kanton Brasschaat

Bij beschikking van 13 mei 2026 heeft de vrederechter van het kanton Brasschaat een einde gemaakt aan de beschermingsmaatregelen ten aanzien van de goederen met betrekking tot:

Carin Van Immerseel, geboren te Brecht (district 2) op 22 juli 1971, wonende te 2960 Brecht, Korte Nieuwstraat 41 001V, geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging bij beschikking van 13 mei 2026 van de vrederechter te van het kanton Brasschaat.

Erwin Joris, met kantoor te 2110 Wijnegem, Marktplein 22,, is ontheven van zijn taak als bewindvoerder over de goederen van voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/121842

Vrederechta van het kanton Bree

Vervanging

Vrederechta van het kanton Bree

Bij beschikking van 23 april 2026 heeft de vrederechter van het kanton Bree overeenkomstig artikel 492/4 van het Oud Burgerlijk Wetboek een wijziging aangebracht in de beschermingsmaatregelen ten aanzien van de persoon en de goederen met betrekking tot Jean Baptiste Marie Vereecke, geboren te Lommel op 24 september 1950, gedomicilieerd te 3680 Maaseik, David Teniersstraat 7 01, verblijvende te 3970 Leopoldsburg, Hertogin van Brabantplein 27, geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging. Overeenkomstig artikel 496/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek is Wendy Ghislain Mia Vereecke, geboren te Lommel op 19 september 1980, die woont te 3680 Maaseik, Spilstraat 2/A2, aangesteld bij beschikking van het vrederechta van het kanton Bree van 04.12.2025 met ingang van 23 april 2026 ontheven van haar opdracht als bewindvoerder-vertegenwoordiger over de persoon en de goederen van voornoemde beschermde persoon

Tom Lenaerts, advocaat, die kantoor houdt te 3680 Maaseik, Prinsenhoflaan 4, werd toegevoegd als bewindvoerder-vertegenwoordiger over de persoon en de goederen van de beschermde persoon in vervanging van Wendy Vereecke voornoemd.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/121837

Vrederechta van het kanton Halle

Opheffing

Vrederechta van het kanton Halle

Bij beschikking van 31 maart 2026 heeft de vrederechter van het kanton Halle een einde gemaakt aan de beschermingsmaatregelen ten aanzien van de goederen met betrekking tot:

Tanguy Raquet, geboren te Eigenbrakel op 5 maart 1990, wonende te 1652 Beersel, Grote Kapellaan 54 0001, geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging bij beschikking van 12 februari 2025 van de vrederechter van het kanton Meise.

Dorien Avaux, die kantoor houdt te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Victor Nonnemanstraat 15 b, is ontheven van haar taak als bewindvoerder over de goederen van voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/121871

Vrederecht van het kanton Houthalen-Helchteren*Aanstelling***Vrederecht van het kanton Houthalen-Helchteren**

Bij beschikking van 15 mei 2026 heeft de vrederechter van het kanton Houthalen-Helchteren de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Theodoor Maes, geboren te Eksel op 5 oktober 1933, wonende te 3940 Hechtel, Nieuwstraat 17, te beschermen persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Heidi Maes, wonende te 3940 Hechtel, Berkenlaan 30, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon en de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/121853

Vrederecht van het kanton Kontich*Aanstelling***Vrederecht van het kanton Kontich**

Bij beschikking van 27 april 2026 heeft de vrederechter van het kanton Kontich de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Joseph Vissers, geboren te Antwerpen op 8 mei 1948, wonende te 2600 Antwerpen, Frans Beckersstraat 35 0003, te beschermen persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Brigitte Vandenvonder, wonende te 2900 Schoten, Jozef Hendrickxstraat 60 0006, werd aangesteld als bewindvoerder over de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/121832

Vrederecht van het kanton Kontich*Aanstelling***Vrederecht van het kanton Kontich**

Bij beschikking van 13 mei 2026 heeft de vrederechter van het kanton Kontich de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Anita Berisa, geboren te GREVENBROICH op 5 juni 1997, wonende te 2640 Mortsel, Edegemsestraat 113 2, verblijvend P.C. Multiversum, campus Amedeus, Durnestraat 252 te 2640 Mortsel, beschermde persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Wendy Fierens, kantoorhoudende te 2650 Edegem, Mechelsesteenweg 132, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/121838

Vrederecht van het kanton Lier*Aanstelling***Vrederecht van het kanton Lier**

Bij beschikking van 13 mei 2026 heeft de vrederechter van het kanton Lier de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Tanja Sloomans, geboren te Deurne (Ant.) op 5 november 1976, wonende te 2845 Niel, Anna Bijnsstraat 4, verblijvend UPC Duffel, Stationsstraat 22c, te 2570 Duffel, beschermde persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Tim De Hertogh, advocaat, kantoorhoudende 2500 Lier, Nazaret-dreef 1, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon en de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/121855

Vrederecht van het kanton Lier*Aanstelling***Vrederecht van het kanton Lier**

Bij beschikking van 13 mei 2026 heeft de vrederechter van het kanton Lier de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Agnes Walgraef, geboren te Opdorp op 12 februari 1942, wonende te 2018 Antwerpen, Maanstraat 27, verblijvend UPC Duffel, Stationsstraat 22c te 2570 Duffel, beschermde persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Elke Van Weerd, advocaat met kantoor te 2800 Mechelen, Frederik De Merodestraat 94-96, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon en de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/121856

Vrederecht van het kanton Tielt*Aanstelling***Vrederecht van het kanton Tielt**

Bij beschikking van 13 mei 2026 heeft de vrederechter van het kanton Tielt de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Germain Baele, geboren te Sint-Maria-Latem op 23 september 1937, wonende te 8720 Dentergem, Zuster Adriennestraat 1, beschermde persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Meester Marie-Anne Dedeurwaerdere, advocaat met kantoor te 8755 Wingene, Tramweg 6, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon en de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/121851

Vrederecht van het kanton Waregem

Aanstelling

Vrederecht van het kanton Waregem

Bij beschikking van 15 mei 2026 heeft de vrederechter van het kanton Waregem de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Roland Landuyt, geboren te Kortrijk op 1 oktober 1955, wonende te 8792 Waregem, Kwadestraat 81, te beschermen persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Valentine Desimpel, die kantoor houdt te 8790 Waregem, Guido Gezellestraat 10, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon en de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/121849

Vrederecht van het kanton Waregem

Opheffing

Vrederecht van het kanton Waregem

Bij beschikking van 15 mei 2026 heeft de vrederechter van het kanton Waregem een einde gemaakt aan de beschermingsmaatregelen ten aanzien van de persoon en/of de goederen met betrekking tot:

Werner Coorevits, geboren te Gent op 30 september 1970, wonende te 8530 Harelbeke, Gaversstraat 100,

Ellen De Geeter, met kantoor te 8500 Kortrijk, Doorniksewijk 134, is ontheven van haar taak als bewindvoerder over de goederen van voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/121850

Vrederecht van het kanton Westerlo

Aanstelling

Vrederecht van het kanton Westerlo

Bij beschikking van 12 mei 2026 heeft de vrederechter van het kanton Westerlo de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Mathiz Wilrycx, geboren te Turnhout op 14 april 2008, wonende te 2290 Vorselaar, Moleneinde 59 C000, te beschermen persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Christoph Wilrycx, wonende te 2290 Vorselaar, Moleneinde 59 C000, werd aangesteld als bewindvoerder over de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/121886

Vrederecht van het kanton Zandhoven

Aanstelling

Vrederecht van het kanton Zandhoven

Bij beschikking van 15 mei 2026 heeft de vrederechter van het kanton Zandhoven de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Mevrouw Helena Van Paemele, met rijksregisternummer 41011821813, die woont te 2520 Ranst, Keerbaan 11, die verblijft te 2980 Zoersel, Kapellei 133 (ZAS Joostens), beschermde persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Mevrouw Marianne Baetens, die woont te 2100 Antwerpen, Van Cortbeemdelei 244, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon en de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Mevrouw Anne-Marie Baetens, die woont te 2520 Ranst, Keerbaan 11, werd aangesteld als vertrouwenspersoon van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/121876

Vrederecht van het kanton Zandhoven

Aanstelling

Vrederecht van het kanton Zandhoven

Bij beschikking van 15 mei 2026 heeft de vrederechter van het kanton Zandhoven de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

De heer Jozef Gorrens, met rijksregisternummer 41030127790, die woont te 2100 Antwerpen, Vroenhofstraat 31 001, die verblijft te 2980 Zoersel, Halmolenweg 68 (WZC Halmolen), beschermde persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

De heer Peter Gorrens, die woont te 2980 Zoersel, Medelaar 110, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon en de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/121885

Vrederecht van het kanton Zandhoven

Aanstelling

Vrederecht van het kanton Zandhoven

Bij beschikking van 15 mei 2026 heeft de vrederechter van het kanton Zandhoven de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Mevrouw Lisette De Decker, met rijksregisternummer 41070613612, die woont te 2900 Schoten, Fortbaan 25, die verblijft te 2980 Zoersel, Kapellei 133 (ZAS Joostens), beschermde persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Meester Jan Lodewijk Mertens, advocaat met kantoor te 2900 Schoten, Alfons Servaislei 18 bus 8, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon en de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

Mevrouw Irena De Decker, die woont te 2547 Lint, Duffelsesteenweg 182 1L, werd aangesteld als vertrouwenspersoon van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/121889

Vrederecht van het kanton Zoutleeuw*Aanstelling***Vrederecht van het kanton Zoutleeuw**

Bij beschikking van 12 mei 2026 heeft de plaatsvervangend vrederechter van het kanton Zoutleeuw de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Irène Veekhoven, geboren te Tienen op 21 maart 1951, wonende te 3350 Linter, Helen-Bosstraat 60, beschermde persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Johan Husselman, wonende te 1640 Sint-Genesius-Rode, Hertenaan 5, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon en de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/121848

Vrederecht van het kanton Zoutleeuw*Aanstelling***Vrederecht van het kanton Zoutleeuw**

Bij beschikking van 12 mei 2026 heeft de plaatsvervangend vrederechter van het kanton Zoutleeuw de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Léa Peetermans, geboren te Ransberg op 7 augustus 1936, wonende te 3470 Kortenaken, Baaistraat 30, en die verblijft te WZC Dellebron, 3470 Kortenaken, Mounstraat 21, beschermde persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Gilbert Preuveneers, wonende te 3470 Kortenaken, Baaistraat 23, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon en de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/121854

Vrederecht van het tweede kanton Brugge*Aanstelling*

Bij beschikking van 8 mei 2026 heeft de vrederechter van het tweede kanton Brugge de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Sophie Logghe, geboren te Brugge op 19 januari 1989, wonende te 8490 Jabbeke, Gistelsteenweg 250, beschermde persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Christiana Vanleene, wonende te 8490 Jabbeke, Gistelsteenweg 250, werd aangesteld als bewindvoerder over de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/121879

Vrederecht van het tweede kanton Brugge*Aanstelling*

Bij beschikking van 15 mei 2026 heeft de vrederechter van het tweede kanton Brugge de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Liesbeth Suttels, geboren te Leuven op 28 februari 1978, wonende te 8370 Blankenberge, Waterkasteelstraat 4 0504, verblijvend in het Sint-Amandusinstituut, Reigerlostraat 10 te 8730 Beernem, beschermde persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Meester Kristof DE BAECKE, advocaat, met kantoor te 8200 Brugge, 't Kloosterhof 15-17, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon en de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/121880

Vrederecht van het tweede kanton Brugge*Aanstelling*

Bij beschikking van 8 mei 2026 heeft de vrederechter van het tweede kanton Brugge de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Suzanne Bonne, geboren te Meetkerke op 19 juli 1936, wonende te 8310 Brugge, Astridlaan 67, verblijvend in het WZC Prinsenhof, Gebroeders Marreytstraat 50 te 8000 Brugge, beschermde persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Meester Filip MOURISSE, advocaat, wonende te 8310 Brugge, Baron Ruzettelaan 417, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon en de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/121881

Vrederecht van het tweede kanton Brugge*Aanstelling*

Bij beschikking van 8 mei 2026 heeft de vrederechter van het tweede kanton Brugge de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Kevin Logghe, geboren te Brugge op 21 februari 1986, wonende te 8490 Jabbeke, Gistelsteenweg 250, beschermde persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Christiana Vanleene, wonende te 8490 Jabbeke, Gistelsteenweg 250, werd aangesteld als bewindvoerder over de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/121882

Vrederecht van het tweede kanton Brugge*Aanstelling*

Bij beschikking van 8 mei 2026 heeft de vrederechter van het tweede kanton Brugge de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Thérèse Waes, geboren te Brugge op 17 mei 1945, wonende te 8000 Brugge, Rodestraat 6, verblijvend in het WZC Vogelzang, Wittemolenstraat 85 te 8200 Brugge, beschermde persoon, is geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Leen Declercq, wonende te 8310 Brugge, Bossuytlaan 12, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon en de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/121883

Vrederecht van het tweede kanton Hasselt

Aanstelling

Vrederecht van het tweede kanton Hasselt

Bij beschikking van 12 mei 2026 heeft de vrederechter van het tweede kanton Hasselt de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Frank Scherpenbergh, geboren te Hasselt op 2 november 1969, wonende te 3510 Hasselt, Pollenusstraat 31/0.01, beschermde persoon, werd geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Caroline Kriekels, kantoorhoudende te 3500 Hasselt, Guffenslaan 61, werd aangesteld als bewindvoerder over de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/121831

Vrederecht van het tweede kanton Hasselt

Aanstelling

Vrederecht van het tweede kanton Hasselt

Bij beschikking van 12 mei 2026 heeft de vrederechter van het tweede kanton Hasselt de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Lutgarde Boussu, geboren te Hasselt op 11 februari 1965, wonende te 3510 Hasselt, Pollenusstraat 31/0.01, beschermde persoon, werd geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Caroline Kriekels, kantoorhoudende te 3500 Hasselt, Guffenslaan 61, werd aangesteld als bewindvoerder over de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/121834

Vrederecht van het tweede kanton Hasselt

Aanstelling

Vrederecht van het tweede kanton Hasselt

Bij beschikking van 12 mei 2026 heeft de vrederechter van het tweede kanton Hasselt de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Frederika Vrancken, geboren te Stokrooie op 13 maart 1950, wonende te 3510 Hasselt, Oude Holrakkerstraat 19, beschermde persoon, werd geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Frederika Van Swygenhoven, advocaat, met kantoor te 3500 Hasselt, Van Dijcklaan 15, werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon en de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/121835

Vrederecht van het tweede kanton Hasselt

Aanstelling

Vrederecht van het tweede kanton Hasselt

Bij beschikking van 12 mei 2026 heeft de vrederechter van het tweede kanton Hasselt de volgende beschermingsmaatregelen uitgesproken overeenkomstig artikel 492/1 van het Oud Burgerlijk Wetboek en/of artikel 499/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Stefan Vreven, geboren te Sint-Truiden op 15 augustus 1972, wonende te 3840 Tongeren-Borgloon, Graeth 6, verblijvend te De Meidoorn, Meidoornlaan 20 te 3511 Hasselt, beschermde persoon, werd geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

Greet Heleven, wonende te 3840 Tongeren-Borgloon, Sint-Truidersteenweg 247, werd aangesteld als bewindvoerder over de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/121836

Vrederecht van het tweede kanton Hasselt

Vervanging

Vrederecht van het tweede kanton Hasselt

Bij beschikking van 12 mei 2026 heeft de vrederechter van het tweede kanton Hasselt overeenkomstig artikel 492/4 van het Oud Burgerlijk Wetboek een wijziging aangebracht in de beschermingsmaatregelen ten aanzien van de persoon en de goederen met betrekking tot

Maria Vanheel, geboren te Heusden (Limb.) op 30 augustus 1949, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Pastoor Van Mierlolaan 24 0128, geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging bij beschikking van 17 december 2025 van de vrederechter van het tweede kanton Hasselt.

Overeenkomstig artikel 496/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek werd mr. Tom Lemmens, advocaat met kantoor te 3550 Heusden-Zolder, Everselkiezel 38 ontheven van zijn taak als bewindvoerder over de persoon en de goederen van voornoemde beschermde persoon.

Overeenkomstig artikel 496/7 van het Oud Burgerlijk Wetboek werd mr. Tom Lemmens vervangen door Johan Kemps gedomicilieerd te 3582 Beringen, Vrevijverstraat 55.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/121833

Vrederecht van het tweede kanton Mol-Geel

Aanstelling

Vrederecht van het tweede kanton Mol-Geel

Bij beslissing van 13 mei 2026 heeft de vrederechter van het tweede kanton Mol-Geel rechterlijke beschermingsmaatregelen uitgesproken met betrekking tot de persoon en de goederen van Ludo Van de Weyer, geboren te Geel op 5 februari 1955, die woont te 2440 Geel, Laarsveld 28

Mr. Guy Branders, advocaat, kantoorhoudende te 2440 Geel, Belgiëlaan 1 werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon en de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/121845

Vrederecht van het tweede kanton Mol-Geel*Aanstelling***Vrederecht van het tweede kanton Mol-Geel**

Bij beslissing van 13 mei 2026 heeft de vrederechter van het tweede kanton Mol-Geel rechterlijke beschermingsmaatregelen uitgesproken met betrekking tot de goederen van Laurent Van Baelen, geboren te Mol op 10 augustus 1937, wonend in WZC Laarsveld 2440 Geel, Laarsveld 28

Mr. Guy Branders, advocaat, kantoorhoudende te 2440 Geel, België-laan 1 werd aangesteld als bewindvoerder over de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/121846

Vrederecht van het tweede kanton Mol-Geel*Aanstelling***Vrederecht van het tweede kanton Mol-Geel**

Bij beslissing van 13 mei 2026 heeft de vrederechter van het tweede kanton Mol-Geel rechterlijke beschermingsmaatregelen uitgesproken met betrekking tot de persoon en de goederen van Christine Adriaenssen, geboren te Geel op 20 mei 1957, die woont te 2440 Geel, Laar 71, verblijvend in het WZC Klein Veldekens Groenhuis 55 te 2440 Geel

Hans Vanparijs, die woont te 2300 Turnhout, Sint-Jorislaan 3 werd aangesteld als bewindvoerder over de persoon en de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/121847

Vrederecht van het tweede kanton Mol-Geel*Vervanging***Vrederecht van het tweede kanton Mol-Geel**

Bij beslissing van 13 mei 2026, heeft de vrederechter van het tweede kanton Mol-Geel een einde gesteld aan de opdracht van Tonny Neyens, die woont te 2431 Laakdal, Schandooi 34 in hoedanigheid van bewindvoerder over de goederen van Shani Neyens, geboren te Geel op 4 augustus 1998 die woont te 2431 Laakdal, Schandooi 34

Kelly De Ceulaer, die woont te 2431 Laakdal, Schandooi 34 werd herbevestigd als bewindvoerder over de persoon van de voornoemde beschermde persoon.

Febe Neyens, die woont te 2431 Laakdal, Schandooi 34 werd aangesteld als nieuwe bewindvoerder over de goederen van de voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/121858

Vrederecht van het tweede kanton Turnhout*Vervanging***Vrederecht van het tweede kanton Turnhout**

Bij beschikking van 12 mei 2026 (26B629/2 - Rep. 2650/2026) heeft de vrederechter van het tweede kanton Turnhout overeenkomstig artikel 492/4 van het Oud Burgerlijk Wetboek een wijziging aangebracht in de beschermingsmaatregelen ten aanzien van de goederen met betrekking tot

Bernard Armakye, geboren te Antwerpen op 22 juli 1992, wonende te 2380 Ravels, Eelstraat 2 01-1, geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging.

De vrederechter beëindigt de opdracht van mr. Rudi Van Gompel als bewindvoerder over de goederen van Bernard Armakye.

De vrederechter stelt als nieuwe bewindvoerder over de goederen aan: de heer Cornelis de Bresser, die woont te 2382 Ravels, Pastorijstraat 37.

De vrederechter bevestigt de opdracht van de heer Cornelis de Bresser als bewindvoerder over de persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/121884

Vrederecht van het tweede kanton van Schaarbeek*Opheffing***Vrederecht van het tweede kanton van Schaarbeek**

Bij beschikking van 13 mei 2026 heeft de vrederechter van het tweede kanton van Schaarbeek een einde gemaakt aan de beschermingsmaatregelen ten aanzien van de persoon en/of de goederen met betrekking tot:

Greta WITTEMANS, geboren te Louvain op 23 april 1948, wonende te 1030 Schaarbeek, Clos du Chemin Creux 6 A, geplaatst in een stelsel van vertegenwoordiging bijstand bij beschikking van de vrederechter te van het tweede kanton van Schaarbeek.

Veerle SIMEONS, avocat, dont le cabinet est établi à 1700 Dilbeek, Ninoofsesteenweg 177-179, is ontheven van haar taak als, bewindvoerder over de goederen van voornoemde beschermde persoon.

J. WITTEMANS, wonende te 3090 Overijse, Sint-Annastraat 102, is ontheven van zijn/haar taak als vertrouwenspersoon van voornoemde beschermde persoon.

De persoonsgegevens vermeld in deze bekendmaking mogen niet gebruikt worden voor een ander doeleinde dan het ter kennis brengen van de beslissing aan derden.

2026/121839

Misdrijven die verband houden met de staat van faillissement**Infractions liées à l'état de faillite****Hof van beroep Brussel**

Hof van Beroep te Brussel — Uittreksel uit het arrest van 21 april 2026
2026/AR/373 - kamer 8N — Rep. Nr. 2026/2904.

In de zaak van

BY BEVERSTROM BV, ON 0801.827.932, met zetel te 1190 VORST, Everardlaan 12

appellante,

advocaten : mr. Mohamed GHAYATI, advocaat te 1050 BRUSSEL, Louizalaan 283/21

ter zitting aanwezig : mr. Dieter VAN TENDELOO

tegen

BURO VAN EYKEN BV, ON 0437.079.129, met zetel 1980 ZEMST, Brusselsesteenweg 180

geïntimeerde,

advocaat: mr. Jeroen DE BELL, advocaat te 2800 MECHELEN, Hanswijkstraat 33/A/001

ter zitting aanwezig : verschijnt schriftelijk (artikel 729 Ger.W.)

en

mr. Steffi VANHULLE q.q., advocaat te 9120 BEVEREN-WAAS, Grote Baan 68, in haar hoedanigheid van curator van het faillissement van BY BEVERSTROM BV, failliet verklaard bij vonnis van 2 december 2025 van de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel,

geïntimeerde,

ter zitting aanwezig

HET HOF, recht doende na tegenspraak,

gelet op artikel 24 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, verklaart het hoger beroep ontvankelijk en gegrond,

doet het bestreden vonnis teniet,

verklaart het verzet van BY Beverstorm BV ontvankelijk en gegrond en doet het bestreden verstekvonnis teniet,

wijst de eis tot faillietverklaring van BY Beverstorm BV af als ongegrond, zegt voor recht dat het faillissement van BY Beverstorm BV, uitgesproken bij vonnis van 2 december 2025, wordt ingetrokken en dat curator Steffi Vanhulle wordt ontheven van haar opdracht,

beveelt dat dit arrest tot intrekking van het faillissement bij toepassing van artikel XX.242 WER door toedoen van de griffier bij uittreksel wordt bekendgemaakt in het *Belgische Staatsblad*,

verzoekt De griffier om dit arrest mee te delen aan de KOIM met het oog op de verdere opvolging van BY Beverstorm BV (zie hoger randnr. 15.),

legt de kosten van de procedure in eerste aanleg en van de procedure in hoger beroep, niet begroot bij gebrek aan opgave, ten laste van BY Beverstorm BV,

verleent akte van het akkoord tussen mr. Steffi Van Hulle q.q. en BY Beverstorm BV dat de kosten en erelonen van de curator zullen worden gedragen door BY Beverstorm BV, overeenkomstig de kosten- en ereloonstaat van de curator (stuk 15 van mr. Steffi Van Hulle q.q.), met inbegrip van de kosten de veilingmeester die nog niet in de kosten- en ereloonstaat van de curator werden opgenomen.

Voor eensluidend uittreksel : K. De Bruyn, afgevaardigd griffier.
(1320)

Faillissement

Faillite

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde

RegSol

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde.

Opening van het faillissement van: WERKX MARC, ROSTRAAT (BAA) 4/2, 9200 DENDERMONDE,

geboren op 16/10/1959 in GENK.

Handelsactiviteit: Overige gespecialiseerde bouwactiviteiten, neg

Ondernemingsnummer: 0697.384.171

Referentie: 20260276.

Datum faillissement: 11 mei 2026.

Rechter Commissaris: TANIA DE NEEF.

Curator: ERIC CREYTENS, CENTRUMLAAN 48, 9400 NINOVE-eric.creytens@skynet.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 11/05/2026

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 19 juni 2026.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: CREYTENS ERIC.

2026/121812

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent

RegSol

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent.

Opening van het faillissement van: ABSW BV FRANS VAN RYHOVELAAN 289/A, 9000 GENT.

Ondernemingsnummer: 1017.672.728

Referentie: 20260325.

Datum faillissement: 12 mei 2026.

Rechter Commissaris: PHILIPPE VAN LAERE.

Curator: RONNY JOSEPH, MARTELAARSLAAN 210, 9000 GENT-ronny.joseph@advocaat.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 12/05/2026

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 16 juni 2026.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: JOSEPH RONNY.

2026/121801

Tribunal de l'entreprise du Hainaut, division Mons

RegSol

Tribunal de l'entreprise du Hainaut, division Mons.

Ouverture de la faillite de : SOUDANS XAVIER, RUE DU GRAND JOUR 18, 7050 JURBISE,

né(e) le 26/07/1972 à SOIGNIES.

Activité commerciale : ENTRETIEN ET REPARATION GENERAL DE VOITURES ET DE VEHICULES LEGERS

Numéro d'entreprise : 0717.506.327

Référence : 20260088.

Date de la faillite : 11 mai 2026.

Juge commissaire : PHILIPPE DELHAYE.

Curateur : CATHERINE SAVARY, RUE DES DOMINICAINS 8, 7000 MONS- c.savary@avocat.be.

Date provisoire de cessation de paiement : 11/05/2026

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 10 juillet 2026.

Pour extrait conforme : Le curateur : SAVARY CATHERINE.
2026/121805

Tribunal de l'entreprise du Hainaut, division Mons

RegSol

Tribunal de l'entreprise du Hainaut, division Mons.

Ouverture de la faillite de : EUROPLUS PARADISE SRL RUE DES CAPUCINS 72, 7000 MONS.

Activité commerciale : COMMERCE DE DETAIL D'APPAREILS MENAGERS NON ELECTRIQUES, DE VAISSELLE, DE PORCELAINE ET DE POTERIE

Numéro d'entreprise : 0727.674.796

Référence : 20260083.

Date de la faillite : 11 mai 2026.

Juge commissaire : PHILIPPE DELHAYE.

Curateur : CATHERINE HUPEZ, RUE DU ONZE NOVEMBRE 9, 7000 MONS- C.HUPEZ@AVOCAT.be.

Date provisoire de cessation de paiement : 11/05/2026

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 10 juillet 2026.

Pour extrait conforme : Le curateur : HUPEZ CATHERINE.
2026/121804

Tribunal de l'entreprise du Hainaut, division Mons

RegSol

Tribunal de l'entreprise du Hainaut, division Mons.

Ouverture de la faillite de : PIDIE.T SRL RUE DE LA CORDERIE 9, 7370 DOUR.

Activité commerciale : ESPACE DE LOISIRS

Numéro d'entreprise : 0769.941.458

Référence : 20260093.

Date de la faillite : 11 mai 2026.

Juge commissaire : GASPARD FRANEAU.

Curateur : ALEXIS COLMANT, RUE DU ONZE NOVEMBRE, 9, 7000 MONS- colmant.avocat@skynet.be.

Date provisoire de cessation de paiement : 11/05/2026

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 10 juillet 2026.

Pour extrait conforme : Le curateur : COLMANT ALEXIS.
2026/121806

Tribunal de l'entreprise du Hainaut, division Mons

RegSol

Tribunal de l'entreprise du Hainaut, division Mons.

Ouverture de la faillite de : HYPRA COMPANY SRL RUE DE MONS 6, 7060 SOIGNIES.

Activité commerciale : CAFE ET BAR

Numéro d'entreprise : 1022.068.808

Référence : 20260095.

Date de la faillite : 11 mai 2026.

Juge commissaire : DANIEL DUFRASNE.

Curateur : TONY BELLAVIA, AVENUE DES EXPOSITIONS, 8A, 7000 MONS- bellavia@expolaw.be.

Date provisoire de cessation de paiement : 11/05/2026

Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.

Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 10 juillet 2026.

Pour extrait conforme : Le curateur : BELLAVIA TONY.
2026/121810

Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel

RegSol

Ondernemingsrechtbank Brussel.

Opening van het faillissement van: CIUMEICA ANATOLIE, CAPUCIENENLAAN 17/36, 1950 KRAAINEM,

geboren op 18/10/1991 in MOLDAVIE.

Handelsactiviteit: installatie van verwarming

Ondernemingsnummer: 0631.700.820

Referentie: 20260588.

Datum faillissement: 12 mei 2026.

Rechter Commissaris: STIJN CROMBE.

Curator: WIM BOLLEN, STEENWEG OP SINT-JORIS-WINGE 21, 3200 AARSCHOT- wbolle@bollen-vandendries.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 12/05/2026

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 17 juni 2026.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: BOLLEN WIM.

2026/121828

Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel

RegSol

Ondernemingsrechtbank Brussel.

Opening van het faillissement van: ABT CONSEIL BV BRUSSELS-STEENWEG 292, 3090 OVERIJSE.

Handelsactiviteit: ADVIESBUREAU

Handelsbenaming: BV

Ondernemingsnummer: 0648.578.226

Referentie: 20260594.

Datum faillissement: 12 mei 2026.

Rechter Commissaris: STIJN CROMBE.

Curator: WIM BOLLEN, STEENWEG OP SINT-JORIS-WINGE 21, 3200 AARSCHOT- wbollen@bollen-vandendries.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 12/05/2026

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 17 juni 2026.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: BOLLEN WIM.

2026/121822

Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel

RegSol

Ondernemingsrechtbank Brussel.

Opening van het faillissement van: ARGASEALA NICOLAE, NERVIERSLAAN 25/3, 1780 WEMMEL,

geboren op 19/03/1972 in ROEMENIE.

Handelsactiviteit: metalen en constructiewerken

Ondernemingsnummer: 0668.510.934

Referentie: 20260586.

Datum faillissement: 12 mei 2026.

Rechter Commissaris: STIJN CROMBE.

Curator: WIM BOLLEN, STEENWEG OP SINT-JORIS-WINGE 21, 3200 AARSCHOT- wbollen@bollen-vandendries.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 12/05/2026

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 17 juni 2026.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: BOLLEN WIM.

2026/121818

Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel

RegSol

Ondernemingsrechtbank Brussel.

Opening van het faillissement van: EUROCAR SERVICES COMMV METROLOGIELAAN 10, 1130 HAREN.

Handelsactiviteit: LEASING EN VERHUUR

Handelsbenaming: COMMV

Ondernemingsnummer: 0707.943.117

Referentie: 20260589.

Datum faillissement: 12 mei 2026.

Rechter Commissaris: STIJN CROMBE.

Curator: WIM BOLLEN, STEENWEG OP SINT-JORIS-WINGE 21, 3200 AARSCHOT- wbollen@bollen-vandendries.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 12/05/2026

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 17 juni 2026.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: BOLLEN WIM.

2026/121827

Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel

RegSol

Ondernemingsrechtbank Brussel.

Opening van het faillissement van: FIDELIUS MANAGEMENT COMPANY BV EXCELSIORLAAN 31, 1930 ZAVENTEM.

Handelsactiviteit: ADVIESBUREAU

Handelsbenaming: BV

Ondernemingsnummer: 0726.913.941

Referentie: 20260593.

Datum faillissement: 12 mei 2026.

Rechter Commissaris: STIJN CROMBE.

Curator: WIM BOLLEN, STEENWEG OP SINT-JORIS-WINGE 21, 3200 AARSCHOT- wbollen@bollen-vandendries.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 12/05/2026

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 17 juni 2026.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: BOLLEN WIM.

2026/121823

Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel

RegSol

Ondernemingsrechtbank Brussel.

Opening van het faillissement van: JR CONSTRUCT VOF
STEENWEG OP MECHELEN 455/1, 1950 KRAAINEM.

Handelsactiviteit: BOUWWERKZAAMHEDEN

Handelsbenaming: VOF

Ondernemingsnummer: 0763.824.718

Referentie: 20260619.

Datum faillissement: 12 mei 2026.

Rechter Commissaris: FRANK VAN GOOL.

Curator: Dirk DE MAESENEER, PEGASUSLAAN 5, 1831 DIEGEM-
dirk.de.maeseneer@lovanius.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 12/05/2026

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de
schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website
www.regsol.be: op 17 juni 2026.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: DE MAESENEER Dirk.

2026/121799

Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel

RegSol

Ondernemingsrechtbank Brussel.

Opening van het faillissement van: HEXATEX COMPANY VOF
BRUSSELESTEENWEG 292, 3090 OVERIJSE.

Handelsactiviteit: ADVIESBUREAU

Ondernemingsnummer: 0773.405.249

Referentie: 20260595.

Datum faillissement: 12 mei 2026.

Rechter Commissaris: STIJN CROMBE.

Curator: WIM BOLLEN, STEENWEG OP SINT-JORIS-WINGE 21,
3200 AARSCHOT- wbolle@bollen-vandendries.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 12/05/2026

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de
schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website
www.regsol.be: op 17 juni 2026.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: BOLLEN WIM.

2026/121821

Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel

RegSol

Ondernemingsrechtbank Brussel.

Opening van het faillissement van: BEAUTY SIFERN BV KLEINE-
WINKELLAAN 64, 1853. GRIMBERGEN.

Handelsactiviteit: HANDELSBEMIDDELING

Handelsbenaming: BV

Ondernemingsnummer: 0785.340.011

Referentie: 20260609.

Datum faillissement: 12 mei 2026.

Rechter Commissaris: FRANK VAN GOOL.

Curator: Dirk DE MAESENEER, PEGASUSLAAN 5, 1831 DIEGEM-
dirk.de.maeseneer@lovanius.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 12/05/2026

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de
schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website
www.regsol.be: op 17 juni 2026.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: DE MAESENEER Dirk.

2026/121798

Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel

RegSol

Ondernemingsrechtbank Brussel.

Opening van het faillissement van: KS TECH BV BRUSSELE-
STEENWEG 292, 3090 OVERIJSE.

Handelsactiviteit: REPARATIE EN ONDERHOUD

Handelsbenaming: BV

Ondernemingsnummer: 0789.324.533

Referentie: 20260596.

Datum faillissement: 12 mei 2026.

Rechter Commissaris: STIJN CROMBE.

Curator: WIM BOLLEN, STEENWEG OP SINT-JORIS-WINGE 21,
3200 AARSCHOT- wbolle@bollen-vandendries.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 12/05/2026

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn
van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het
vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de
schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website
www.regsol.be: op 17 juni 2026.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: BOLLEN WIM.

2026/121820

Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel

RegSol

Ondernemingsrechtbank Brussel.

Opening van het faillissement van: EFKAN CABLING BV MUNT-
HOFSTRAAT 133, 1060 SINT-GILLIS.

Handelsactiviteit: AIRCO EN VENTILATIE SYSTEMEN

Handelsbenaming: BV

Ondernemingsnummer: 0842.602.970

Referentie: 20260597.

Datum faillissement: 12 mei 2026.

Rechter Commissaris: STIJN CROMBE.

Curator: WIM BOLLEN, STEENWEG OP SINT-JORIS-WINGE 21,
3200 AARSCHOT- wbolle@bollen-vandendries.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 12/05/2026

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 17 juni 2026.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: BOLLEN WIM.

2026/121819

Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel

RegSol

Ondernemingsrechtbank Brussel.

Opening van het faillissement van: MINEX BV LANGESTRAAT 7, 1950 KRAAINEM.

Handelsactiviteit: COMPUTERCONSULTANCY

Handelsbenaming: BV

Ondernemingsnummer: 0888.066.474

Referentie: 20260592.

Datum faillissement: 12 mei 2026.

Rechter Commissaris: STIJN CROMBE.

Curator: WIM BOLLEN, STEENWEG OP SINT-JORIS-WINGE 21, 3200 AARSCHOT- wbollen@bollen-vandendries.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 12/05/2026

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 17 juni 2026.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: BOLLEN WIM.

2026/121824

Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel

RegSol

Ondernemingsrechtbank Brussel.

Opening van het faillissement van: STUDIO FOCUS BV WILLEM LAMBERTSTRAAT 2, 1930 ZAVENTEM.

Handelsactiviteit: bemiddeling

Handelsbenaming: BV

Ondernemingsnummer: 1023.309.814

Referentie: 20260587.

Datum faillissement: 12 mei 2026.

Rechter Commissaris: STIJN CROMBE.

Curator: WIM BOLLEN, STEENWEG OP SINT-JORIS-WINGE 21, 3200 AARSCHOT- wbollen@bollen-vandendries.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 12/05/2026

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 17 juni 2026.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: BOLLEN WIM.

2026/121829

Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel

RegSol

Ondernemingsrechtbank Brussel.

Opening van het faillissement van: SADDIK YASSINE, BORGER-HOUTSESTRAAT 2, 2018 ANTWERPEN 1,

geboren op 02/06/1990 in BORGERHOUT.

Handelsactiviteit: LEASING EN VERHUUR

Referentie: 20260591.

Datum faillissement: 12 mei 2026.

Rechter Commissaris: STIJN CROMBE.

Curator: WIM BOLLEN, STEENWEG OP SINT-JORIS-WINGE 21, 3200 AARSCHOT- wbollen@bollen-vandendries.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 12/05/2026

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 17 juni 2026.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: BOLLEN WIM.

2026/121825

Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel

RegSol

Ondernemingsrechtbank Brussel.

Opening van het faillissement van: EL ATTARI BILAL, EMIEL VANDERVELDESTRAAT 1, 2660 HOBOKEN (ANTWERPEN),

geboren op 26/09/1990 in BORGERHOUT.

Handelsactiviteit: LEASING EN VERHUUR

Referentie: 20260590.

Datum faillissement: 12 mei 2026.

Rechter Commissaris: STIJN CROMBE.

Curator: WIM BOLLEN, STEENWEG OP SINT-JORIS-WINGE 21, 3200 AARSCHOT- wbollen@bollen-vandendries.be.

Voorlopige datum van staking van betaling: 12/05/2026

Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.

Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 17 juni 2026.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: BOLLEN WIM.

2026/121826

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Machtiging neerlegging van een nieuw plan van de gerechtelijke reorganisatie van:

THE AGENCY BV BELCROWNLAAN 40, 2100 DEURNE (ANTWERPEN).

Ondernemingsnummer: 0681.493.591

Datum uitspraak: 13/05/2026

Referentie: 20250089

Onderwerp van de procedure: gerechtelijke reorganisatie door collectief akkoord

Gedelegeerd rechter: PETER DOMS - met e-mailadres: peter.doms@just.fgov.be.

Einddatum: 31/07/2026.

Stemming van schuldeisers op: donderdag 23/07/2026 om 10:30 in de rechtszaal van de ondernemingsrechtbank te 2000 Antwerpen, Bolivarplaats 20/7.

Voor eensluidend uittreksel: De griffier, C. Dedapper.

2026/121515

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent.

In toepassing van art. XX.32§2 WER over:

VP LIMO CVBA LAVENDELSTRAAT 4, 9920 LOVENDEGEM.

Ondernemingsnummer: 0442.069.283

Datum uitspraak: 13/05/2026

Aangewezen voorlopig bewindvoerder:

ALAIN CLEYMAN advocaat te 9100 SINT-NIKLAAS, PRINSES JOSEPHINE-CHARLOTTTELAAN 71 - met e-mailadres: INFO@MC2-ADVOCATEN.BE.

Voor eensluidend uittreksel: ANN VRIENDT - GRIFFIER.

2026/121479

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent.

In toepassing van art. XX.32§2 WER over:

HUMAC BV DIEBEKE(SCH) 4, 9500 GERAARDSBERGEN.

Ondernemingsnummer: 0456.623.540

Datum uitspraak: 13/05/2026

Aangewezen voorlopig bewindvoerder:

ALI HEERMAN advocaat te 9700 OUDENAARDE, EINESTRAAT 34 - met e-mailadres: advocatenkantoor.heerman@skynet.be.

Voor eensluidend uittreksel: ANN VRIENDT - GRIFFIER.

2026/121477

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent.

In toepassing van art. XX.32§2 WER over:

DE BRUYCKERE GABY BVBA MARKTSTRAAT 1/L1, 9990 MALDEGEM.

Ondernemingsnummer: 0457.750.423

Datum uitspraak: 13/05/2026

Aangewezen voorlopig bewindvoerder:

NICOLAS CLAERHOUT advocaat te 9950 WAARSCHOOT, KERKSTRAAT 3, N° 3 - met e-mailadres: nicolas.cl aerhout@telenet.be.

Voor eensluidend uittreksel: ANN VRIENDT - GRIFFIER.

2026/121471

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent.

In toepassing van art. XX.32§2 WER over:

M.V.D. COMMV HOFSTRAAT 163, 9000 GENT.

Ondernemingsnummer: 0721.699.893

Datum uitspraak: 13/05/2026

Aangewezen voorlopig bewindvoerder:

PIETER HUYGHE advocaat te 9000 GENT, SAVAANSTRAAT 7.

Voor eensluidend uittreksel: ANN VRIENDT - GRIFFIER.

2026/121472

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent.

In toepassing van art. XX.32§2 WER over:

SU & CI VOF FRANS VAN RYHOVELAAN 192/A, 9000 GENT.

Ondernemingsnummer: 0736.904.050

Datum uitspraak: 13/05/2026

Aangewezen voorlopig bewindvoerder:

PIETER HUYGHE advocaat te 9000 GENT, SAVAANSTRAAT N° 7.

Voor eensluidend uittreksel: ANN VRIENDT - GRIFFIER.

2026/121473

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent.

In toepassing van art. XX.32§2 WER over:

ION IONELA-LAURA, LEEMWEG(STL) 21/101, 9980 SINT-LAUREINS,

Ondernemingsnummer: 0782.407.344

Datum uitspraak: 13/05/2026

Aangewezen voorlopig bewindvoerder:

ALAIN CLEYMAN advocaat te 9100 SINT-NIKLAAS, PRINSES JOSEPHINE-CHARLOTTTELAAN N° 71 - met e-mailadres: INFO@MC2-ADVOCATEN.BE.

Voor eensluidend uittreksel: ANN VRIENDT - GRIFFIER.

2026/121478

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent.

In toepassing van art. XX.32§2 WER over:

ELINE DE BAETS THUISVERPLEGING COMMV ZUIDMOERSTRAAT 98, 9900 EEKLO.

Ondernemingsnummer: 0787.738.780

Datum uitspraak: 13/05/2026

Aangewezen voorlopig bewindvoerder:

NICOLAS CLAERHOUT advocaat te 9950 WAARSCHOOT, KERKSTRAAT 3, N° 3 - met e-mailadres: nicolas.cl aerhout@telenet.be.

Voor eensluidend uittreksel: ANN VRIENDT - GRIFFIER.

2026/121469

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent.

In toepassing van art. XX.32§2 WER over:

COLLAERT NOAH, ALBERT CLAEYSLAAN 2, 9831 DEURLE,

Ondernemingsnummer: 0797.783.230

Datum uitspraak: 13/05/2026

Aangewezen voorlopig bewindvoerder:

BENNY GOOSSENS advocaat te 9800 DEINZE, TOLPOORT-
STRAAT 145 - met e-mailadres: info@advocaat-goossens.be.

Voor eensluidend uittreksel: ANN VRIENDT - GRIFFIER.

2026/121476

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent.

In toepassing van art. XX.32§2 WER over:

DIVINE GABYISCO-INTERCONTINENTAL AUTO COMM V
KASSEITJE 16B, 9080 LOCHRISTI.

Ondernemingsnummer: 0798.920.011

Datum uitspraak: 13/05/2026

Aangewezen voorlopig bewindvoerder:

ALAIN CLEYMAN advocaat te 9100 SINT-NIKLAAS, PRINSES
JOSEPHINE-CHARLOTTELAAN N° 71 - met e-mailadres:
INFO@MC2-ADVOCATEN.BE.

Voor eensluidend uittreksel: ANN VRIENDT - GRIFFIER.

2026/121480

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent.

In toepassing van art. XX.32§2 WER over:

VG SERVICES BV EEKLOSEWEG 13, 9910 KNESSELARE.

Ondernemingsnummer: 0803.069.928

Datum uitspraak: 13/05/2026

Aangewezen voorlopig bewindvoerder:

DEAN BRAECKMAN advocaat te 9030 MARIAKERKE (GENT),
DURMSTRAAT 29.

Voor eensluidend uittreksel: ANN VRIENDT - GRIFFIER.

2026/121474

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent.

In toepassing van art. XX.32§2 WER over:

VERMEERSCH IVAN, MOLENDREEF 91/2, 9920 LOVENDEGEM,

Ondernemingsnummer: 0854.264.053

Datum uitspraak: 13/05/2026

Aangewezen voorlopig bewindvoerder:

PHILIPPE VAN LIEFFERINGE advocaat te 9860 OOSTERZELE,
BOTERHOEK 3.

Voor eensluidend uittreksel: ANN VRIENDT - GRIFFIER.

2026/121470

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent.

In toepassing van art. XX.32§2 WER over:

J.R.F. SERVICE BV SCHEURBROEK 20A, 9860 OOSTERZELE.

Ondernemingsnummer: 1006.773.094

Datum uitspraak: 13/05/2026

Aangewezen voorlopig bewindvoerder:

DEAN BRAECKMAN advocaat te 9030 MARIAKERKE (GENT),
DURMSTRAAT 29.

Voor eensluidend uittreksel: ANN VRIENDT - GRIFFIER.

2026/121475

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Oudenaarde

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Oudenaarde.

Opening van de gerechtelijke reorganisatie van:

DR. MED. JAN BOLT BV WAREGEMSESTEENWEG 110,
9770 KRUISSHOUTEM.

Handelsactiviteit: arts

Ondernemingsnummer: 0871.142.251

Datum uitspraak: 15/05/2026

Referentie: 20260003

Onderwerp van de procedure: gerechtelijke reorganisatie door
collectief akkoord voor kleine en middelgrote onderneming

Gedelegeerd rechter: EDWIN MEYSMANS - met e-mailadres:
edwin.meysmans@just.fgov.be.

Einddatum van de opschorting: 10/09/2026.

Stemming van schuldeisers op: donderdag 27/08/2026 om 11:10 in
de rechtszaal van de ondernemingsrechtbank te 9700 Oudenaarde,
Bekstraat 14.

Voor eensluidend uittreksel: T. DE VLEESCHAUWER.

2026/121755

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen

—

RegSol

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Faillissement van: J.M.C. VAN DER VEKEN BVBA RIJFSTRAAT 2, 2018 ANTWERPEN 1.

Geopend op 7 mei 2026.

Referentie: 20260591.

Datum vonnis: 12 mei 2026.

Ondernemingsnummer: 0415.058.050

De Rechter Commissaris: KARIN GRYSPEERDT.

is vervangen door

De Rechter Commissaris: ELLEN LEMAHIEU.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: CALUWAERTS KRISTIAAN.

2026/121800

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen

—

RegSol

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Sluiting faillissement wegens ontoereikend actief van: MEC REPAIR INTERNATIONAL SERVICES BV MIDDELMOLENLAAN 175, 2100 DEURNE (ANTWERPEN).

Geopend op 5 december 2024.

Referentie: 20241374.

Datum vonnis: 12 mei 2026.

Ondernemingsnummer: 0475.992.460

Aangeduide vereffenaar(s):

VAN ONDERBERGEN JAN TANYA 115 6786 01 ZAKANYSZEK (HONGARIJE)

Voor eensluidend uittreksel: De griffier, B. Franck.

2026/121506

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen

—

RegSol

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Afsluiting faillissement door vereffening met kwijtschelding van: VAN DER HELST WERNER, KUIPERSAKKERSTRAAT 79, 2900 SCHOTEN,

geboren op 21/04/1977 in SCHOTEN.

Geopend op 21 december 2023.

Referentie: 20231384.

Datum vonnis: 12 mei 2026.

Ondernemingsnummer: 0597.738.744

Voor eensluidend uittreksel: De griffier, B. Franck.

2026/121494

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen

—

RegSol

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Afsluiting faillissement door vereffening van: GREEN MOUNTAINS VOF PELIKAANSTRAAT 3 BUS 2020, 2018 ANTWERPEN 1.

Geopend op 2 januari 2025.

Referentie: 20250026.

Datum vonnis: 12 mei 2026.

Ondernemingsnummer: 0631.754.367

Aangeduide vereffenaar(s):

MALHEUDE DAVY RUE SAINT MARTIN 314 75004 PARIS - FRANCE

Voor eensluidend uittreksel: De griffier, B. Franck.

2026/121498

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen

—

RegSol

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Sluiting faillissement wegens ontoereikend actief van: 'T MALLS BROODJE BVBA TURNHOUTSEBAAN 55/1, 2390 MALLE.

Geopend op 14 januari 2025.

Referentie: 20250070.

Datum vonnis: 12 mei 2026.

Ondernemingsnummer: 0635.491.540

Aangeduide vereffenaar(s):

MYNCKE TOM KASTERVELDENSTRAAT 29 2170 MERKSEM (ANTWERPEN)

Voor eensluidend uittreksel: De griffier, B. Franck.

2026/121507

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen

—

RegSol

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Sluiting faillissement wegens ontoereikend actief van: INTERNET & BUSINESS SERVICES COMM.V KERKPLAATS 25/1, 2160 WOMMELGEM.

Geopend op 29 juni 2023.

Referentie: 20230750.

Datum vonnis: 12 mei 2026.

Ondernemingsnummer: 0655.837.784

Aangeduide vereffenaar(s):

PLETTINCKX PATRICK KERKPLAATS 25/V1 2160 WOMMELGEM

Voor eensluidend uittreksel: De curator: VERHAEGEN KRISTIN.

2026/121808

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen

—

RegSol

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Afsluiting faillissement door vereffening van: HEALTH LAB BVBA UITBREIDINGSTRAAT 60-62, 2600 BERCHEM (ANTWERPEN).

Geopend op 18 januari 2024.

Referentie: 20240044.

Datum vonnis: 12 mei 2026.

Ondernemingsnummer: 0666.675.654

Aangeduide vereffenaar(s):

VAN SCHOOR LIZE FLOARLIËNLAAN 377/2 2600 BERCHEM (ANTWERPEN)

Voor eensluidend uittreksel: De griffier, B. Franck.

2026/121495

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen

—

RegSol

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Sluiting faillissement wegens ontoereikend actief van: I & R FOOD GCV FRANK CRAEYBACKXLAAN 66, 2100 DEURNE (ANTWERPEN).

Geopend op 13 augustus 2024.

Referentie: 20240854.

Datum vonnis: 12 mei 2026.

Ondernemingsnummer: 0668.778.772

Aangeduide vereffenaar(s):

GUL AFSHAN RUGGEVELDLAAN 679 2100 DEURNE (ANTWERPEN)

Voor eensluidend uittreksel: De griffier, B. Franck.

2026/121502

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen

—

RegSol

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Afsluiting faillissement door vereffening met gedeeltelijke kwijtschelding van: DEGERICKX LEEN, WEVERSTRAAT 4/2, 2040 ANTWERPEN 4,

geboren op 11/08/1997 in TIENEN.

Geopend op 17 oktober 2023.

Referentie: 20231136.

Datum vonnis: 12 mei 2026.

Ondernemingsnummer: 0700.994.353

De kwijtschelding wordt geweigerd ten belope van 25 van de restschulden.

De kwijtschelding wordt toegestaan ten belope van 70 van de restschulden.

Voor eensluidend uittreksel: De griffier, B. Franck.

2026/121514

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen

—

RegSol

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Sluiting faillissement wegens ontoereikend actief met kwijtschelding van: VAN BRABANT GASTON, GASTHUISHOEVEN 3/12, 2640 MORTSEL,

geboren op 19/05/1976 in DEURNE.

Geopend op 3 juli 2025.

Referentie: 20250752.

Datum vonnis: 12 mei 2026.

Ondernemingsnummer: 0717.619.361

Voor eensluidend uittreksel: De griffier, B. Franck.

2026/121512

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen

—

RegSol

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Afsluiting faillissement door vereffening van: VASICO BV EIKENSTRAAT 195, 2840 RUMST.

Geopend op 30 maart 2023.

Referentie: 20230376.

Datum vonnis: 12 mei 2026.

Ondernemingsnummer: 0720.892.122

Aangeduide vereffenaar(s):

SMECICAS VASILE EIKENSTRAAT 195 2840 RUMST

Voor eensluidend uittreksel: De curator: CALUWAERTS KRISTIAAN.

2026/121807

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen

—

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Faillissement van: RAIN COMM.V KIPDORP 33/41, 2000 ANTWERPEN 1.

Geopend op 31 oktober 2024.

Referentie: 20241236.

Datum vonnis: 12 mei 2026.

Ondernemingsnummer: 0754.457.684

Legt aan VENKEN BART, een verbod op om enerzijds persoonlijk of door een tussenpersoon een onderneming uit te baten en anderzijds een verbod om enige taak uit te oefenen die de bevoegdheid inhoudt om een rechtspersoon rechtsgeldig te verbinden en dit voor een termijn van 5 jaar ingaand op datum van de uitspraak van dit vonnis.

Voor eensluidend uittreksel: De griffier, B. Franck.

2026/121504

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen

—

RegSol

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Sluiting faillissement wegens ontoereikend actief van: RAIN COMM.V KIPDORP 33/41, 2000 ANTWERPEN 1.

Geopend op 31 oktober 2024.

Referentie: 20241236.

Datum vonnis: 12 mei 2026.

Ondernemingsnummer: 0754.457.684

Aangeduide vereffenaar(s):

VENKEN BART BESTUURDER ZONDER GEKENDE WOON-PLAATS IN BELGIË/BUITENLAND

Voor eensluidend uittreksel: De griffier, B. Franck.

2026/121505

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen

—

RegSol

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Sluiting faillissement wegens ontoereikend actief van: S&S CONSTRUCT BV VREDEBAAN 55-56, 2640 MORTSEL.

Geopend op 13 juli 2023.

Referentie: 20230802.

Datum vonnis: 12 mei 2026.

Ondernemingsnummer: 0757.637.009

Aangeduide vereffenaar(s):

SAHBAZ SAHSUNI ANTWERPSESTRAAT 273/2 2640 MORTSEL

Voor eensluidend uittreksel: De curator: DEBAENE THOMAS.

2026/121809

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen

—

RegSol

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Sluiting faillissement wegens ontoereikend actief van: T.P.R. COMM.V MEERSEWEG 121, 2321 MEER.

Geopend op 7 december 2023.

Referentie: 20231306.

Datum vonnis: 12 mei 2026.

Ondernemingsnummer: 0764.857.371

Aangeduide vereffenaar(s):

LEEMANS ROY BEEKAKKER 17 2321 05 HOOGSTRATEN

Voor eensluidend uittreksel: De griffier, B. Franck.

2026/121501

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen

—

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Faillissement van: KO YUK MING, GAGELVELDENSTRAAT 20/A, 2170 MERKSEM (ANTWERPEN),

geboren op 15/03/1957 in HONG KONG.

Geopend op 19 december 2024.

Referentie: 20241434.

Datum vonnis: 12 mei 2026.

Ondernemingsnummer: 0772.991.614

Legt aan KO YUK MING, een verbod op om enerzijds persoonlijk of door een tussenpersoon een onderneming uit te baten en anderzijds een verbod om enige taak uit te oefenen die de bevoegdheid inhoudt om een rechtspersoon rechtsgeldig te verbinden en dit voor een termijn van 7 jaar ingaand op datum van de uitspraak van dit vonnis.

Voor eensluidend uittreksel: De griffier, B. Franck.

2026/121496

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen

—

RegSol

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Afsluiting faillissement door vereffening zonder kwijtschelding van: KO YUK MING, GAGELVELDENSTRAAT 20/A, 2170 MERKSEM (ANTWERPEN),

geboren op 15/03/1957 in HONG KONG.

Geopend op 19 december 2024.

Referentie: 20241434.

Datum vonnis: 12 mei 2026.

Ondernemingsnummer: 0772.991.614

Voor eensluidend uittreksel: De griffier, B. Franck.

2026/121497

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen

—

RegSol

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Sluiting faillissement wegens ontoereikend actief van: ASOUAK OULAD MIMOUN BV TURNHOUTSEBAAN 70, 2140 BORGERHOUT (ANTWERPEN).

Geopend op 27 mei 2025.

Referentie: 20250590.

Datum vonnis: 12 mei 2026.

Ondernemingsnummer: 0781.488.814

Aangeduide vereffenaar(s):

EL ALLALI FAISAL DONKERLEI 36 2800 MECHELEN

Voor eensluidend uittreksel: De griffier, B. Franck.

2026/121511

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen — RegSol Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen. Sluiting faillissement wegens ontoereikend actief van: FIBTECH COMM.V DIKSMUIDELAAN 261, 2600 BERCHEM (ANTWERPEN). Geopend op 13 augustus 2024. Referentie: 20240856. Datum vonnis: 12 mei 2026. Ondernemingsnummer: 0799.892.385 Aangeduide vereffenaar(s): KARACA BEDIRHAN GUCHTENERESTRAAT 31 9050 1 DESTEL-BERGEN Voor eensluidend uittreksel: De griffier, B. Franck. 2026/121503	Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen — RegSol Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen. Sluiting faillissement wegens ontoereikend actief van: DURANS BVBA BIEKORFSTRAAT 83, 2060 ANTWERPEN 6. Geopend op 8 mei 2025. Referentie: 20250522. Datum vonnis: 12 mei 2026. Ondernemingsnummer: 0838.454.439 Aangeduide vereffenaar(s): RADASLOV ALEKSANDROV BESTUURDER ZONDER GEKENDE WOONPLAATS IN BELGIË/BUITENLAND Voor eensluidend uittreksel: De griffier, B. Franck. 2026/121510
Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen — Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen. Summiere afsluiting faillissement van: MADAH FOOD GCV Geopend op 13 december 2012 Referentie: 36328 Datum vonnis: 12 mei 2026 Ondernemingsnummer: 0821.538.431 Aangeduide vereffenaar(s): MADAH HOUDAYFA, LIERSE-BAAN 104, 2240 ZANDHOVEN. Voor eensluidend uittreksel: De griffier, B. Franck 2026/121499	Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen — RegSol Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen. Sluiting faillissement wegens ontoereikend actief met kwijtschelding van: PLETTINCKX PATRICK, KERKPLAATS 25/VI, 2160 WOMMELGEM, geboren op 04/09/1960 in REET. Geopend op 1 februari 2024. Referentie: 20240097. Datum vonnis: 12 mei 2026. Ondernemingsnummer: 0855.551.480 Voor eensluidend uittreksel: De griffier, B. Franck. 2026/121500
Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen — RegSol Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen. Sluiting faillissement wegens ontoereikend actief met kwijtschelding van: PETROVA NATALIYA VOLODYMYRIVNA, HOOGSTRAATSE-BAAN 132, 2960 BRECHT, geboren op 08/08/1969 in EUPATORIA (USSR). Geopend op 10 juli 2025. Referentie: 20250808. Datum vonnis: 12 mei 2026. Ondernemingsnummer: 0830.385.029 Voor eensluidend uittreksel: De griffier, B. Franck. 2026/121513	Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen — Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen. Faillissement van: VERSTRAELEN YVES, WOUTER HAECK-LAAN 10 BUS C062, 2100 DEURNE (ANTWERPEN), geboren op 07/08/1978 in TURNHOUT. Geopend op 16 januari 2025. Referentie: 20250082. Datum vonnis: 12 mei 2026. Ondernemingsnummer: 0877.847.921

Legt aan VERSTRAELEN YVES, een verbod op om enerzijds persoonlijk of door een tussenpersoon een onderneming uit te baten en anderzijds een verbod om enige taak uit te oefenen die de bevoegdheid inhoudt om een rechtspersoon rechtsgeldig te verbinden en dit voor een termijn van 7 jaar ingaand op datum van de uitspraak van dit vonnis.

Voor eensluidend uittreksel: De griffier, B. Franck.

2026/121508

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen

RegSol

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Sluiting faillissement wegens ontoereikend actief met gedeeltelijke kwijtschelding van: VERSTRAELEN YVES, WOUTER HAECK-LAAN 10 BUS C062, 2100 DEURNE (ANTWERPEN),

geboren op 07/08/1978 in TURNHOUT.

Geopend op 16 januari 2025.

Referentie: 20250082.

Datum vonnis: 12 mei 2026.

Ondernemingsnummer: 0877.847.921

De kwijtschelding wordt geweigerd ten belope van 50 van de restschulden.

De kwijtschelding wordt toegestaan ten belope van 50 van de restschulden.

Voor eensluidend uittreksel: De griffier, B. Franck.

2026/121509

Tribunal de l'entreprise du Hainaut, division Charleroi

Tribunal de l'entreprise du Hainaut, division Charleroi.

Faillite de: MODERN ASSIST SCS RUE DE L'AUREOLE 8, 6040 JUMET (CHARLEROI).

déclarée le 20 novembre 2023.

Référence : 20230316.

Date du jugement : 11 mai 2026.

Numéro d'entreprise : 0671.563.266

Interdit à Monsieur Nathanaël BIASOTTO, pour une durée de DIX ANNEES, d'encore exploiter une entreprise, personnellement ou par interposition de personne ainsi que d'exercer, personnellement ou par interposition de personne, les fonctions d'administrateur, de commissaire ou de gérant d'une personne morale, toute fonction qui confère le pouvoir d'engager une personne morale, les fonctions de préposé à la gestion d'un établissement en Belgique visées à l'article 2 :149 du Code des sociétés et des associations ou la profession d'agent de change ou d'agent de change correspondant

Pour extrait conforme : Le Greffier, Isabelle Servais.

2026/121516

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt

RegSol

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt.

Faillissement van: SANISTEEL BV BOSSTRAAT 50, BUS 4, 3560 LUMMEN.

Geopend op 3 december 2020.

Referentie: 20200345.

Datum vonnis: 16 april 2026.

Ondernemingsnummer: 0535.888.079

De Rechter Commissaris: LUC BOESMANS.

is vervangen door

De Rechter Commissaris: CARLO JANSEN.

Voor eensluidend uittreksel: De curator: DEHAESE LIEVE.

2026/121814

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt

RegSol

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt.

Afsluiting faillissement door vereffening van: KELDERMANS WONEN LUBBEEK BV GROTE BAAN 86, 3540 HERK-DE-STAD.

Geopend op 29 december 2022.

Referentie: 20220406.

Datum vonnis: 28 april 2026.

Ondernemingsnummer: 0643.623.506

Aangeduide vereffenaar(s):

MAARTEN EERDEKENS GORSEM-DORP 179 3803 06 SINT-TRUIDEN

Voor eensluidend uittreksel: De curator: BUSSERS PATRICK.

2026/121813

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt

RegSol

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt.

Afsluiting faillissement door vereffening van: BLAKIN BVBA THEWITSTRAAT 18A, 3891 GINGELOM.

Geopend op 27 juni 2019.

Referentie: 20190246.

Datum vonnis: 12 mei 2026.

Ondernemingsnummer: 0830.793.716

Aangeduide vereffenaar(s):

BLAVIER STEVEN L. VAN POUCKESTRAAT 5 3806 02 SINT-TRUIDEN

Voor eensluidend uittreksel: De curator: BUSSERS PATRICK.

2026/121802

Tribunal de l’entreprise de Liège, division Liège

—

RegSol

Tribunal de l’entreprise de Liège, division Liège.

Clôture par liquidation de la faillite de : LODI SPRL AVENUE MARECHAL FOCH 6-8, 4600 VISE.

déclarée le 4 mars 2019.

Référence : 20190153.

Date du jugement : 12 mai 2026.

Numéro d’entreprise : 0836.824.740

Liquidateur(s) désigné(s) :

ORLANDO MARINO RUE ERNEST SOLVAY 38/D 4100 SERAING

Pour extrait conforme : Le curateur : BOURLET PIERRE-FRANCOIS.

2026/121803

Tribunal de l’entreprise de Liège, division Namur

—

RegSol

Tribunal de l’entreprise de Liège, division Namur.

Clôture par liquidation avec effacement de la faillite de : MATHY BENJAMIN, RUE DES EGALOTS, 7, 5070 FOSSES-LA-VILLE,

né(e) le 23/04/1980 à NAMUR.

déclarée le 23 janvier 2020.

Référence : 20200037.

Date du jugement : 13 mai 2026.

Numéro d’entreprise : 0589.966.173

Pour extrait conforme : Le curateur : GRAVY OLIVIER.

2026/121811

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Turnhout

—

RegSol

Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Turnhout.

Afsluiting faillissement door vereffening van: JUMMI BV VLAANDERENSTRAAT 10 504, 8620 NIEUWPOORT.

Geopend op 22 november 2022.

Referentie: 20220351.

Datum vonnis: 28 april 2026.

Ondernemingsnummer: 0761.914.808

Aangeduide vereffenaar(s):

MRS. G. VERREYNT & T. VAN BOURGOGNIE BEGIJNENSTRAAT 17 2300 TURNHOUT

Voor eensluidend uittreksel: De curator: VERREYNT GERT.

2026/121816

Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel

—

RegSol

Ondernemingsrechtbank Brussel.

Afsluiting faillissement door vereffening van: ALL VAC TECHNOLOGY G. DEMEURSLAAN 98, 1654. BEERSEL.

Geopend op 22 augustus 2023.

Referentie: 20230679.

Datum vonnis: 12 mei 2026.

Ondernemingsnummer: 0453.086.109

Aangeduide vereffenaar(s):

Voor eensluidend uittreksel: De curator: VAN DE MIEROP Ilse.

2026/121817

Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel

—

RegSol

Ondernemingsrechtbank Brussel.

Afsluiting faillissement door vereffening van: DRB TRANS BV DRUKPERSSTRAAT 4, 1000 BRUSSEL.

Geopend op 25 oktober 2022.

Referentie: 20220593.

Datum vonnis: 12 mei 2026.

Ondernemingsnummer: 0680.838.446

Aangeduide vereffenaar(s):

Voor eensluidend uittreksel: De curator: PIERS CHARLOTTE.

2026/121815

Onbeheerde nalatenschap

—

Succession vacante

—

Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde

—

Bij vonnis, uitgesproken op 10 maart 2026, door de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, wordt mr. Kim Oosterlinck, advocaat, te 9420 Erpe-Mere, Keerstraat 67, aangesteld als curator over de onbeheerde nalatenschap van de heer Patrick Leon Joseph ROOBAERT, geboren te Ninove op 27/03/1952, laatst wonende te 9400 Ninove, Leon Dauwstraat 48 bus 1, overleden te Aalst op 28/05/2025.

Alle schuldeisers dienen zich binnen de drie maanden vanaf heden kenbaar te maken aan de curator.

Kim OOSTERLINCK, advocaat.

(1321)

Tribunal de première instance francophone de Bruxelles

Par ordonnance rendue le 17 avril 2026, la 6^e chambre du tribunal de la famille de première instance francophone de Bruxelles, a désigné Monsieur David RAMET, avocat, ayant son cabinet à 1170 Bruxelles, chaussée de la Hulpe 181/24, en qualité de curateur à succession vacante de Monsieur Serge MOREAU, domicilié de son vivant à 1080 Bruxelles, chaussée de Gand 525/0007 et décédé à Molenbeek-Saint-Jean, le 27 juillet 2025.

Les créanciers ou légataires sont invités à faire connaître auprès du curateur à l'adresse prémentionnée, par lettre recommandée, leurs droits dans un délai de deux mois à dater de la présente publication.

David RAMET, curateur.

(1322)

Gerichts Erster Instanz Eupen

"Durch Beschluss der Präsidentin des Gerichts Erster Instanz EUPEN vom 04. Mai 2026 ist Frau Rechtsanwältin Manon THUNUS, deren Kanzlei sich in 4720 KELMIS, Kapellstraße 26, befindet, zur vorläufigen Verwalterin des Nachlasses des am 13. Februar 2026 in EUPEN verstorbenen und am 24. Januar 1951 in EUPEN geborenen Herrn Manfred Joseph HARRINGS, zeitlebens wohnhaft in 4700 EUPEN, Haasstraße 27/0002, bestimmt worden.

Die Gläubiger werden aufgefordert, ihre Forderung innerhalb einer Frist von drei Monaten ab der vorliegenden Veröffentlichung an den Nachlassverwalter zu richten."

Für gleichlautenden Auszug : Der Greffier, (gez) Dominique RUTTE.

(1323)

Bijlage bij het *Belgisch Staatsblad* — Annexe au *Moniteur belge* — Anlage zum *Belgischen Staatsblatt***FEDERALE OVERHEIDSDIENST
ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND
EN ENERGIE**

[C – 2026/201346]

Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor de ambtshalve doorhaling van het adres van de zetel in de Kruispuntbank van Ondernemingen is stopgezet

Voor vragen kunt u de website van de FOD Economie raadplegen (www.economie.fgov.be) of contact opnemen met de Helpdesk van de Kruispuntbank van Ondernemingen: 02/277 64 00 of per mail helpdesk.kbo@economie.fgov.be.

Ond. Nr. 1010.591.926

BIG SOLUTIONS

De doorhaling van het adres van de zetel Stalingradlaan 52 1000 Brussel werd stopgezet met ingang van 04/05/2026.

Ond. Nr. 1020.910.350

ACV BUILD

De doorhaling van het adres van de zetel Assesteenweg 116A 1740 Ternat werd stopgezet met ingang van 04/05/2026.

Ond. Nr. 1033.640.710

IES CONSTRUCT

De doorhaling van het adres van de zetel Koningin Astridlaan 49 1780 Wemmel werd stopgezet met ingang van 04/05/2026.

Ond. Nr. 0744.838.452

MAFE

De doorhaling van het adres van de zetel Lt. Graffplein 15 1780 Wemmel werd stopgezet met ingang van 04/05/2026.

Ond. Nr. 0775.998.119

BIZ CONCEPT

De doorhaling van het adres van de zetel Vrijheidslaan 175 1080 Sint-Jans-Molenbeek werd stopgezet met ingang van 16/03/2026.

Ond. Nr. 0785.687.033

HUWAERTS & CO

De doorhaling van het adres van de zetel Steenweg op Mechelen 455 bus 1 1950 Kraainem werd stopgezet met ingang van 04/05/2026.

Ond. Nr. 0806.628.145

MAKBEN

De doorhaling van het adres van de zetel Charles Thielemanslaan 74 1150 Sint-Pieters-Woluwe werd stopgezet met ingang van 05/05/2026.

**SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE,
P.M.E., CLASSES MOYENNES ET
ENERGIE**

[C – 2026/201346]

Liste des entités enregistrées pour lesquelles il a été procédé, au sein de la Banque-Carrefour des Entreprises, à l'arrêt de la radiation d'office de l'adresse du siège

Pour toute question, nous vous invitons à consulter le site internet du SPF Economie (www.economie.fgov.be) ou à contacter le helpdesk de la Banque-Carrefour des Entreprises au 02/277 64 00 ou à l'adresse électronique helpdesk.bce@economie.fgov.be.

N° ent. 1010.591.926

BIG SOLUTIONS

La radiation de l'adresse du siège Avenue de Stalingrad 52 1000 Bruxelles a été arrêtée avec prise d'effet le 04/05/2026.

N° ent. 1020.910.350

ACV BUILD

La radiation de l'adresse du siège Assesteenweg 116A 1740 Ternat a été arrêtée avec prise d'effet le 04/05/2026.

N° ent. 1033.640.710

IES CONSTRUCT

La radiation de l'adresse du siège Avenue Reine Astrid 49 1780 Wemmel a été arrêtée avec prise d'effet le 04/05/2026.

N° ent. 0744.838.452

MAFE

La radiation de l'adresse du siège Place Lt. Graff 15 1780 Wemmel a été arrêtée avec prise d'effet le 04/05/2026.

N° ent. 0775.998.119

BIZ CONCEPT

La radiation de l'adresse du siège Avenue de la Liberté 175 1080 Molenbeek-Saint-Jean a été arrêtée avec prise d'effet le 16/03/2026.

N° ent. 0785.687.033

HUWAERTS & CO

La radiation de l'adresse du siège Chaussée de Malines 455 boîte 1 1950 Kraainem a été arrêtée avec prise d'effet le 04/05/2026.

N° ent. 0806.628.145

MAKBEN

La radiation de l'adresse du siège Avenue Charles Thielemans 74 1150 Woluwe-Saint-Pierre a été arrêtée avec prise d'effet le 05/05/2026.

**FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST
WIRTSCHAFT, KMB, MITTELSTAND
UND ENERGIE**

[C – 2026/201346]

Liste der registrierten Einheiten, für die die Streichung der Sitzadresse von Amts wegen in der zentralen Datenbank der Unternehmen stillgelegt wurde

Bei Fragen verweisen wir Sie auf die Website des FÖD Wirtschaft (www.economie.fgov.be) oder wenden Sie sich an den Helpdesk der Zentralen Datenbank der Unternehmen unter der Telefonnummer 02/277 64 00 oder der E-Mail-Adresse helpdesk.bce@economie.fgov.be.

Unt. nr. 1010.591.926

BIG SOLUTIONS

Die Streichung der Sitzadresse Avenue de Stalingrad / Stalingradlaan 52 1000 Bruxelles / Brussel wurde mit Wirkung vom 04/05/2026 beendet.

Unt. nr. 1020.910.350

ACV BUILD

Die Streichung der Sitzadresse Assesteenweg 116A 1740 Ternat wurde mit Wirkung vom 04/05/2026 beendet.

Unt. nr. 1033.640.710

IES CONSTRUCT

Die Streichung der Sitzadresse Koningin Astridlaan 49 1780 Wemmel wurde mit Wirkung vom 04/05/2026 beendet.

Unt. nr. 0744.838.452

MAFE

Die Streichung der Sitzadresse Lt. Graffplein 15 1780 Wemmel wurde mit Wirkung vom 04/05/2026 beendet.

Unt. nr. 0775.998.119

BIZ CONCEPT

Die Streichung der Sitzadresse Avenue de la Liberté / Vrijheidslaan 175 1080 Molenbeek-Saint-Jean / Sint-Jans-Molenbeek wurde mit Wirkung vom 16/03/2026 beendet.

Unt. nr. 0785.687.033

HUWAERTS & CO

Die Streichung der Sitzadresse Steenweg op Mechelen 455 Bfk. 1 1950 Kraainem wurde mit Wirkung vom 04/05/2026 beendet.

Unt. nr. 0806.628.145

MAKBEN

Die Streichung der Sitzadresse Avenue Charles Thielemans / Charles Thielemanslaan 74 1150 Woluwe-Saint-Pierre / Sint-Pieters-Woluwe wurde mit Wirkung vom 05/05/2026 beendet.