


# Ma trận nhầm lẫn ở cấp tế bào: 2 tế bào bị bỏ sót, 0 tế bào báo nhầm

Mẫu 500.000 sự kiện với tỷ lệ ác tính 0,05% · 465.834 tế bào được phân loại sau gate QC

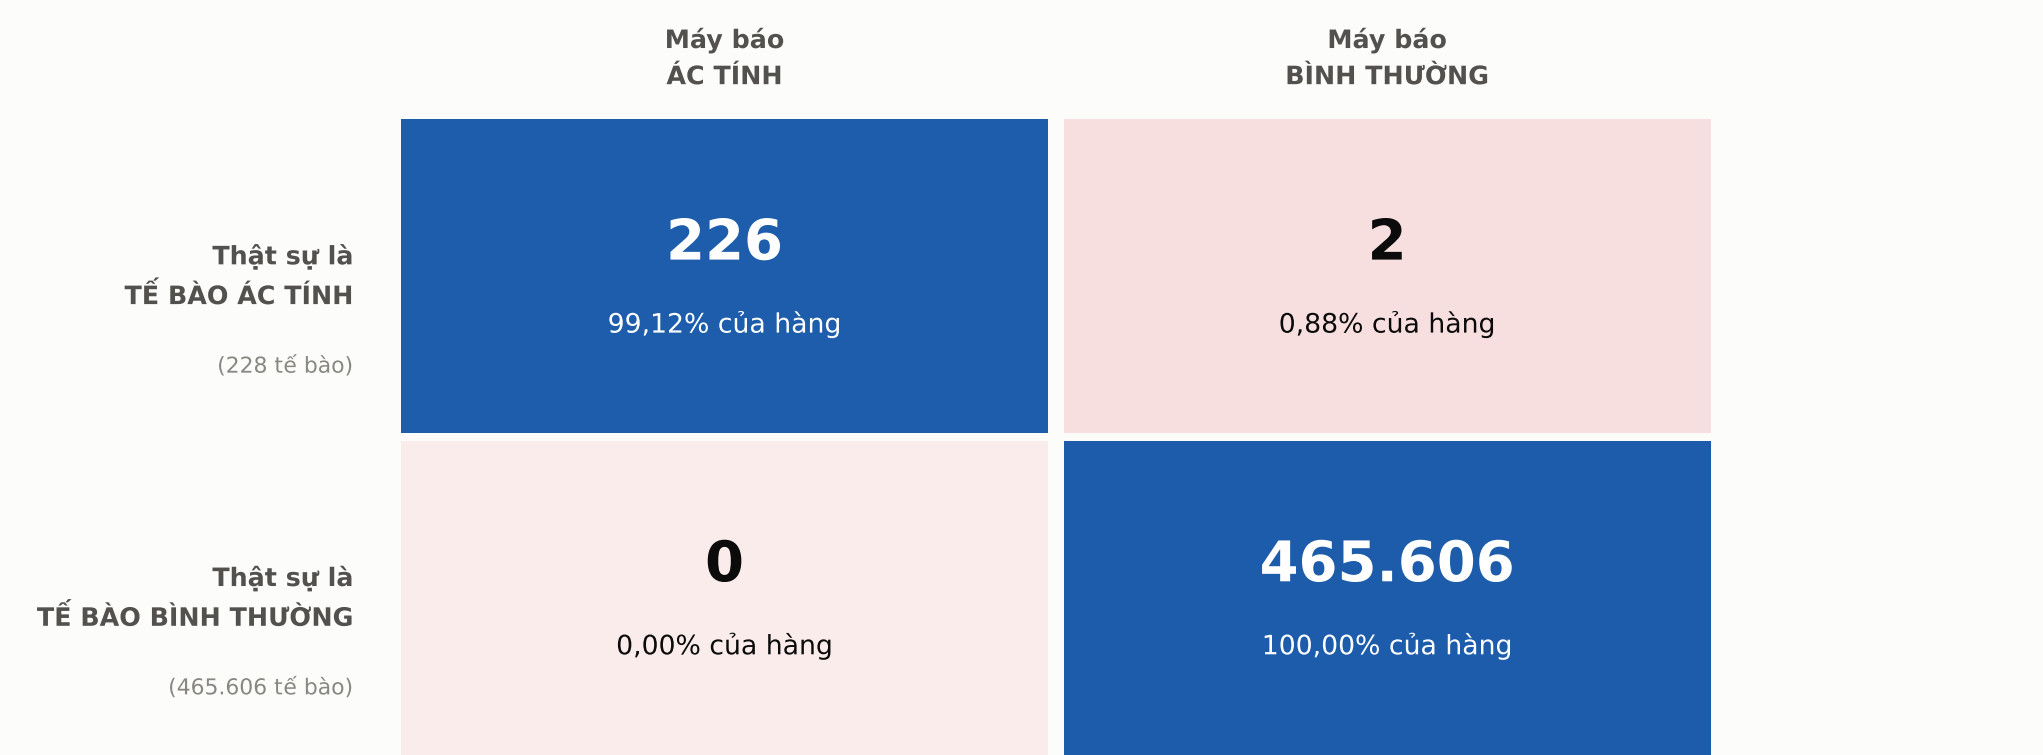

Ô xanh = máy trả lời đúng · Ô đỏ = máy trả lời sai. Màu đậm nhạt theo tỷ lệ trong từng hàng.

**Độ nhạy 99,12% (bắt được 226/228 tế bào ác tính) · Độ chính xác 100,00% (không có tế bào bình thường nào bị gọi nhầm)**