Теплообменник
Общий вид

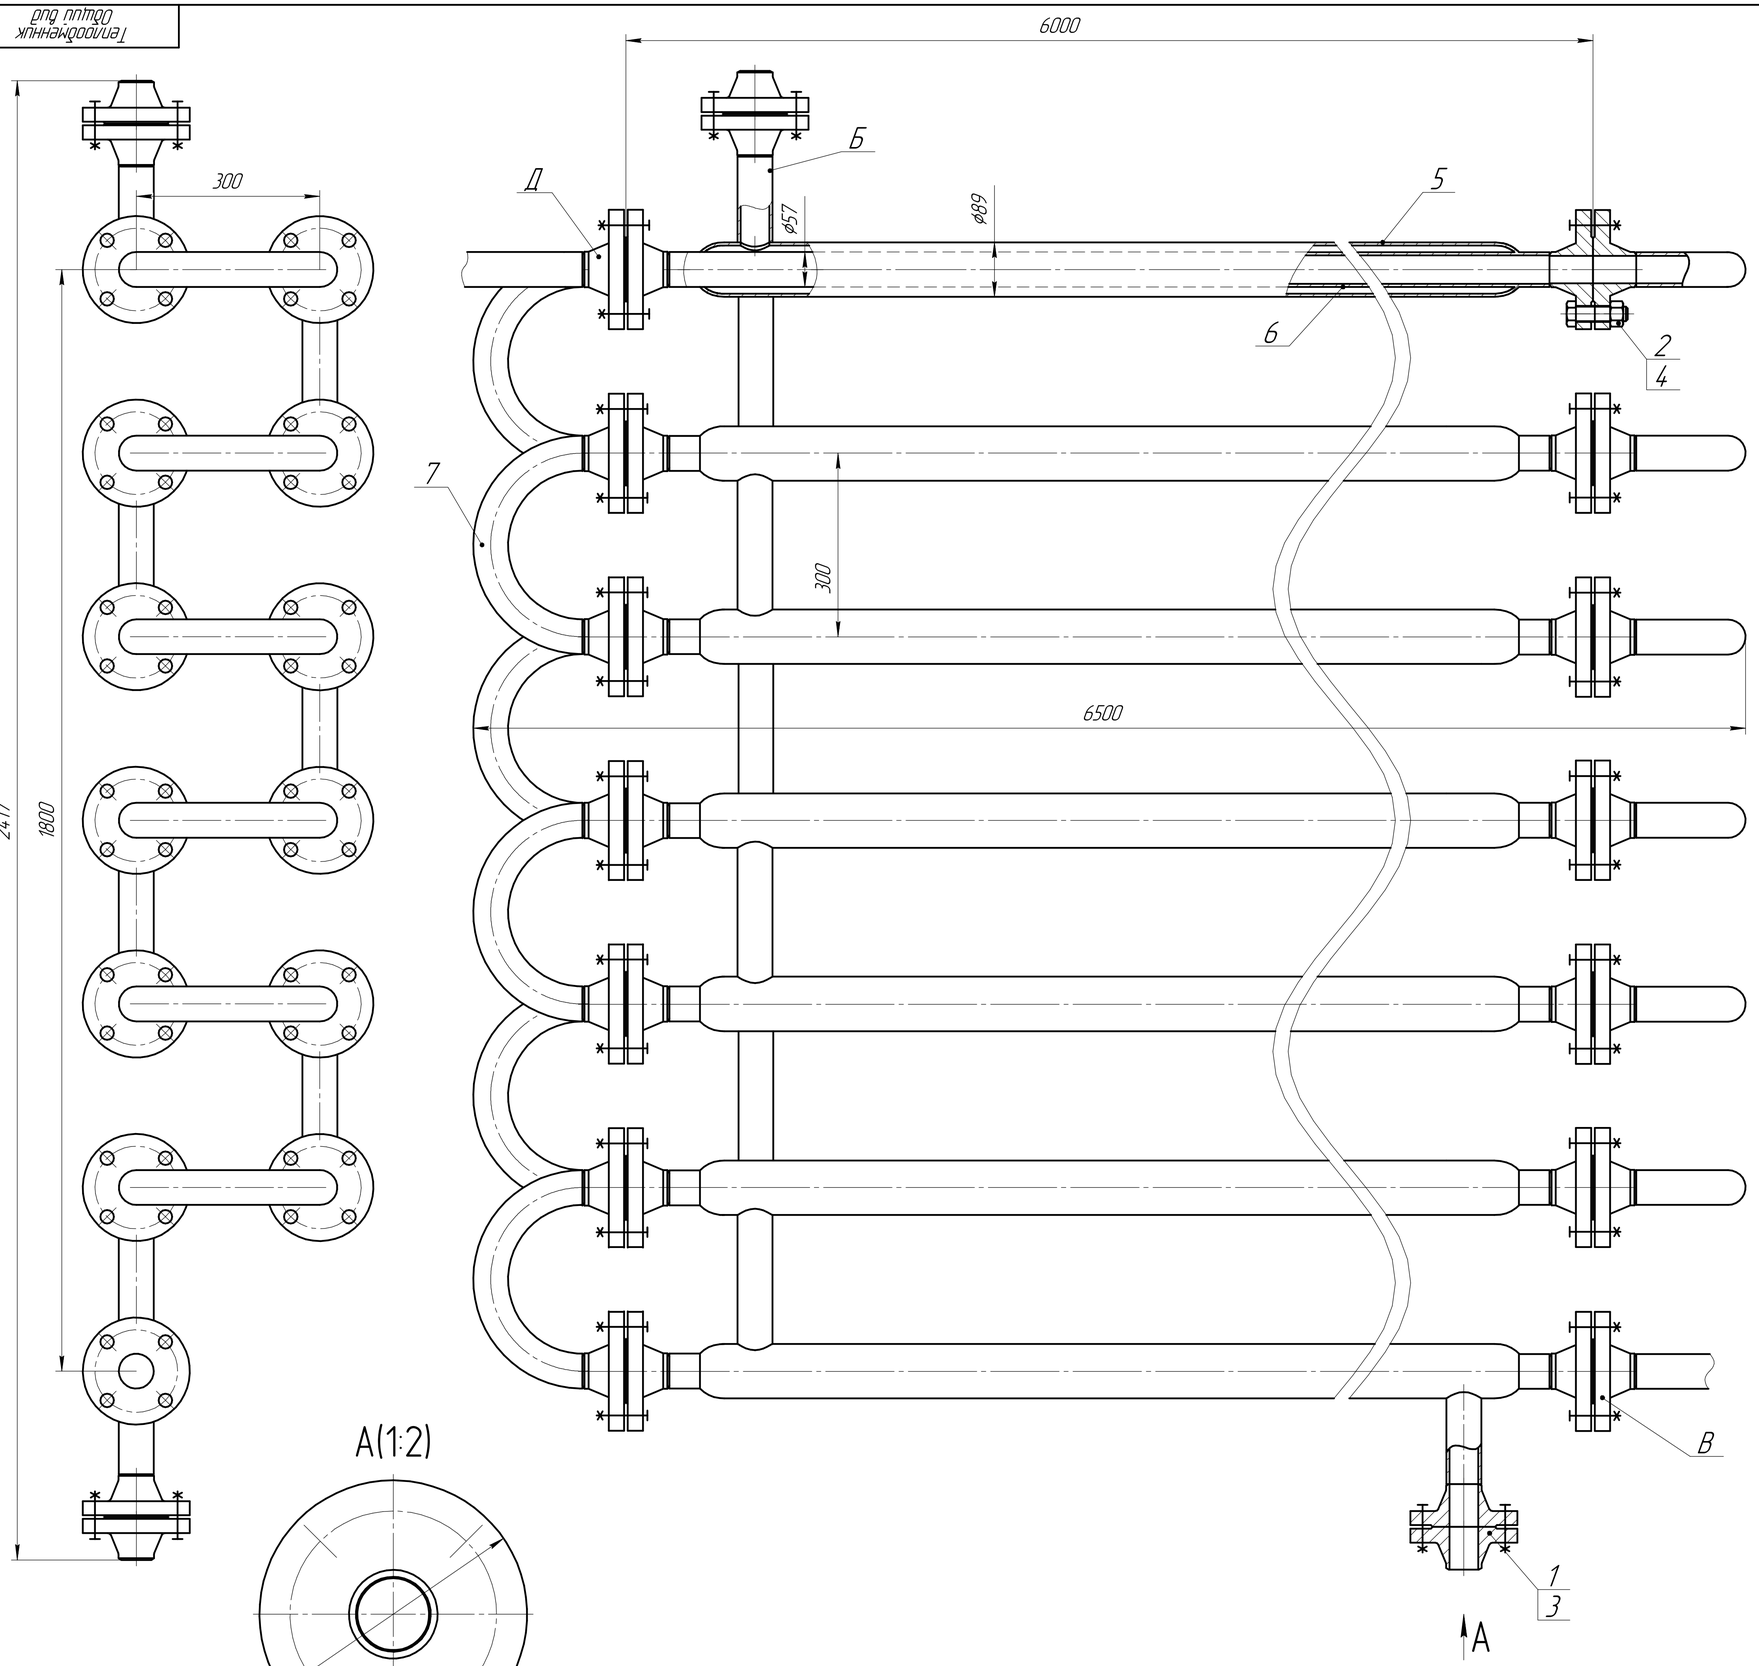


Таблица штуцеров

Обозначение штуцера	Назначение штуцера	D_y, мм	P_y, МПа
Б	Вход разбавленного раствора	50	6,3
В	Выход разбавленного раствора	50	6,3
Г	Вход концентрированного раствора	50	10,0
Д	Выход концентрированного раствора	50	10,0

Техническая характеристика

Показатели		Трубное пространство	Межтрубное пространство
Среда	Наименование	Раствор NH_4Cl	Вода
	Токсичность	Нетоксичен	Нетоксичен
	Взрывоопасность	Невзрывоопасен	Невзрывоопасен
	Агресивность	Агрессивен	Неагрессивен
	Температура, °С	70	110
Рабочее давление, МПа		10	6,3
Поверхность теплообмена, $м^2$		14,17	

Технические требования

1. Аппарат подлежит действию правил Ростехнадзора РФ.
2. При изготовлении, испытании и поставке аппарата должны выполняться требования:
а) ГОСТ 12.2.003-74 "Оборудование производственное. Общие требования безопасности".
б) ГОСТ 26-291-79 "Сосуды и аппараты стальные сварные. Технические требования".
3. Материал деталей аппарата Ст.3сп ГОСТ 380-94
4. Аппарат испытать на прочность и плотность гидравлически в вертикальном положении
5. Сварные швы должны соответствовать требованиям ГОСТ 26-01-82-77 "Сварка в химическом машиностроении"

Поз.	Обозначение	Наименование	кол.	Доп. указания
		Покупные изделия		
1		Болт М20х1,5-6дх80.45		
		ГОСТ 7798-70	8	
2		Болт М24х2-6дх85.45		
		ГОСТ 7798-70	104	
3		Гайка М20х1,5-6Н.45		
		ГОСТ 5915-70	8	
4		Гайка М24х2-6Н.45		
		ГОСТ 5915-70	104	
		Вновь разрабатываемые изделия		
5		Кожуховая труба	13	
6		Теплообменная труба	13	
7		Колено	12	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Теплообменник Общий вид			
Разраб.						Лит.	Масса	Масштаб
Пров.								1:5
Т.контр.						Лист	Листов 1	
Н.контр.								
Утв.								

Копировал Формат А1

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Взам. инв. № Инв. № дубл.
Подп. и дата
Инв. № подл.

КОМПАС-3D v23 Учебная версия © 2024, ООО "АСКОН-Системы проектирования". Россия. Все права защищены
Не для коммерческого использования