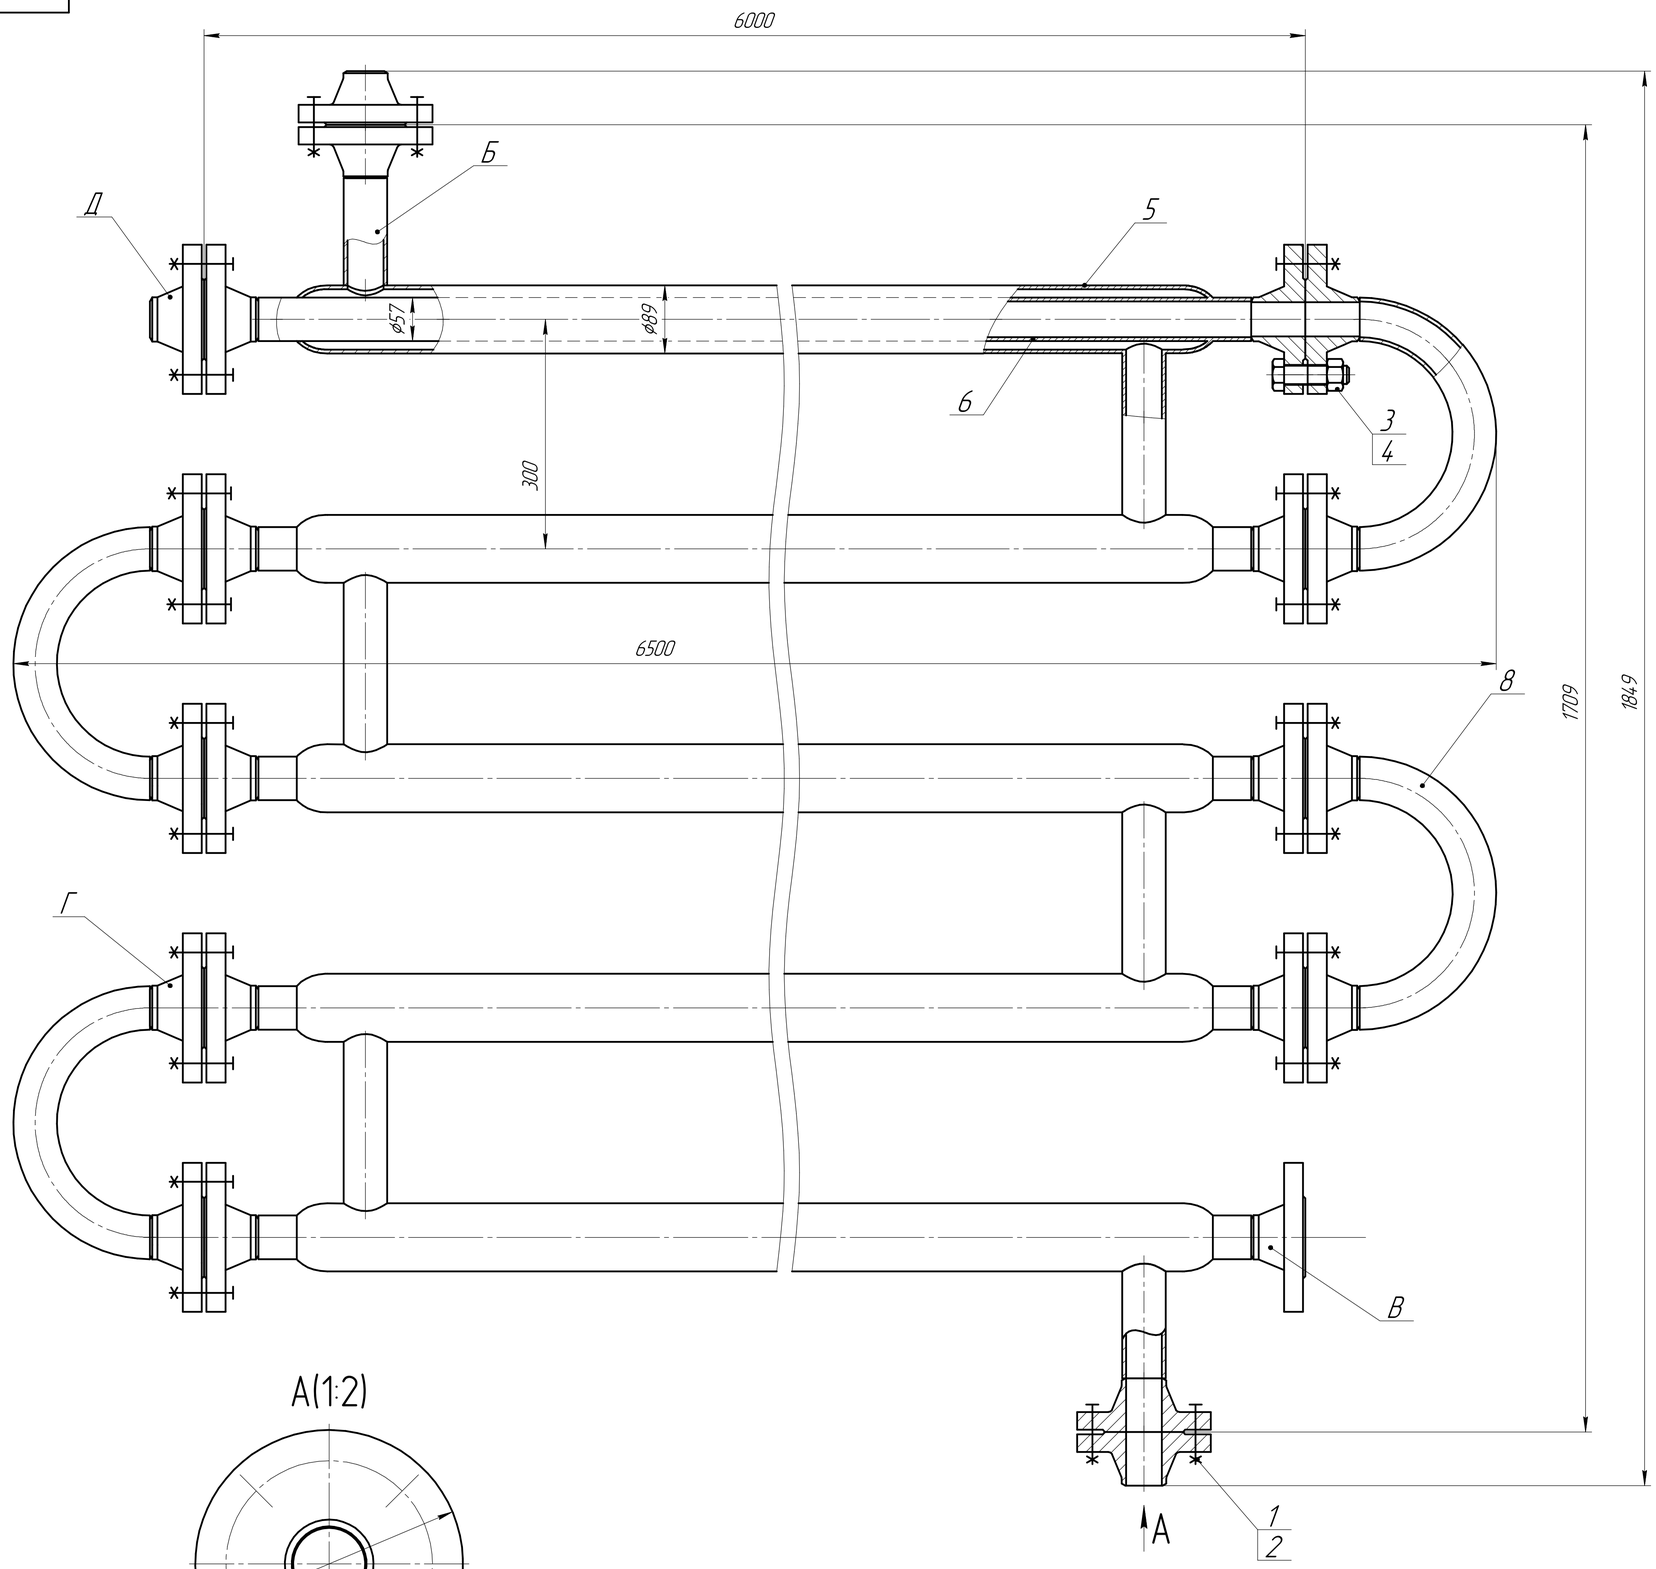


Таблица штуцеров

Обозначение штуцера	Назначение штуцера	$D_у$, мм	$P_у$, МПа
Б	Вход разбавленного раствора	50	6,3
В	Выход разбавленного раствора	50	6,3
Г	Вход концентрированного раствора	50	10,0
Д	Выход концентрированного раствора	50	10,0

Техническая характеристика

Показатели		Трубное пространство	Межтрубное пространство
Среда	Наименование	Раствор $CaCl_2$	Вода
	Токсичность	Нетоксичен	Нетоксичен
	Взрывоопасность	Невзрывоопасен	Невзрывоопасен
	Агресивность	Агрессивен	Неагрессивен
	Температура, °С	52,1	19,4
Рабочее давление, МПа		10	6,3
Поверхность теплообмена, $м^2$		5,45	

Технические требования

1. Аппарат подлежит действию правил Ростехнадзора РФ.
2. При изготовлении, испытании и поставке аппарата должны выполняться требования:
а) ГОСТ 12.2.003-74 "Оборудование производственное. Общие требования безопасности".
б) ГОСТ 26-291-79 "Сосуды и аппараты стальные сварные. Технические требования".
3. Материал деталей аппарата Ст.3сп ГОСТ 380-94
4. Аппарат испытать на прочность и плотность гидравлически в вертикальном положении
5. Сварные швы должны соответствовать требованиям ГОСТ 26-01-82-77 "Сварка в химическом машиностроении"

Поз.	Обозначение	Наименование	кол.	Доп. указания
		Покупные изделия		
1		Болт М20х1,5-6дх80.45		
		ГОСТ 7798-70	8	
2		Болт М24х2-6дх85.45		
		ГОСТ 7798-70	32	
3		Гайка М20х1,5-6Н.45		
		ГОСТ 5915-70	8	
4		Гайка М24х2-6Н.45		
		ГОСТ 5915-70	32	
		Вновь разрабатываемые изделия		
5		Кожуховая труба	5	
6		Теплообменная труба	5	
7		Колено	4	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Теплообменник Общий вид	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.								1:4
Пров.						Лист	Листов	1
Т.контр.								
Н.контр.								
Утв.								

Копировал Формат А1

Перв. примен. | Справ. № | Подп. и дата | Инв. № подл. | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

КОМПАС-3D v23 Учебная версия © 2024, ООО "АСКОН-Системы проектирования". Россия. Все права защищены
Не для коммерческого использования