


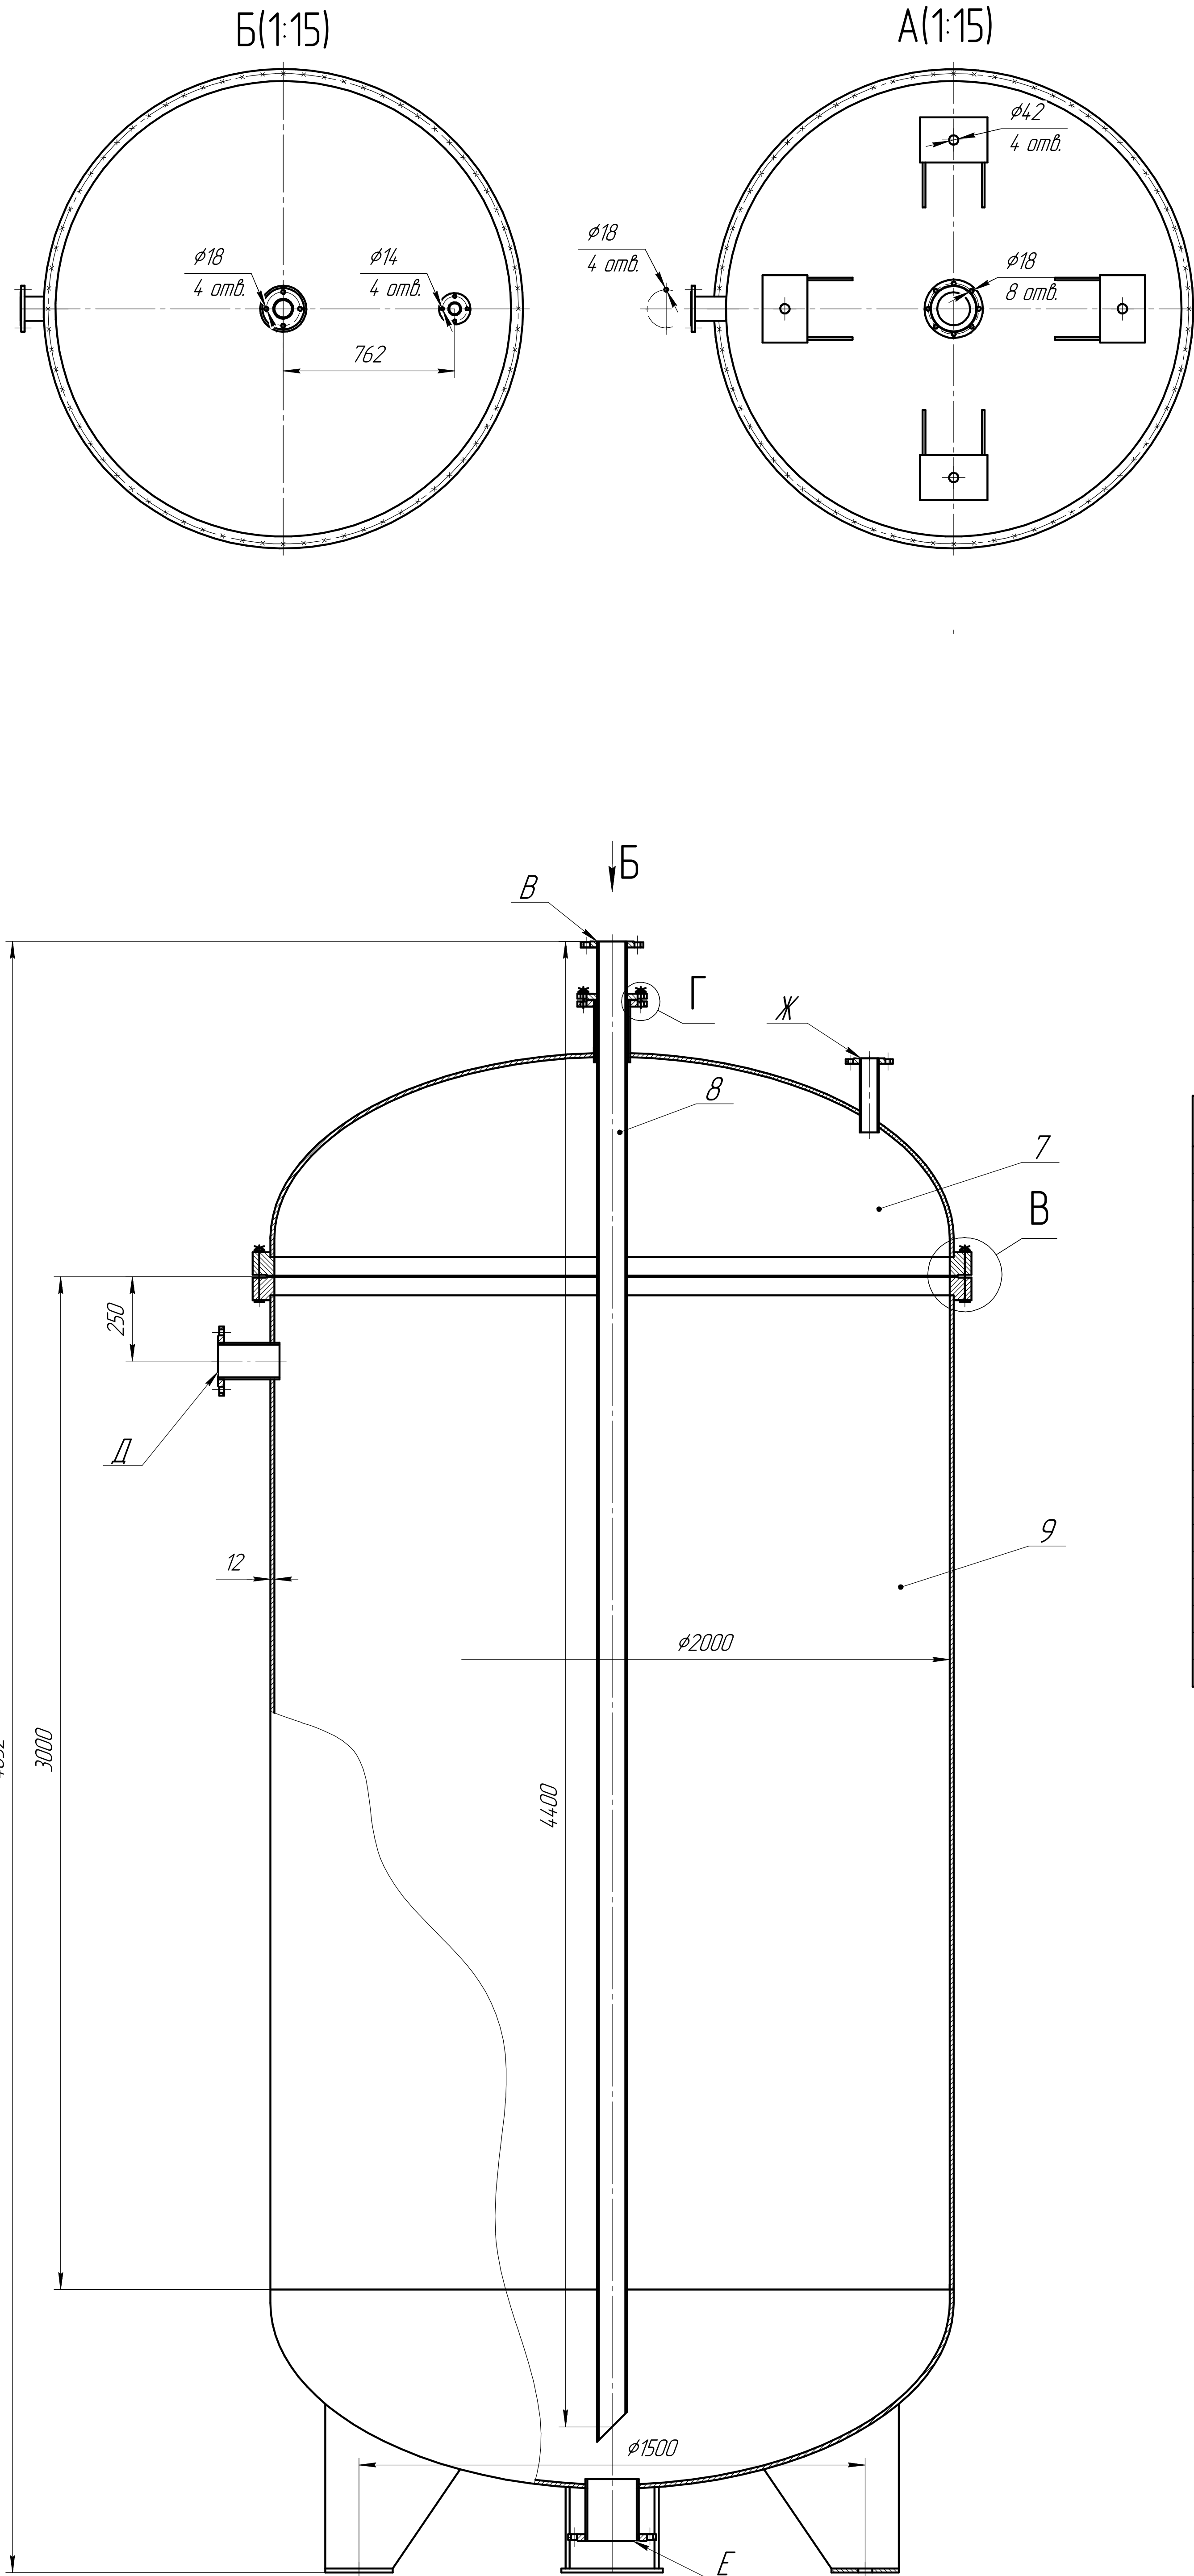

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса	Материал	Доп. указания
		Стандартные изделия				
1		Болт М20х170 ГОСТ 15589-70	72	0,4875		
2		Гайка М20-6Н ГОСТ 5915-70	72	0,072		
5		Гайка М16-6Н ГОСТ 5915-70	4	0,038		
3		Шайба 20 ГОСТ 22355-77	72	0,017		
6		Шайба 16 ГОСТ 22355-77	4	0,011		
4		Шпилька М16-6gx45 ГОСТ 22032-76	4	0,084		
		Вновь разрабатываемые изделия				
7		Крышка верхняя	1	644,1		
8		Труба передавления	1	54,219		
9		корпус	1	2552		
10		Прокладка	1	0,593		
11		Прокладка	1	0,024		

Технические характеристики

Номинальная емкость манжуса 11,9 м³

Температура в манжусе 20°C

Рабочее давление 0,6 МПа

Внутренний объем манжуса 2000 мм

Высота цилиндрической части 3000 мм

Масса аппарата заполненного ксилолом 13804,182 кг

Технические требования

1. Аппарат относится к оборудованию, поднадзорному Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2. Изготовление и поставку аппарата производить в соответствии с "Правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением" (ПБ 03-576-03) и "Правилами проектирования, изготовления и приемки сосудов и аппаратов стальных сварных" (ПБ 03-584-03).

3. Технические требования по ОСТ 26-291-94, ТУ 3612-023-00220302-01.

4. Окраску аппарата произвести согласно нормам ОМТРМ-7312-010-92 "Окраска металлических поверхностей".

Штуцер	Описание	Ди, мм
B	Проход трубы передавления	80
G	Подвод сжатого воздуха	50
D	Подвод ксилола	100
E	Отвод ксилола	150

ТИИП 431 013.000 В0				Лист	Масса	Масштаб
Манжус						1:10
Чертеж общего вида				Лист	Листов	1
				гр. 431		