




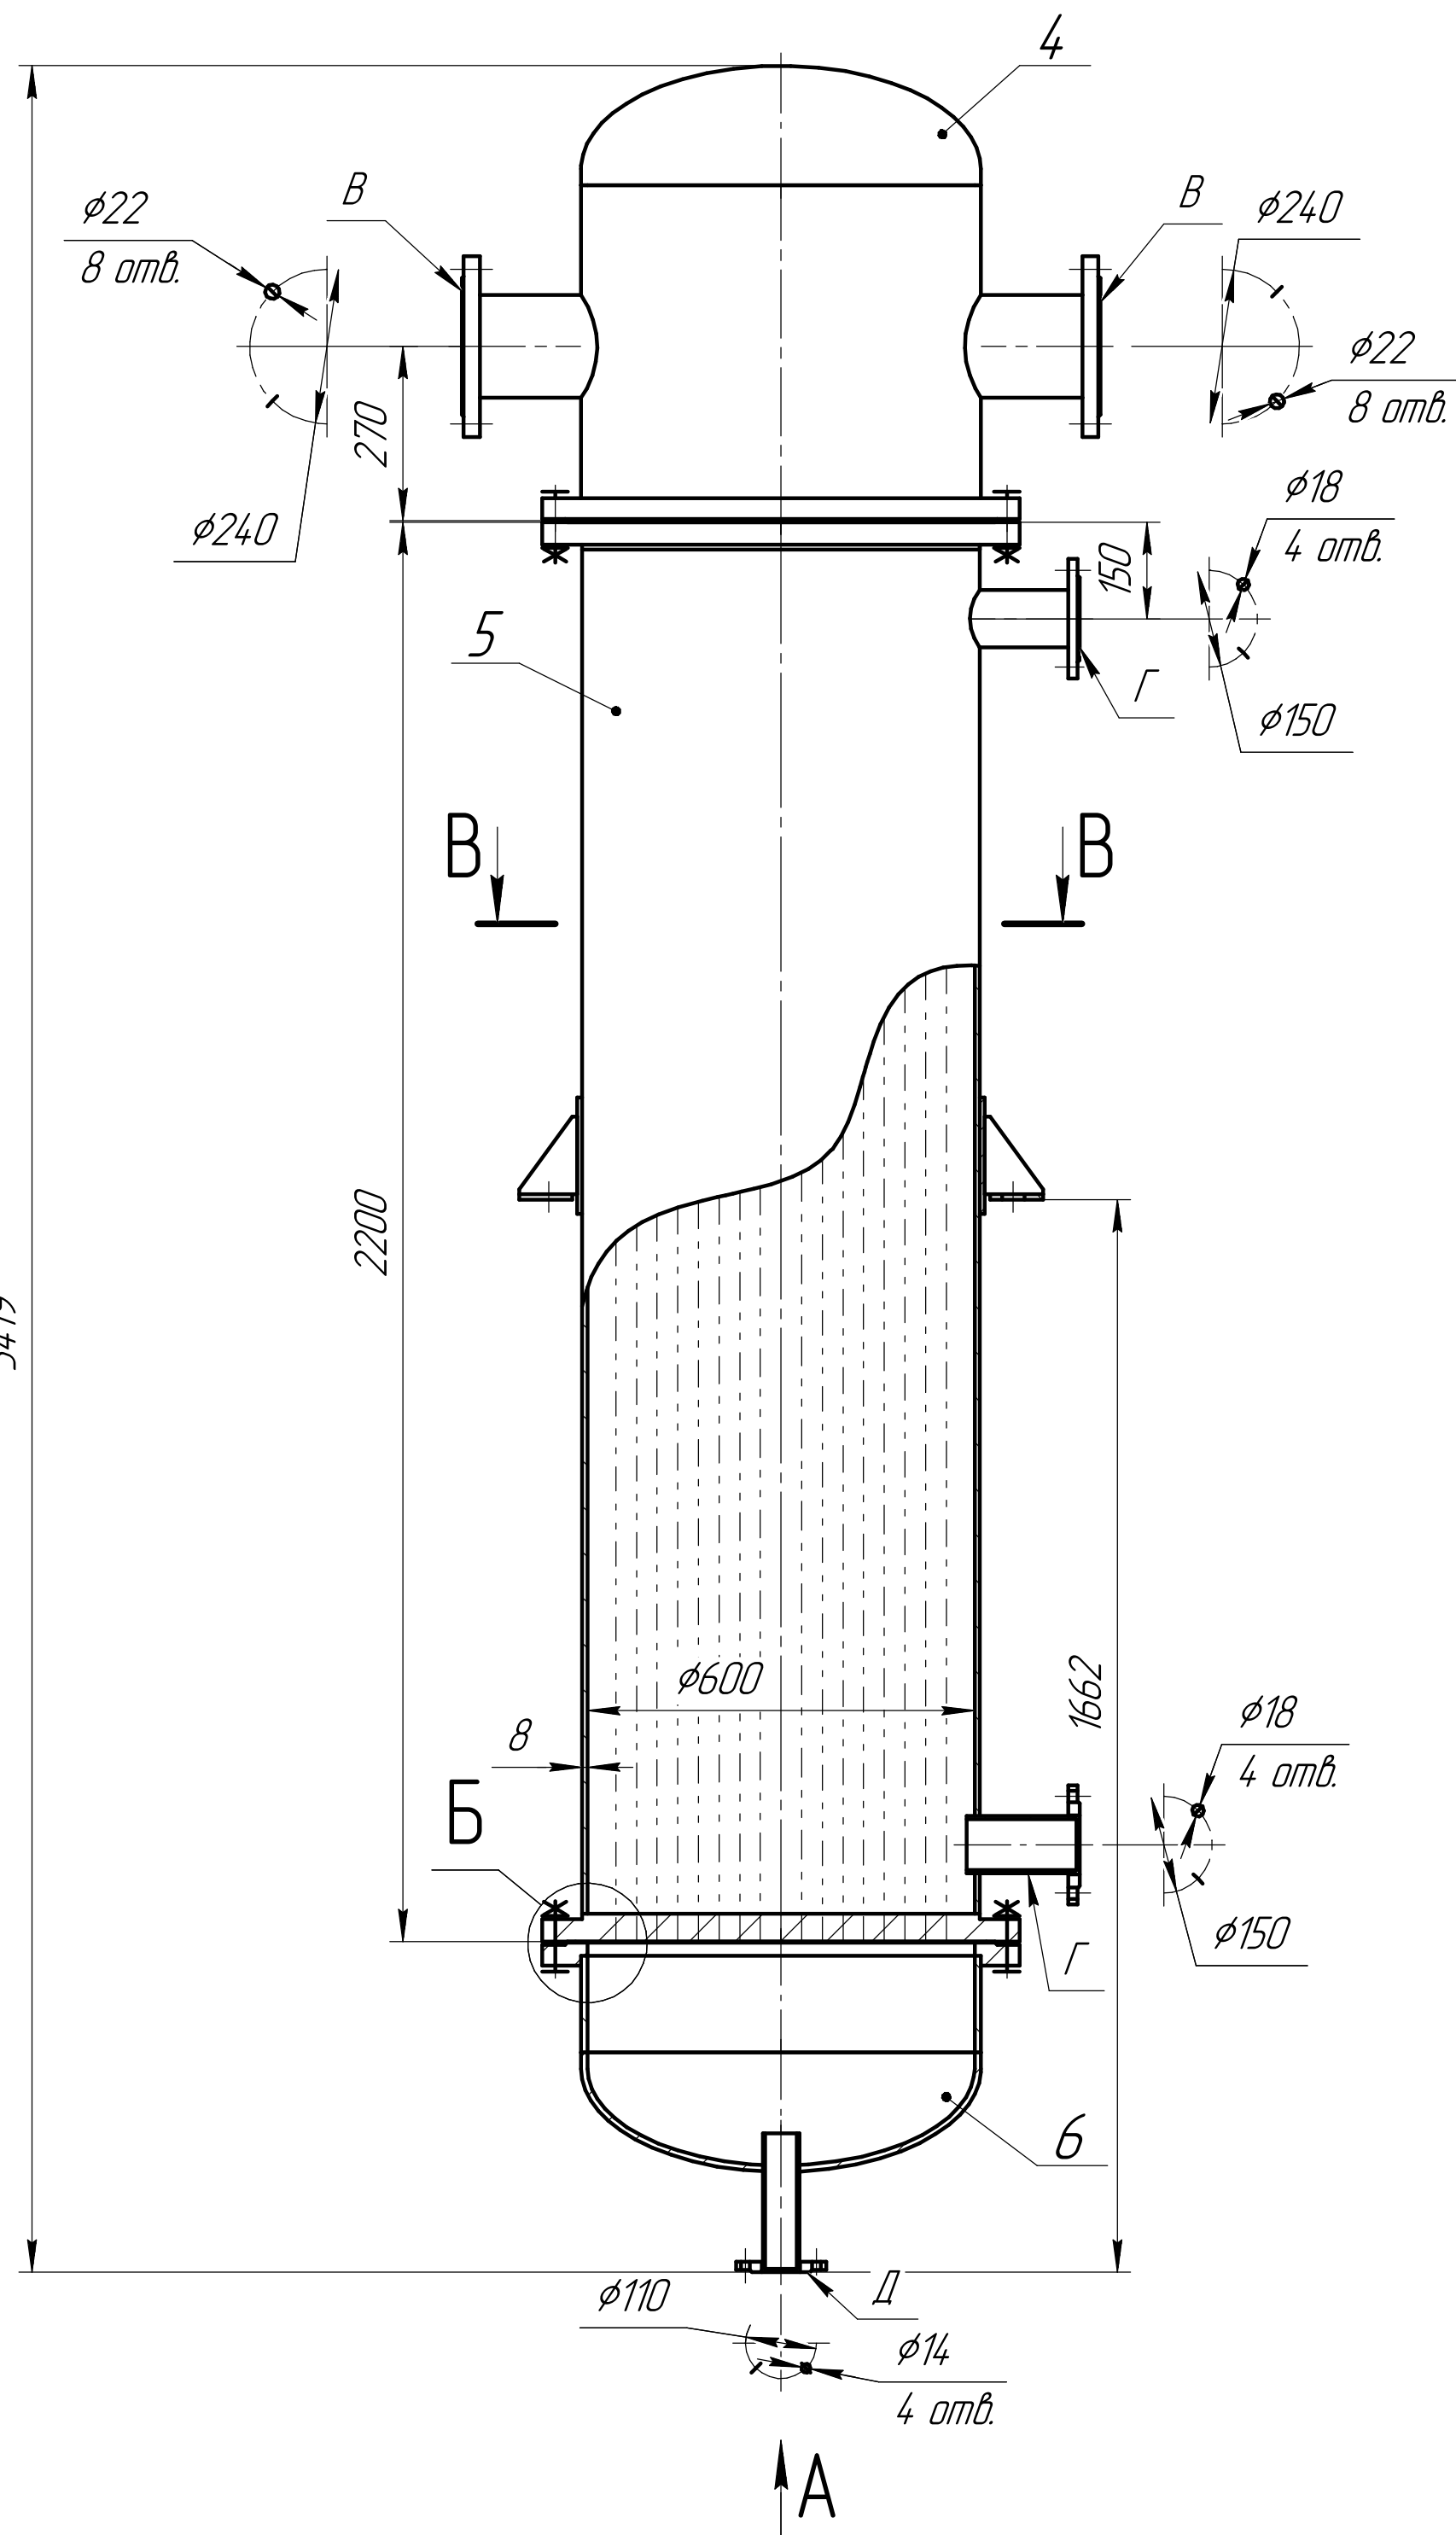


A(1:5)

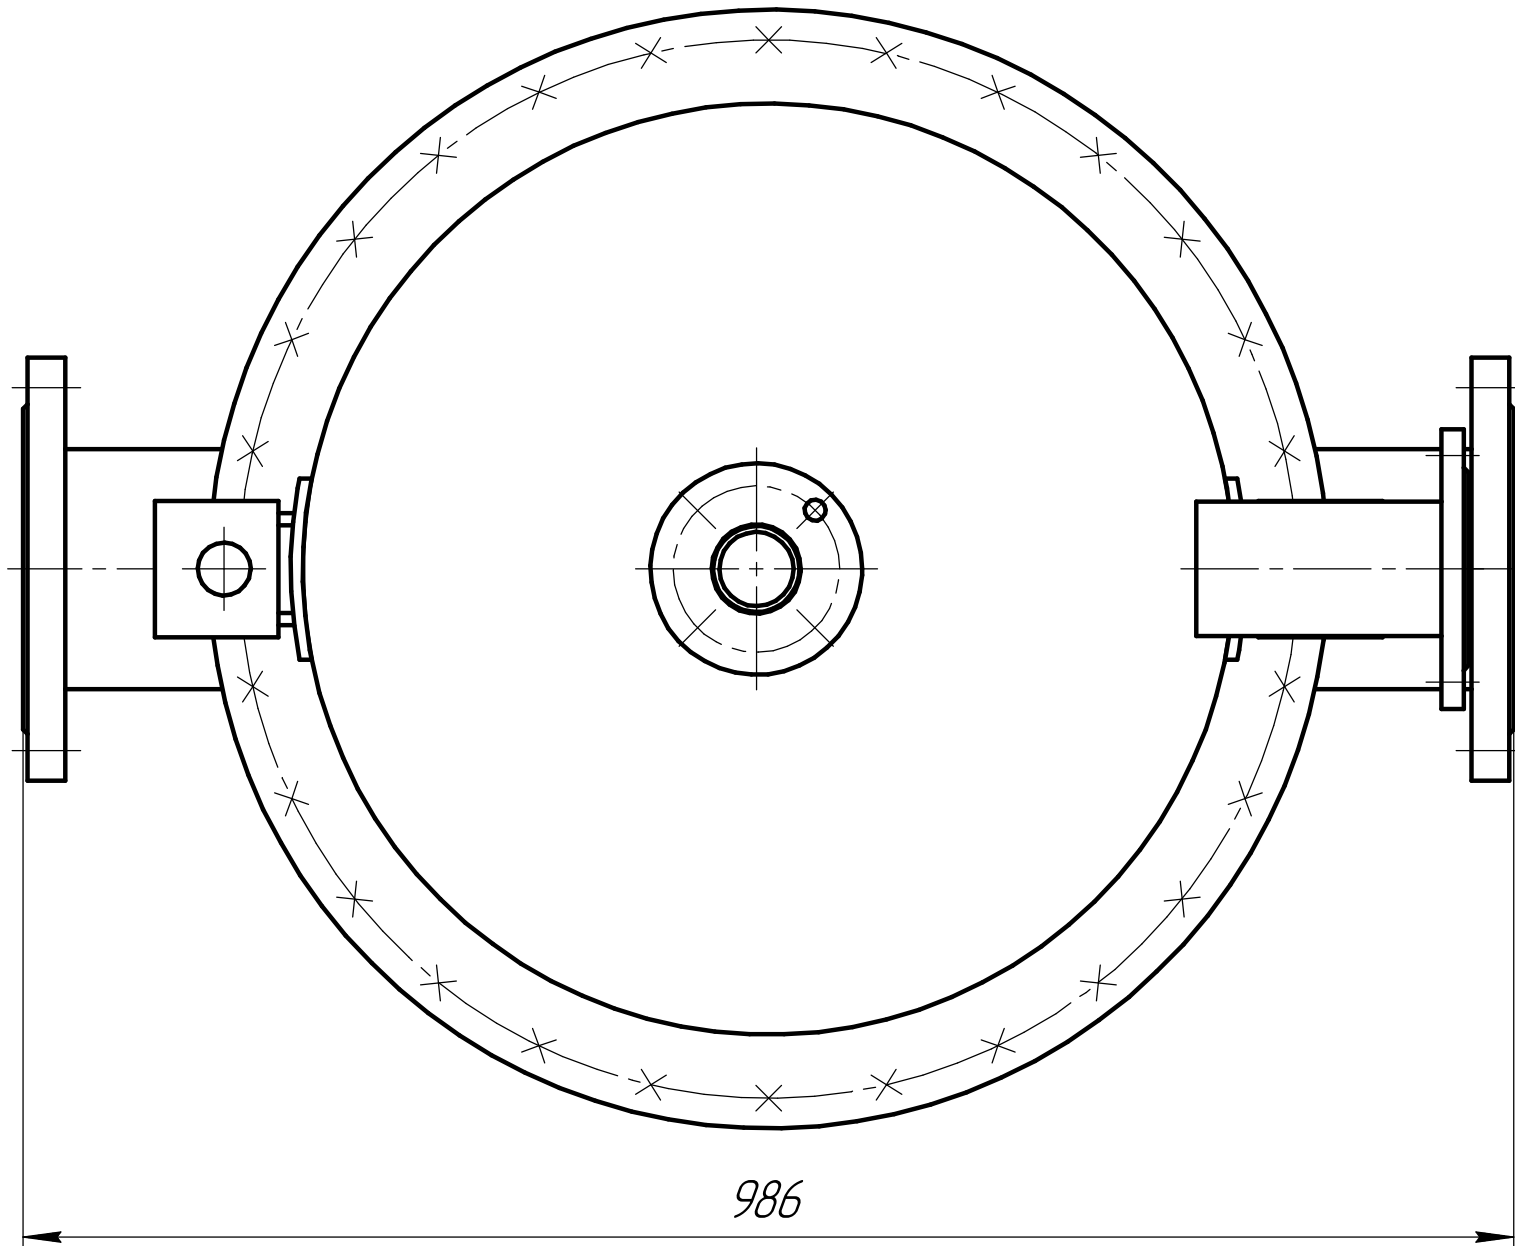

B-B(1:5)

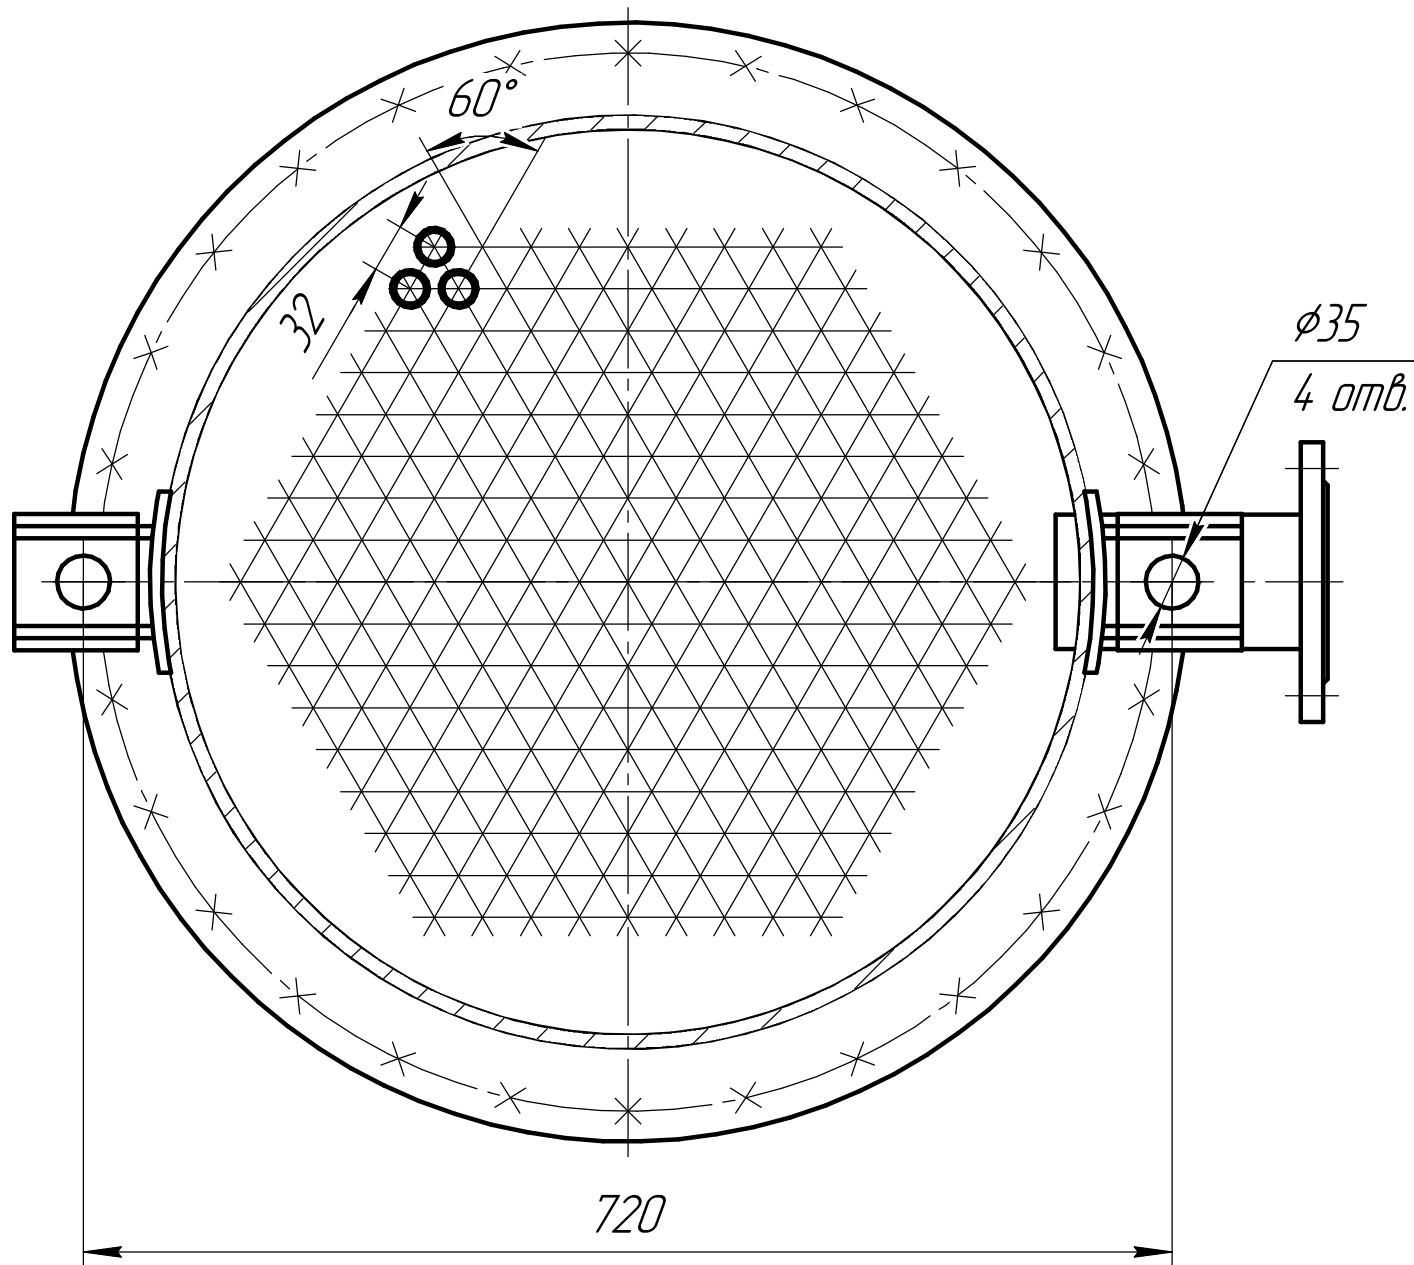

B(1:2)

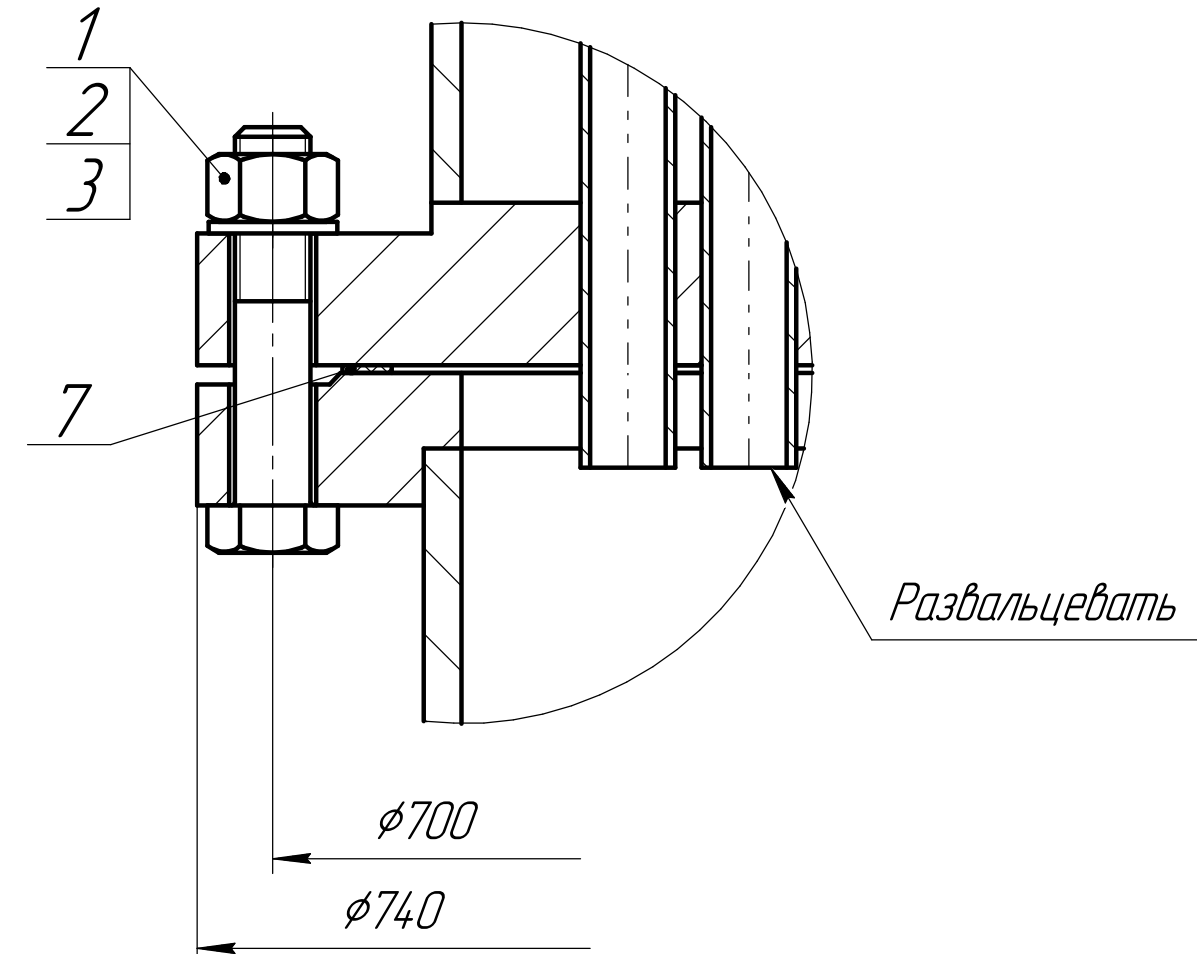

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса	Наименование и марка материала	Доп. указания
		Заимствованные изделия				
		Покупные изделия				
1		Болт М20х100 ГОСТ 15589-70	56	0,314		
2		Гайка М20-6Н ГОСТ 5915-70	56	0,072		
3		Шайба 20 ГОСТ 28961-91	56	0,017		
		Вновь разрабатываемые изделия				
4		Крышка верхняя	1	164		
5		Корпус	1	1128		
6		Крышка нижняя	1	93,5		
7		Прокладка	2	0,106	Фторопласт-4 Гост 10007-72	

Объяснение	Наименование	Кол.	Проход условный D _у , мм	Давление условное P _у , МПа
В	Водяной пар	2	150	1,0
Г	Вода	2	80	0,3
Д	Конденсат	1	50	1,0

Технические характеристики

1. Поверхность теплообмена – 18 м²
2. Давление водяного пара в трубном пространстве 1,0 МПа
3. Давление воды в межтрубном пространстве 0,3 МПа
4. Температура водяного пара в трубном пространстве 200 °С
5. Температура воды в межтрубном пространстве 90 °С
6. Длина труб 2000 мм
7. Количество труб 217 шт.
8. Размещение по вершинам равносторонних треугольников

Технические требования

1. Аппарат относится к оборудованию, поднадзорному Федеральной службе экологическому, технологическому и атомному надзору.
2. Изготовление и поставку аппарата производить в соответствии с "Правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением" (ПБ 03-576-03 *) и "Правилами проектирования, изготовления и приемки сосудов и аппаратов стальных сварных" (ПБ 03-548-03).
3. Технические требования по ОСТ 26-291-94.
4. Окрашку аппарата произвести согласно нормам ОМТРМ-7312-010-92 "Окрашка металлических поверхностей"

					ТИИП 065111.00.000 ВО			
Изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Конденсатор вертикальный Общий вид	Лист	Масса	Масштаб
							1404	1:1
Разраб.		Ефимова Д.Г.				Лист	Листов	
Проект		Масур Г.М.						гр 14.2
Т.контр.								СПбГТИ(ТУ)
Исполн.								
Утв.								