

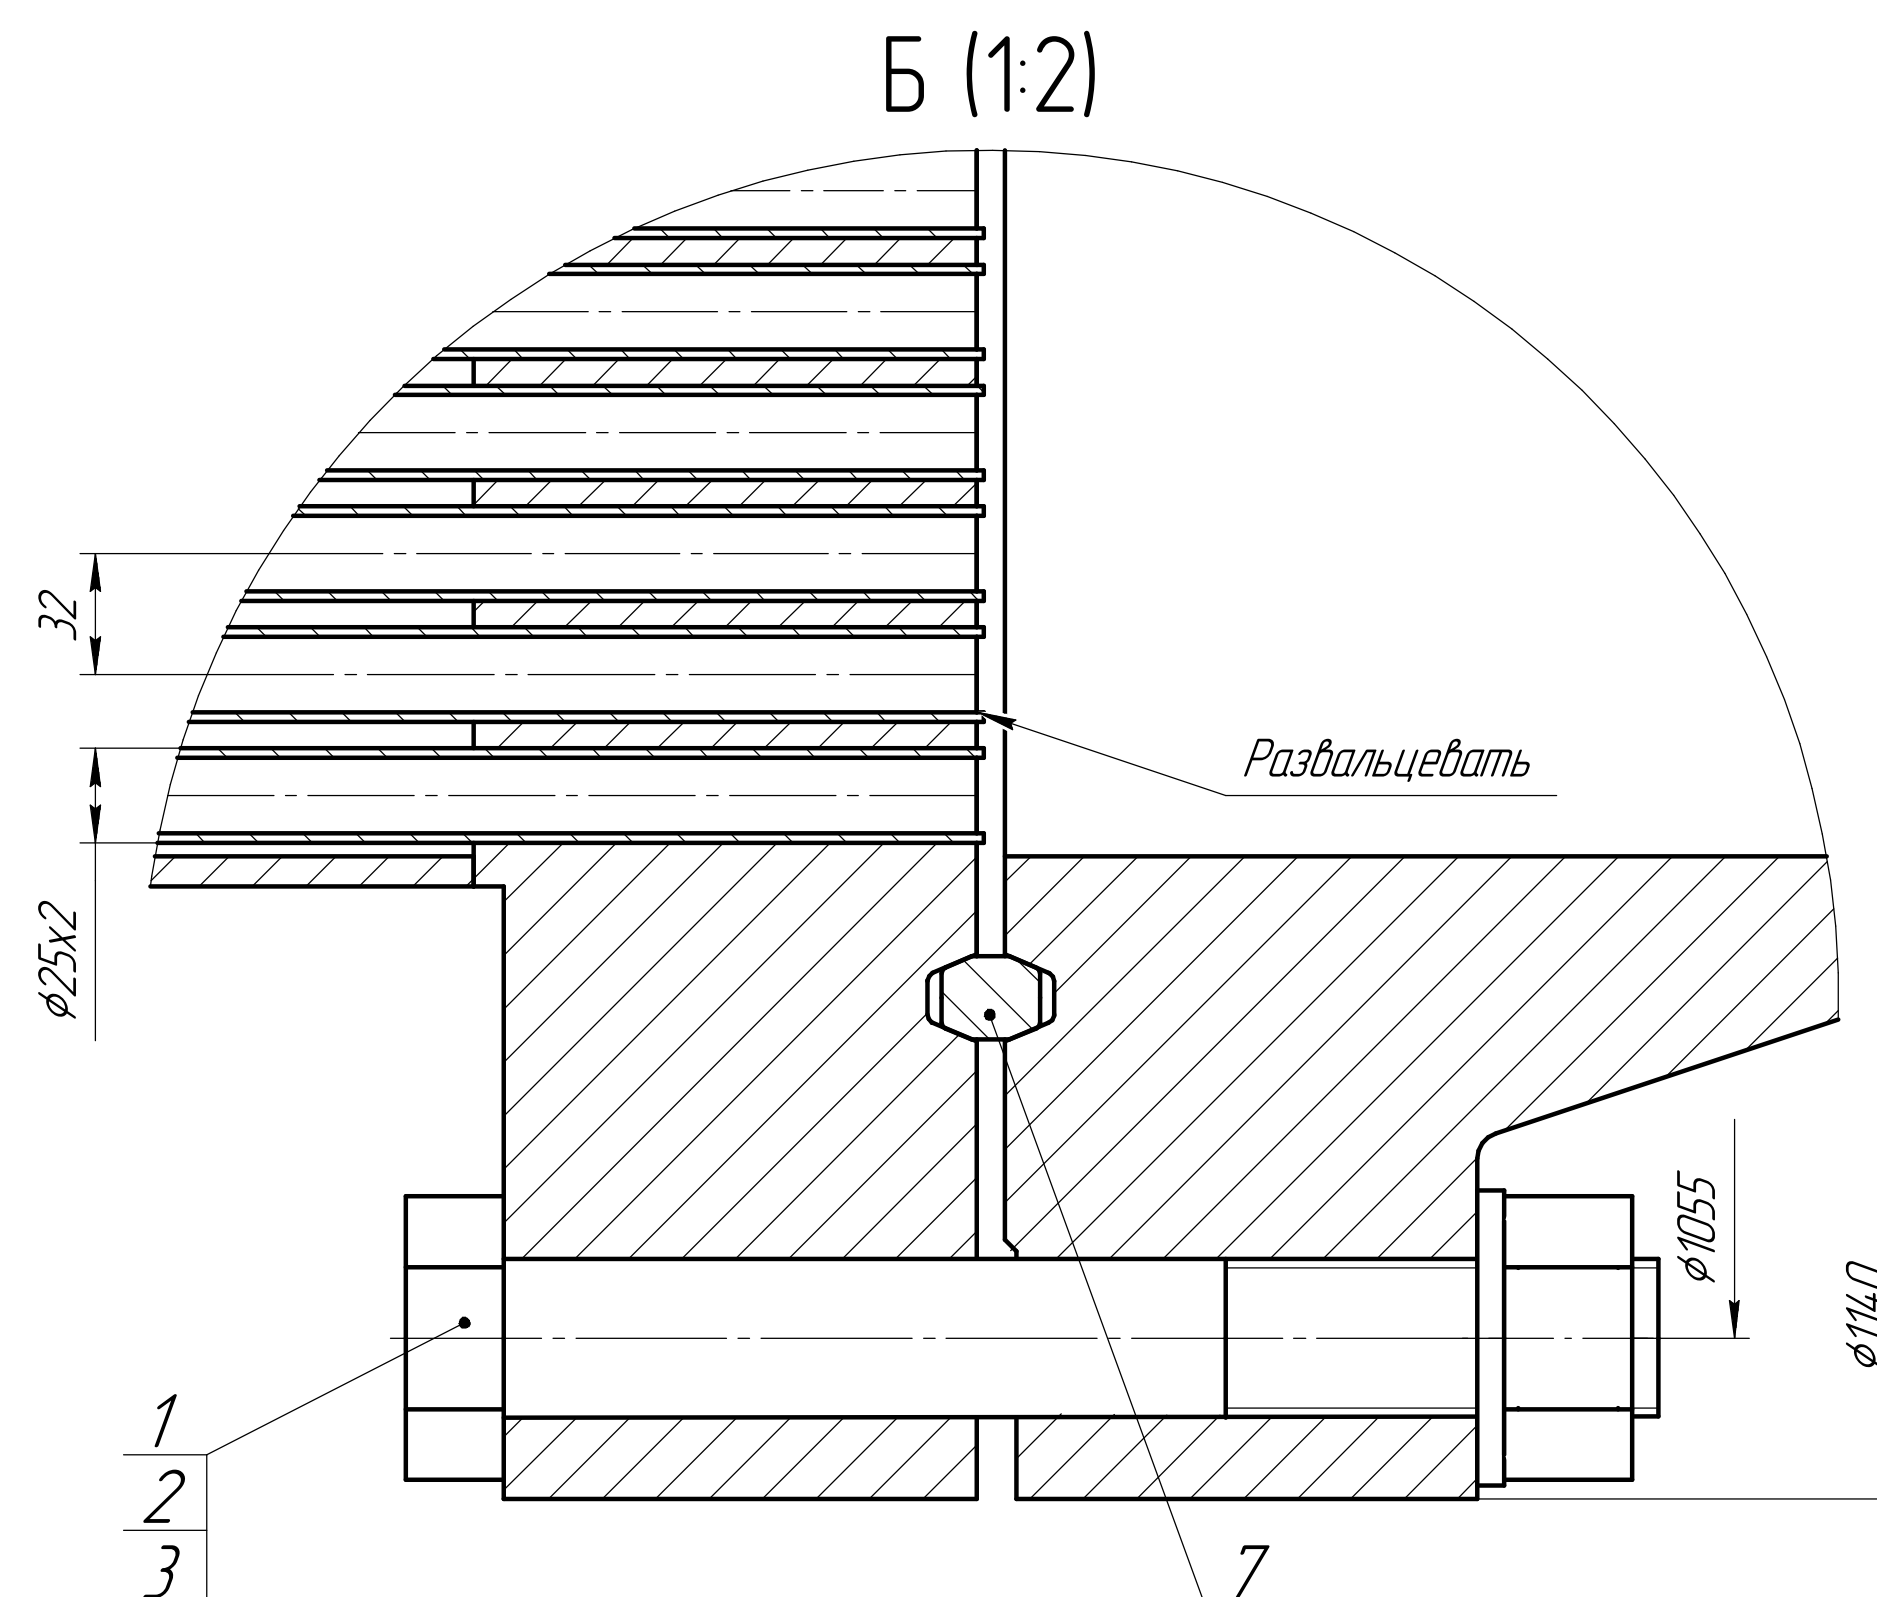
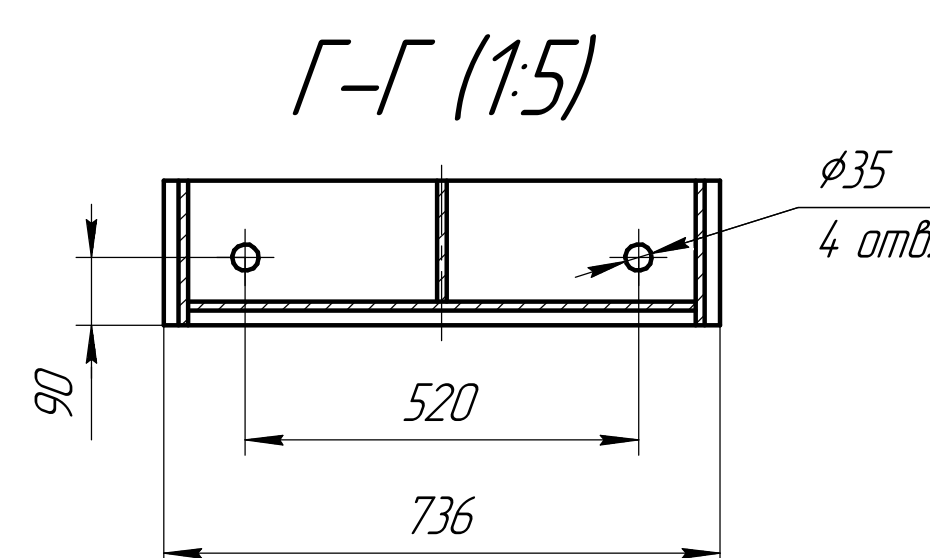
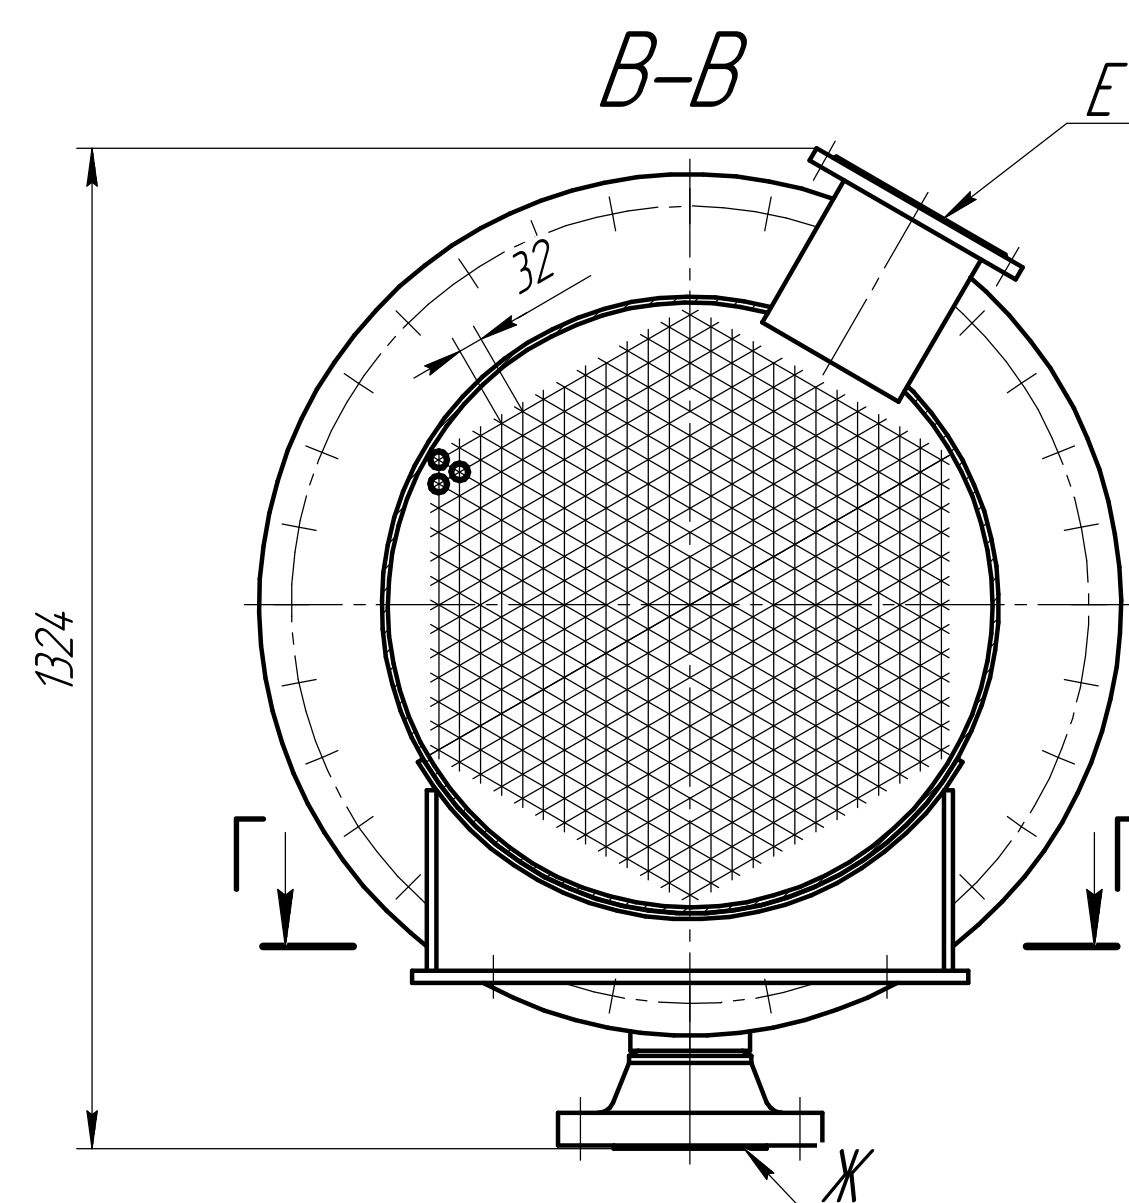


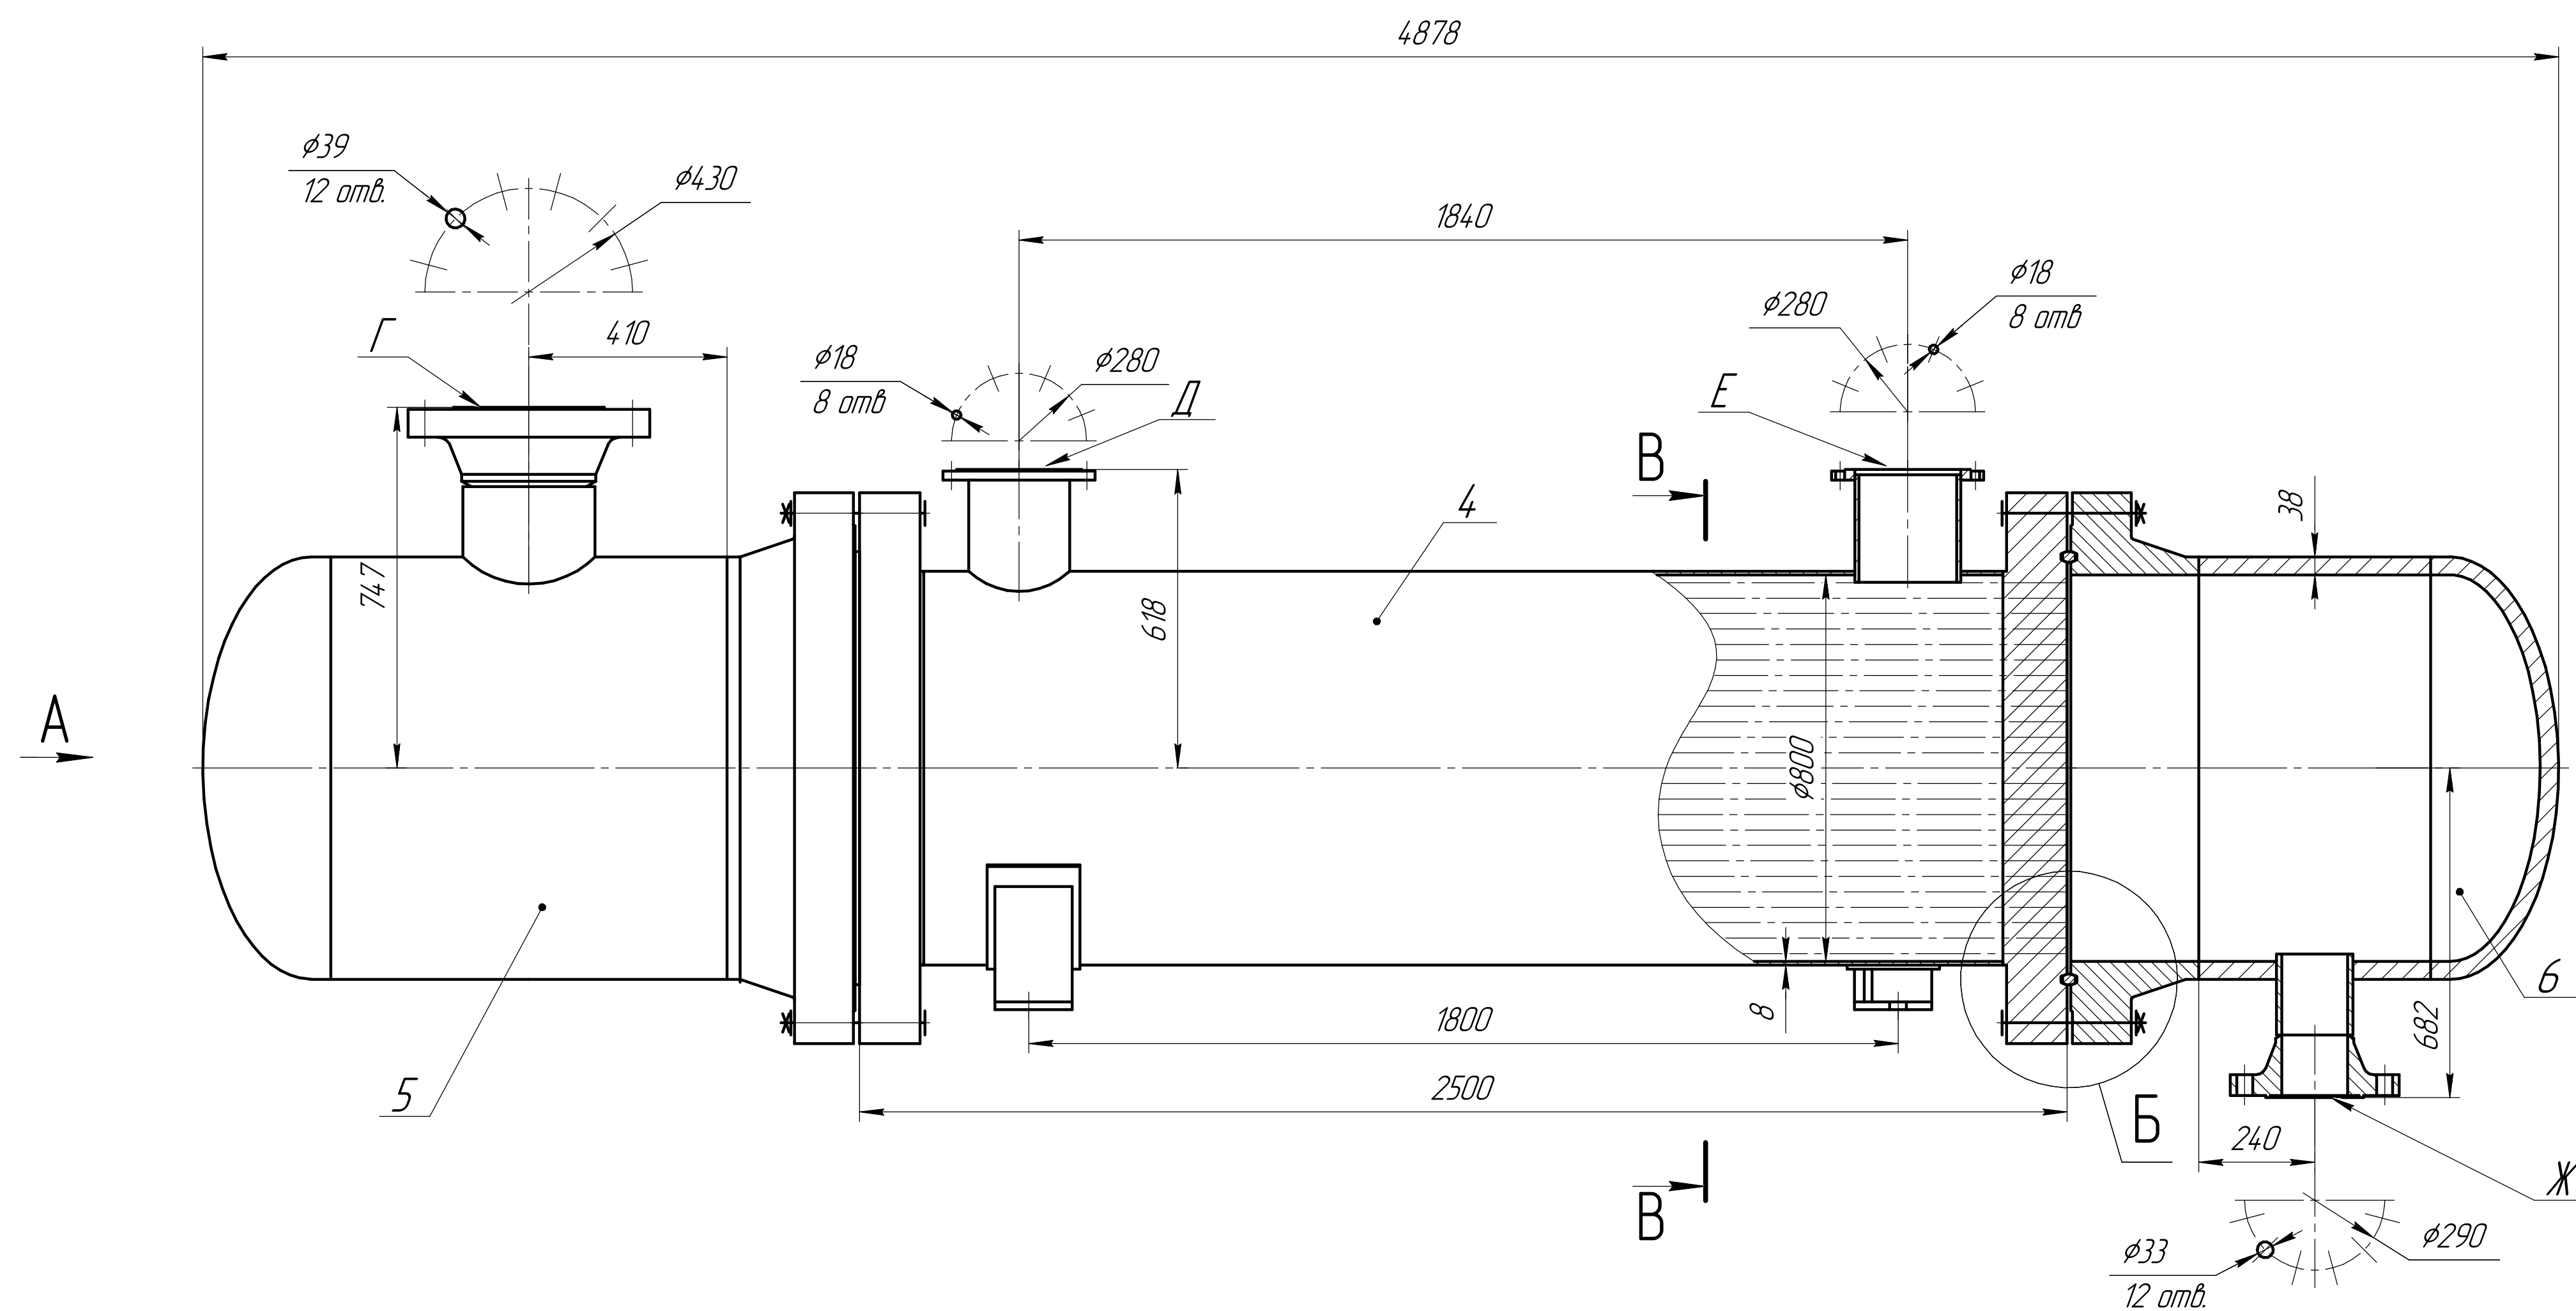

| Обозначение | Наименование<br>штуцера    | Кол. | Ду,<br>мм | Ру,<br>мм |
|-------------|----------------------------|------|-----------|-----------|
| Г           | Ввод газообразного аммиака | 1    | 250       | 10        |
| Д           | Вывод воды                 | 1    | 200       | 0,4       |
| Е           | Ввод воды                  | 1    | 200       | 0,4       |
| Ж           | Вывод аммиака              | 1    | 150       | 10        |

| Поз | Обозначение | Наименование                         | Кол | Масса    | Наименование и марка материала | Доп указания |
|-----|-------------|--------------------------------------|-----|----------|--------------------------------|--------------|
|     |             | <i>Покупные изделия</i>              |     |          |                                |              |
| 1   |             | Болт М42х300 ГОСТ 15589-70           | 64  | 3,948    |                                |              |
| 2   |             | Гайка М42-6Н ГОСТ 5915-70            | 64  | 0,624    |                                |              |
| 3   |             | Шайба А.4.2.37 ГОСТ 11371-78         | 64  | 0,183    |                                |              |
|     |             | <i>Вновь разрабатываемые изделия</i> |     |          |                                |              |
| 4   |             | Корпус                               | 1   | 2587,055 | ГОСТ 1050-74                   |              |
| 5   |             | Крышка 1                             | 1   | 1340,82  | ГОСТ 1050-74                   |              |
| 6   |             | Крышка 2                             | 1   | 1022,72  | ГОСТ 1050-74                   |              |
| 7   |             | Прокладка                            | 2   | 115      | ГОСТ 1050-74                   |              |

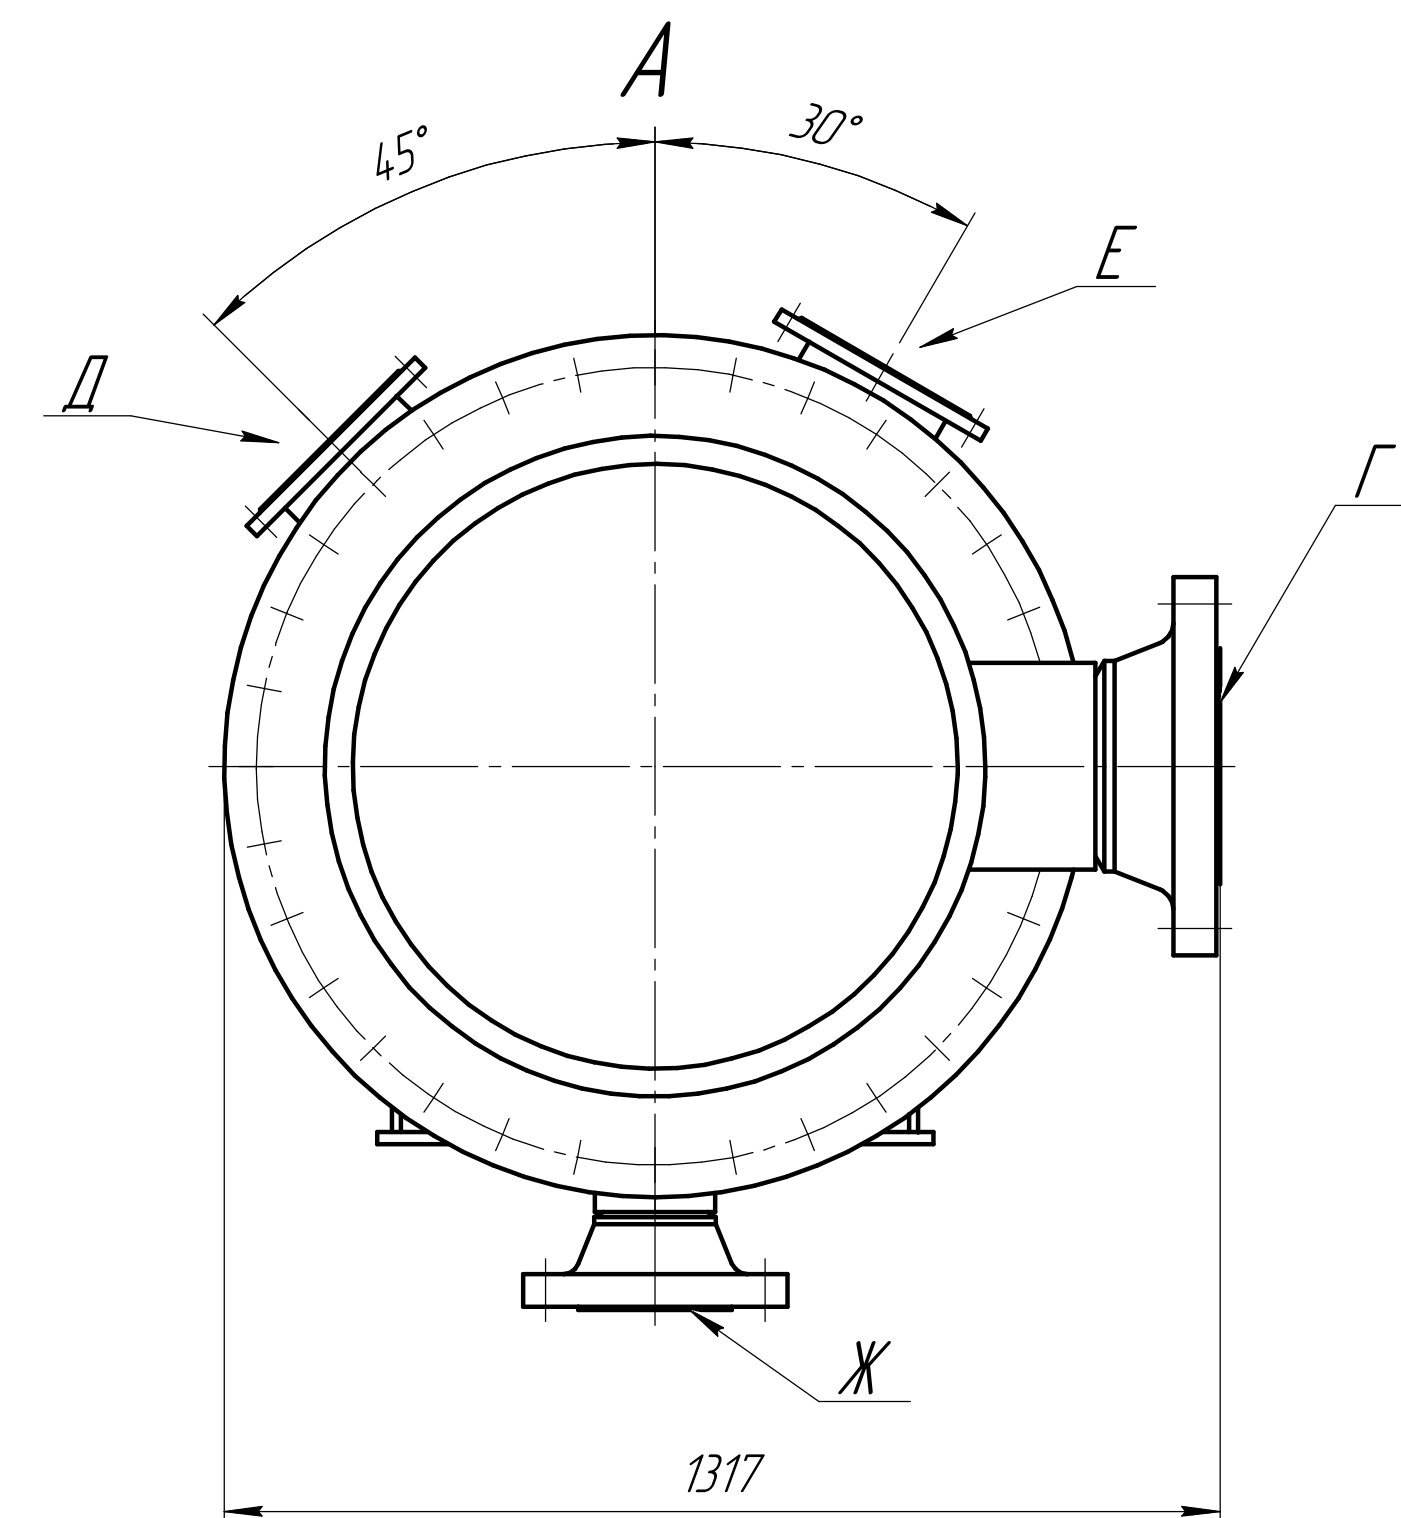

### Техническая характеристика

1. Поверхность теплообмена – 98 м<sup>2</sup>.
2. Давление воды в межтрубном пространстве – 0,4 МПа.
3. Давление газообразного аммиака в трубном пространстве – 10 МПа.
5. Длина труб – 2500 мм.
6. Количество труб – 469 шт.
7. Размещение труб по вершинам равносторонних треугольников.

## Технические требования

1. Аппарат изготовить и поставить согласно ОСТ 26-291-71 "Сосуды и аппараты сварные стальные"
2. Аппарат подлежит регистрации в органах Гостехнадзора

[illegible]