


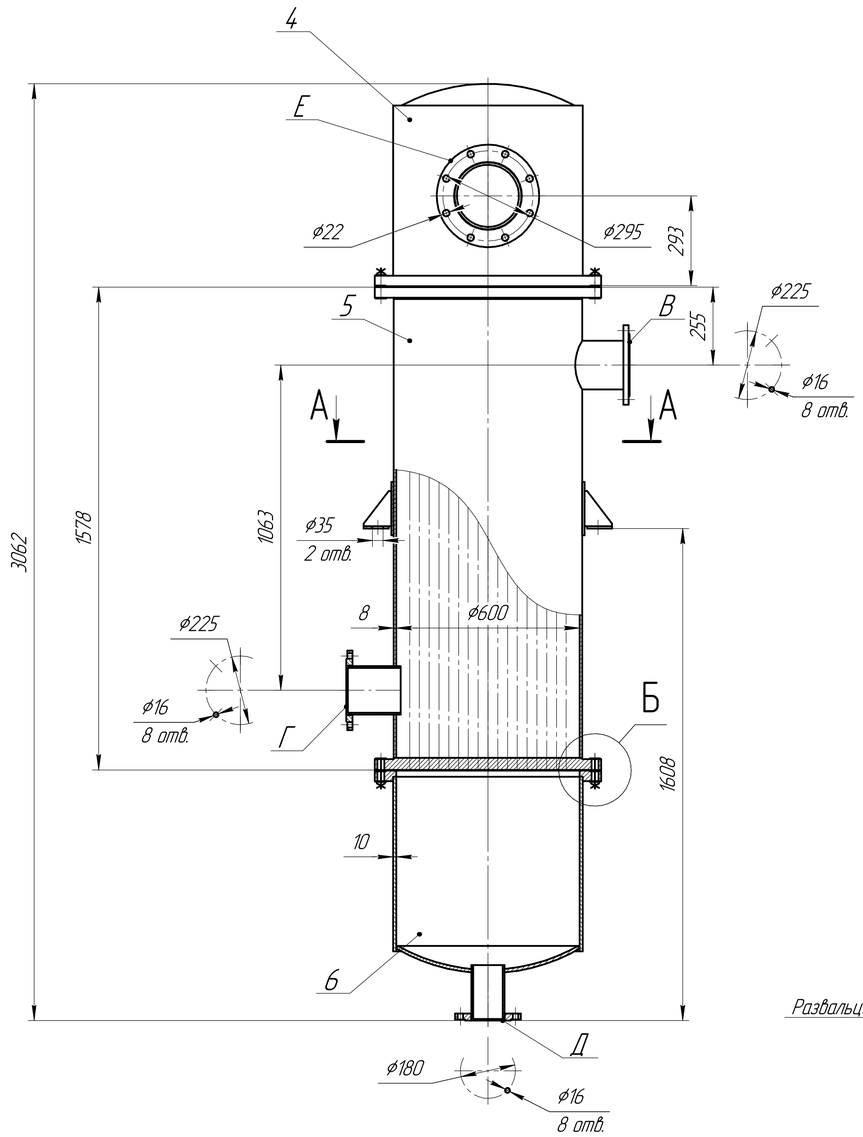


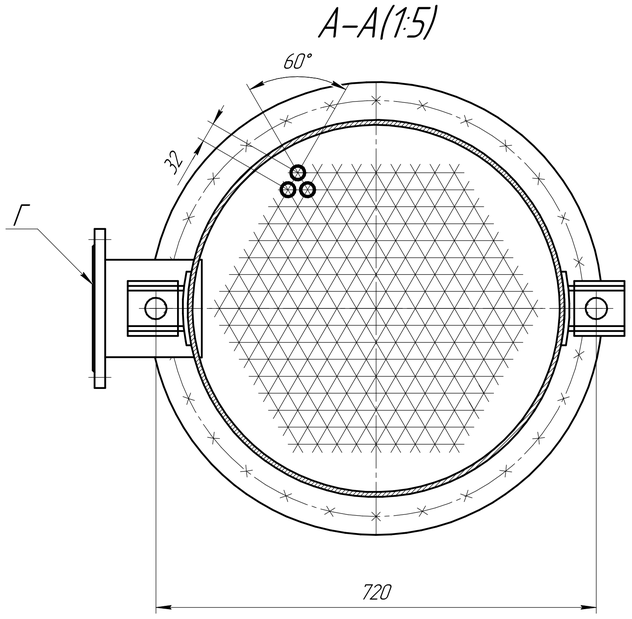

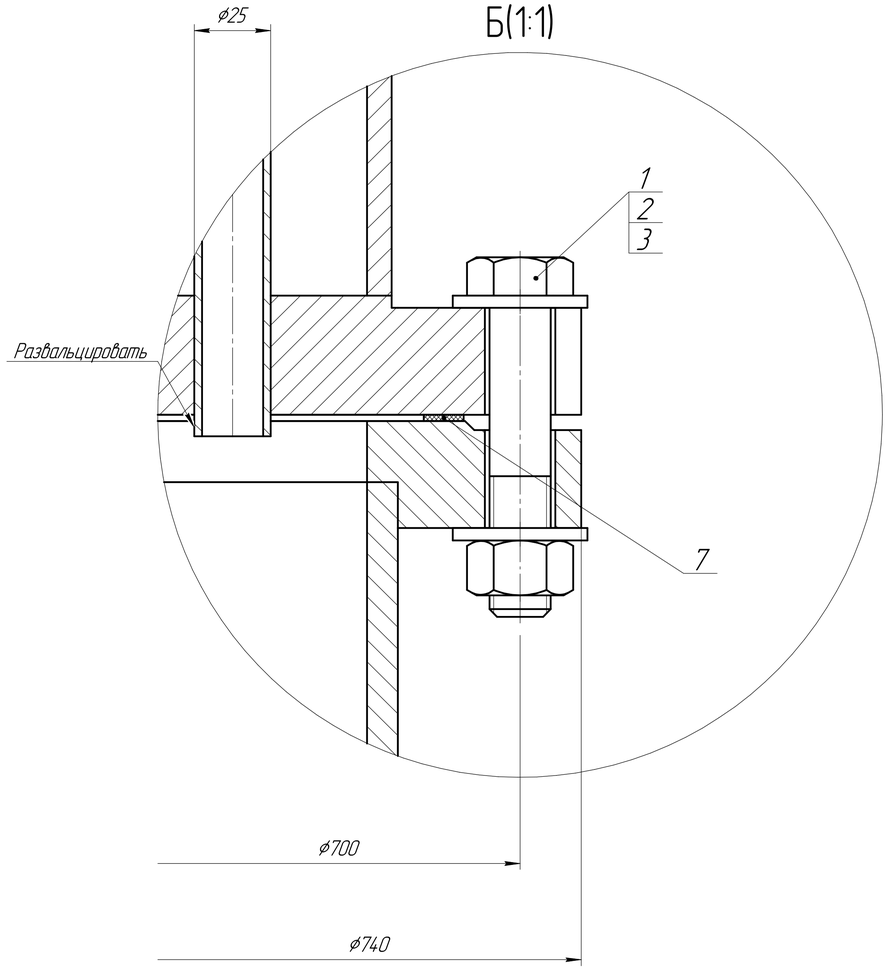

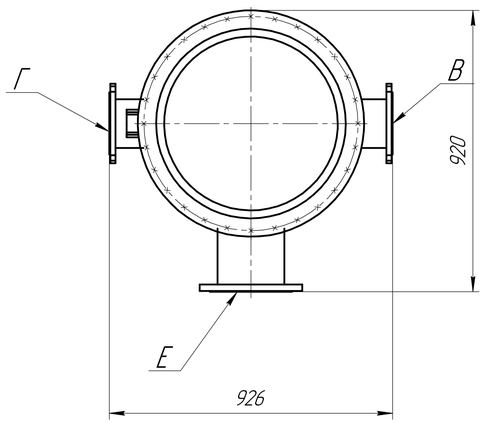

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса	Наименование и марка материала	Доп указания
		Покупные изделия				
1		Болт М20х105 ГОСТ 15589-70	56	0,327		
2		Гайка М20-6Н ГОСТ 5915-70	56	0,072		
3		Шайба 20 ГОСТ 22355-77	112	0,017		
4		Крышка верхняя	1	156,64		
5		Корпус	1	846		
6		Крышка нижняя	1	141,8		
7		Прокладка	2	0,106	Фторопласт-4 Гост 10007-72	

Обзн. штуцеров	Название штуцеров	Dу, мм	Ру, МПа
В	Вода	150	0,3
Г	Вода	150	0,3
Д	Конденсат	100	0,8
Е	Водяной пар	200	0,8

Техническая характеристика

1. Теплообменник предназначен для охлаждения водяного пара
2. Площадь теплообмена 32 м²
3. Масса аппарата 1168,96 кг
4. Масса аппарата в рабочем состоянии 1848,96 кг
5. Рабочее давление, МПа
 в трубах – 0,8
 в межтрубном пространстве – 0,3
6. Длина труб – 1500 мм.
7. Количество труб – 217 шт.
8. Материал основных сборочных единиц и деталей теплообменника: Сталь марки ВСт3кп2 ГОСТ 380-71

Технические требования

1. Аппарат относится к оборудованию поднадзорному Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору
2. Изготовление и поставку аппарата производить в соответствии с "Правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением" (ПБ 03-576-03) и Правилами "проектирования, изготовления и приемке сосудов и аппаратов стальных сварных" (ПБ 03-584–03)
3. Технические требования по ОСТ 26-291-94, ТУ 3612-023-00220302-01.
4. Окраску аппарата производить согласно ОМТРМ- 7312-010-92 "Окраска металлических поверхностей".

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Теплообменник	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Леготин						1:10
Пров.		Свешников				Лист	Листов 1	
Т.контр.						СПбГТИ(ТУ) гр. 124		
Н.контр.								
Утв.								

КОМПАС-3D v21 Учебная версия © 2022 ООО "АСКОН-Системы проектирования" Россия. Все права защищены
Перед. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № подл.
Взам. инв. №
Инв. № дубл.
Подп. и дата
Не для коммерческого использования
Копировал
Формат А1