

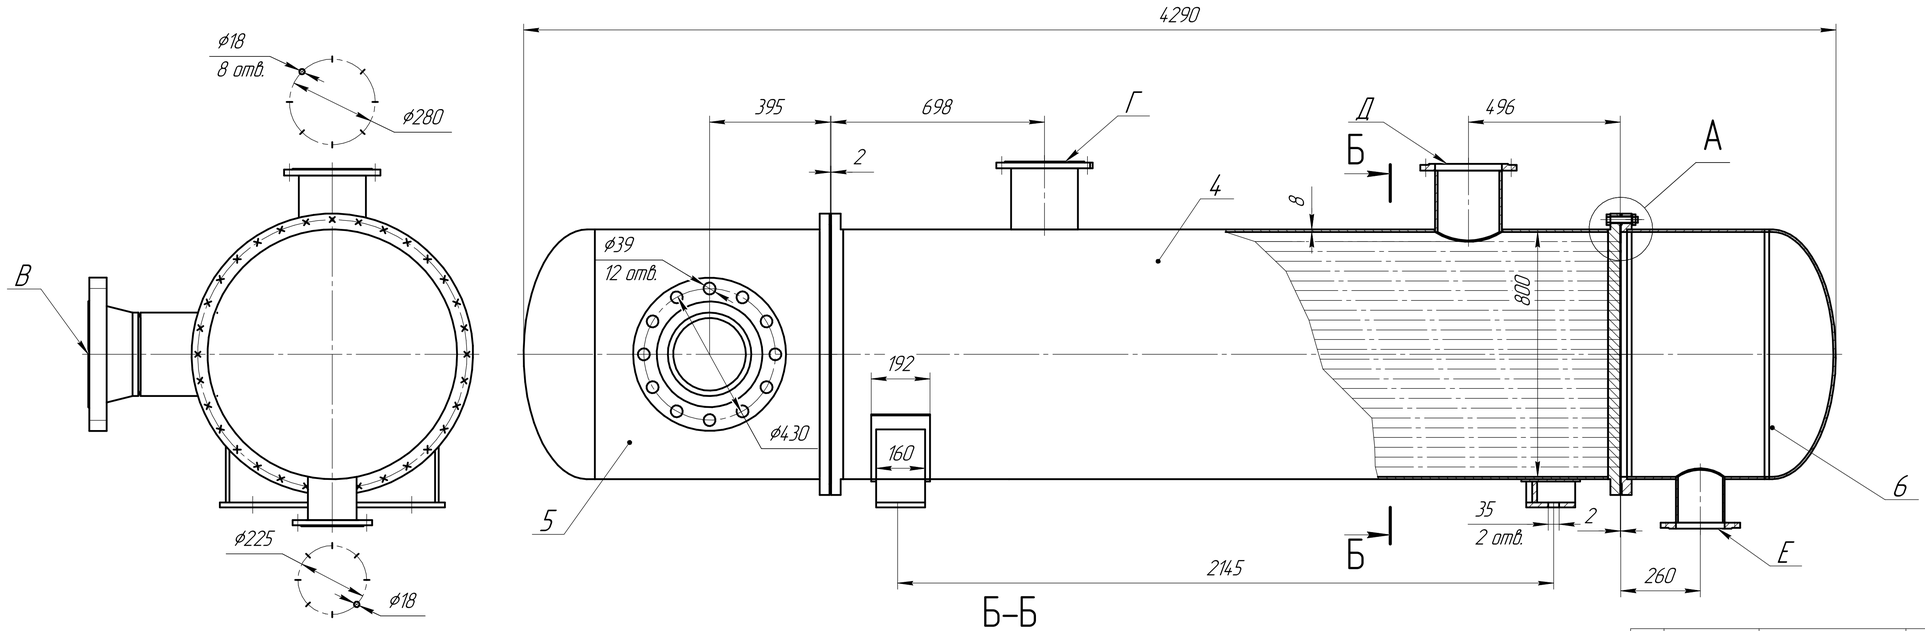


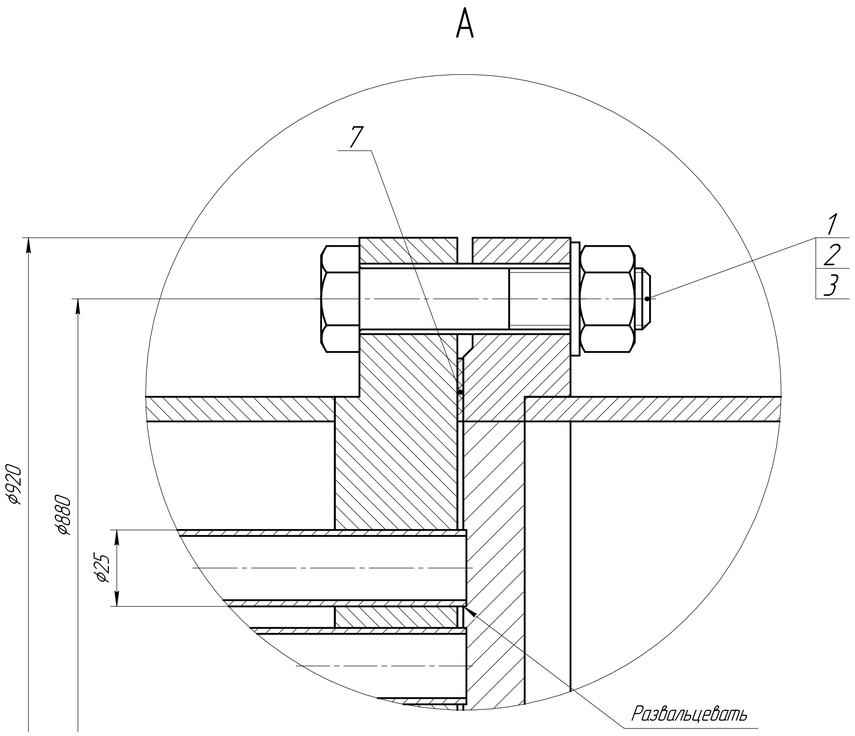

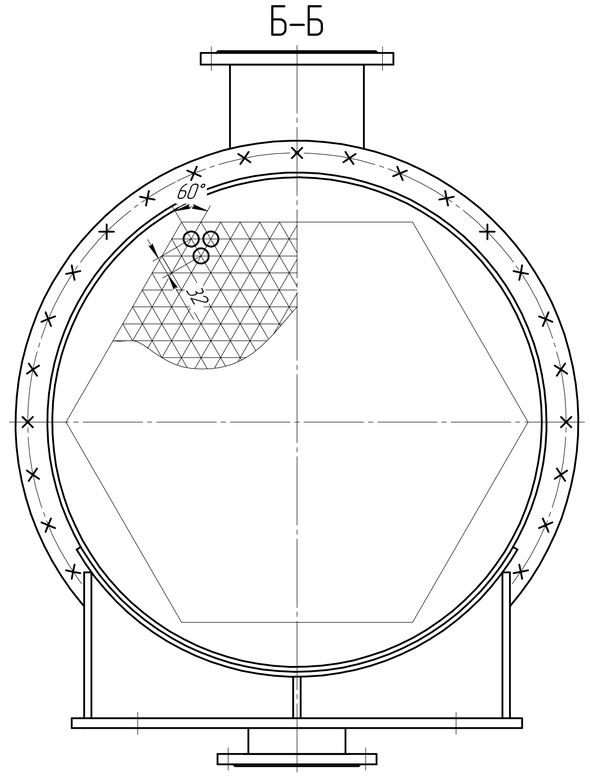

Обозначение штуцеров	Наименование штуцеров	Dy, мм	Py, мм
В	Ввод газообразного аммиака	250	10
Г	Вывод воды	200	0,3
Д	Ввод воды	200	0,3
Е	Вывод аммиака	150	0,3

Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Масса	Наименование и марка материала	Доп указания
		Покупные изделия				
1		Болт М20х95 ГОСТ 15589-70	64	0,30		
2		Гайка М20-6Н ГОСТ 5915-70	64	0,072		
3		Шайба С 20.37 ГОСТ 10450-78	64	0,017		
		Вновь разрабатываемые изделия				
4		Корпус	1	2325,05	20 ГОСТ 1050-74	
5		Крышка 1	1	262,7	20 ГОСТ 1050-74	
6		Крышка 2	1	166,6	20 ГОСТ 1050-74	
7		Прокладка	2	0,135	Фторопласт-4 ГОСТ 10007-72	

Техническая характеристика

1. Поверхность теплообмена – 98 м^2.
2. Давление этилена в межтрубном пространстве – 0,4 МПа.
3. Давление топочного газа в трубном пространстве – 10 МПа.
.4 Масса аппарата 2779,73 кг
5. Длина труб – 2500 мм.
6. Количество труб – 469 шт.
7. Размещение труб по вершинам равносторонних треугольников.

Технические требования

1. Аппарат изготовить и поставить согласно ОСТ 26-291-71 "Сосуды и аппараты сварные стальные"
2. Аппарат подлежит регистрации органах Гостехнадзора

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Гуденкова		
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Лит.	Масса	Масштаб
		1:10
Лист	Листов 1	

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

КОМПАС-3D v21 Учебная версия © 2022 ООО "АСКОН-Системы проектирования". Россия. Все права защищены
Не для коммерческого использования
Копировал
Формат А1