
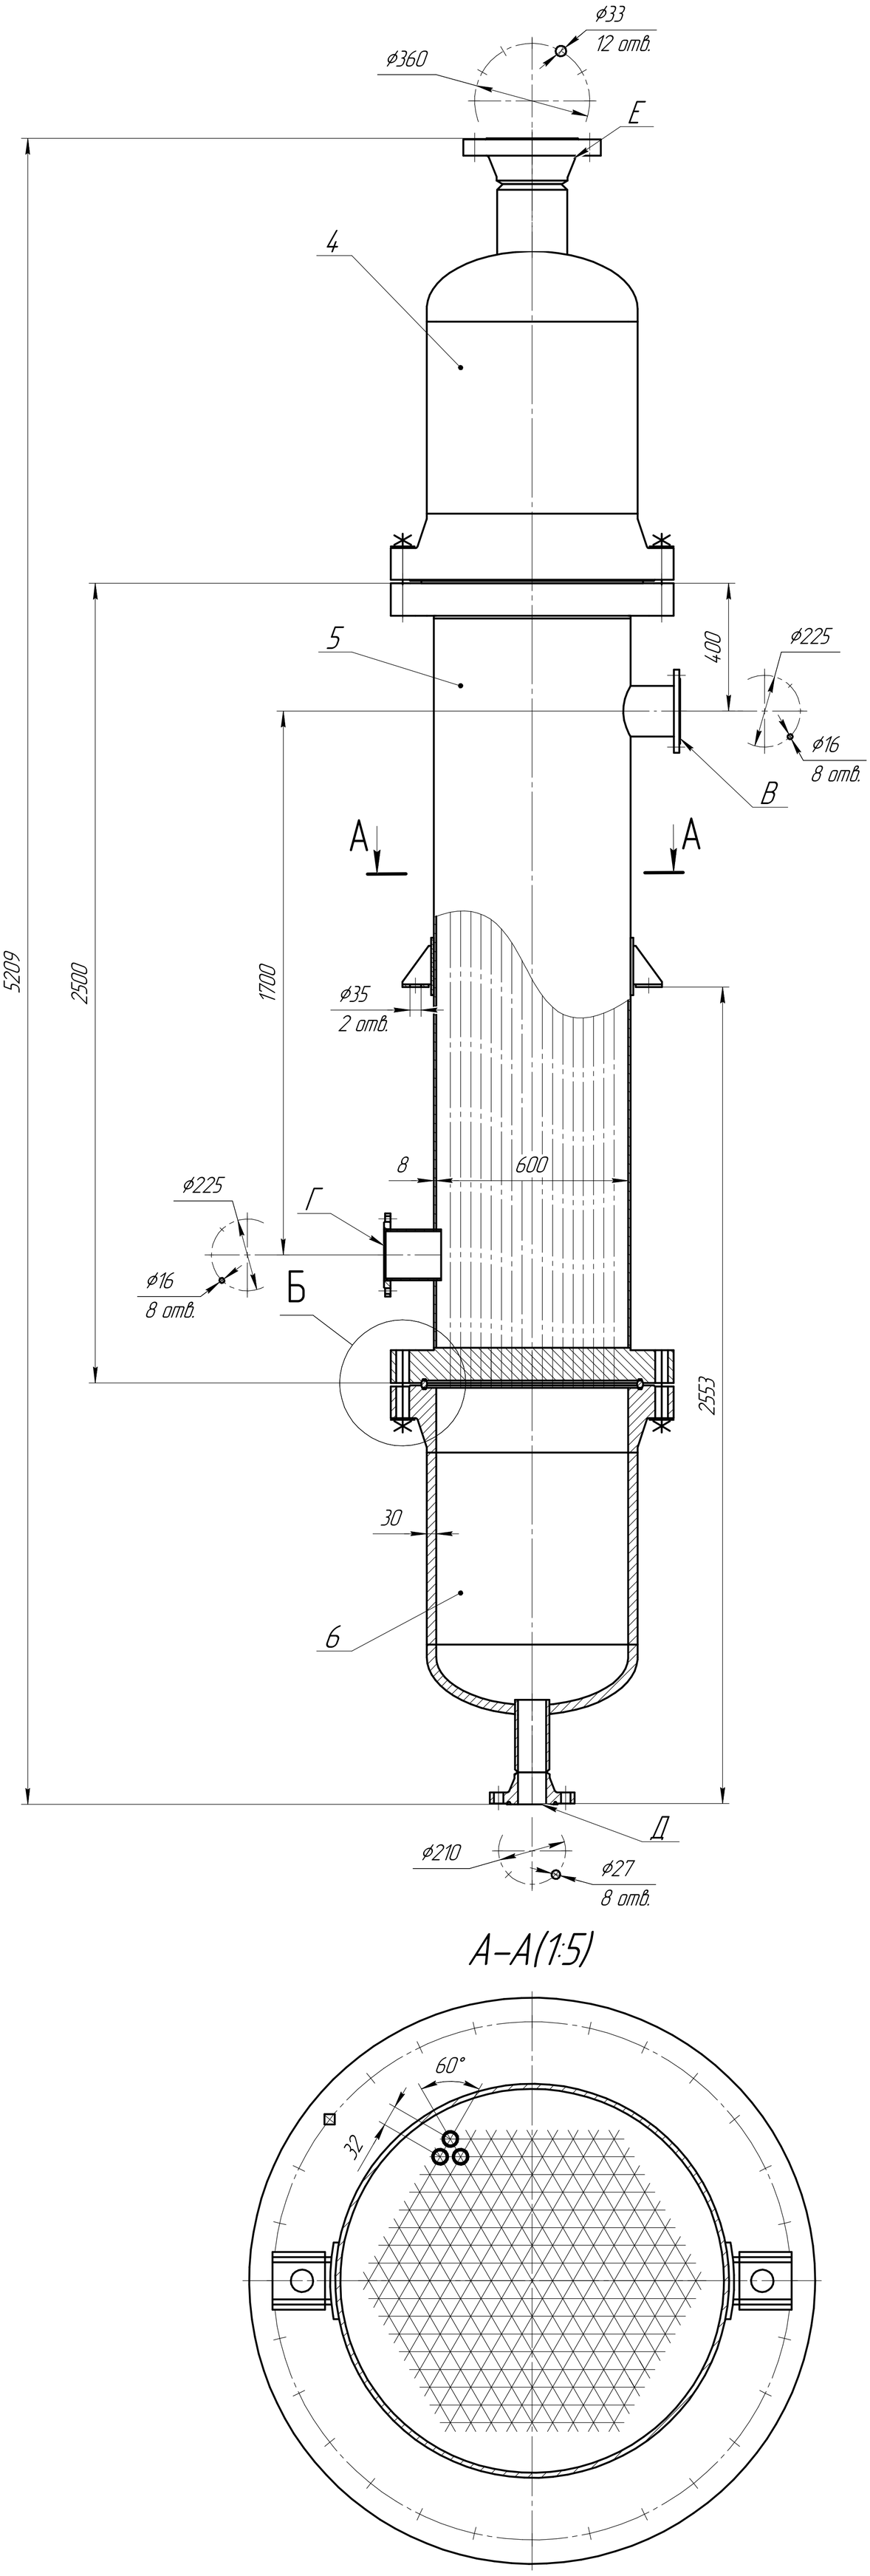


А–А(1:5)

Б(1:2)

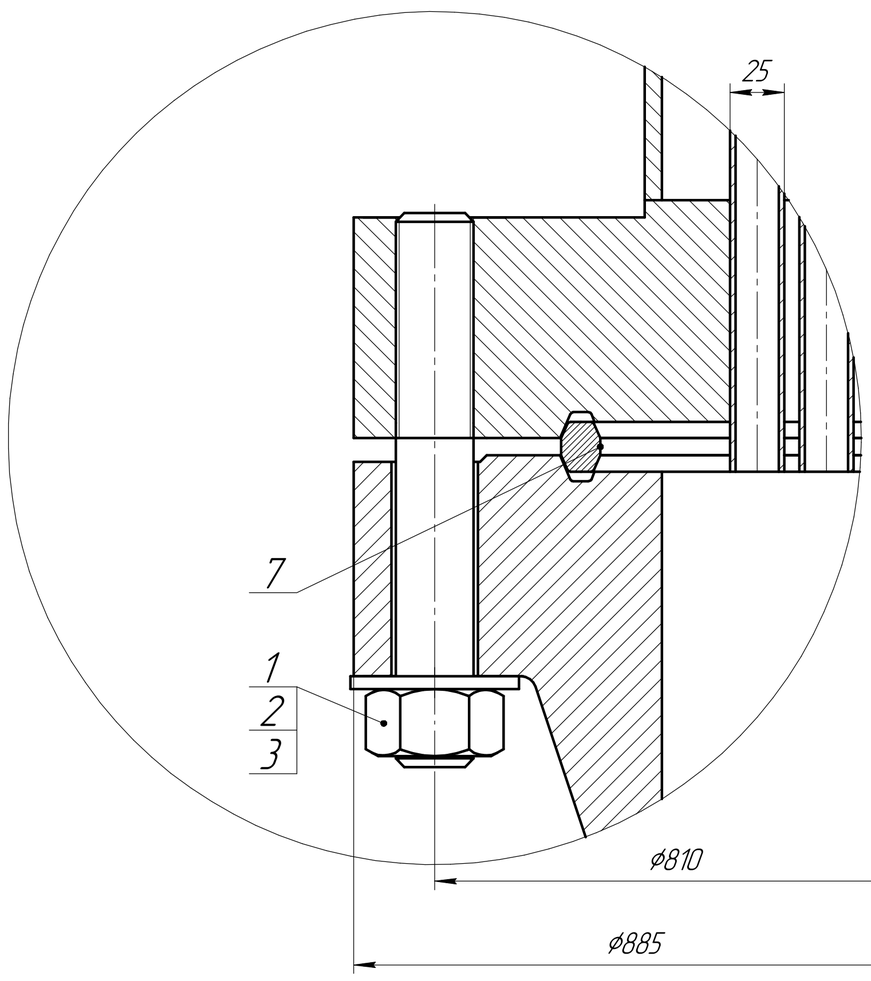

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса	Наименование и марка материала	Доп указания
		Покупные изделия				
1		Гайка М36х3-6Н ГОСТ 5915-70	56	0,417		
2		Шайба 36 ГОСТ 28961-91	56	0,096		
3		Шпилька М36х3-6gх220 ГОСТ 22032-76	56	1,912		
4		Крышка верхняя	1	775,46		
5		Корпус	1	1832,1		
6		Крышка нижняя	1	725,85		
7		Прокладка	2	6,1		

Обзн. штуцеров	Название штуцеров	Dy, мм	Ру, МПа
В	Вода	150	0,3
Г	Вода	150	0,3
Д	Метанол жидкий	100	9
Е	Метанол газообразный	200	9

Техническая характеристика

1. Теплообменник предназначен для охлаждения газообразного метанола
2. Площадь теплообмена 38 м²
3. Масса аппарата 3481,41 кг
4. Масса аппарата в рабочем состоянии 3922,00 кг
5. Рабочее давление, МПа
 в трубах – 9
 в межтрубном пространстве – 0,3
6. Длина труб – 2500 мм.
7. Количество труб – 217 шт.
8. Материал основных сборочных единиц и деталей теплообменника: Сталь марки ВСт3кп2 ГОСТ 380-71

Технические требования

1. Аппарат изготовить и поставить согласно ОСТ 26-291-71 "Сосуды и аппараты сварные стальные"
2. Аппарат подлежит регистрации органах Гостехнадзора

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Теплообменник	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Потехина						1:10
Пров.		Свешников				Лист	Листов 1	
Т.контр.						СПбГТИ(ТУ) гр 124		
Н.контр.								
Утв.								

Перв. примен.

Справ. №

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

КОМПАС-3D v21 Учебная версия © 2022 ООО "АСКОН-Системы проектирования", Россия. Все права защищены.
Не для коммерческого использования

Копировал

Формат А1