
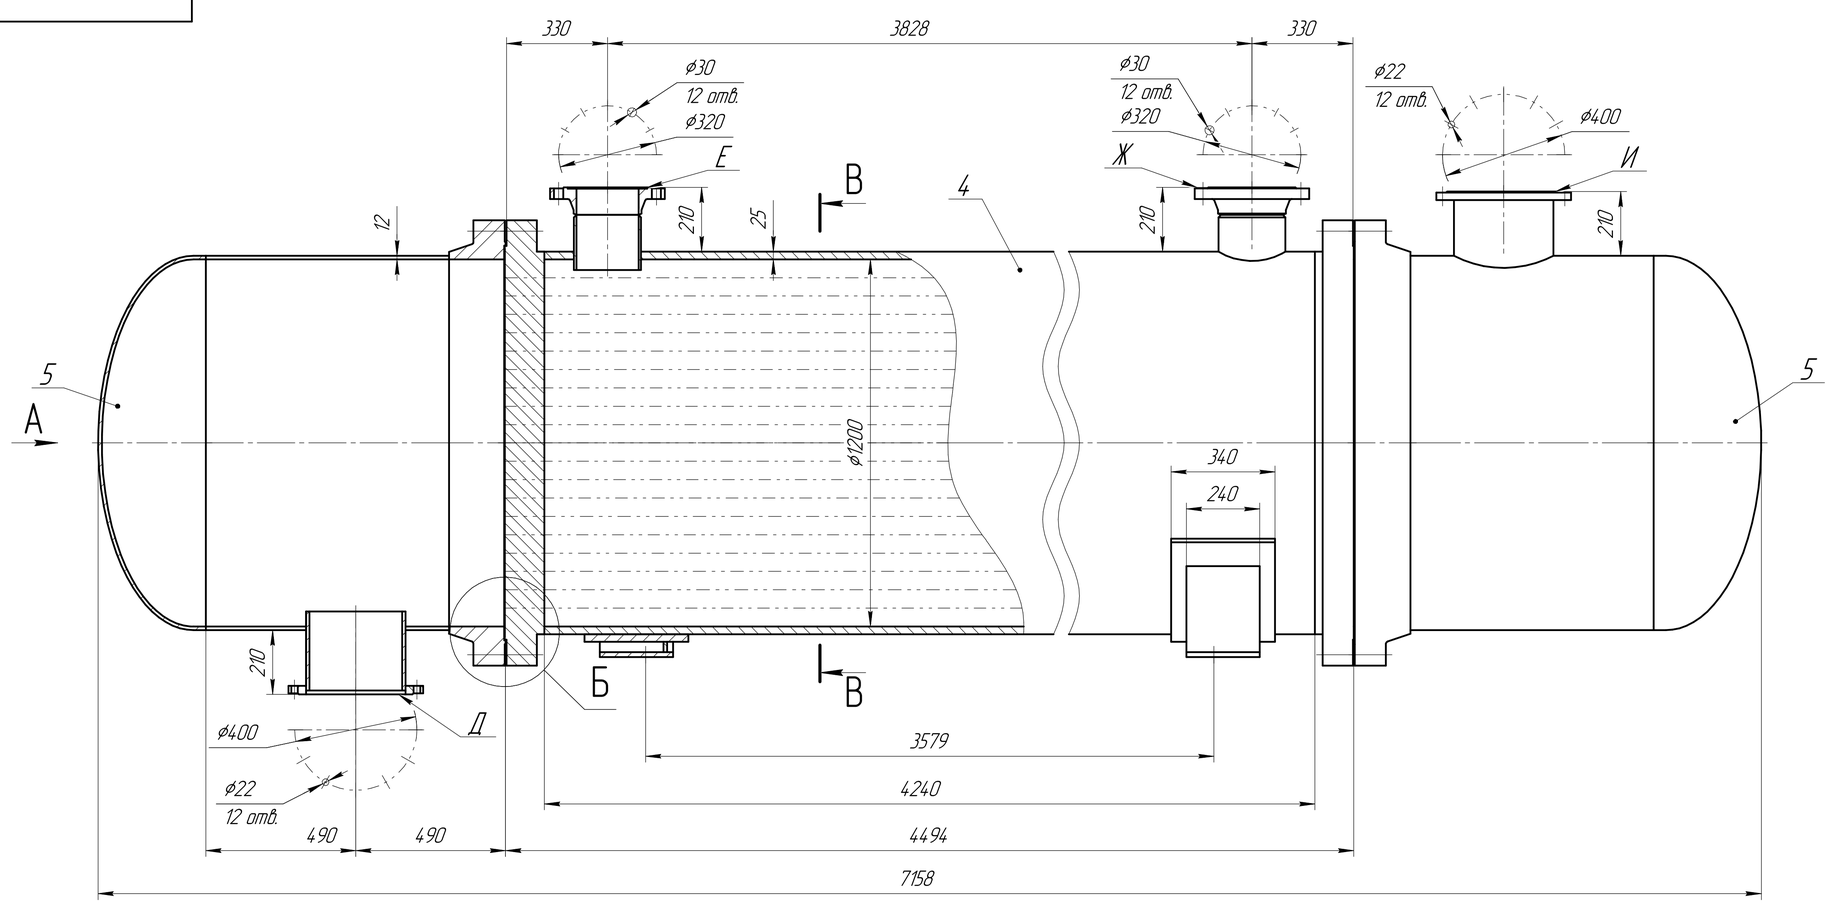



Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Масса	Наименование и марка материала	Доп указания
		Заимствованные изделия				
		Покупные изделия				
1		Болт М36х260 ГОСТ 15589-70	96	2,5		
2		Гайка М36-6Н ГОСТ 59115-70	96	0,417		
3		Шайба 36 ГОСТ 28961-70	96	0,096		
		Вновь разрабатываемые изделия				
4		Корпус	1	1114,189	Сталь 20 ГОСТ 1050-74	
5		Крышка	2	933,11	Сталь 20 ГОСТ 1050-74	
6		Прокладка	2	0,228	Фторопласт-4 ГОСТ 10007-72	

Обозначение	Наименование штуцеров	кол.	Dy, мм	Py, мм
Д	Ввод топочного газа	1	300	1,0
Е	Вывод этилена	1	200	4,0
Ж	Ввод этилена	1	200	4,0
И	Вывод топочного газа	1	300	1,0


А

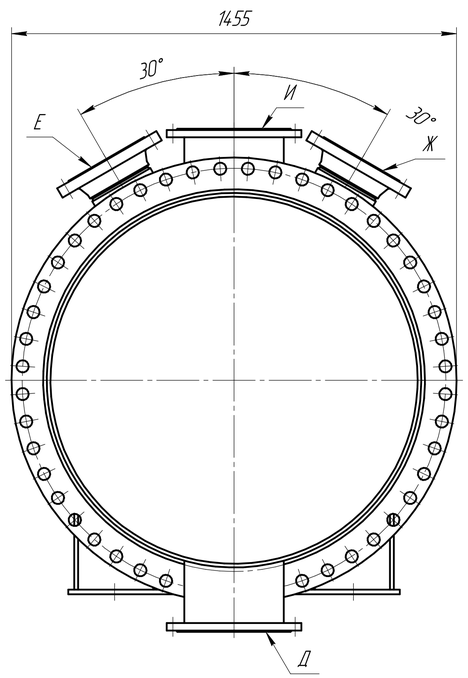


В–В

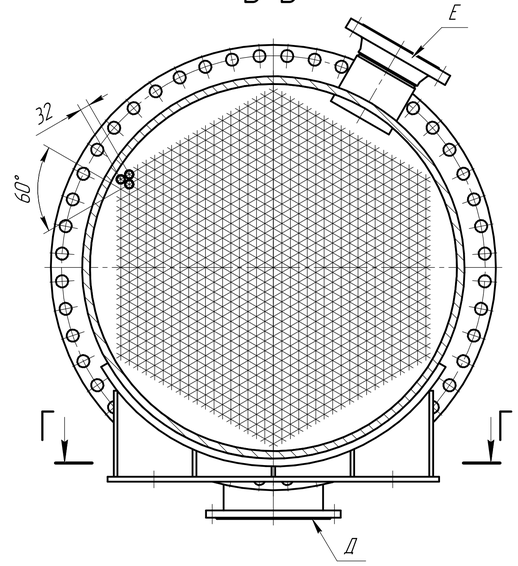

Б(1:2)

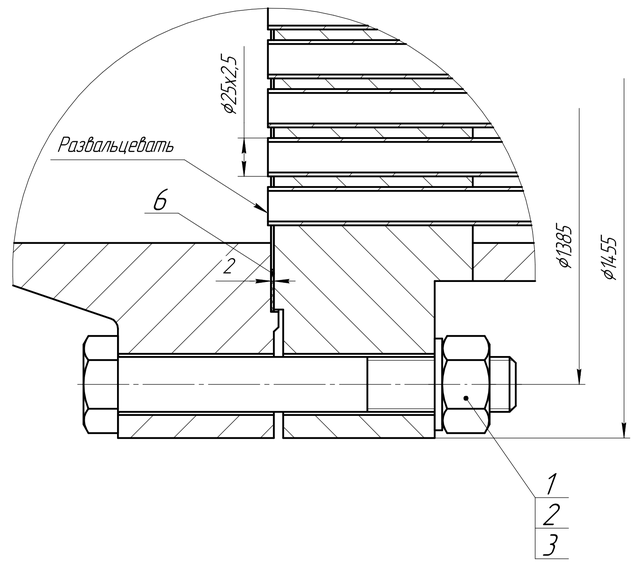

Г–Г

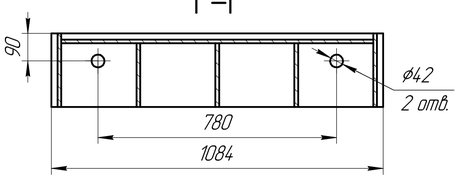

Техническая характеристика

1. Поверхность теплообмена – 413 м^2.
2. Давление этилена в межтрубном пространстве – 4 МПа.
3. Давление топочного газа в трубном пространстве – 1 МПа.
.4 Масса аппарата 13298 кг
5. Длина труб – 4500 мм.
6. Количество труб – 1027 шт.
7. Размещение труб по вершинам равносторонних треугольников.

Технические требования

1. Аппарат изготовить и поставить согласно ОСТ 26-291-71 "Сосуды и аппараты сварные стальные"
2. Аппарат подлежит регистрации органах Гостехнадзора

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.								1:10
Пров.								
Т.контр.						Лист	Листов	1
Н.контр.								
Утв.								

Копировал Формат А1

КОМПАС-3D v23 Учебная версия © 2024 ООО "АСКОН-Системы проектирования" Россия. Все права защищены
Не для коммерческого использования

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.