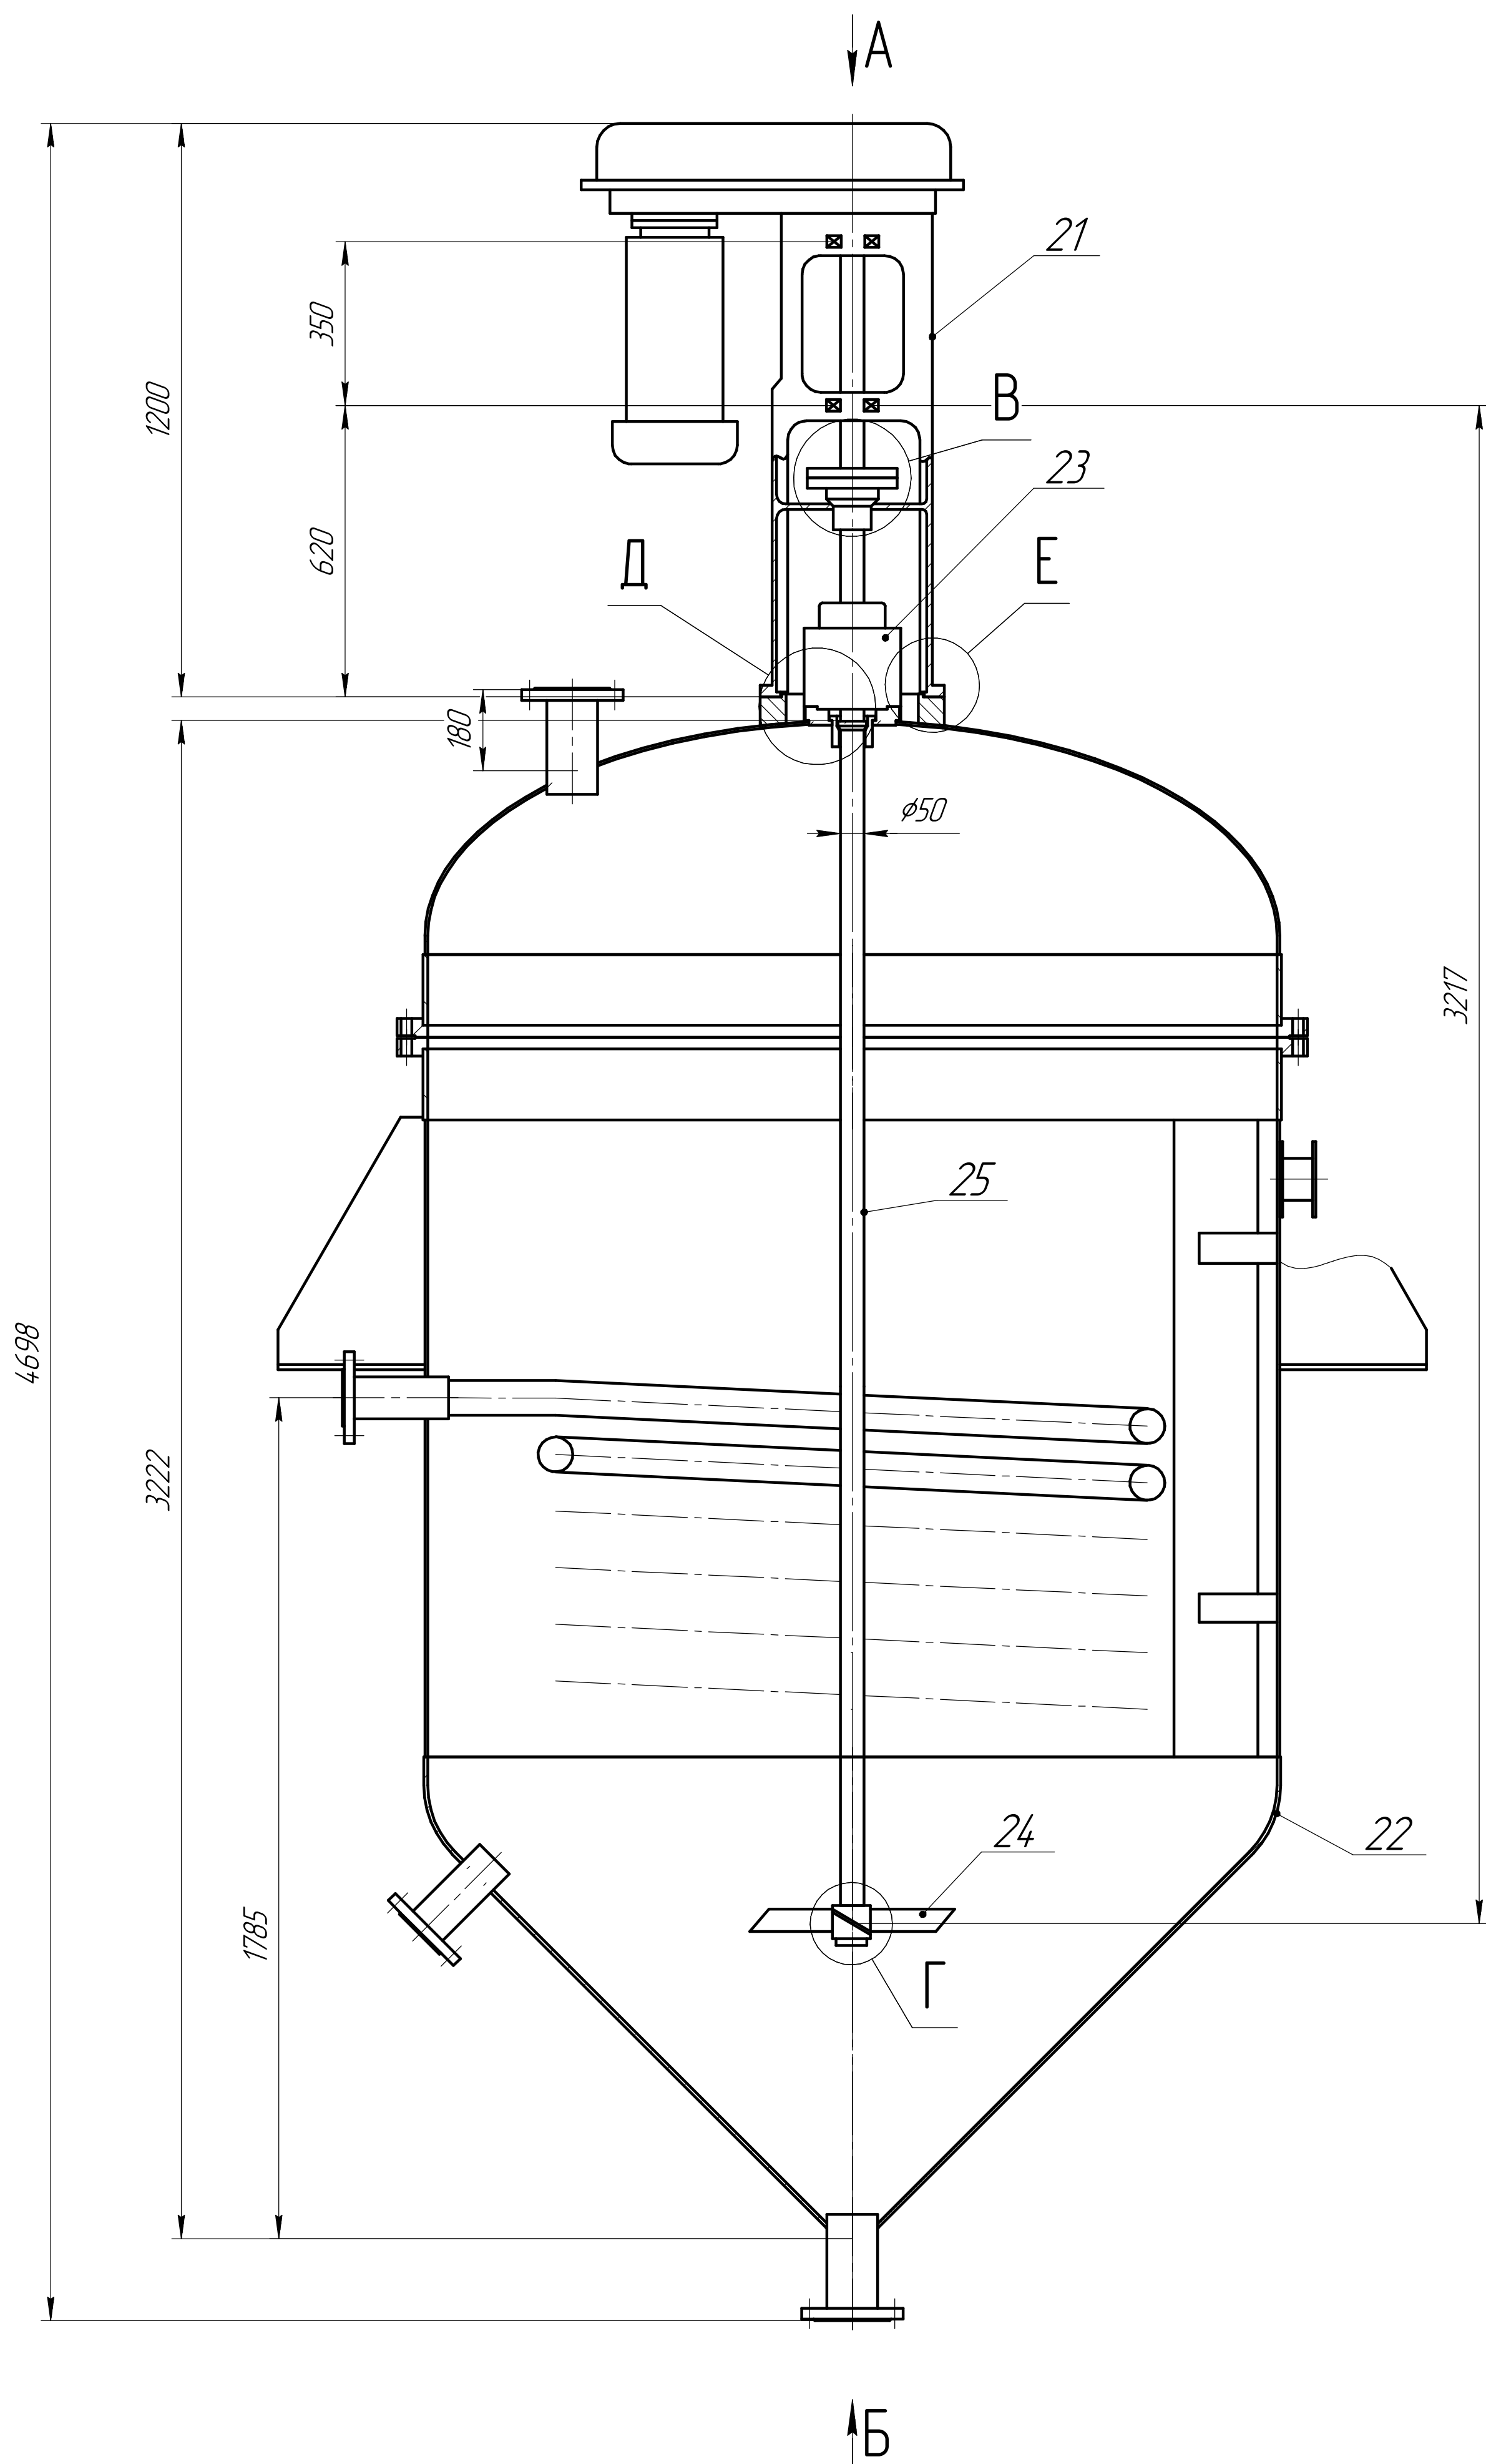


Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Доп. указания
		<i>Покупные изделия</i>		
1		Болт М16-6дх30,88 40 ГОСТ 7798-70	2	
2		Болт М12-6дх65,21 12Х18Н10Т ГОСТ 7805-70	10	
3		Болт М20-6дх80,21 12Х18Н10Т ГОСТ 7798-70	20	
4		Гайка М12-6Н10 12Х18Н10Т ГОСТ 5927-70	6	
5		Гайка М12-6Н10 40 ГОСТ 5927-70	18	
6		Гайка М20-6Н10 12Х18Н10Т ГОСТ 5915-70	20	
7		Гайка М14-6Н10 40 ГОСТ 5927-70	8	
8		Гайка М64х2-6Н10 40 ГОСТ 11871-88	1	
9		Пластина стопорная	1	
10		Прокладка 1-1800-0,6 ГОСТ 287596-90	1	
11		Шайба 12 12Х18Н10Т ГОСТ 13463-77	8	
12		Шайба 12 40 ГОСТ 6402-70	18	
13		Шайба 20 30Х19 ГОСТ 6402-70	20	
14		Шайба 14 65Г ГОСТ 6402-70	8	
15		Шайба 64 65Г ГОСТ 11872-89	1	
16		Шайба 80 65Г ГОСТ 11872-89	1	
17		Шпилька М16-6дх240,88 40 ГОСТ 22033-76	4	
18		Шпилька М14-6дх70,88 40 ГОСТ 22033-76	8	
19		Шпанка 18х11х90 ГОСТ 23360-78 40	2	
20		Уплотнение торцовое		
		ТЗ-50-0,6 АТК 24.20113-90	1	
		<i>Вновь разрабатываемые изделия</i>		
21	206.06.9.01.00.000 ВО	Привод. Однций вал	1	
22	206.06.9.02.00.000 ВО	Карпус. Однций вал	1	
23	206.06.9.03.00.000	Мухфта (полумухфта) фланцевая	1	
24	206.06.9.04.00.000	Мешалка трехлопастная	1	
25	206.06.9.05.00.000	Вал		



Обозначение штуцера	Назначение штуцера	Ду, мм	Ру, мм
A1	Для загрузки	200	0,3
B1	Резервный	100	0,3
B1	Резервный	100	0,3
Г1	Технологический	100	0,3
Д1	Для трубы передавливания	100	0,3
Е1	Для манометра	50	0,3
Ж1	Для термопары	M27x2	0,3
З1	Технологический	150	0,3
И1, И2	Для входа и выхода теплоносителя	80	0,3
К1	Для слива	100	0,3
Л1	Люк	400	0,3

Техническая характеристика

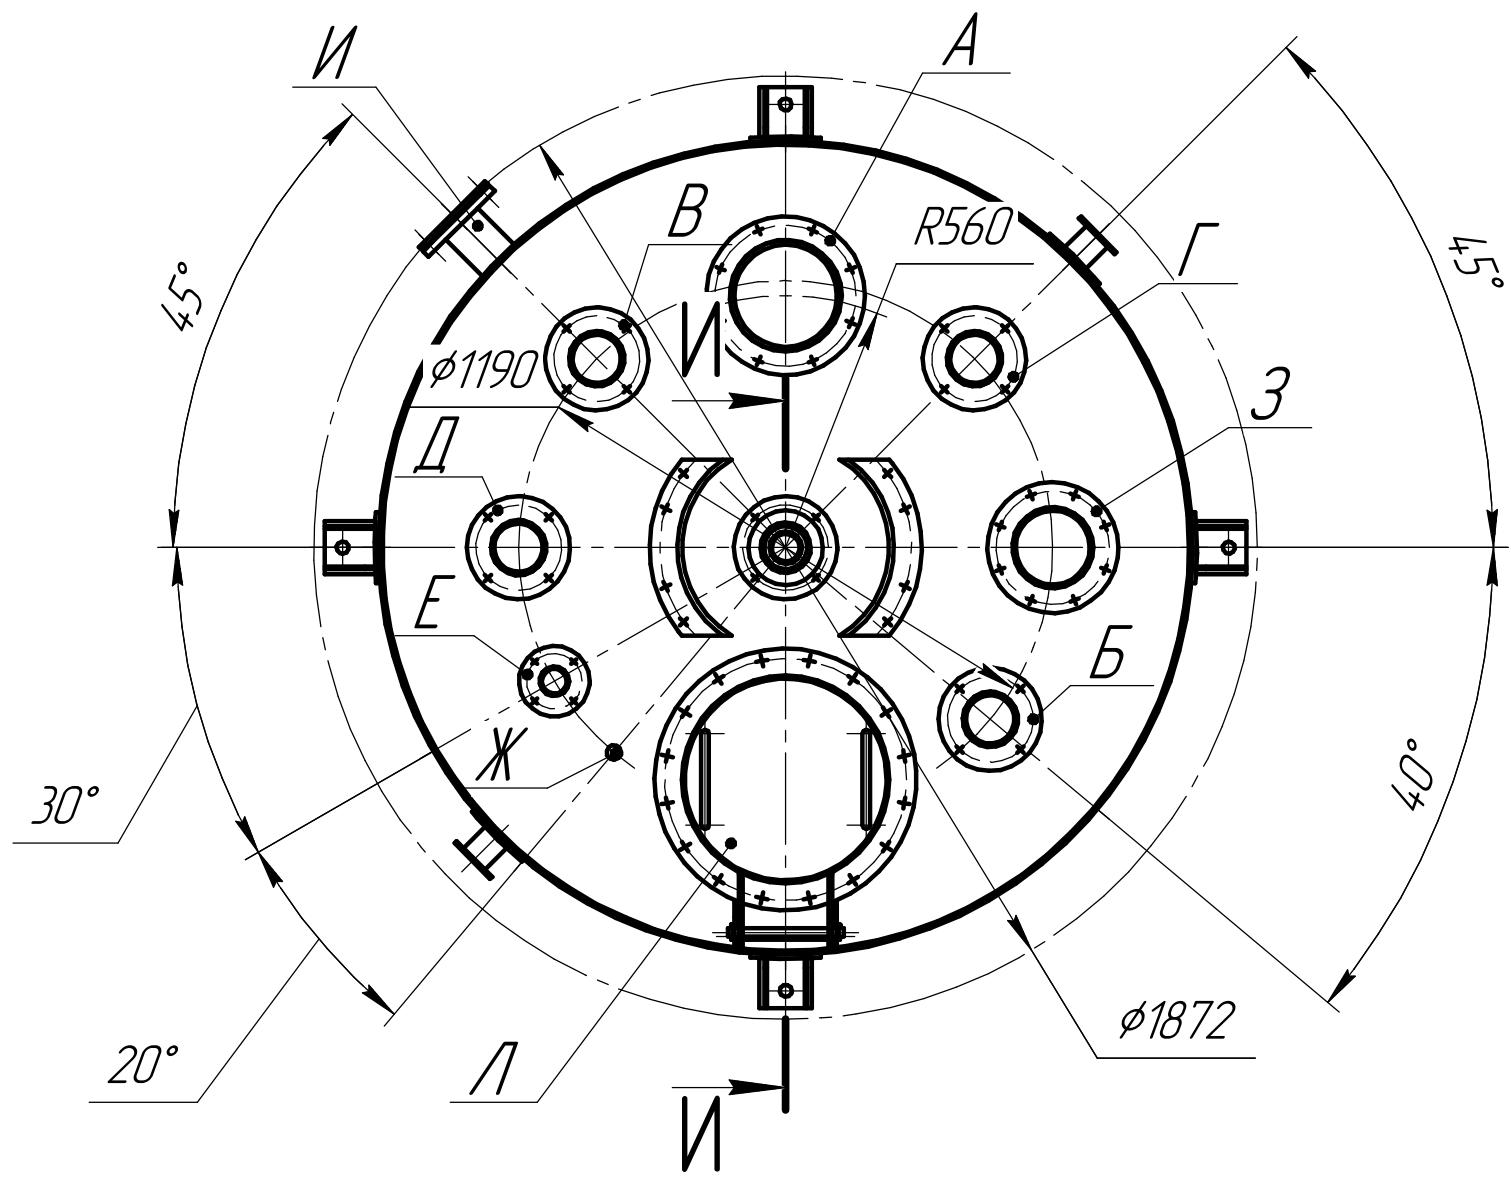
1. Среда в аппарате: HNO_3 концентрация 10%
плотность 1050 кг/м^3 , температура – 150°C
2. Номинальный объем $6,3 \text{ м}^3$, рабочий $4,843 \text{ м}^3$.
3. Срок службы 10 лет.
4. Давление в корпусе рабочее:
избыточное – $0,2 \text{ МПа}$;
остаточное – $0,02 \text{ МПа}$.
5. Давление в корпусе расчётное предельное:
избыточное не более $0,3 \text{ МПа}$;
остаточное не менее $0,03 \text{ МПа}$.
6. Мощность электродвигателя типа 4, исполнения 1, габарита 1:
расчетная $2,7 \text{ кВт}$;
номинальная $3,0 \text{ кВт}$.
7. Частота вращения вала мешалки:
рабочая 400 об/мин ;
предельная 173 об/мин .
8. Масса аппарата в рабочем состоянии не более $7,4 \text{ т}$.

Технические требования

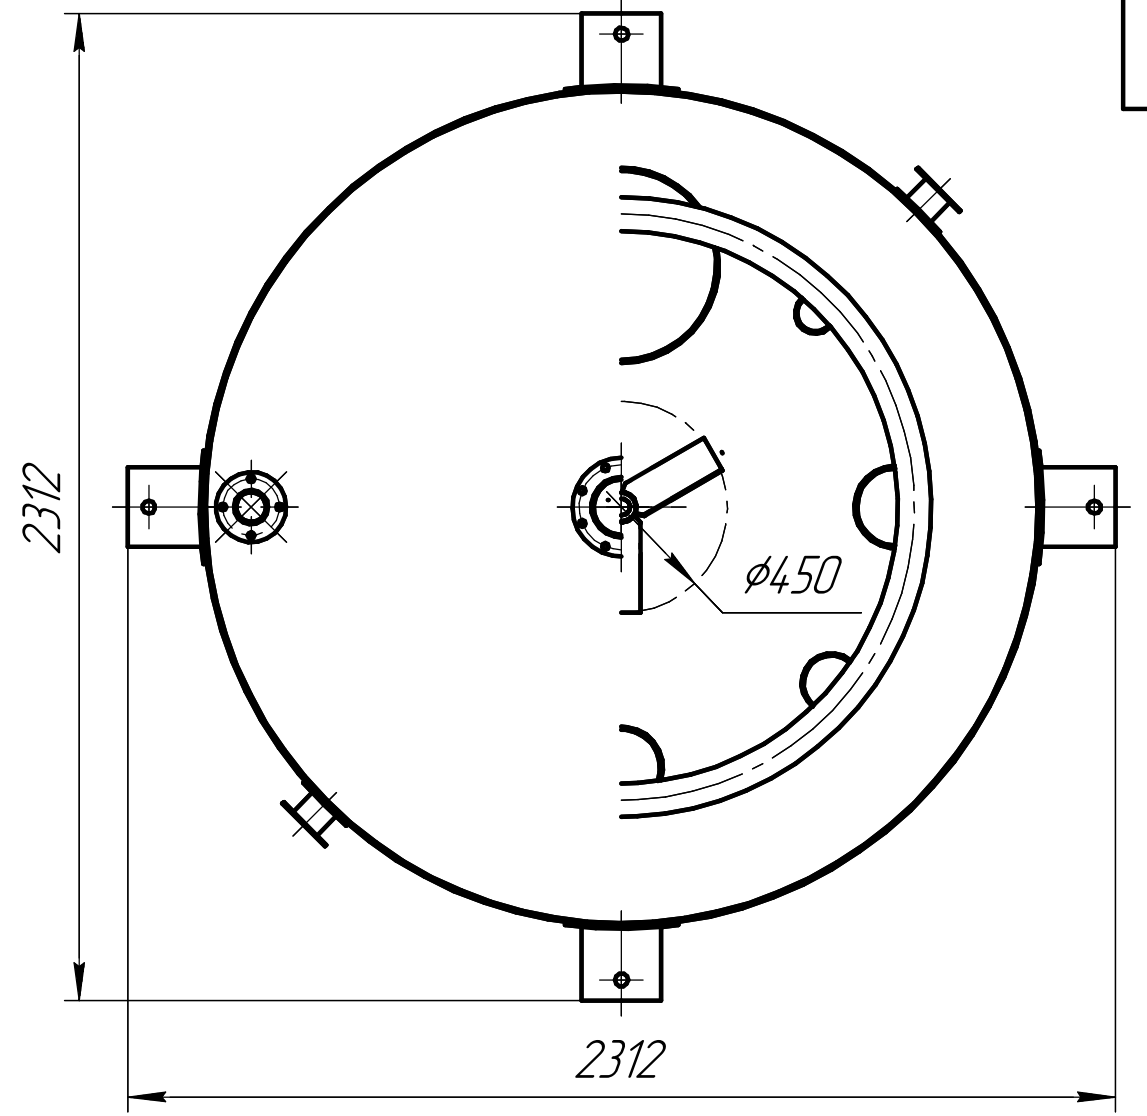
1. Аппарат изготовить и испытать в соответствии с ОСТ 24-01-1244-88Е "Аппараты с механическими перемешивающими устройствами. Общие технические условия".
2. Корпус аппарата изготовить и испытать согласно ОСТ 26-291-87Е "Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия".
3. Аппарат подлежит регистрации в органах Госгортехнадзора и должен соответствовать инструкции ПБЮ-45-96 "Правила устройства и эксплуатации сосудов, работающих под давлением".
4. Корпус аппарата подвергнуть гидравлическому испытанию пробным давлением 0,667 МПа.
5. Материал корпуса аппарата и люка – сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72; вала, мешалки, шпонки и фланцев – сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72; опор и цапф – Ст3сп ГОСТ 380-2005.
6. Допустимая скорость коррозии не более 0,1 мм в год.
7. Торцовое уплотнение должно соответствовать требованиям ОСТ 26-01-88-87Е "Уплотнение валов торцовые для аппаратов с перемешивающими устройствами. Общие технические условия".
8. Фланцевые соединения должны соответствовать ГОСТ 875.9-90 "Фланцы сосудов и аппаратов Технические требования".
9. Конструкция мешалки по АТК 24.201.17-90
Штцеров по АТК 24.218.06-90, корпус аппарата по ГОСТ 9931-85.

[illegible]

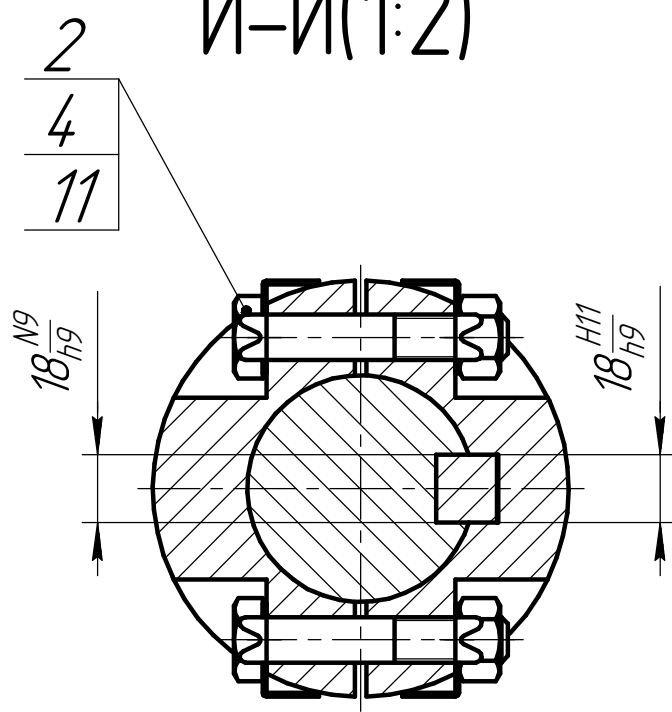
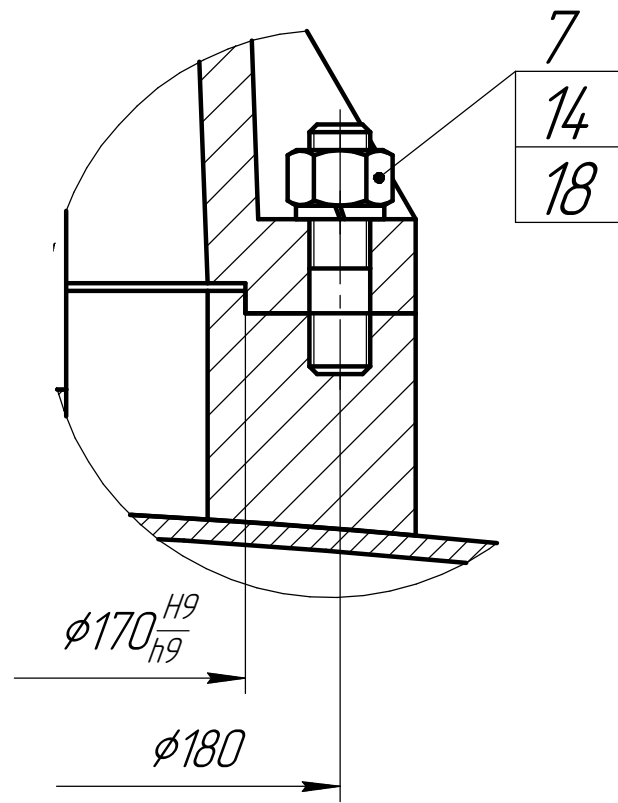
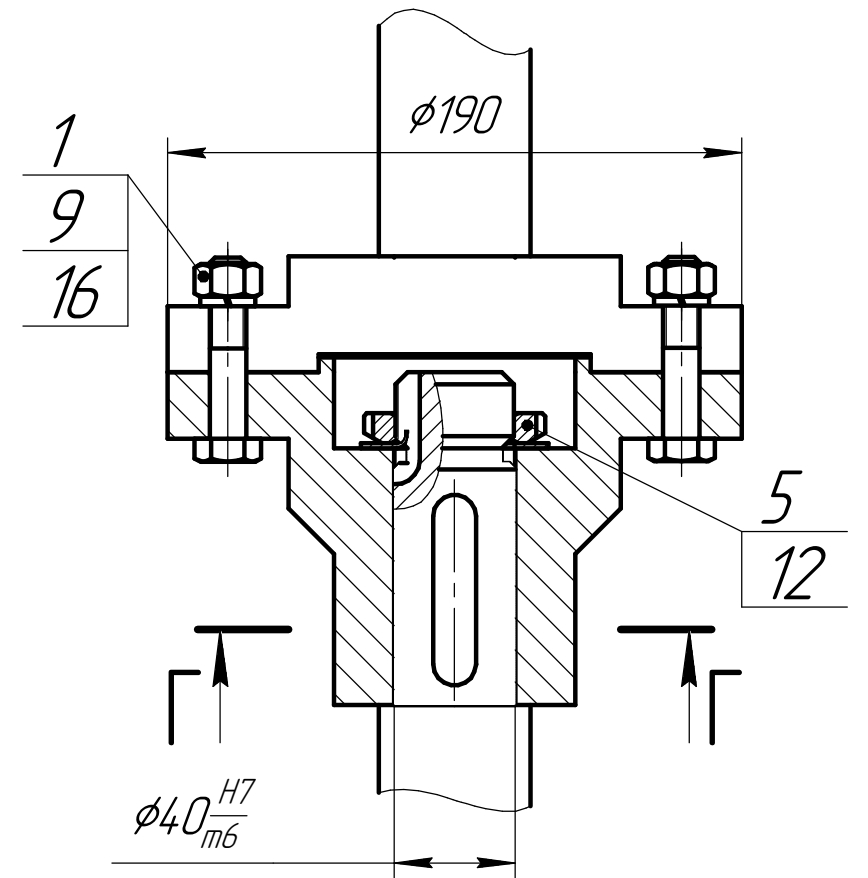
A(1:10) привод не показан



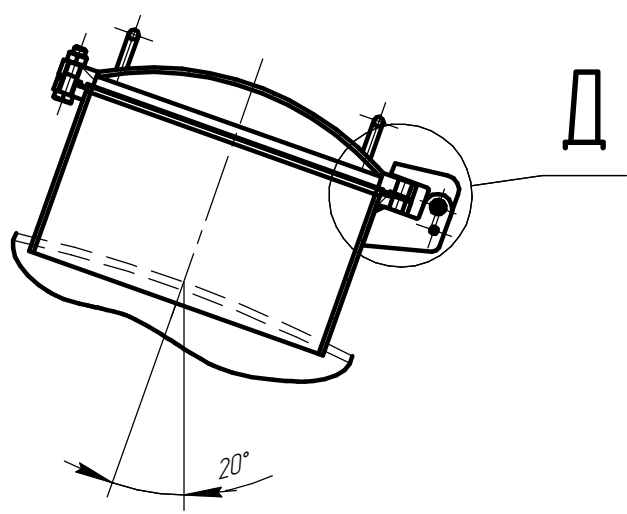
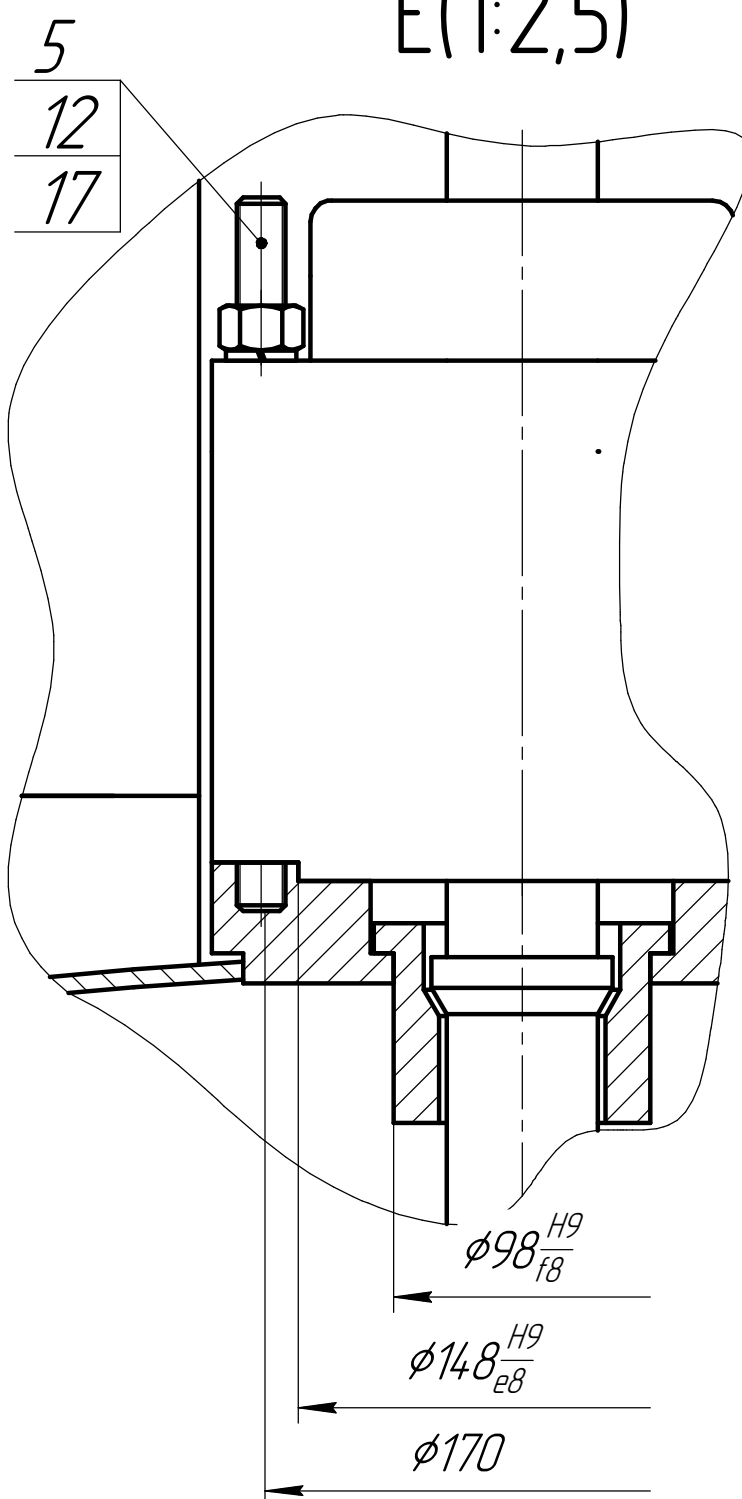
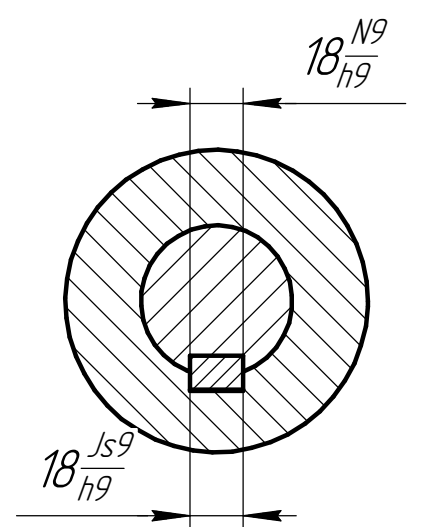
Б(1:20)



И-И(1:2)

 $\Gamma(1:2)$ 
$$B(1:2,5)$$


И-И(1:10)


$$E(1:2,5)$$

$$\Gamma - \Gamma(1:2)$$


Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Итого

2

Копировал

Формат А2

2

Не для коммерческого использования