

A(1:10) Привод не показан

Обозначение штуцера	Назначение штуцера	D_y , мм	P_y , МПа
A_1	Для загрузки	150	0,6
B_1	Резервный	100	0,6
B_1	Резервный	100	0,6
Γ_1	Технологический	100	0,6
D_1	Для трубы перекачивания	80	0,6
E_1	Для манометра	50	0,6
$Ж_1$	Для термометра	M27×2	0,6
$И_1$	Вход и выход теплоносителя	50	0,6
K_1	Для слива	100	0,6
L_1	Люк	250	0,6

Поз	Обозначение	Наименование	кол.	Доп. указания
		Покупные изделия		
1		Болт М6-6х25.12Х18Н10Т		
		ГОСТ 5632-2014	3	
2		Болт М8-6х20.35		
		ГОСТ 1050-88	2	
3		Болт М16-6х95 ГОСТ 3033-79		
		12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014	12	
4		Болт М20-6х150.12Х18Н10Т		
		ГОСТ 5632-2014	68	
5		Шпилька М16-6х220.35		
		ГОСТ 22033-76	4	
6		Шпилька М20-6х60.35		
		ГОСТ 22033-76	8	
7		Гайка М12-6Н.35		
		ГОСТ 5927-70	8	
8		Гайка М16-6Н.12Х18Н10Т		
		ГОСТ 5915-70	12	
9		Гайка М16-6Н.35		
		ГОСТ 5927-70	4	
10		Гайка М20-6Н.12Х18Н10Т		
		ГОСТ 5927-70	76	
11		Гайка М39х1,5-6Н.35		
		ГОСТ 11871-88	1	
12		Шайба 6.12Х18Н10Т ГОСТ 3463-77	3	
13		Шайба 12.35 ГОСТ 6402-70	8	
14		Шайба 16.12Х18Н10Т ГОСТ 6402-70	16	
15		Шайба 20.12Х18Н10Т ГОСТ 6402-70	76	
16		Шайба 39.35 ГОСТ 11872-89	1	
17		Шпонка 10х9х56		
		ГОСТ 10748-79 12Х18Н10Т	1	
18		Шпонка 14х9х63		
		ГОСТ 23360-78 Сталь 35	2	
19		Прокладка 1-250-10		
		ГОСТ 28759.2-90	1	Фторпласт-4
20		Прокладка 1-1400-10		
		ГОСТ 28759.2-90	1	Фторпласт-4
21		Уплотнение тарцевое		
		ТЗ-50-0,6 АТК24.20113-90	1	
		Вновь разрабатываемые изделия		
22	205.024.01.00.000 ВО	Привод. Общий вид	1	
23	205.024.02.00.000 ВО	Корпус. Общий вид	1	
24	205.024.03.00.000	Муфта фланцевая	1	
25	205.024.04.00.000	Мешалка турбинная открытая	1	
26	205.024.05.00.000	Вал	1	
27	205.024.06.00.000	Втулка монтажная	1	

Техническая характеристика


1. Среда в аппарате: Глицерин
плотность 1200 кг/м^3 , температура – 280°C
2. Номинальный объем 2 м^3 , рабочий – $1,51 \text{ м}^3$.
3. Срок службы 10 лет.
4. Давление в корпусе рабочее:
избыточное – $0,5 \text{ МПа}$;
остаточное – $0,02 \text{ МПа}$
5. Давление в корпусе расчетное предельное:
избыточное не более $0,6 \text{ МПа}$;
остаточное не менее $0,003 \text{ МПа}$.
6. Мощность электродвигателя типа 1, исполнения 3, габарита 1:
расчетная – 161 кВт ;
номинальная – $3,0 \text{ кВт}$.
7. Частота вращения вала мешалки:
рабочая – 160 об/мин ;
предельная – 310 об/мин .
8. Масса аппарата в рабочем состоянии не более – $4,25 \text{ т}$.

Технические требования


1. Аппарат изготовить и испытать в соответствии с ОСТ 24-01-1244-88Е "Аппараты с механическими перемешивающими устройствами. Общие технические условия".
2. Корпус аппарата изготовить и испытать согласно ОСТ 26-291-87Е "Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия".
3. Аппарат подлежит регистрации в органах Госгортехнадзора и должен соответствовать инструкции П50-45-96 "Правила устройства и эксплуатации сосудов, работающих под давлением".
4. Корпус аппарата подвергнуть гидравлическому испытанию пробным давлением 0,667 МПа.
5. Материал корпуса аппарата и люка – сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72; вала, мешалки, шпанки и фланцев – сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72; опор и цапф – Ст3сп ГОСТ 380-2005.
6. Допустимая скорость коррозии не более 0,1 мм в год.
7. Торцовое уплотнение должно соответствовать требованиям ОСТ 26-01-88-87Е "Уплотнение валов торцовые для аппаратов с перемешивающими устройствами. Общие технические условия".
8. Фланцевые соединения должны соответствовать ГОСТ 875.9-90 "Фланцы сосудов и аппаратов Технических требований".
9. Конструкция мешалки по АТК 24.201.17-90, Штицеров по АТК 24.218.06-90, корпус аппарата по ГОСТ 9931-85.

					205.024.00.00.00 В0				
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Аппарат с мешалкой Общий вид		Лист	Масса	Масштаб	
Разработ.	Спецификация Т.С.	Поправ.	П.И.						1:10
Лист						Лист	1	Листов	2
Исполн.	Умб.	Кафедра механики				СПбГТИ(ТУ) группа 232			


Б(1:10)

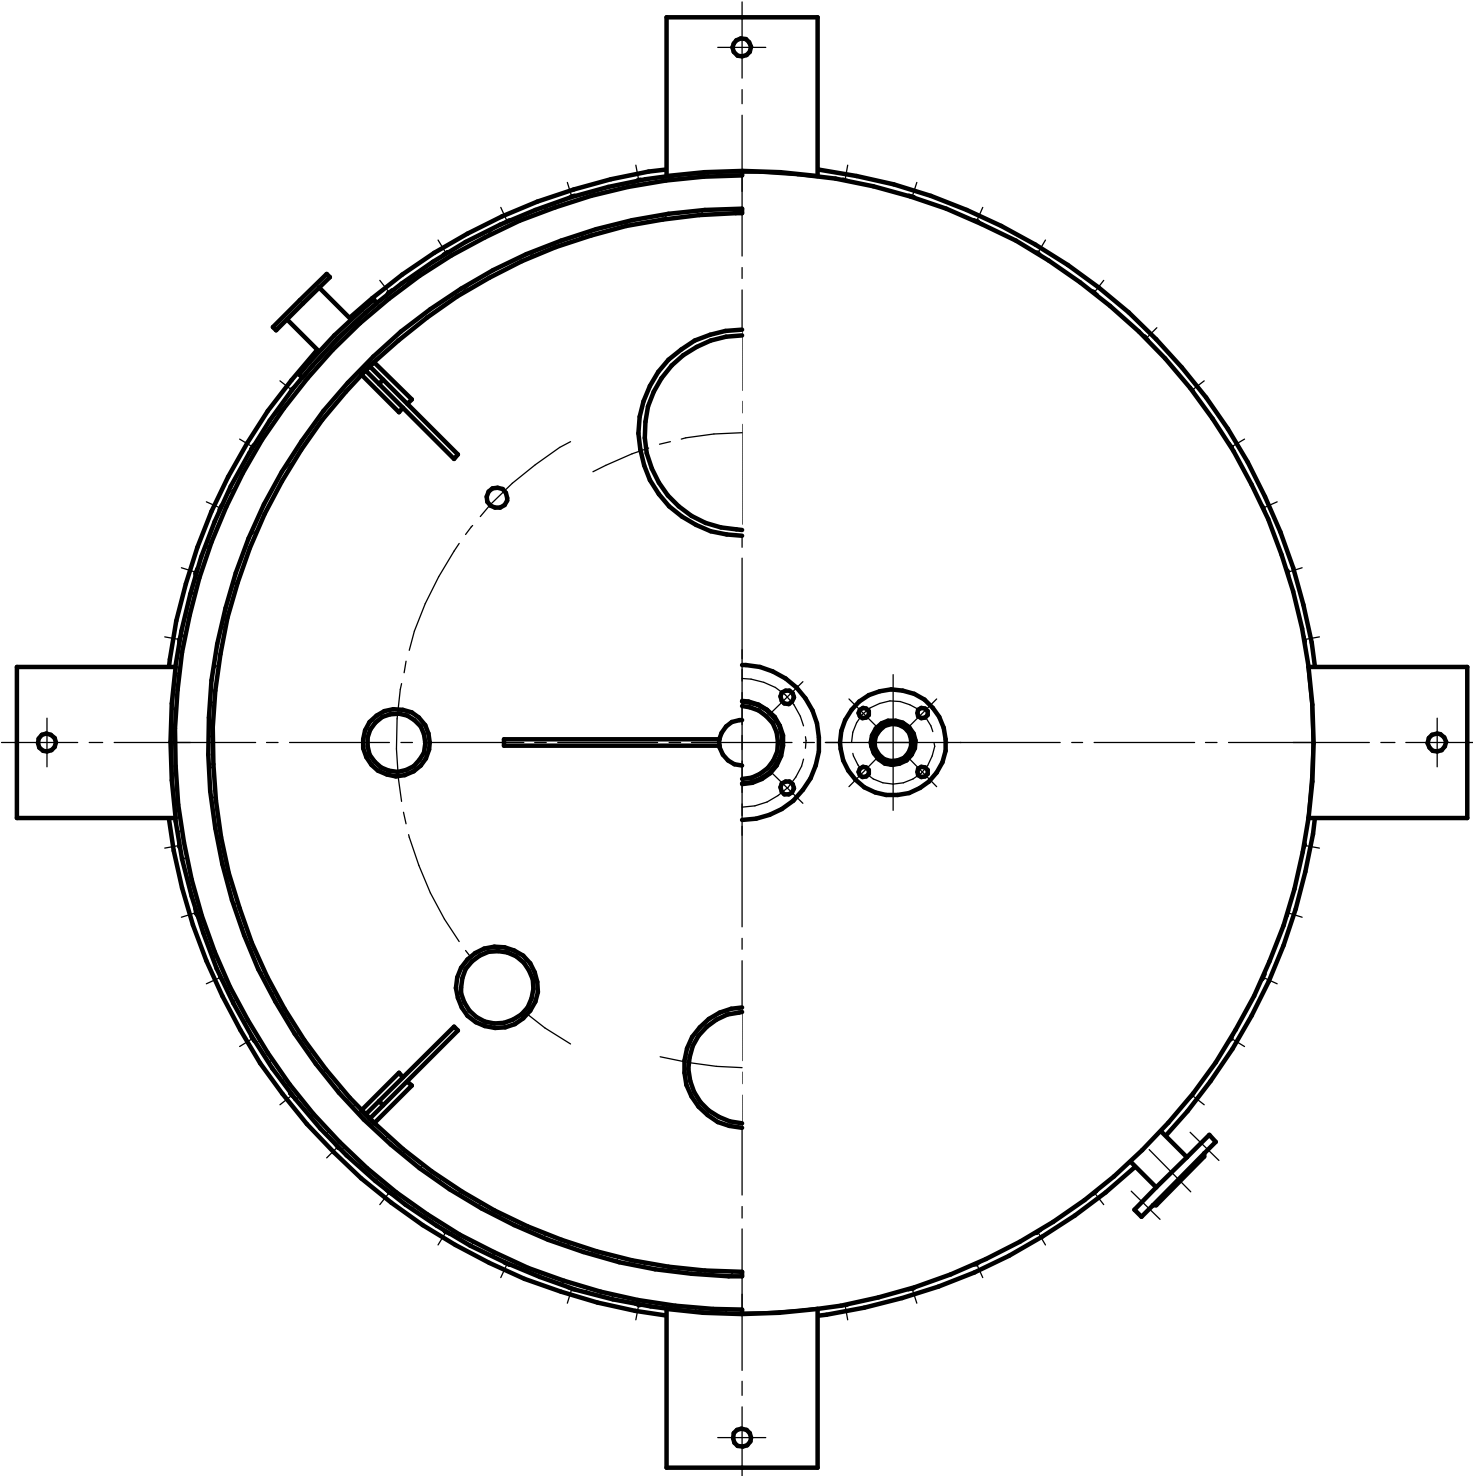


Л-Л(1:10)

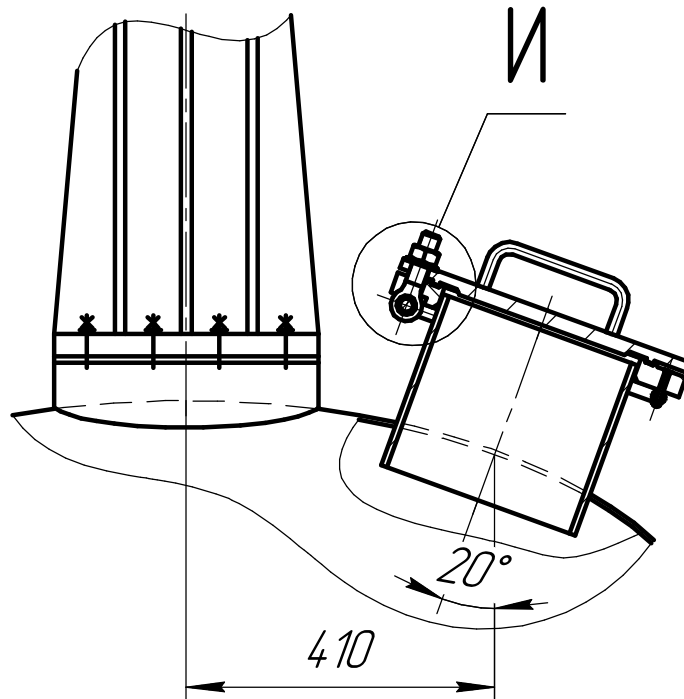


И(1:2)

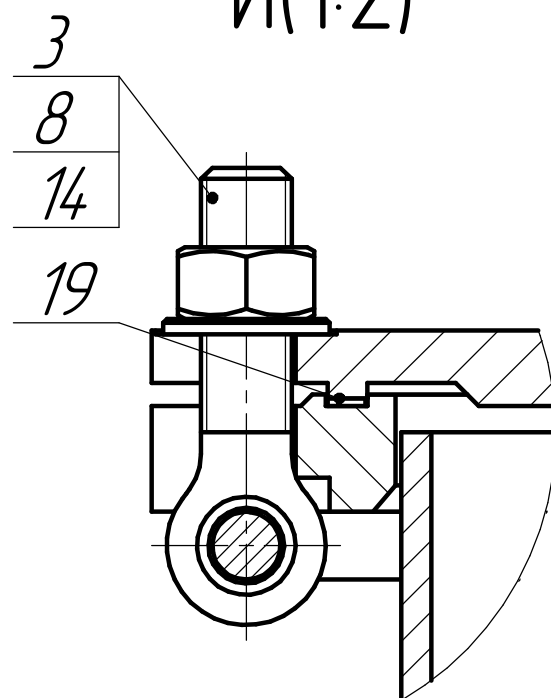


Е(1:2)

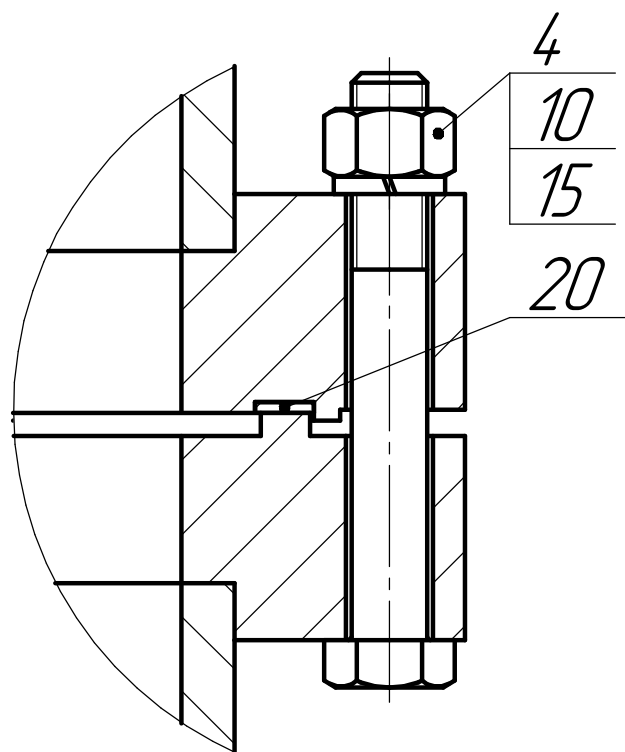


К-К(1:2)

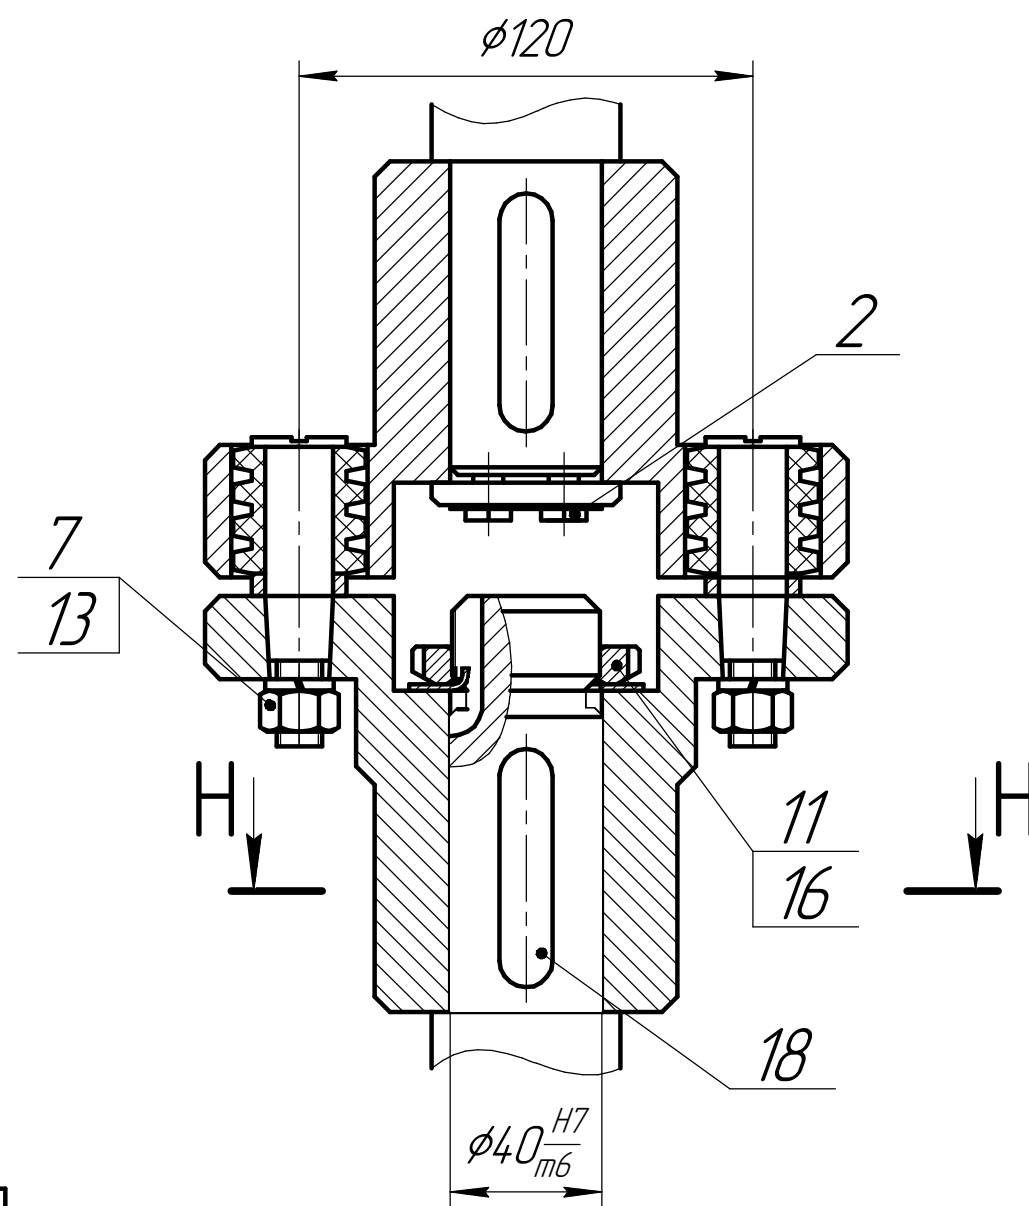


Ж(1:1)

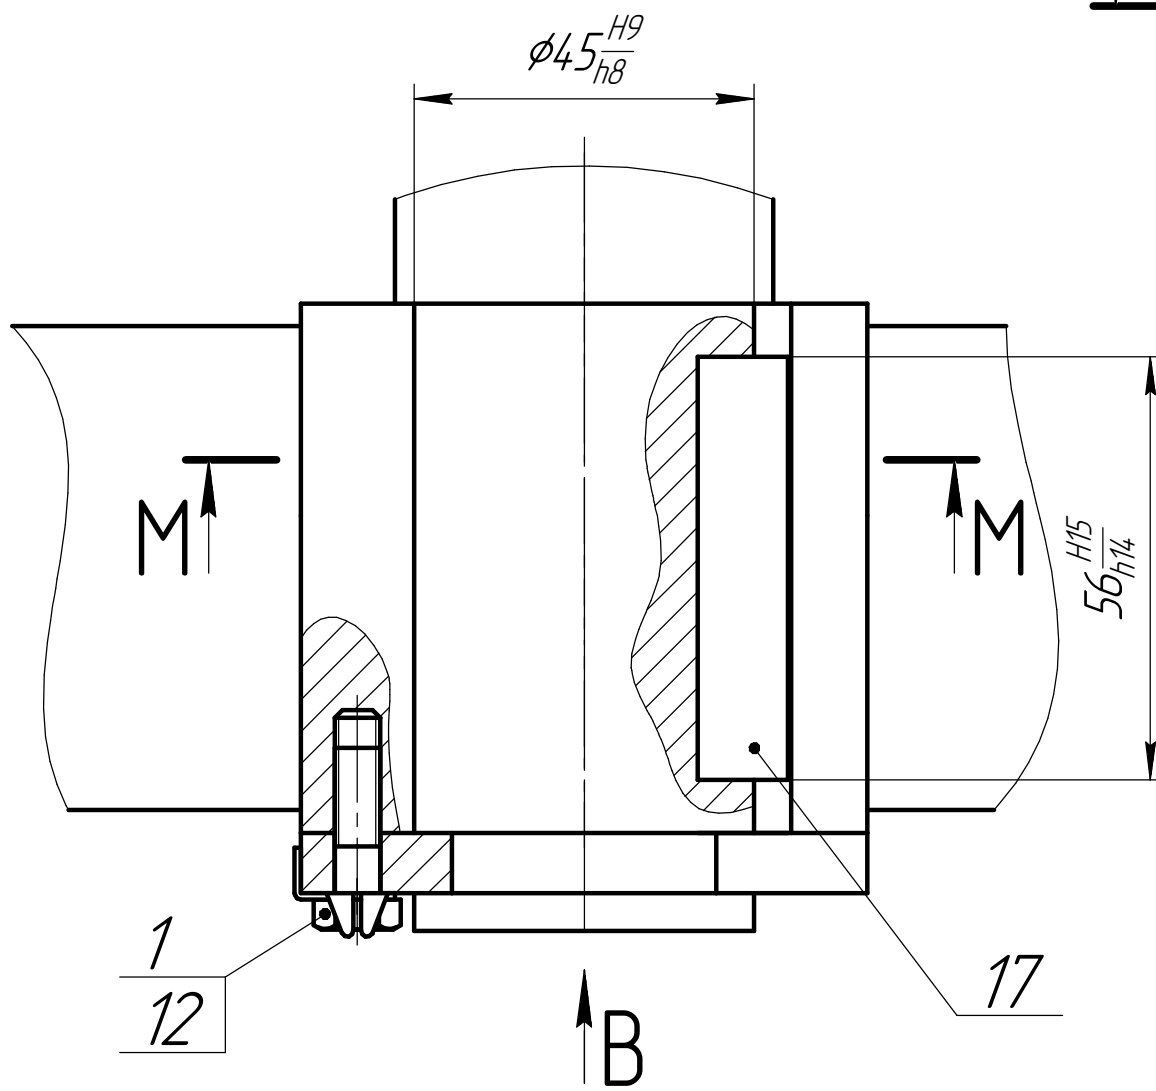


Д(1:2,5)

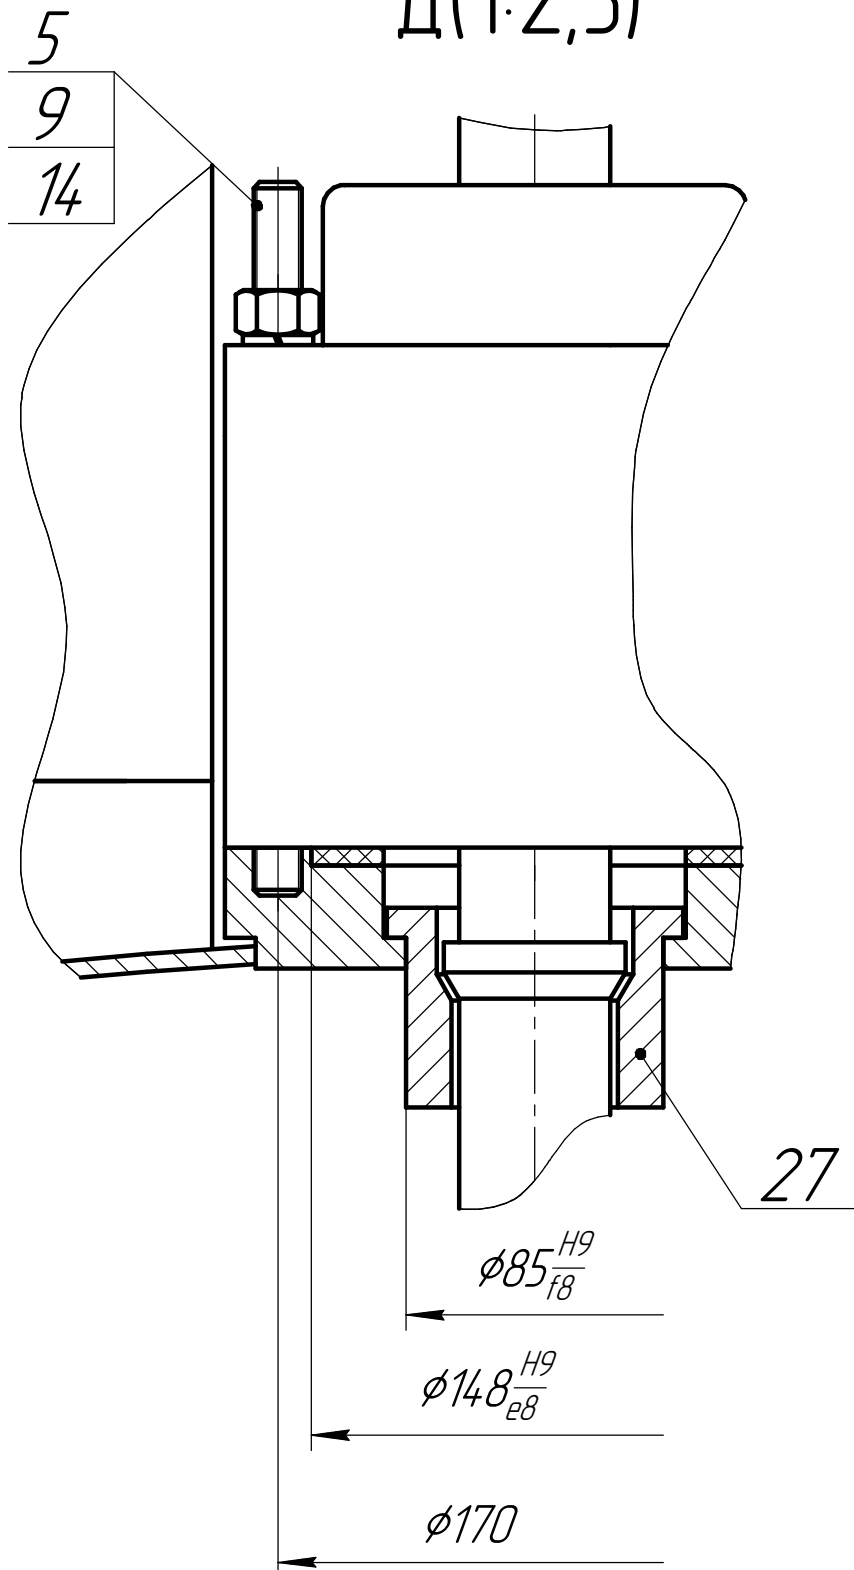

В(1:2)

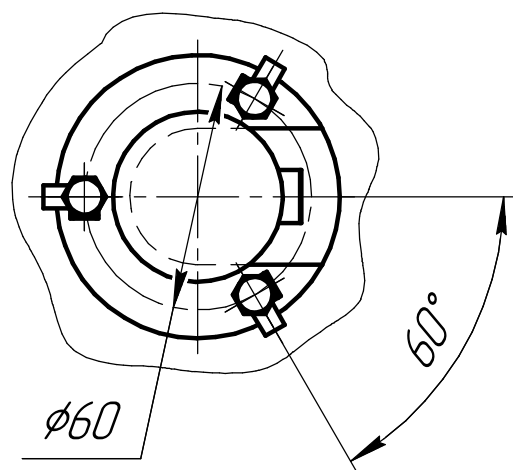

Н-Н(1:1)

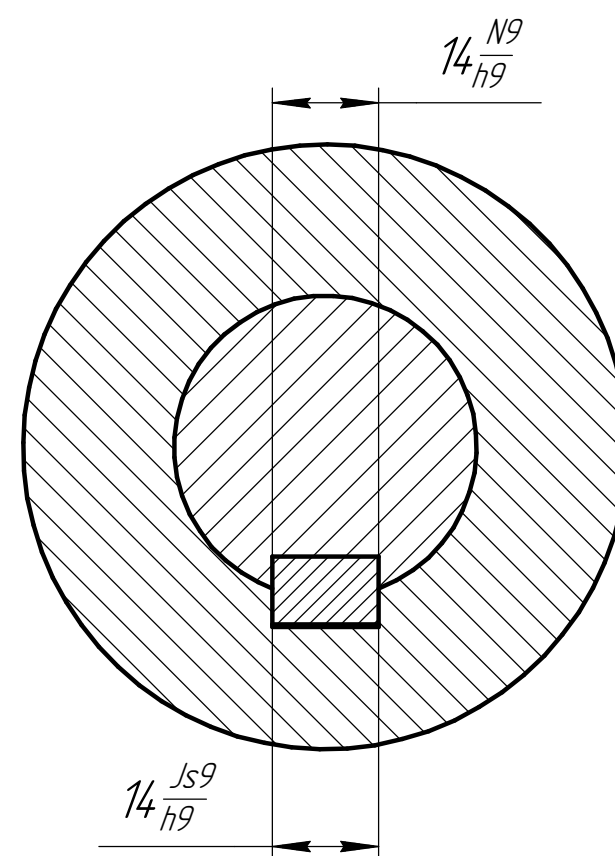

М-М(1:2)

