


Технические требования


1. Корпус аппарата изготовить и испытать согласно ОСТ 26-291-94 «Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия».
2. Аппарат изготовить и испытать в соответствии с ГОСТ 20680-2002 «Аппараты с механическими перемешивающими устройствами. Общие технические условия».
3. Аппарат подлежит регистрации в органах Госгортехнадзора и должен соответствовать инструкции ПБ 10-115-96 «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением».
4. Аппарат подвергнуть гидравлическим испытаниям пробным давлением в Корпусе равным 1,35 МПа, в рубашке – 0,69 МПа.
5. Материал корпуса аппарата и обечайки: сталь толстолистовая 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72 (выполнены шпатель, люк, мешалка, вал корпуса).
6. Допустимая скорость коррозии: не более 0,1 мм/год.
7. Конструкция корпуса типа ВКЗ исполнения 2 ГОСТ 9931-85 по ГОСТ 20680-2002

Технические характеристики

- 1 Параметры рабочей среды: NH_4OH , плотность 890 кг/м³, температура 20°C.
- 2 Номинальный объем аппарата: 3,2 м³;
Рабочий: 2,55 м³
- 3 Средний срок службы аппарата: 2018 ч
- 4 Давление в корпусе рабочее:
избыточное: 1,08 МПа
остаточное: 0,015 МПа
- 5 Давление в рубашке рабочее: 0,55 МПа
- 6 Давление в корпусе расчетное предельное:
внутреннее: 1,15 МПа
наружное: 0,097 МПа
- 7 Давление в рубашке расчетное предельное:
внутреннее: 0,69
наружное: 1,10
- 8 Мощность электродвигателя: расчетная: 2,3 кВт
номинальная: 3,0 кВт
тип привода: 2
исполнение: 1
габарит привода: 2
КПД привода: 0,96
- 9 Частота вращения перемешивающего устройства:
номинальная: 80 об/мин
предельно допустимая: 352 об/мин
- 10 Масса аппарата в рабочем состоянии: не более 3,2 тонн

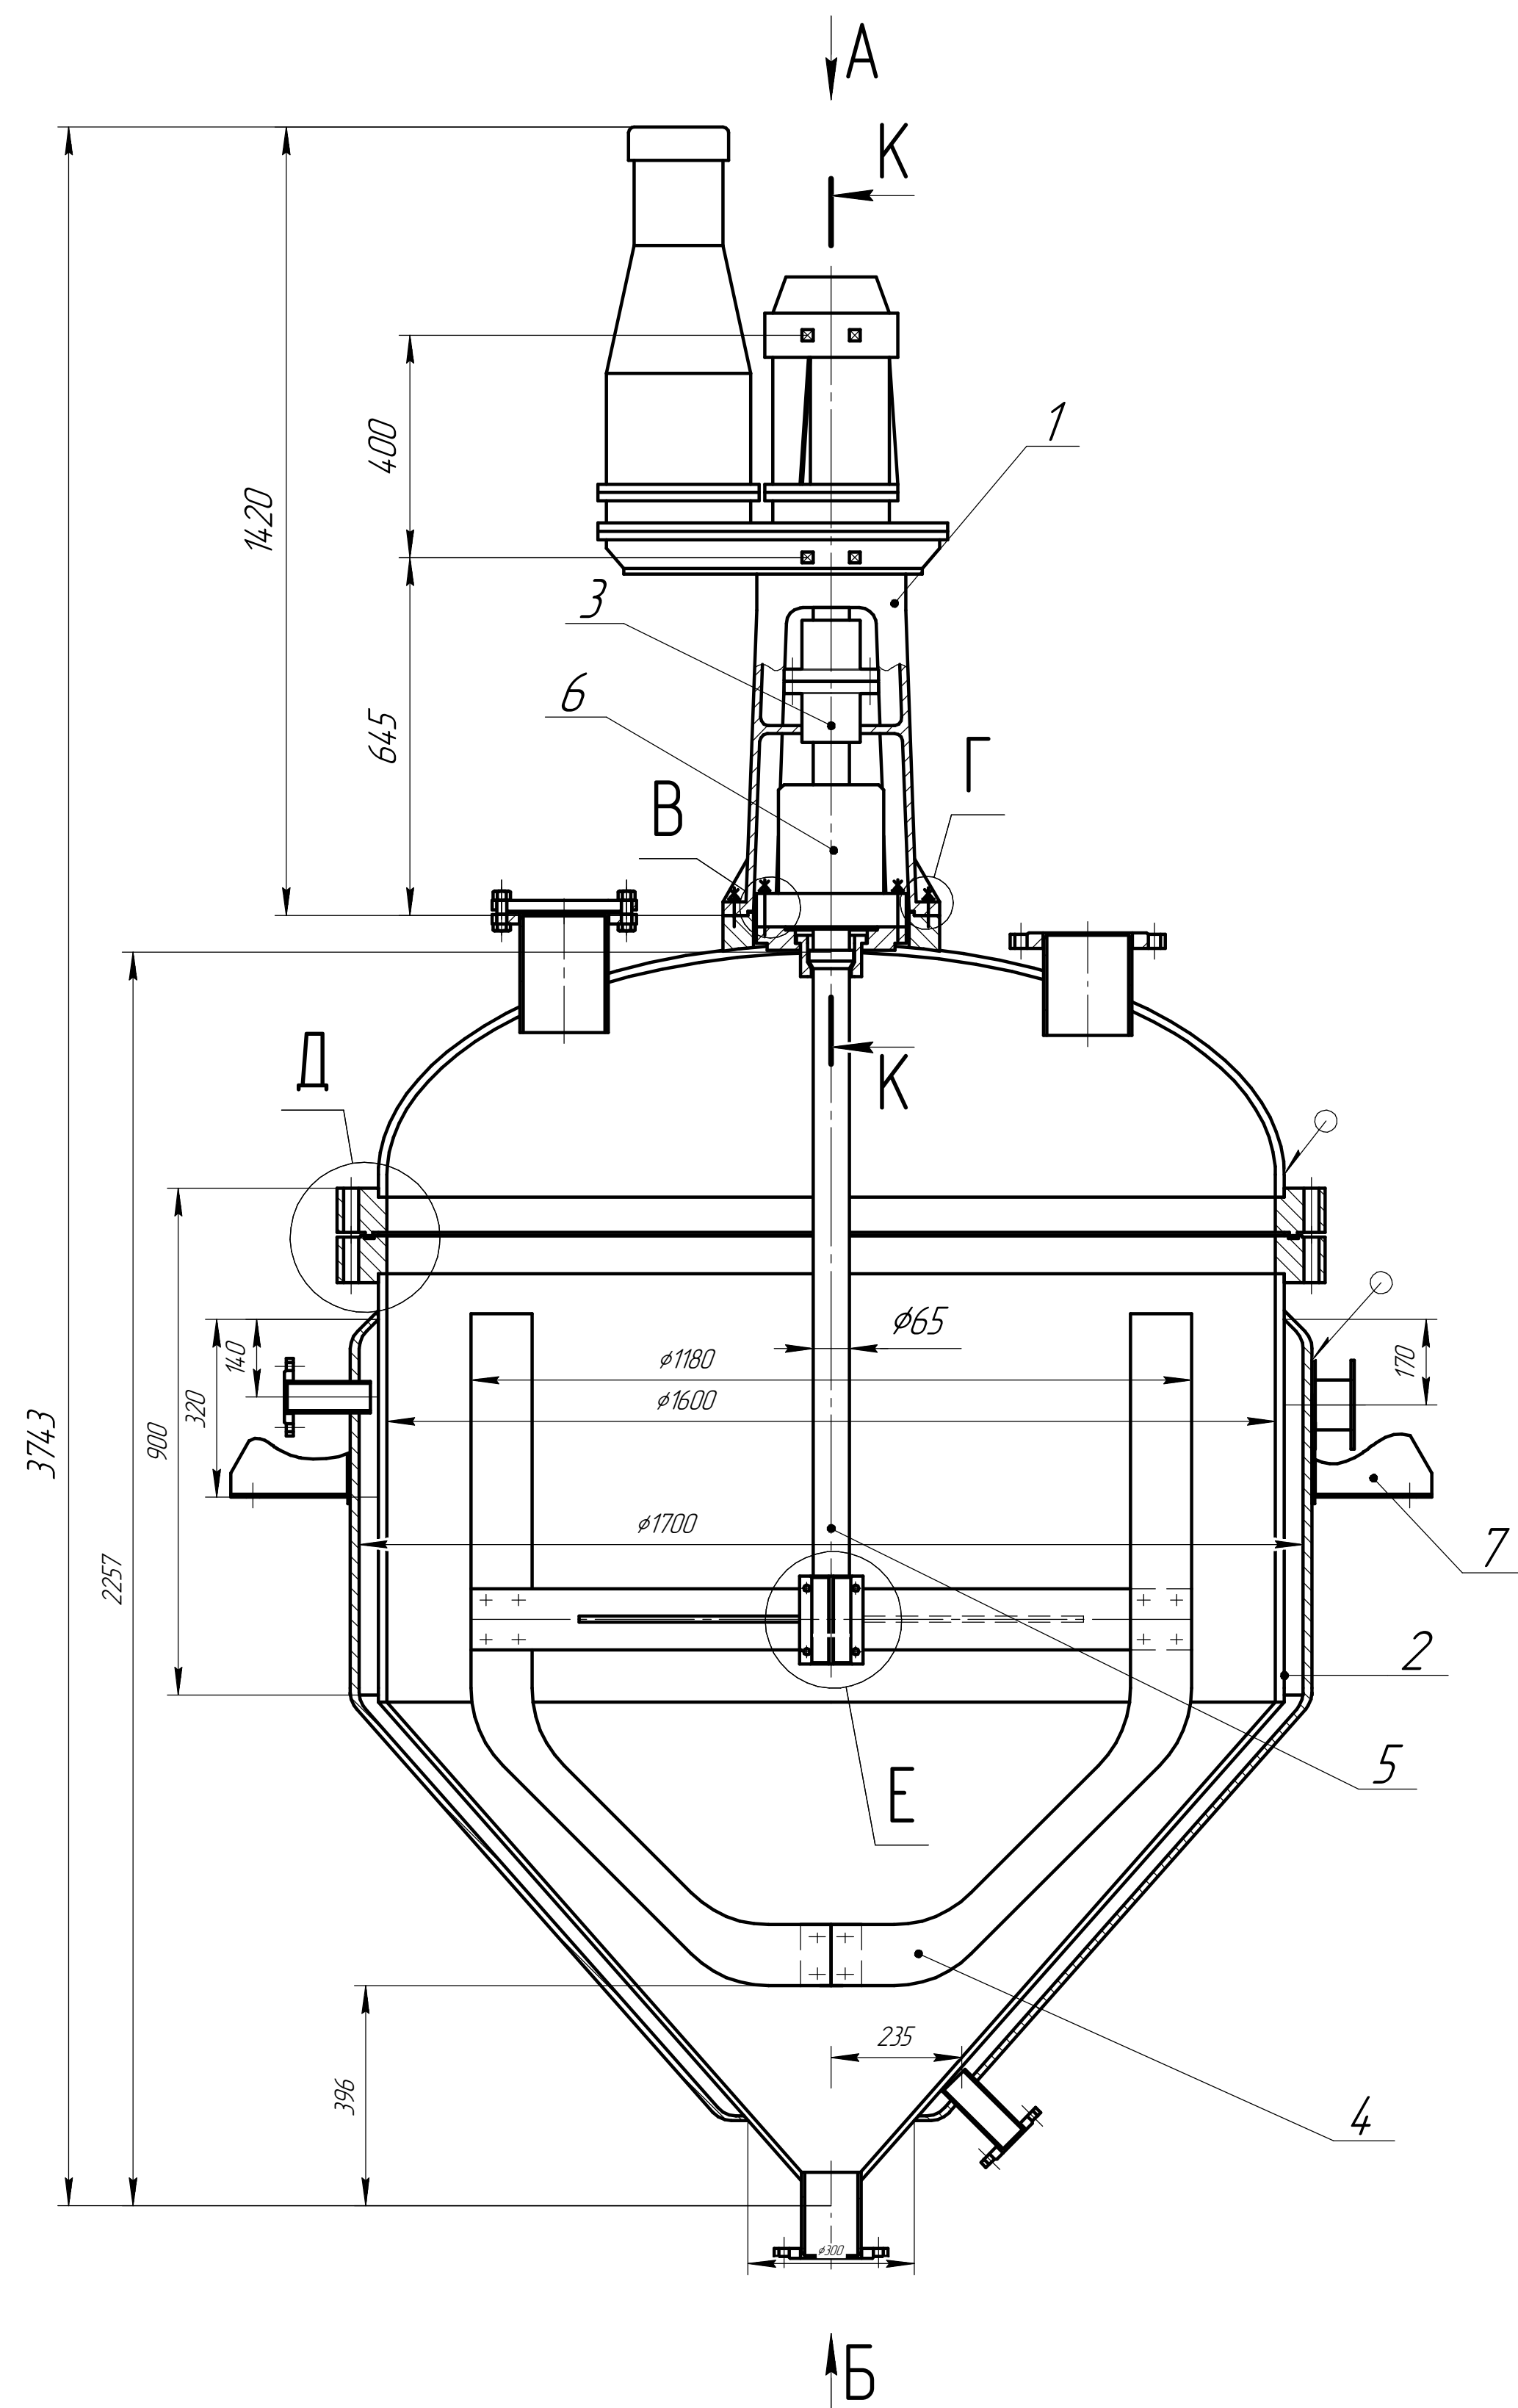

A(1:15)Привод не показан

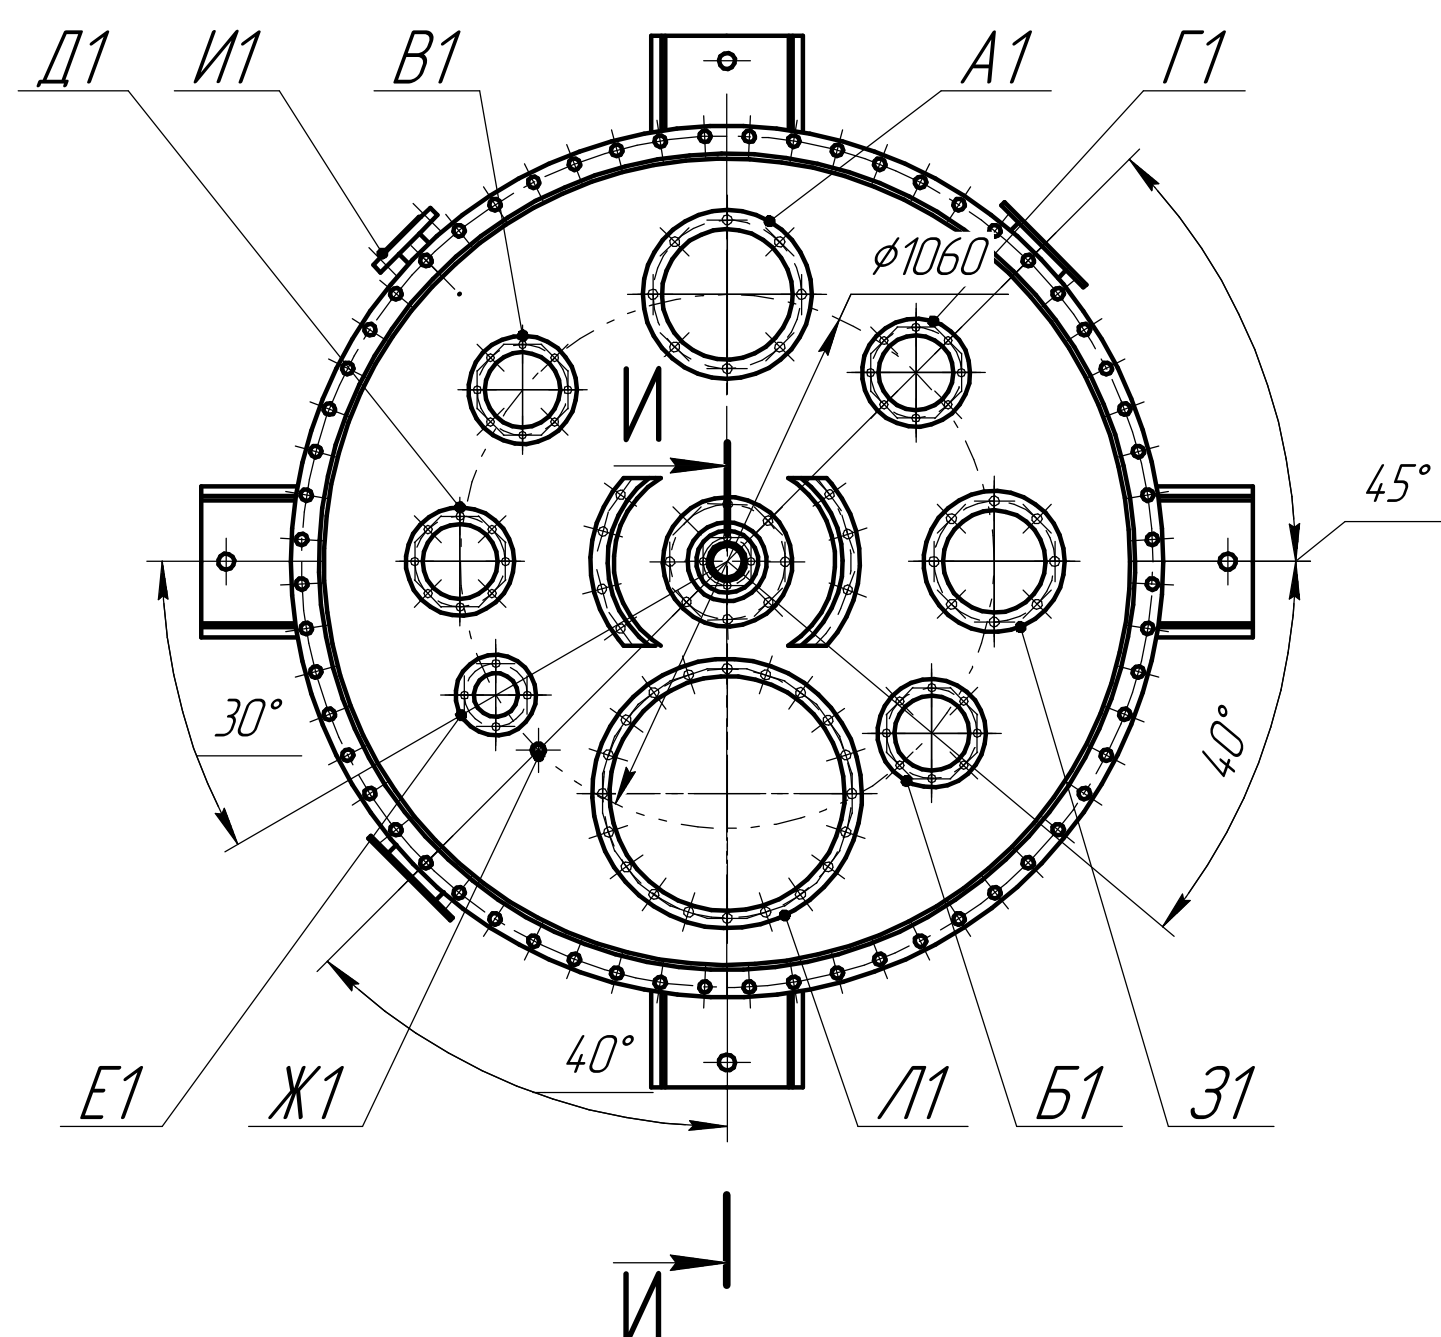


Обозначение штуцера	Назначение штуцера	Ду, мм	Ру, мм
A1	Для загрузки	200	16
B1	Резервный	100	16
B1	Резервный	100	16
Г1	Технологический	100	16
Д1	Для трубы передопливания	100	16
Е1	Для манометра	50	16
Ж1	Для термопары	M27x2	16
З1	Технологический	150	16
И1, И2	Для входа и выхода теплоносителя	80	16
К1	Для слива	100	16
Л1	Люк	400	16


Формат Зона	Лист	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме- чание
			Сборочные единицы		
1		205.039.01.00.000 ВО	Привод. Вид одщий	1	
2		205.039.02.00.000 ВО	Корпус. Вид одщий	1	
3		205.039.03.00.000	Муфта МФ	1	
4		205.039.04.00.000	Мешалка рамная	1	
5		205.039.05.00.000	Вал	1	
6		205.039.06.00.000	Уплотнение торцевое	1	
7		205.039.07.00.000	Опора лапа	4	
			Стандартные изделия		
8			Болт М12-6gx60.35 ГОСТ 7805-70	4	
9			Болт М16-6gx75.35 ГОСТ 7805-70	6	
10			Болт М20-6gx100.20 ГОСТ 7798-70	20	
11			Болт М24-6gx220.20 ГОСТ 7798-70	76	
12			Шпилька М16-6gx50.35 ГОСТ 22033-76	6	
13			Шпилька М16-6gx90.35 ГОСТ 22033-76	12	
14			Гайка М12-6Н.35 ГОСТ 5927-70	4	
15			Гайка М16-6Н.35 ГОСТ 5927-70	24	
16			Гайка М20-6Н.20 ГОСТ 5915-70	20	
17			Гайка М24-6Н.20 ГОСТ 5927-70	76	
18			Гайка М48x15-6Н.35 ГОСТ 11871-88	2	
19			Шайба 12.35 ГОСТ 13463-77	4	
20			Шайба 16.35 ГОСТ 6402-70	6	
21			Шайба 20.20 ГОСТ 6402-70	20	
22			Шайба 24.20 ГОСТ 6402-70	76	
23			Шайба 48.35 ГОСТ 11872-89	2	
24			Шпонка 16x10x70 ГОСТ 23360-78 Сталь 35	2	
25			Шпонка 18x16x110 ГОСТ 10748-79 Сталь 35	1	
26			Прокладка 1-1600-1,6 ГОСТ 28759.2-90	1	Порочит ПЗ

						205.039.00.00.000 В0			
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Аппарат с мешалкой		Лит.	Масса	Масштаб	
Разраб.	Цилиндрична								1:10
Проект.	Сташевская								
Уконтр.						Лист	1	Листов	2
Н.контр.				Кафедра механики		СПбГТИ(ТУ)			
Утв.									


Б(1:15)

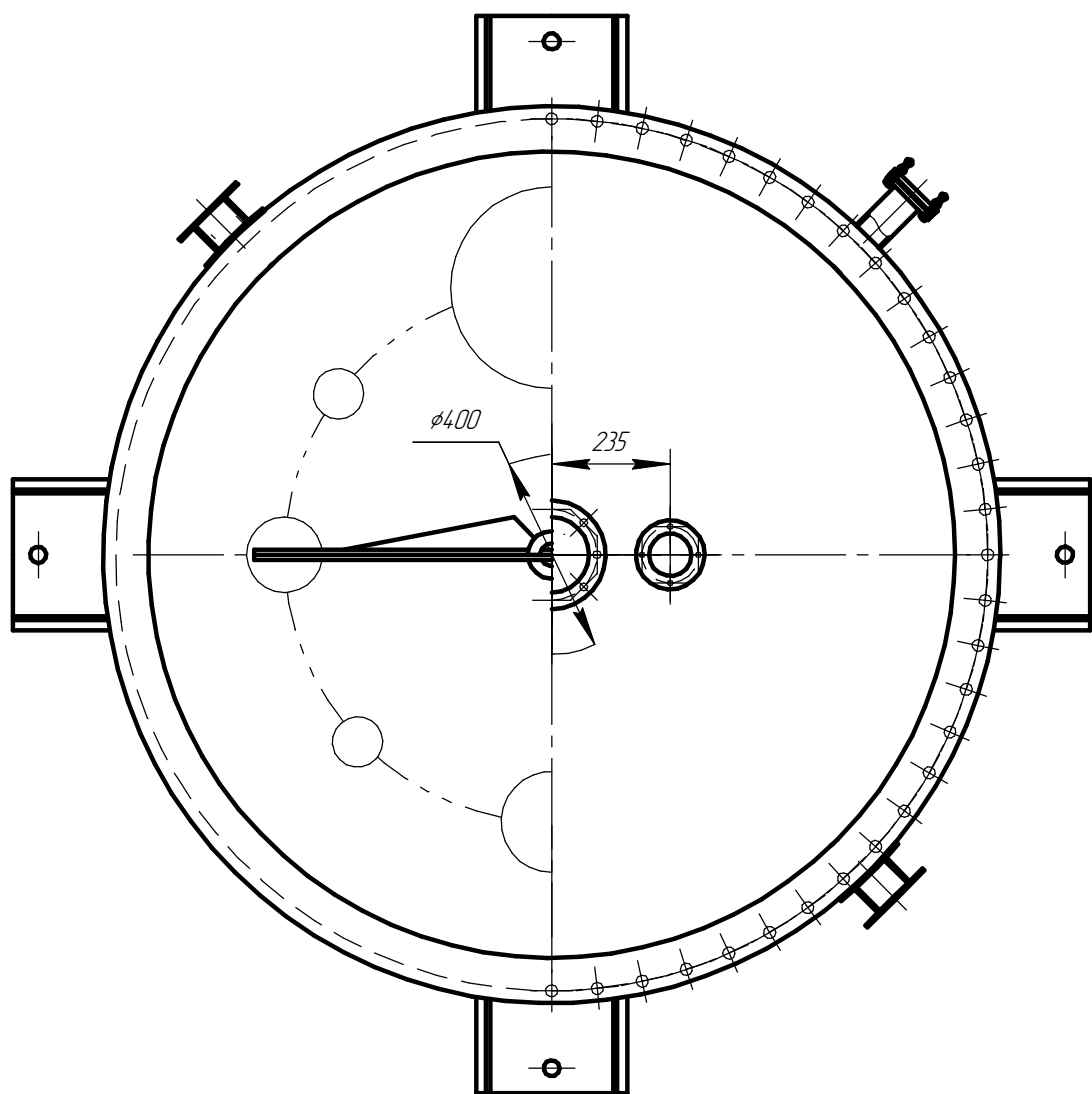


В(1:2)

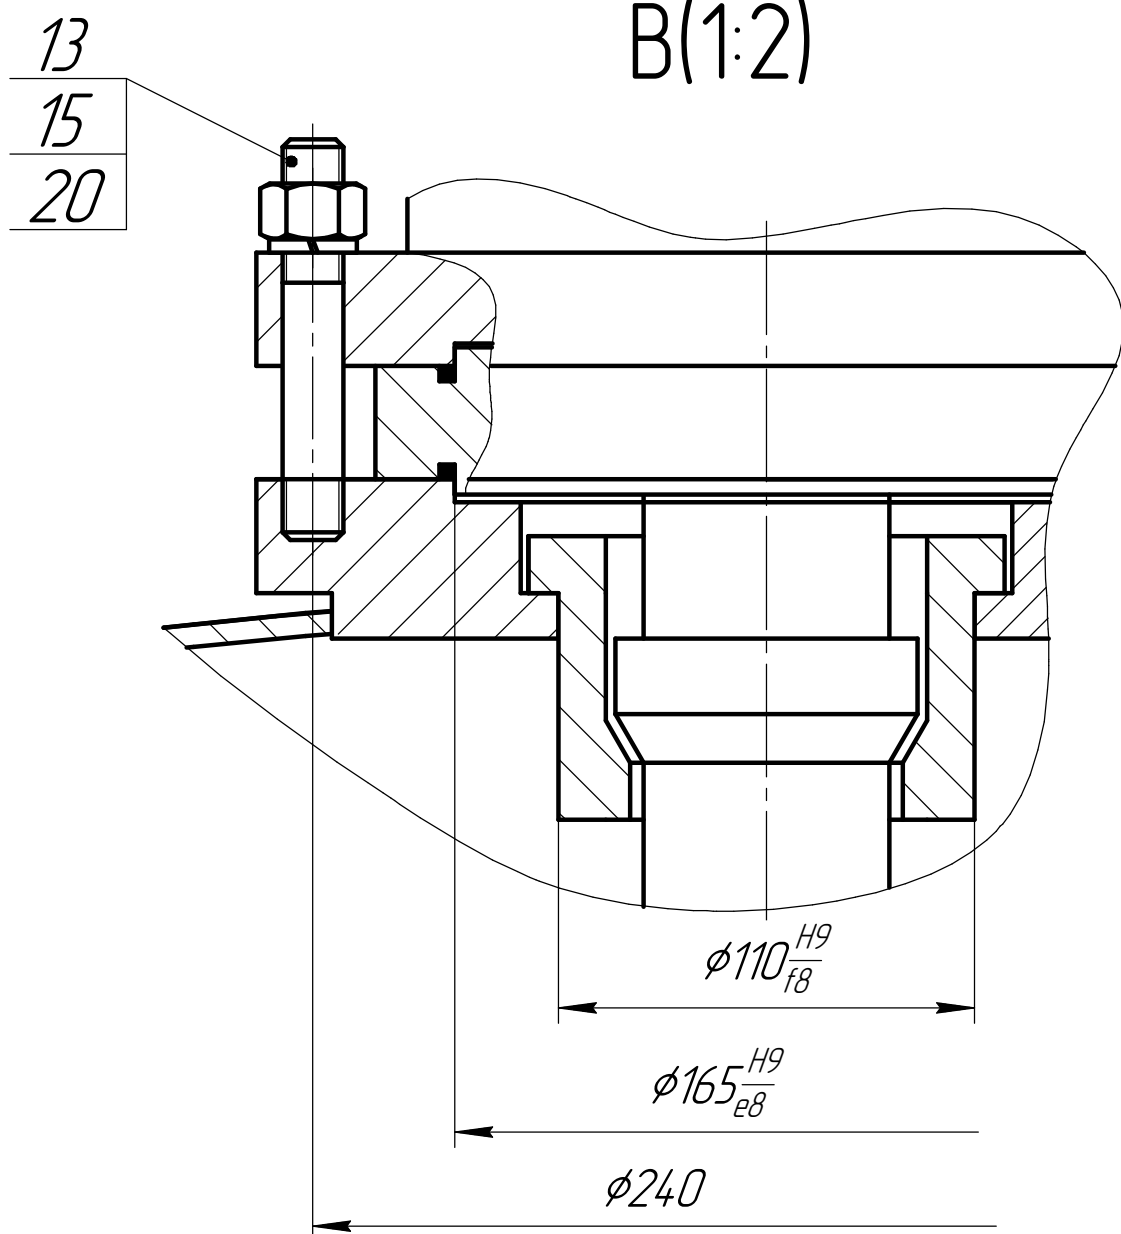


Е(1:2)

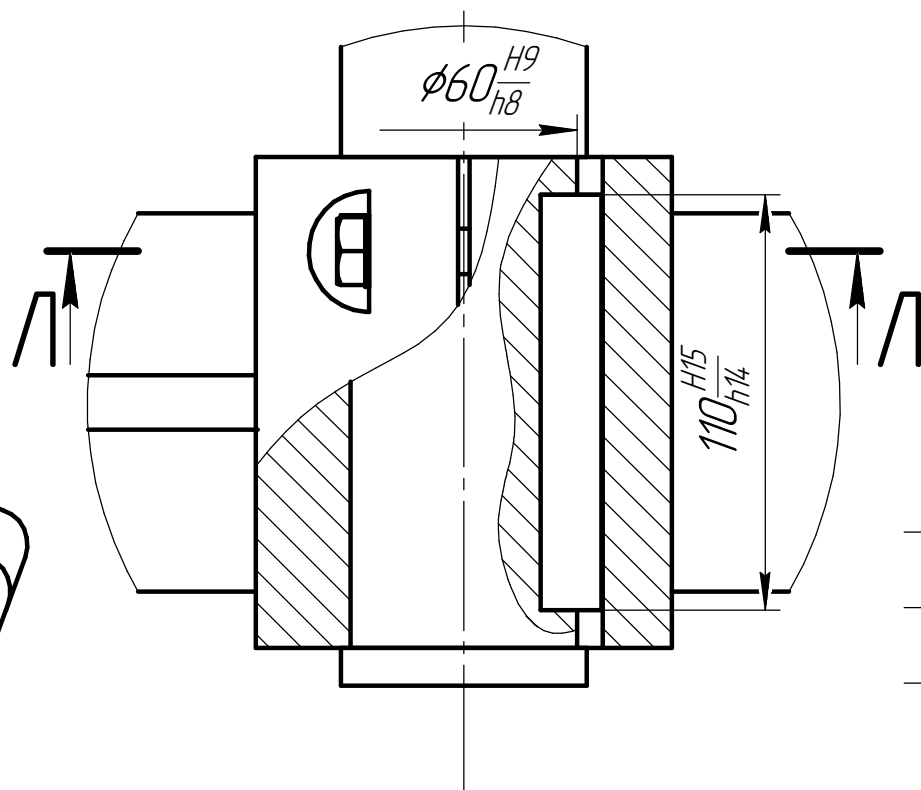


К-К(1:2,5)

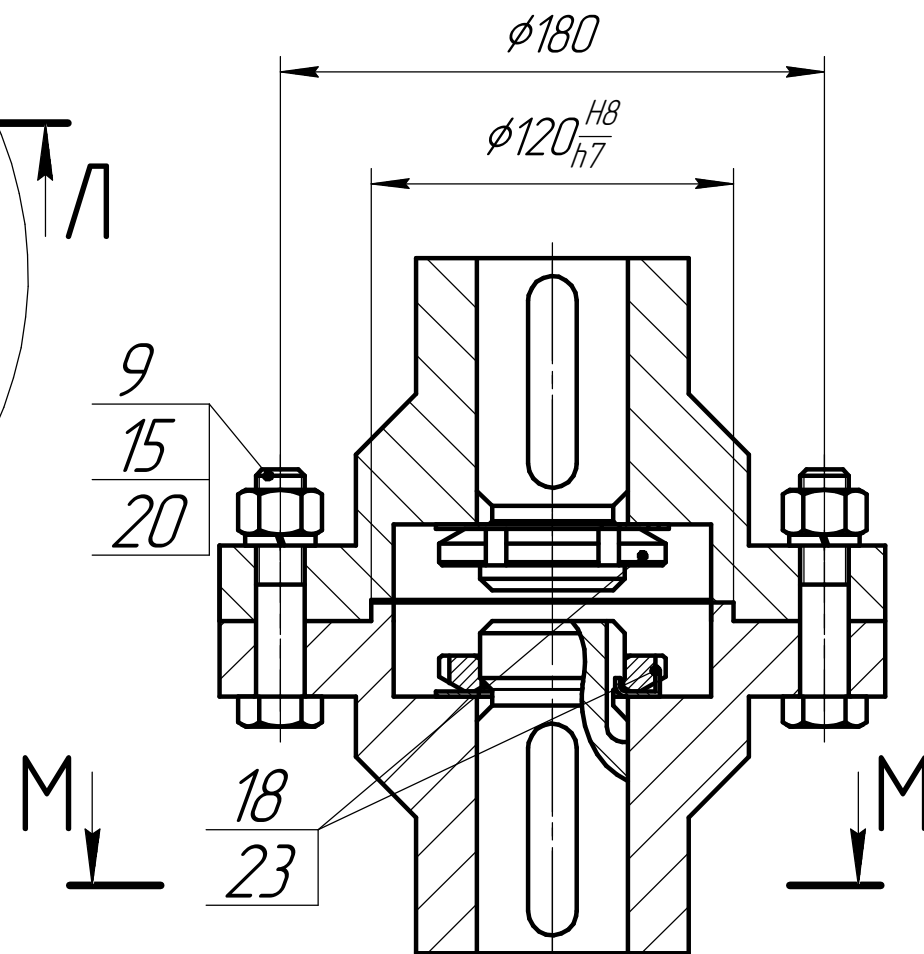


И-И(1:4)

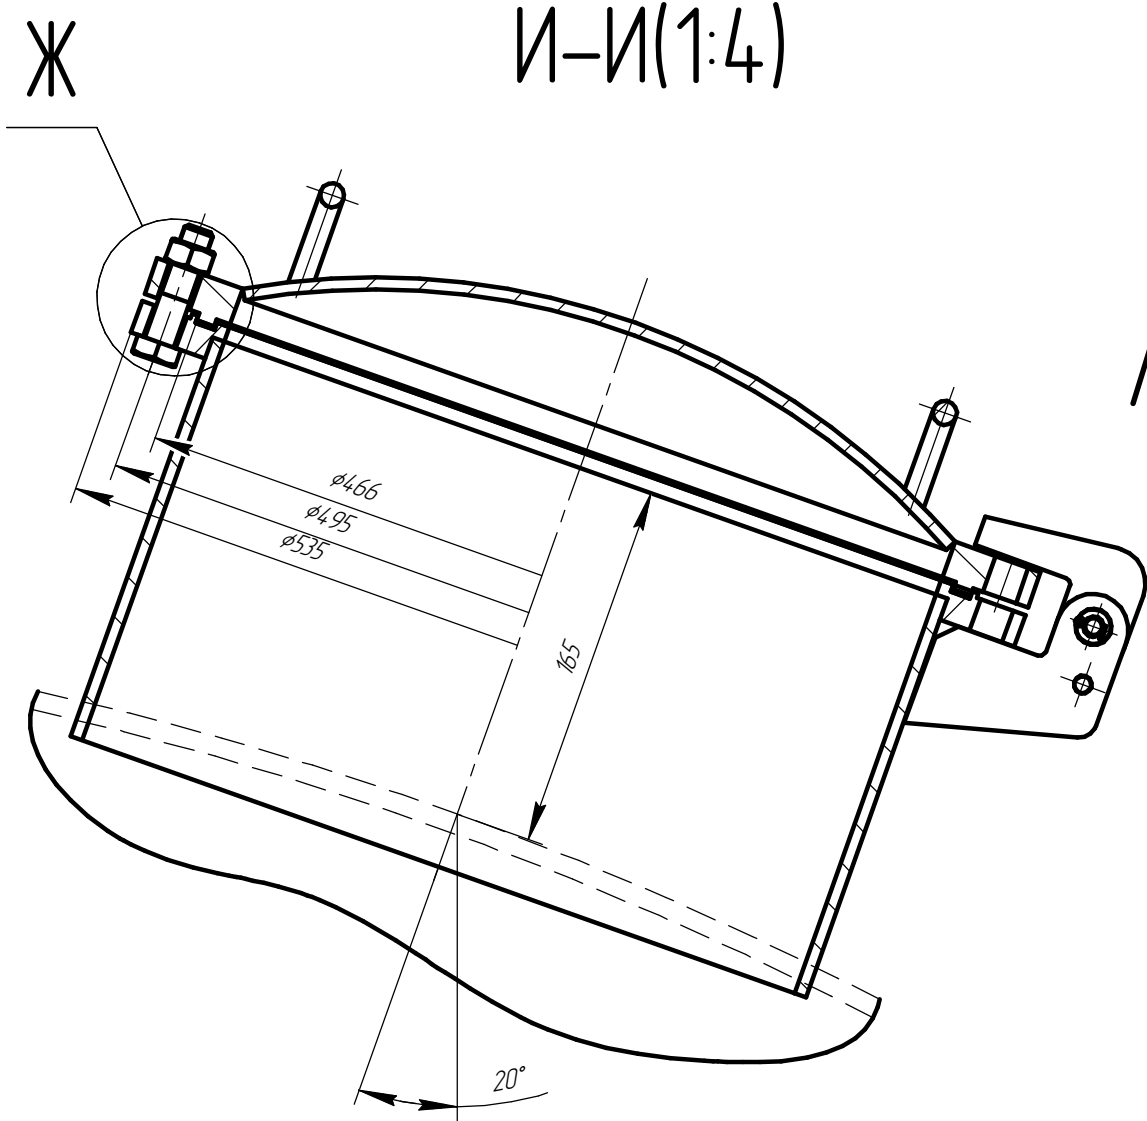


Л-Л(1:2)

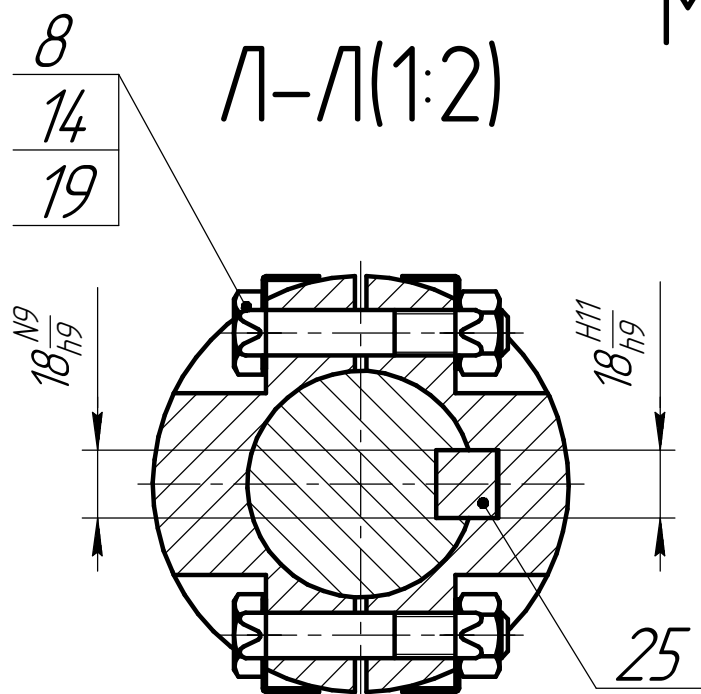


М-М(1:2)

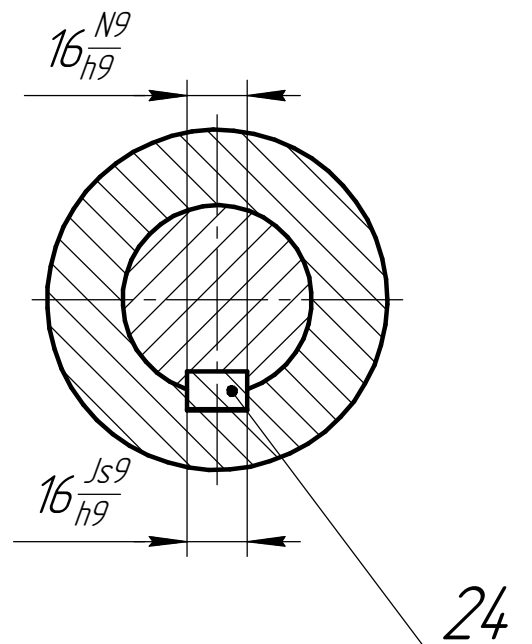

Ж(1:1)

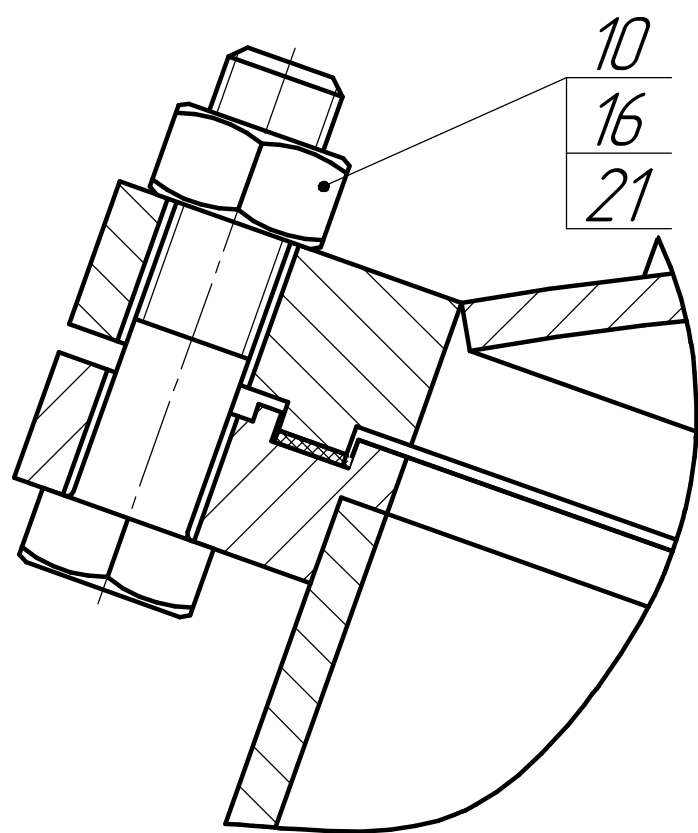

Г(1:1)

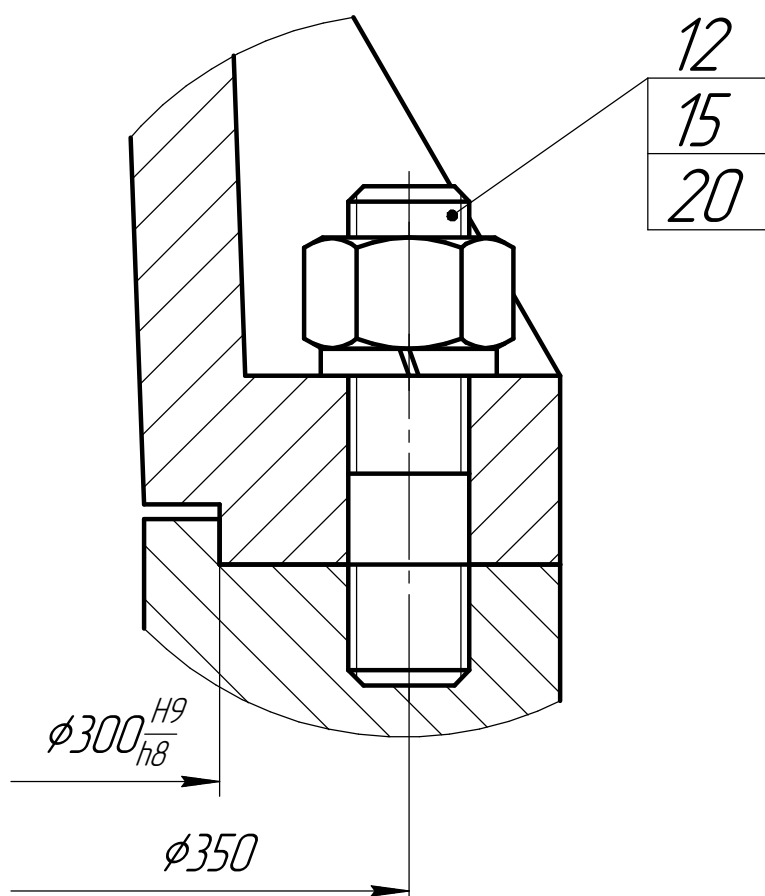

Д(1:2)

