



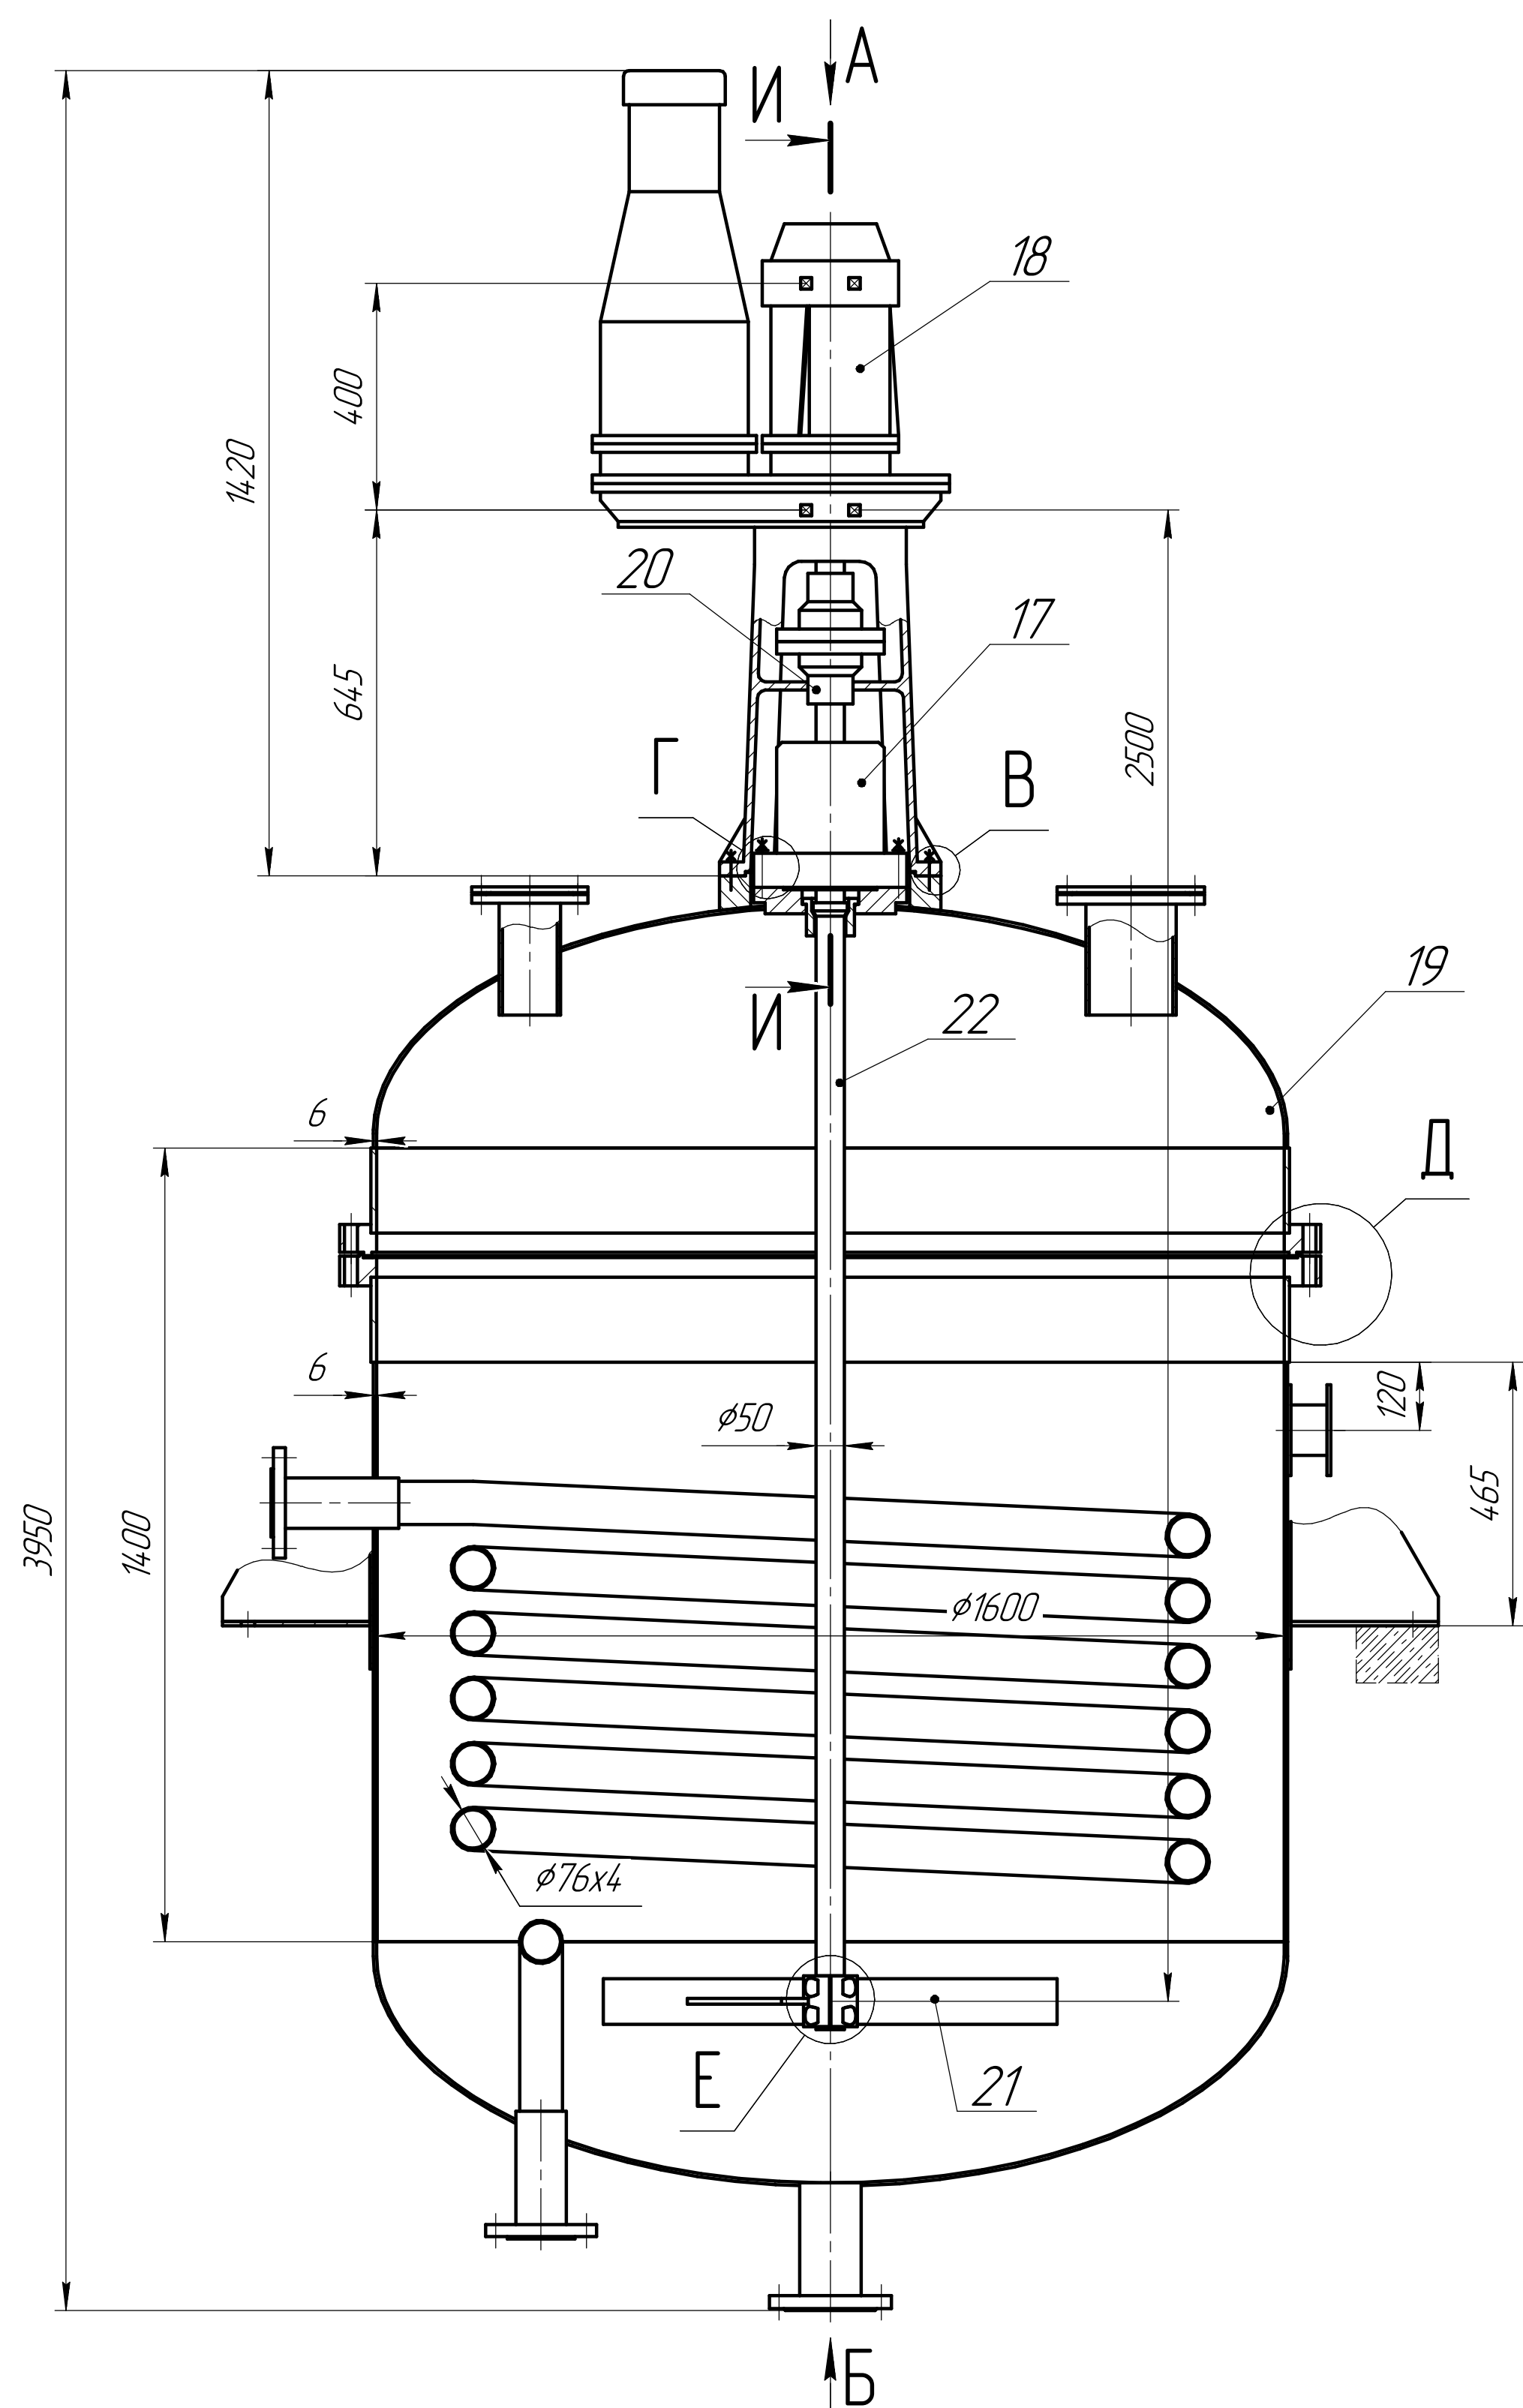

A(1:10) привод не показан

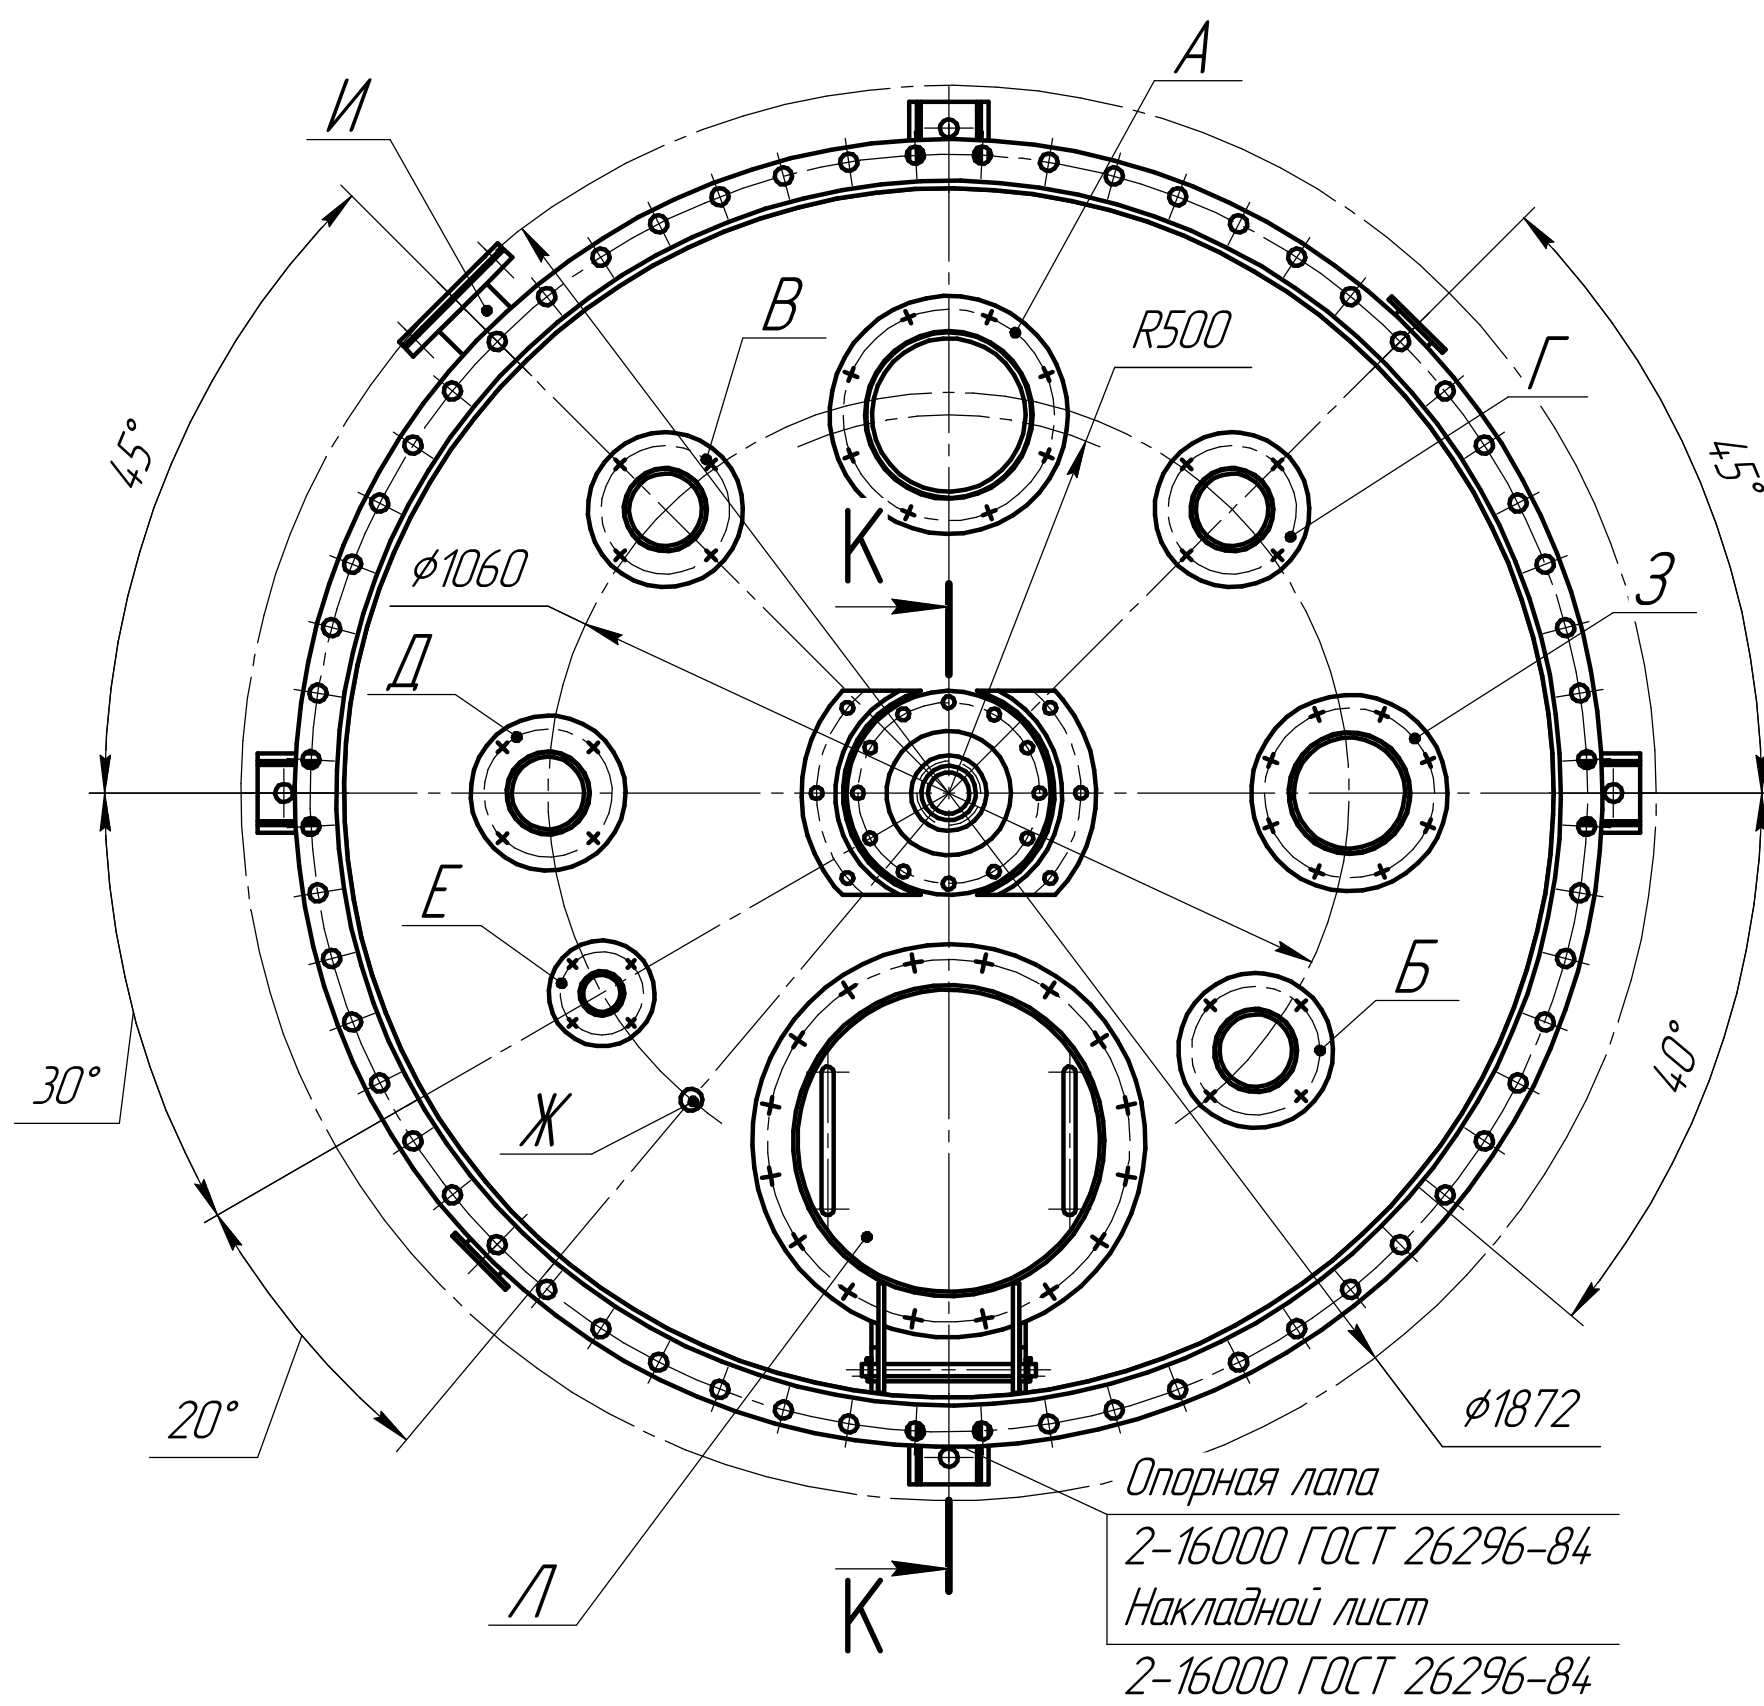

Обозначение штуцера	Назначение штуцера	D_y , мм	P_y , МПа
А	Для загрузки	200	0,6
Б	Резервный	100	0,6
В	Резервный	100	0,6
Г	Технологический	100	0,6
Д	Для трубы передавливания	100	0,6
Е	Для манометра	50	0,6
Ж	Для термпары	M27×2	0,6
З	Технологический	150	0,6
И	Вход и выход теплоносителя	80	0,6
К	Для слива	100	0,6
Л	Люк	400	0,6

Поз.	Обозначение	Наименование	кол.	Доп. указания
		Покупные изделия		
1		Болт М12-6gx65.20ХНЗА		
		ГОСТ 7805-70	10	
2		Болт М20-6gx80.20ХНЗА		
		ГОСТ 7798-70	20	
3		Болт М20-6gx140.20ХНЗА		
		ГОСТ 7798-70	60	
4		Шпилька М16-6gx50.20ХНЗА		
		ГОСТ 22033-76	6	
5		Шпилька М16-6gx90.20ХНЗА		
		ГОСТ 22033-76	12	
6		Гайка М12-6Н.20ХНЗА		
		ГОСТ 5927-70	10	
7		Гайка М16-6Н.20ХНЗА		
		ГОСТ 5927-70	6	
8		Гайка М20-6Н.20ХНЗА		
		ГОСТ 5927-70	80	
9		Гайка М39x15-6Н.20ХНЗА		
		ГОСТ 11871-88	2	
10		Шайба 12.35 ГОСТ 13463-77	10	
11		Шайба 16.35 ГОСТ 13463-77	6	
12		Шайба 20.35 ГОСТ 6402-70	20	
13		Шайба 39Гмзсп ГОСТ 11872-89	2	
14		Шпонка 14x12x100		
		ГОСТ 10748-79 Сталь 35	1	
15		Шпонка 14x9x63		
		ГОСТ 23360-78 Сталь 35	2	
16		Прокладка 1-1800-16	1	Порочит ПК
		ГОСТ 28759.2-90		
17		Уплотнение торцевое		
		ТЗ-50-25 АТК24.20113-90	1	
		Вновь разрабатываемые изделия		
18	206.04.5.01.00.000 ВО	Привод. Общий вид	1	
19	206.04.5.02.00.000 ВО	Корпус. Общий вид	1	
20	206.04.5.03.00.000	Муфта фланцевая	1	
21	206.04.5.04.00.000	Мешалка лопастная	1	
22	206.04.5.05.00.000	Вал	1	
23	206.04.5.06.00.000	Втулка монтажная	1	

Техническая характеристика


1. Среда в аппарате: ортофосфорная кислота, концентрация 30%, плотность 1280 кг/м³, температура – 60°C
2. Номинальный объем 4,0 м³, рабочий 2,948 м³.
3. Срок службы 10 лет.
4. Давление в корпусе рабочее:
избыточное – 0,42 МПа;
остаточное – 0,015 МПа.
5. Давление в корпусе расчетное предельное:
избыточное не более 0,88 МПа;
остаточное не менее 0,086 МПа.
6. Мощность электродвигателя типа 2, исполнения 1, габарита 1
расчетная 1,3 кВт;
номинальная 3,0 кВт.
7. Частота вращения вала мешалки:
рабочая 100 об/мин;
предельная 208 об/мин.
8. Масса аппарата в рабочем состоянии не более 6,0 т.

Технические требования


1. Аппарат изготовить и испытать в соответствии ОСТ 24-01-1244-88БЕ "Аппараты с механическими перемешивающими устройствами. Общие технические условия".
2. Корпус аппарата изготовить и испытать согласно ОСТ 26-291-87Е "Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия".
3. Аппарат подлежит регистрации в органах Госгортехнадзора и должен соответствовать инструкции ПБ0-45-96 "Правила устройства и эксплуатации сосудов, работающих под давлением".
4. Корпус аппарата подвергнуть гидравлическому испытанию продным давлением 0,667 МПа.
5. Материал корпуса аппарата и люка – сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72; вала, мешалки, шпонки и фланцев – сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72; опор и цапф – Ст3сп ГОСТ 380-2005.
6. Допустимая скорость коррозии не более 0,1 мм в год.
7. Торцовое уплотнение должно соответствовать требованиям ОСТ 26-01-88-87Е "Уплотнение валов торцовые для аппаратов с перемешивающими устройствами. Общие технические условия".
8. Фланцевые соединения должны соответствовать ГОСТ 875.9-90 "Фланцы сосудов и аппаратов Технические требования".
9. Конструкция мешалки по АТК 24.201.17-90
Штицерам по АТК 24.218.06-90, корпус аппарата по ГОСТ 9931-85.

						206.045.00.00.000 В0				
Изм./Лист		№ докум.	Подп.	Дата	Аппарат с мешалкой общий вид			Лист	Масса	Масштаб
Разраб.										1:10
Проект.										
Т.контр.							Лист	1	Листов	2
Аконтр.					Кафедра механики					
Утв.										


Б(1:15)

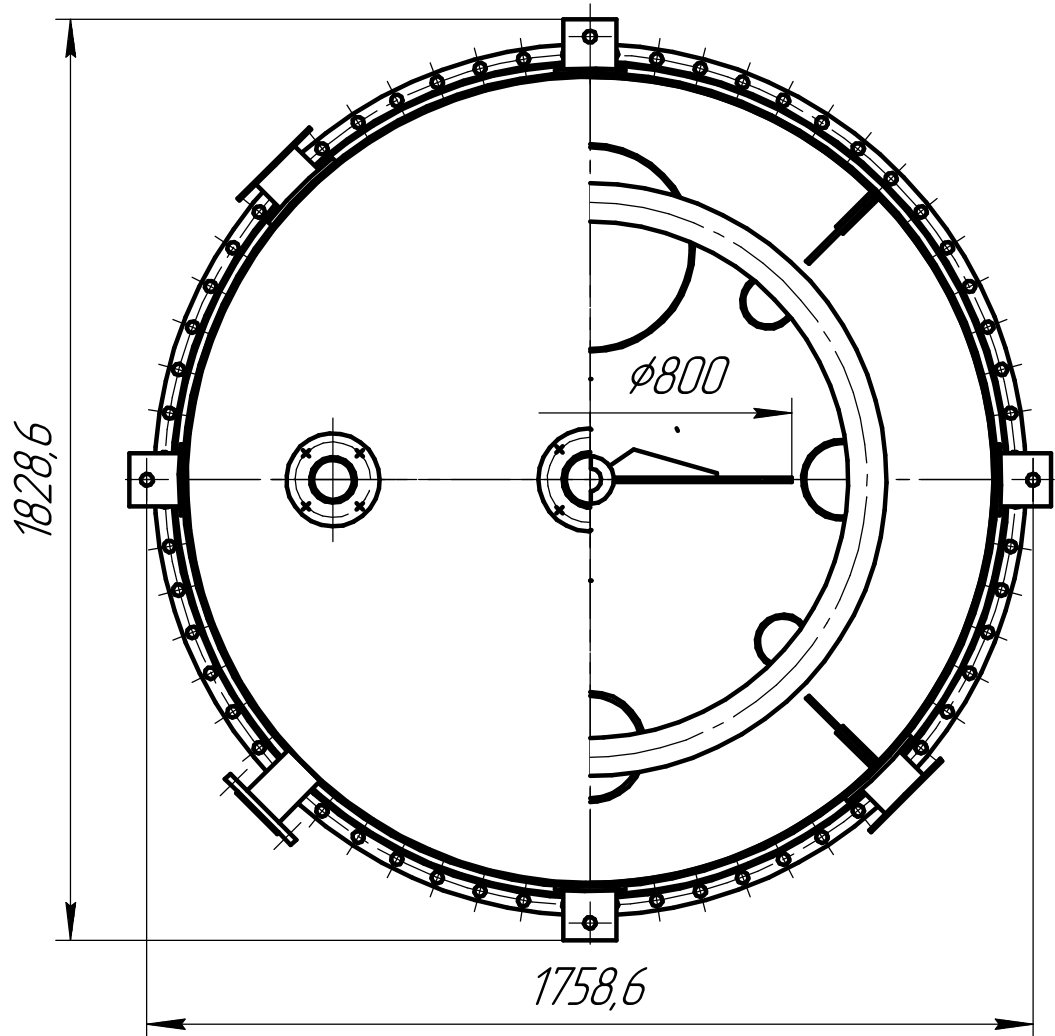


К-К(1:10) ☉

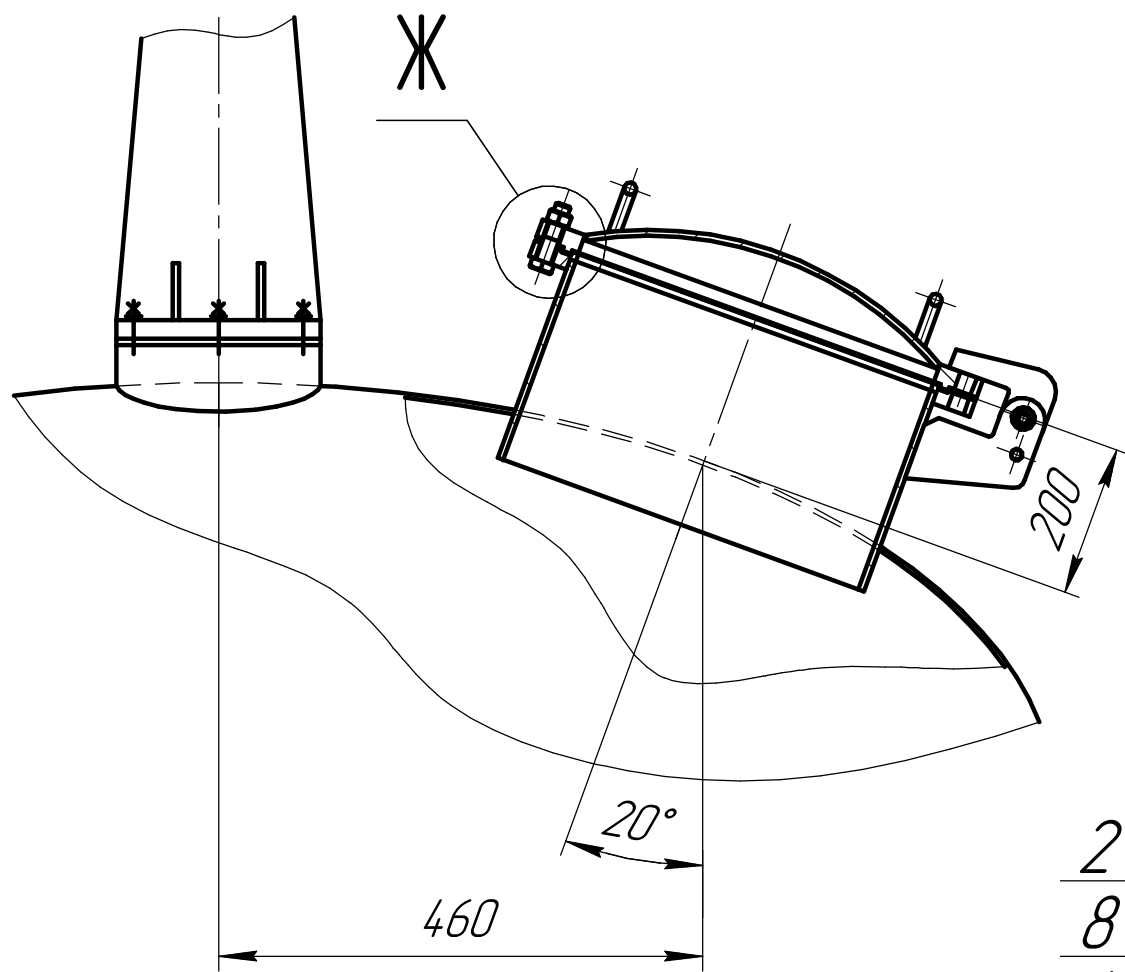


Ж(1:2,5)

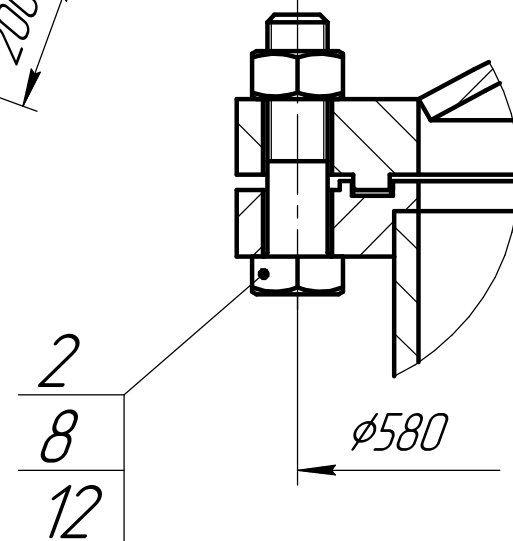


Г(1:2)

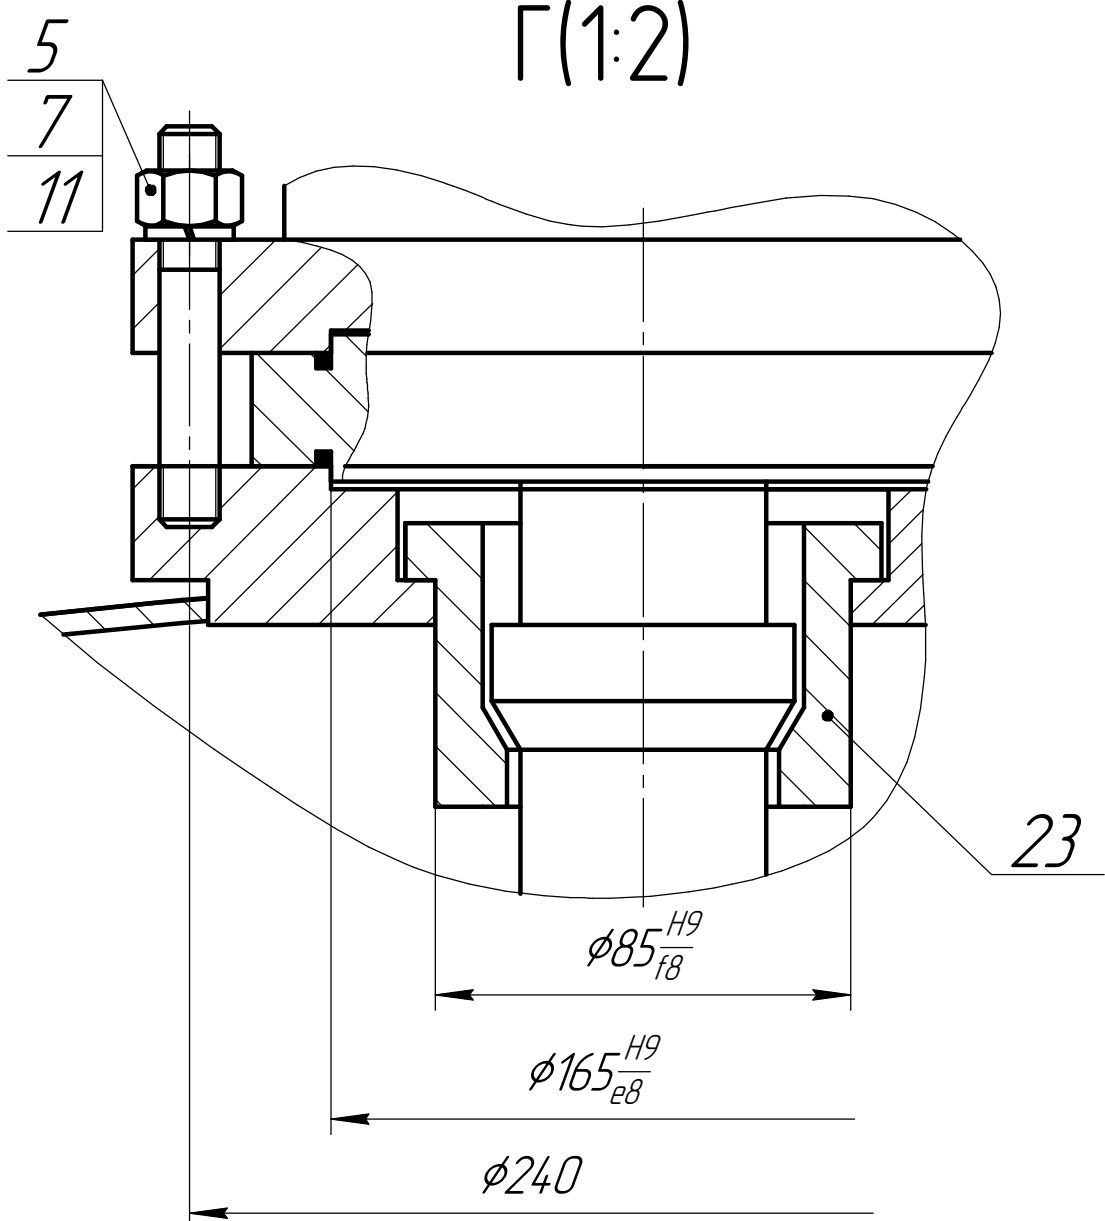


Д(1:2)

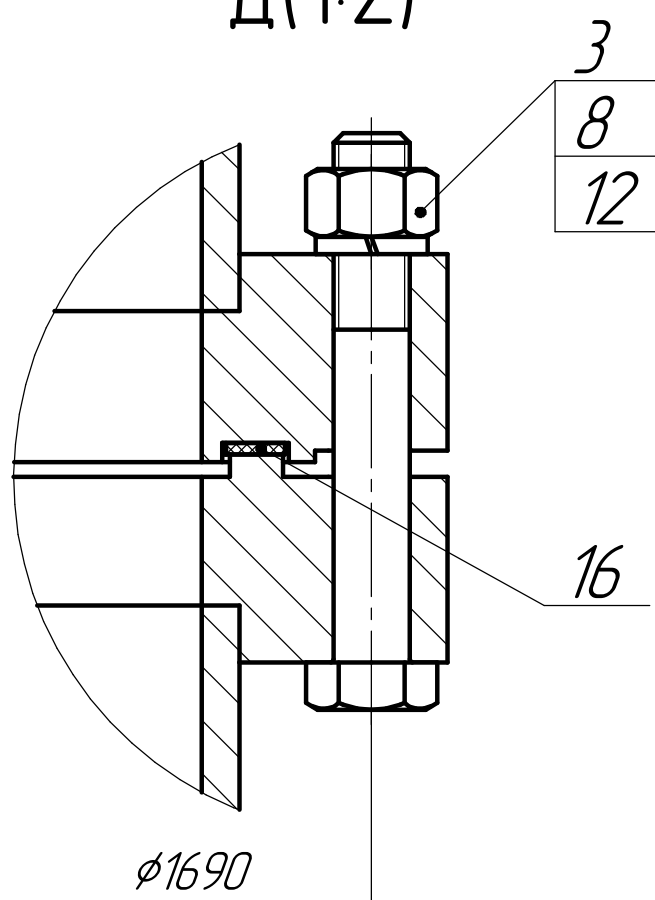


И-И(1:2,5)

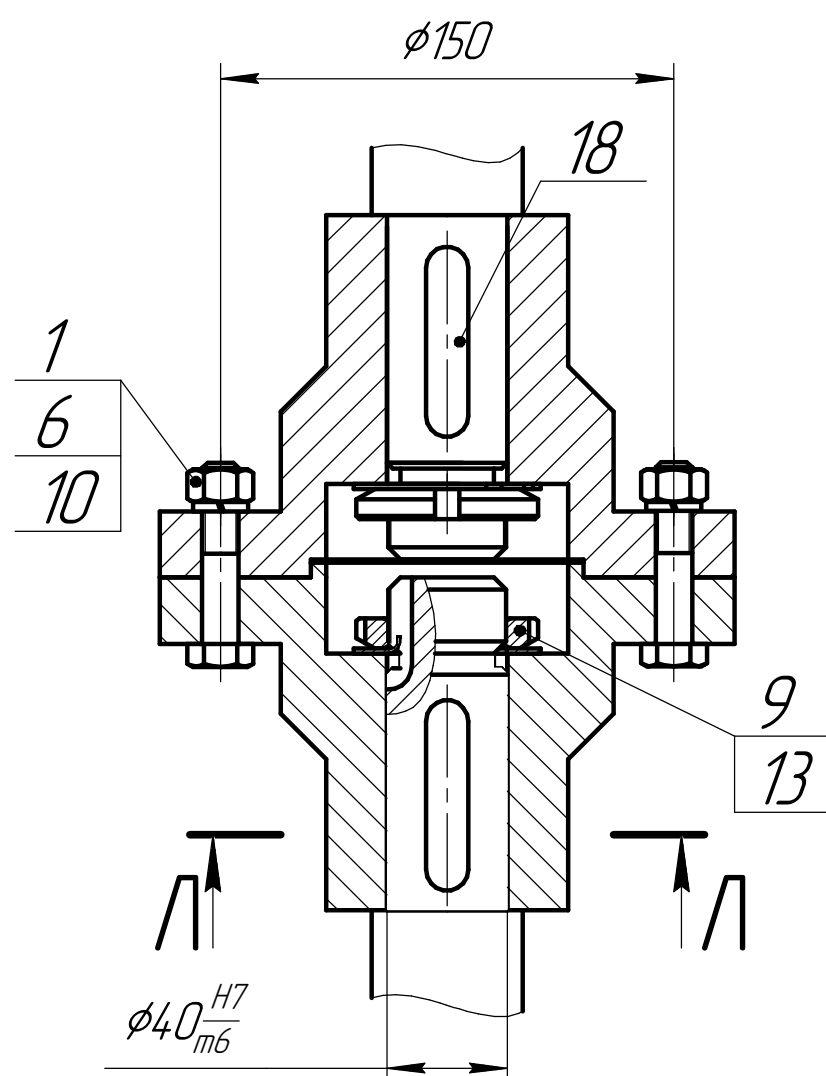


Е(1:2)

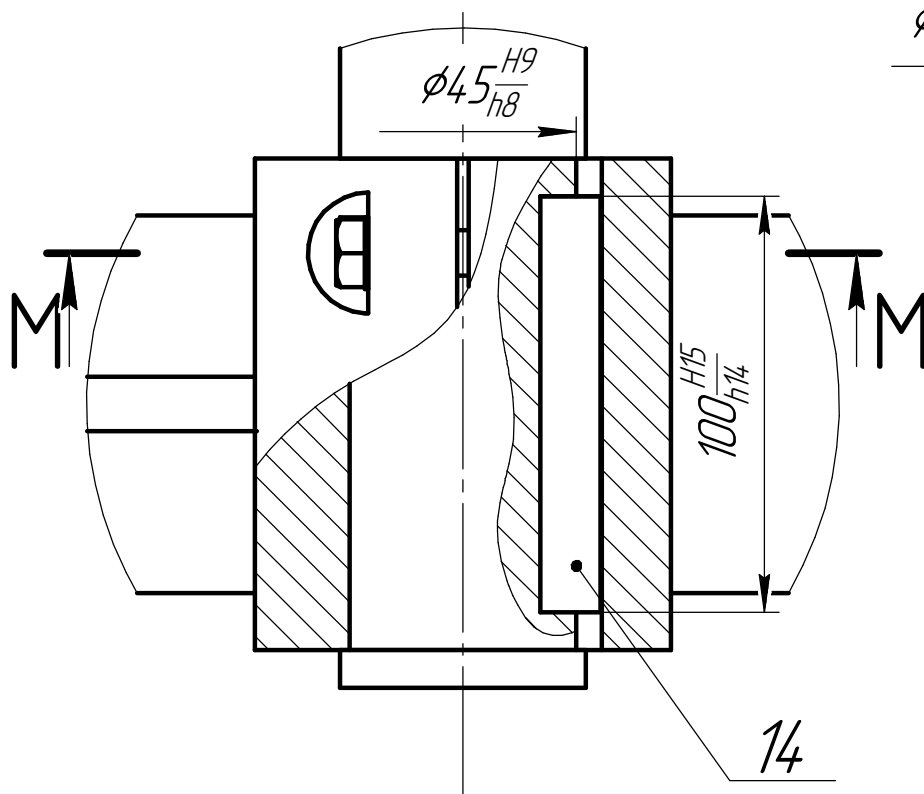

Л-Л(1:2)

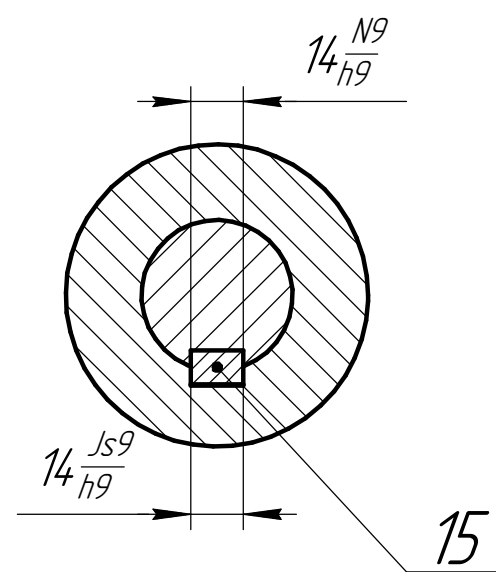

В(1:2)

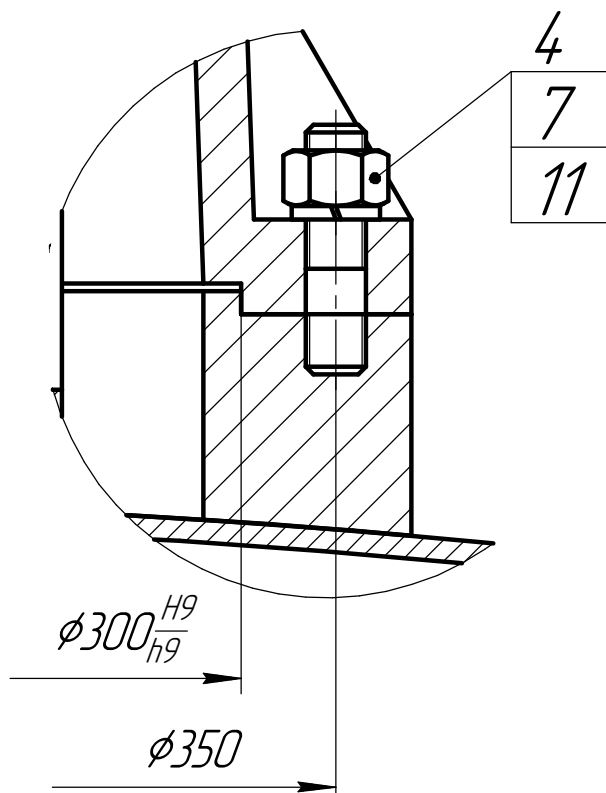

М-М(1:2)

