


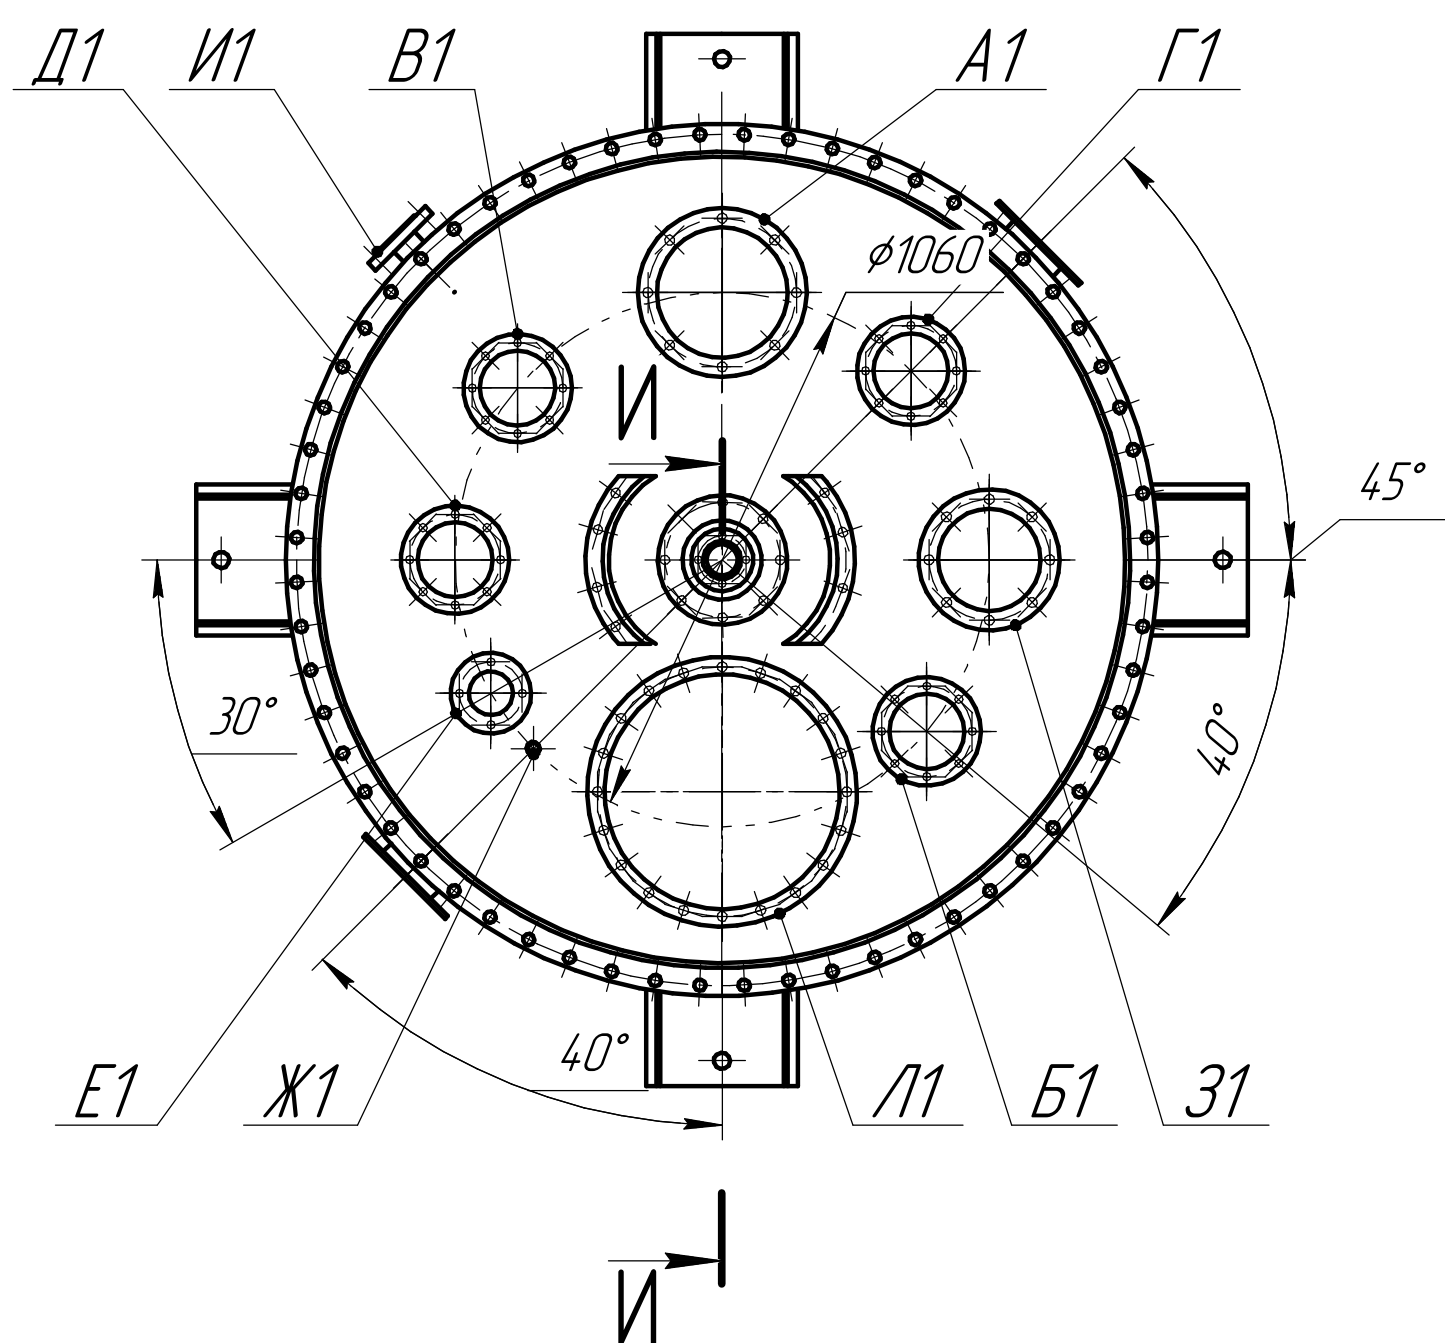

Обозначение штуцера	Назначение штуцера	Ду, мм	Ру, мм
A1	Для загрузки	200	16
B1	Резервный	100	16
B1	Резервный	100	16
Г1	Технологический	100	16
Д1	Для трубы переобладания	100	16
Е1	Для манометра	50	16
Ж1	Для термпары	M27x2	16
З1	Технологический	150	16
И1, И2	Для входа и выхода теплоносителя	80	16
К1	Для слива	100	16
Л1	Люк	400	16

1. Корпус аппарата изготовить и испытать согласно ОСТ 26-291-94 «Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия.»
2. Аппарат изготовить и испытать в соответствии с ГОСТ 20680-2002 «Аппараты с механическими перемешивающими устройствами. Общие технические условия.»
3. Аппарат подлежит регистрации в органах Госгортехнадзора и должен соответствовать инструкции П16 10-115-96 «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением.»
4. Аппарат подвергнуть гидравлическим испытаниям продным давлением в Корпусе равным 1,35 МПа; в рубашке – 0,69 МПа
5. Материал корпуса аппарата и одеячки: сталь толстолистовая 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72 (выполнены штуцеры, люк, мешалка, вал корпуса).
6. Допустимая скорость коррозии: не более 0,1 мм/год
7. Конструкция корпуса типа ВКЭ исполнения 2 ГОСТ 9931-85 по ГОСТ 20680-2002


1. Среда в аппарате: ортофосфорная кислота, концентрация 50%, плотность 1025 кг/м³, температура – 50°С
2. Номинальный объем 4,0 м³, рабочий 3,15 м³.
3. Срок службы 10 лет.
4. Давление в корпусе рабочее:
избыточное – 0,45 МПа;
остаточное – 0,015 МПа
5. Давление в корпусе расчётное предельное:
избыточное не более 0,88 МПа;
остаточное не менее 0,097 МПа
6. Мощность электродвигателя типа 2, исполнения 1, габарита
расчетная 2,7 кВт;
номинальная 3,0 кВт.
7. Частота вращения вала мешалки:
рабочая 80 об/мин;
предельная 173 об/мин.
8. Масса аппарата в рабочем состоянии не более 6,8 т.

1. Аппарат изготовить и испытать в соответствии ГОСТ 24-01-1244-88БЕ "Аппараты с механическими перемешивающими устройствами. Общие технические условия".
2. Корпус аппарата изготовить и испытать согласно ГОСТ 26-291-87БЕ "Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия".
3. Аппарат подлежит регистрации в органах Госгортехнадзора и должен соответствовать инструкции П60-45-96 "Правила устройства и эксплуатация сосудов, работающих под давлением".
4. Корпус аппарата подвергнуть гидравлическому испытанию пробным давлением 0,667 МПа.
5. Материал корпуса аппарата и люка - сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72; вала, мешалки, шпонки и фланцев - сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72; опор и цапф - Ст3сп ГОСТ 380-2005.
6. Допустимая скорость коррозии не более 0,1 мм в год.
7. Торцовое уплотнение должно соответствовать требованиям ГОСТ 26-01-88-87БЕ "Уплотнение валов торцовые для аппаратов с перемешивающими устройствами. Общие технические условия".
8. Фланцевые соединения должны соответствовать ГОСТ 875,9-90 "Фланцы сосудов и аппаратов. Технические требования".
9. Конструкция мешалки по АТК 24.201.17-90, Штцеров по АТК 24.218.06-90, корпус аппарата по ГОСТ 9931-85.


Поз.	Обозначение	Наименование	кол.	Доп. указания
		Покупные изделия		
1		Болт М12-6gx65.20ХНЗА ГОСТ 7805-70	10	
2		Болт М20-6gx80.20ХНЗА ГОСТ 7798-70	20	
3		Шпилька М16-6gx50.20ХНЗА ГОСТ 22033-76	6	
4		Шпилька М16-6gx90.20ХНЗА ГОСТ 22033-76	12	
5		Гайка М12-6Н.20ХНЗА ГОСТ 5927-70	10	
6		Гайка М16-6Н.20ХНЗА ГОСТ 5927-70	6	
7		Гайка М20-6Н.20ХНЗА ГОСТ 5927-70	80	
8		Гайка М39х1,5-6Н.20ХНЗА ГОСТ 11871-88	2	
9		Шайба 12.35 ГОСТ 13463-77	10	
10		Шайба 16.35 ГОСТ 13463-77	6	
11		Шайба 20.35 ГОСТ 6402-70	20	
12		Шайба 39.Ст3сп ГОСТ 11872-89	2	
13		Шпанка 14х12х100 ГОСТ 10748-79 Сталь 35	1	
14		Шпанка 14х9х63 ГОСТ 23360-78 Сталь 35	2	
15		Прокладка 1-1800-1,6 ГОСТ 28759.2-90	1	Паронит ТК
16		Уплотнение торцевое ТЗ-50-25 АТК24.20113-90	1	
		Вновь разрабатываемые изделия		
17	206.04.5.01.00.000 ВО	Привод. Общий вид	1	
18	206.04.5.02.00.000 ВО	Корпус. Общий вид	1	
19	206.04.5.03.00.000	Муфта фланцевая	1	
20	206.04.5.04.00.000	Мешалка рамная	1	
21	206.04.5.05.00.000	Вал	1	
22	206.04.5.06.00.000	Втулка монтажная	1	

					205.051.00.00.00 В0			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Аппарат с мешалкой общий вид	Лист	Масса	Масштаб
Разраб.								1:10
Проб.						Лист	1	Листов
Т.контр.					Кафедра механики			
Н.контр.								
Утв.								


Б(1:15)

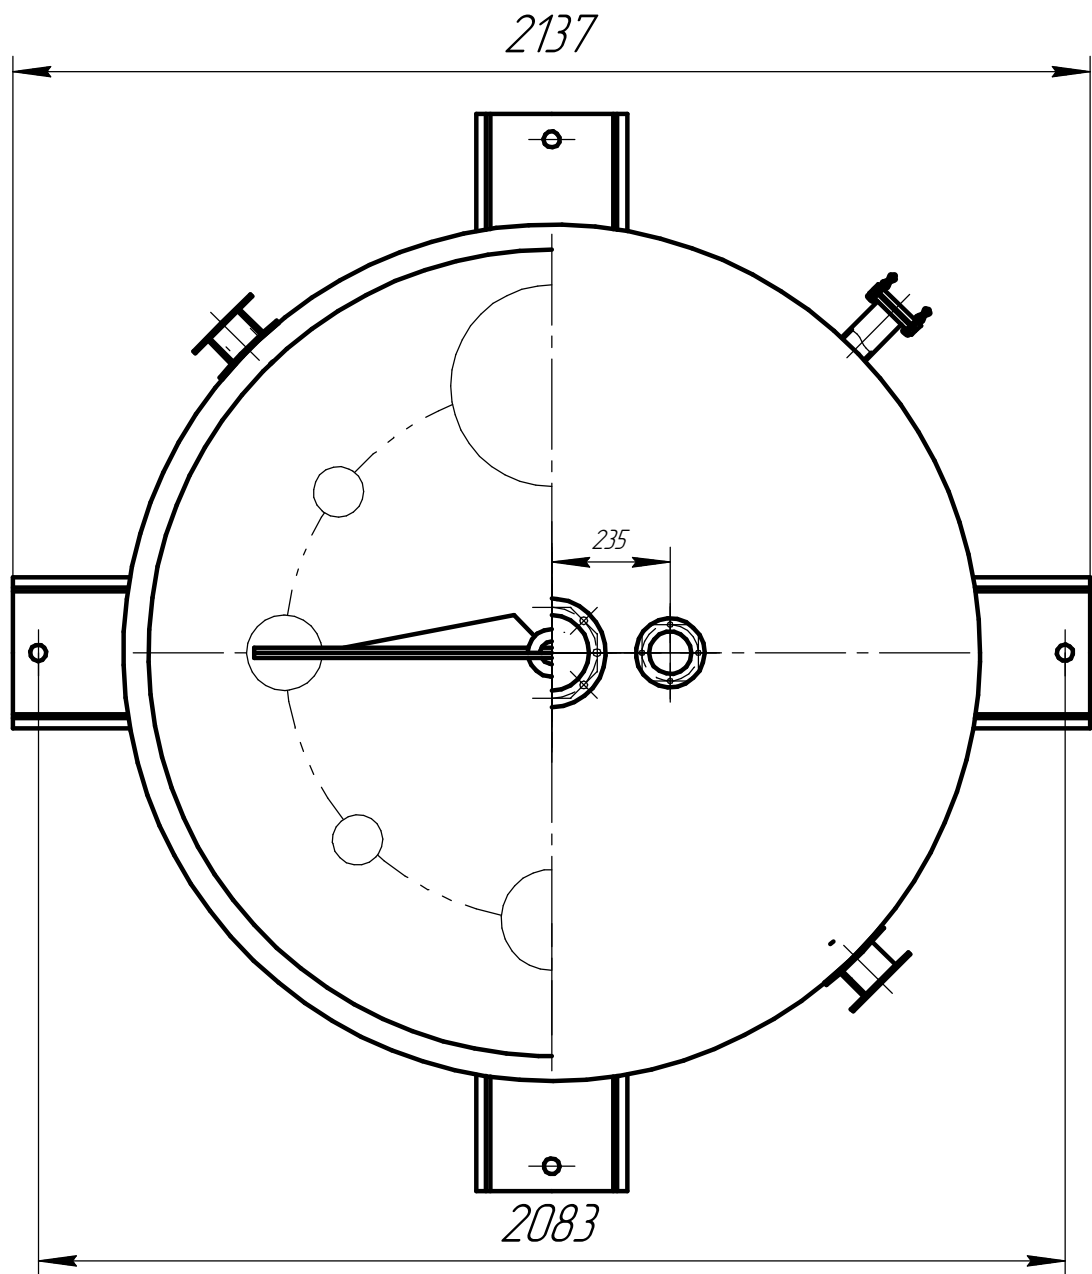


И-И(1:10)☉

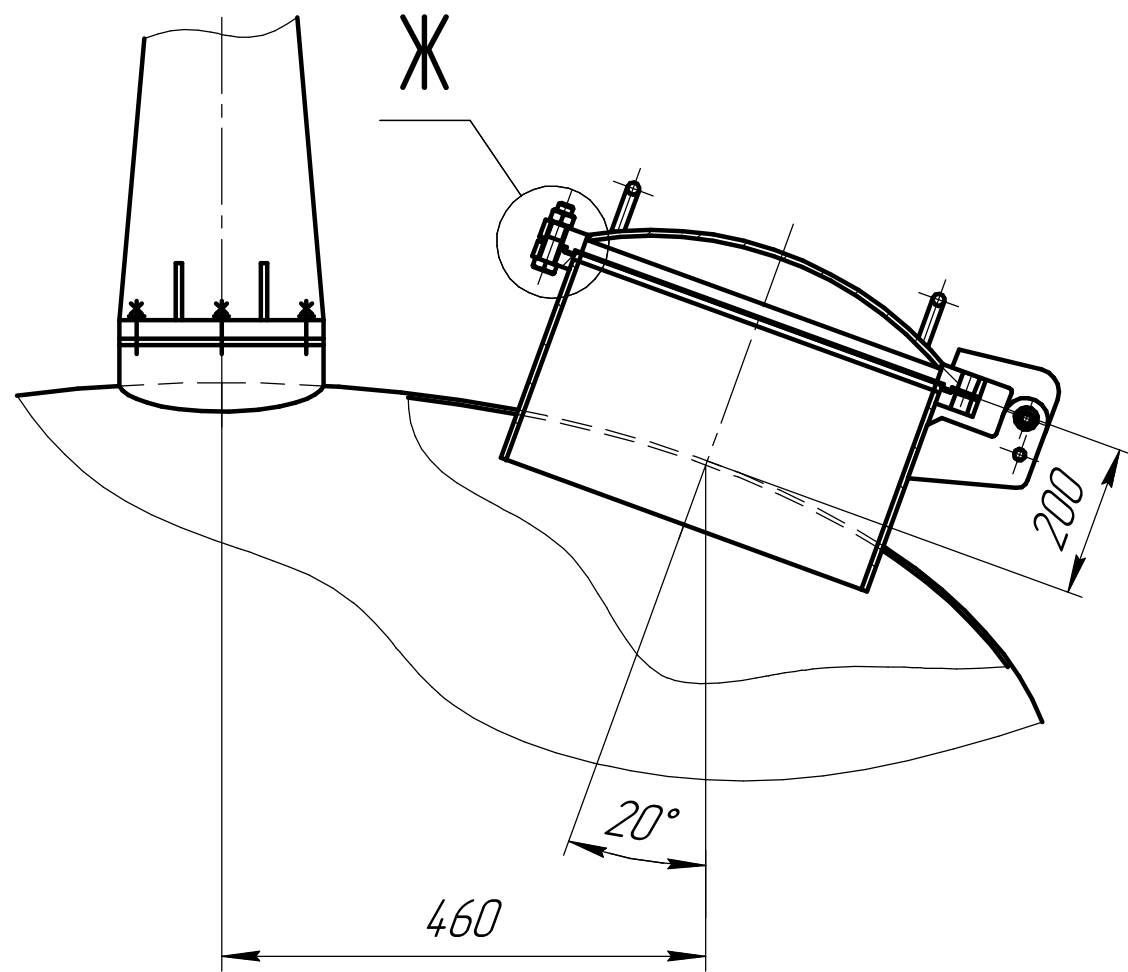


Ж(1:2)

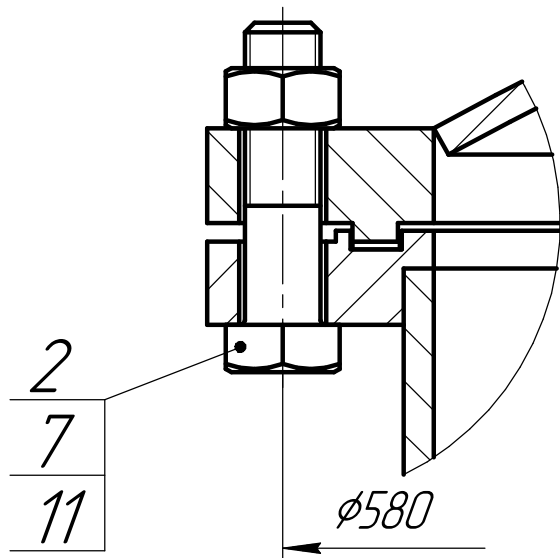


Е-Е(1:2,5)

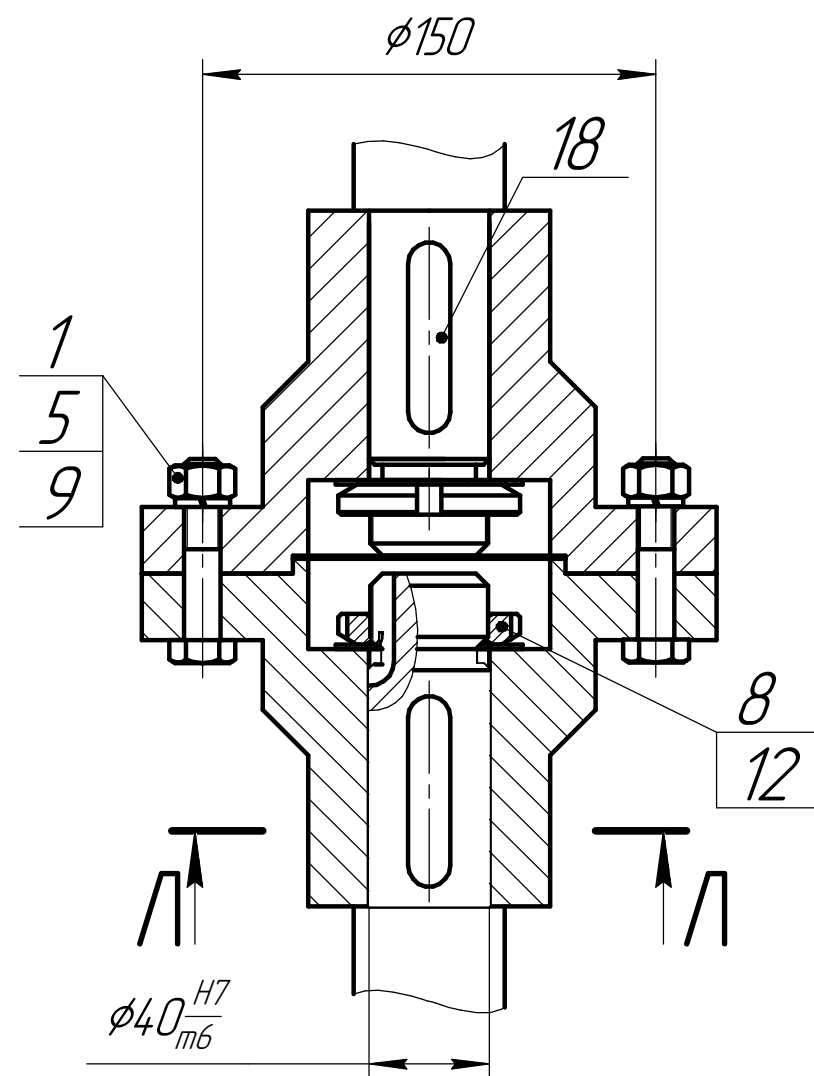


Д(1:2)

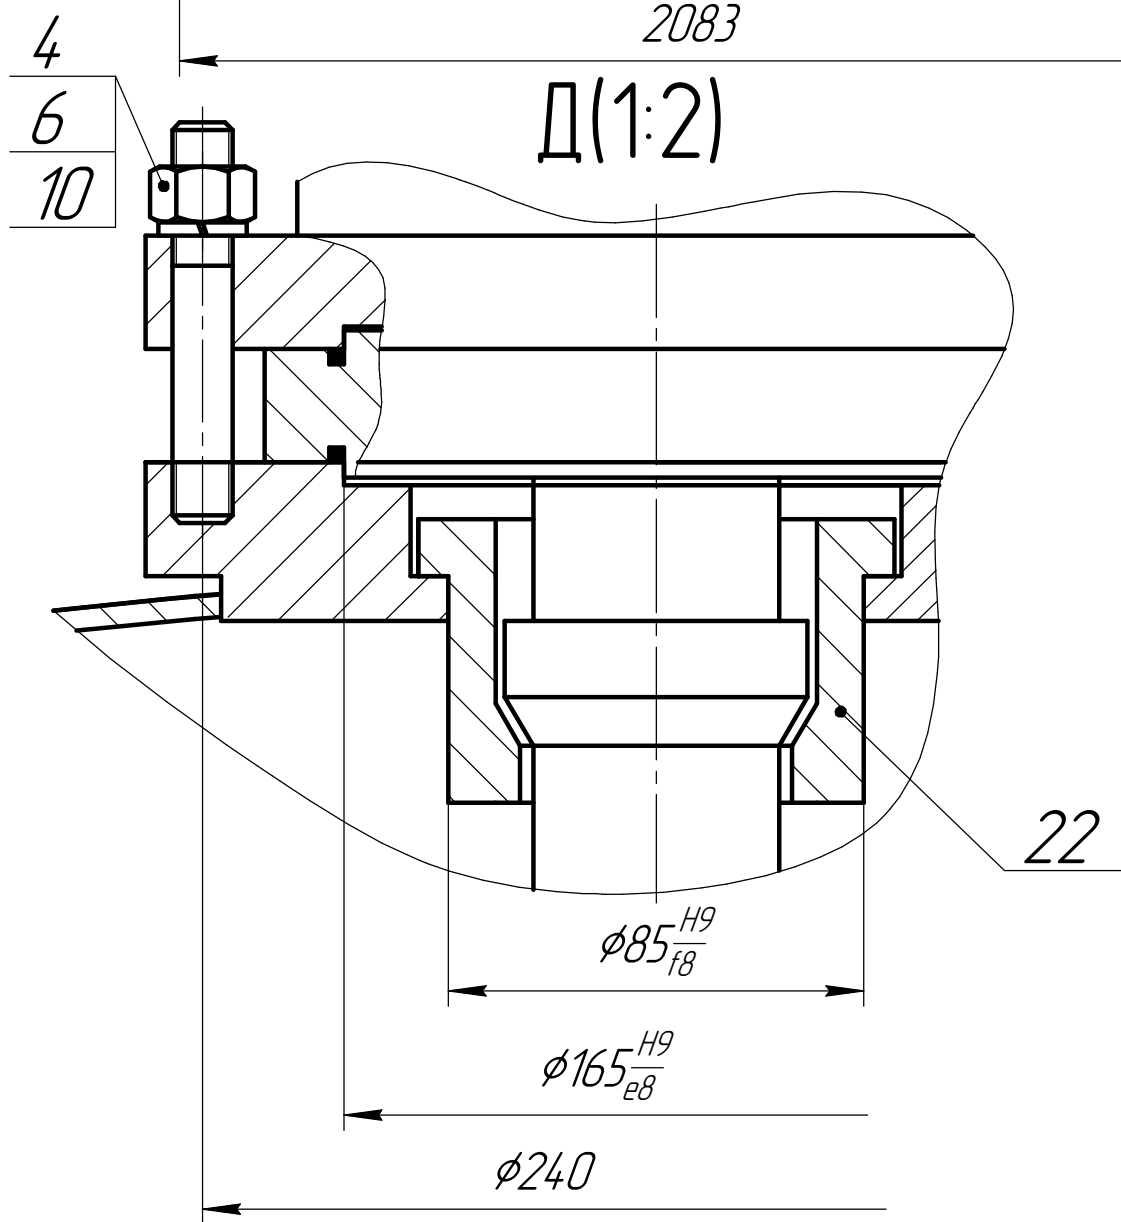


В(1:2)

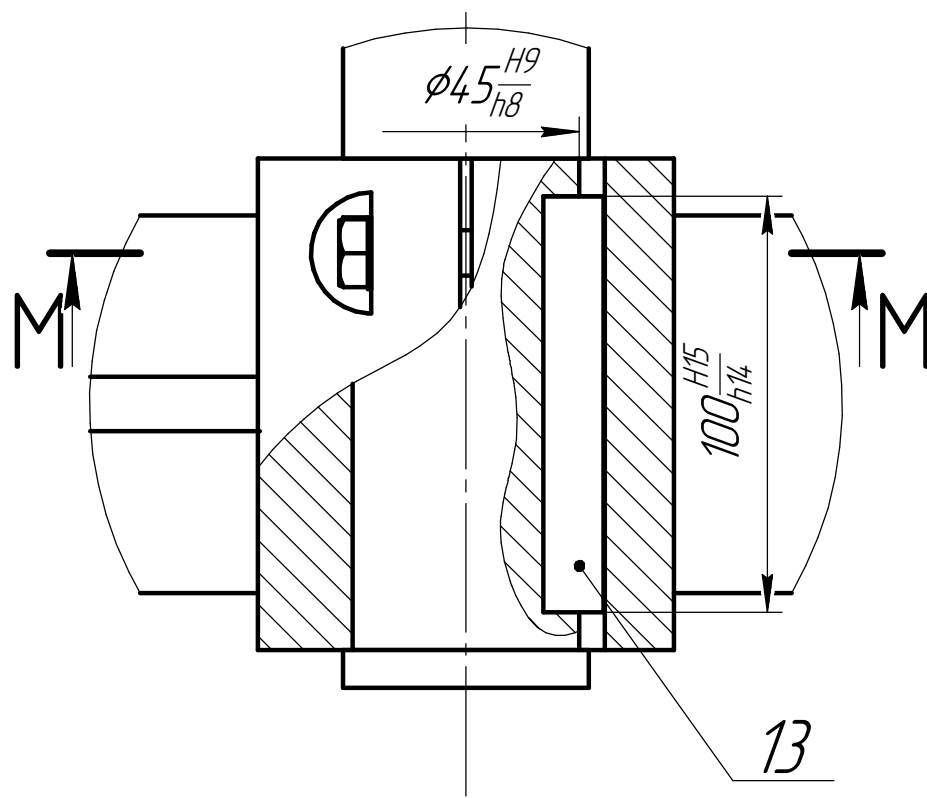

Л-Л(1:2)

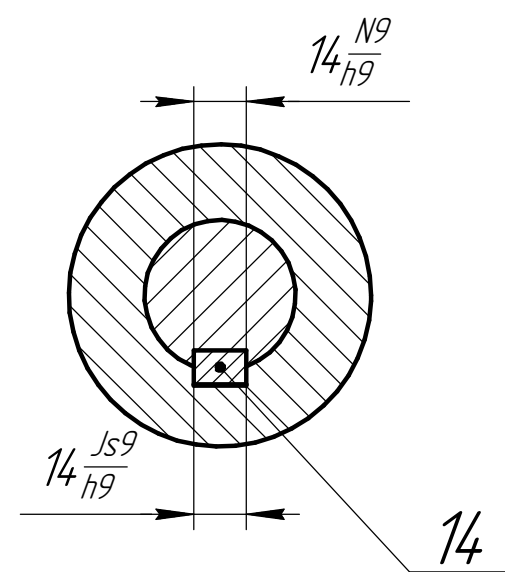

Г(1:2)

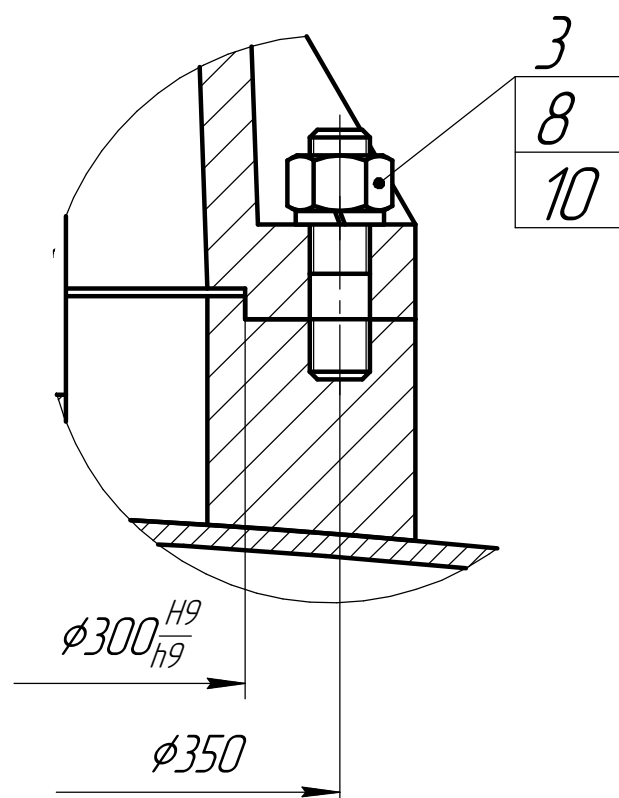

М-М(1:2)

