


КОМПАС-3D v23 Учебная версия © 2024 ООО "АСКОН-Системы проектирования", Россия Все права защищены

Перв. примен.		Справ. №		Инв. № подл.		Взам. инв. №		Подп. и дата		Инв. № подл.		Подп. и дата	

Курсовой проект по ПМ
(вариант 57/80)

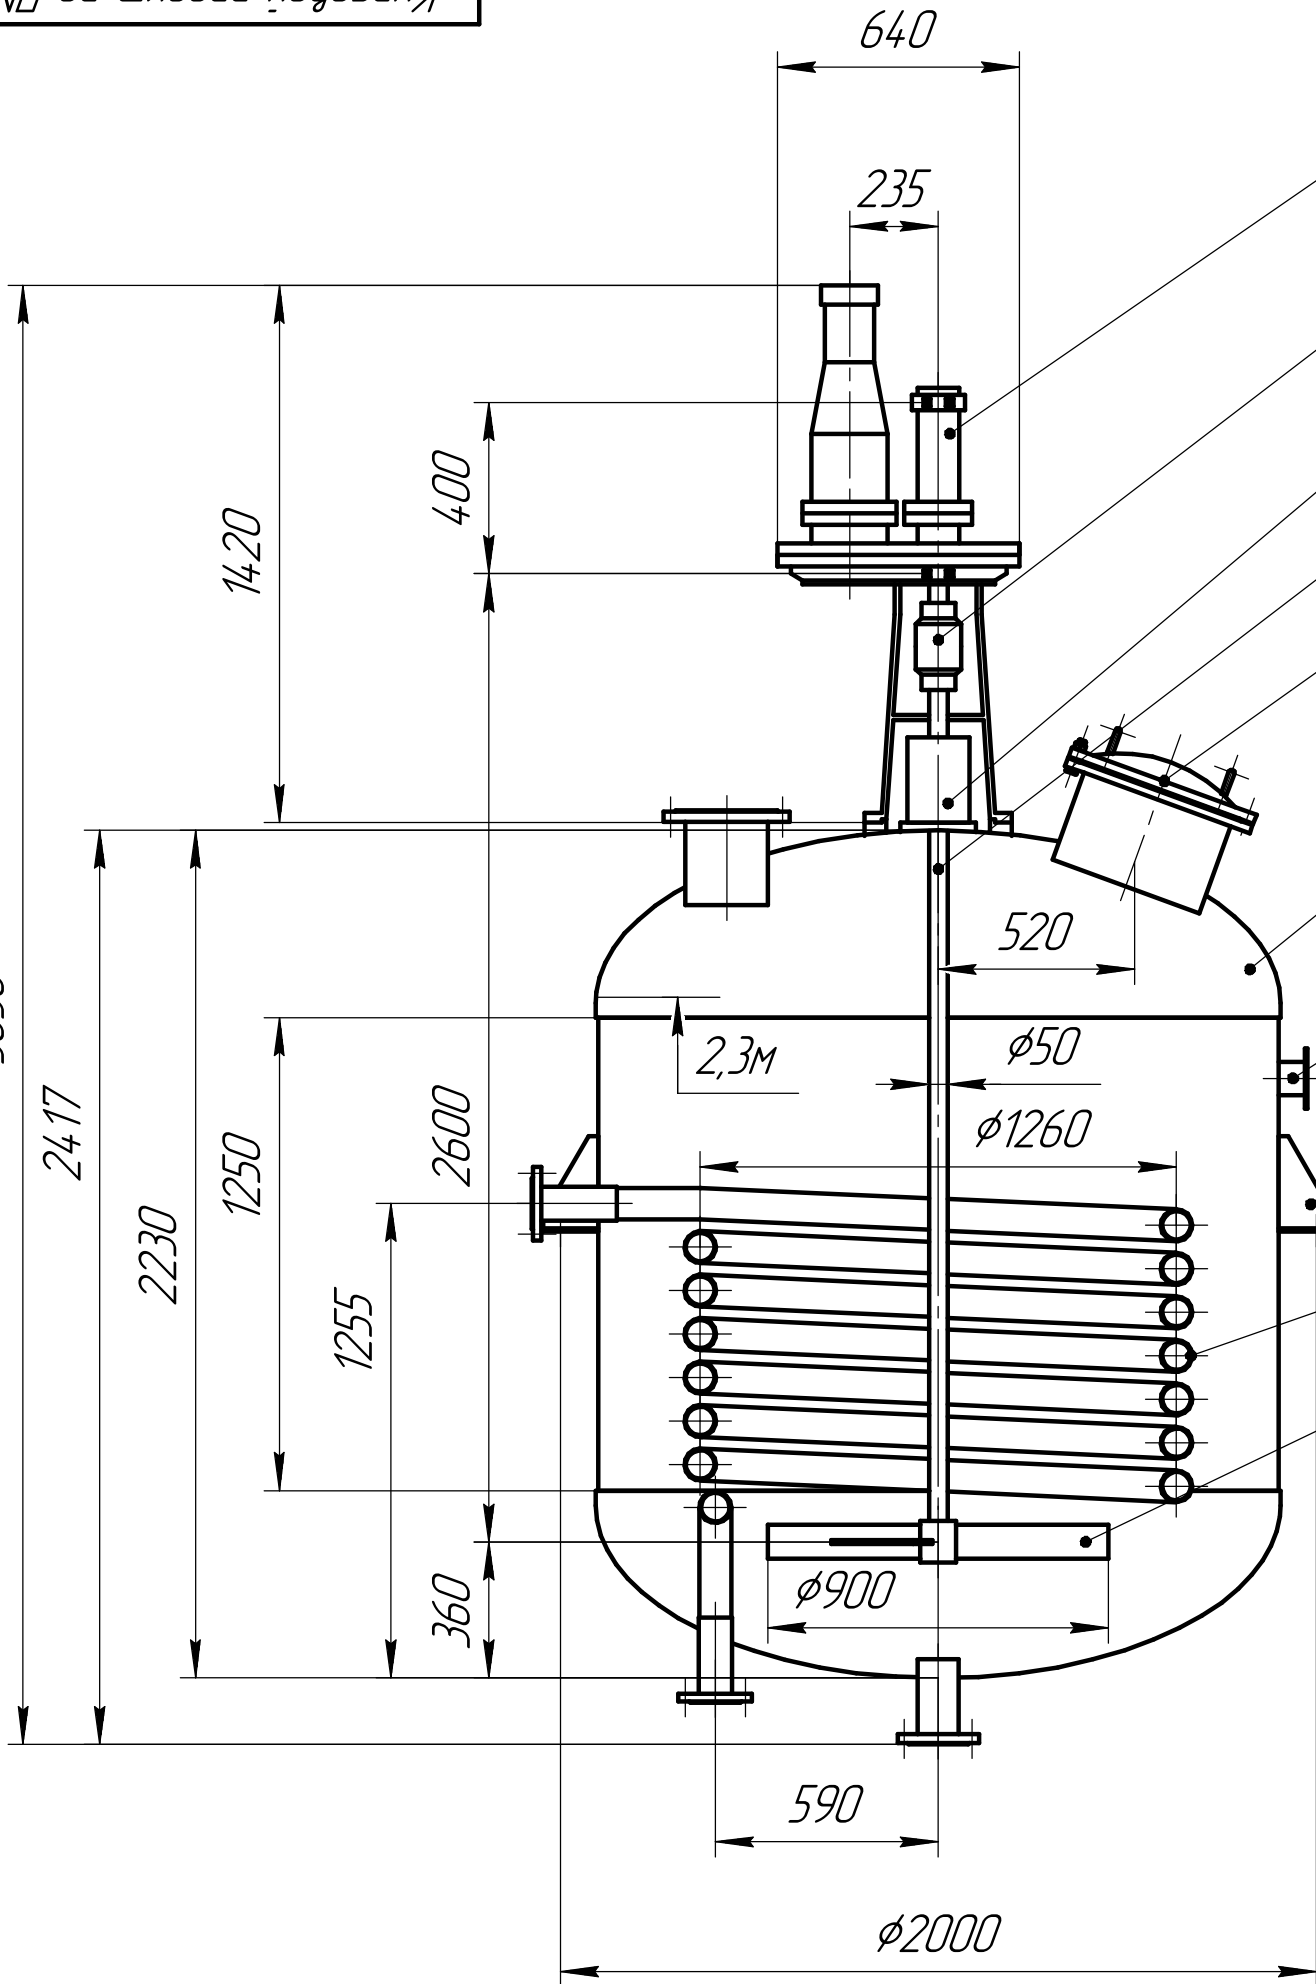

- Привод 21-1-50-1,5-100
 - Стойка, чугуун СЧ 15 ГОСТ 1412-85
 - Муфта МФ 50-1-1, сталь 40 ГОСТ 1050-88
 - Уплотнение ТЗ-50-2,5 АТК 24.201.13-90
 - Вал мешалки 50-3000, сталь 10Х17Н13М2Т ГОСТ 5632-2014
 - Люк 2-400-0,6, ОСТ 26-2003-83, сталь 10Х17Н13М2Т ГОСТ 5632-2014
 - Устройство 400-0,6 ОСТ 26-2003-83, сталь 16ГС ГОСТ 19281-2014
 - Прокладка 1-400-0,6, Фторпласт-4 ГОСТ 10007-80
 - Корпус ВЗЗ-1-5,0-1800 ГОСТ 9931-85 сталь 10Х17Н13М2Т ГОСТ 5632-2014
 - Цапфа 4-1-4-1000, ГОСТ 13716-73, сталь СтЗсп ГОСТ 380-2005
 - Опорная лапа 2-40000, ГОСТ 26296-90, сталь СтЗсп ГОСТ 380-2005
 - Змеевик (труба 76x4 ГОСТ 9941-81), сталь 10Х17Н13М2Т ГОСТ 5632-2014
 - Мешалка 07-2-900 АТК 24.201.17-90, Сталь 10Х17Н13М2Т ГОСТ 5632-2014
- Люк, штуцеры изображены в сечении условно,
остальные штуцеры на крышке не показаны.
Температура рабочей среды - 20 °C
Среда - H_2SO_4

					Курсовой проект по ПМ (вариант 57/80)				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Эскиз Аппарата с мешалкой	Лит.		Масса	Масштаб
Разраб.									
Пров.									
Т.контр.									
Н.контр.					Кафедра механики	Лист		Листов 1	
Утв.									
						СПбГТИ(ТУ) гр. 236			