


КОМАС-3D v23 Учебная версия © 2024 ООО "АСКОН-Системы проектирования", Россия. Все права защищены.

Перв. примен.		Справ. №		Инв. № подл.		Взам. инв. №		Подп. и дата		Инв. № подл.		Подп. и дата	

Курсовой проект по ПМ
(вариант 60/84)

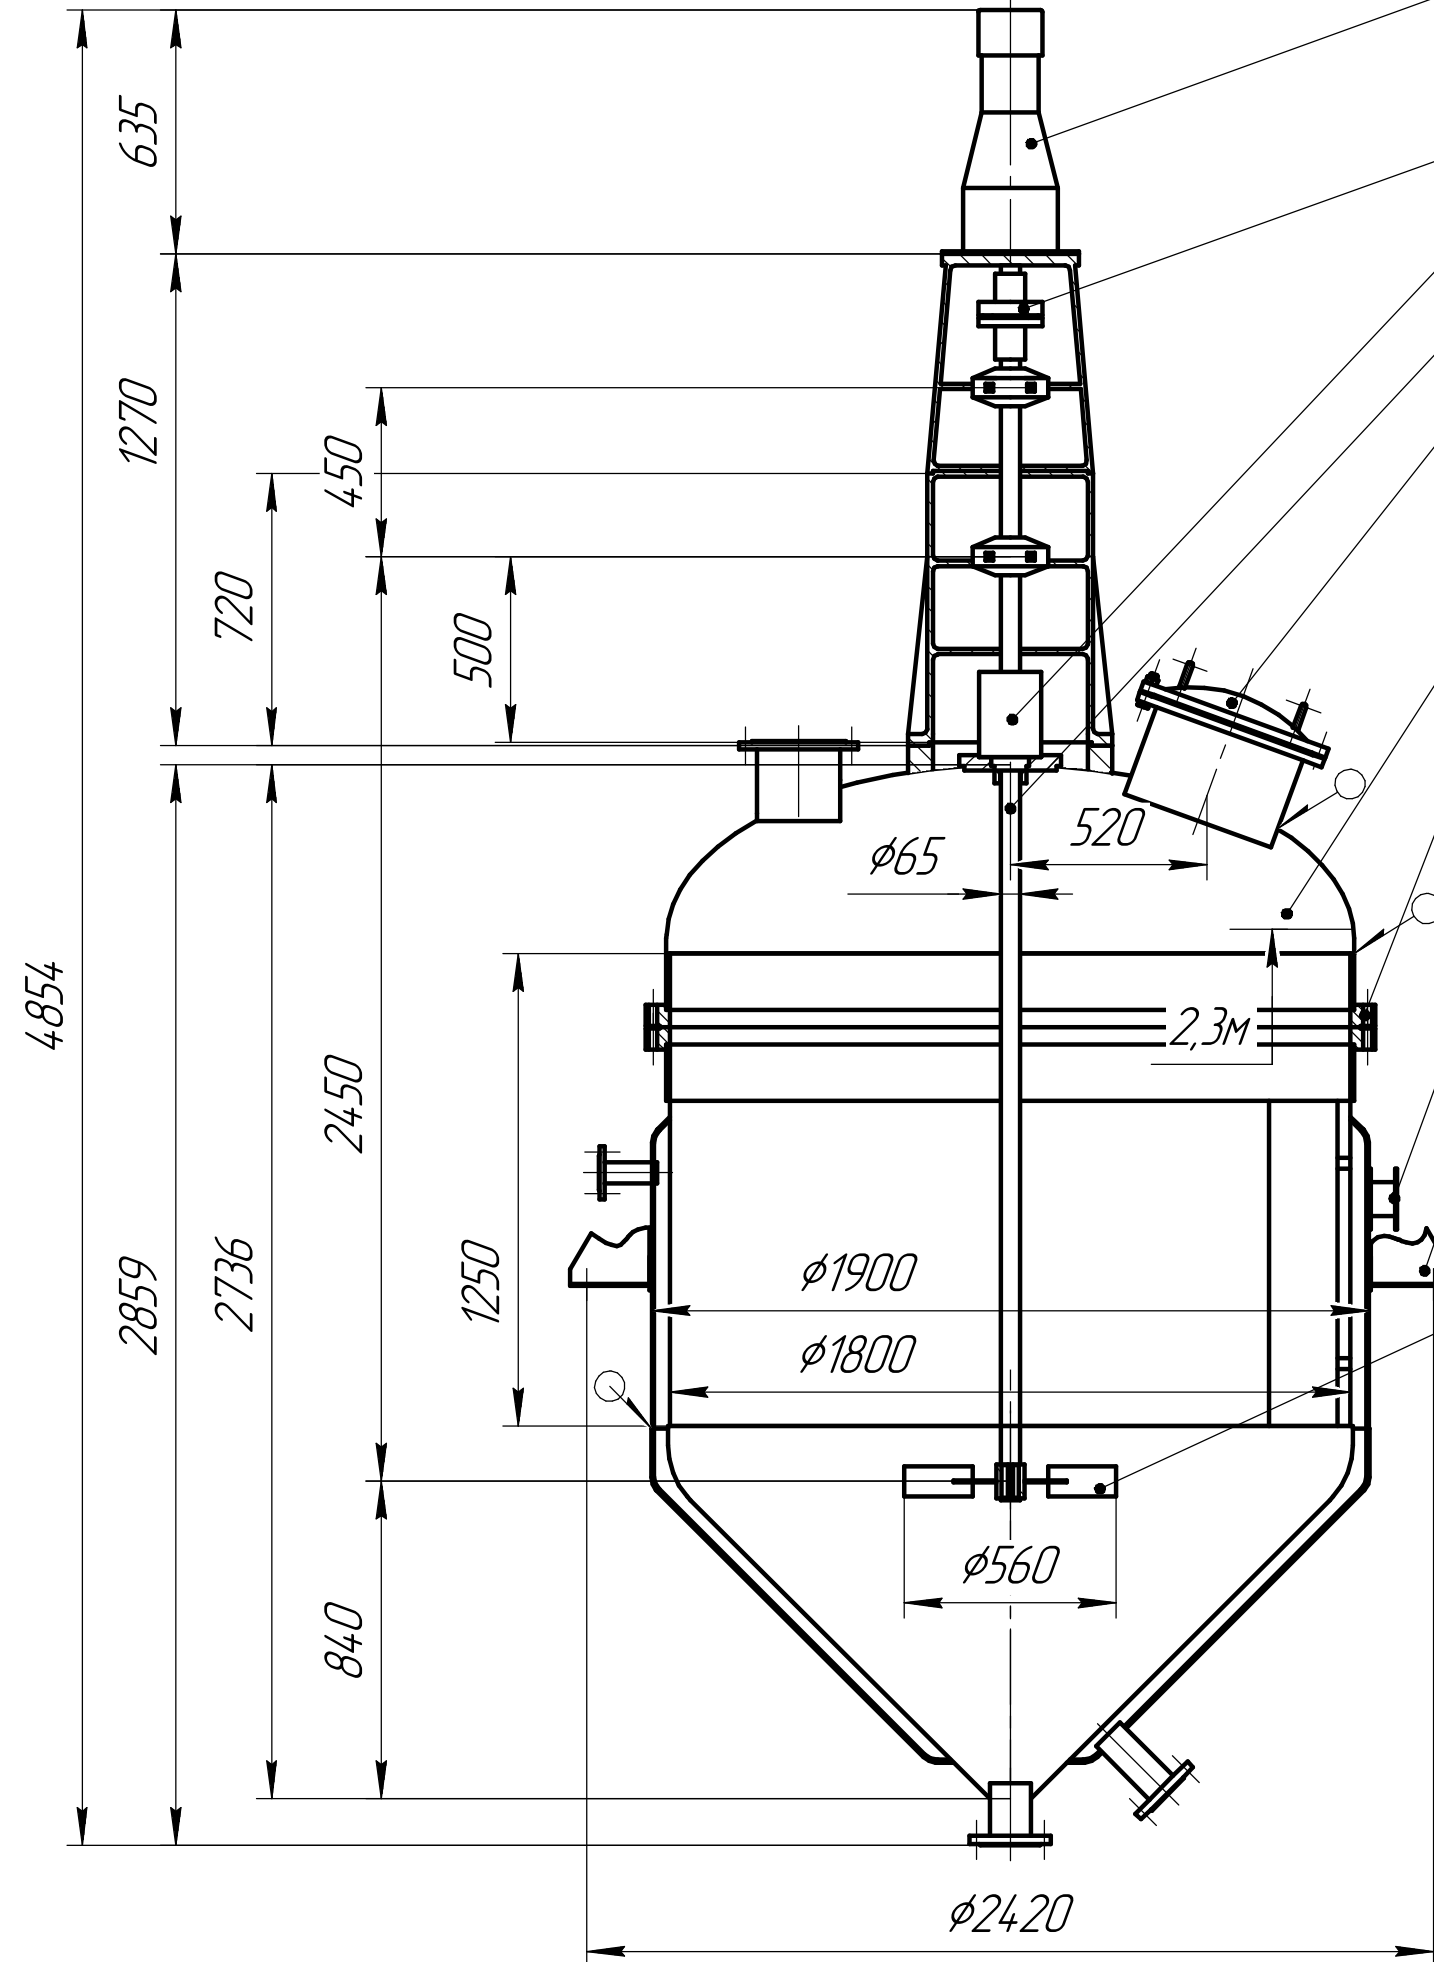

- Привод 13-1-65-5,5-160
- Стойка, чугуn СЧ 15 ГОСТ 1412-85
- Муфта МУВП 1-65-1, сталь 40 ГОСТ 1050-88
- Уплотнение ТЗ-65-2,5 АТК 24.201.13-90
- Вал мешалки 65-2900, сталь 35 ГОСТ 1050-88
- Люк 2-400-0,6, ОСТ 26-2003-83, сталь СтЗсп ГОСТ 380-2005
- Устройство 400-0,6 ОСТ 26-2003-83, сталь 16ГС ГОСТ 5520-79
- Прокладка 1-400-0,6, Паронит маслобензостойкий ГОСТ 481-80
- Корпус ВКЗ-2-5,0-1800 ГОСТ 9931-85 сталь СтЗсп ГОСТ 380-2005
- Фланец 8-1800-0,6-150 ГОСТ 28759.2-90 сталь 20 ГОСТ 1050-88
- Прокладка 1-1800-0,6, Паронит маслобензостойкий ГОСТ 481-80
- Фланец 7-1800-0,6-150 ГОСТ 28759.2-90 сталь 20 ГОСТ 1050-88
- Цапфа 4-1-4-1000, ГОСТ 13716-73, сталь СтЗсп ГОСТ 380-2005
- Опорная лапа 3-40000, ГОСТ 26296-90, сталь СтЗсп ГОСТ 380-2005
- Мешалка ОЗ-2-560, АТК 24.201.17-90, Сталь СтЗсп ГОСТ 380-2005
- Люк, штуцеры изображены в сечении условно, остальные штуцеры на крышке не показаны.
Температура рабочей среды - 200 °C
Среда - Нефтепродукты

Курсовой проект по ПМ (вариант 60/84)					Лит.			Масса			Масштаб		
Эскиз													
Аппарата с мешалкой													
Кафедра механики					Лист			Листов			1		