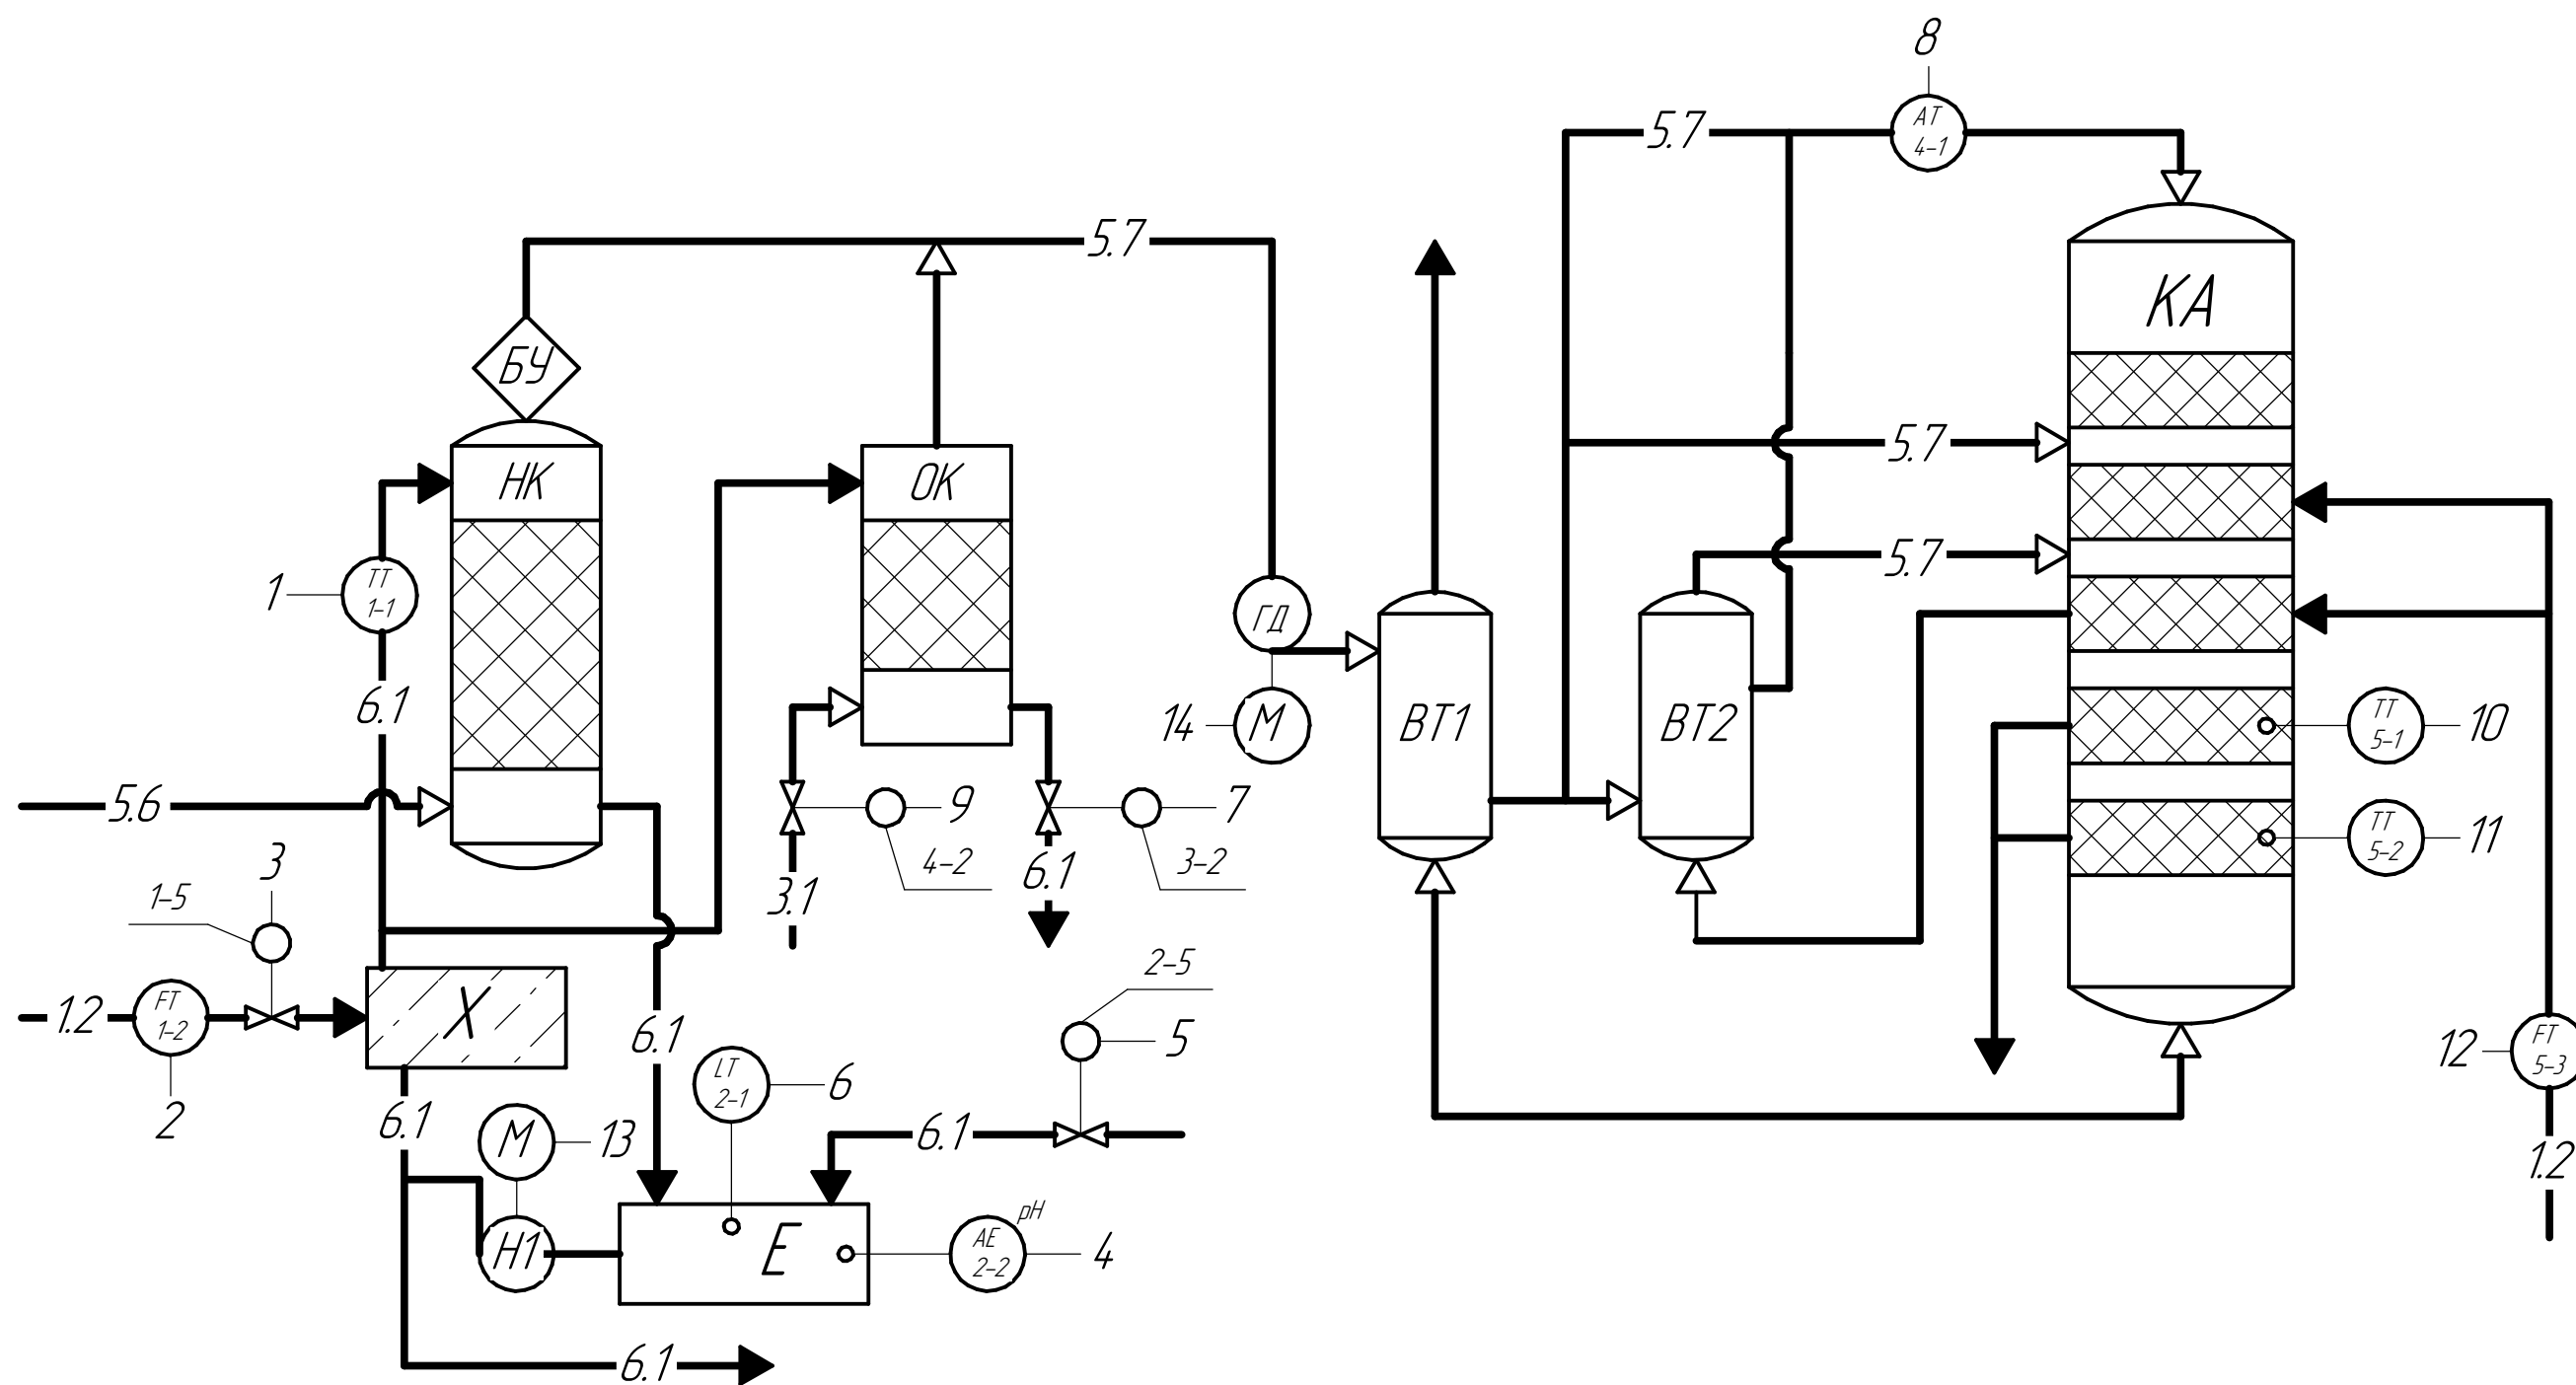


Обозначение	Содержимое трубопровода
1.2	Вода техническая
3.1	Воздух атмосферный
5.6	Газ из электрофилтра
5.7	Газ с сернистым ангидридом
6.1	Серная кислота

Перечень технологического оборудования

Обозначение	Наименование
НК	Насадочная колонна
БУ	Брызгоуловитель
Е	Емкость
ОК	Отдувочная колонна
BT1, BT2	Выносной теплообменник
Н	Насос
КА	Контактный аппарат
ГД	Газодувка



Примечание

1. Условные графические и символьные обозначения выполнены согласно ГОСТ 21.208-2013 и ГОСТ 21.408-2013

2. Обозначения содержимых трубопроводов по ГОСТ 14.202-69.

3. Сигнализация:

НЛ1 – температура Т8 с датчика 5-1 больше $T_{8\text{MAX}}$

НЛ2 – температура Т8 с датчика 5-1 меньше $T_{8\text{MIN}}$

НЛ3 – температура Т9 с датчика 5-2 больше $T_{9\text{MAX}}$

НЛ4 – температура Т9 с датчика 5-2 меньше $T_{9\text{MIN}}$

4. I/P – преобразование электрического сигнала в пневматический

5. Дополнительные буквенные обозначения

а – уровень с датчика 2-1

б – концентрация SO2 с датчика 4-1








в – температура с датчика 5-1

г – температура с датчика 5-2

д – расход с датчика 5-3

МП – местные приборы; ПЛК – программируемый логический контроллер

ЩУ – щит управления; СО – станция оператора

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Приборы местные																
Щит управления		 														
ПЛК	УСО	A11	A12	A01	A13	A02	A14	A03	A15	A04	A16	A17	A18	DO1	DO2	
	С	TC		FC	LC			AC								
	Y					AY										
	S							LS								
СО	I,R															
	A											H,L	H,L			
	H,K															

КП.СУХТП.124.11.01

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Автоматизация процесса производства серной кислоты (стадия 3)	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Панузин							1:1
Проб.								
Т.контр.								
Н.контр.								
Утв.								
Схема автоматизации						Лист	Листов	1
						СПДГТИ(ТУ) гр. 124		
						Копировал Формат А2		