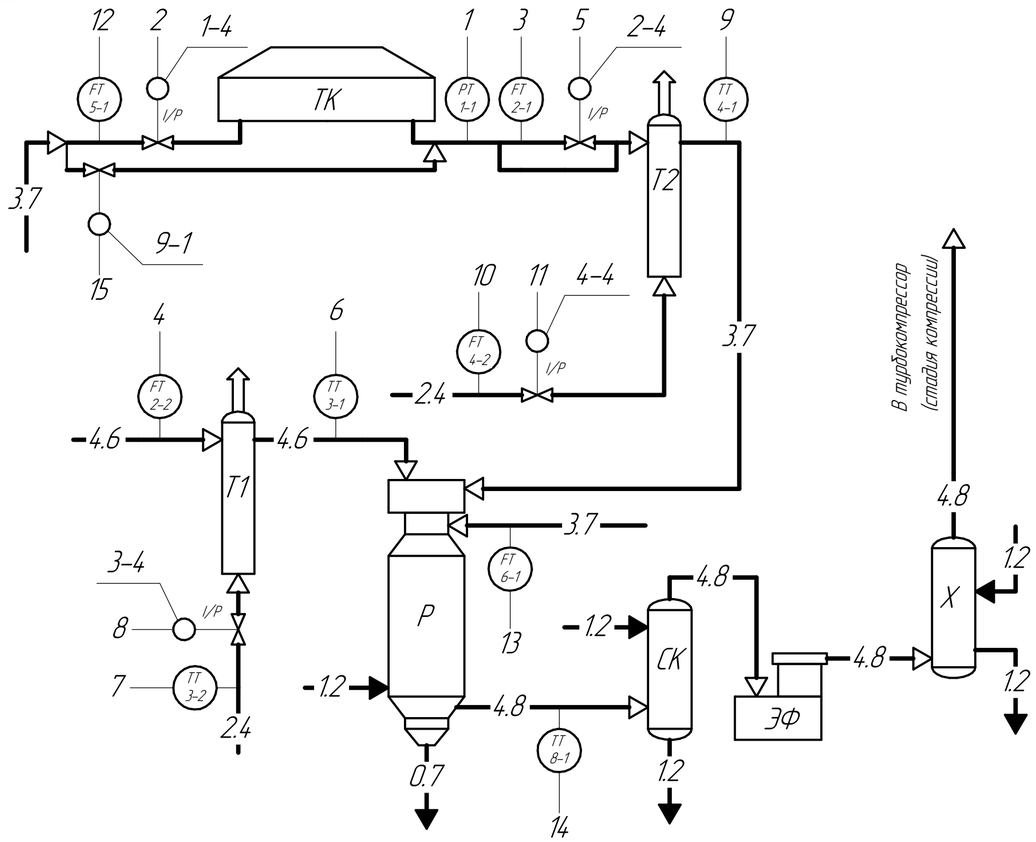


Условное обозначение трубопроводов

Обозначение	Содержимое трубопровода
0.7	Сажа
1.2	Вода техническая
2.4	Пар отопление
3.7	Кислород
4.6	Природный газ
4.8	Газ после пиролиза

Перечень технологического оборудования

Обозначение	Наименование
ТК	Турбокомпрессор
Т1, Т2	Подогреватели
Р	Реактор
СК	Скруббер
ЭФ	Электрофильтр
Х	Холодильник

Примечание

1. Условные графические и смвольные обозначения выполнены согласно ГОСТ 21.208-2013 и ГОСТ21.408-2013
2. Обозначения содержимых трубопроводов по ГОСТ 14.202-69.
3. Сигнализация:

HL1 – расход F9 с датчика 6-1 меньше $F9_{MIN}$

HL2 – расход F9 с датчика 6-1 больше $F9_{MAX}$

HL3 – температура T10 с датчика 8-1 больше $T10_{MAX}$

HL4 – расход F4 с датчика 5-1 больше $F4_{MAX}$

HL5 – состояние клапона 9-1

HL6 – состояние клапона 9-1

4. I/P – преобразование электрического сигнала в пневматический
5. Дополнительные буквенные обозначения

а – расход с датчика 2-1

б – расход с датчика 2-2

в – температура с датчика 3-1

г – температура с датчика 3-2

д – температура с датчика 4-1

е – расход с датчика 4-2

ж – расход с датчика 5-1


з – расход с датчика 6-1

и – температура с датчика 8-1

к – состояние клапона 9-1

МП – местные приборы; ПЛК – программируемый логический контроллер

ЩУ – щит управления; СО – станция оператора

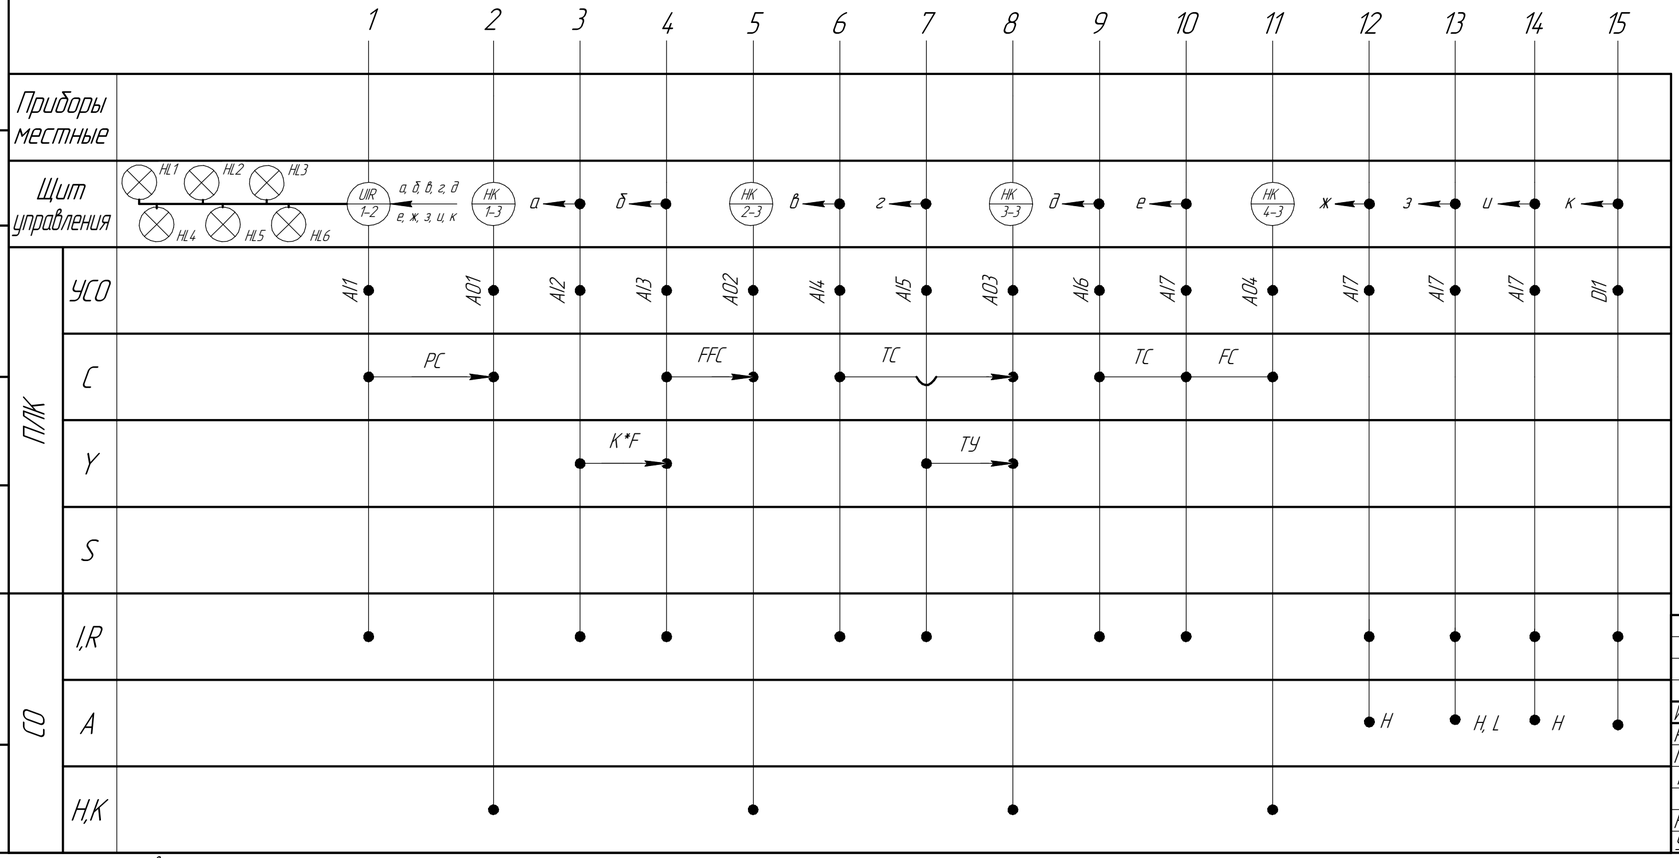

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Лит.	Масса	Масштаб
Лист	Листов 1	

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

КОМПАС-3D v23 Учебная версия © 2024, ООО "АСКОН-Системы проектирования", Россия. Все права защищены

Не для коммерческого использования

Копировал

Формат А2