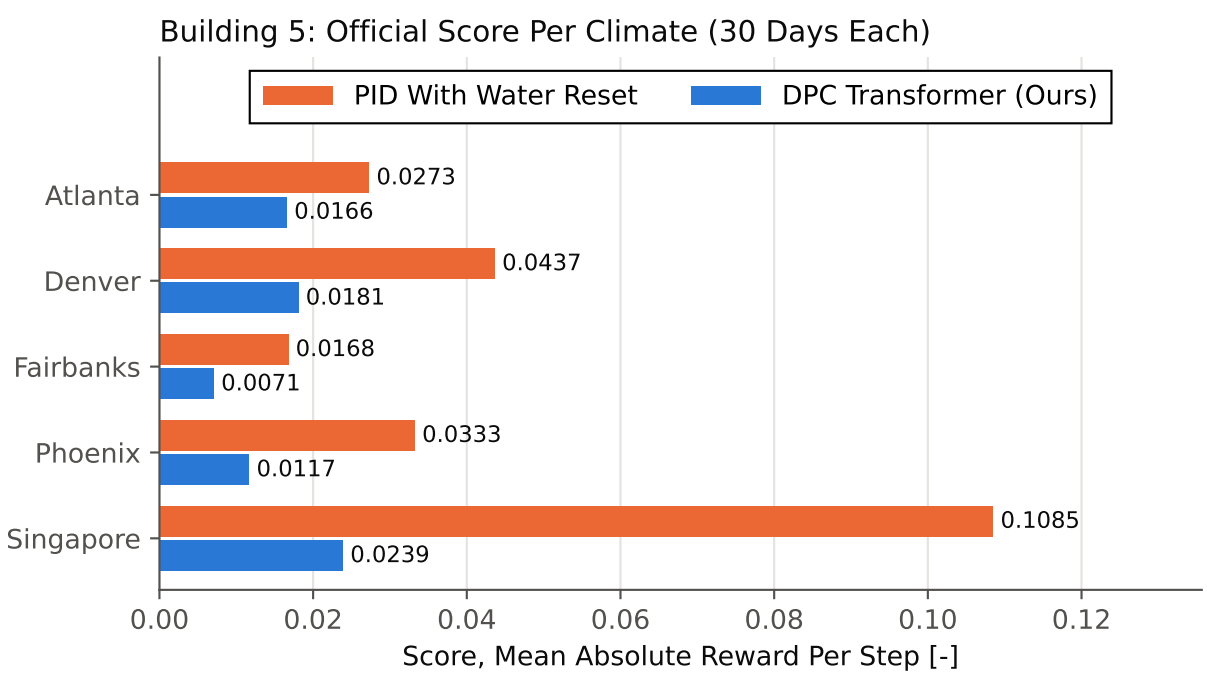
Building 5: Official Score Per Climate (30 Days Each)
PID With Water Reset
DPC Transformer (Ours)
Atlanta
0.0273
0.0166
Denver
0.0437
0.0181
Fairbanks
0.0168
0.0071
Phoenix
0.0333
0.0117
Singapore
0.1085
0.0239
0.00
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10
0.12
Score, Mean Absolute Reward Per Step [-]