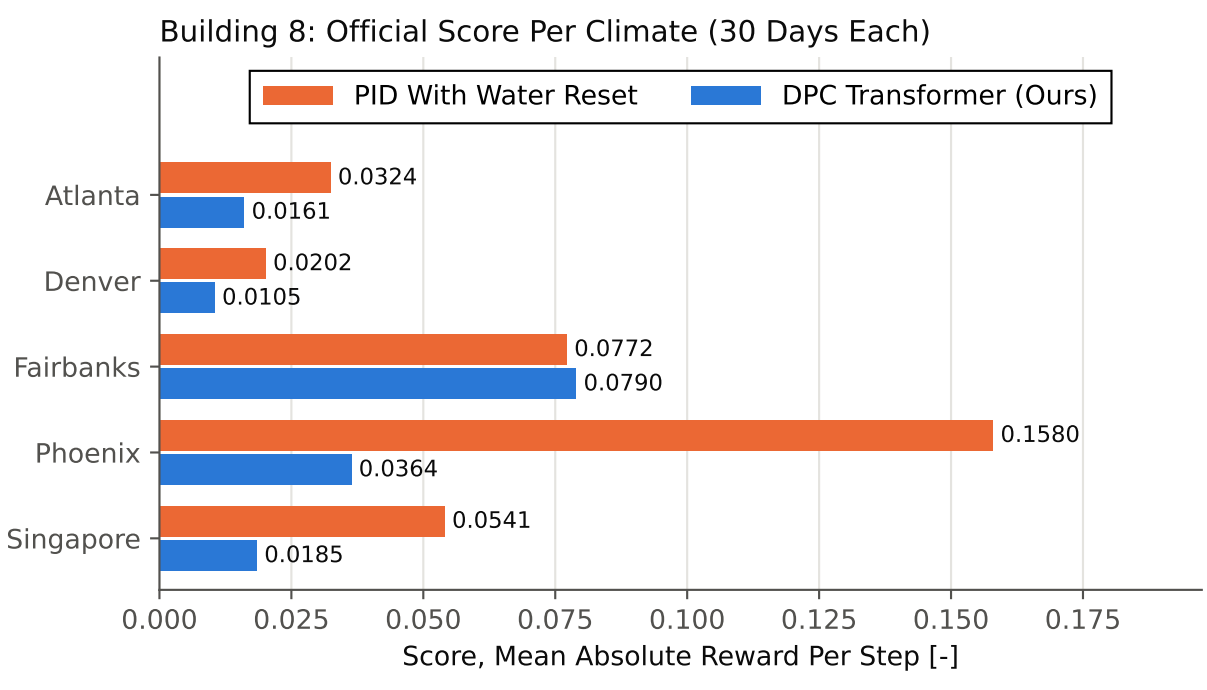
Building 8: Official Score Per Climate (30 Days Each)
PID With Water Reset
DPC Transformer (Ours)
Atlanta
0.0324
0.0161
Denver
0.0202
0.0105
Fairbanks
0.0772
0.0790
Phoenix
0.1580
0.0364
Singapore
0.0541
0.0185
0.000
0.025
0.050
0.075
0.100
0.125
0.150
0.175
Score, Mean Absolute Reward Per Step [-]