

PROGRAMA DE CONTROLE DA QUALIDADE DA ÁGUA DA UFRN – PROÁGUA

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO MENSAL

Padrões de potabilidade estabelecidos pela Portaria nº 518/04, de 25 de março de 2004, do Ministério da Saúde e Resolução do CONAMA nº 20, para água destinada ao consumo humano.

PARÂMETRO	VALOR MÁXIMO PERMITIDO	FREQUÊNCIA DE AMOSTRAGEM
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA		
Nitrato	Até 10 mg/L N	Mensal
Nitrito ⁽¹⁾	Até 1 mg/L N	Semestral
Cor aparente	Até 15 uH ⁽²⁾	Mensal
Turbidez	Até 5 UT ⁽³⁾	Mensal
pH	6,0 a 9,5 ⁽⁴⁾	Mensal
Condutividade	ND ⁽⁵⁾	Mensal
Nitrogênio amoniacal ⁽⁶⁾	Até 1,5 mg/L NH ₃	Semestral
ANÁLISE MICROBIOLÓGICA		
Coliformes totais	Ausência em 100ml	Mensal
Coliformes fecais	Ausência em 100ml	Mensal

(1) apenas nos poços (2) uH = unidade de Hazen (mg Pt – Co/L)


(3) UT = unidade de turbidez (4) Nos restaurantes universitários 6,5 – 8,5

(5) Valor não definido pela legislação em vigor

(6) Só nos restaurantes universitários

O Campus Central da UFRN dispõe de sistema próprio de abastecimento de água, composto por 5 (cinco) poços artesianos e 4 reservatórios elevados. As demais unidades isoladas e Campus Saúde são abastecidos pela Concessionária de água e Esgoto local - CAERN.

Nos reservatórios do campus central não se aplica a medição de *cloro residual livre*, tendo em vista a ausência de tratamento de água com esta substância. Para correções, quando necessárias, adota-se a diluição entre águas de poços distintos.

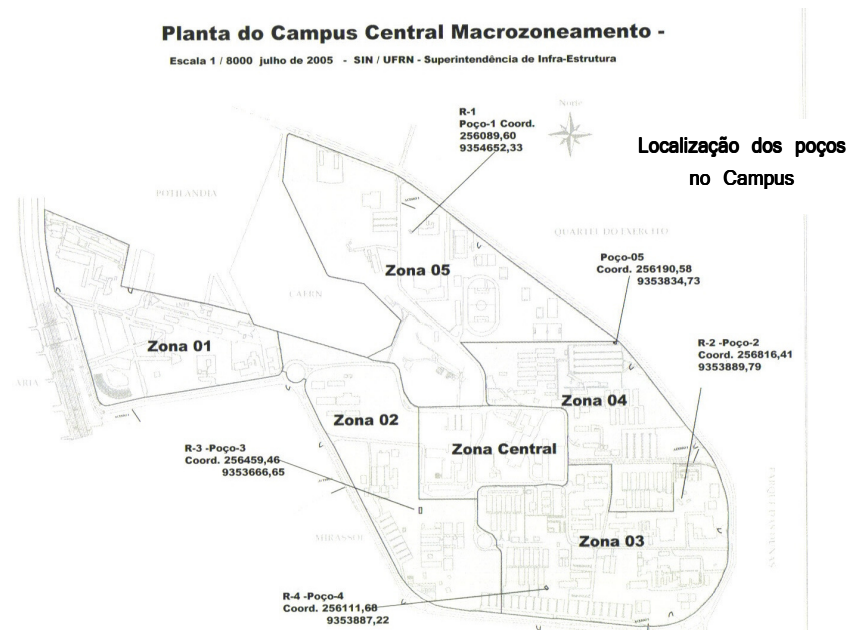

I. SETORES DO CAMPUS CENTRAL

RESERVATÓRIO 1

ZONA DO CAMPUS	EDIFICAÇÃO	LOCAL DE COLETA	NITRATO	pH	CONDUTIVIDADE
Zona 01	110-Dept. Artes	Cantina	13,97	5,23	243,84
Zona 01	110-Dept. Artes	Bebedouro térreo	13,82	5,36	209,28
Zona 01	111-DAS/A. Social	Copa	13,60	5,38	241,92
Zona 01	123-NEI Unidade I	Copa	13,47	5,16	249,6
Zona 01	123-NEI Unidade I	Banheiro entrada	13,65	5,18	245,76
Zona 01	122-Escola de Música	Cantina	13,63	5,58	241,92
Zona 01	122-Escola de Música	Torneira do jardim	13,50	5,64	224,64
Zona 04	R5	Saída do reservatório	-	-	-
Zona 05	R1	Saída da torneira	-	-	-
Zona 05	505-Restaurante Universitário	Bebedouro salão	FECHADO		
Zona 05	505-Restaurante Universitário	Torneira lavagem vegetais	13,29	5,97	238,08
Zona 05	505-Restaurante Universitário	Torneira preparação suco	13,62	4,81	245,76
Zona 05	523-Dep. Ed. Física	Cantina	13,51	6,03	259,20
Zona 05	523-Dep. Ed. Física	Bebedouro	13,48	6,22	238,80
Zona 05	514-Dep. Enfermagem	Cantina	13,34	4,56	249,60
Zona 05	514 - Dep. Enfermagem	Banheiro	13,37	5,12	224,64
MÉDIAS			13,55	5,40	239,42

RESUMO RESERVATÓRIO 1	NITRATO	pH	CONDUTIVIDADE
Número de amostras realizadas	13	13	13
Número de amostras dentro do padrão	00	02	---
Número de amostras fora do padrão	13	11	---
Máxima mensal	13,97	6,22	267,30
Média mensal	13,55	5,40	239,42
Mínima mensal	13,29	4,56	205,44

RESERVATÓRIO 2

ZONA DO CAMPUS	EDIFICAÇÃO	LOCAL DE COLETA	NITRATO	pH	CONDUTIVIDADE
Zona 00	005-BCZM	Cantina	12,31	5,44	207,36
Zona 00	005-BCZM	Banheiro 1º Andar	12,71	5,21	201,6
Zona 03	R2	Saída do poço	-	-	-
Zona 03	314-CCET	Copa	12,82	5,12	207,36
Zona 03	313-Lab. I de Química	Banheiro	12,51	5,66	209,28
Zona 03	305-Lab. II de Química	Copa	11,37	5,77	163,20
Zona 03	422-Setor Aulas Teóricas II	Cantina	12,76	5,06	207,36
Zona 03	330-Lab. De Geologia	Cantina	13,64	4,56	241,92

Zona 04	411-CCSA	Copa	11,85	5,82	209,28
Zona 04	431-Setor Aulas Teóricas V	Bebedouro BI C	12,67	5,27	182,40
Zona 04	419-CCHLA	Copa	11,68	5,01	195,84
Zona 04	419-CCHLA	Bebedouro	11,92	4,97	199,68
MÉDIAS			12,38	5,26	206,50

RESUMO RESERVATÓRIO 2	NITRATO	pH	CONDUTIVIDADE
Número de amostras realizadas	11	11	11
Número de amostras dentro do padrão	00	11	- - -
Número de amostras fora do padrão	11	00	- - -
Máxima mensal	13,64	5,82	241,92
Média mensal	12,38	5,26	206,50
Mínima mensal	11,37	4,56	163,20

RESERVATÓRIO 3

ZONA DO CAMPUS	EDIFICAÇÃO	LOCAL DE COLETA	NITRATO	pH	CONDUTIVIDADE
Zona 00	004-Centro de Convivência	Restaurante APURN – poço (banheiro)	10,21	5,61	184,32
Zona 00	004-Centro de Convivência	Restaurante APURN – caixa (cozinha)	10,55	5,66	174,72
Zona 00	002-Reitoria	Cantina	13,08	5,61	238,08
Zona 00	002-Reitoria	Copa - PROAD	13,79	5,68	236,16
Zona 02	204-Editora Universitária	Torneira - copa	13,04	5,51	230,40

Zona 02	204-Editora Universitária	Torneira - galpão	13,74	5,73	236,16
Zona 02	213-Centro de Biociências	Cantina	12,82	5,74	226,56
Zona 02	213-Centro de Biociências	Copa - histologia	13,39	5,87	234,24
Zona 02	216-Núcleo Primatologia	Área de serviço	12,96	5,43	230,40
Zona 02	210-NUPLAN	Sala da osmose reversa	13,27	5,15	230,40
Zona 02	202-Arquivo Geral	Copa	13,26	6,58	261,12
Zona 03	R3	SÁIDA DA TORNEIRA	-	-	-
Zona 03	302-Setor de Aulas Teóricas III	Banheiro bl. A	12,23	5,54	230,4
Zona 04	403-Setor de Aulas Teóricas I	Bebedouro bl. B	12,10	5,31	96,00
Zona 04	403-Setor de Aulas Teóricas I	Cantina DCE	11,57	5,40	201,60
Zona 04	403-Setor de Aulas Teóricas I	Cantina central	12,32	5,26	201,60
MÉDIAS			12,56	5,6	220,03

RESUMO RESERVATÓRIO 3	NITRATO	pH	CONDUTIVIDADE
Número de amostras realizadas	15	15	15
Número de amostras dentro do padrão	00	01	- - -
Número de amostras fora do padrão	15	14	- - -
Máxima mensal	13,79	6,58	238,08
Média mensal	12,56	5,6	220,03
Mínima mensal	10,21	5,15	96,00

RESERVATÓRIO 4

ZONA DO CAMPUS	EDIFICAÇÃO	LOCAL DE COLETA	NITRATO	pH	CONDUTIVIDADE
Zona 03	P4	Saída da Torneira	-	-	-
Zona 03	309-Setor de Aulas Teóricas IV	Bebedouro Bl B	11,18	5,83	182,40
Zona 03	306-Setor de Aulas Teóricas IV	Cantina	10,94	5,74	180,48
Zona 03	320-Centro Tecnológico	Copa	12,06	5,64	205,44
Zona 03	333-Núcleo Tecnológico	Banheiro corredor	12,90	5,14	213,12
Zona 03	323-Laboratórios De Física	Banheiro	11,43	4,79	182,40
MÉDIAS			11,702	5,43	192,77

RESUMO RESERVATÓRIO 4	NITRATO	pH	CONDUTIVIDADE
Número de amostras realizadas	05	05	05
Número de amostras dentro do padrão	00	00	- - -
Número de amostras fora do padrão	05	05	- - -
Máxima mensal	12,90	5,83	213,12
Média mensal	11,702	5,43	192,77
Mínima mensal	10,94	4,79	180,48

II. SETORES DO CAMPUS SAÚDE

HUOL

AMBIENTE DO HOSPITAL	LOCAL DE COLETA	NITRATO	PH	CONDUTIVIDADE
Setor do SAME (reservatório do ambulatório)	Copa	7,19	5,14	172,80
Centro Cirúrgico (castelo superior)	Lavabo	7,96	5,17	174,20
Centro Cirúrgico (Caixa Individual)	Copa	6,83	6,09	180,48
Enfermaria-Recepção (reservatório do CDI)	Copa	8,31	5,93	174,20
Nutrição (castelo Superior)	Copa	8,22	5,30	178,56
Lavanderia (castelo inferior)	Copa	5,26	5,35	180,48
Enfermaria 19ª e 20ª (reservatório superior do prédio administrativo)	Copa	8,29	5,12	174,20
Prédio administrativo (reservatório inferior)	Banheiro	8,86	5,10	174,20
Hemodiálise/ lavagem de braço	Caixa	Inacessível		
MÉDIAS		7,63	5,38	177,04

RESUMO HUOL	NITRATO	pH	CONDUTIVIDADE
Número de amostras realizadas	08	08	08
Número de amostras dentro do padrão	08	01	- - -
Número de amostras fora do padrão	00	07	- - -
Máxima mensal	8,86	6,09	180,48

Média mensal	7,63	5,38	177,04
Mínima mensal	5,26	5,10	172,80

MEJC

AMBIENTE DA MATERNIDADE	LOCAL DE COLETA	NITRATO	PH	CONDUTIVIDADE
Bebedouro	Térreo	8,79	4,77	180,48
UTI neonatal	1º andar	8,04	4,75	213,12
Centro cirúrgico	1º andar	8,62	4,66	172,80
Posto de enfermagem	2º andar	8,20	4,77	218,88
Laboratório de microbiologia	Torneira	8,30	4,69	176,64
Torneira	Pia	8,44	4,66	178,56
Farmácia				
Lavanderia	Copa	8,32	4,71	195,84
MÉDIAS		8,39	4,72	190,90

RESUMO MEJC	NITRATO	pH	CONDUTIVIDADE
Número de amostras realizadas	07	07	07
Número de amostras dentro do padrão	07	00	- - -
Número de amostras fora do padrão	00	07	- - -
Máxima mensal	8,79	4,77	218,88
Média mensal	8,39	4,72	190,90
Mínima mensal	8,04	4,66	172,80

HOSPED

AMBIENTE DO HOSPITAL	LOCAL DE COLETA	NITRATO	PH	CONDUTIVIDADE
Centro cirúrgico	Pia	8,33	4,63	211,20
Enfermagem	Pia	7,24	4,53	213,20
MÉDIAS		7,78	4,58	212,20

RESUMO HOSPED	NITRATO	pH	CONDUTIVIDADE
Número de amostras realizadas	02	02	02
Número de amostras dentro do padrão	02	00	- - -
Número de amostras fora do padrão	00	02	- - -
Máxima mensal	8,33	4,63	213,2
Média mensal	7,78	4,58	212,2
Mínima mensal	7,24	4,53	211,2

NHH

AMBIENTE DO NÚCLEO DE HEMATOLOGIA	LOCAL DE COLETA	NITRATO	PH	CONDUTIVIDADE
-----------------------------------	-----------------	---------	----	---------------

Pia do banheiro	1º Andar	4,89	6,04	163,20
Copa	1º Andar	5,05	6,46	161,28
MÉDIAS		4,97	6,25	162,24

RESUMO NHH	NITRATO	pH	CONDUTIVIDADE
Número de amostras realizadas	02	02	02
Número de amostras dentro do padrão	02	02	---
Número de amostras fora do padrão	00	00	---
Máxima mensal	5,05	6,46	163,20
Média mensal	4,97	6,25	162,24
Mínima mensal	4,89	6,04	161,28

CCS

AMBIENTE DO CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE	LOCAL DE COLETA	NITRATO	PH	CONDUTIVIDADE
Restaurante Universitário	Copa	6,48	6,09	170,88
Biblioteca	Copa	6,06	6,27	176,64
Creche	Copa	5,82	6,64	124,80
Departamento de Nutrição	Bebedouro	6,20	6,38	170,88

Departamento de Farmácia	Laboratório de controle de qualidade térreo	8,17	6,20	163,20
Departamento de Farmácia	Banheiro 1º andar	7,48	6,11	184,32
MÉDIAS		6,70	6,28	165,12

RESUMO CCS	NITRATO	pH	CONDUTIVIDADE
Número de amostras realizadas	06	06	06
Número de amostras dentro do padrão	06	06	- - -
Número de amostras fora do padrão	00	00	- - -
Máxima mensal	8,17	6,64	184,32
Média mensal	6,70	6,28	165,12
Mínima mensal	5,82	6,09	124,80

III. UNIDADE ISOLADA

Universidade Federal do Rio Grande do Norte
 Superintendência de Infra-Estrutura - Divisão de Meio Ambiente
 Av. Senador Salgado Filho, 3000 - Lagoa Nova CEP 59078-970 – Natal/RN
 Fones: (084) 3215-3162 R.221 - Fax (084) 3215-3160
www.meioambiente.ufrn.br dmaeduca@infra.ufrn.br

DOL

AMBIENTE DO DEPARTAMENTO	LOCAL DE COLETA	NITRATO	PH	CONDUTIVIDADE
Bebedouro	Entrada	Desligado		
Laboratório de planctologia	Torneira externa	11,57	6,70	362,88
Laboratório de Ictologia	Banheiro térreo	Fechado		
MÉDIAS		11,57	6,70	362,88



RESUMO DOL	NITRATO	pH	CONDUTIVIDADE
Número de amostras realizadas	01	01	01
Número de amostras dentro do padrão	00	01	- - -
Número de amostras fora do padrão	01	00	- - -
Máxima mensal	11,57	6,70	362,88
Média mensal	11,57	6,70	362,88
Mínima mensal	11,57	6,70	362,88

RESUMO POR ZONA

ÁREA DO CAMPUS		NITRATO	pH	CONDUTIVIDADE
Zona 00	Número de amostras realizadas	06	06	06
	Número de amostras dentro do padrão	00	00	---
	Número de amostras fora do padrão	06	06	---
	Máxima mensal	13,79	5,68	238,08
	Média mensal	12,11	5,54	207,04
	Mínimo mensal	10,21	5,21	184,32
Zona 01	Número de amostras realizadas	07	07	07
	Número de amostras dentro do padrão	00	00	---
	Número de amostras fora do padrão	07	07	---
	Máxima mensal	13,97	5,64	249,60
	Média mensal	13,66	5,36	236,701
	Mínimo mensal	13,47	5,16	209,28
Zona 02	Número de amostras realizadas	07	07	07
	Número de amostras dentro do padrão	00	01	---
	Número de amostras fora do padrão	07	06	---
	Máxima mensal	13,74	6,58	261,12
	Média mensal	13,21	5,72	235,61
	Mínimo mensal	12,82	5,15	226,56
Zona 03	Número de amostras realizadas	11	11	11
	Número de amostras dentro do padrão	00	00	---
	Número de amostras fora do padrão	11	11	---
	Máxima mensal	13,64	5,77	241,92
	Média mensal	12,18	5,35	202,12
	Mínimo mensal	10,94	4,56	163,20

Zona 04	Número de amostras realizadas	07	07	07
	Número de amostras dentro do padrão	00	00	- - -
	Número de amostras fora do padrão	07	07	- - -
	Máxima mensal	12,67	5,82	209,28
	Média mensal	12,02	5,29	183,77
	Mínimo mensal	11,57	4,97	96,00
Zona 05	Número de amostras realizadas	06	06	06
	Número de amostras dentro do padrão	00	02	- - -
	Número de amostras fora do padrão	06	04	- - -
	Máxima mensal	13,62	6,22	259,20
	Média mensal	13,44	5,45	242,68
	Mínimo mensal	13,29	4,56	224,64

IV. GRÁFICOS

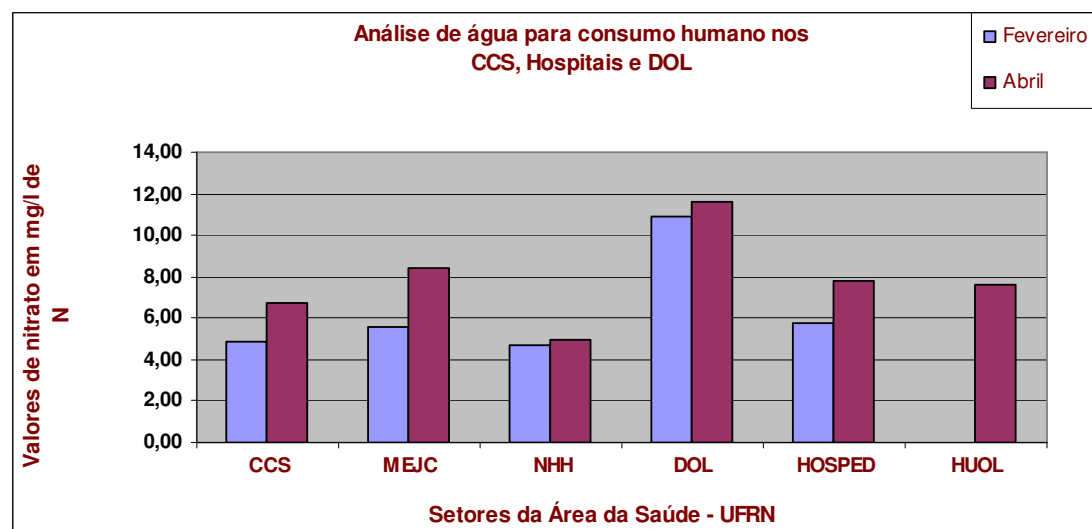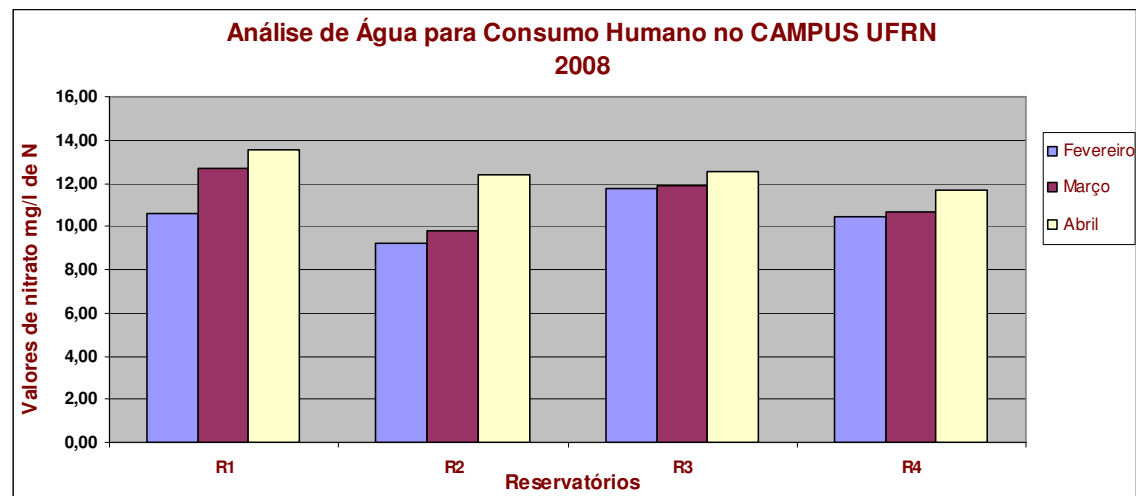

* As amostras foram coletadas em garrafas pet de 500ml nas datas especificadas abaixo e transportadas sem refrigeração:

- Reservatório 1: 10 de abril
- Reservatório 2: 10 de abril
- Reservatório 3: 15 de abril
- Reservatório 4: 11 de abril
- Setores do Campus Saúde: 18, 24 e 28 de abril
- Setor unidade isolada: 18 de abril

* As análises foram realizadas através da técnica de espectroscopia ultravioleta.

* Os resultados mostraram que os reservatórios do Campus estão consideravelmente insatisfatórios ao consumo. Exceto o reservatório 4. As áreas da saúde mantiveram-se satisfatórias quanto às médias de nitrato.

Responsáveis pelas coletas e análises:

Izabel Kaline Vicente da Silva – aluna do curso de Química

Matrícula:

Assinatura: _____

Jéssica Horacina Bezerra Rocha – aluna do curso de Química

Matrícula:

Assinatura: _____

Roseane Solon Medeiros – aluna do curso de Engenharia Química

Matrícula:

Assinatura: _____

As alunas bolsistas recebem orientação para as análises no laboratório do professor Dr.Jailson Vieira de Melo.

Natal, 30 de abril de 2008.

VISTO:

Jailson Vieira de Melo
Professor Doutor da UFRN

Marjorie da Fonseca e Silva Medeiros
Eng^a da Divisão de Meio Ambiente

Gustavo Fernandes Rosado Coelho
Superintendente de Infra-Estrutura

Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Superintendência de Infra-Estrutura - Divisão de Meio Ambiente
Av. Senador Salgado Filho, 3000 - Lagoa Nova CEP 59078-970 – Natal/RN
Fones: (084) 3215-3162 R.221 - Fax (084) 3215-3160
www.meioambiente.ufrn.br dmaeduca@infra.ufrn.br