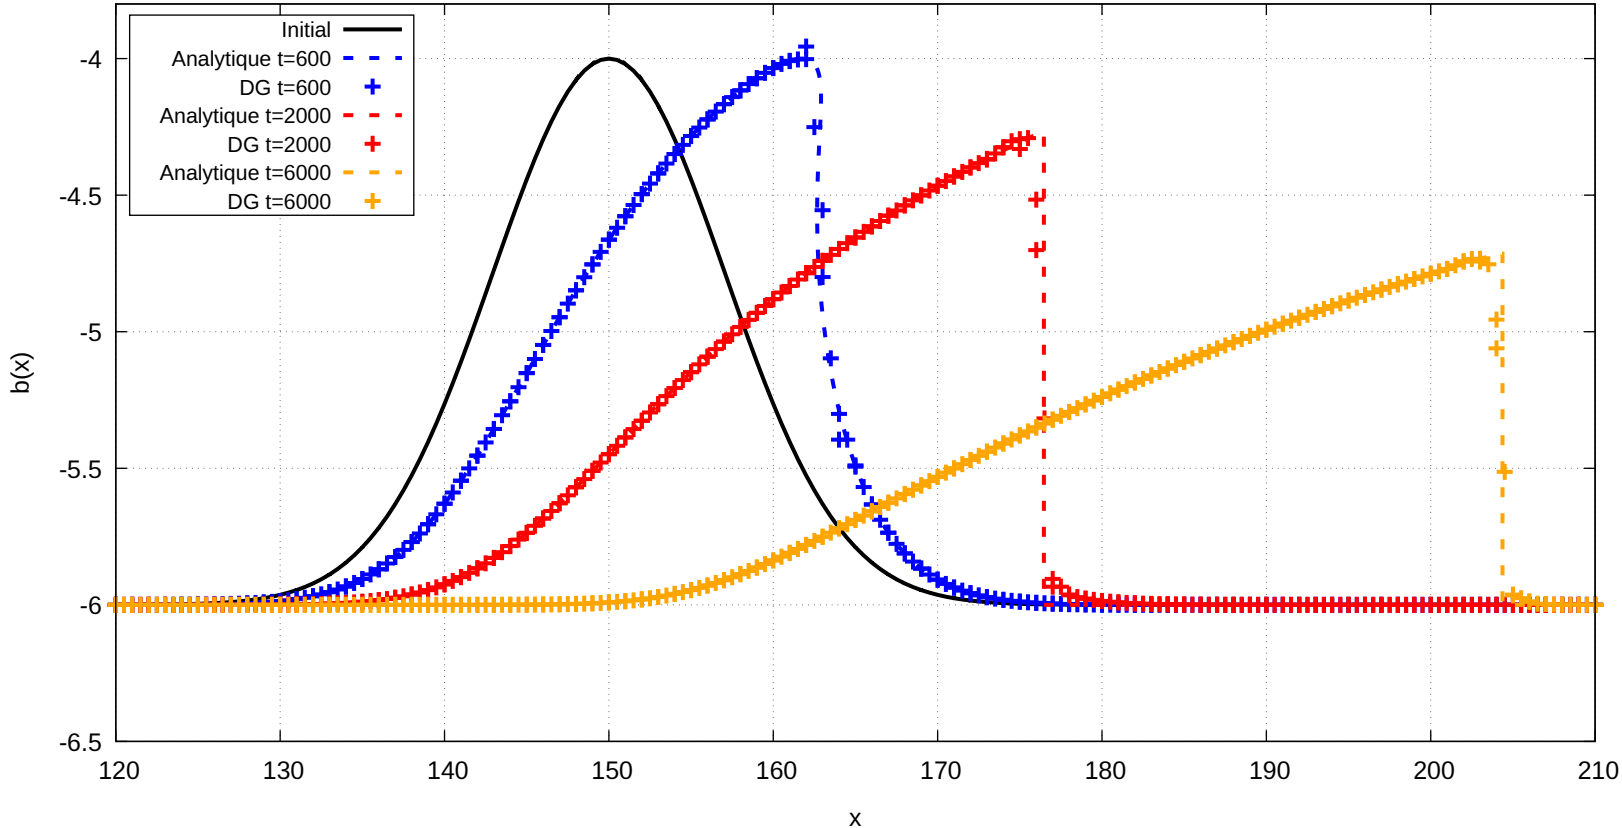
Initial
Analytique t=600
DG t=600
Analytique t=2000
DG t=2000
Analytique t=6000
DG t=6000
-4
-4.5
-5
-5.5
-6
-6.5
b(x)
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
x