

Технические требования:





По умолчанию кабель прокладывается в кабель-канале вдоль стены на расстоянии 30 см от потолка.

Информационные розетки на всех этажах располагаются на высоте 30 см от уровня пола. Кабель в таких местах опускается вертикально вниз в кабель-канале, как показано на плане. В соответствующих местах кабель прокладывается на высоте 30 см от пола и подводится к такому числу розеток, какое указано на плане.

Шкаф крепится к стене на высоте 150 см от уровня пола.


Точки доступа монтируются к потолку. Кабель к точкам доступа подводится над фальш-потолком.

- 1) В данном месте для дальнейшей прокладки кабеля сверлится отверстие в стене на высоте 30 см от пола и через него проводится кабель.
- 2) В данном месте для дальнейшей прокладки кабеля сверлится отверстие в стене на высоте 30 см от потолка и через него проводится кабель.
- 3) Кабельная шахта. Переход между этажами.
- 4) Подключение к сети провайдера.

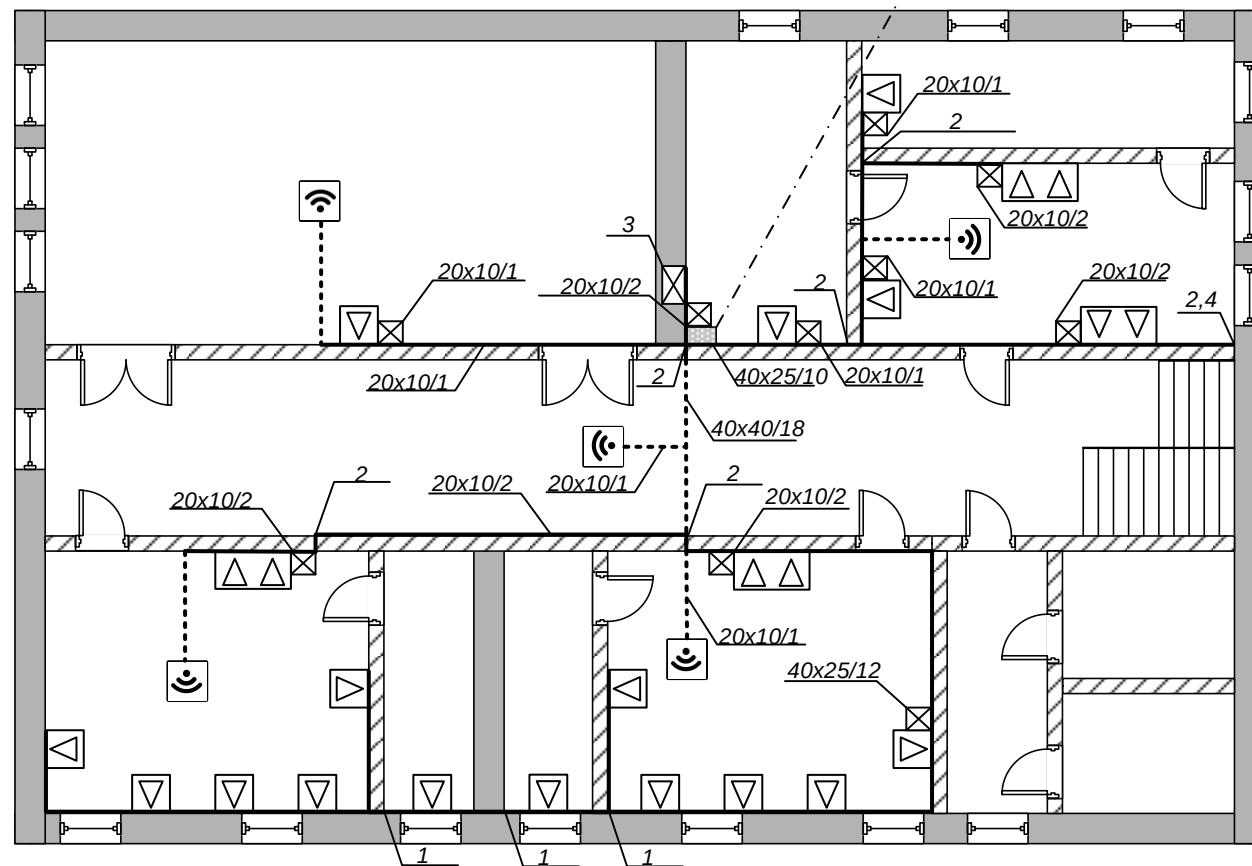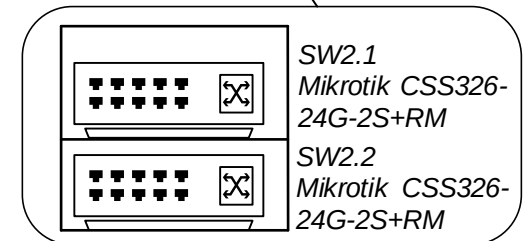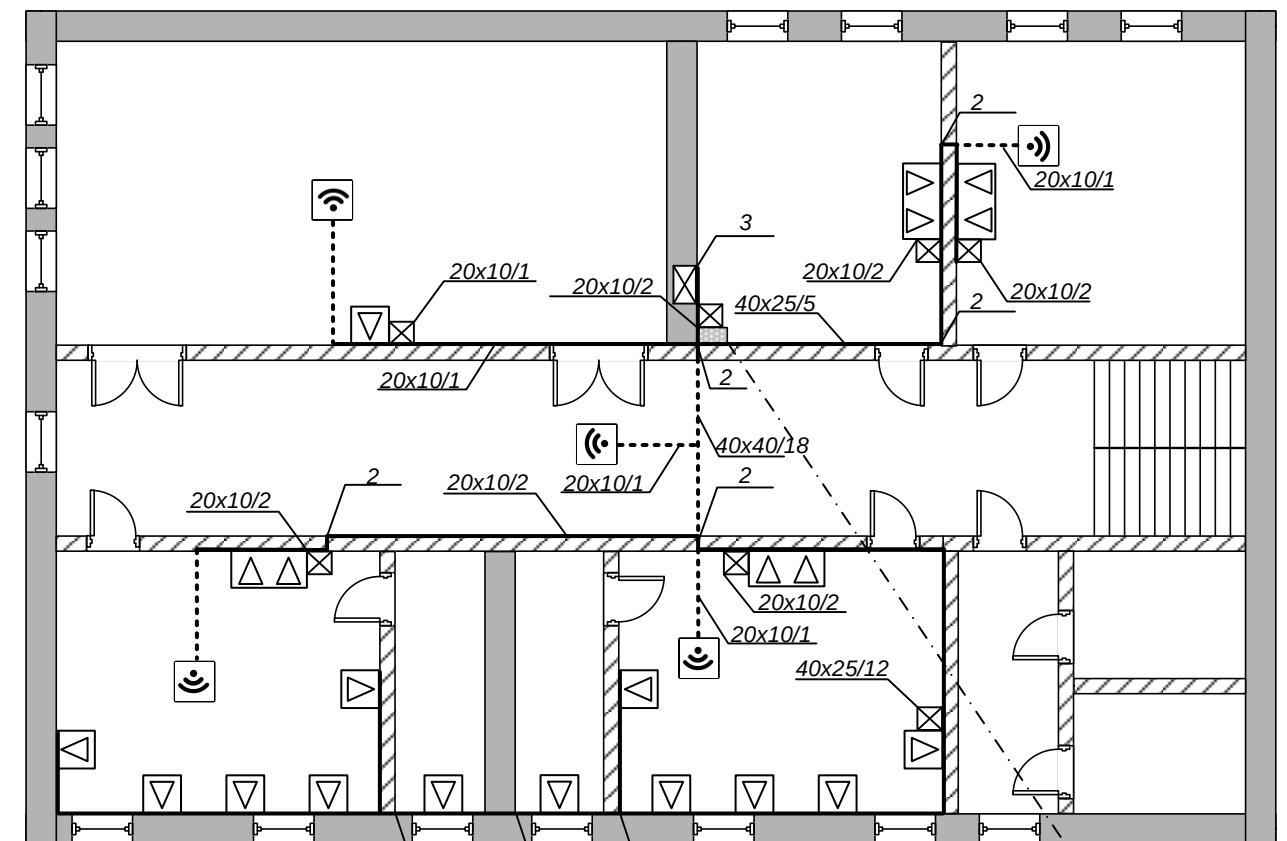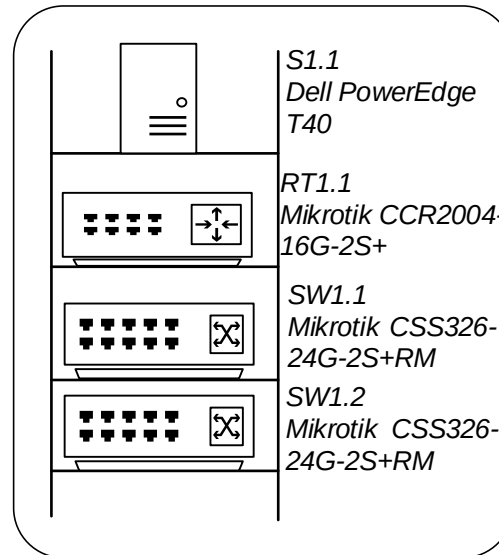

Первый этаж

Условные обозначения:

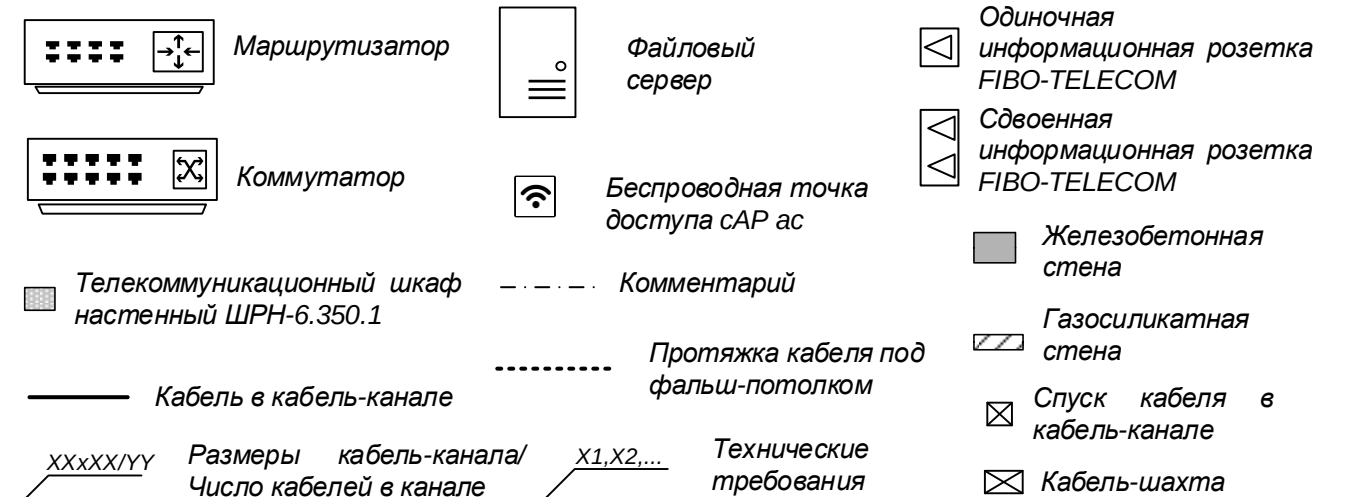

					ГУИР.400201.019 СЗ					
Изм	Лист	N докум.	Подп.	Дата	Локальная компьютерная сеть. План здания	Лит.			Масса	Масштаб
						у				1:150
Разраб.		Петруненко				Лист		1	Листов 1	
Пров.		Глецевич				ЭВМ, гр. 150501				