


Второй этаж

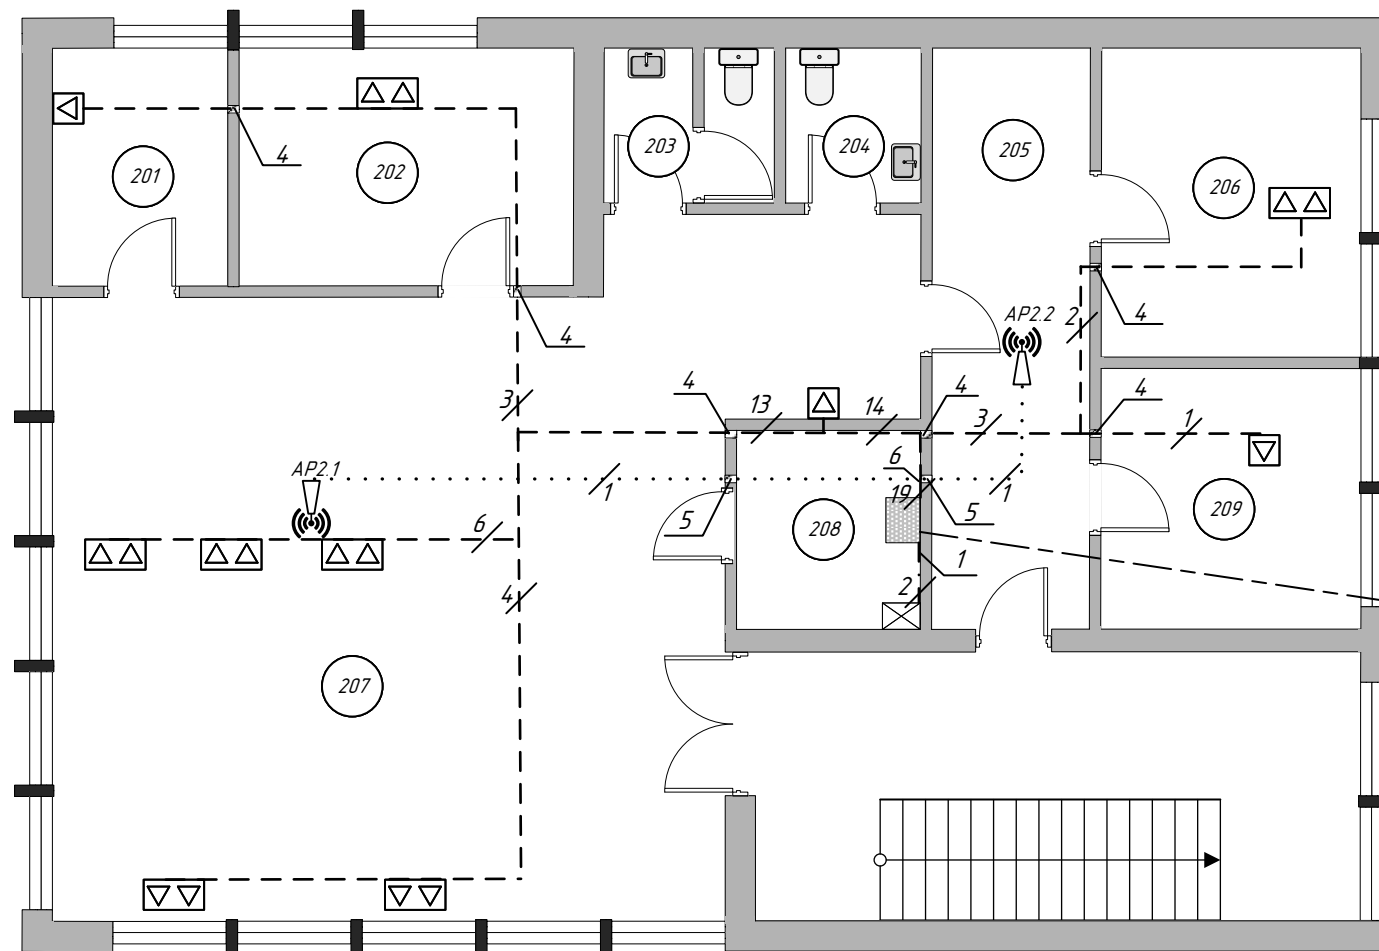

Технические требования:

Кабель прокладывается в кабель-канале под полом, над фальшпотолком и вдоль стены на расстоянии 20 см от пола.


Информационные розетки на всех этажах
располагаются в напольных люках.

Шкаф крепится к стене на высоте 160 см от уровня пола в серверной комнате.

Точки доступа монтируются к фальшпотолку. Необходимо использовать специальную металлическую монтажную пластину, которая устанавливается сверху плиты, а снизу к ней крепится пластина из комплекта точки доступа, для это просверлить отверстия для шурупов. Необходимо сделать отверстие в фальшпанели для кабеля, пропустить его через него, подключить к точке доступа, а затем зафиксировать ее на пластине.

1. Кабель располагается вдоль стены на расстояние 20 см от пола.
2. Кабель располагается в полу.
3. Кабель располагается над фальшпотолком.
4. В данном месте кабель пускается в канал смонтированный под стеной.
5. В данном месте кабель пускается в канал смонтированный над фальшпотолком через стену.
6. Кабель опускается/поднимается вертикально по стене.

Условные обозначения

- | | | | | | |
|---|---|---|----------------------------|---|--|
|  | Информационная розетка RJ45 для стационарного подключения |  | Стальная балка |  | Витая пара в кабель канале в полу |
|  | Двойная информационная розетка RJ45 для стационарного подключения |  | Панорамное остекление |  | Витая пара в гофрированной трубе над фальшпотолком |
|  | Телекоммуникационный шкаф |  | Кабельная шахта |  | Витая пара в кабель канале |
|  | Железобетонная стена |  | Номер помещения |  | Патч-корд Cat6, 15 метров в кабель канале |
|  | Кирпичная стена |  | Беспроводная точка доступа |  | Комментарий |

					ГЦИР.400201.021 СЗ				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Локальная компьютерная сеть. План здания	Лит.		Масса	Масштаб
Разраб.		Николайчик				У			1:100
Пров.		Глецевич							
Т. контр.									
Реценз.									
Н. контр.						Лист 2		Листов 2	
Утв.						ЭВМ, зр. 250501			